

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: 60000203168
Cliente: Personal Factory
Norma: UNI EN 13813

PROVA DI FLESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: PAVIMIX 60 XL COLOR

Matricola campione: 60000203168

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: prisma

Data e ora di confezionamento: 22/04/2014 10:15

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 22/04/2014 10:00

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: ambiente

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 06/05/2014

Data e ora di test: 06/05/2014 09:31

Età del provino al momento del test: 14 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: ambiente

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: Le superfici laterali del prisma sono state spennellate con resina Tricoat 07A

Temperatura: 22.0 °C

Tipo provino: Travetto

Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1

Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 160 mm

Distanza tra gli appoggi: 100 mm

Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 5.21 kN

Resistenza a flessione: 12.21 MPa

Altre note: IL CAMPIONE è STATO PREPARATO CON IL 19% DI ACQUA

Il sottoscritto, quale tecnico responsabile della prova, dichiara che essa è stata eseguita in conformità alla norma di riferimento

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy

Dati generali:


Certificato n°: 60000203168

Cliente: Personal Factory

Norma: UNI EN 13813

PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

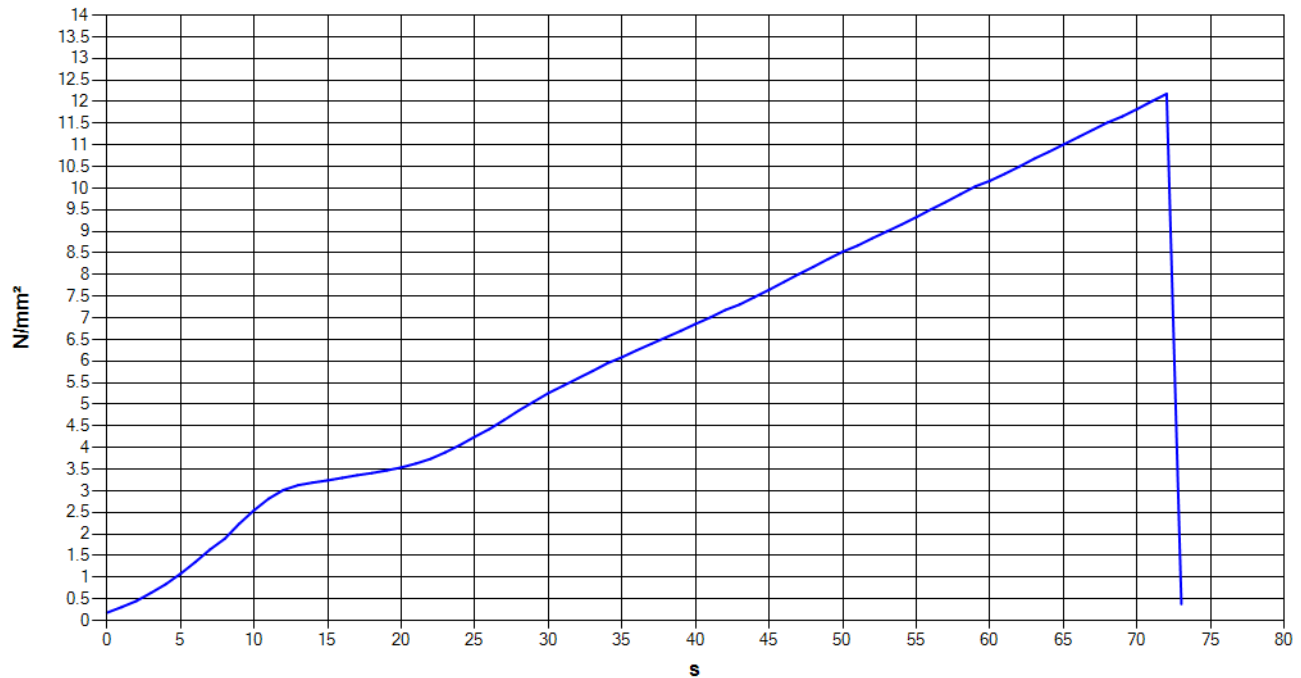

Risultati:

Carico massimo: 5.21 kN

Resistenza a flessione: 12.21 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale