

Personal Factory srl

Lab Building
Viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV)
Italy

Dati generali:

Certificato n°: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE
Cliente: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE

PROVA DI FLESSIONE

Dati provenienti dal fornitore dei provini:

Id. campionatura: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE

Matricola campione: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE

Provino: Prodotto in laboratorio

Descrizione provino: Prisma

Data e ora di confezionamento: 11/09/2014 10:15

Data e ora di produzione del calcestruzzo: 11/09/2014 10:00

Luogo di confezionamento: laboratorio

Condizioni di stagionatura: STANDARD

Operatore che ha confezionato i provini: Maria Grazia Spagnolo

Dati forniti dal laboratorio di test:

Data di ricevimento del provino: 15/09/2014

Data e ora di test: 15/09/2014 15:14

Età del provino al momento del test: 5 g.

Cond. di stagionatura/Umidità: sottoposto a rampa termica fino a 500 °C

Condizione del provino al ricevimento: BUONE

Trattamenti superficiali: nessuno

Temperatura: 21 °C

Tipo provino: Travetto

Metodo di applicazione della forza: Rullo, Numero punti di applicazione: 1

Altezza: 40 mm, Larghezza: 40 mm

Lunghezza: 160 mm

Distanza tra gli appoggi: 100 mm

Gradiente: 0.17 (N/mm²)/s

Risultati:

Carico massimo: 4.7 kN

Resistenza a flessione: 11.02 MPa

Altre note: PROVINO 3 TAV SCOSSE

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale

Personal Factory srl

Lab Building

Viale F. Ceniti, 101

89822 Simbario (VV)

Italy


Dati generali:

Certificato n°: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE

Cliente: ECOFIBAR 60000203548 TAV SCOSSE

PROVA DI FLESSIONE

Grafico: Tensione (N/mm²) - Tempo (s)

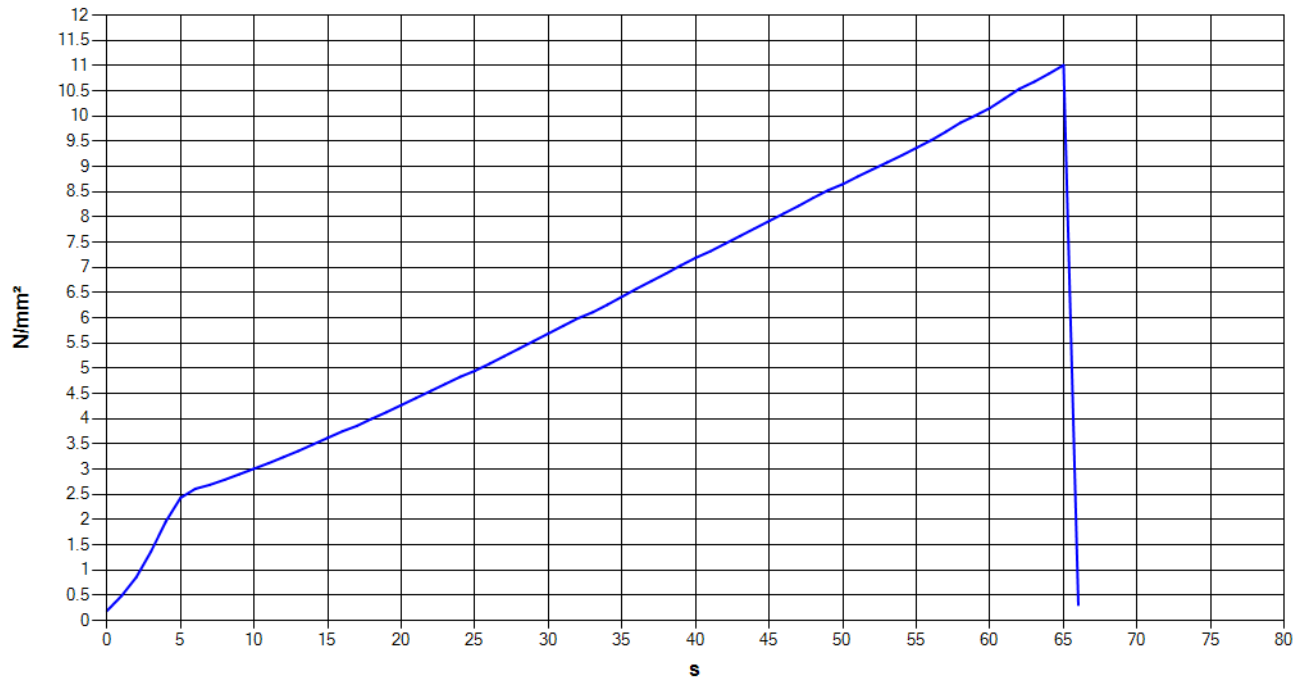

Risultati:

Carico massimo: 4.7 kN

Resistenza a flessione: 11.02 MPa

Lo Sperimentatore:

firma digitale

Il Direttore del Lab.:

firma digitale