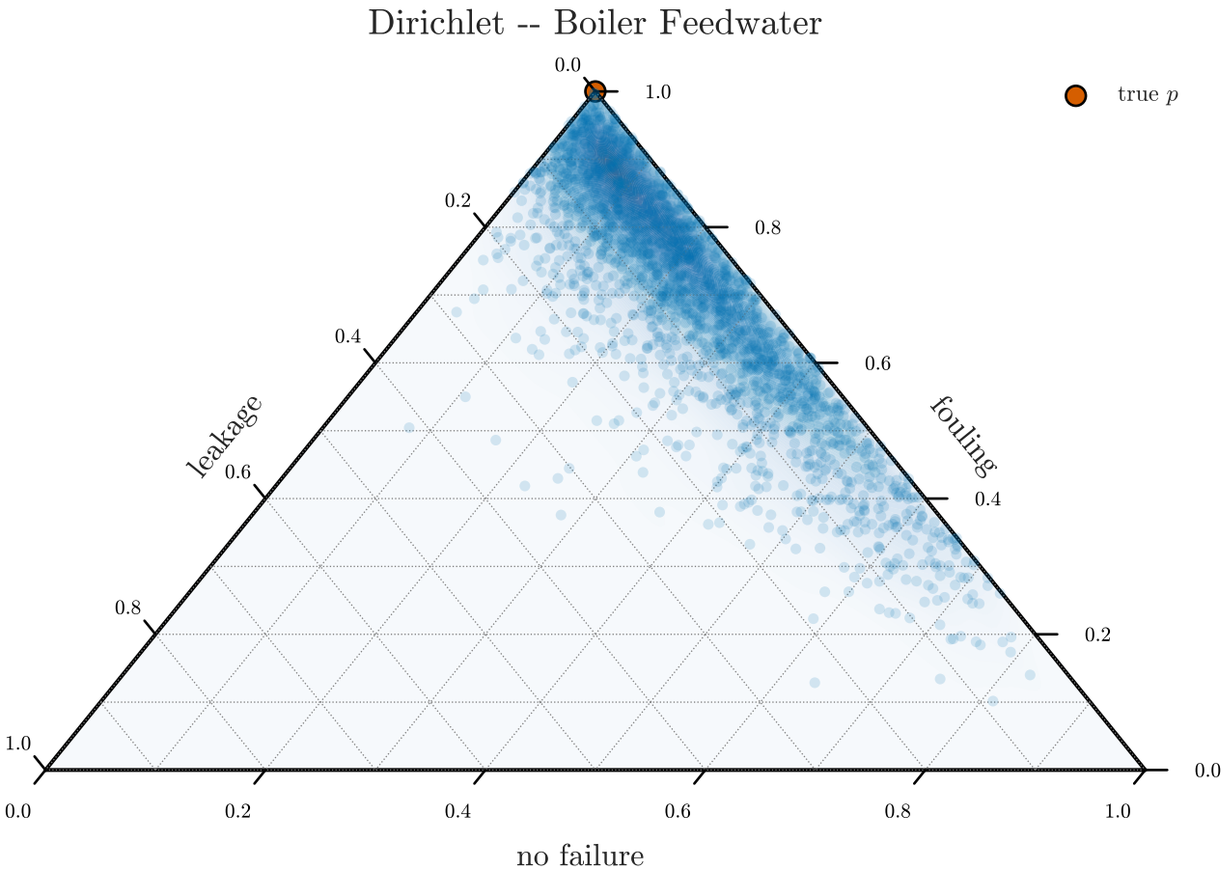
Dirichlet -- Boiler Feedwater
true p
leakage
fouling
no failure
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

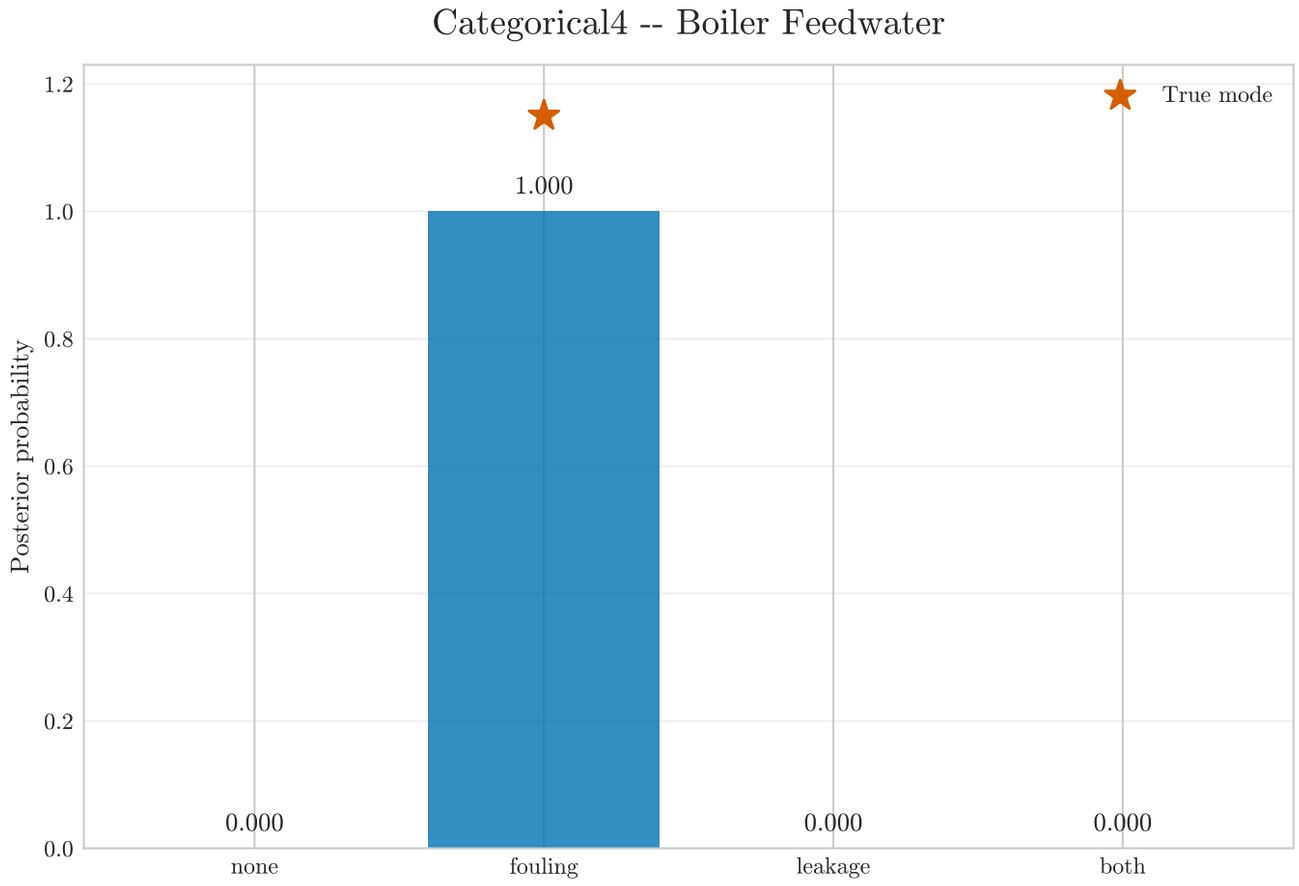
Categorical4 -- Boiler Feedwater
True mode
Posterior probability
1.000
0.000
0.000
0.000
none
fouling
leakage
both
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2