
05.3 Vendég / munka: azonos időben használható funkciók

Összehasonlító alaprajz · 1:20 A3-on · Tulajdonosi döntésre váró alternatíva, nem kiválasztott fővváltozat

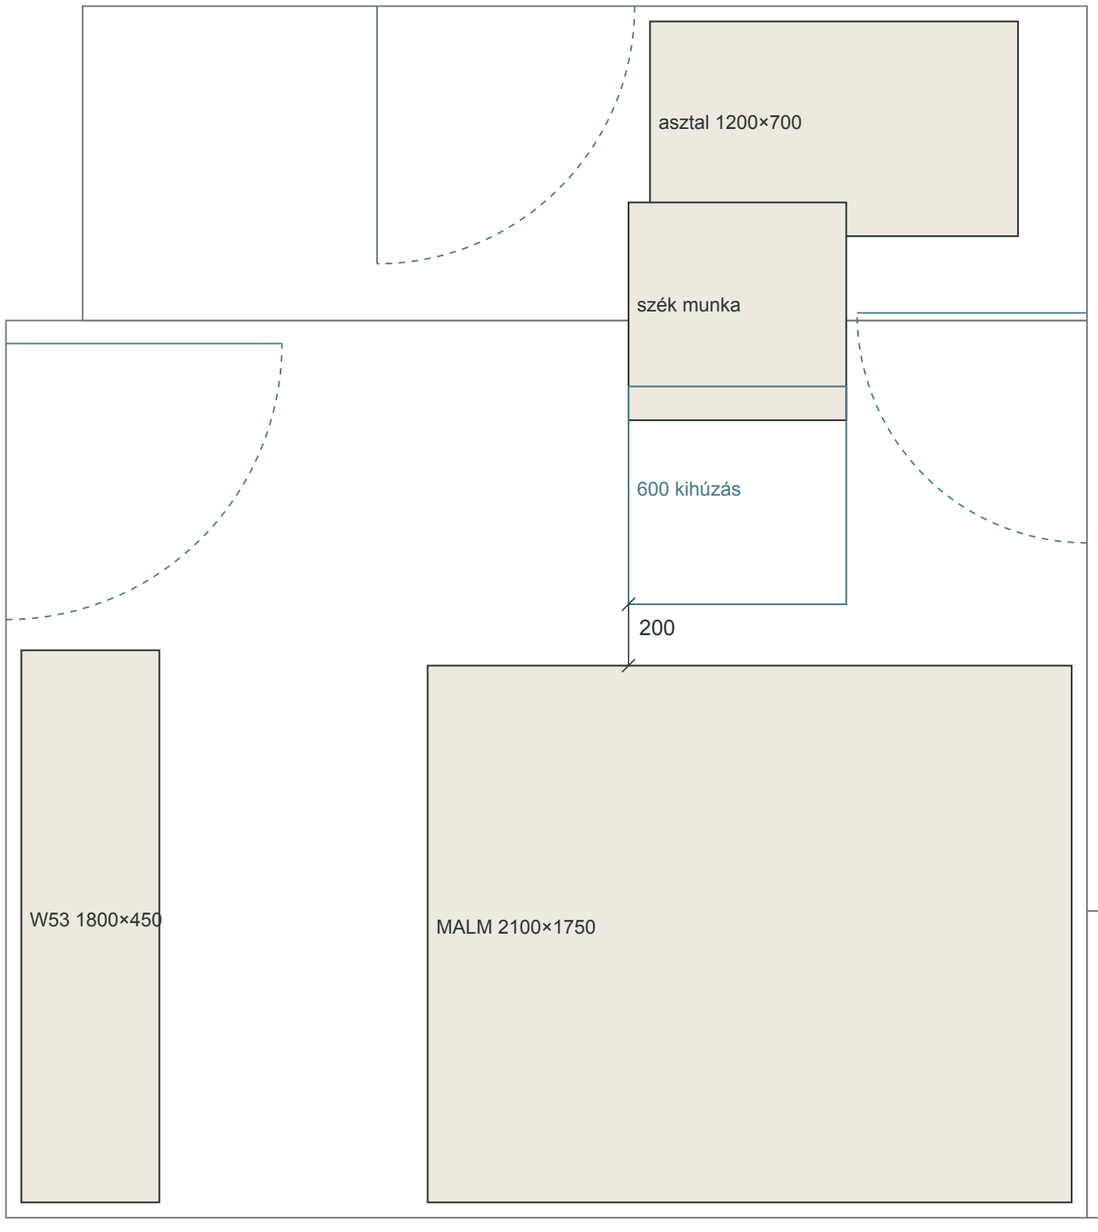

Fővváltozat hibája

NORDLI180 + jelenlegi munkaszék: 600 mm kihúzásnál 100 mm átfedés az ágy befoglalójával. Ezért a fővváltozat nem kapott megfelelt státuszt.

Kidolgozott ALT053

MALM 204.048.06 fehér, 160×200 matrac; gyári befoglaló 2100×1750×1000. Az ágy és a széktér között 200 mm elválasztás marad. Ez nem külön közlekedősáv; a megközelítés nyugatról történik.

Futott vizsgálat

A szoba-, fürdő- és teraszajtó 2 fokonként / 100 sugárponttal vizsgált nyitása a négy berendezési befoglalóra megfelelt. A felemelt ágy, nyitott gardrób és valódi székalkatrészek vizsgálata még hiányzik.

Kapacitás és ár

W53 érintetlen: 0,350 m előre húzható rúd, 3,103 m² polc, 83,5 l fiók. Ágykeret 219 900 Ft a korábbi189 900 helyett: +30 000 Ft. A 160-as matrac pontos ára és szállítás külön tisztázandó, nem nulla.

Kompromisszum

A fekvőfelület 20 cm-rel keskenyebb; oldalfiókok helyett felnyíló ágyneműtartó. Világos sima front, eltérő fejvég. Az alternatíva nincs automatikusan kiválasztva az Excelben vagy a fő rendernézetekben.

Forrás

IKEA HU MALM20404806, 2026-10-27; forrásgeometria v2b; CP3 ALT053 kollekció és checks.json. Kész méret és matractömeg gyártói kapu.