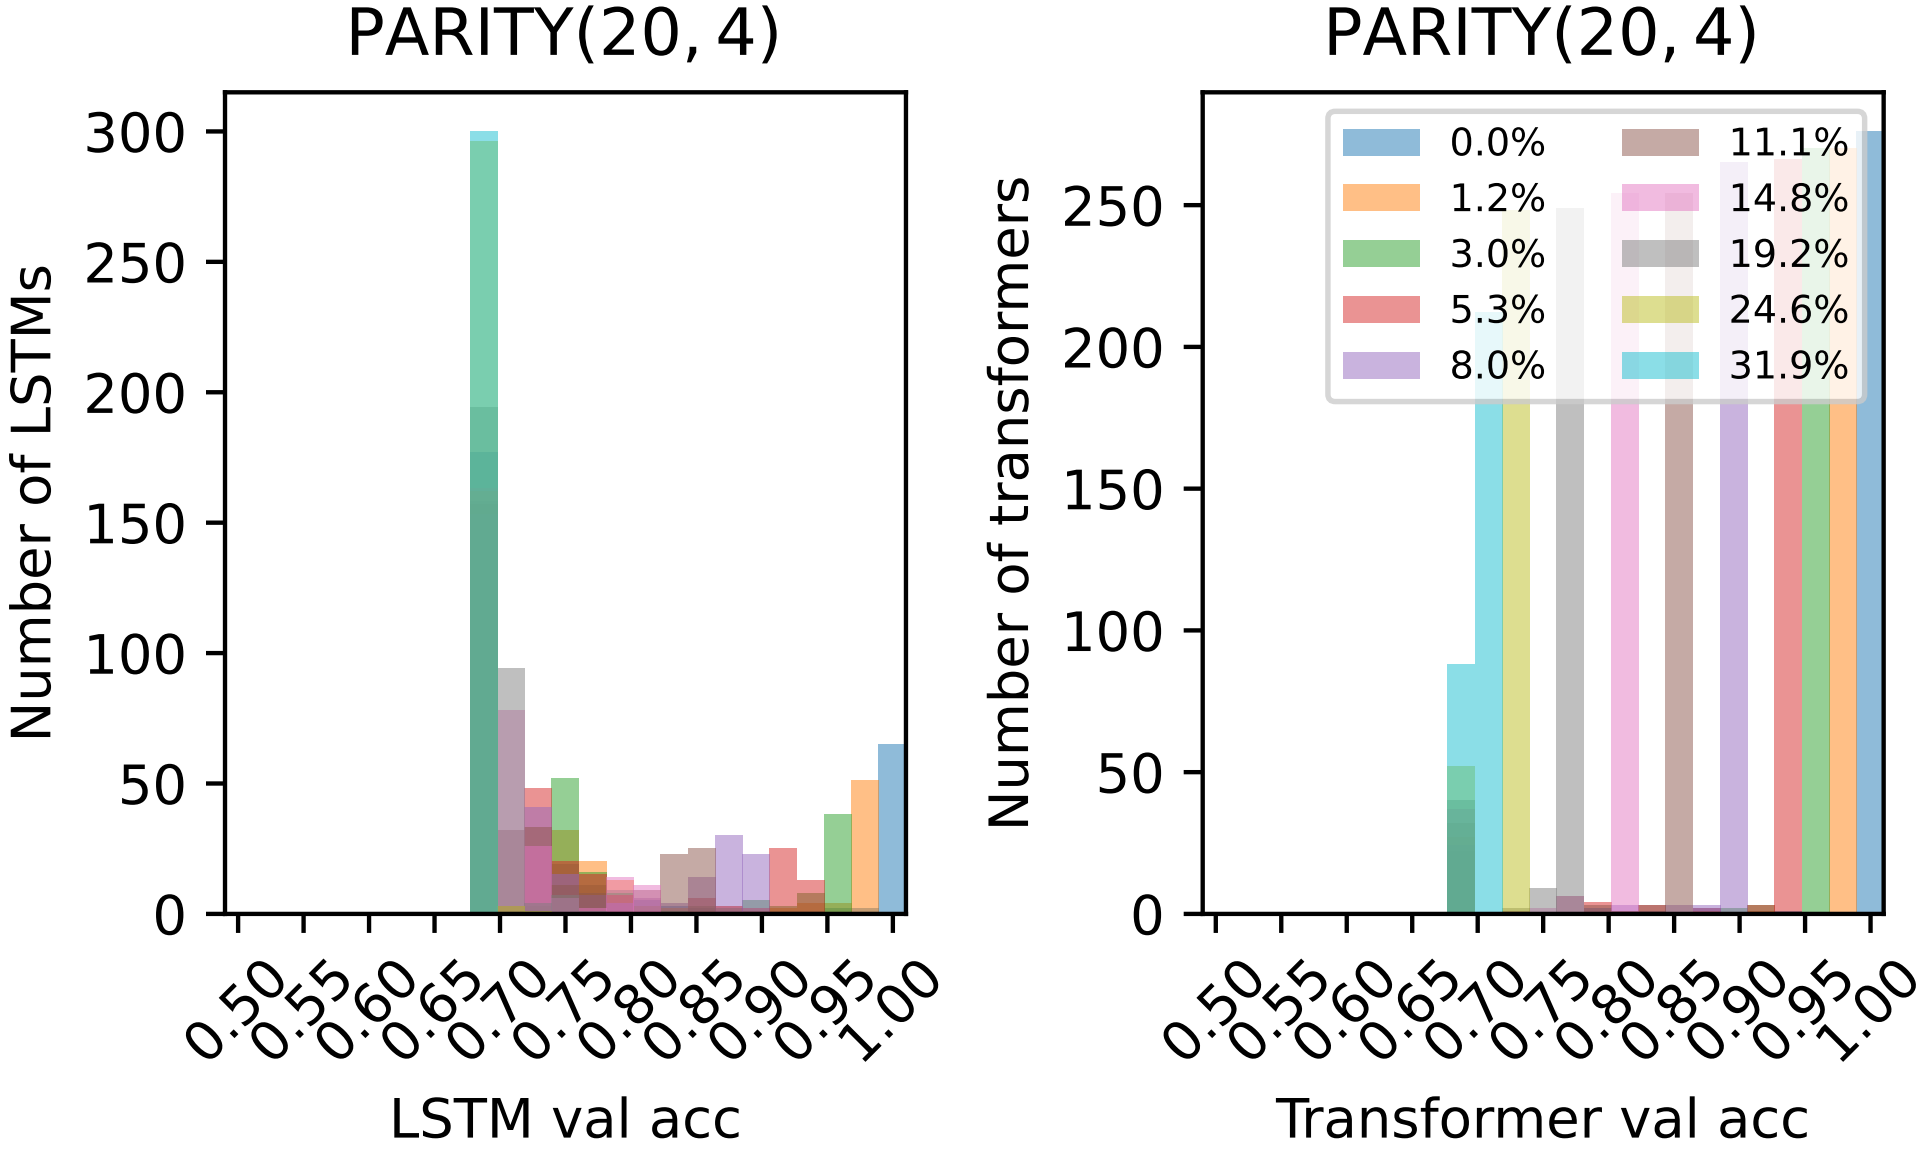
PARITY(20, 4)
Number of LSTMs
300
250
200
150
100
50
0
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
LSTM val acc
PARITY(20, 4)
Number of transformers
250
200
150
100
50
0
0.0%
1.2%
3.0%
5.3%
8.0%
11.1%
14.8%
19.2%
24.6%
31.9%
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
Transformer val acc