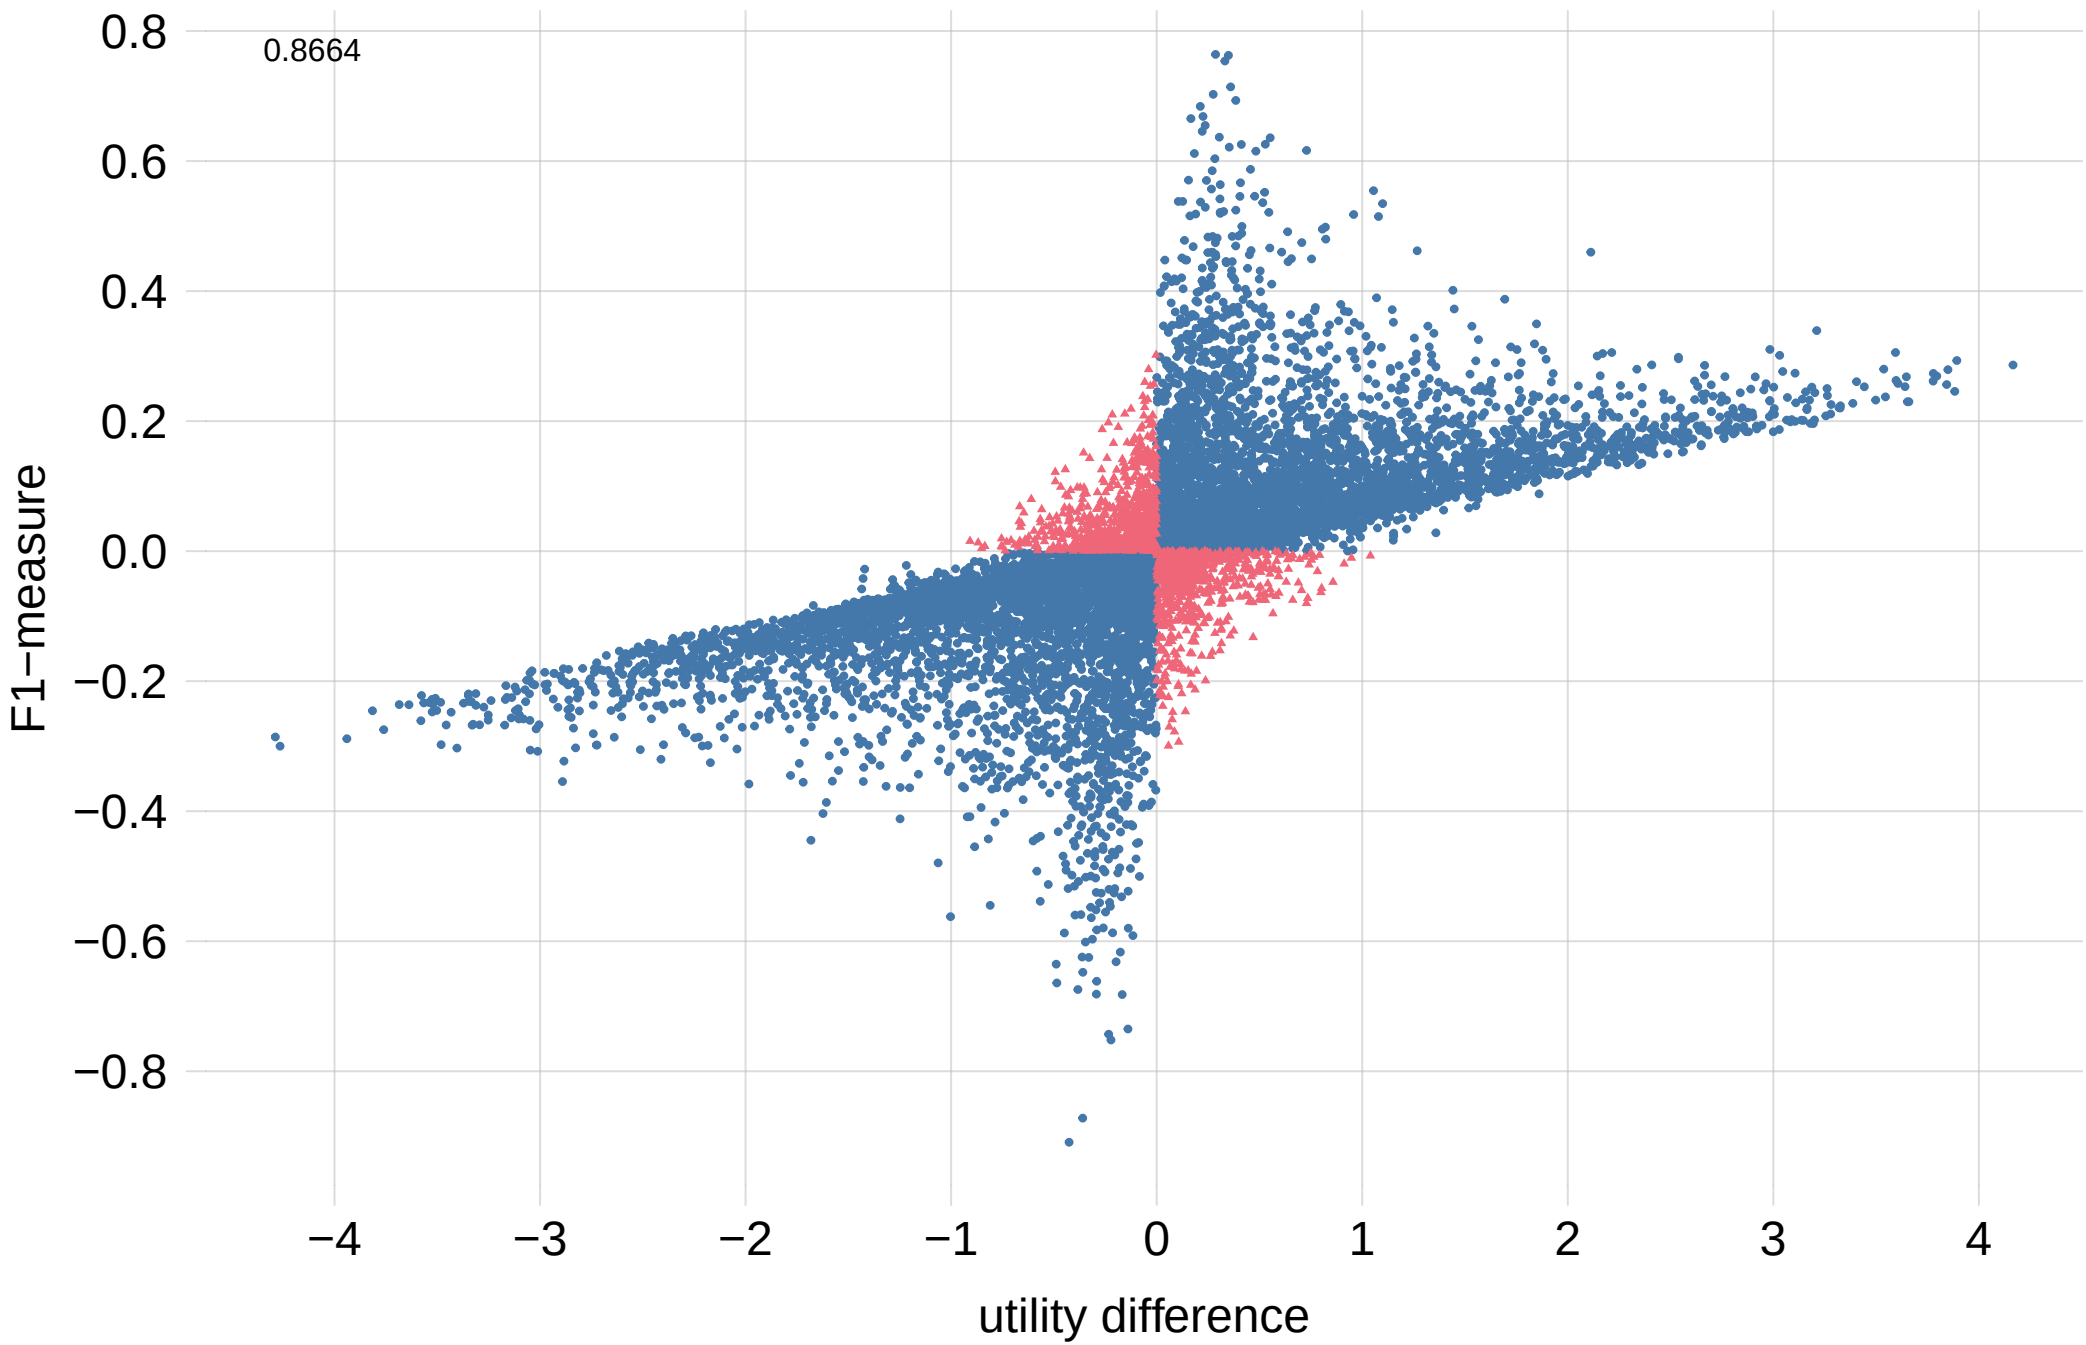
0.8664
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
F1−measure
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference

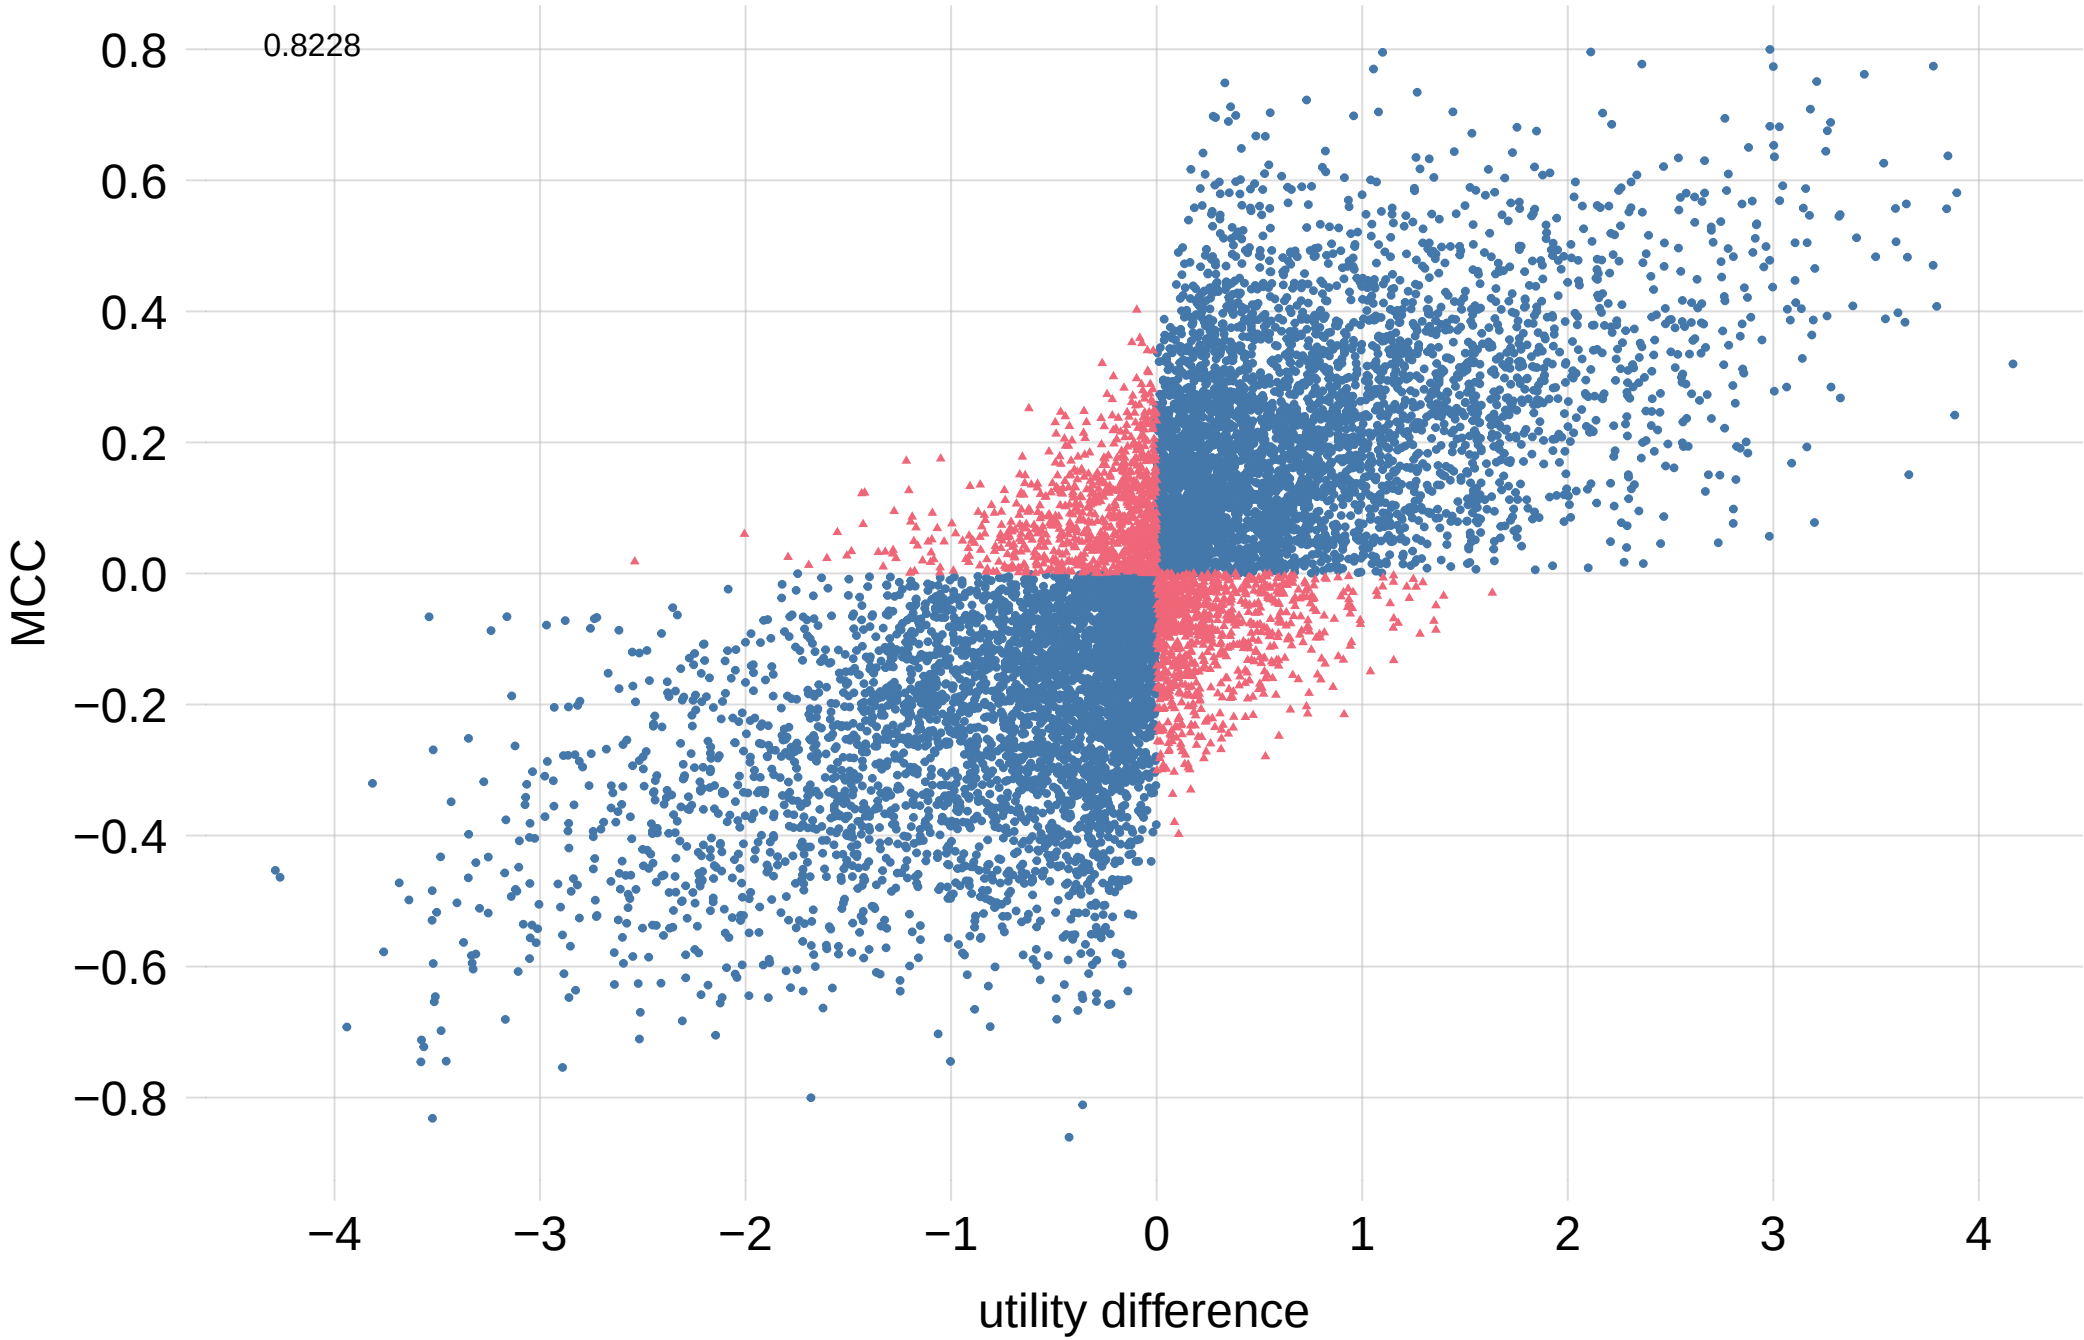
0.8228
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
MCC
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference

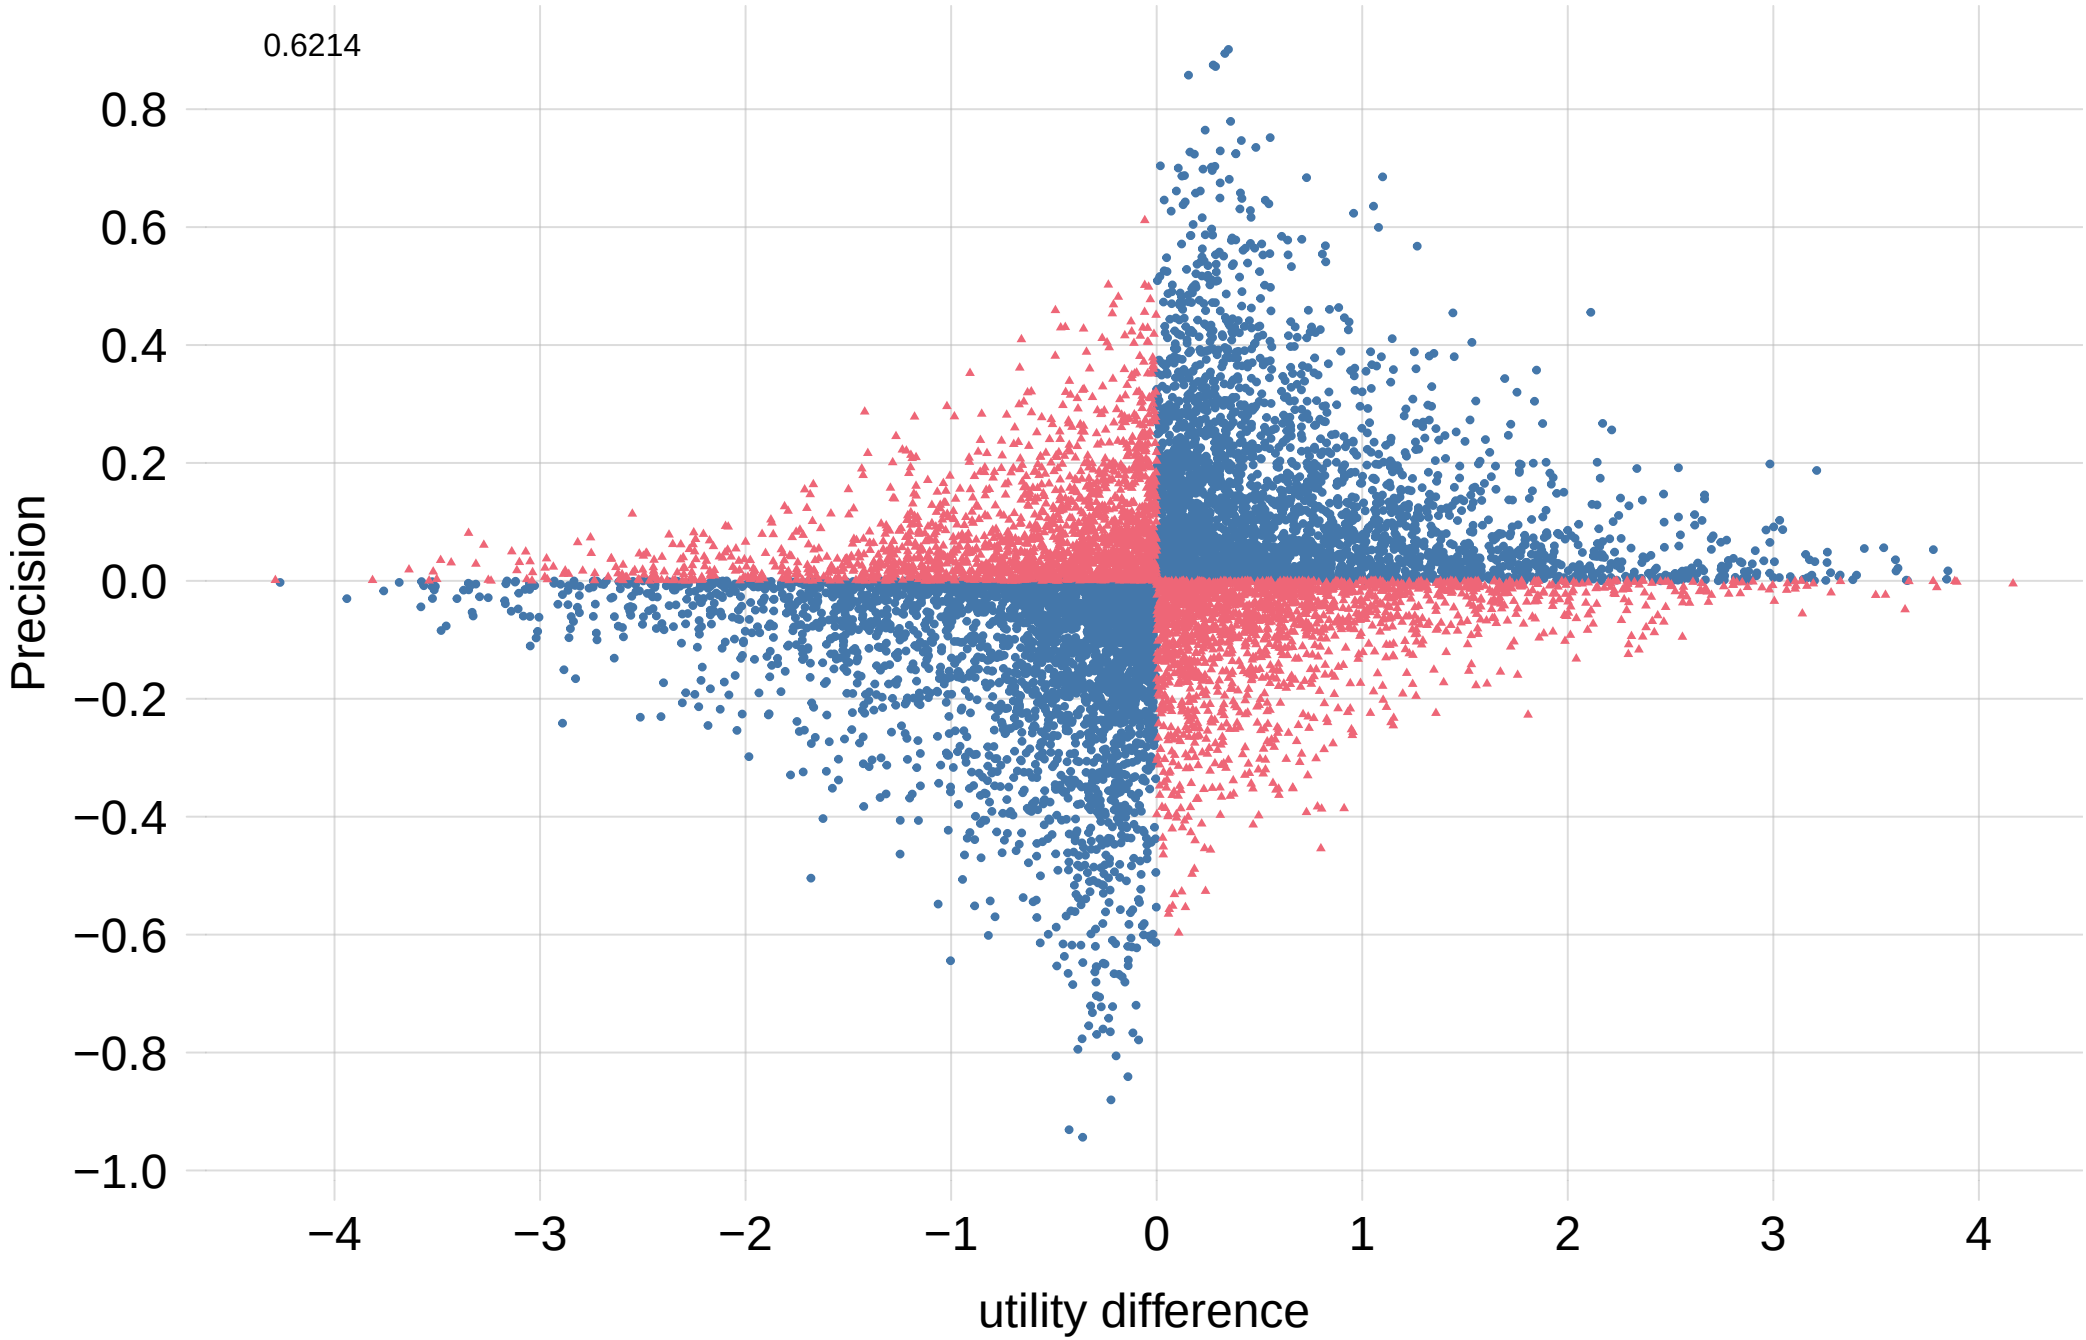
0.6214
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
Precision
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference

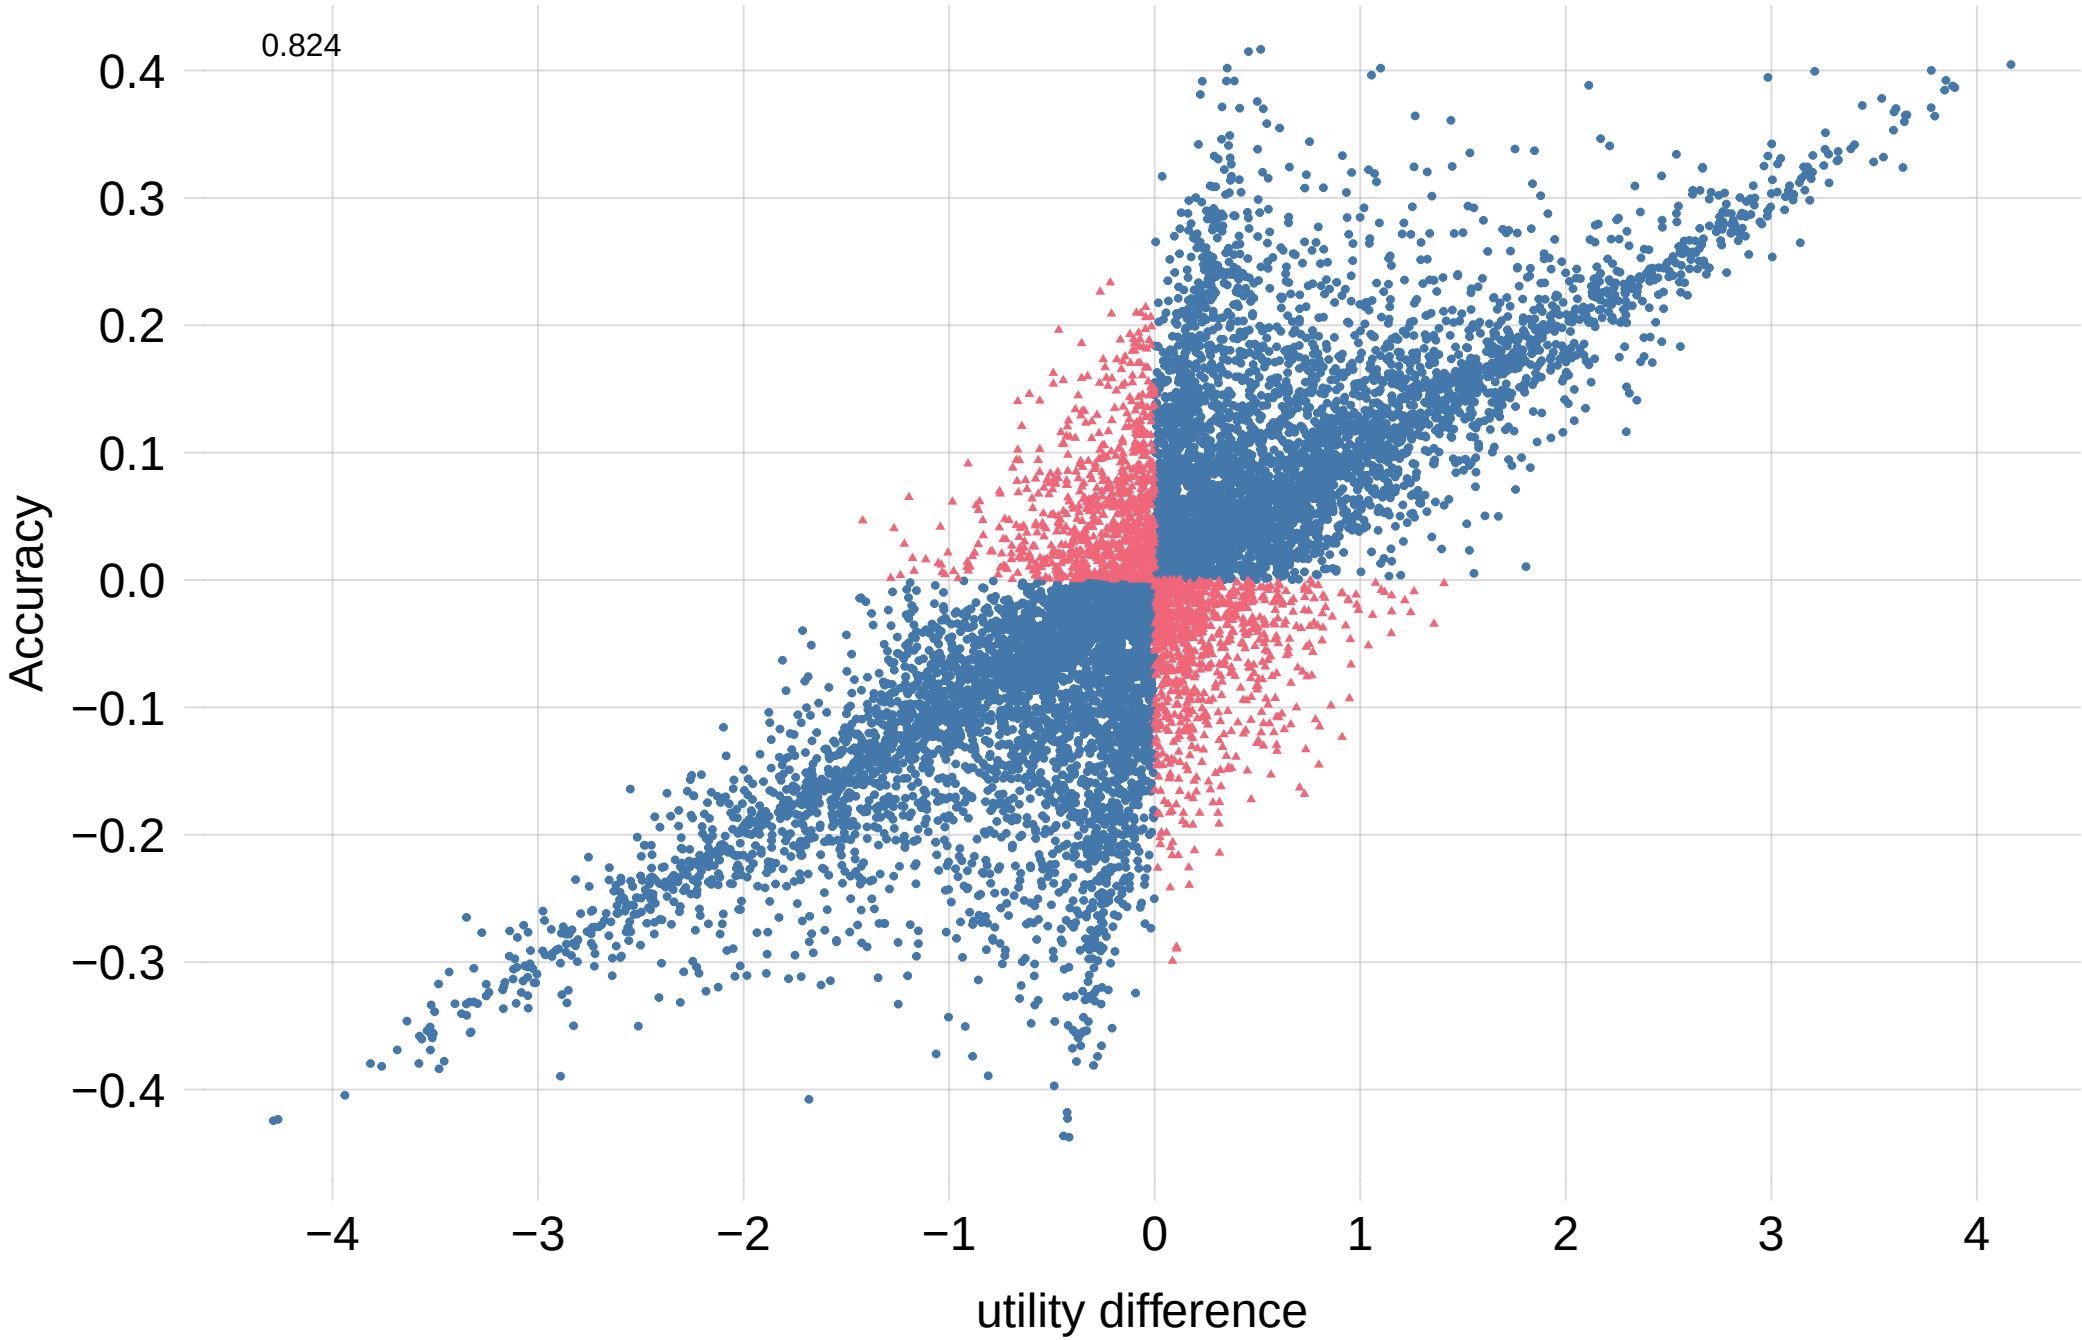
0.824
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Accuracy
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference

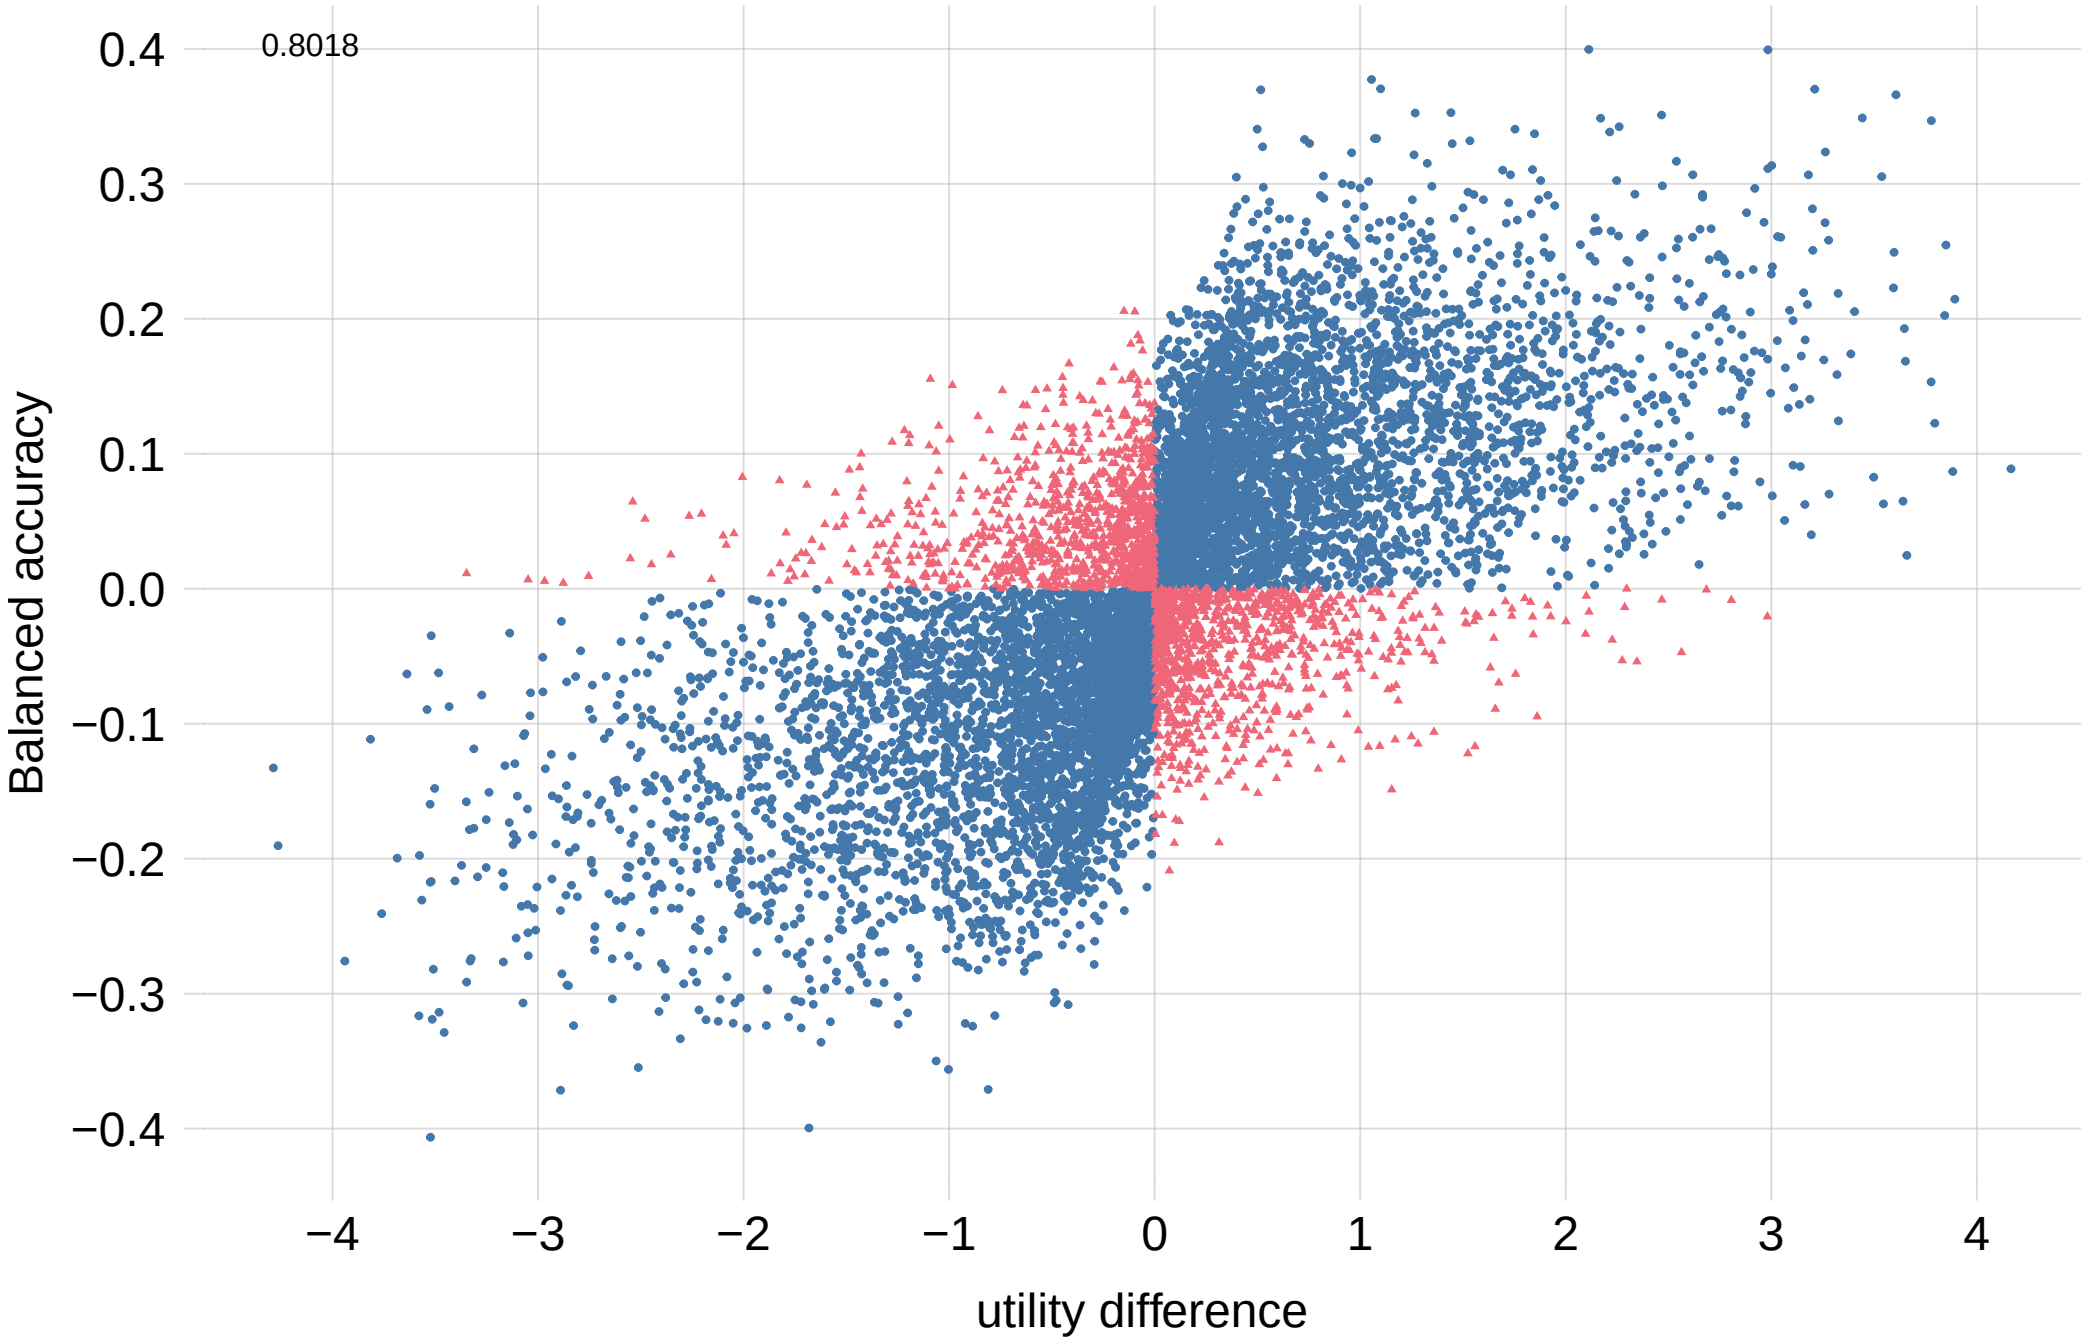
0.8018
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Balanced accuracy
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference

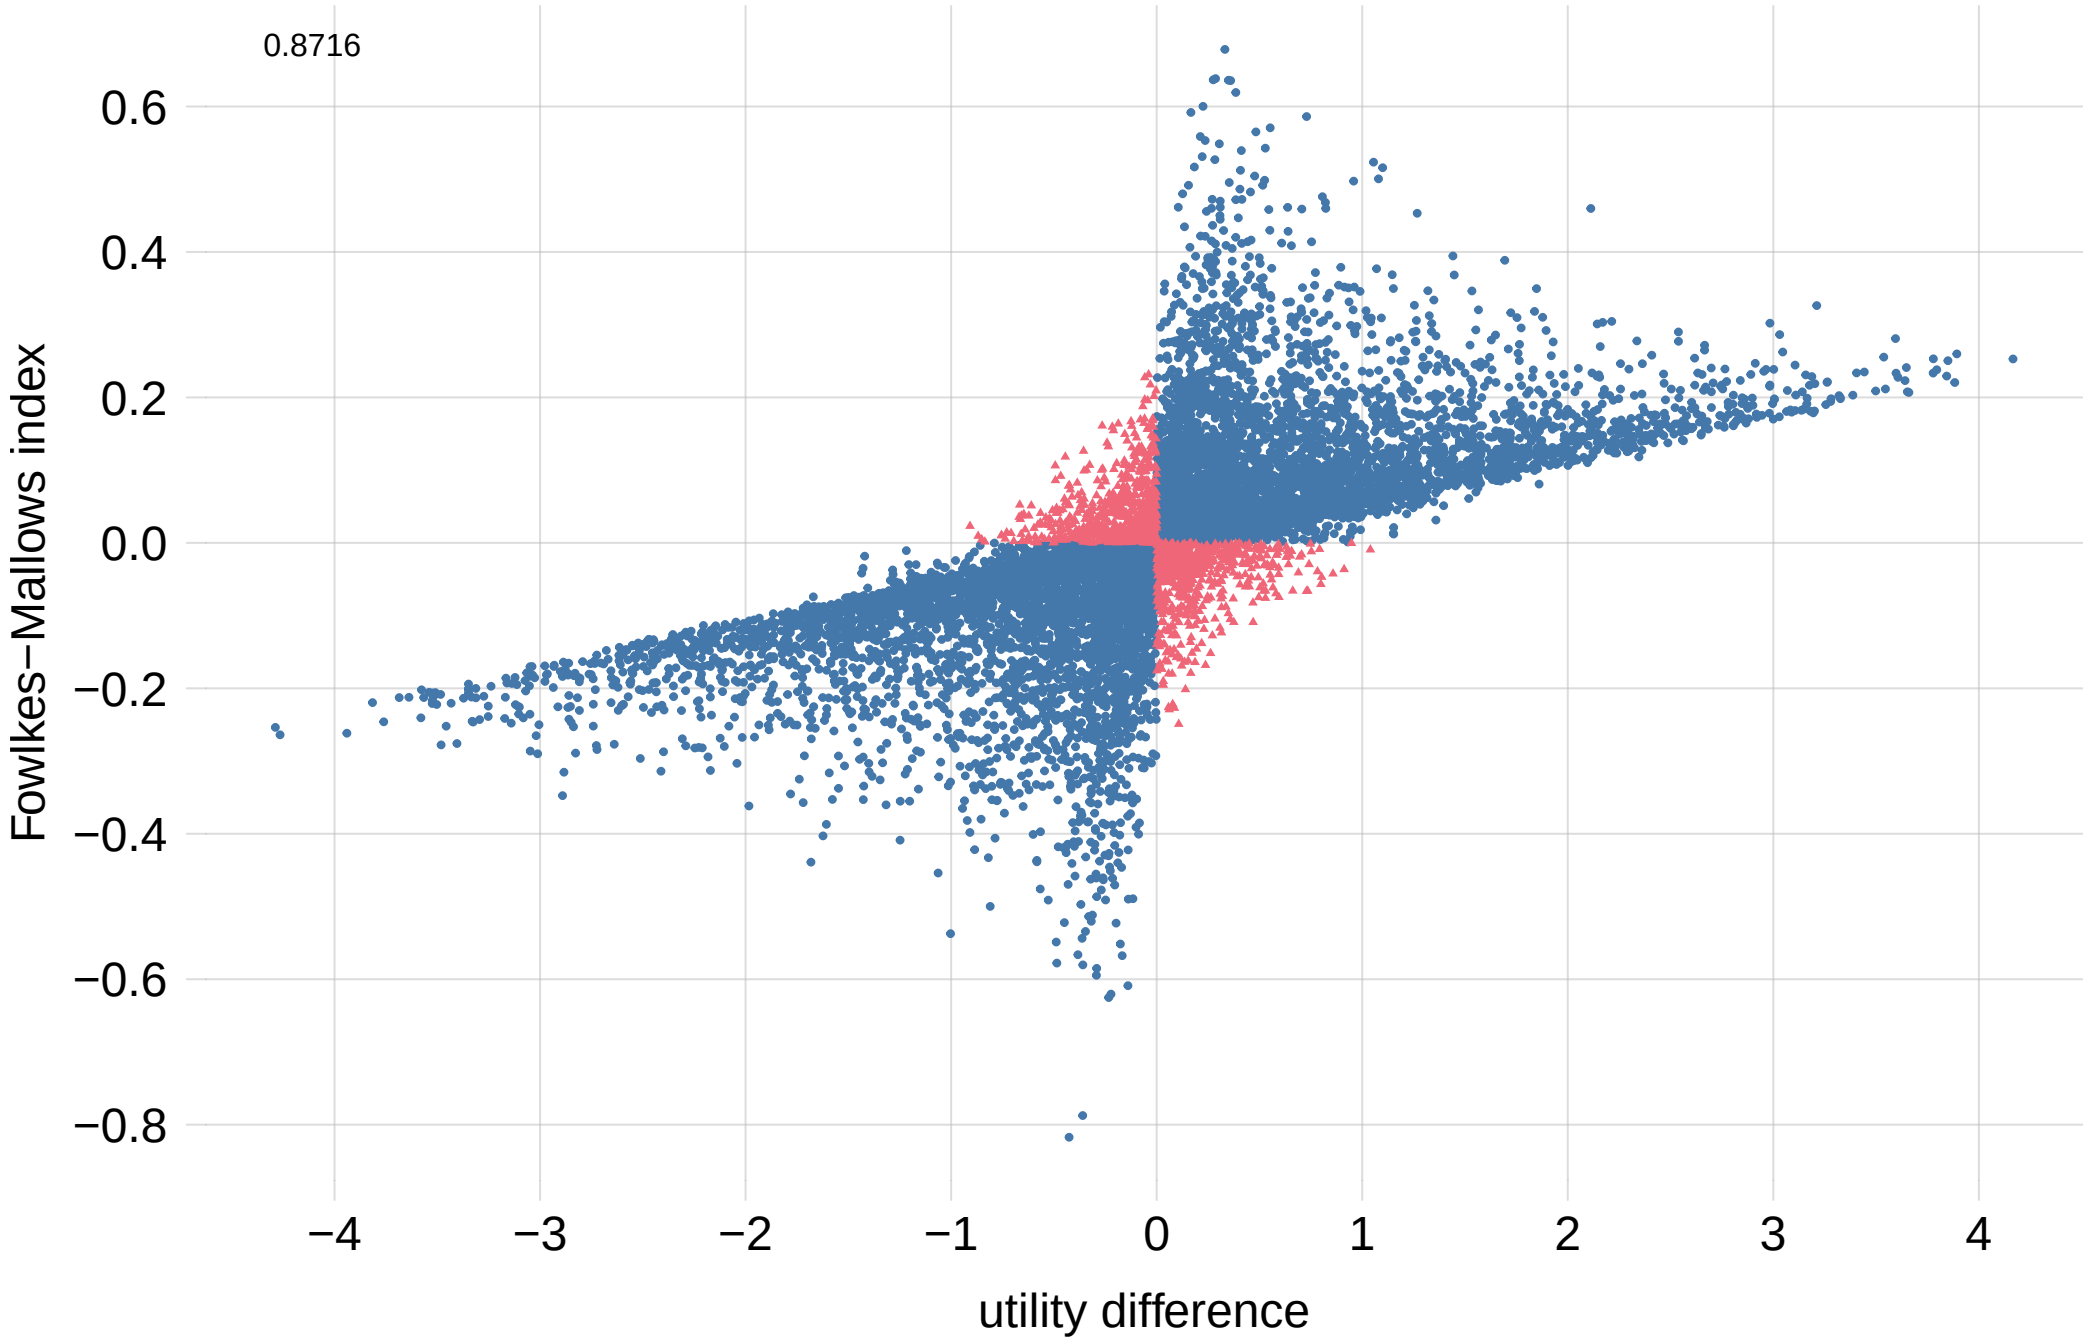
0.8716
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
Fowlkes−Mallows index
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference

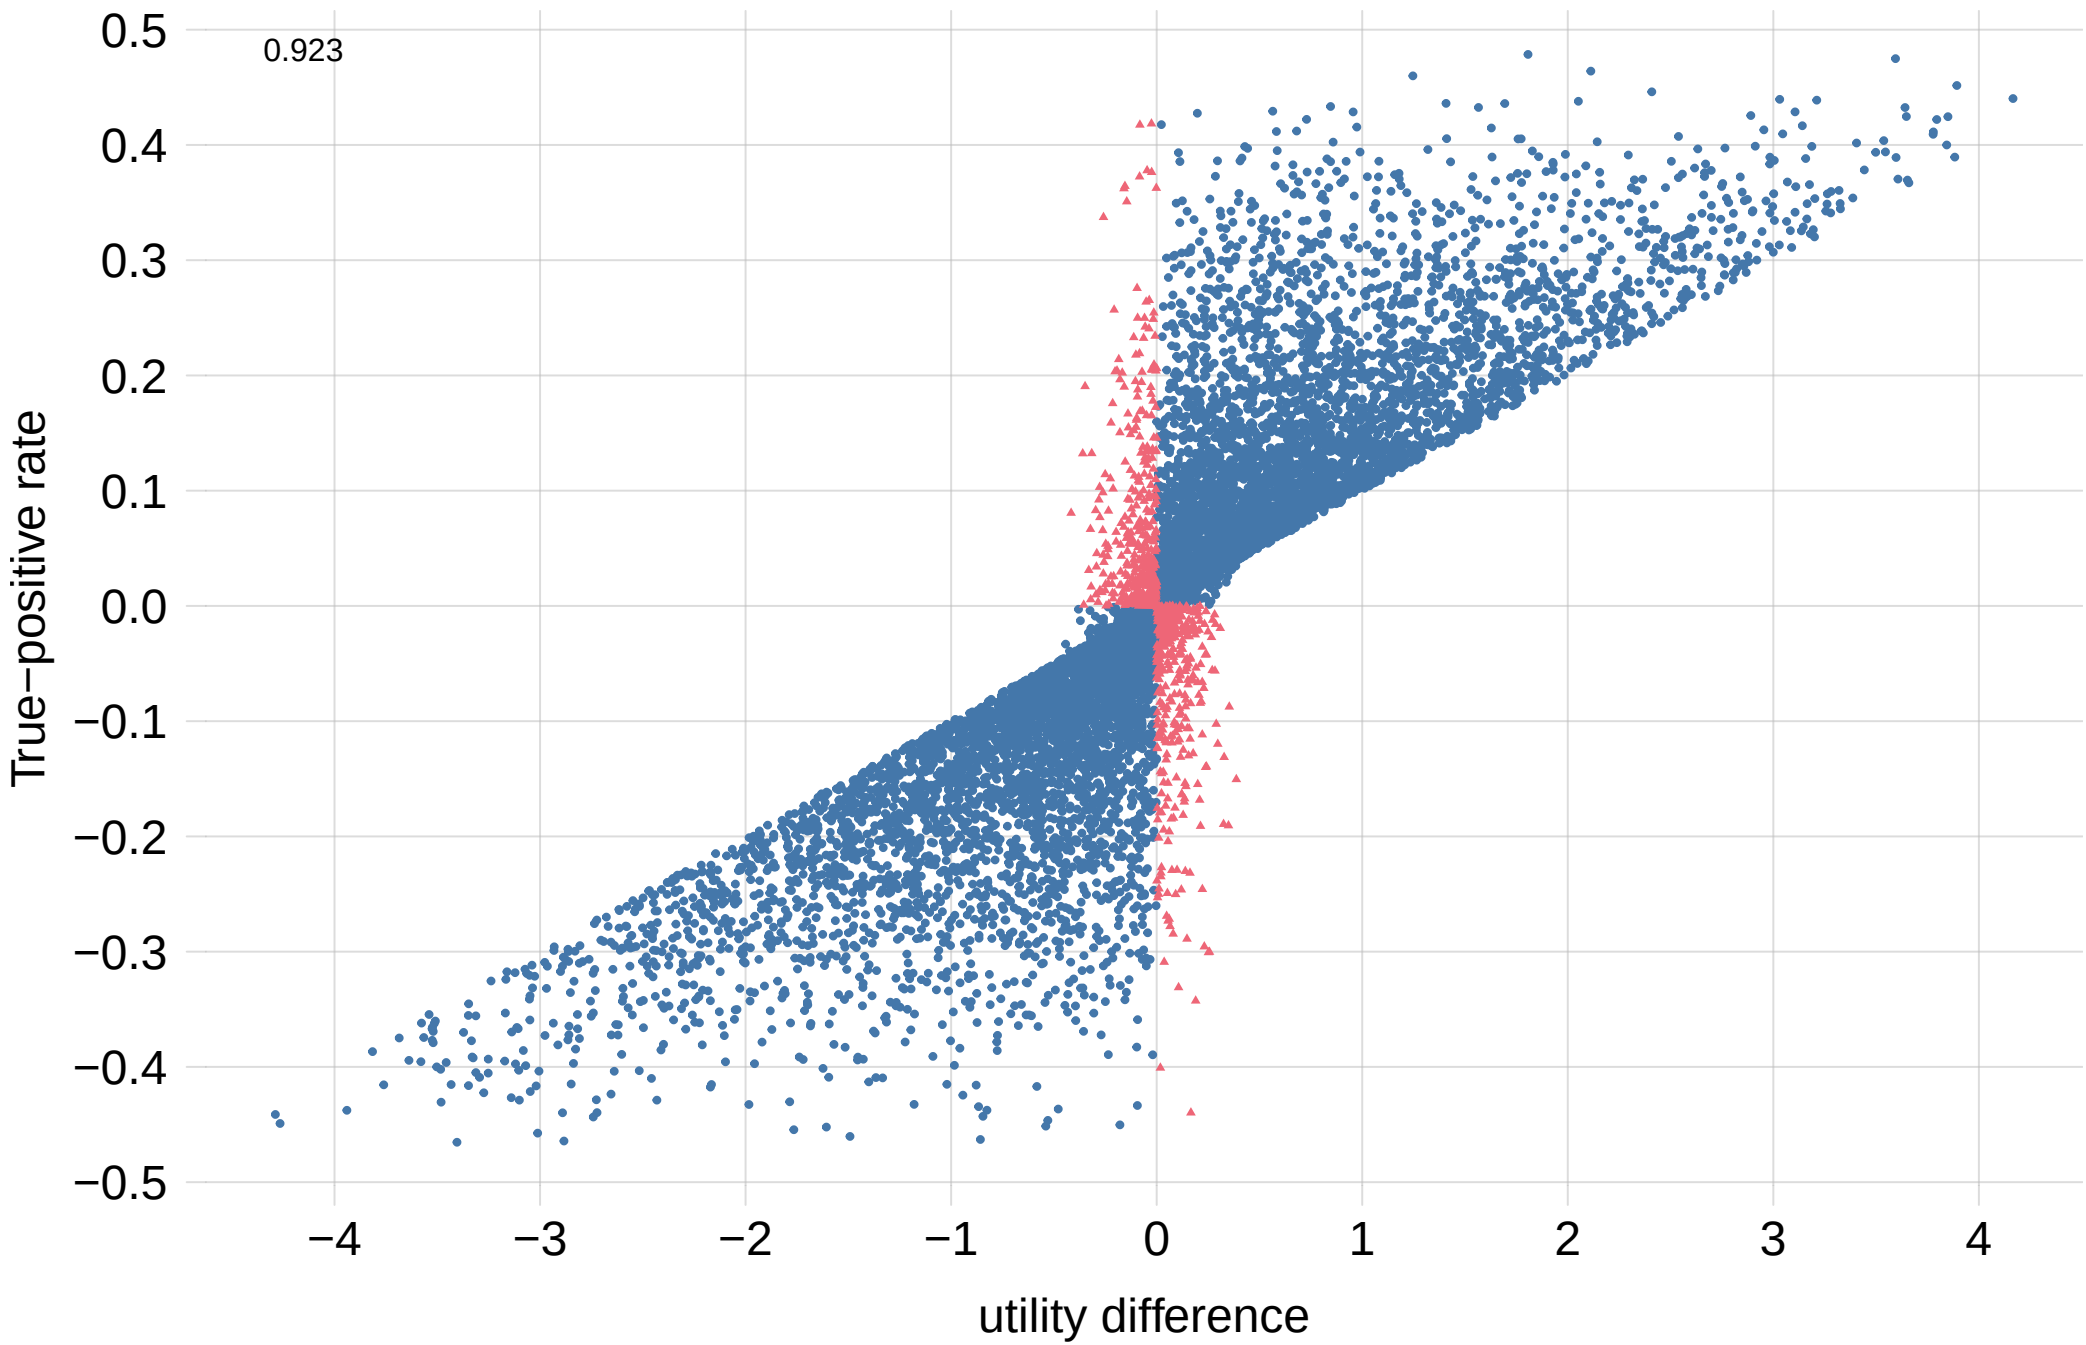
0.923
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
True−positive rate
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference

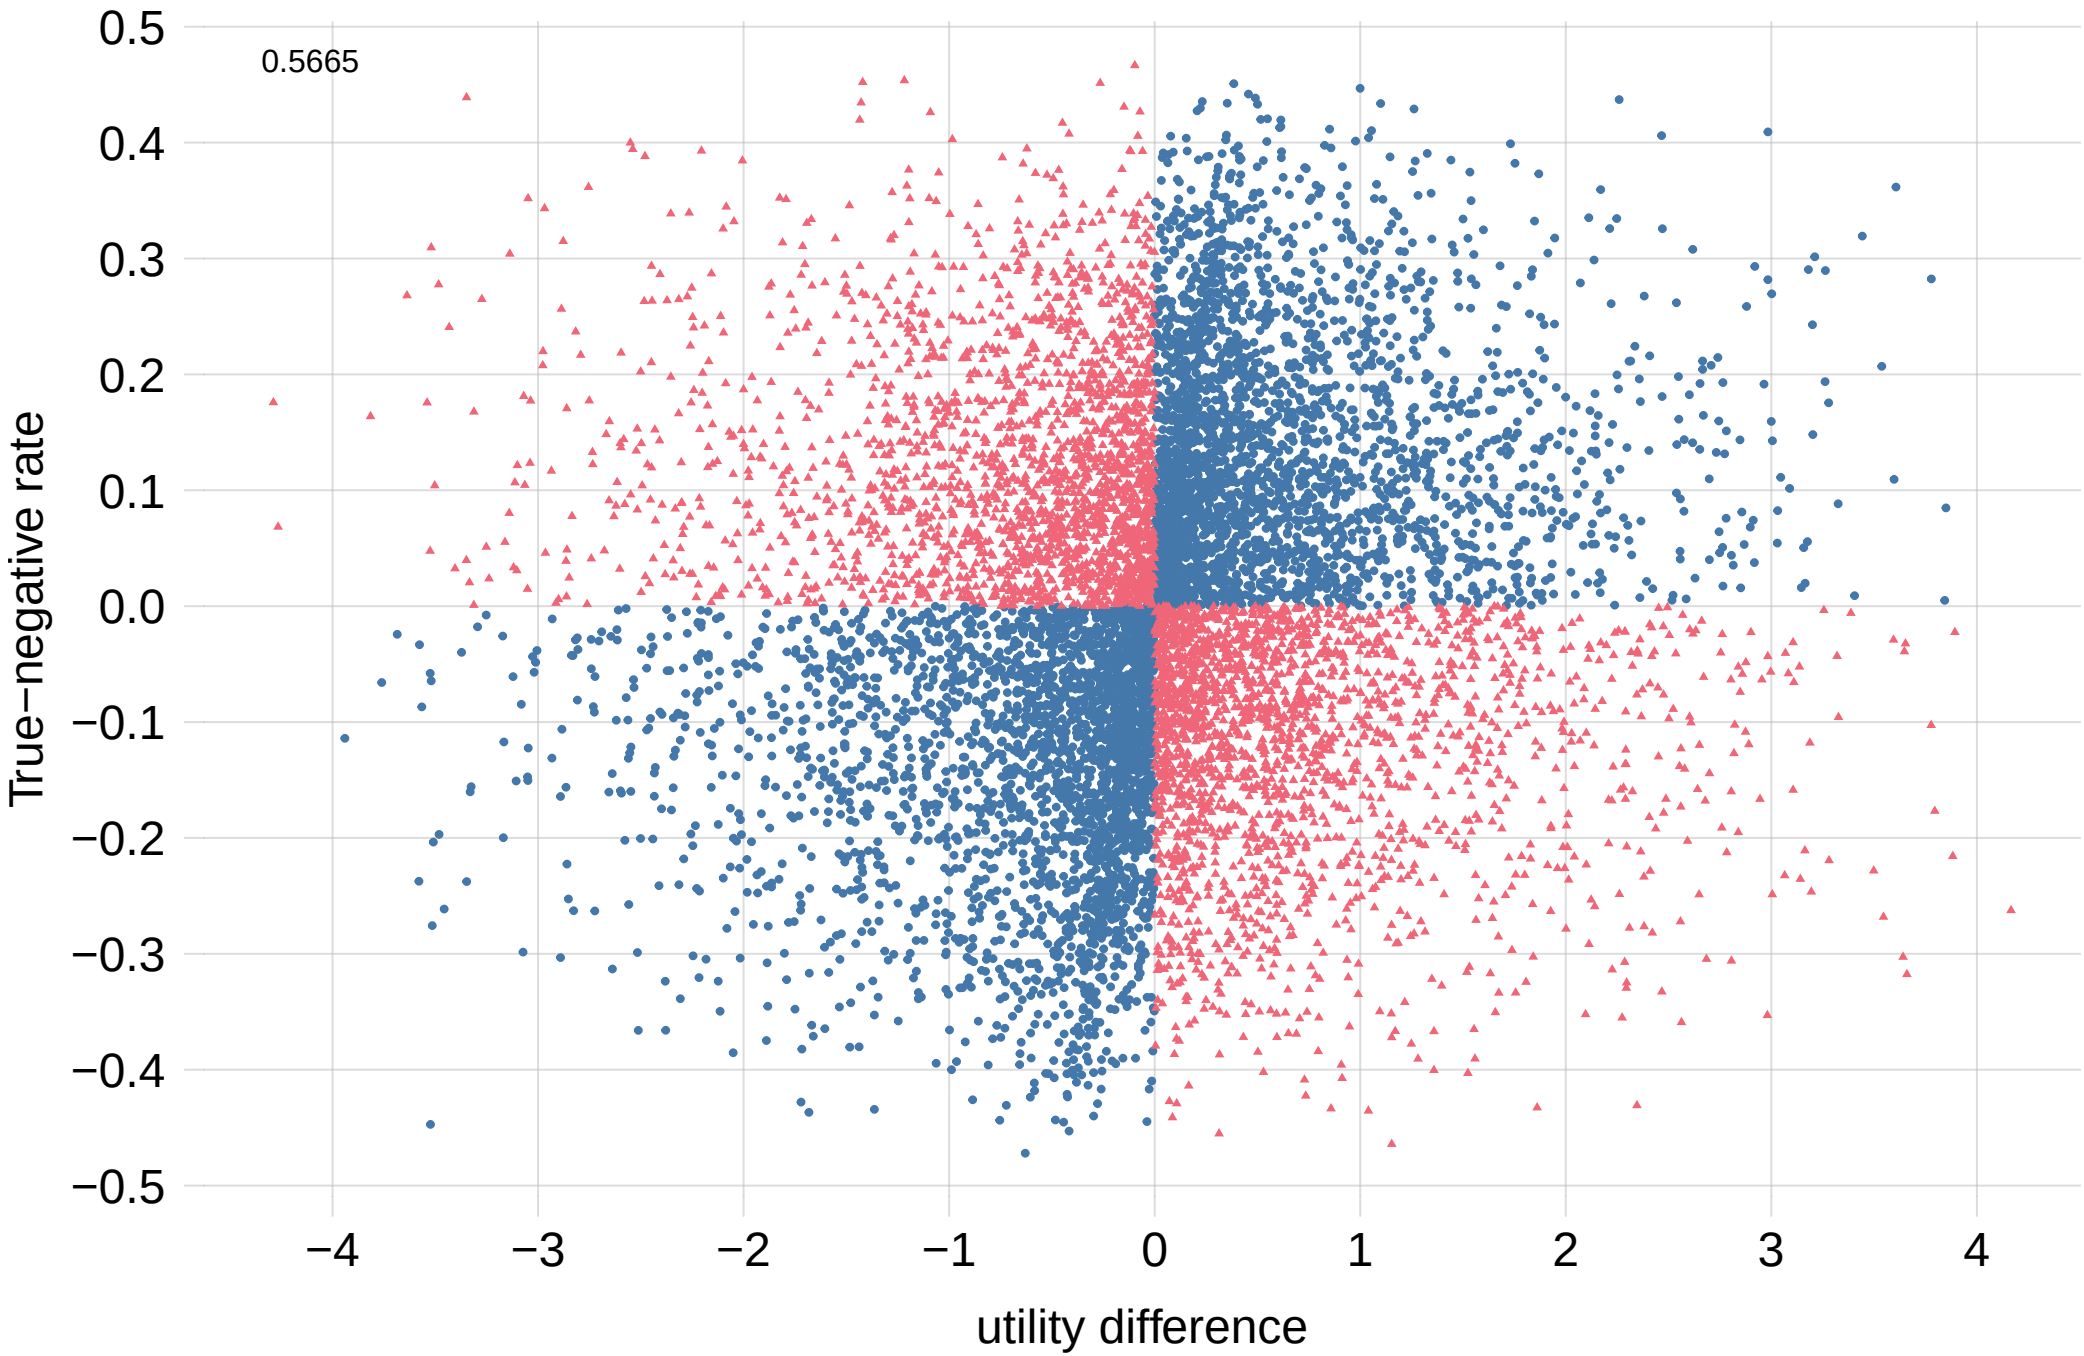
0.5665
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
True−negative rate
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference

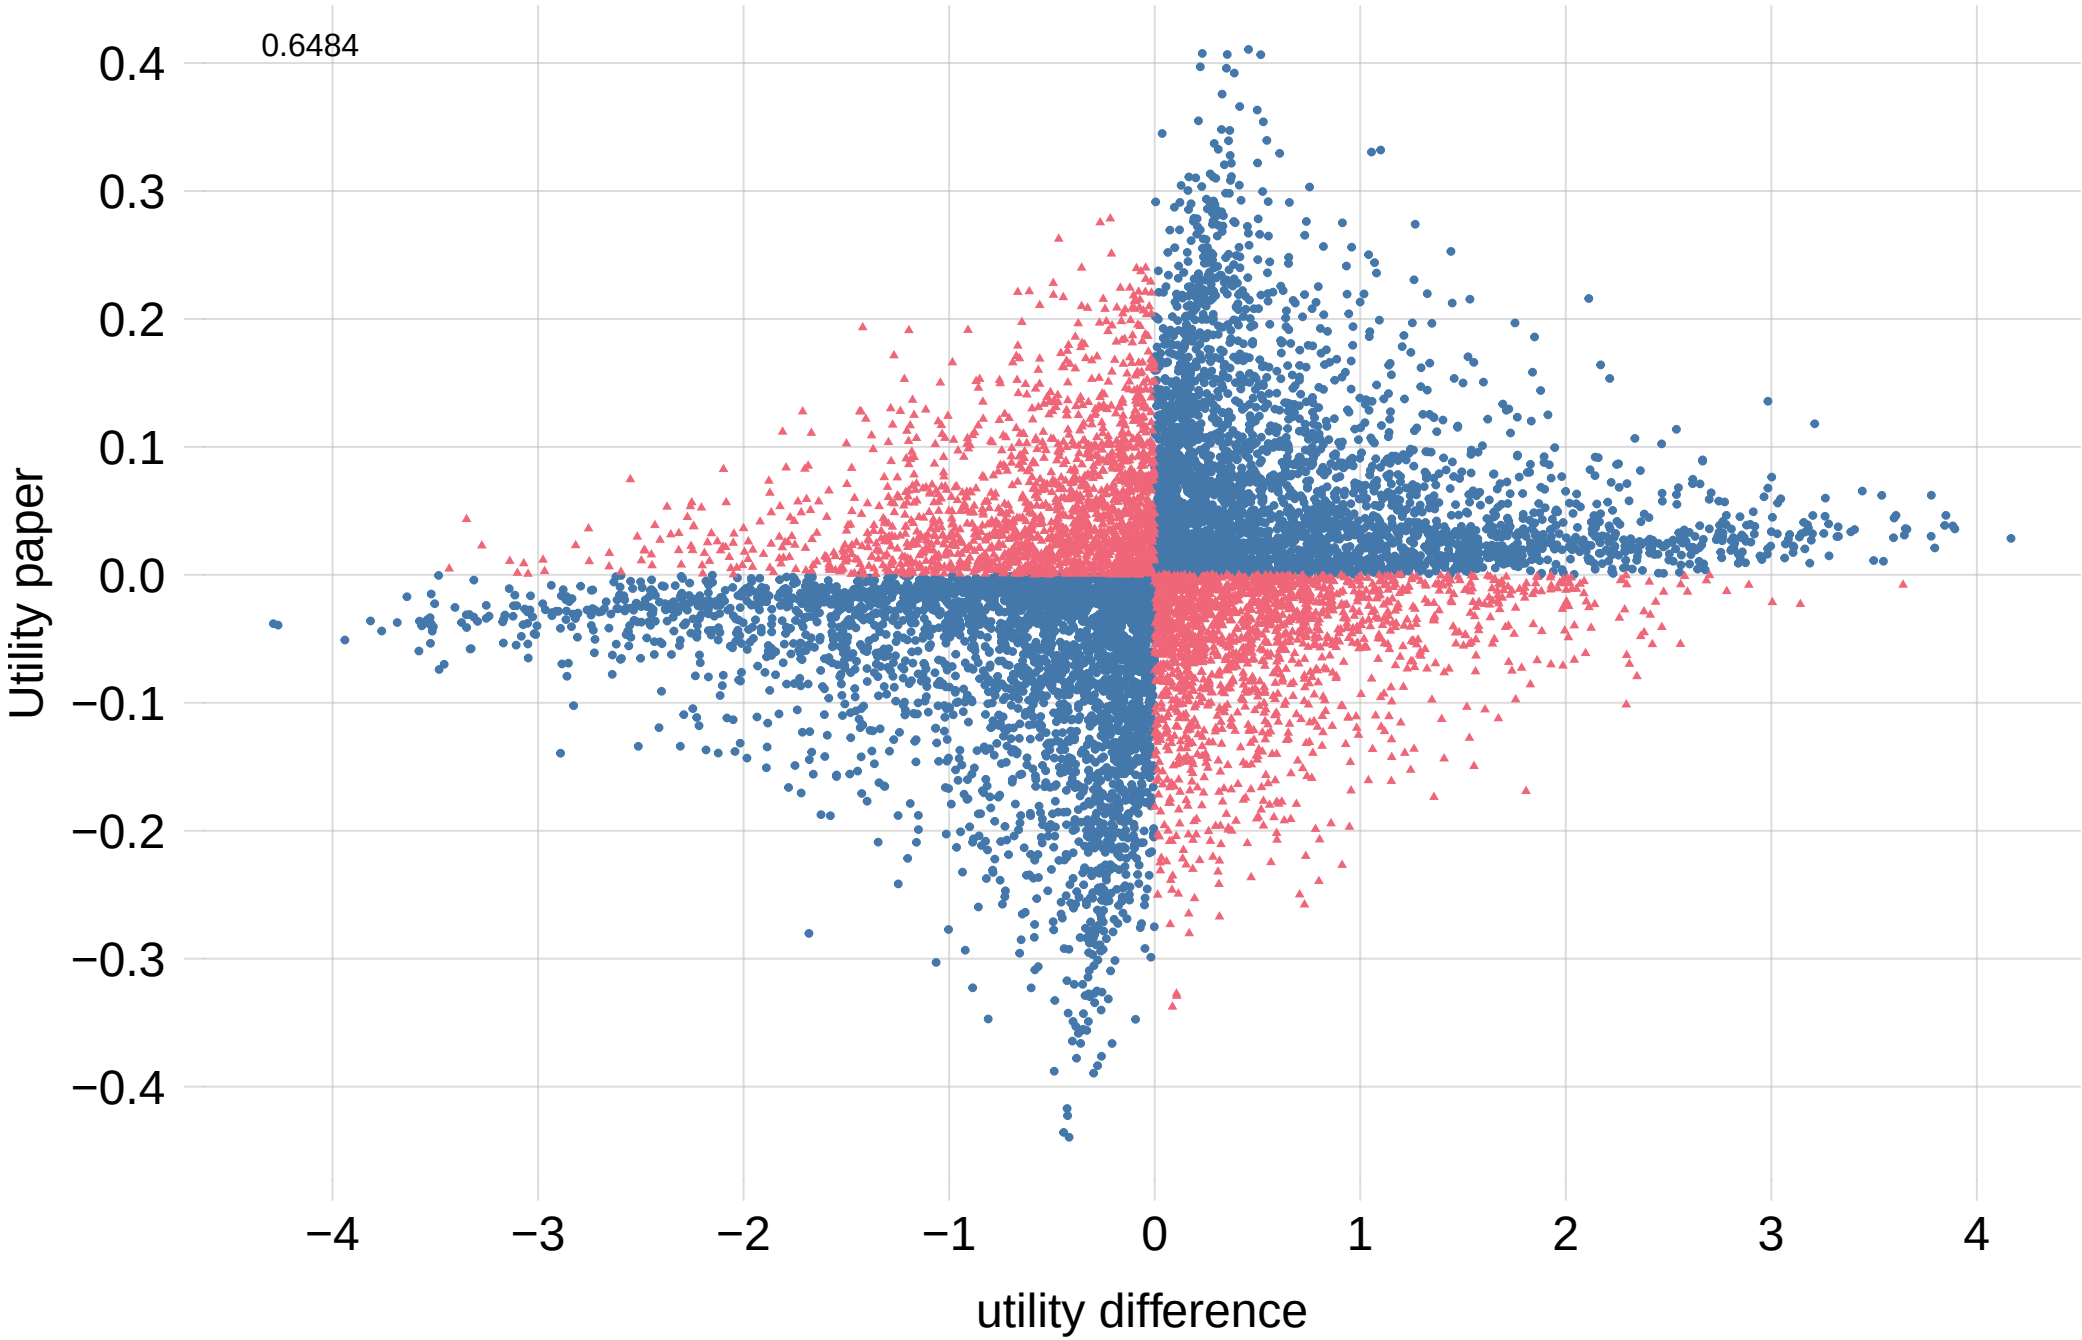
0.6484
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Utility paper
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
utility difference