

# TOP-1-II 385/20 (1+0)

Класс II

Схема 1+0

● АРТИКУЛ

**TOP-213301**

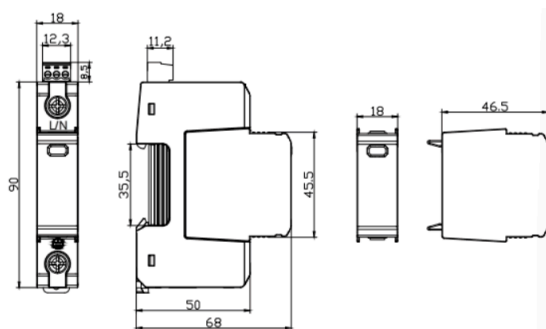

## ОПИСАНИЕ

УЗИП класса II для защиты электроустановок от наведённых грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Устанавливается в распределительных щитах. Схема 1+0: один защитный модуль (L/N–PE). Основные параметры:  $U_c$  385 В,  $I_n$  20 кА (8/20 мкс),  $I_{max}$  40 кА,  $U_p$  не более 1,8 кВ. Монтаж на DIN-рейку.

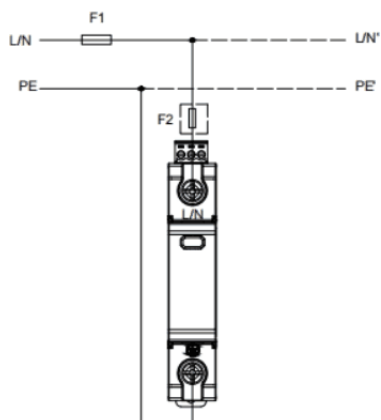
## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение сети $U_n$               | 230 В              |
| Макс. длительное рабочее напряжение $U_c$       | 385 В              |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) $I_n$      | 20 кА              |
| Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) $I_{max}$ | 40 кА              |
| Уровень напряжения защиты $U_p$                 | 1,8 кВ             |
| Номинал плавкой вставки                         | 125 А              |
| Сечение проводов, гибкие                        | 25 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводов, моножила                      | 35 мм <sup>2</sup> |
| Момент затяжки                                  | 4,5 Н·м            |

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ, ММ



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## КОНФИГУРАЦИЯ

