
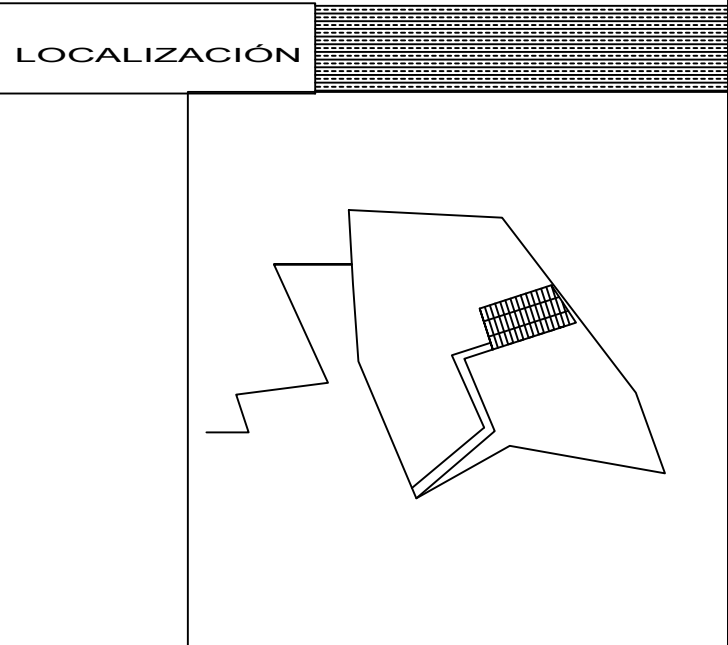


INSTALACIÓN ELECTRICA ESC:1:25

ESPECIFICACIONES INSTALACION ELECTRICA		
SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURAS
	CENTRO DE CARGA TIPO QO-12 CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	
	SALIDA DE CENTRO CON BLOCK SOQUET PARA FOCO FLUORECENTE DE 23W A 120 VOLTS	
	SALIDA ARBOTANTE CON BLOCK SOQUET ó de UREA DE 19mm PARA FOCO FLUORECENTE DE 23W A 120 VOLTS	
	SALIDA ARBOTANTE CON BLOCK SOQUET ó de UREA DE 19mm PARA FOCO FLUORECENTE DE 23W A 120 VOLTS (INTEMPERIE)	
	APAGADOR SENCILLO 10 a/120 v	
	APAGADOR ESCALERA 10 a/127 v	
	CONTACTO SENCILLO POLARIZADO 15 a/120v Con polo a TIERRA	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v Con polo a TIERRA	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v Con polo a TIERRA	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN PISO 15 a/120v Con polo a TIERRA	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO INTEMPERIE 15 a/120v, Con polo a TIERRA	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v Con ICFT 6 ma	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v Con ICFT 6 ma	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v,1500 w Con ICFT 6 ma	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v, 1000 w Con polo a TIERRA	
	BOTON DE TIMBRE	
	ZUMBADOR 40 watts - 120 V	
	Tuberia Sube	
	Tuberia Baja	
	TUBO INST. ELECTRICA POR MURO ó LOSA	
	TUBERIA INST. ELECTRICA POR PISO	
	TUBERIA INST. ANTENA POR LOSA T-3/4 POLIDUCTO	
	TUBERIA INST. TELEFONIA POR PISO T-3/4 POLIDUCTO	

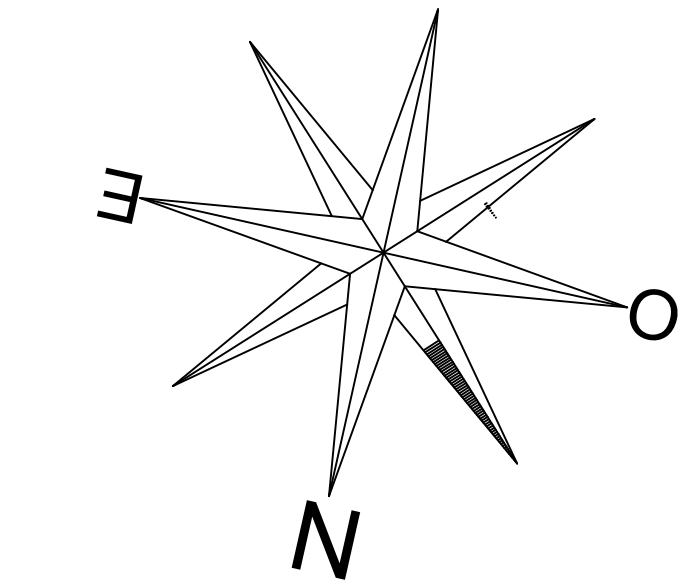

LOCALIZACIÓN

DATOS

NOMECLATURA

SIMBOLOGIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FECHA	NO.	DESCRIPCION	POR	VER
REVISIONES				

ARRAY TEXCOCO
PARQUE INDUSTRIAL XOLACHE

FECHA OCTUBRE 2022	APROBO Ing. Sergio Saucedo	PLANO IE-01
PROYECTO PLANTA SANITARIOS		DESCRIPCION INSTALACIÓN ELECTRICA
REVISOR Arq. Joshua Garcia		ESCALA: 1:25
APROBADO Ing. Alberto Hernandez F.		ACOTACION : m