

4 软件介绍

双击 OHB80PortMonitor.exe 打开软件，与机台正常连接后会进入 Home 主界面。未登录前，无法执行任何控制操作。

4.1 Home 界面介绍

概述：Home 界面用于查看 OHB 设备实时状态、运行日志公告、界面导航、设备状态颜色说明，并提供 Set / Foup 视图切换和视图缩放入口。

Home 界面整体如下：

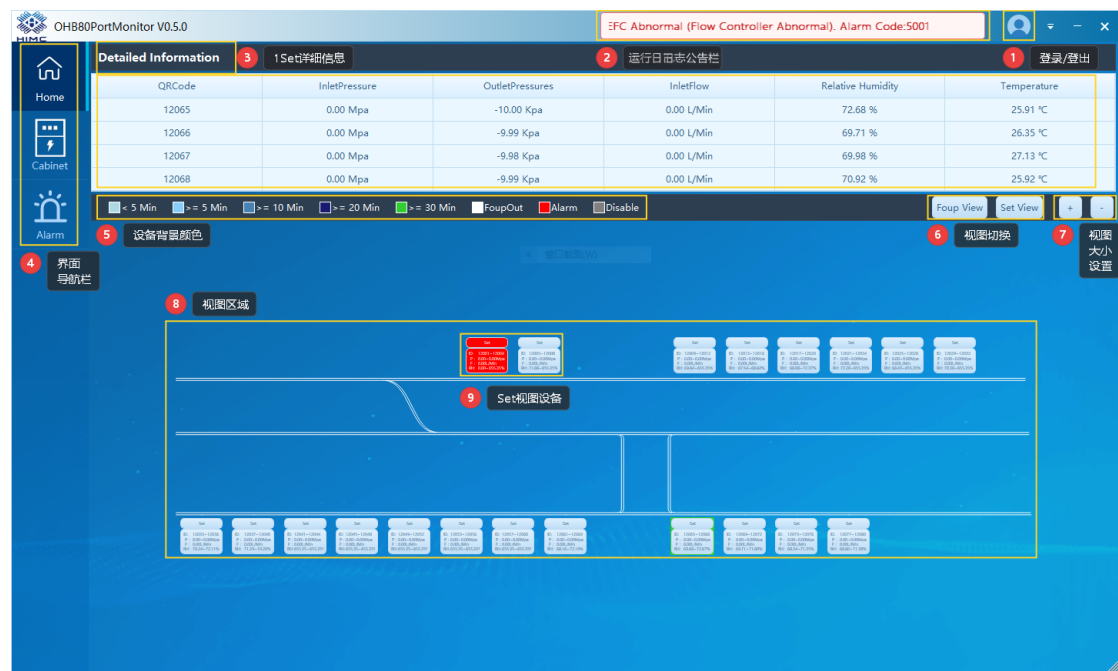


图 4-1 Home 主界面整体布局与编号标注（正文中的【1】至【9】均对应本图编号）

4.1.1 界面区域说明

根据图 4-1 中的编号，Home 界面主要区域说明如下：

编号	区域	功能说明
1	登录 / 登出	显示当前用户账号信息、登录入口和登出入口。未登录时仅允许查看基础界面，登录后根据权限开放更多功能。
2	运行日志公告栏	实时滚动显示最新运行日志汇总信息；点击后可打开运行日志窗口，查看实时日志或历史记录。
3	Set 详细信息	显示当前 Set 视图下选中区域的 OHB 设备实时数据，例如二维码、进出气压力、流量、湿度和温度等。

编号	区域	功能说明
4	界面导航栏	用于切换 Home、Cabinet、Alarm 等界面；登录后按权限显示 Config、Comm. 等更多入口。
5	设备背景颜色	通过不同背景颜色标识 OHB 设备当前状态，例如充氮时间、Foup Out、Alarm 和 Disable 等状态。
6	视图切换	用于在 Foup View 与 Set View 之间切换，使界面按 Foup 或 Set 维度展示设备状态。
7	视图大小设置	通过【+】和【-】调整视图区域缩放比例，便于查看更多设备或放大局部状态。
8	视图区域	展示 OHB 设备布局和设备实时状态，是 Home 界面主要监控区域。
9	Set 视图设备	在 Set View 模式下显示 Set 相关设备卡片，可用于快速查看设备编号、状态和关键实时数据。

4.1.2 登录 / 登出

点击图 4-1 中【1】用户头像，弹出用户账号信息弹框，
如下：




图 4-2 未登录状态下的用户账号信息弹框

点击Login按钮，弹出登录界面，
如下：

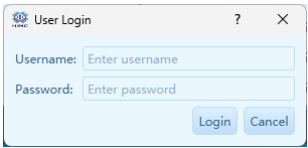


图 4-3 用户登录界面

输入正确的账号密码，点击Login完成登录；登录后再次点击图 4-1 中【1】用户头像，会显示用户账号信息弹框，

如下：

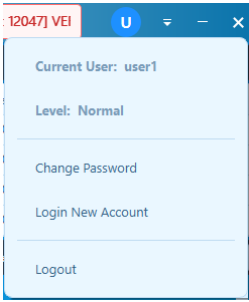


图 4-4 登录后的用户账号信息弹框

4.1.3 运行日志公告栏

运行日志公告栏中会实时滚动显示最新的运行日志汇总信息。

点击图 4-1 中【2】运行日志公告栏，弹出运行日志界面（默认打开实时界面），

如下：

Operation Logger		
Live Log History		
Occur Time	Log Type	Description
2026-06-14 21:34:32	Error	SH85 周期自检轮次结束：成功=0，失败=80，跳过=0，roundId=2026-06-14 21:33:29
2026-06-14 22:04:32	Message	SH85 周期自检轮次开始：设备数=80，roundId=2026-06-14 22:04:32
2026-06-14 22:05:36	Error	SH85 周期自检轮次结束：成功=0，失败=80，跳过=0，roundId=2026-06-14 22:04:32
2026-06-14 22:35:36	Message	SH85 周期自检轮次开始：设备数=80，roundId=2026-06-14 22:35:36
2026-06-14 22:36:40	Error	SH85 周期自检轮次结束：成功=0，失败=80，跳过=0，roundId=2026-06-14 22:35:36
2026-06-14 23:06:40	Message	SH85 周期自检轮次开始：设备数=80，roundId=2026-06-14 23:06:40
2026-06-14 23:07:43	Error	SH85 周期自检轮次结束：成功=0，失败=80，跳过=0，roundId=2026-06-14 23:06:40
2026-06-14 23:37:43	Message	SH85 周期自检轮次开始：设备数=80，roundId=2026-06-14 23:37:43
2026-06-14 23:38:47	Error	SH85 周期自检轮次结束：成功=0，失败=80，跳过=0，roundId=2026-06-14 23:37:43
2026-06-15 00:08:47	Message	SH85 周期自检轮次开始：设备数=80，roundId=2026-06-15 00:08:47
2026-06-15 00:09:51	Error	SH85 周期自检轮次结束：成功=0，失败=80，跳过=0，roundId=2026-06-15 00:08:47
2026-06-15 00:39:51	Message	SH85 周期自检轮次开始：设备数=80，roundId=2026-06-15 00:39:51
2026-06-15 00:40:54	Error	SH85 周期自检轮次结束：成功=0，失败=80，跳过=0，roundId=2026-06-15 00:39:51
2026-06-15 01:10:54	Message	SH85 周期自检轮次开始：设备数=80，roundId=2026-06-15 01:10:54
2026-06-15 01:11:58	Error	SH85 周期自检轮次结束：成功=0，失败=80，跳过=0，roundId=2026-06-15 01:10:54
2026-06-15 01:41:58	Message	SH85 周期自检轮次开始：设备数=80，roundId=2026-06-15 01:41:58

图 4-5 运行日志实时记录界面（Live Log）

点击History，切换到运行日志历史记录界面，

如下:

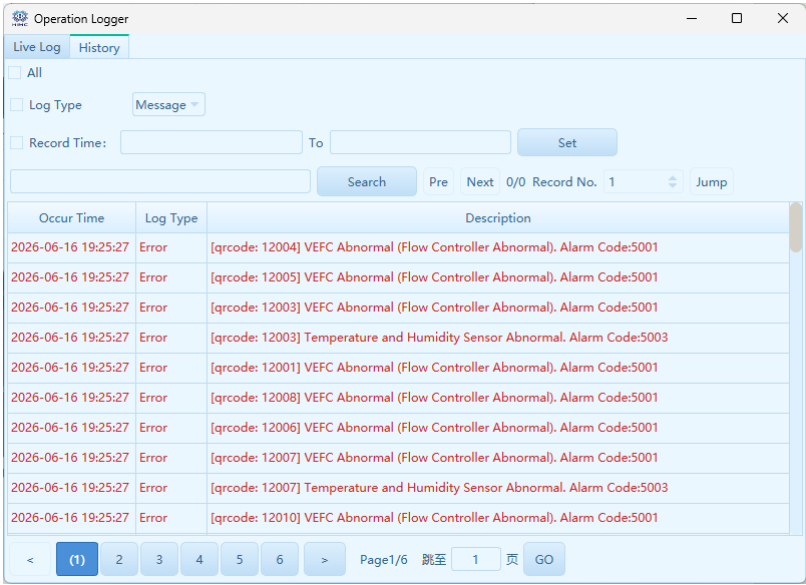


图 4-6 运行日志历史记录查询界面（History）

4.1.4 Set 详细信息

在Set视图模式下（在 4.1.7 中具体解释），表格中会显示四个OHB设备的实时数据

Detailed Information					
QRCode	InletPressure	OutletPressures	InletFlow	Relative Humidity	Temperature
12065	0.00 Mpa	-0.00 Kpa	0.00 L/Min	0.00 %	0.00 °C
12066	0.00 Mpa	-0.00 Kpa	0.00 L/Min	0.00 %	0.00 °C
12067	0.00 Mpa	-0.00 Kpa	0.00 L/Min	0.00 %	0.00 °C
12068	0.00 Mpa	-0.00 Kpa	0.00 L/Min	0.00 %	0.00 °C

图 4-7 Set 视图下的 OHB 设备实时数据表

数据字段的解释表格,

如下:

字段名	解释
QR Code	OHB设备对应的二维码编号
Inlet Pressure	OHB设备当前的进气压力
Outlet Pressure	OHB设备当前的出气压力
Inlet Flow	OHB设备当前的进气流量
Relative Humidity	OHB设备当前的相对湿度
Temperature	OHB设备当前的相对温度

4.1.5 界面导航栏

未登录账号时，只显示图 4-1 中【4】导航栏内的 3 个界面：Home（主界面）、Cabinet（电控柜界面）、Alarm（警报界面）。

登录账号后，用户将拥有Config（配置界面）、Comm.（通讯界面）的访问权限，界面效果，

如下:

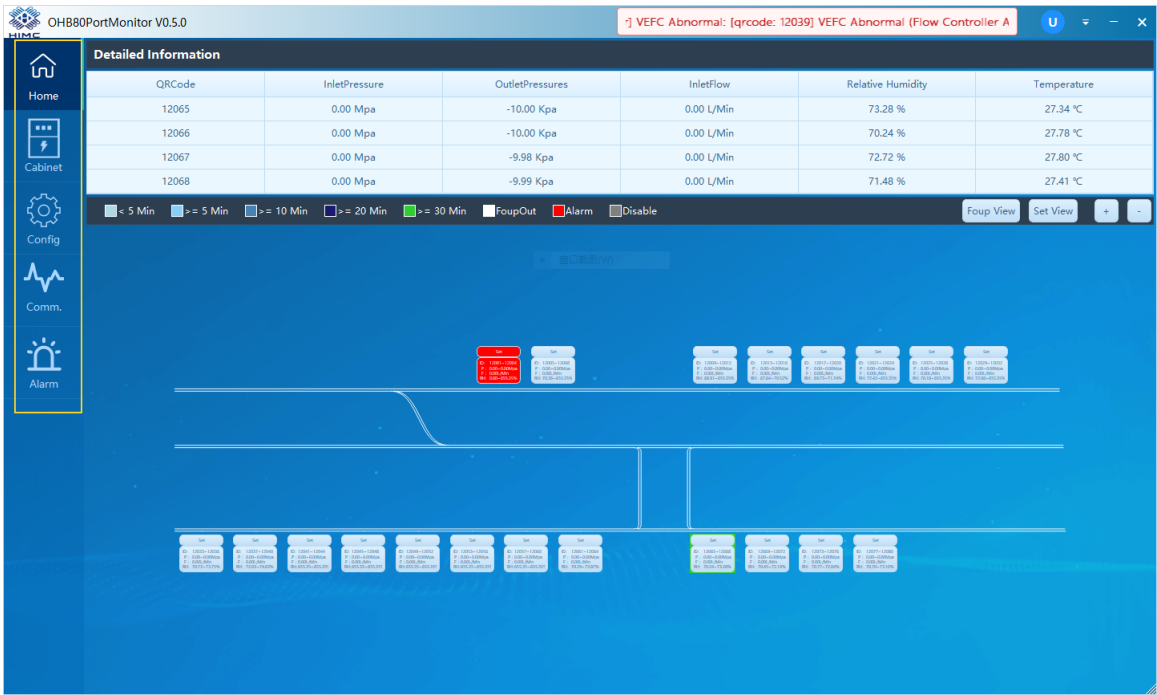


图 4-8 登录后的界面导航栏权限显示效果

4.1.6 设备背景颜色

图 4-1 中【5】的设备背景颜色代表设备当前所处的不同状态，颜色状态表，

如下:

颜色	颜色名	状态
 < 5Min	浅蓝色: #ADD8E6	OHB设备当前充氮时间不足5分钟
 >= 5Min	比浅蓝更深一点: #87CEFA	OHB设备当前充氮时间超过了5分钟
 >= 10Min	钢蓝色: #4682B4	OHB设备当前充氮时间超过了10分钟
 >= 20Min	深午夜蓝: #191970	OHB设备当前充氮时间超过了20分钟
 >= 30分钟	浅绿色: #32CD32	OHB设备当前充氮时间超过了30分钟
 Foup OUT	白色: #FFFFFF	Foup离开了OHB设备盘面
 Alarm	警报红色: #FF0000	OHB设备当前发生了警报事件
 Disable	禁用灰色: #808080	OHB设备处于不可工作状态

4.1.7 视图切换

当点击图 4-1 中【6】的 Foup View 按钮, 图 4-1 中【8】视图区域会转换成 Foup 视图模式, 每 1 个 Set 控件会被展开成 4 个 Foup 控件, 界面效果,

如下:

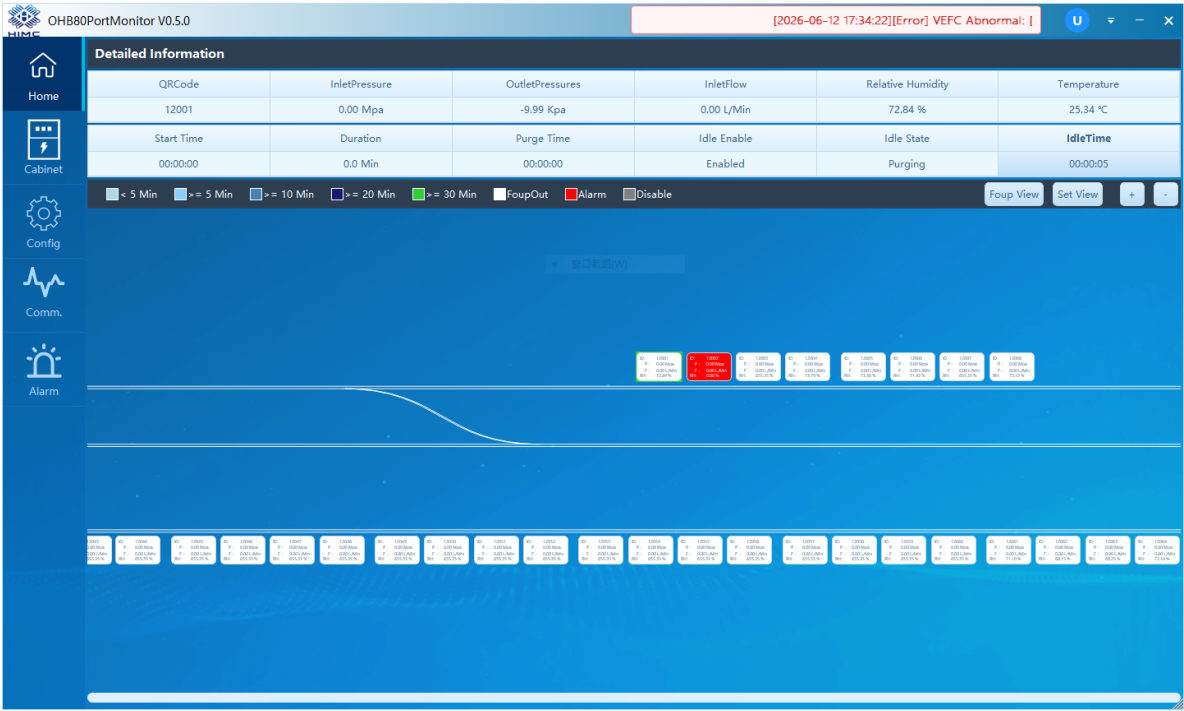


图 4-9 Foup View 模式下的视图区域效果

4.1.8 视图大小切换

当点击图 4-1 中【7】的【+】或者【-】按钮，能够控制图 4-1 中【8】视图区域的伸缩，界面放大效果如下：

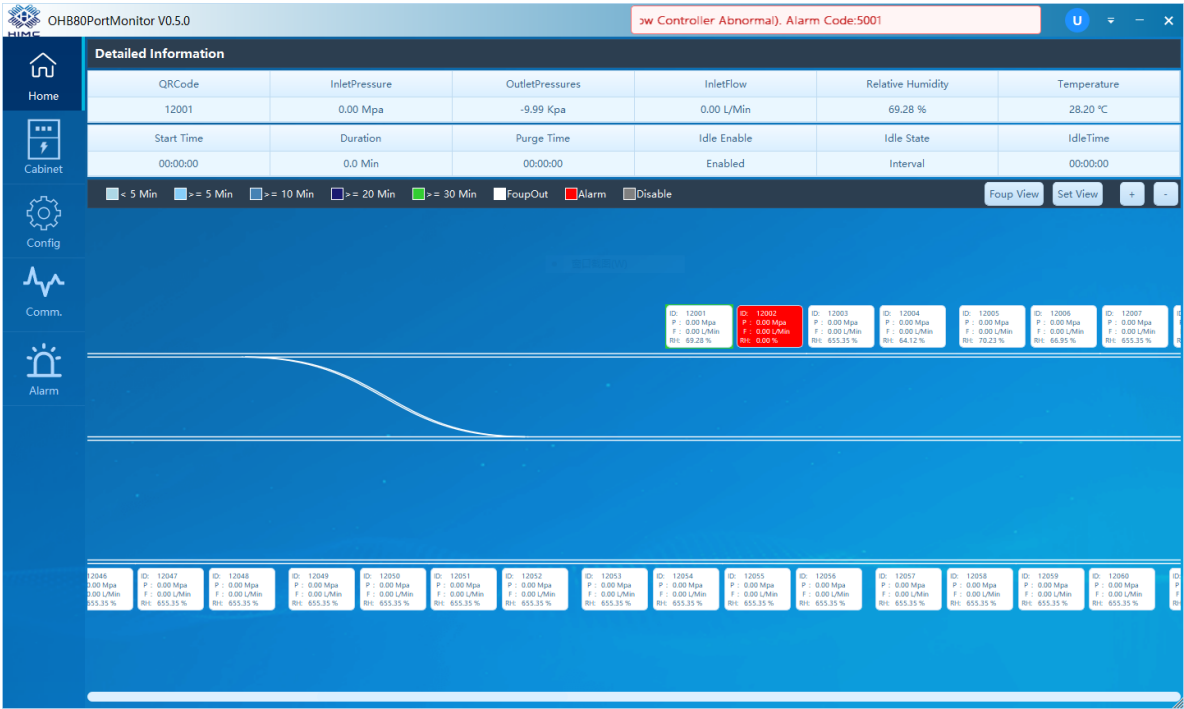


图 4-10 视图区域放大效果

界面缩小效果，如下：

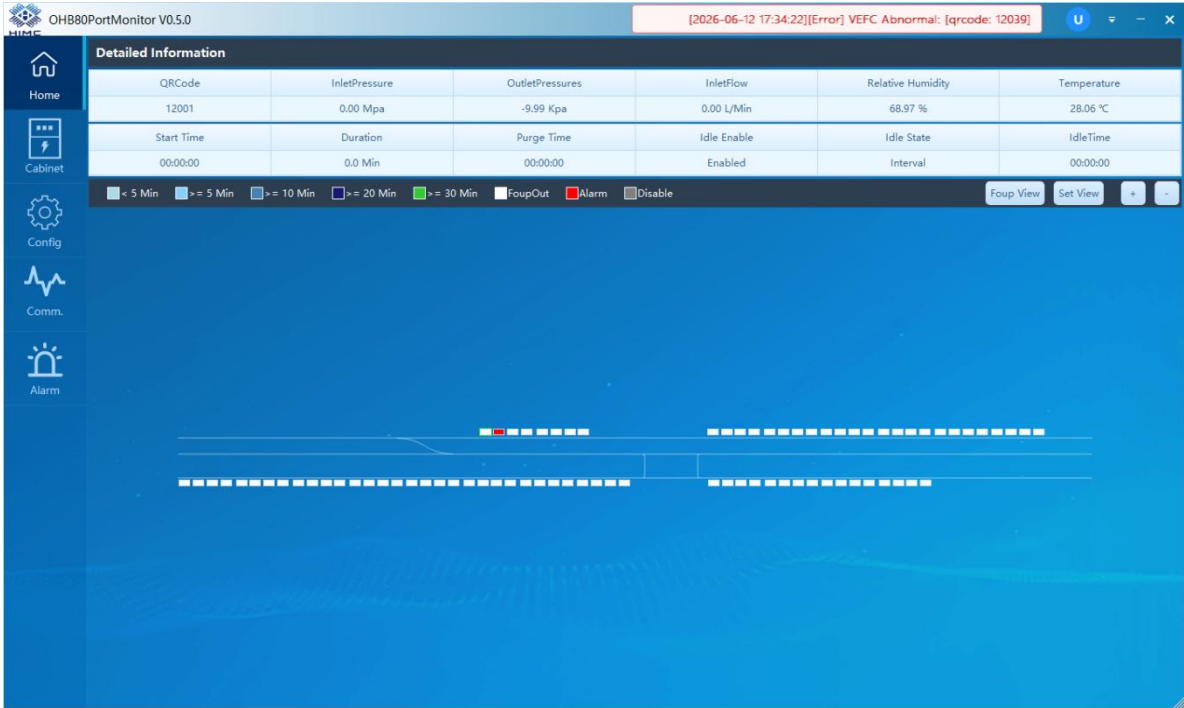


图 4-11 视图区域缩小效果

4.2 Cabinet 界面介绍

概述：Cabinet 界面用于监控电控柜状态，并提供电控柜相关控制功能，包括控制 OHB 设备电源、控制风扇、控制指示灯和取消报警等。

Cabinet 界面整体如下：

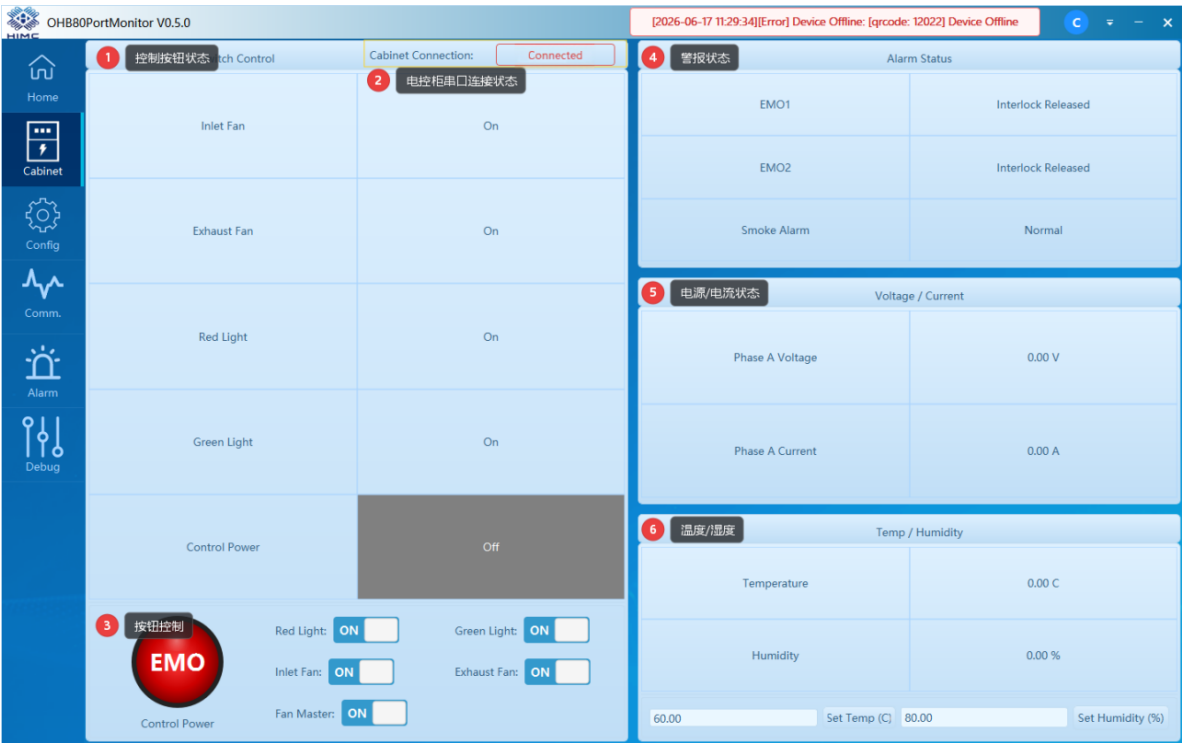


图 4-12 Cabinet 界面整体布局与编号标注（正文中的【1】至【6】均对应本图编号）

4.2.1 界面区域说明

根据图 4-12 中的编号，Cabinet 界面主要区域说明如下：

编号	区域	功能说明
1	控制按钮状态（Switch Control）	显示电控柜各路控制对象的当前开关状态，包括 Inlet Fan、Exhaust Fan、Red Light、Green Light 和 Control Power。状态列显示 On / Off，用于判断当前输出是否启用。
2	串口连接状态（Cabinet Connection）	显示上位机与电控柜控制板 / 串口通讯连接状态。Connected 表示通讯正常，可进行状态读取和控制操作。
3	按钮控制	用于手动控制电控柜相关输出。包含 EMO、Control Power、Red Light、Green Light、Inlet Fan、Exhaust Fan、Fan Master 等按钮；执行前应确认当前用户权限、连接状态和现场设备状态。

编号	区域	功能说明
4	警报状态 (Alarm Status)	显示 EMO1、EMO2、Smoke Alarm 等安全 / 联锁状态。 Interlock Released 表示联锁释放；Normal 表示状态正常。
5	电源 / 电流 (Voltage / Current)	显示电控柜电源与电流采集值，例如 Phase A Voltage、 Phase A Current，用于观察供电是否处于正常范围。
6	温度 / 湿度 (Temp / Humidity)	显示电控柜温湿度采集值，并提供温度、湿度设定入口，可通过 Set Temp (C) 和 Set Humidity (%) 写入目标设定值。

4.2.2 控制功能说明

按钮控制区域用于执行电控柜相关输出控制。常用控制项说明如下：

控制项	说明
Control Power	控制 OHB 设备 / 电控柜相关电源输出。操作前需确认现场设备允许上电或断电。
Fan Master	风扇总使能控制；通常作为 Inlet Fan、Exhaust Fan 控制前的总开关条件。
Inlet Fan / Exhaust Fan	分别控制进风扇和排风扇，用于电控柜通风散热。
Red Light / Green Light	控制红灯、绿灯指示输出，用于现场状态提示。
EMO	用于执行报警取消或解除相关状态。操作前需确认安全条件和现场 SOP。

4.2.3 操作注意事项

注意：执行电源、风扇、指示灯或报警取消操作前，应先确认 Cabinet Connection 为 Connected，并确认当前登录账号具备对应权限。若警报状态未恢复正常，应优先排查现场设备与安全互锁状态，避免直接重复操作。