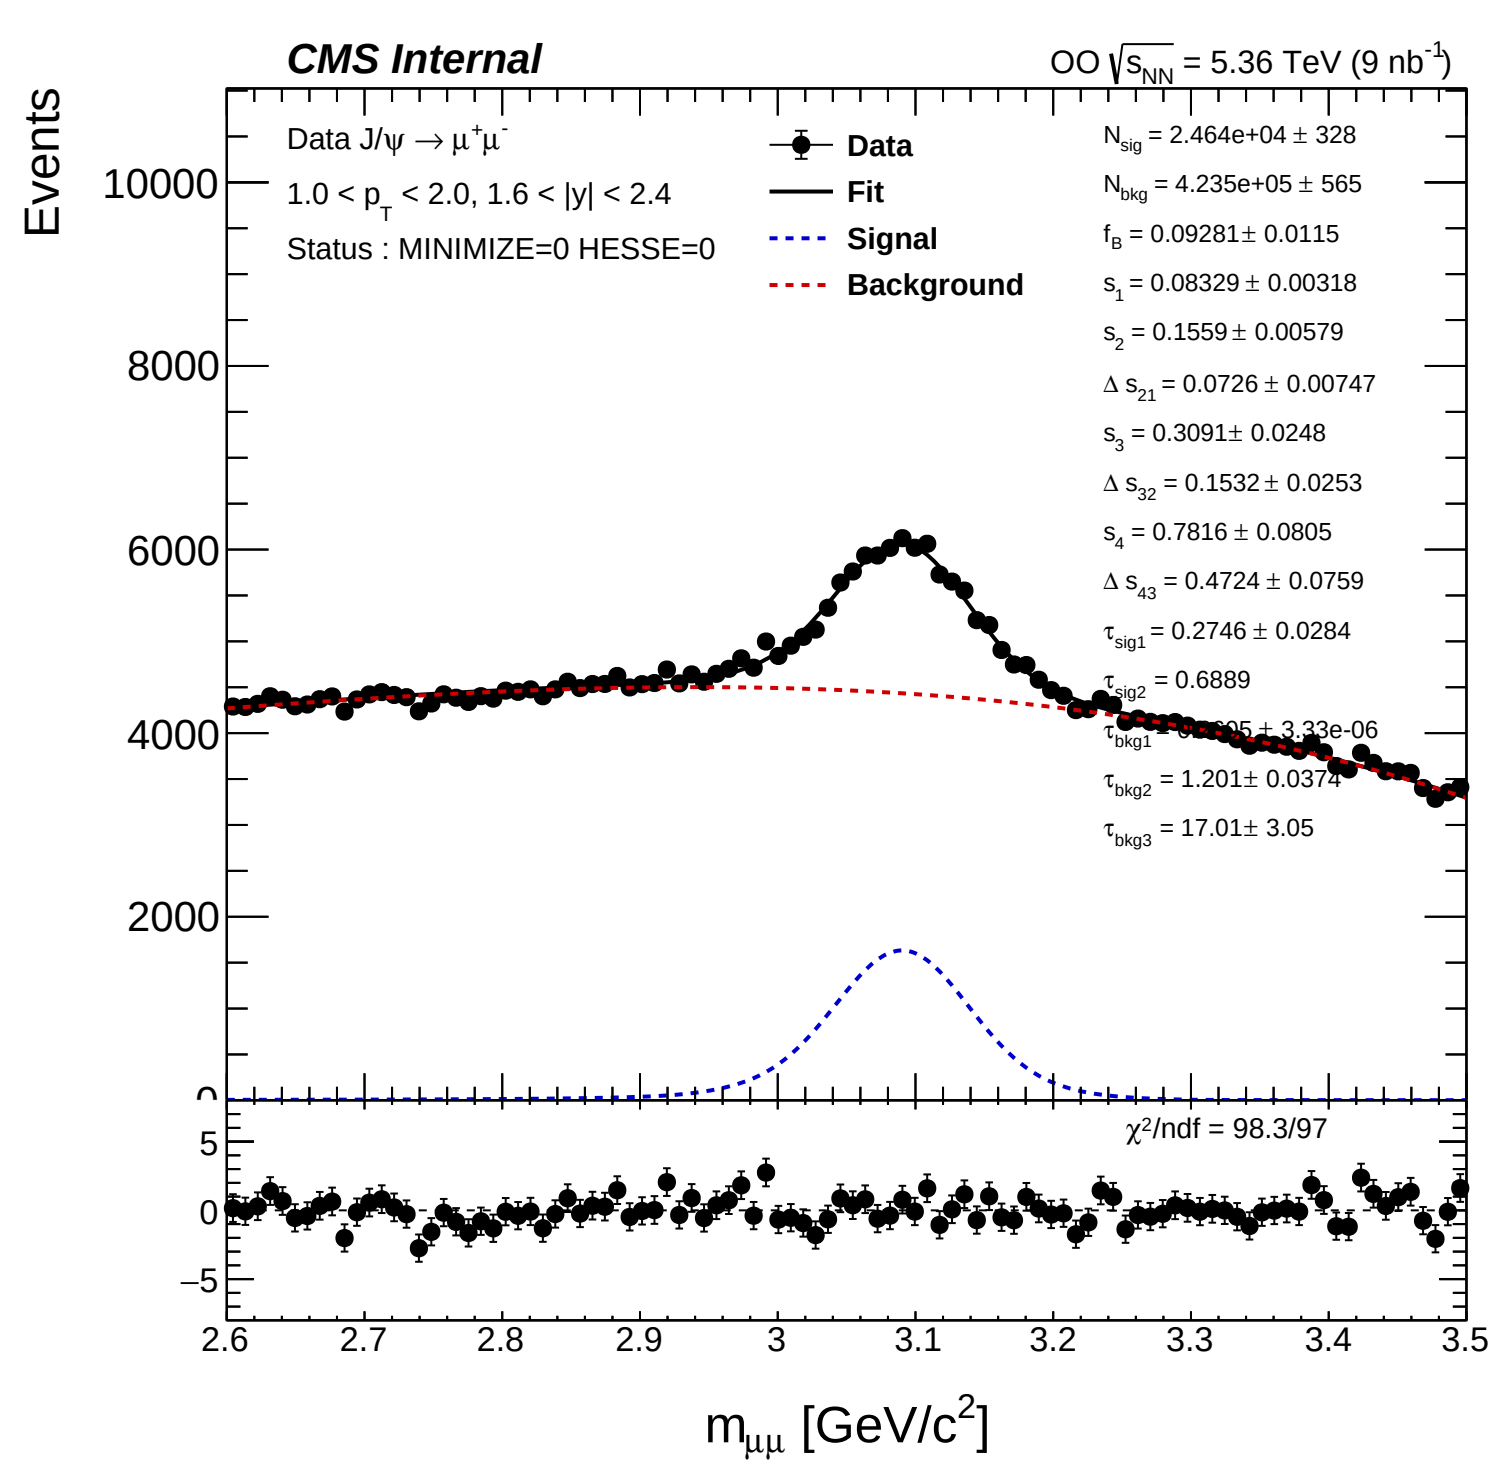
CMS Internal
OO $\sqrt{s_{NN}}$ = 5.36 TeV (9 nb^{-1})
Data J/ψ → μ$^+$μ$^-$
1.0 < p_T < 2.0, 1.6 < |y| < 2.4
Status : MINIMIZE=0 HESSE=0
Data
Fit
Signal
Background
N_{sig} = 2.464e+04 ± 328
N_{bkg} = 4.235e+05 ± 565
f_B = 0.09281± 0.0115
s_1 = 0.08329 ± 0.00318
s_2 = 0.1559 ± 0.00579
Δ s_{21} = 0.0726 ± 0.00747
s_3 = 0.3091± 0.0248
Δ s_{32} = 0.1532 ± 0.0253
s_4 = 0.7816 ± 0.0805
Δ s_{43} = 0.4724 ± 0.0759
τ_{sig1} = 0.2746 ± 0.0284
τ_{sig2} = 0.6889
τ_{bkg1} = 0.[illegible]05 ± 3.33e-06
τ_{bkg2} = 1.201± 0.0374
τ_{bkg3} = 17.01± 3.05
Events
10000
8000
6000
4000
2000
0
χ^2/ndf = 98.3/97
5
0
−5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
$m_{\mu\mu}$ [GeV/c^2]