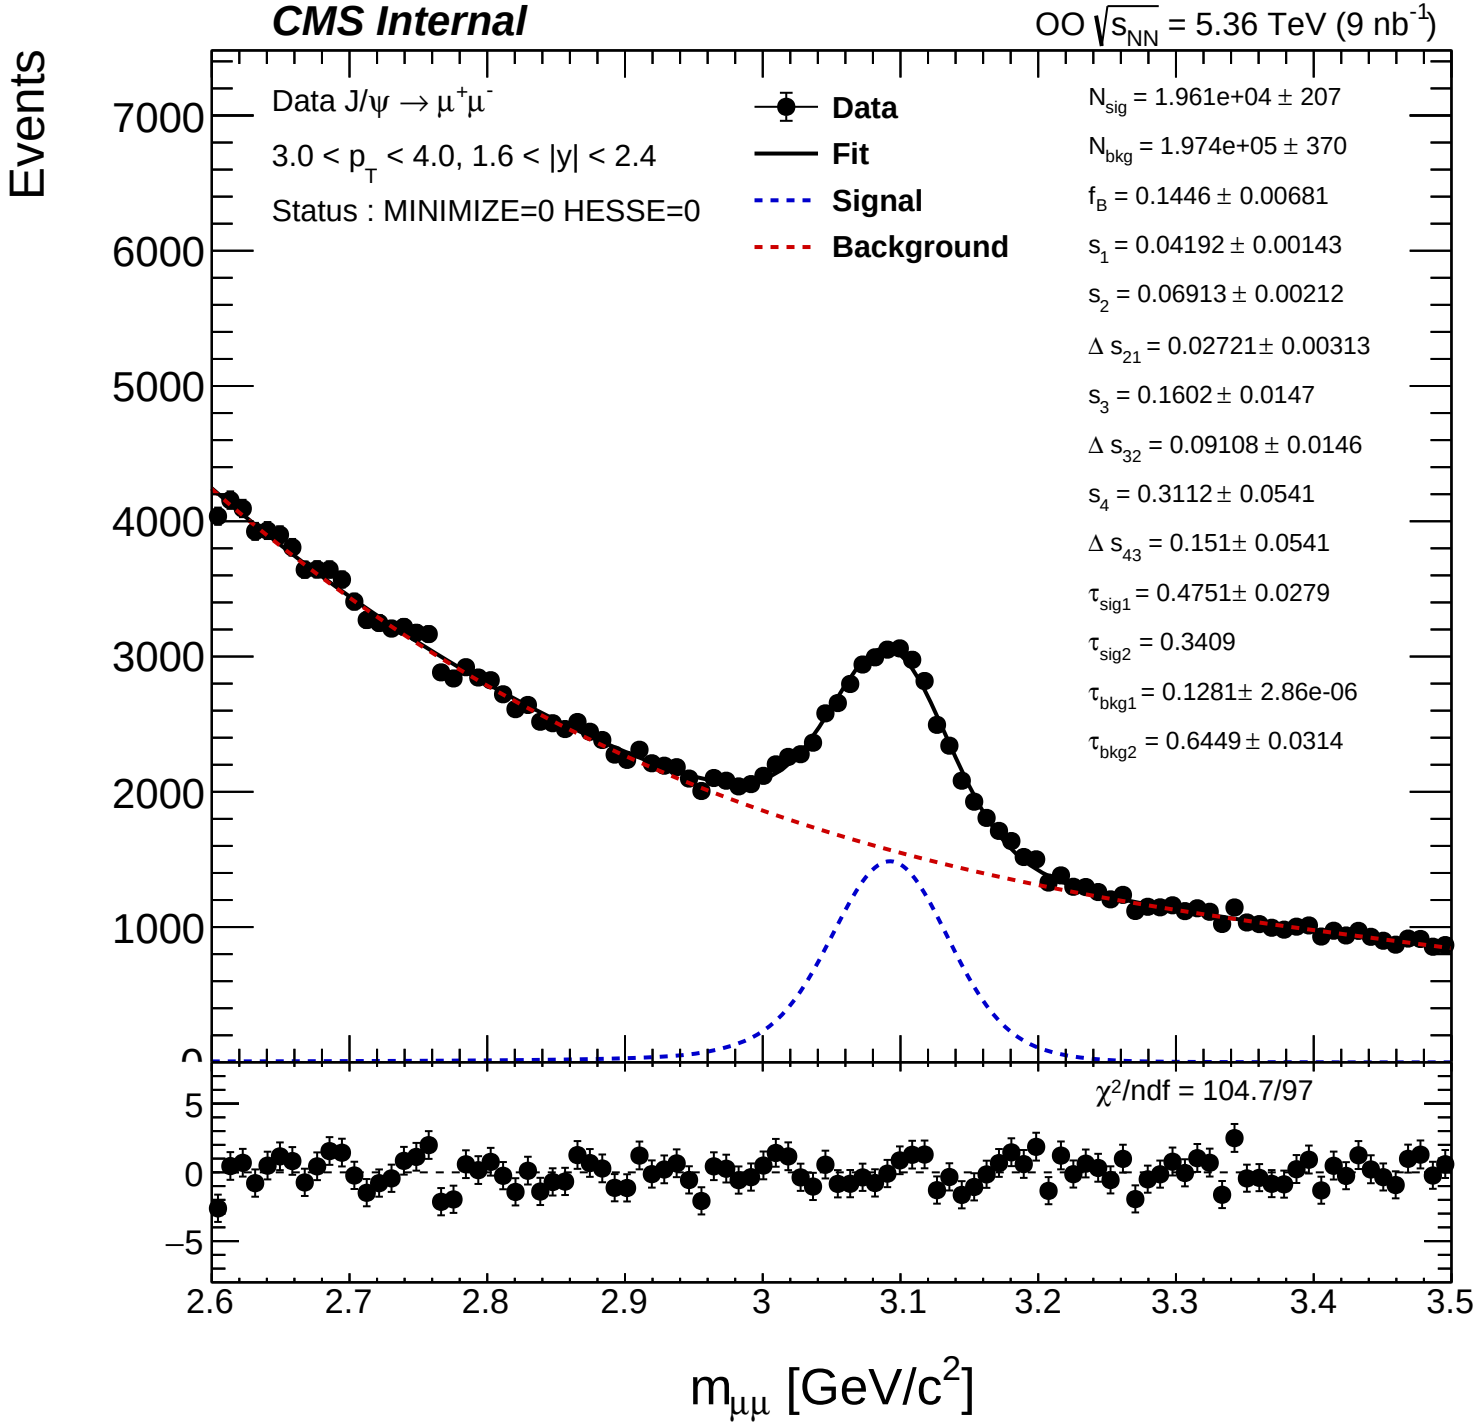
CMS Internal
OO $\sqrt{s_{NN}}$ = 5.36 TeV (9 nb^{-1})
Data J/ψ → μ$^+$μ$^-$
3.0 < p_T < 4.0, 1.6 < |y| < 2.4
Status : MINIMIZE=0 HESSE=0
Data
Fit
Signal
Background
N_{sig} = 1.961e+04 ± 207
N_{bkg} = 1.974e+05 ± 370
f_B = 0.1446 ± 0.00681
s_1 = 0.04192 ± 0.00143
s_2 = 0.06913 ± 0.00212
Δ s_{21} = 0.02721± 0.00313
s_3 = 0.1602 ± 0.0147
Δ s_{32} = 0.09108 ± 0.0146
s_4 = 0.3112 ± 0.0541
Δ s_{43} = 0.151± 0.0541
τ_{sig1} = 0.4751± 0.0279
τ_{sig2} = 0.3409
τ_{bkg1} = 0.1281± 2.86e-06
τ_{bkg2} = 0.6449 ± 0.0314
Events
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
χ^2/ndf = 104.7/97
5
0
−5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
$m_{\mu\mu}$ [GeV/c^2]