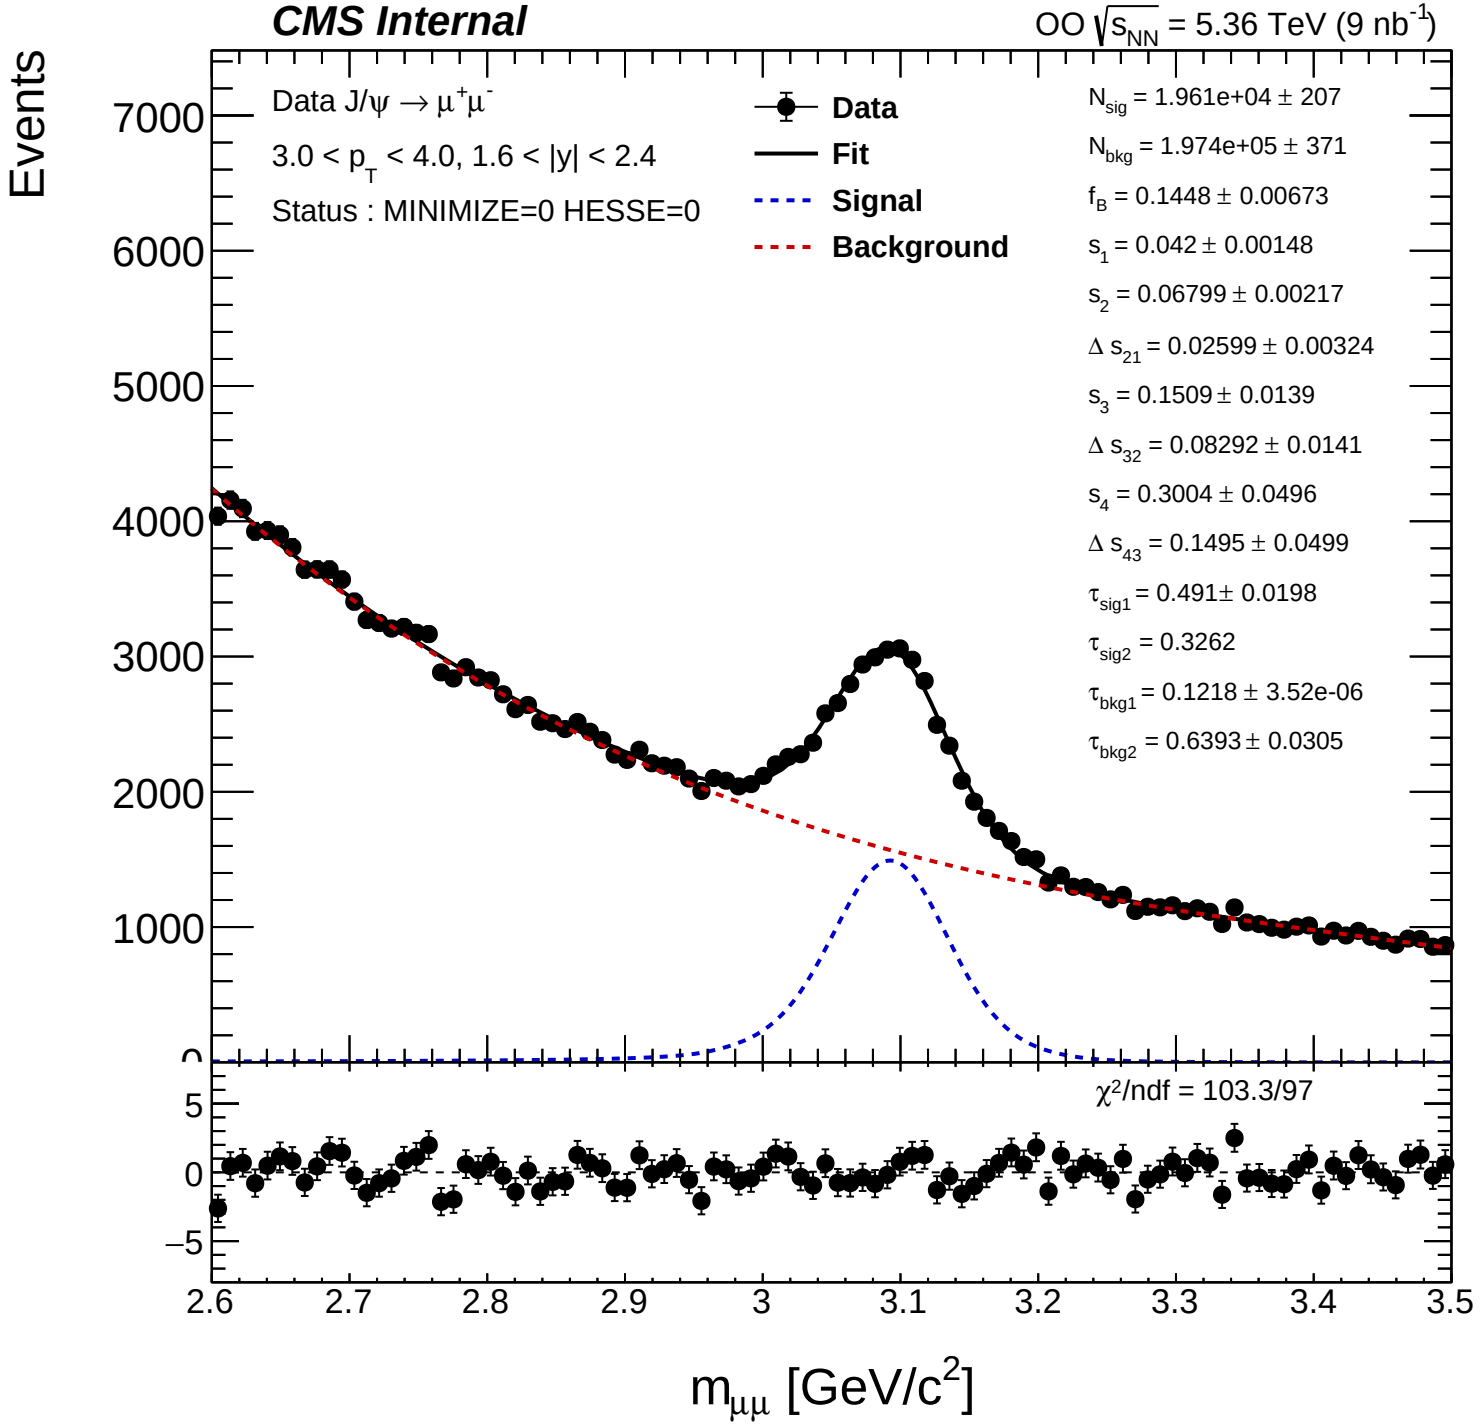
CMS Internal
OO $\sqrt{s_{NN}}$ = 5.36 TeV (9 nb^{-1})
Data J/ψ → μ$^+$μ$^-$
3.0 < p_T < 4.0, 1.6 < |y| < 2.4
Status : MINIMIZE=0 HESSE=0
Data
Fit
Signal
Background
N_{sig} = 1.961e+04 ± 207
N_{bkg} = 1.974e+05 ± 371
f_B = 0.1448 ± 0.00673
s_1 = 0.042 ± 0.00148
s_2 = 0.06799 ± 0.00217
Δ s_{21} = 0.02599 ± 0.00324
s_3 = 0.1509 ± 0.0139
Δ s_{32} = 0.08292 ± 0.0141
s_4 = 0.3004 ± 0.0496
Δ s_{43} = 0.1495 ± 0.0499
τ_{sig1} = 0.491± 0.0198
τ_{sig2} = 0.3262
τ_{bkg1} = 0.1218 ± 3.52e-06
τ_{bkg2} = 0.6393 ± 0.0305
Events
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
χ^2/ndf = 103.3/97
5
0
−5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
$m_{\mu\mu}$ [GeV/c^2]