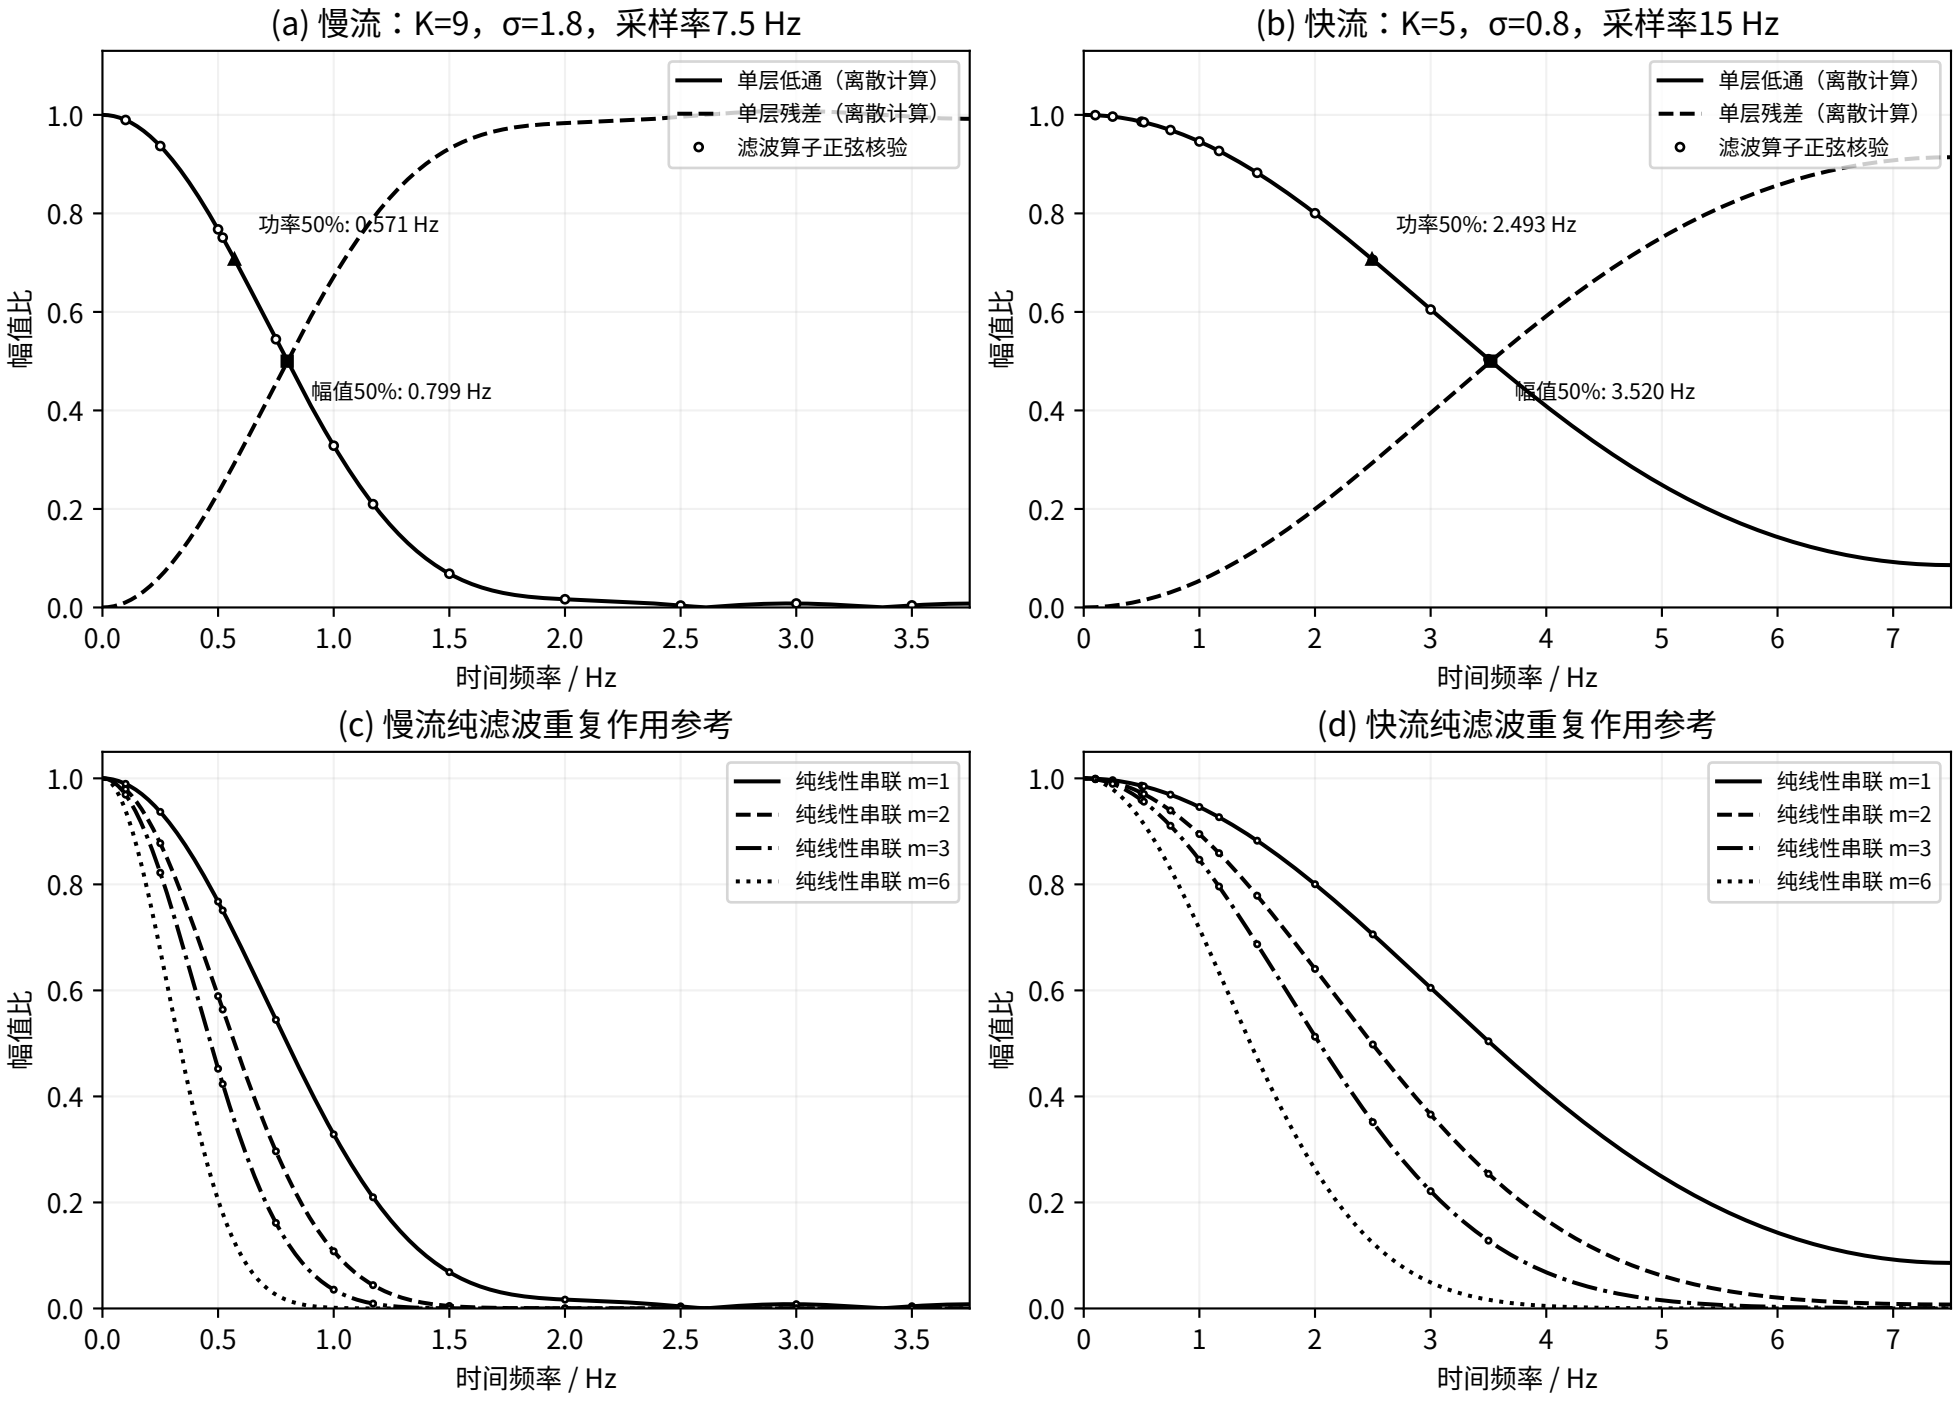
(a) 慢流：K=9，σ=1.8，采样率7.5 Hz
单层低通（离散计算）
单层残差（离散计算）
滤波算子正弦核验
功率50%: 0.571 Hz
幅值50%: 0.799 Hz
幅值比
时间频率 / Hz
(b) 快流：K=5，σ=0.8，采样率15 Hz
单层低通（离散计算）
单层残差（离散计算）
滤波算子正弦核验
功率50%: 2.493 Hz
幅值50%: 3.520 Hz
幅值比
时间频率 / Hz
(c) 慢流纯滤波重复作用参考
纯线性串联 m=1
纯线性串联 m=2
纯线性串联 m=3
纯线性串联 m=6
幅值比
时间频率 / Hz
(d) 快流纯滤波重复作用参考
纯线性串联 m=1
纯线性串联 m=2
纯线性串联 m=3
纯线性串联 m=6
幅值比
时间频率 / Hz