

ROOT

main

लड़खड़ा

rh

kl

adv

lwg__vaux

rsym

जिससे

व्यवस्था

तरह

गई


।

pof__cn

nmod__adj

आपूर्ति

बुरी

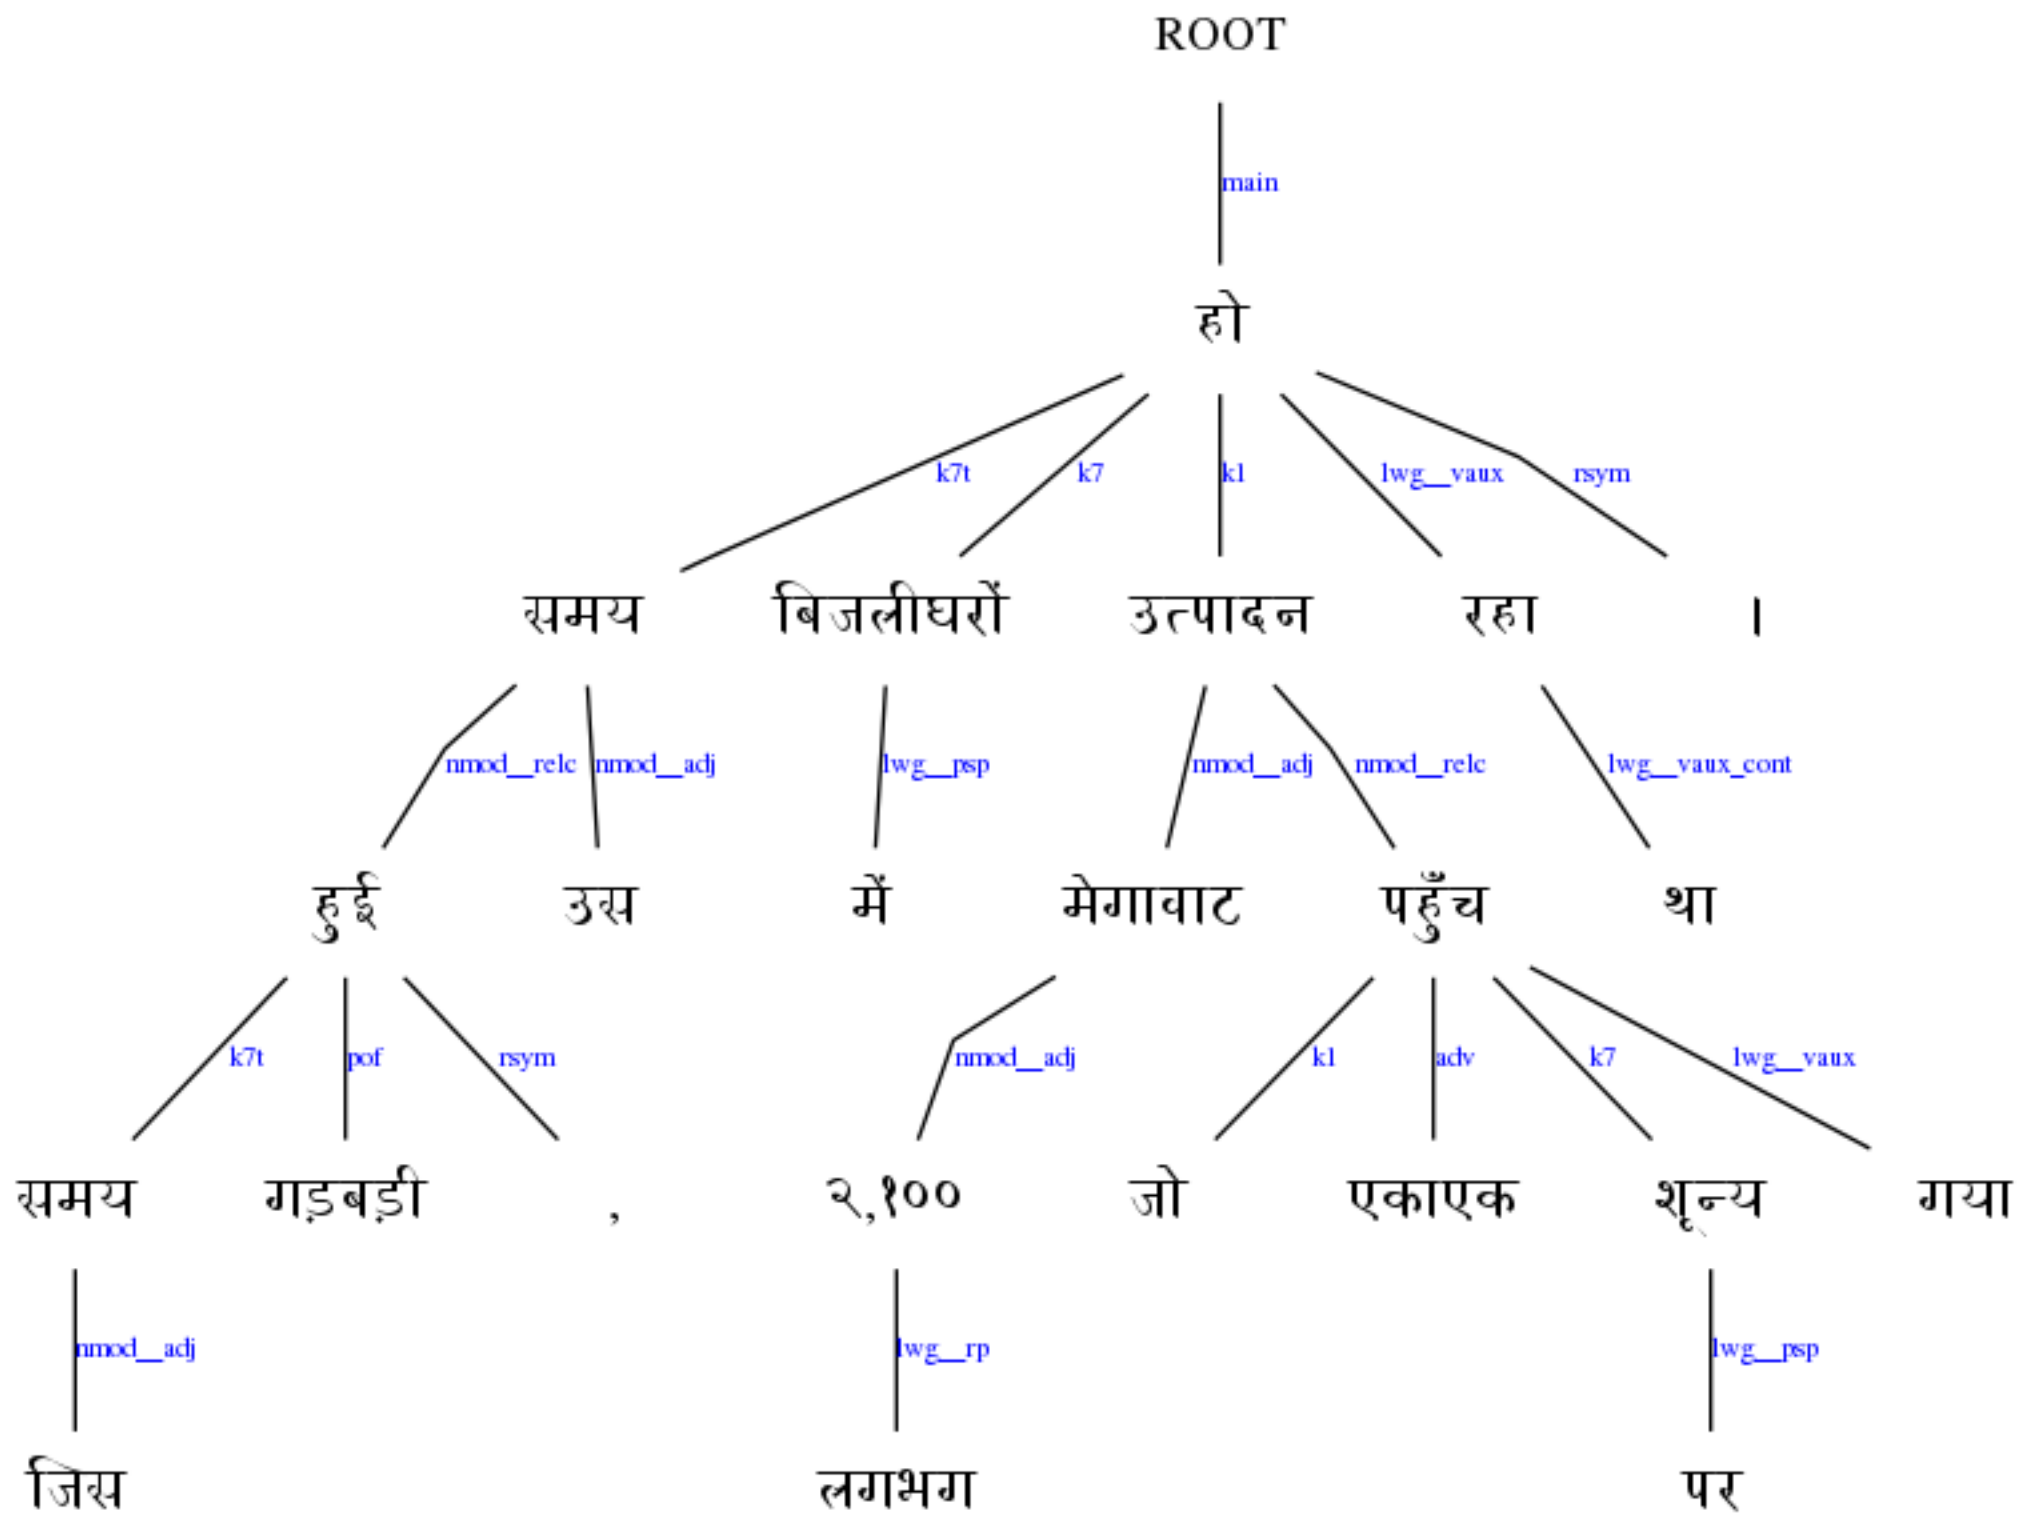

ROOT

main

बताते

k1

lwg_vaux

k2

rsym

अधिकारी

हैं

कि

।

pof_cn

पावर

ccof

बची

k7

k1

lwg_vaux

ग्रिड

बिजली

थी

lwg_psp

nmod_adj

nmod_relc

पर

मेगावाट

थी

nmod_adj

lwg_rp

सौ

ही

जो

स्थिति

lwg_rp

mod

केवल

चार

nmod


शून्य

lwg_rp

lwg_psp

लगभग

वाली

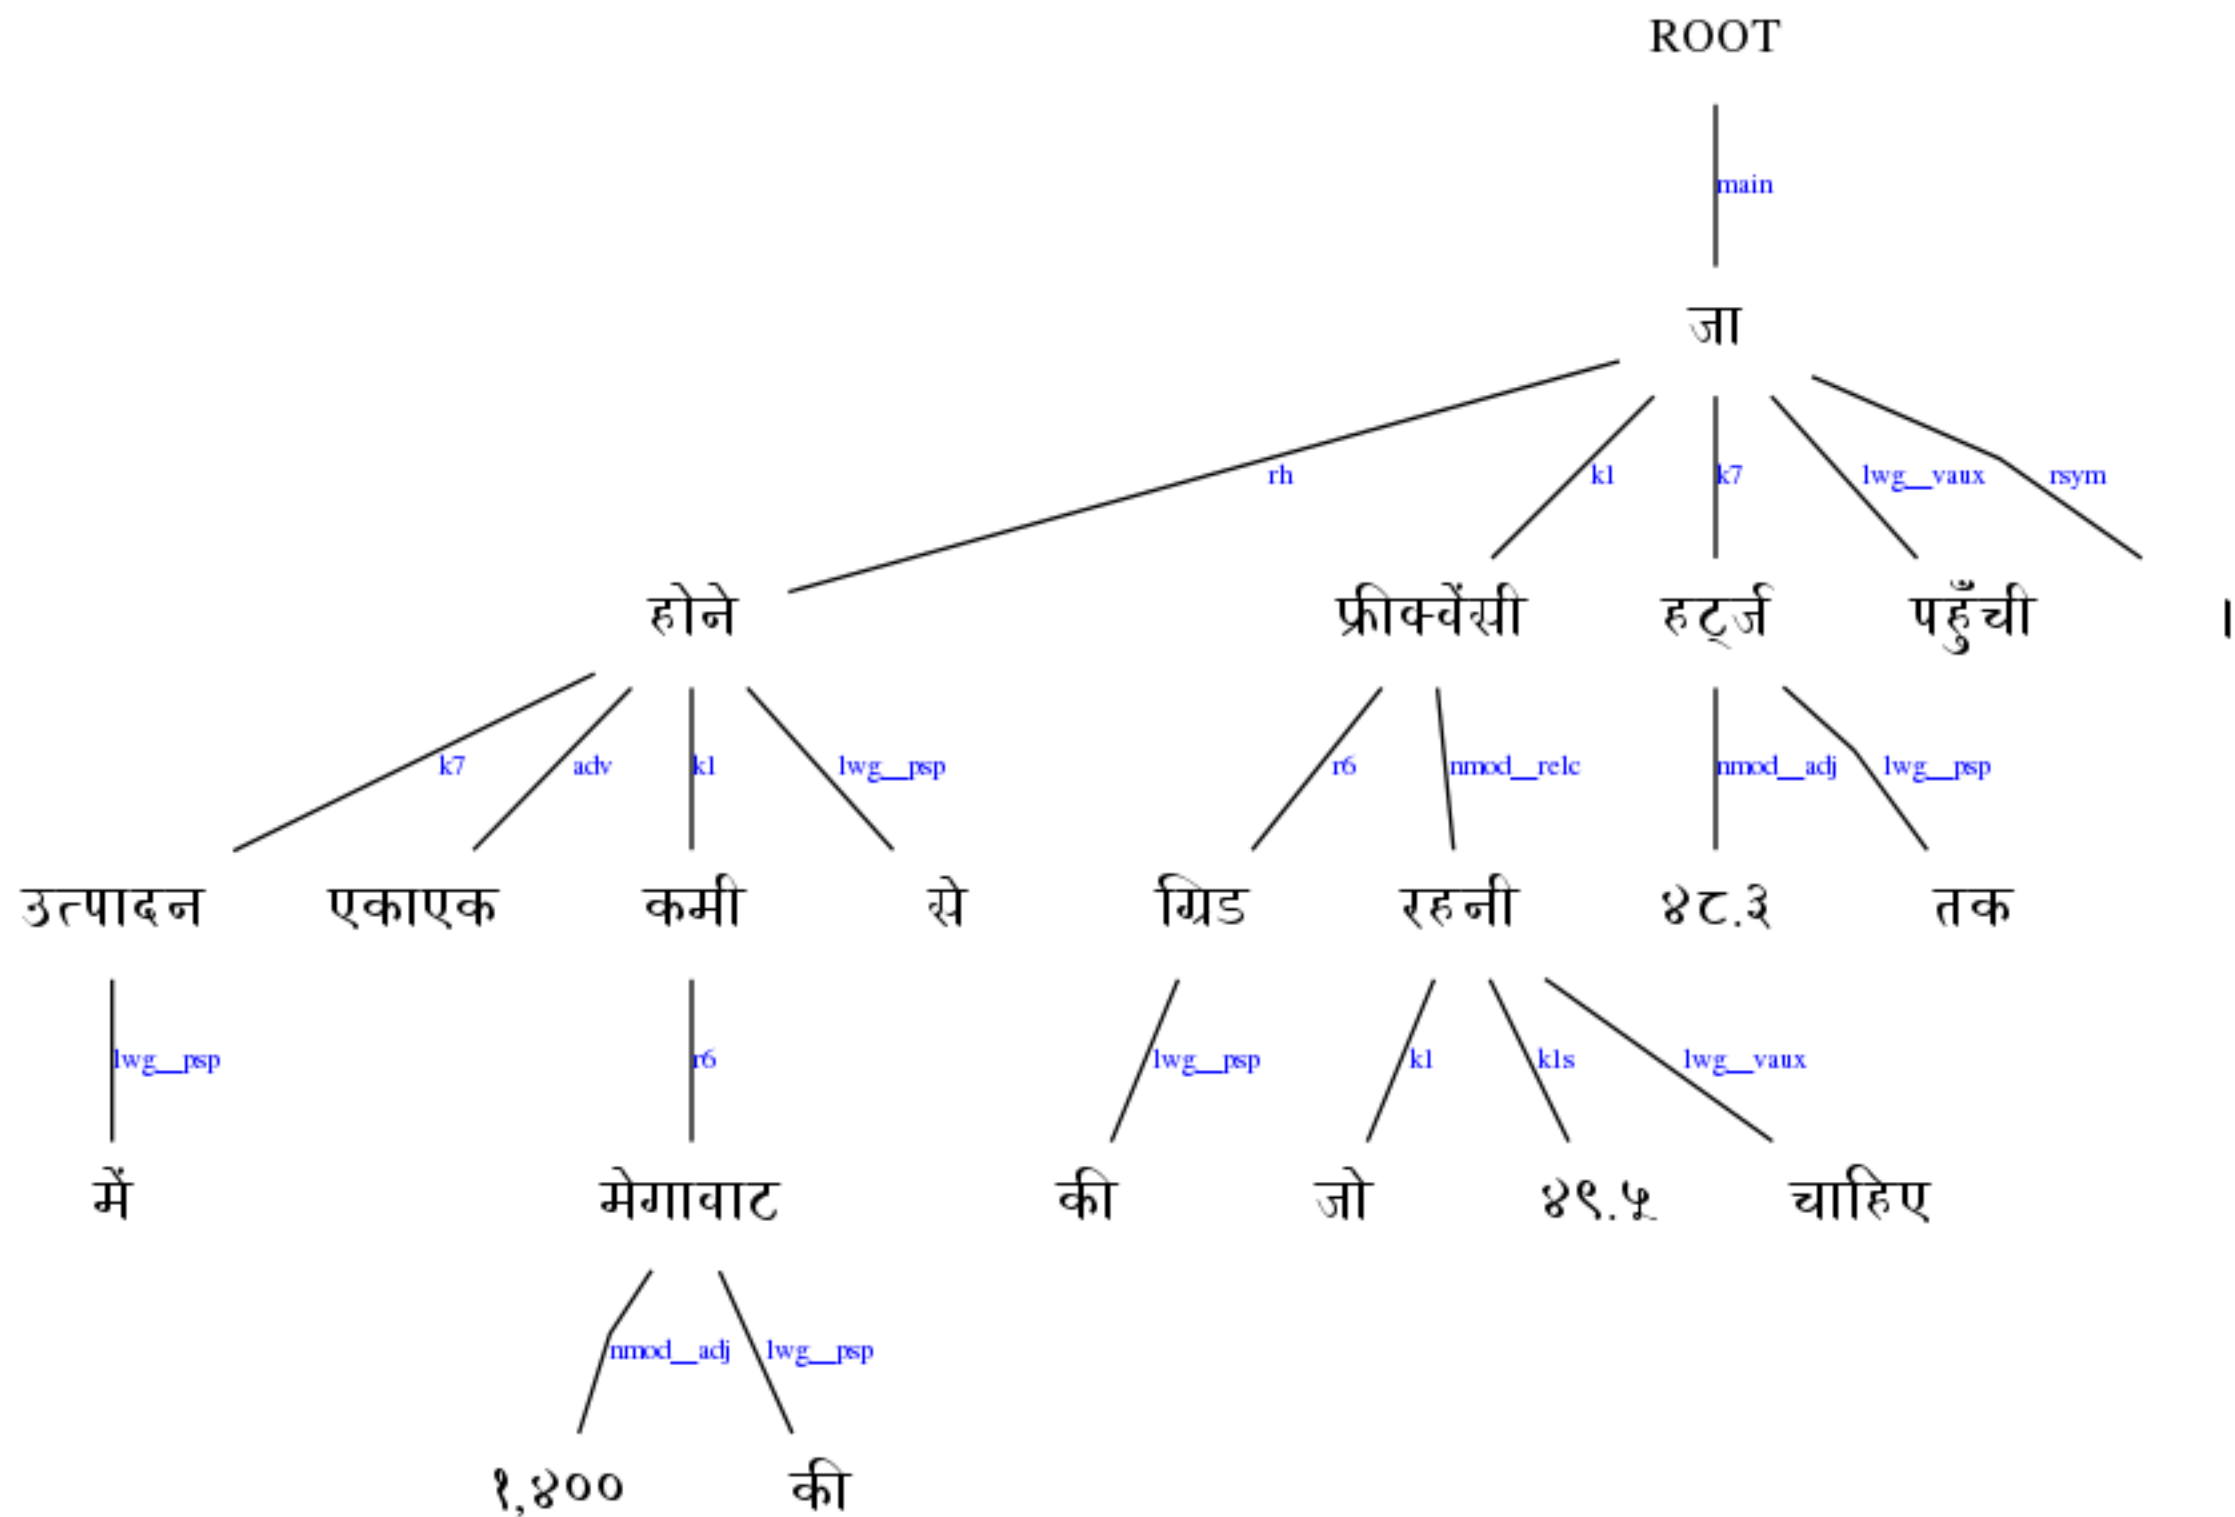

ROOT

main

मच

k7

kl

lwg_vaux

rsym

नियंत्रण

तफरी

गई

।

lwg_rsp

में

nmod

स्थित

pof_cn

अफरा

rsym


-

ijmod

भवन

pof_cn

शक्ति

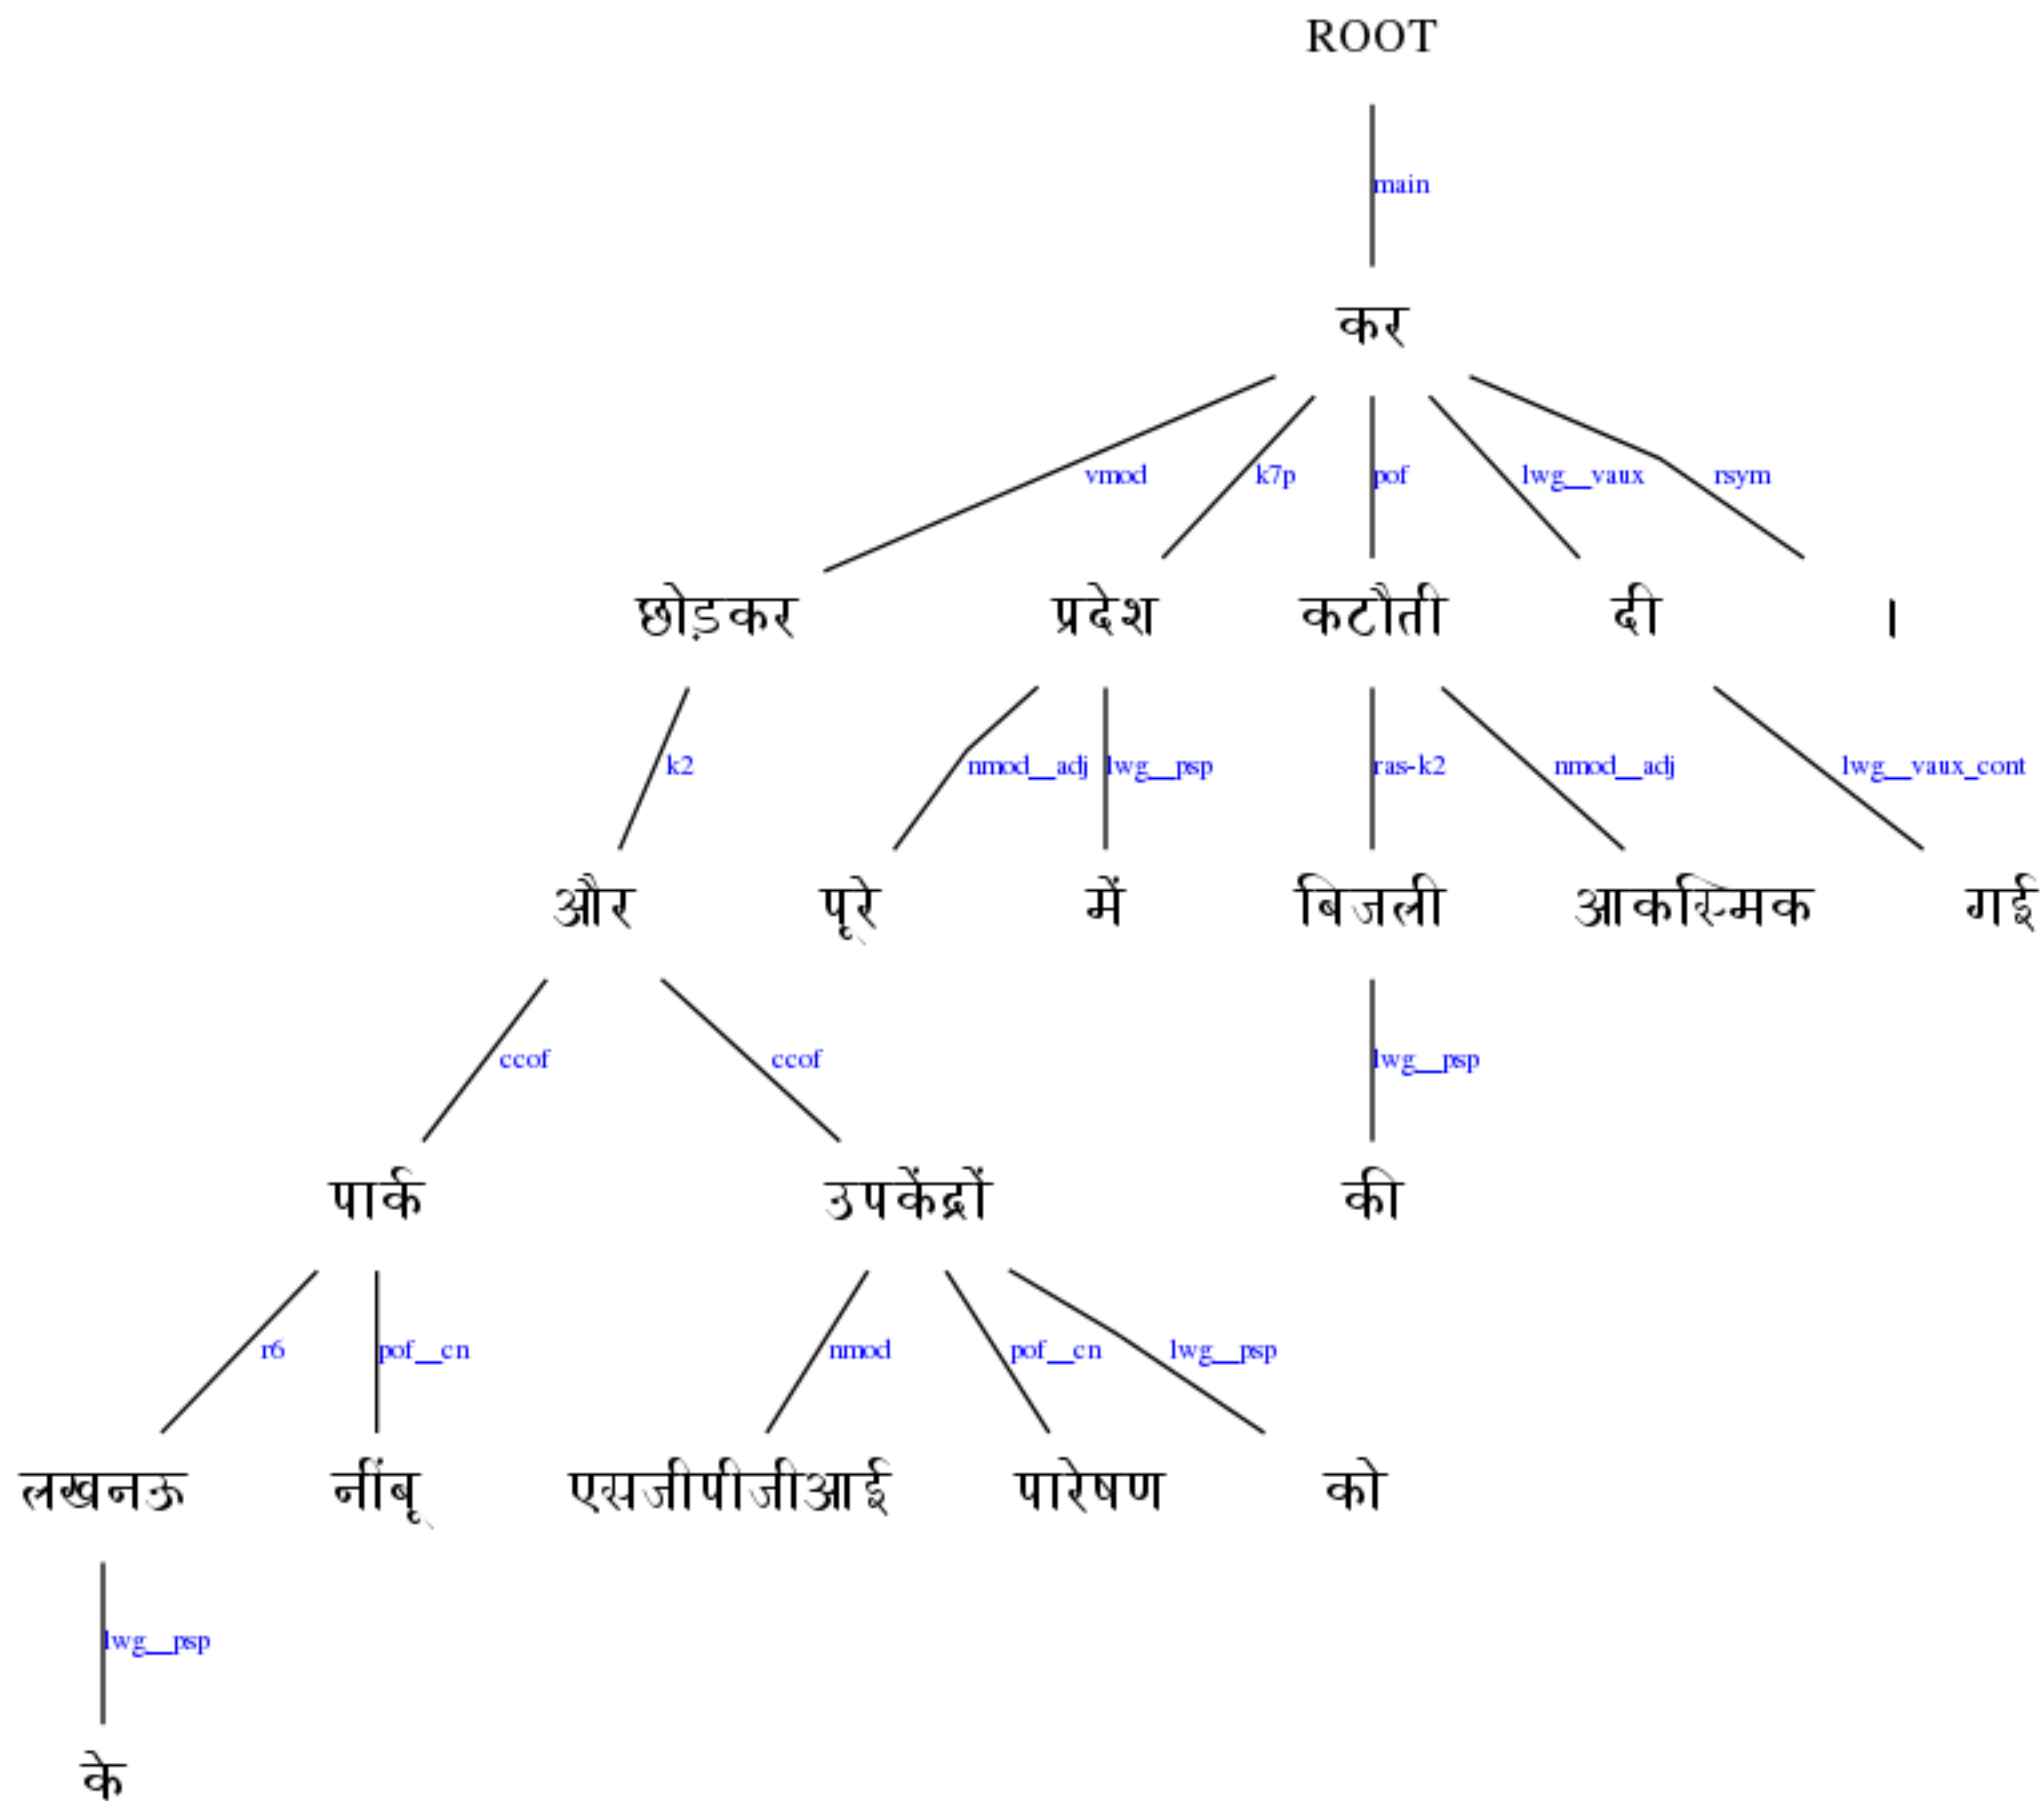

ROOT

```
main
```

होते

 k_1

k7t

pdf

TSYM

pof redup

lwg_vaux

TSYM

ग्रिड

गुरुवार

फेल

—

होते

बचा


1


nmod_adj

lwg_psp

उत्तरी

को

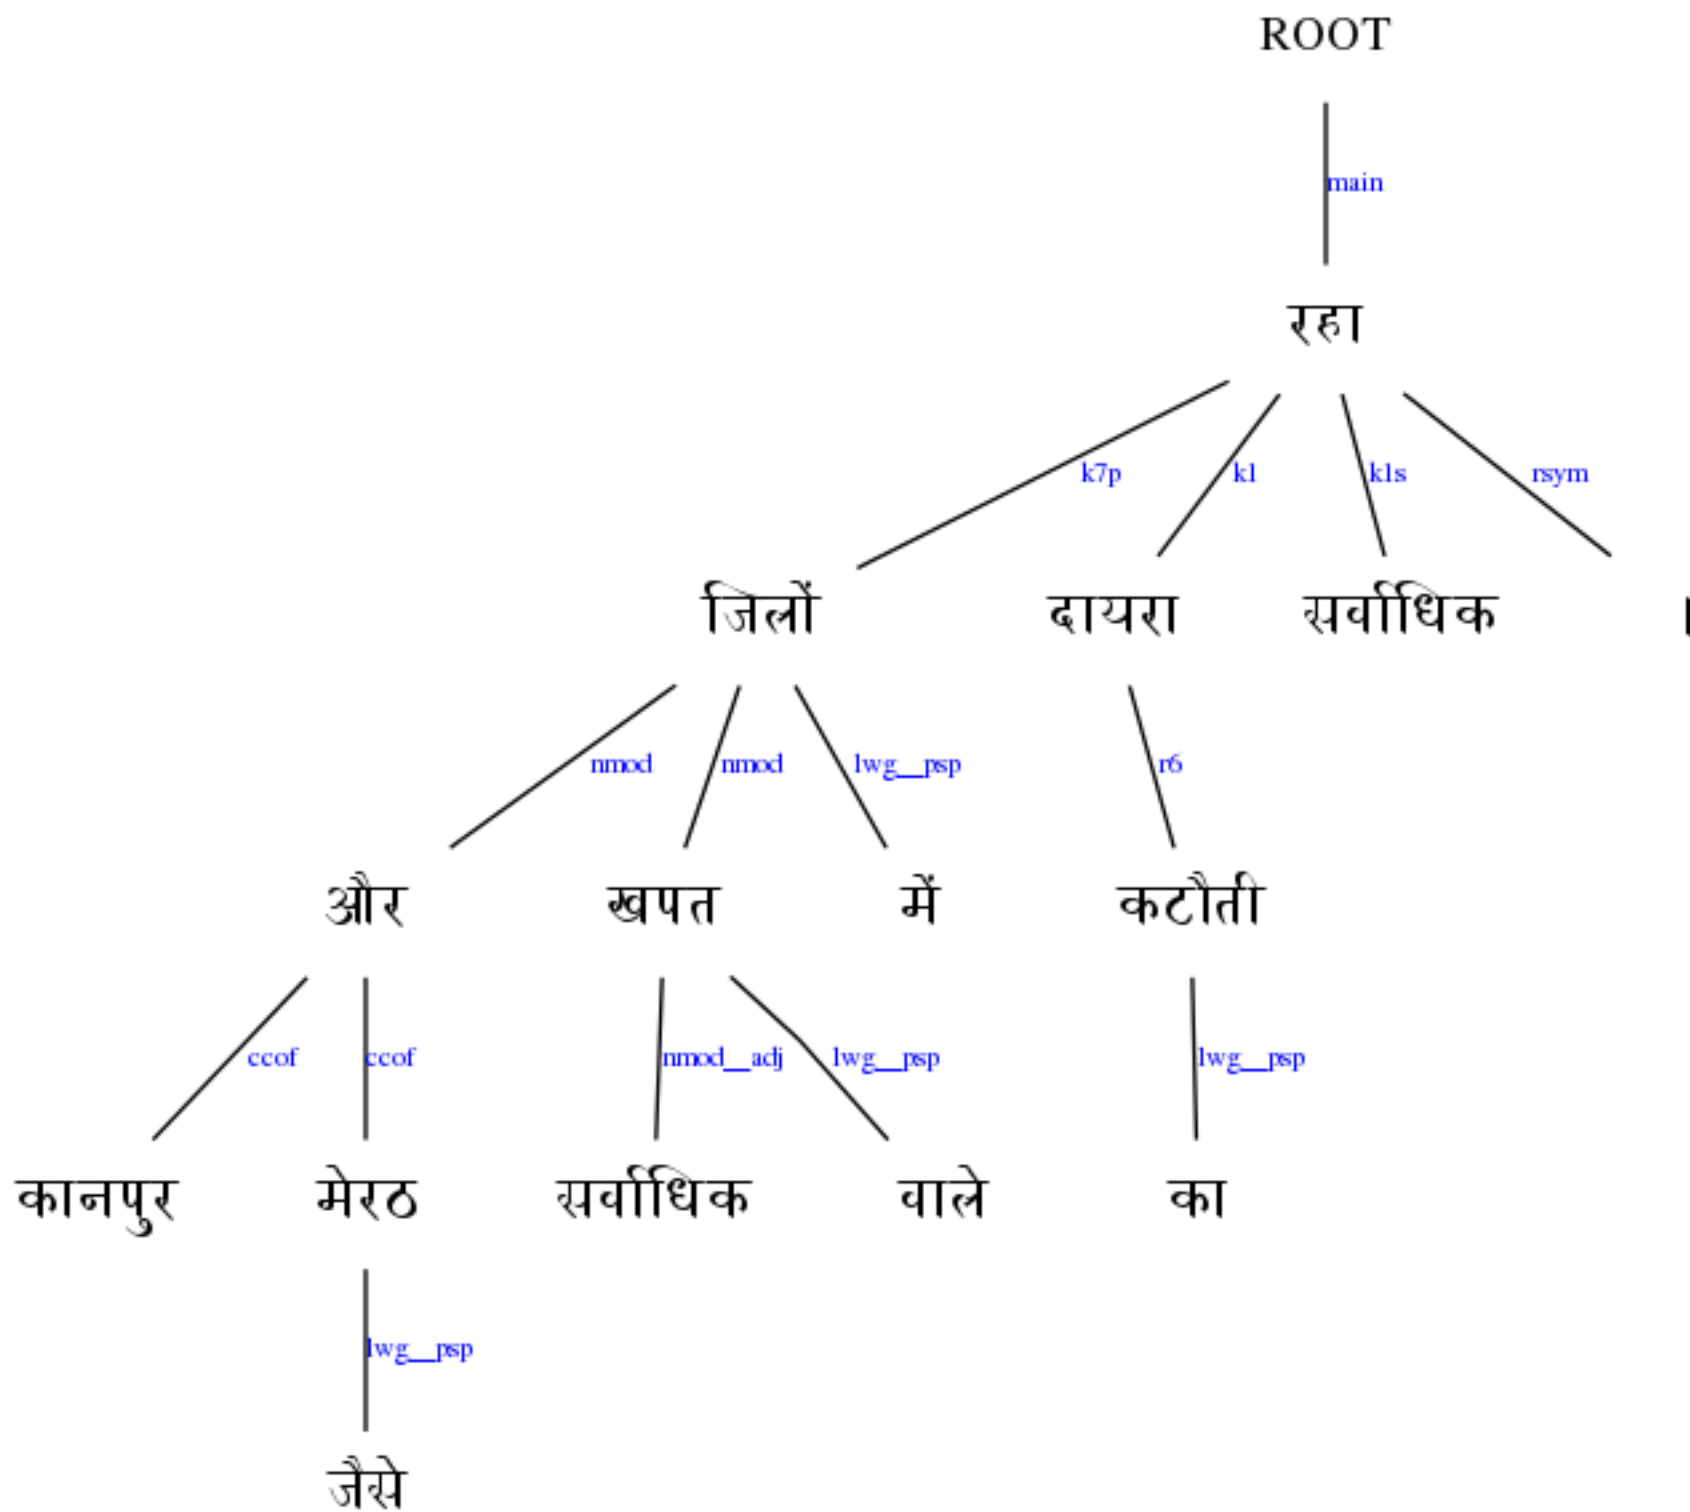

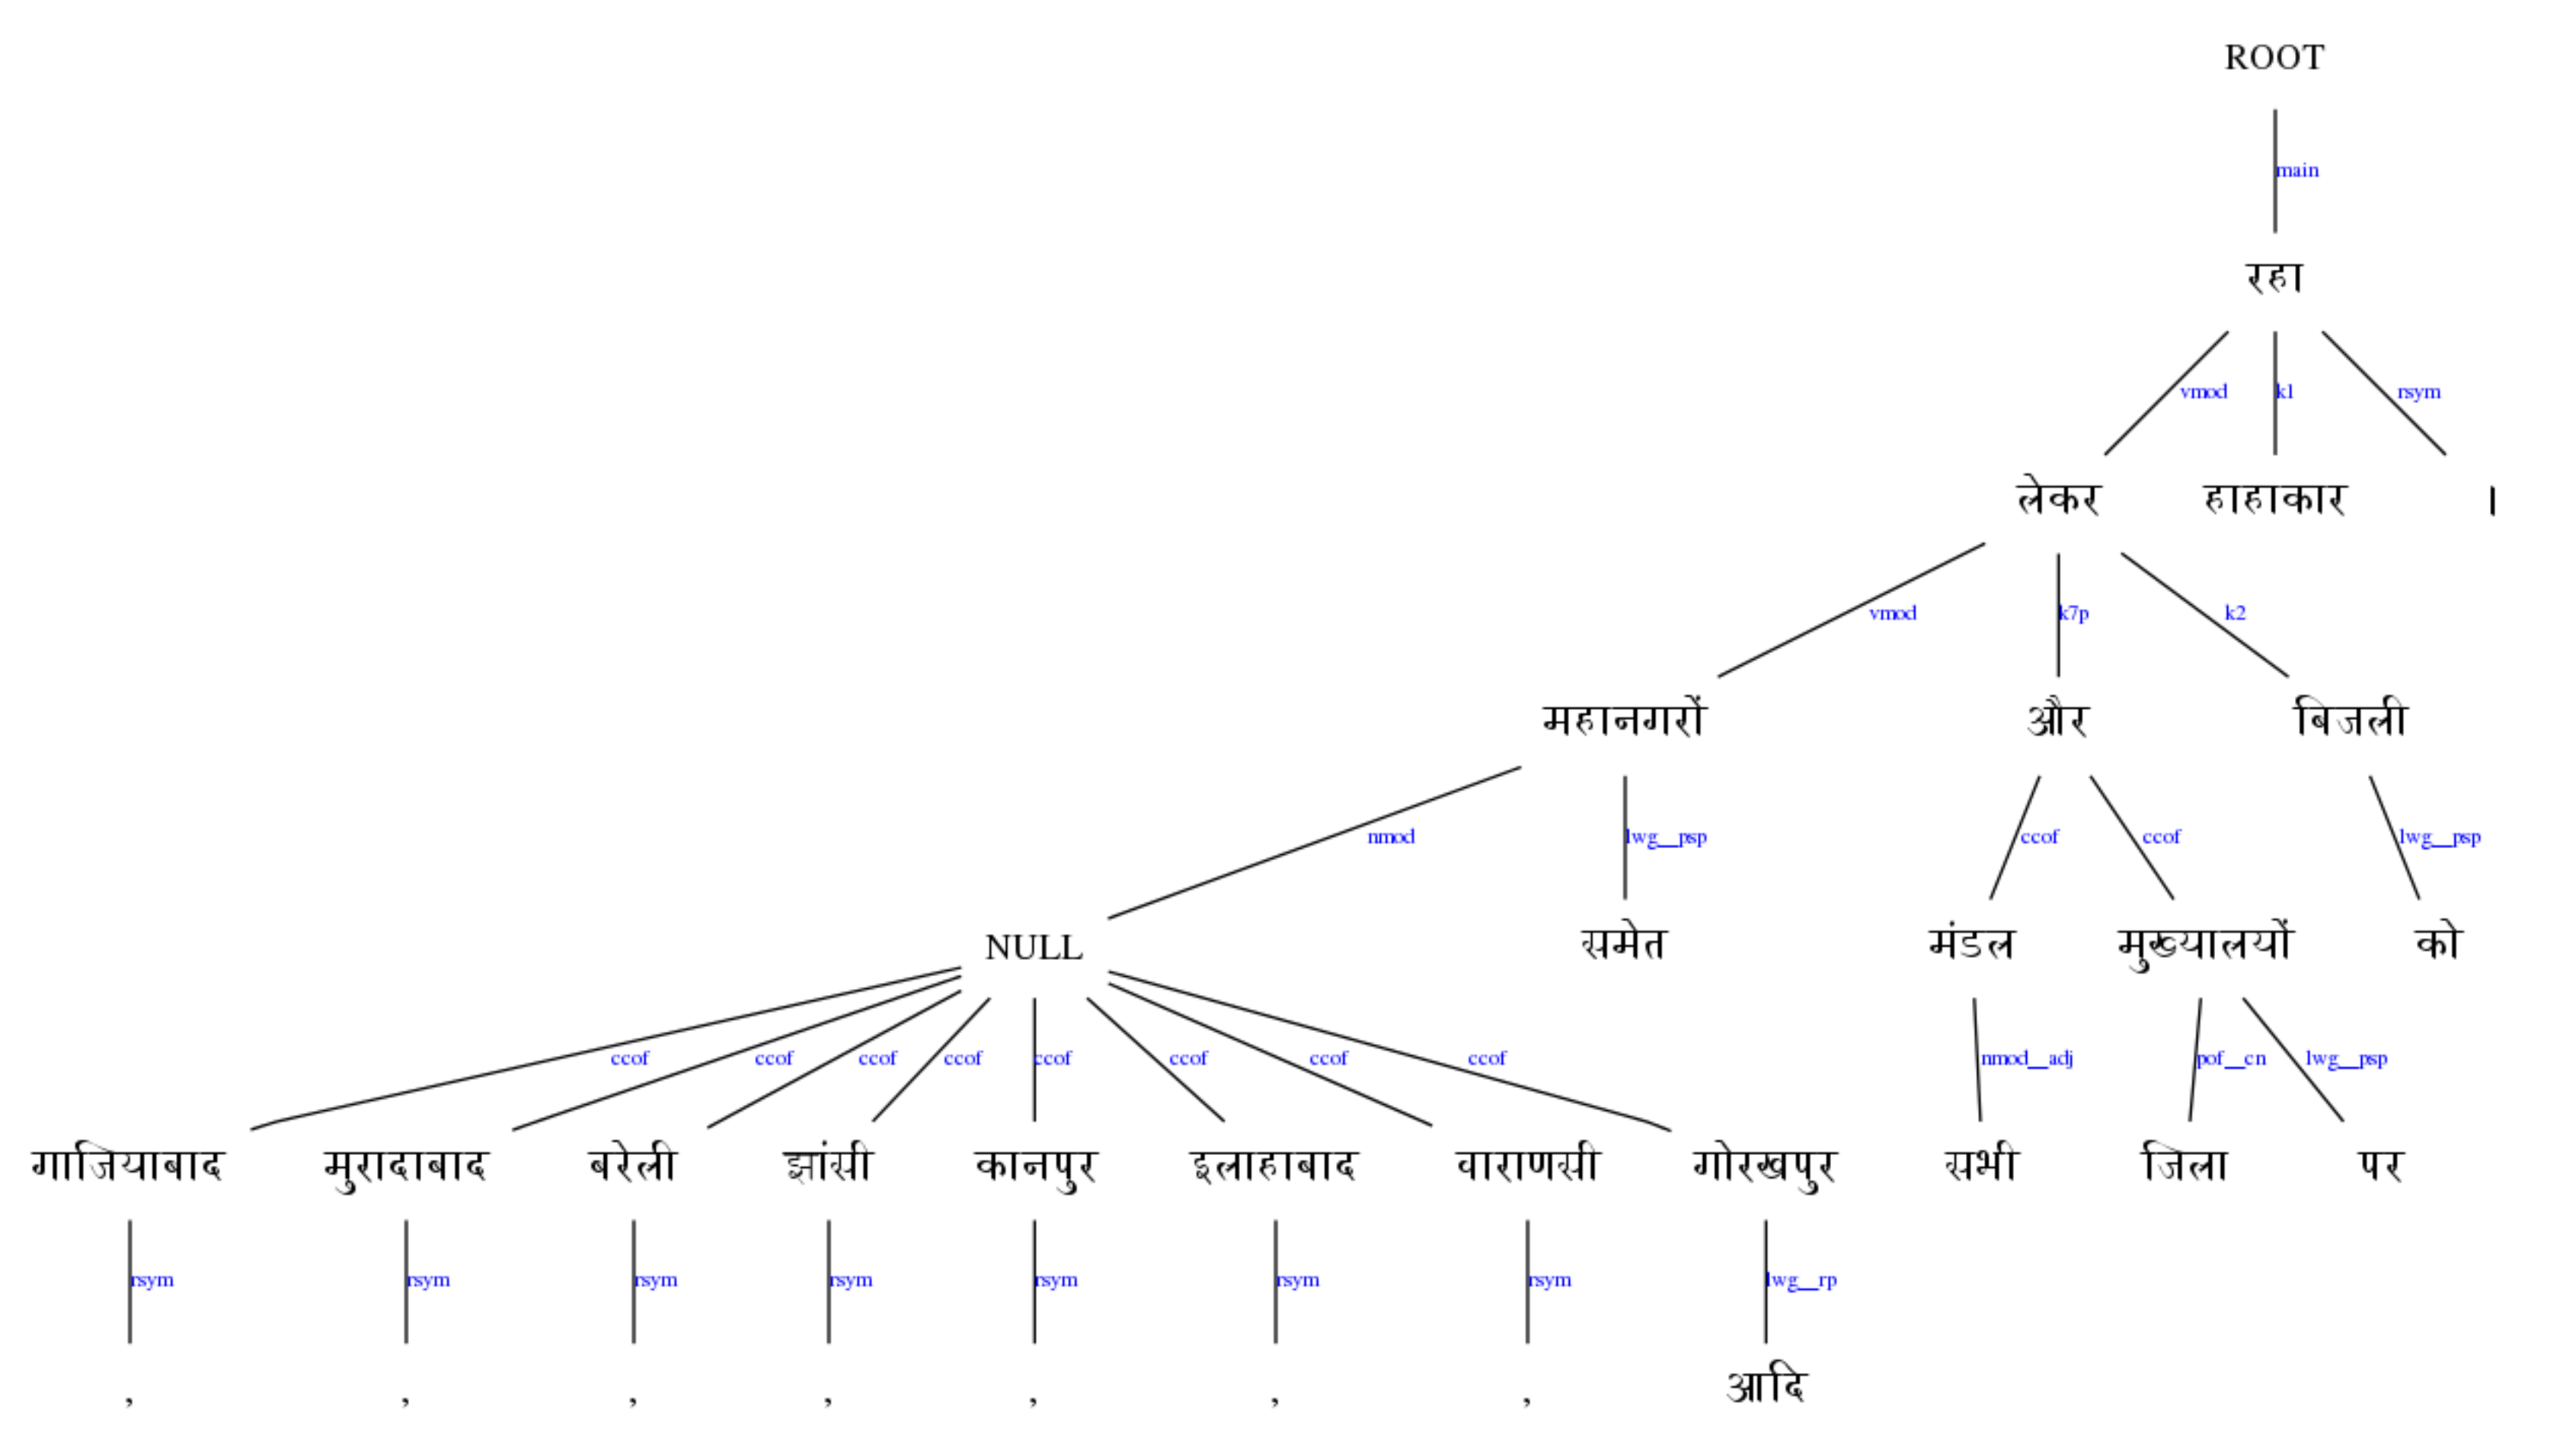

ROOT

main

रही

kl

k7t

kl's

rsym

कटौती

बजे

जारी

|

pof_cn

nmod

nmod_adj

lwg_rsp

आपात


शाम


सात

तक


mod

पौने

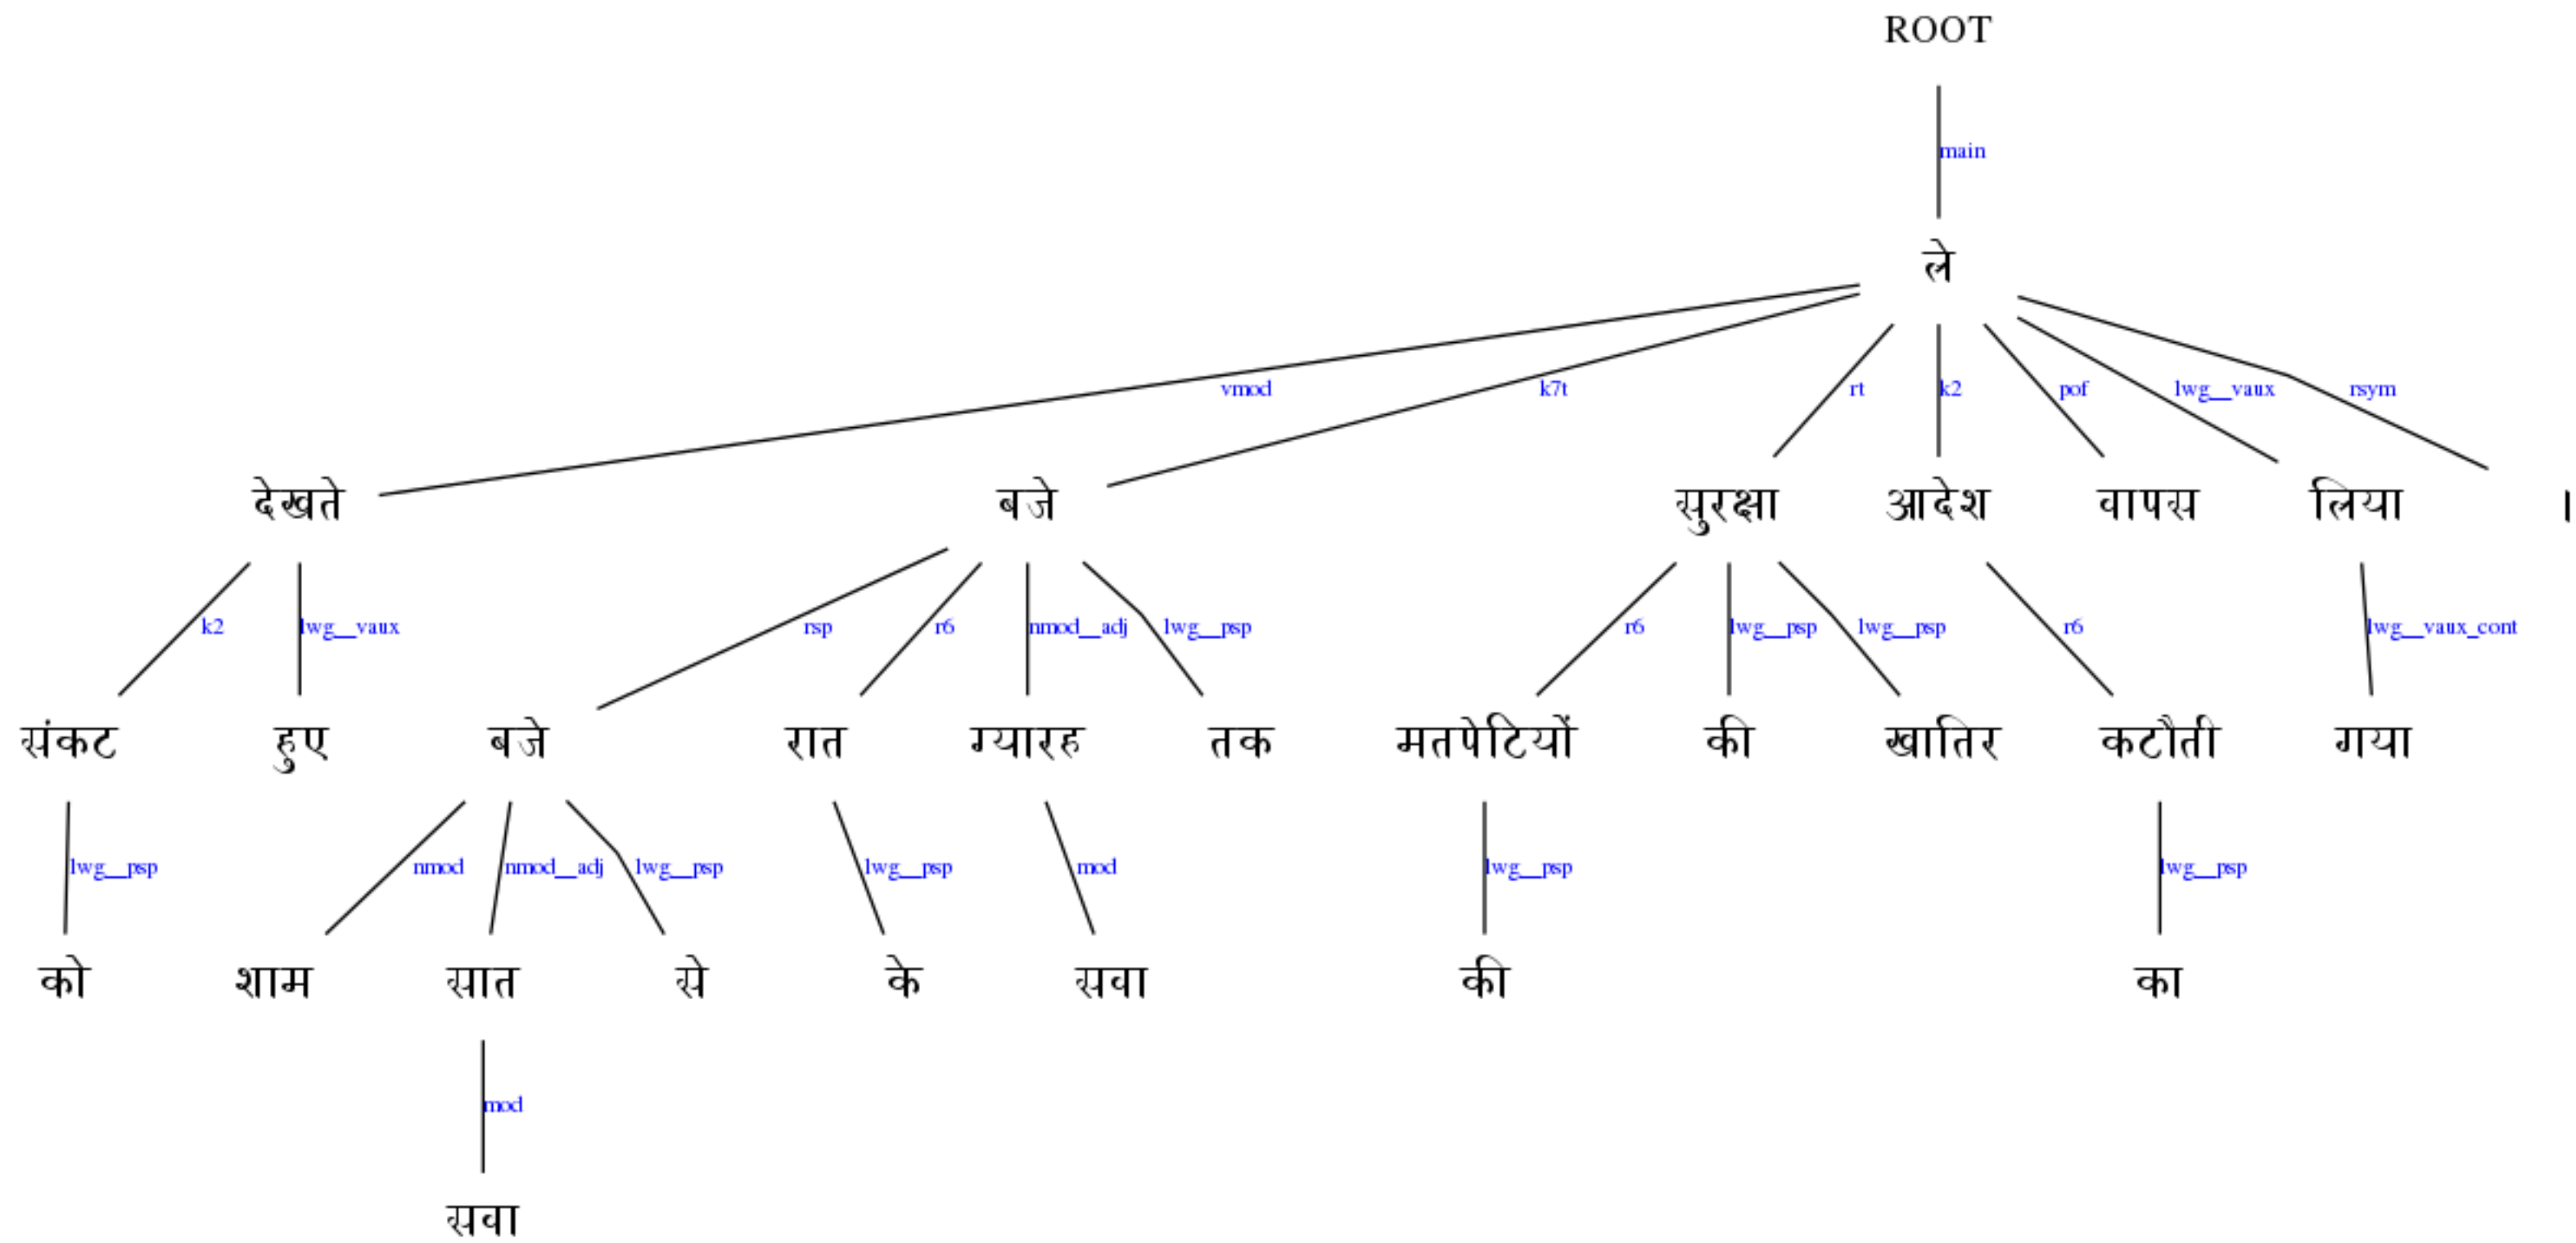

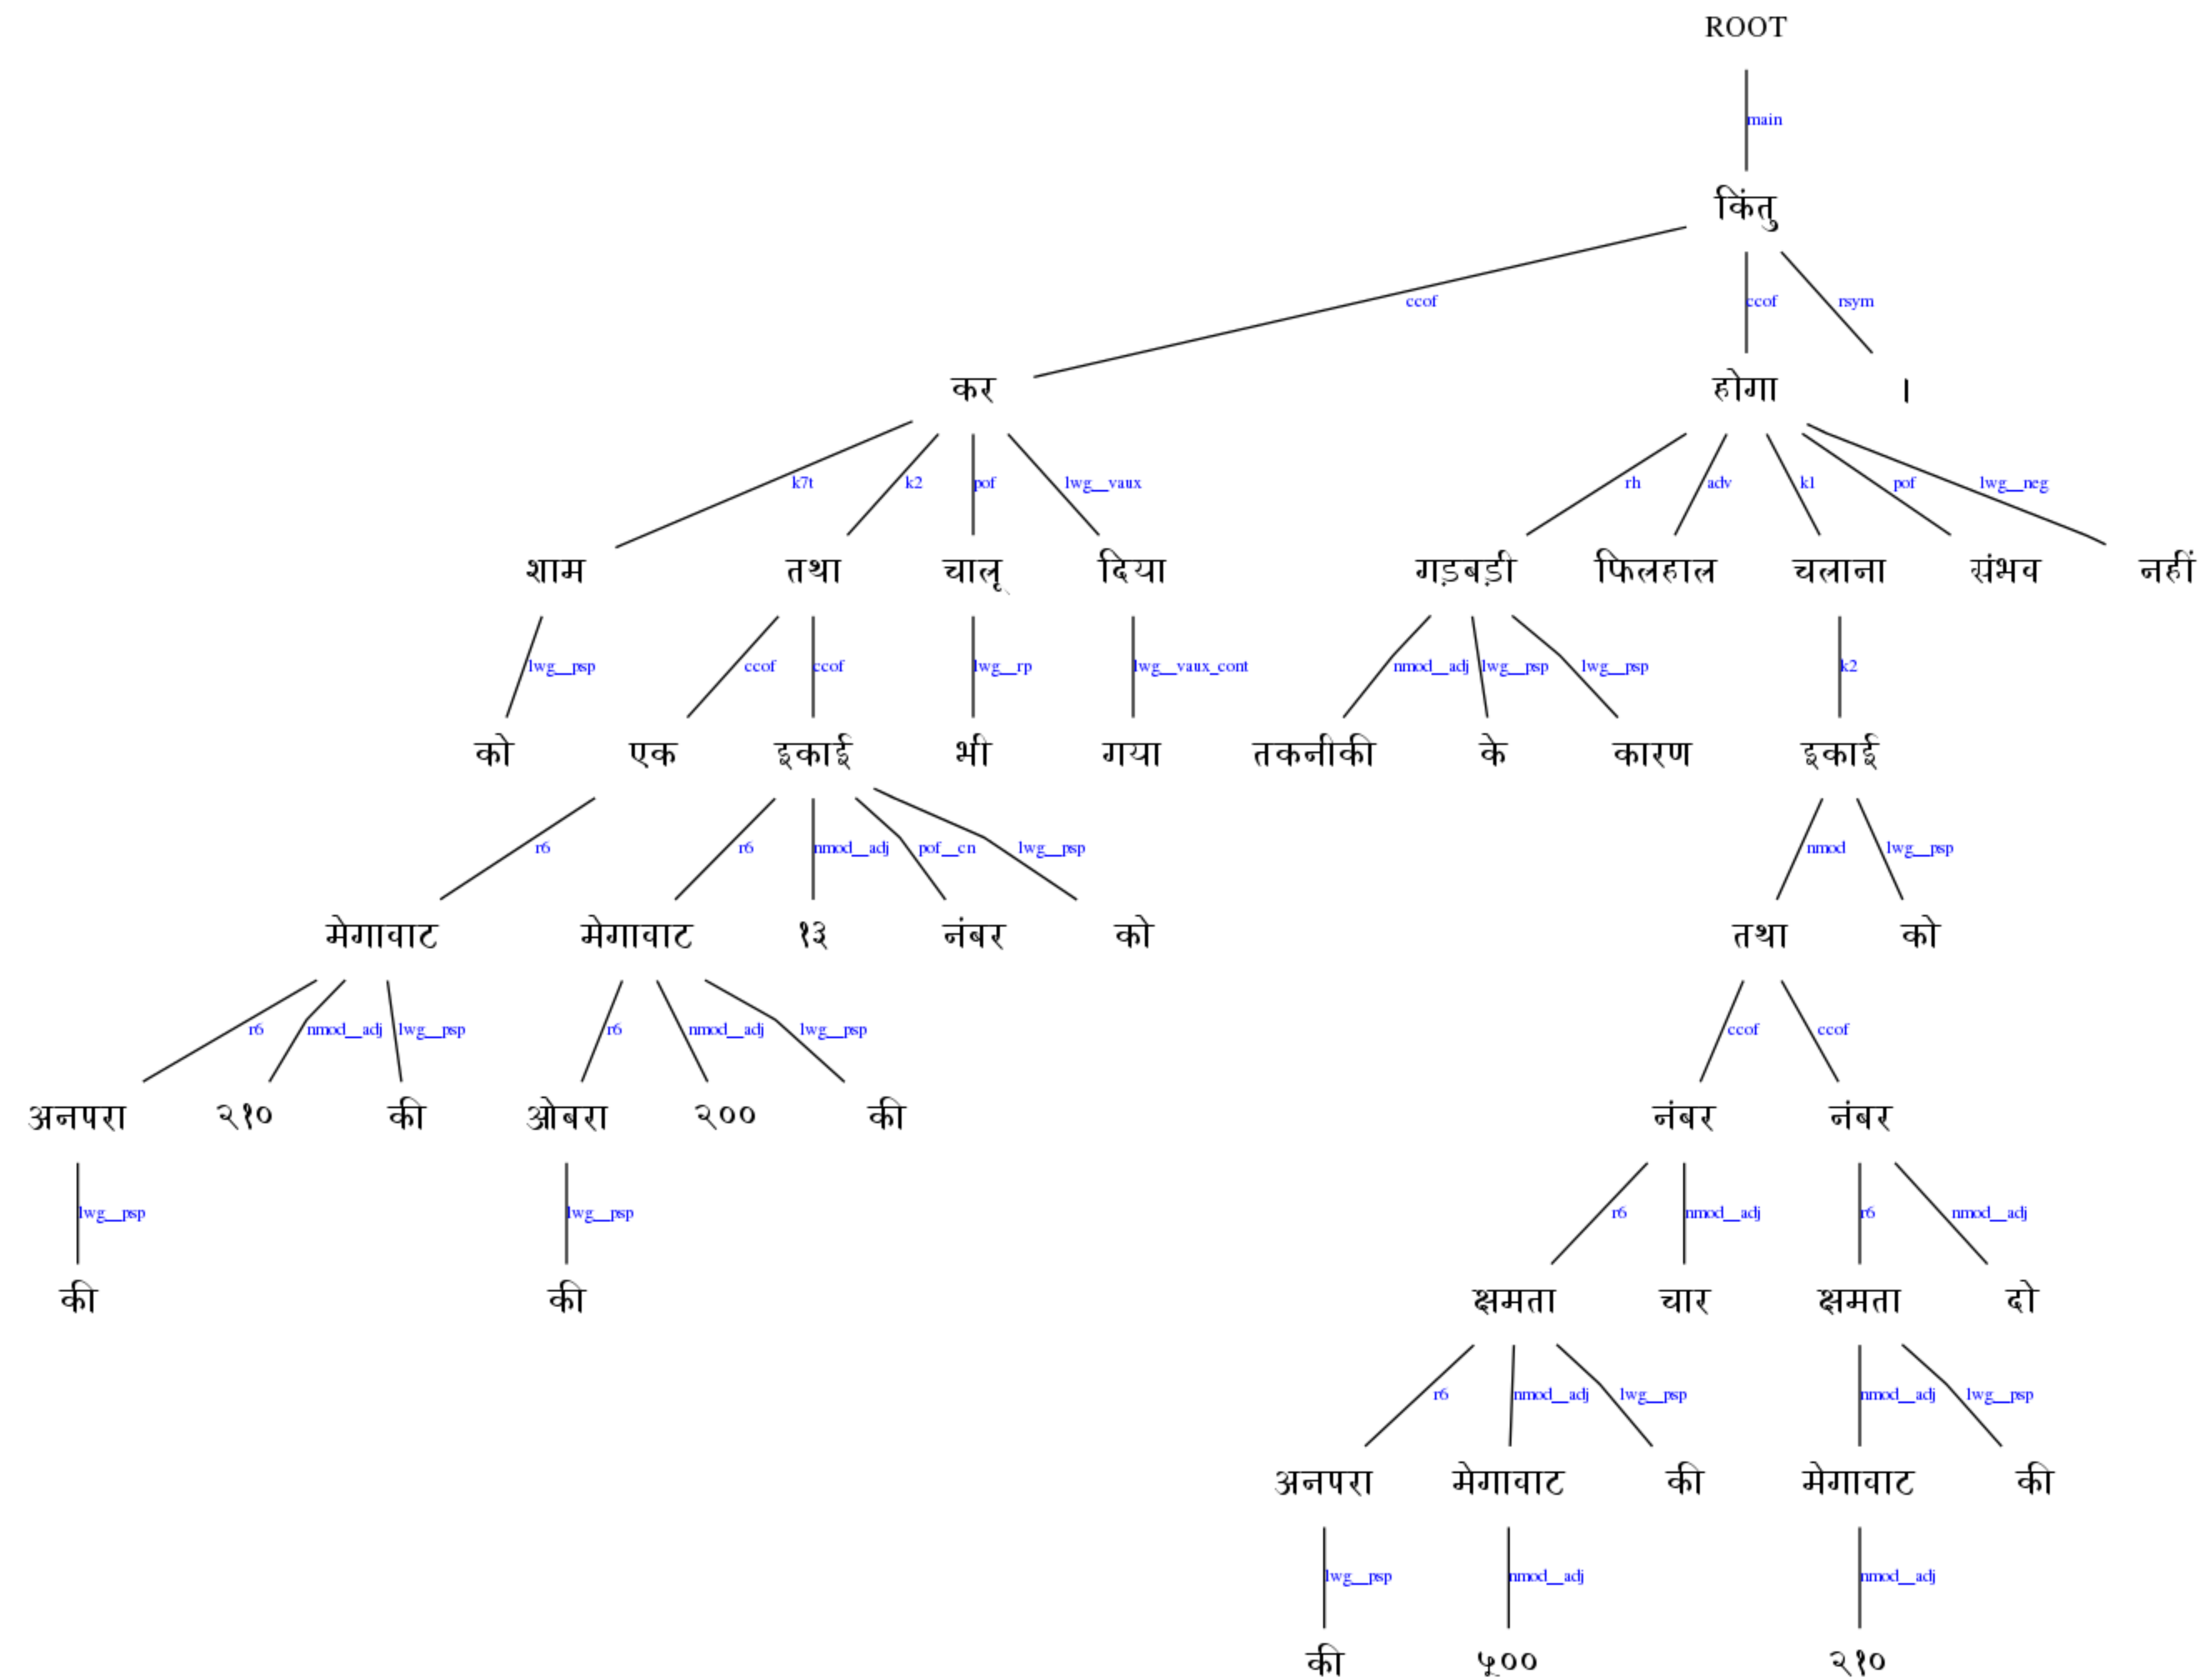

ROOT

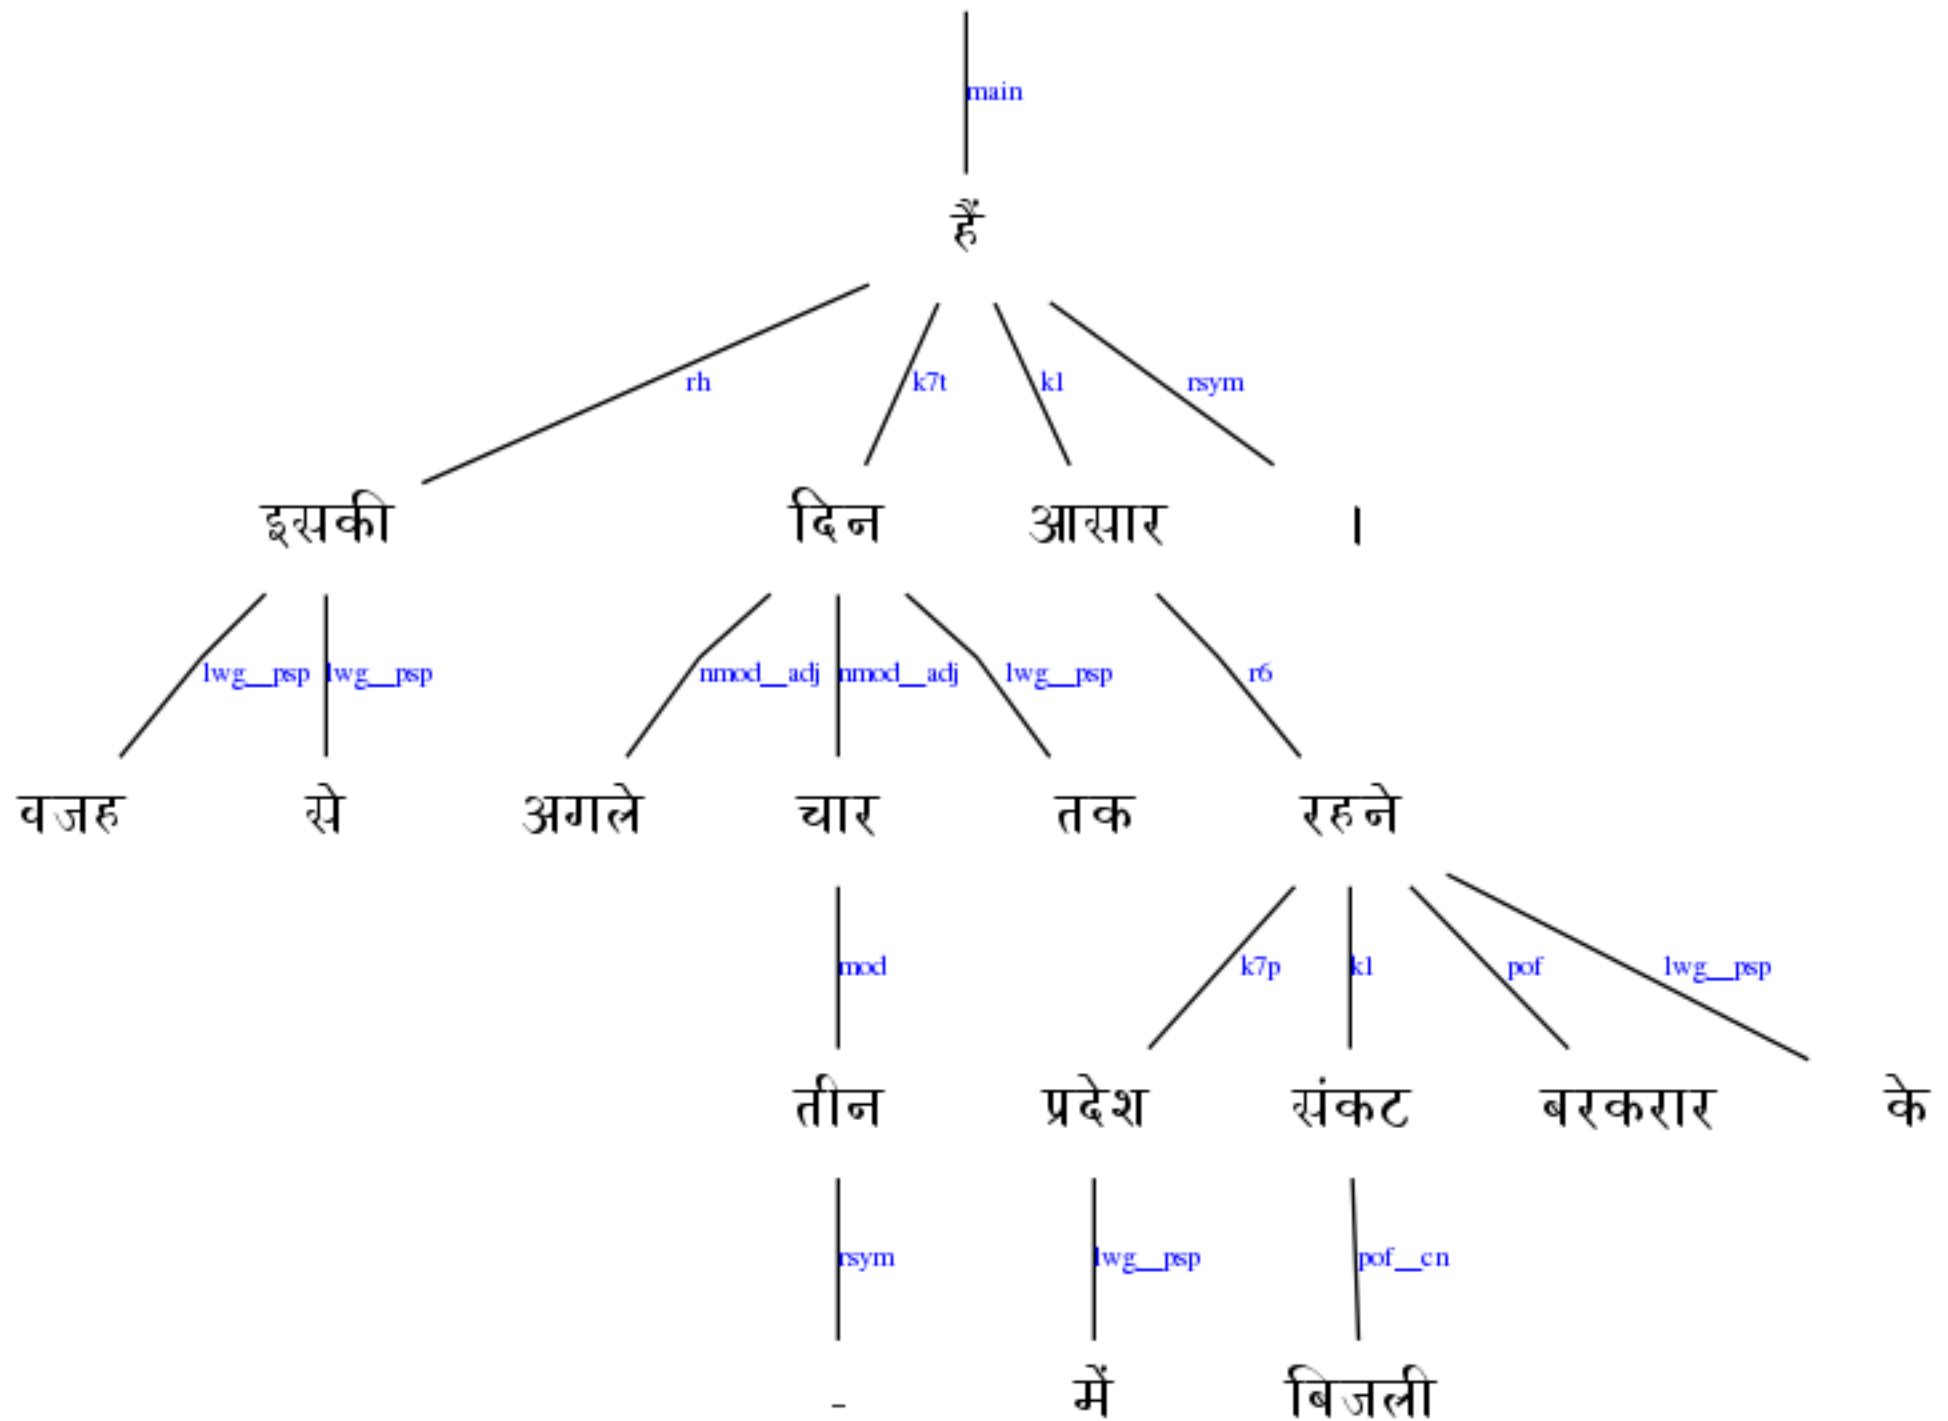

ROOT

main

हो

rh

kl

adv

pof

lwg_vaux

rsym

गड़बड़ी

इकाइयां

एकाएक

बंद

गई

।

nmod_klinv

lwg_psp

lwg_psp

आई

के

कारण

r6

nmod_adj

बिजलीघरों

ज्यादातर

k7

लाइन

pof_cn

rsym

pof_cn

pof_cn

pof_cn

pof_cn

pof_cn

pof_cn

lwg_psp

nmod

lwg_psp

व

की

ccof

ccof

अनपरा

-

ओबरा

४००

के.


वी.

पारेषण

में

अनपरा

ओबरा

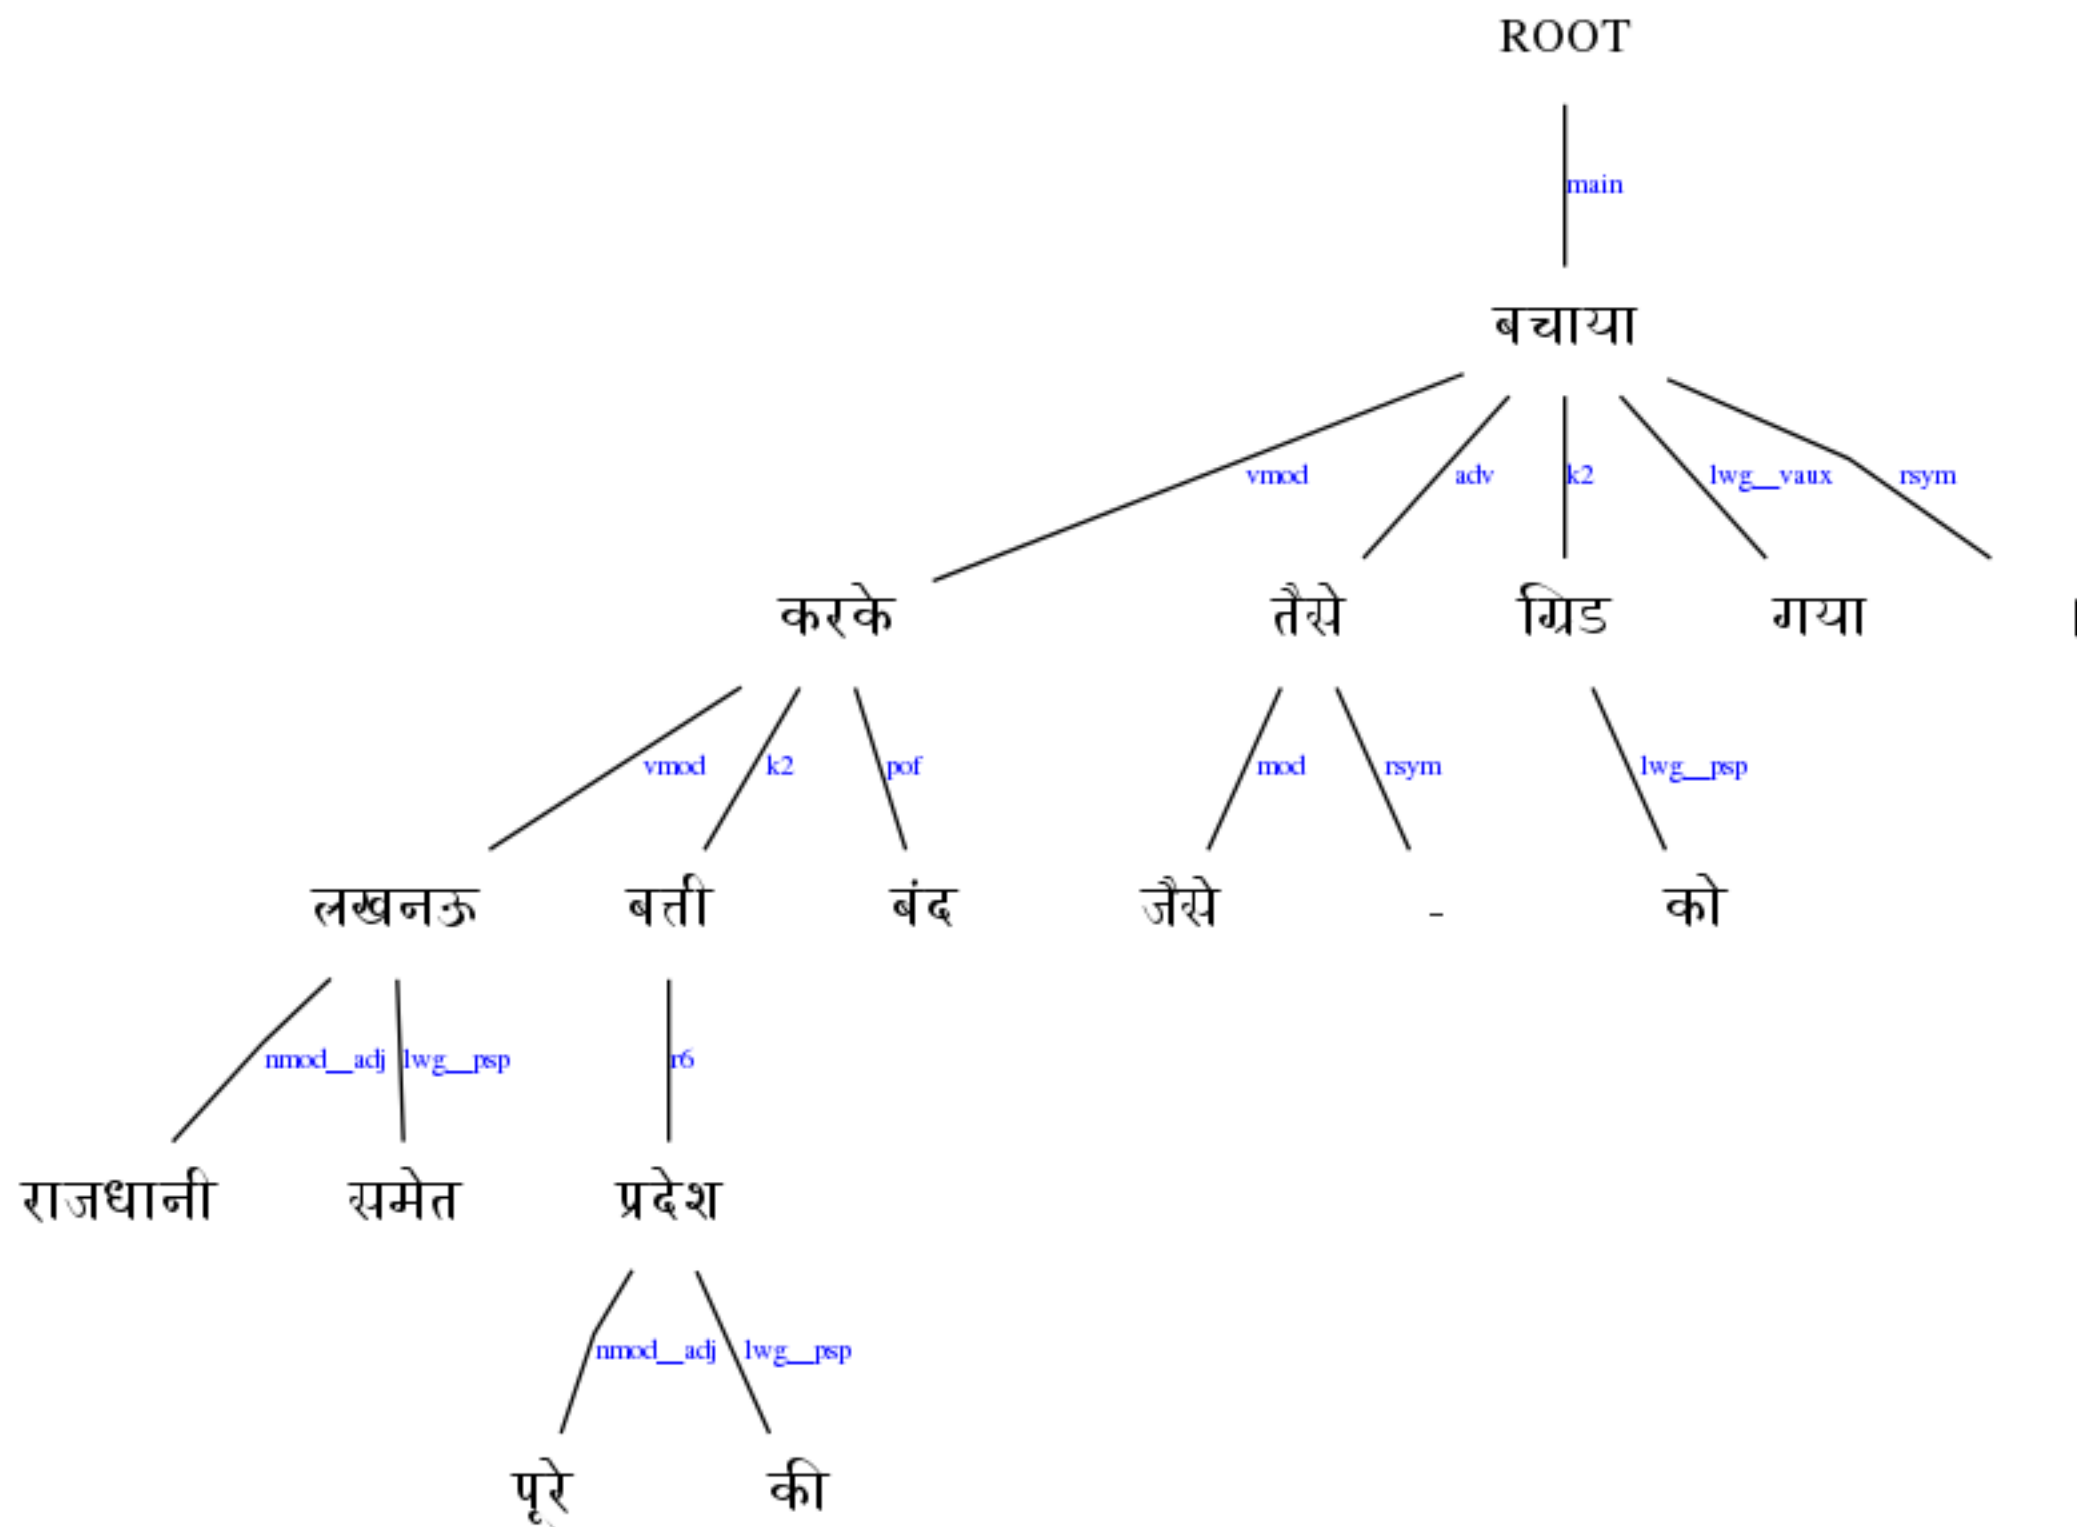

ROOT

main

हो

kl

kl_s

lwg_vaux

rsym

हालत

यह

गई

।

rs

कि

ccof

जा

kl

k₇

lwg_vaux

उपलब्धता

शून्य

पहुँची

r₆


बिजली


lwg_psp


पर

lwg_psp

की

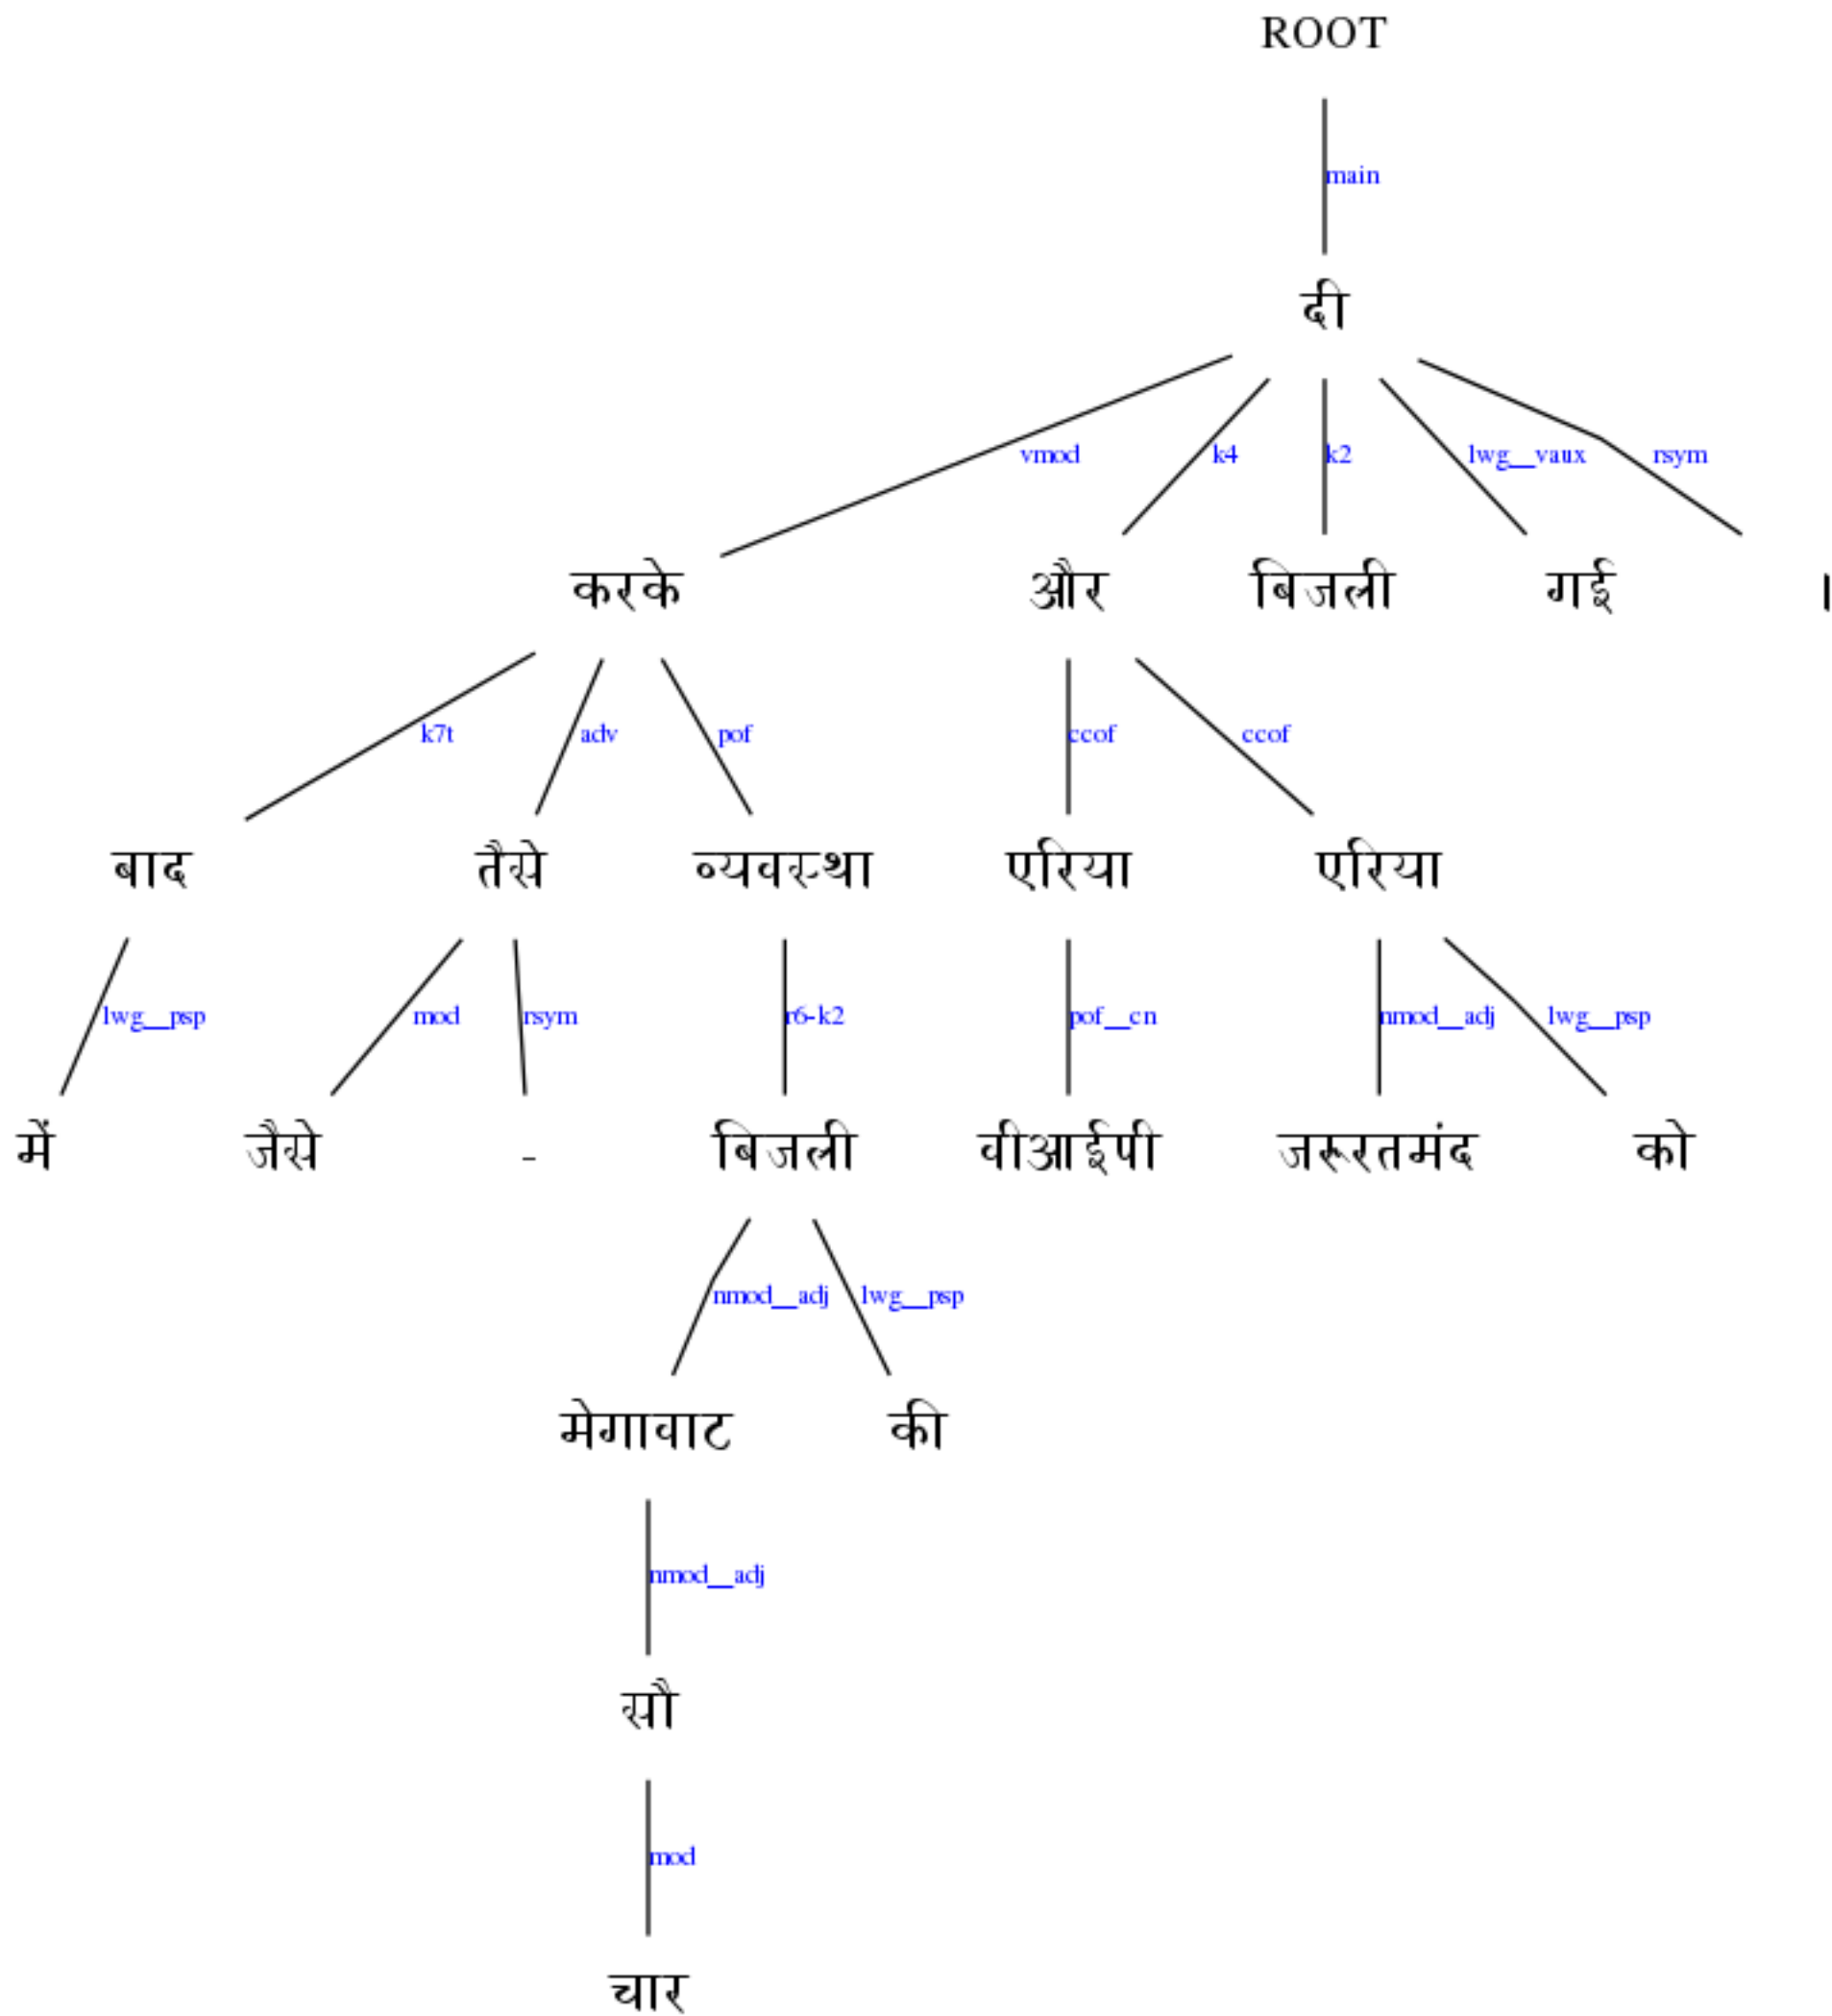

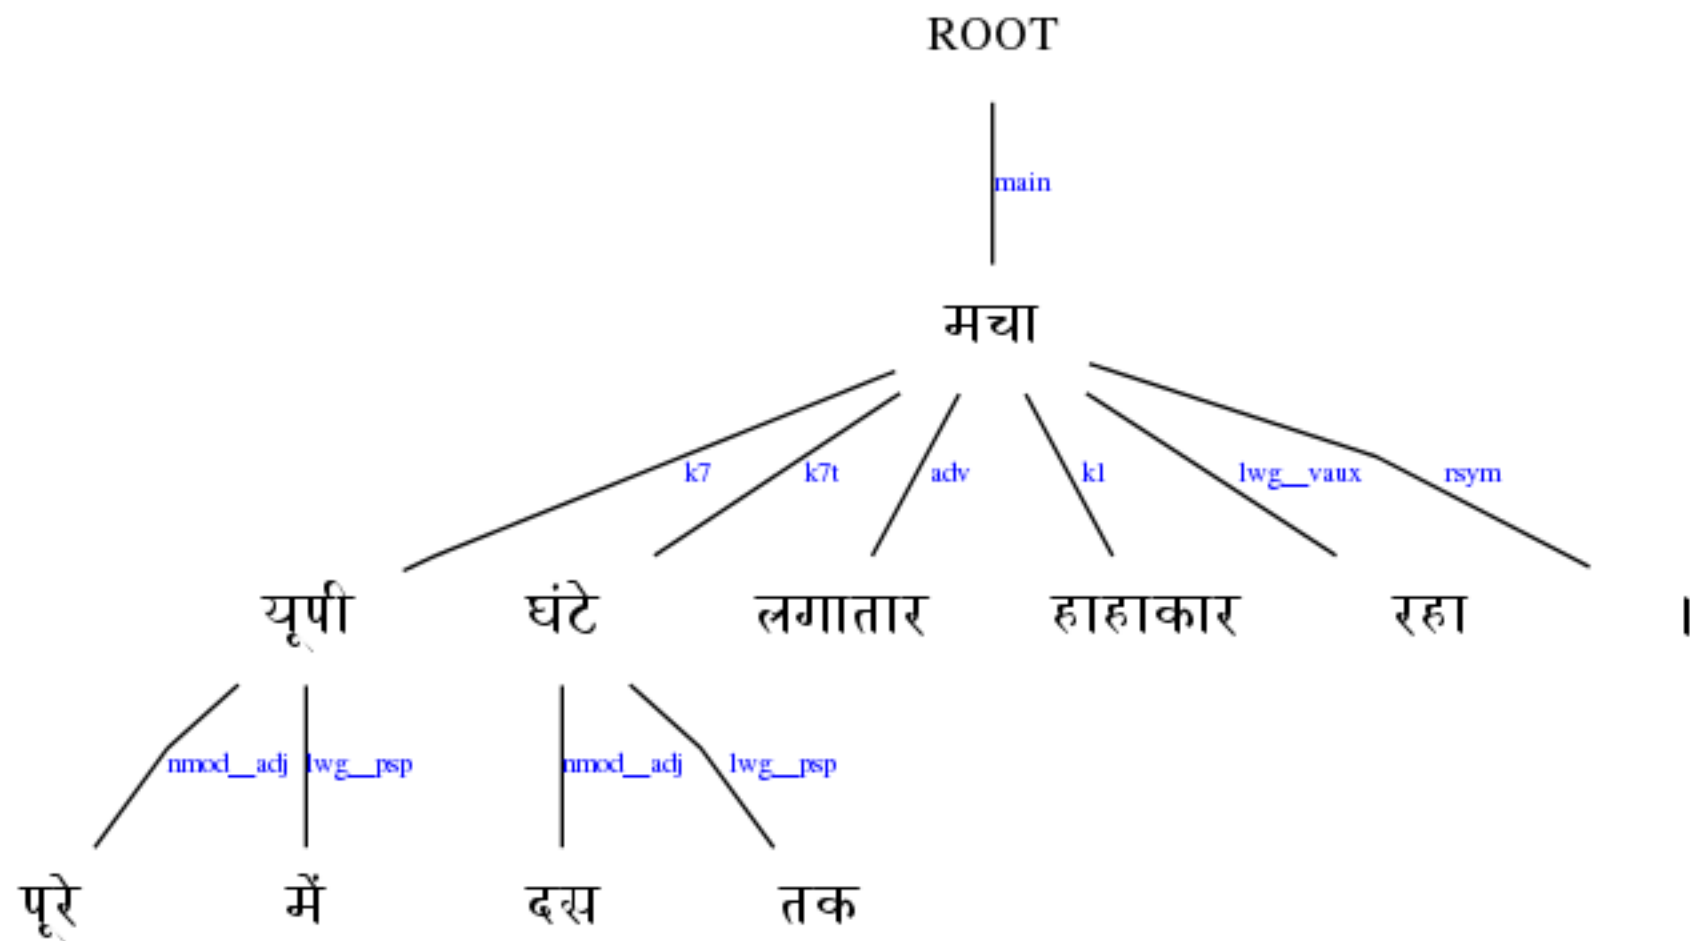

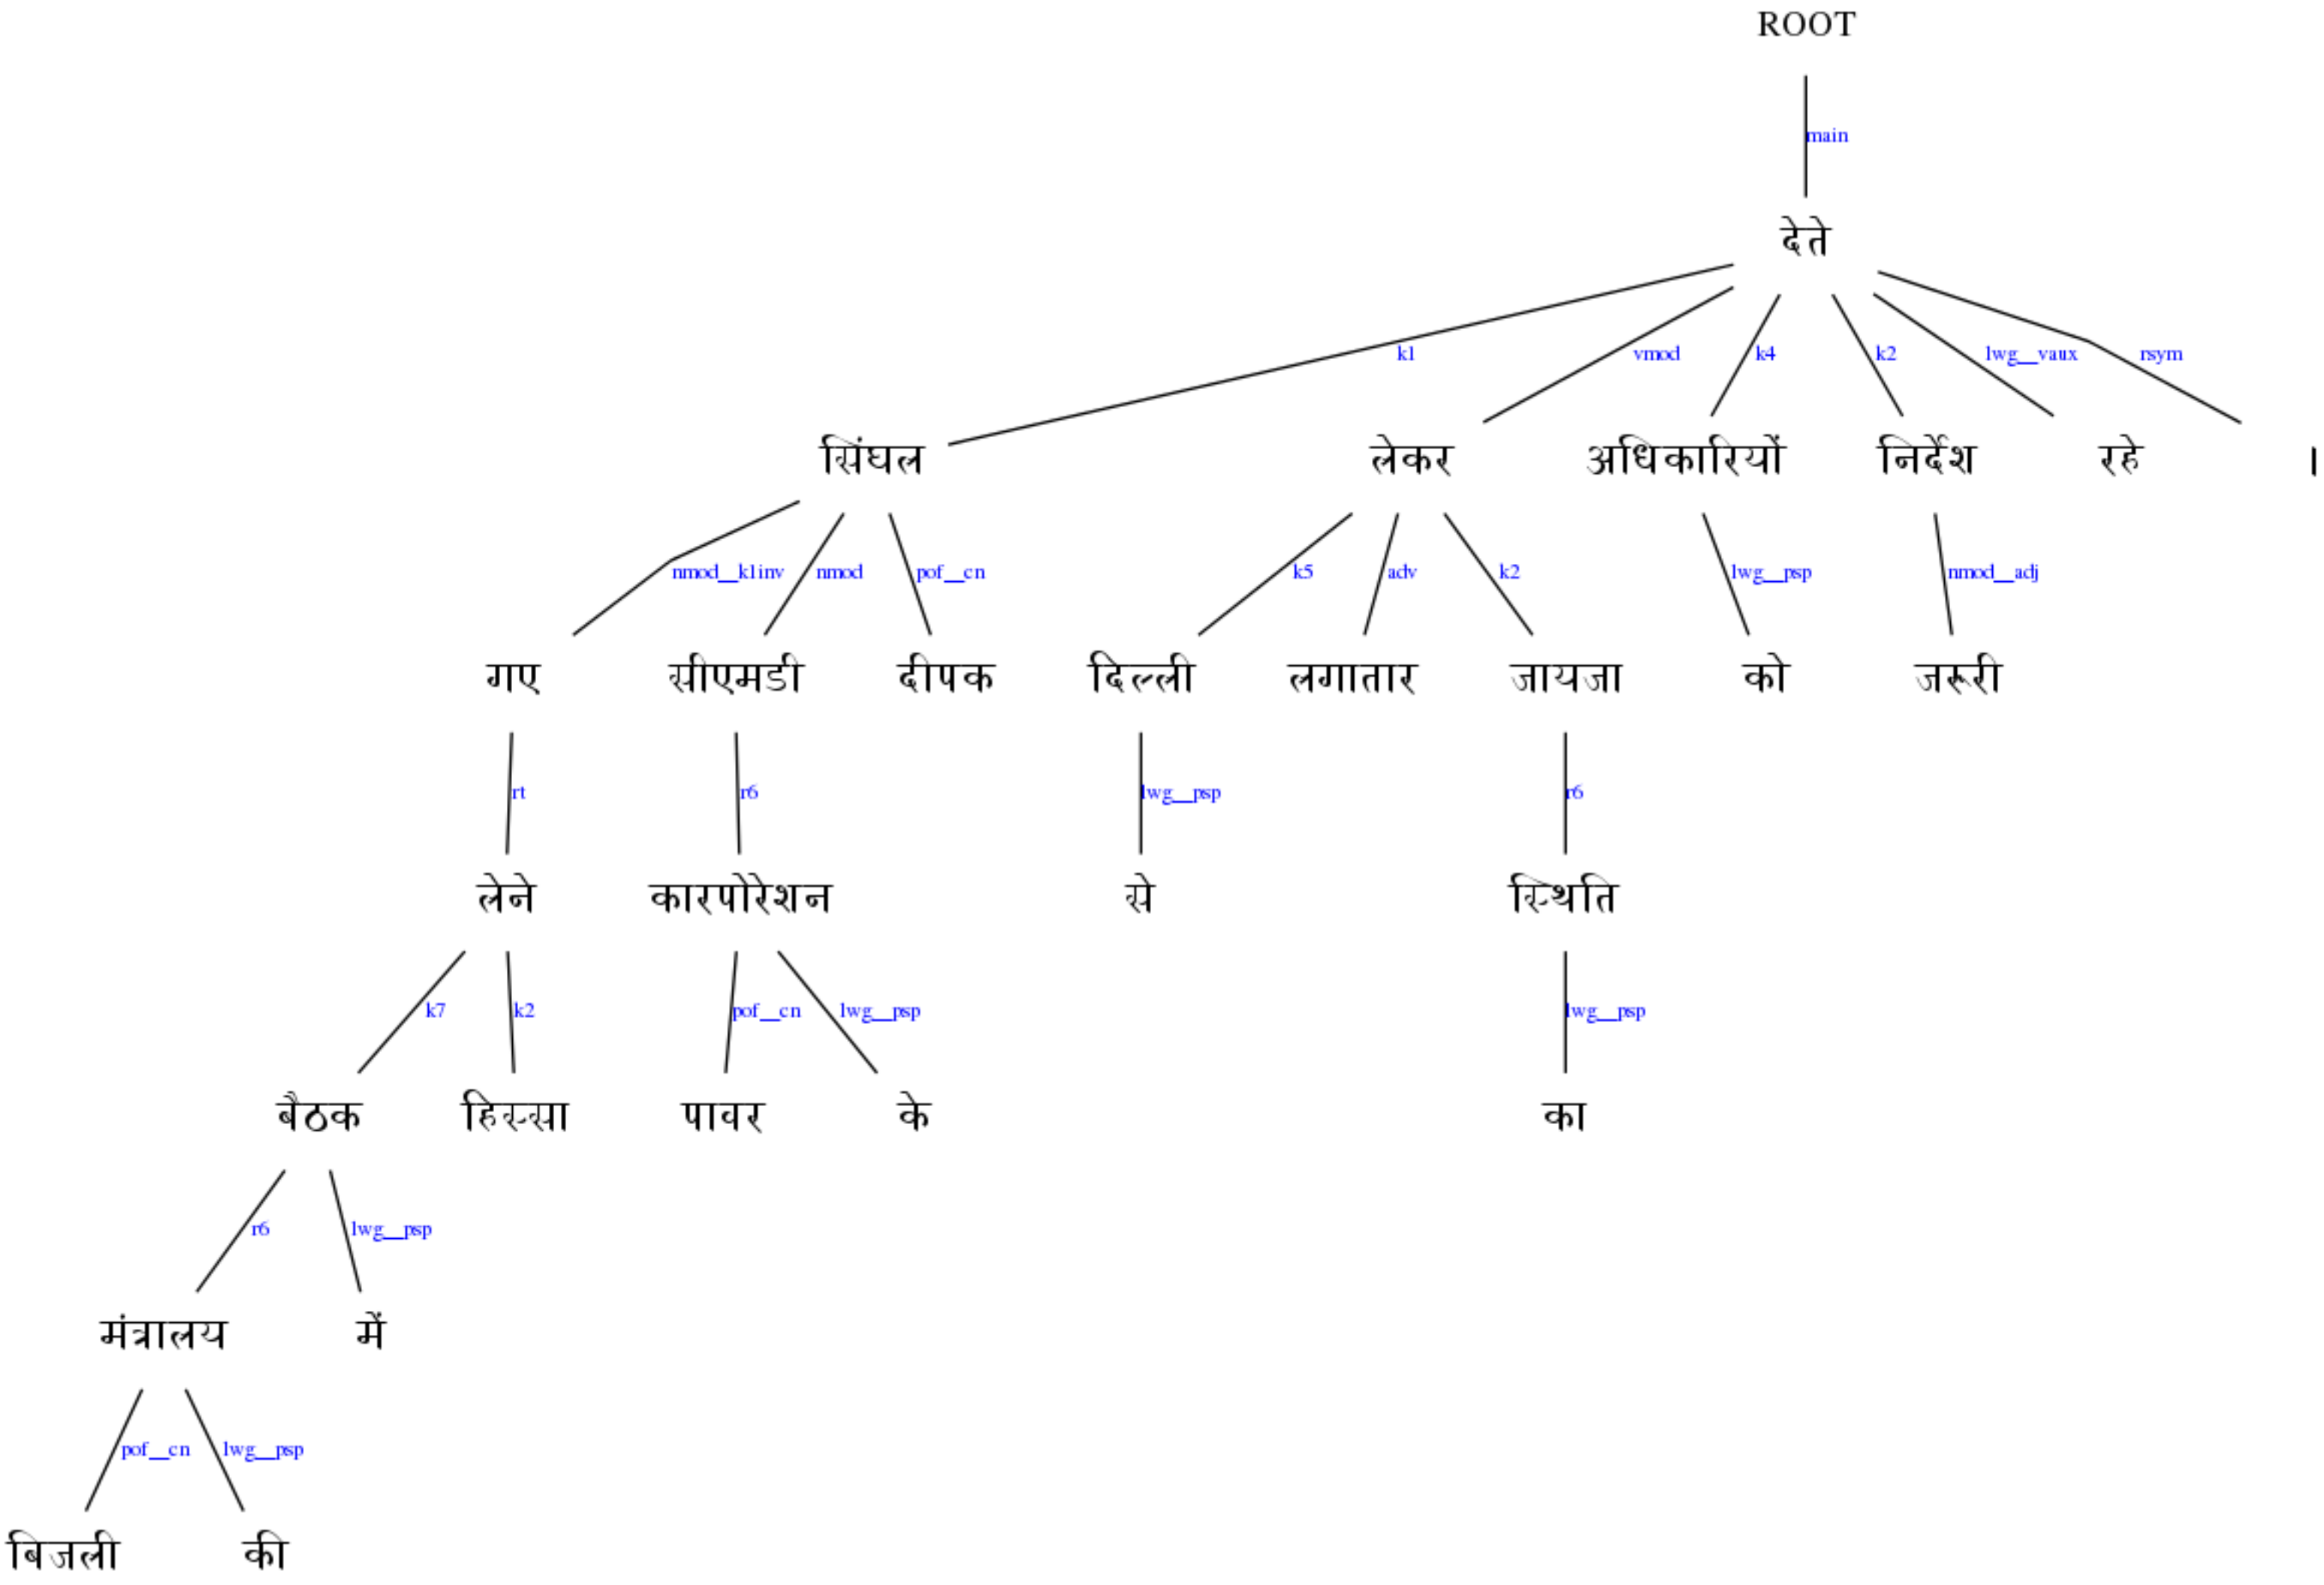

ROOT

main

कराई

k7t

pof

lwg__vaux

rsym

सवेरे

कटौती

गई

।

nmod_adj

nmod_relc

नियमित

रही

kl

k7t

जो

घंटे

nmod_adj

पांच

