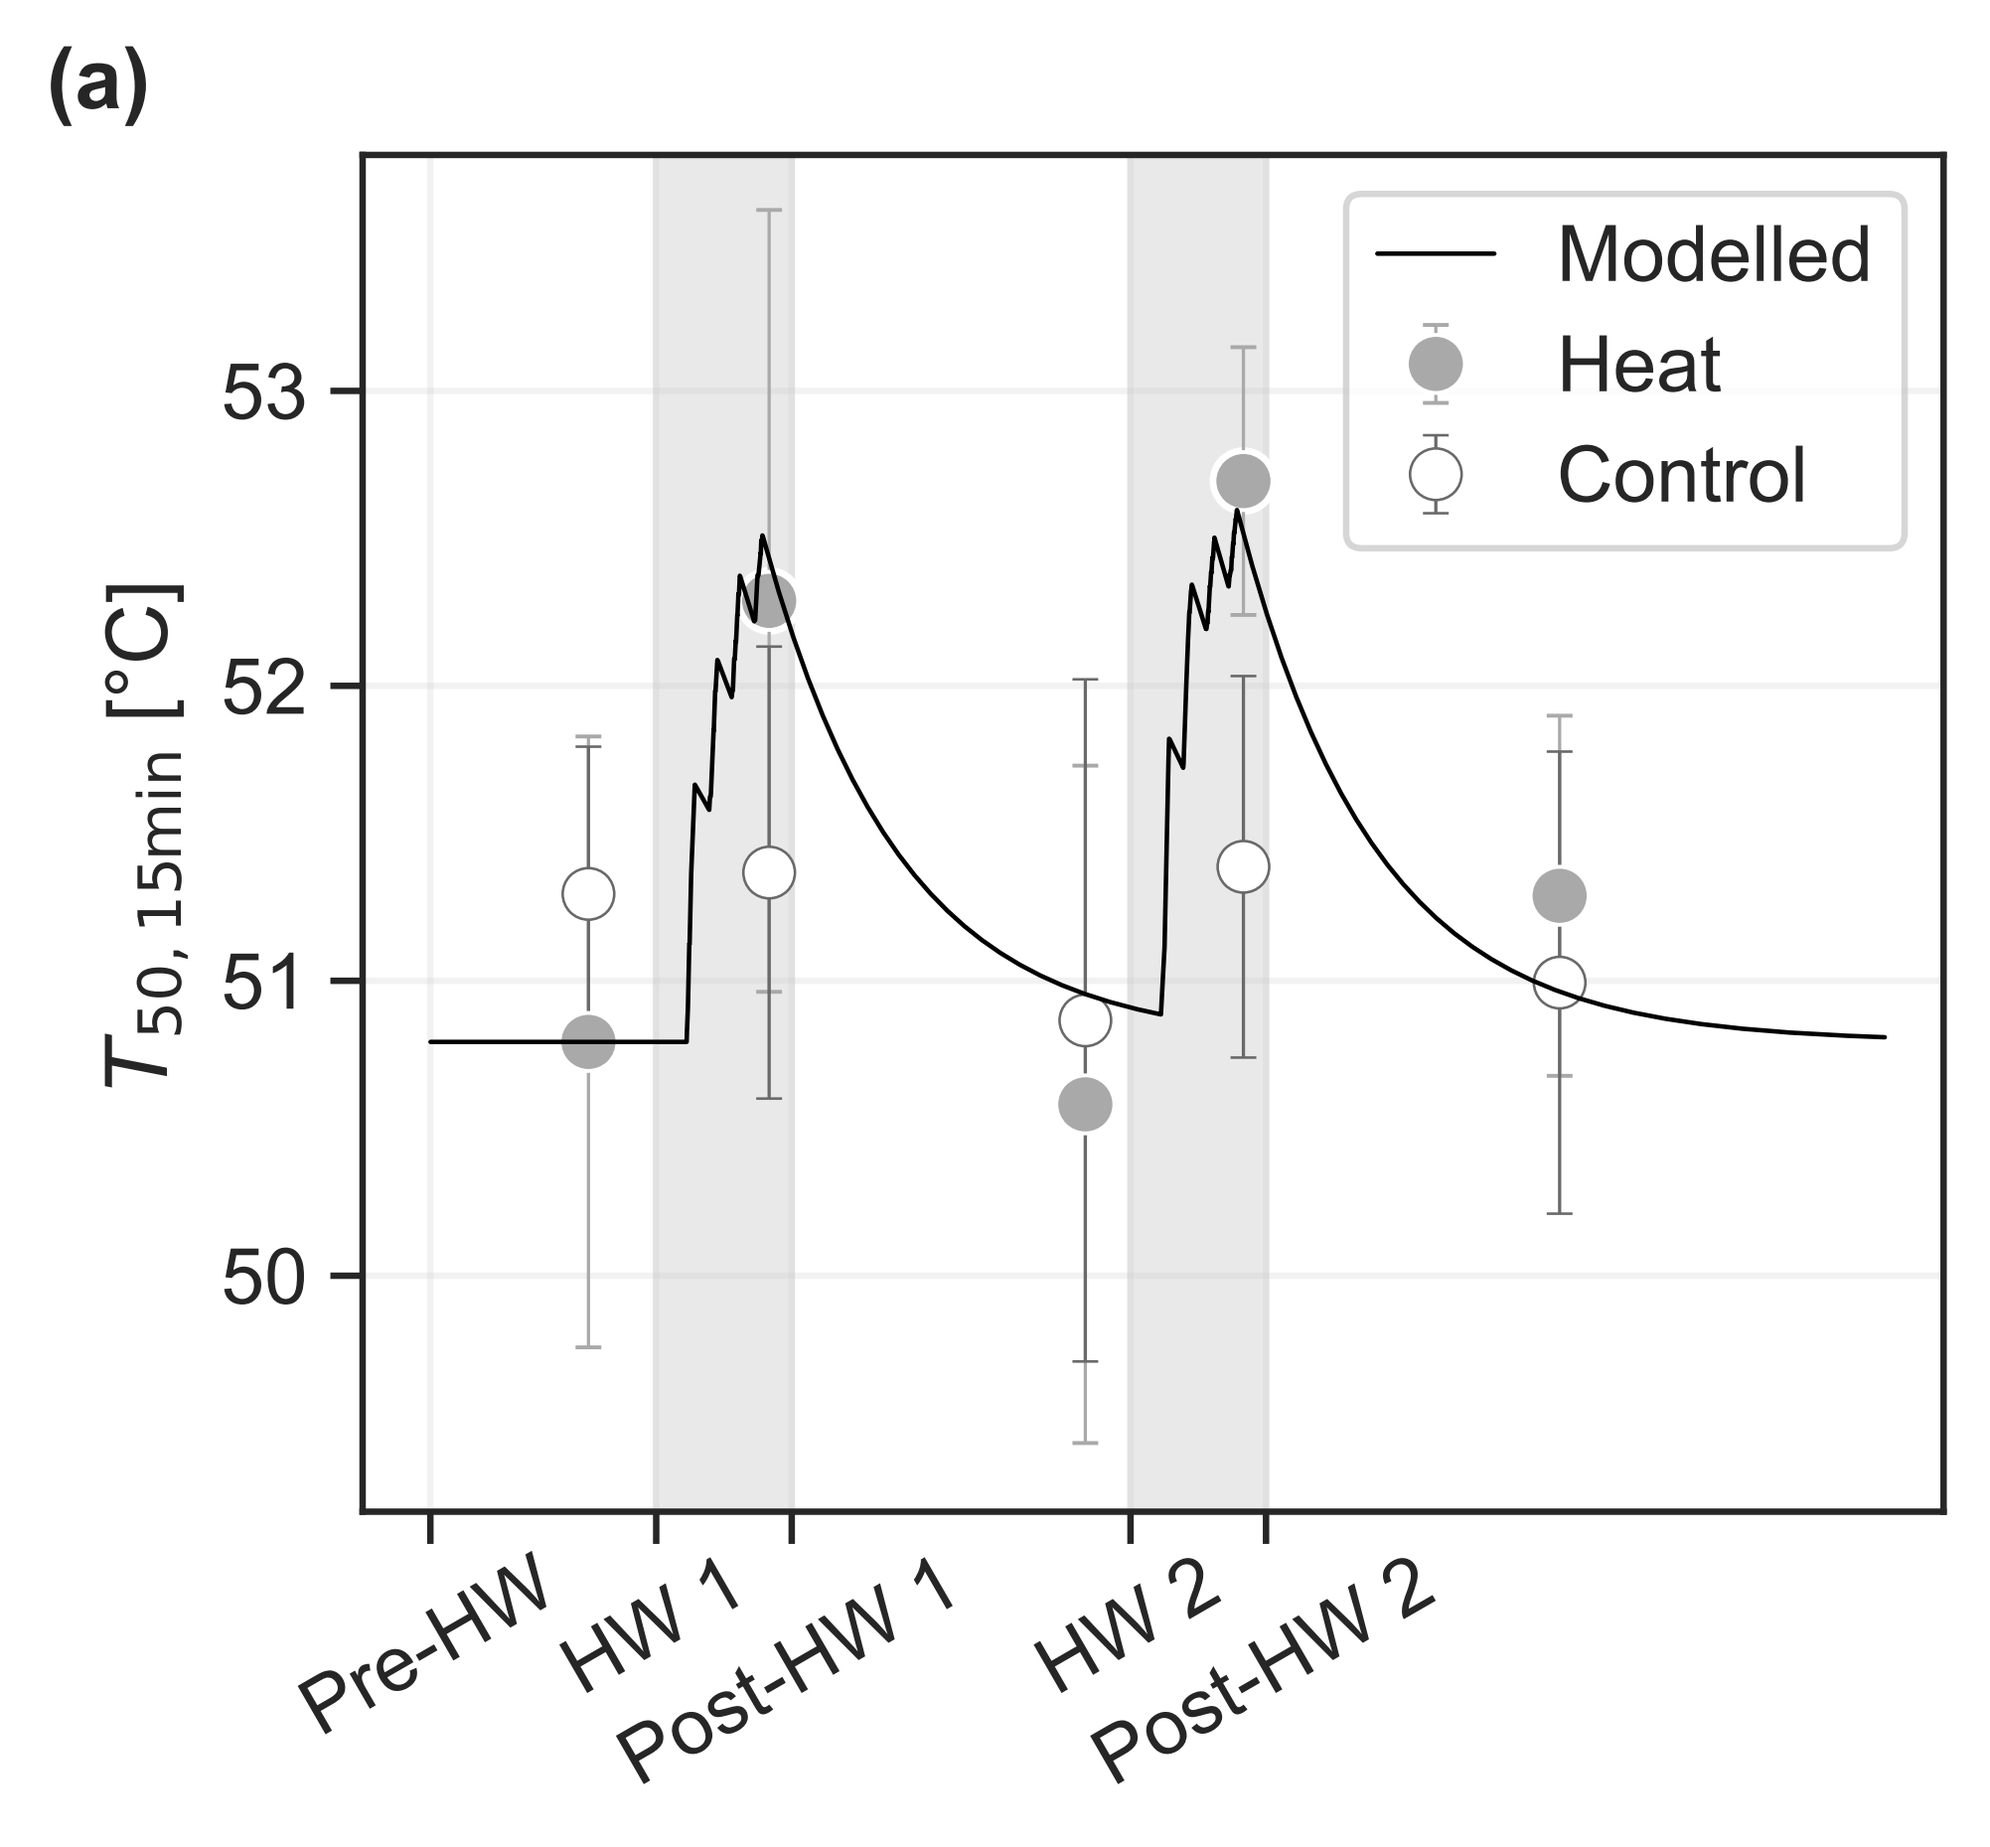
(a)
Modelled
Heat
Control
53
52
51
50
$T_{50,15min}$ [°C]
Pre-HW
HW 1
Post-HW 1
HW 2
Post-HW 2