01 / RESULTS AT A GLANCE

采光系数上升，日照时数下降。

双版本 Simulation 对比报告示例

仅展示指标、结果图与必要的计算条件。

版本 A → 版本 B

报告范围：采光系数 / 日照时数
研究对象：示例分析网格
文件用途：报告结构与出图效果预览

DAYLIGHT FACTOR / 平均 DF

+0.66 pp

A 1.65% → B 2.31%

采光系数为百分比，差值以百分点表达。

SUN HOURS / 平均日照时数

-0.96 h

A 3.28 h → B 2.31 h

研究范围内的面积加权均值。

DATA COVERAGE / A-B 匹配

100 %

两项研究均为相同坐标、相同网格

采光 384 对点；日照 864 对点，无缺测。

01 **两项指标的变化方向不同。**

示例中，B 的平均采光系数增加，同时室外分析面的平均日照时数减少。因此不以单项增长判定整体方案更优。详见图 D-01 至 S-03。

02 **差异可定位到具体分析分区。**

第 3–4 页提供相同范围、相同色标的 A/B 图与独立差值图；第 5 页给出分区数值。图纸只表达分析位置，不提供场地或方案介绍。

阅读顺序

02 分析条件与可比性 02
03 采光系数对比 03
04 日照时数对比 04
05 分区明细与面积分布 05
06 指标汇总与数据说明 06

02 / COMPARABILITY

先明确比较的范围与条件。

结果图使用相同的坐标、采样间距和显示范围。以下信息属于演示报告设定，不是已完成的项目计算记录。

设置对照 / SAMPLE

条件项	基准 A	比较 B	状态
版本与数据标识	A / DEMO-A	B / DEMO-B	明确标识
采光研究面	Level 01 · 12 × 8 m · 96 m²	同 A	一致
日照研究面	室外分析面 · 18 × 12 m · 216 m²	同 A	一致
网格与点位	0.5 × 0.5 m；同坐标点比较	同 A	一致
采光分析面高度	0.80 m（示例输入）	同 A	一致
采光表达	静态采光系数 DF；非 sDA / ASE	同 A	一致
日照日期与时段	2026-03-20 · 08:00–18:00（假设）	同 A	一致
时区与北向	America/Vancouver · 北向 0°（假设）	同 A	一致
天气与计算引擎	未调用 EPW 或计算引擎	未调用 EPW 或计算引擎	仅演示
结果来源	示例函数 A，非真实运行	示例函数 B，非真实运行	来源明确

真实报告应如何判定“可比”？

核对所选运行的单位、楼层或区域、分析面、网格、日期时段、天气来源和关键参数。设置不同的结果仍可并列展示，但应明确差异，不能把全部变化归因于模型修改。

本样本的边界

本 PDF 仅示范报告表达。没有调用实际求解器，不推断物理因果，不判定规范合规；真实报告应替换为网站保存的运行数据和可追溯设置。

03 / DAYLIGHT FACTOR

B 的平均采光系数高于 A。

384 个匹配采样点 · Level 01 · 96 m² · 工作面 0.80 m

1.65% → 2.31%

均值差 +0.66 pp / 相对变化 +39.8%

基准 A

DF / %

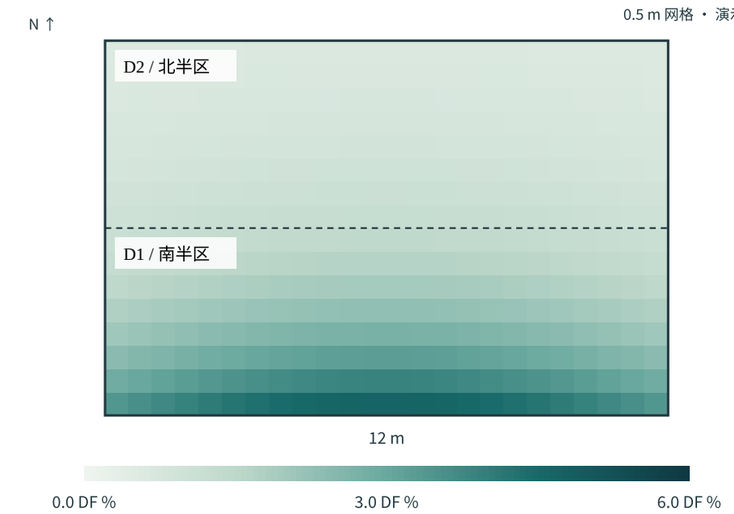


图 D-01 · 基准 A · 同一分析范围

比较 B

DF / %

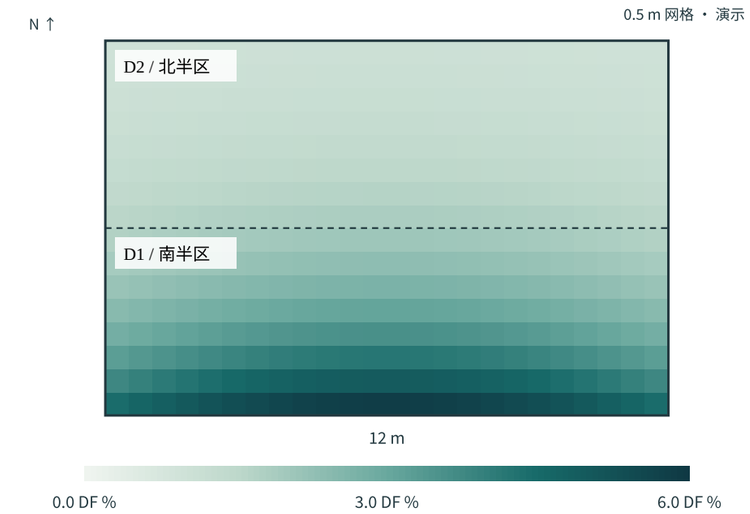


图 D-02 · 比较 B · 同一分析范围

差值 B − A

Δ / pp

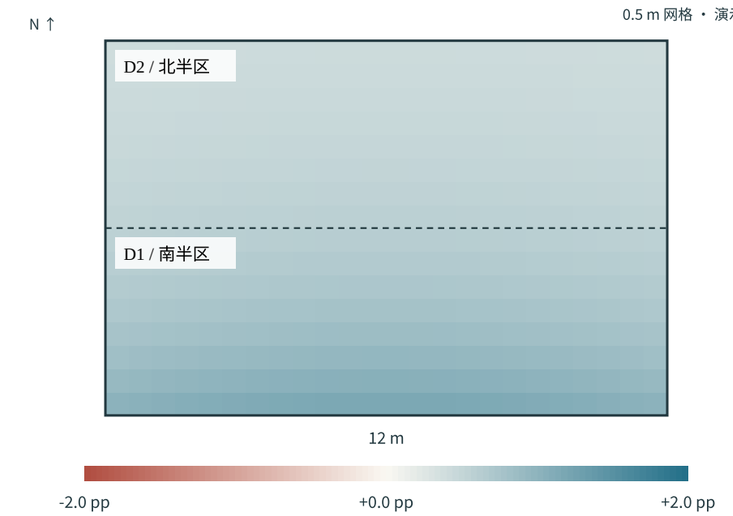


图 D-03 · 差值 B − A · 同一分析范围

如何阅读这组图?

A/B 共用 0–6% 色标，颜色越深表示 DF 越高；右图以 0 为中心独立显示百分点变化。分界虚线将研究面分为南半区 D1 与北半区 D2。网格图是示例分析面的数值表达，不是实际楼层模型导出。

数值变化不等于因果说明。

在示例数据中，B 的全部点位高于 A，均值上升 0.66 pp。静态 DF 不能代替年度 sDA 或 ASE；本报告不从该图推断全年采光、眩光或具体构件的作用。

> 观察分档 DF ⩾ 2%：A 为 29.2%，B 为 45.3%，差 +16.1 pp。此阈值仅用于展示面积统计，不是本样本的合规目标。

04 / SUN HOURS

B 的室外分析面日照时数低于 A。

864 个匹配采样点 · 室外分析面 · 216 m² · 假设时段 08:00–18:00

3.28 h → 2.31 h

均值差 -0.96 h / 相对变化 -29.4%

基准 A

日照 / h

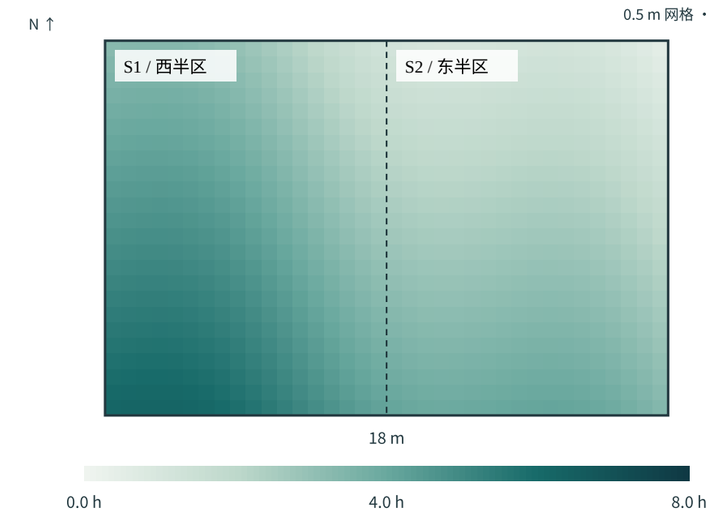


图 S-01 · 基准 A · 同一分析范围

比较 B

日照 / h

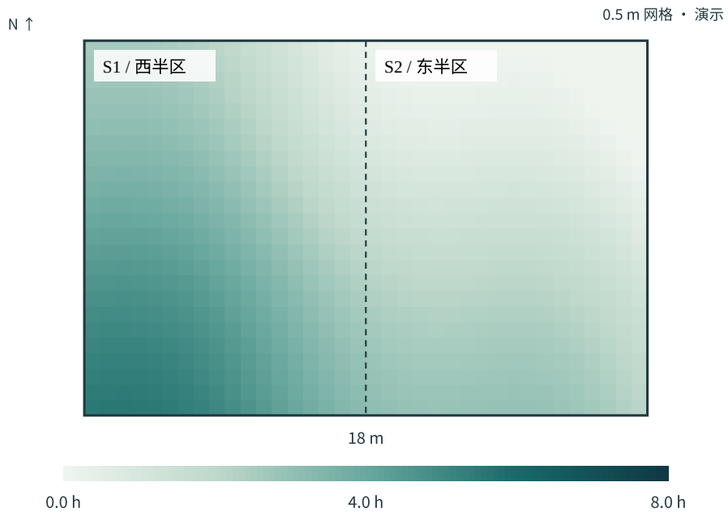


图 S-02 · 比较 B · 同一分析范围

差值 B − A

Δ / h

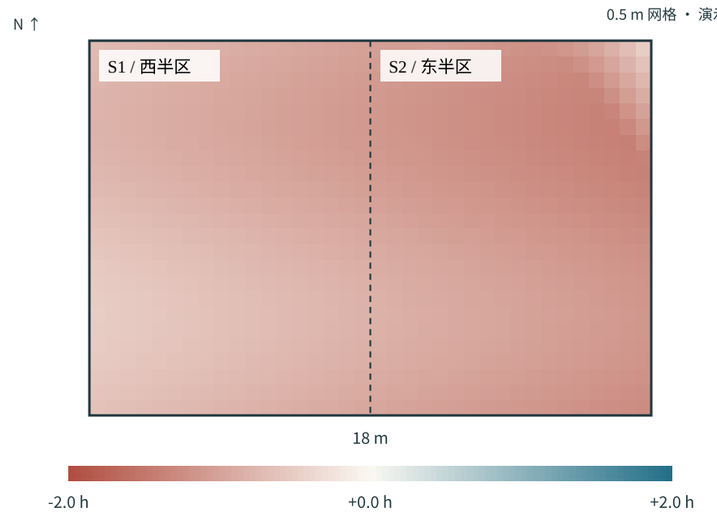


图 S-03 · 差值 B − A · 同一分析范围

减少集中在哪里?

右侧差值图表示 B−A，负值使用暖色；减少在东半区 S2 更明显。两个原值图使用完全相同的 0–8 h 色标，不单独拉伸颜色以强化差异。

它说明什么?

在这组演示数值中，较低的日照时数与较高的室内 DF 同时出现。是否符合使用需求取决于项目目标、季节和空间用途；本样本不自动将“日照减少”解释为好或坏。

观察分档 日照 ⩾ 2 h：A 为 80.9%，B 为 58.2%，差 -22.7 pp。此统计仅对应本页示例分析面，不适用于全场地或全年。

05 / SPATIAL BREAKDOWN

用分区数值，补充整体均值。

下列分区与结果图中的虚线和编号一致；所有点位均有 A/B 对应值。

空间范围见图 D-01 / S-01

分析分区	面积	指标	基准 A	比较 B	差值 B − A
D1 / 南半区	48 m²	DF 均值	2.47 %	3.29 %	+0.83 pp
D2 / 北半区	48 m²	DF 均值	0.83 %	1.32 %	+0.49 pp
S1 / 西半区	108 m²	日照 均值	4.07 h	3.26 h	-0.81 h
S2 / 东半区	108 m²	日照 均值	2.48 h	1.37 h	-1.12 h

采光系数 / 面积分布

各分档占 96 m² 分析面的比例；边界采用左闭右开区间。

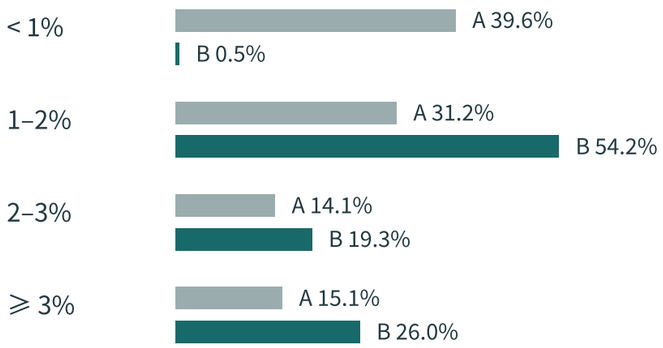


图 D-04 · 灰色为 A，绿色为 B。分档用于解释数值分布，不等同于“合格／不合格”。

日照时数 / 面积分布

各分档占 216 m² 分析面的比例；边界采用左闭右开区间。

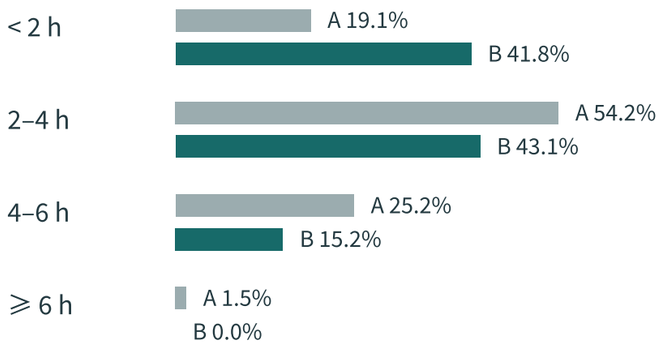


图 S-04 · 灰色为 A，绿色为 B。面积比例由全部等面积网格单元直接统计。

06 / METRICS & DATA NOTES

每一个结论，都回到明确的数值。

完整对比表与生成口径。pp = percentage points / 百分点；相对变化 = (B−A) / |A| × 100%。

Simulation	指标	基准 A	比较 B	绝对差	相对变化
采光系数	平均 DF	1.65 %	2.31 %	+0.66 pp	+39.8%
采光系数	DF ⩾ 2% 面积占比	29.2 %	45.3 %	+16.1 pp	+55.4%
日照时数	平均日照时数	3.28 h	2.31 h	-0.96 h	-29.4%
日照时数	日照 ⩾ 2 h 面积占比	80.9 %	58.2 %	-22.7 pp	-28.0%

计算口径与图纸规则

- 等面积采样：0.5 × 0.5 m，每个单元 0.25 m^2。
- 均值为全部有效单元的面积加权平均。
- A/B 使用相同坐标，无插值、无重采样、无缺失值。
- 差值为 B−A；DF 与面积比例的绝对差用 pp 表达。
- A/B 图各自共享固定色标；差值图采用独立对称色标。
- 图纸为矢量，文字可检索；底图只表达分析范围与分区。

来源、限制与真实报告的替换项

本报告数据来自随附生成脚本中的确定性示例函数，不来自 PlotCloud 求解器或实际项目。相对变化使用未显示舍入前的数据计算。示例值只用于检验指标、图纸、差值和表格的表达方式。

真实导出应绑定保存版本与运行 ID，并记录计算设置、结果时间、方法与原始数据。没有逐点场时应省略差值图并注明原因，不能用其他运行补图。

样本交付范围 这是一份可直接打开、打印与讨论版式的 PDF 示例。它不代表网站已实现这套报告导出功能，也不构成实际项目性能评估或合规证明。