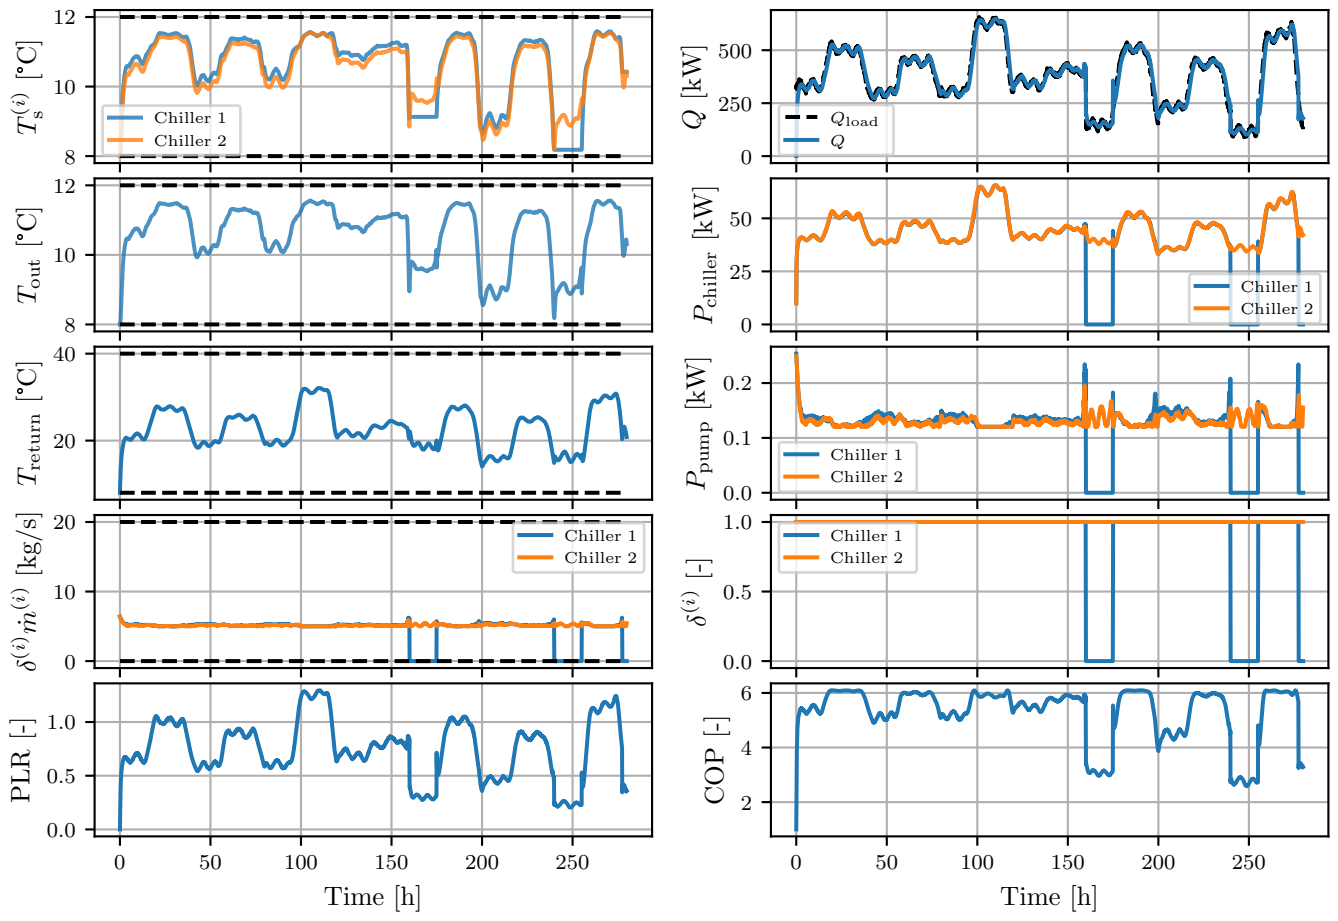
$T_s^{(i)}$ [°C]
Chiller 1
Chiller 2
T_{out} [°C]
T_{return} [°C]
$\delta^{(i)}\dot{m}^{(i)}$ [kg/s]
PLR [-]
Time [h]
Q [kW]
Q_{load}
Q
$P_{chiller}$ [kW]
P_{pump} [kW]
$\delta^{(i)}$ [-]
COP [-]
Time [h]