



发布版本：B  
修 改 码：3  
文件编号：YQDK/ZY4.15/7

HSE 管理体系作业文件

# 油气调控中心消防疏散 专项应急预案

编写部门：安全与监督部  
编 写 人：张运雷  
审 核 人：张增强  
审 批 人：宋进舟

2024-12-06 发布

2024-12-06 实施

---

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

## 批准页

《油气调控中心消防疏散专项应急预案》是油气调控中心《突发事件总体应急预案（2024版）》的支持性文件，阐述了中心在城科大厦C座办公场所的风险分析，明确了应急组织机构与职责、应急响应、应急保障等要求，适用于油气调控中心城科大厦C座火灾事件的应急救援与处置。

中心各部门要认真贯彻落实本预案的要求，加强沟通衔接，推动建立顺畅高效的区域协同、联动机制，持续提升应急处置能力。《油气调控中心消防疏散专项应急预案》已通过专家评审，现正式发布。

国家管网集团油气调控中心 副主任：宗健舟

2024年 12月 6日

## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1 总则 .....                      | 1  |
| 1.1 适用范围 .....                  | 1  |
| 1.2 编制依据 .....                  | 1  |
| 1.3 与其他预案的关系 .....              | 1  |
| 1.4 风险分析 .....                  | 1  |
| 1.5 事件分级 .....                  | 2  |
| 2 应急组织机构及职责 .....               | 3  |
| 2.1 应急组织体系 .....                | 3  |
| 2.2 组织机构及职责 .....               | 4  |
| 3 火灾突发事件的预防和监测 .....            | 6  |
| 3.1 预防 .....                    | 6  |
| 3.2 监测 .....                    | 6  |
| 4 应急响应及处置 .....                 | 6  |
| 4.1 应急响应流程 .....                | 6  |
| 4.2 信息接报 .....                  | 7  |
| 4.3 突发事件预警 .....                | 8  |
| 4.4 应急处置 .....                  | 9  |
| 5 处置措施 .....                    | 12 |
| 5.1 处置原则 .....                  | 12 |
| 5.2 处置措施 .....                  | 13 |
| 6 后期处置 .....                    | 14 |
| 6.1 恢复与重建 .....                 | 14 |
| 6.2 总结、评估与改进 .....              | 14 |
| 6.3 事故调查 .....                  | 14 |
| 6.4 保险理赔 .....                  | 15 |
| 7 应急保障 .....                    | 15 |
| 8 附则 .....                      | 15 |
| 9 附件 .....                      | 15 |
| 附件 1: 油气调控中心消防应急通讯录（中心外部） ..... | 16 |
| 附件 2: 油气调控中心消防应急通讯录（中心内部） ..... | 17 |

## 1 总则

### 1.1 适用范围

本预案适用于中心发生火灾突发事件的应对工作，用于规范和指导中心各部门开展火灾突发事件信息接报、预警、响应程序和应急处置工作。

### 1.2 编制依据

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本预案必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本预案。

《中华人民共和国消防法》

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

《消防安全责任制实施办法》

《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》（GB/T 38315-2019）

《国家管网集团调控运行突发事件专项应急预案》（2022 版）

《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》

《油气调控中心突发事件总体应急预案》（2024 版）

《油气调控中心应急管理暂行办法》

### 1.3 与其他预案的关系

#### 1.3.1 与集团公司专项应急预案的关系

本预案对照集团公司《国家管网集团突发事件总体应急预案（2022 版）》、《调控运行突发事件专项应急预案》有关内容编制，与其保持衔接和配合。

#### 1.3.2 与中心《突发事件总体应急预案》和其他预案的关系

本预案是中心《突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则，落实执行总体应急预案相关要求。本预案启动时，《突发事件总体应急预案》同步启动，如有必要，与调控运行、自动化与通信等相关预案进行联动。

#### 1.3.3 与城建置业相关预案的关系

本预案与城建置业消防疏散应急预案关联，本应急预案启动时，应同步启用相应预案。

### 1.4 风险分析

#### 1.4.1 中心消防安全工作概况

中心与集团公司总部园区合建，位于朝阳区东土城路 5 号，办公场所在城科大厦 C 座区域。中心消防安全保障由北京燕祉商务服务有限公司（以下简称“燕祉公司”）

和北京城建置业有限公司（以下简称“城建置业”）根据《城科大厦物业管理合同》和三方签订的《消防安全职责确认书》约定的内容和职责提供服务。

#### 1.4.2 风险分析

中心办公场所属于人员聚集场所，一旦突发火灾事件，响应不及时，控制不当，可能导致办公场所人员伤亡，也可能导致油气管道控制失效、生产中断，发生管道超压、油气泄漏引发的火灾、爆炸事故，造成人员伤亡、环境污染、财产损失等。

中心火灾风险主要包括：香烟等遇到可燃物引起冒烟、发生小火或火灾；各类电气设备电线电缆老化、接头电阻过大、过载、短路等原因引起火灾；电气焊、切割等施工过程中的明火作业，防范措施不当可能导致飞溅的火花引燃周围的易燃物发生火灾；C1座餐厅厨房烹饪引起火灾等。

### 1.5 事件分级

按照国家有关规定和《国家管网集团调控运行突发事件专项应急预案》《油气调控中心突发事件总体应急预案》，结合中心具体办公环境，综合考虑火灾突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将中心火灾突发事件分为三级：I级突发事件（集团公司级）、II级突发事件（中心级）、III级突发事件（部门级）。

#### 1.5.1 I级（集团公司级）火灾突发事件要点包括但不限于：

- （1）造成或可能造成3人及以上死亡（含失踪），或10人及以上重伤（含中毒）。
- （2）造成或可能造成1000万元及以上的直接经济损失。
- （3）火灾事件导致的油气管道控制失效，造成或可能造成托运商油气田、炼厂、销售生产运行中断，严重影响管输计划。
- （4）火灾事件导致的油气管道控制失效，造成或可能造成下游主要用户中断供气超过72小时的天然气干线或支干线系统非计划停输。
- （5）火灾过火面积很大，火势凶猛，可能造成很大损失，情况危急，中心及物业无法控制的火灾。

#### 1.5.2 II级（油气调控中心级）火灾突发事件要点包括但不限于：

- （1）事故造成或可能造成油气调控中心3人以下死亡（含失踪），或3人及以上10人以下重伤（含中毒）。
- （2）造成或可能造成油气调控中心500万元及以上1000万元以下直接经济损失。
- （3）火灾事件导致的油气管道控制失效，造成或可能造成原油成品油管道输油计划作出重大调整。

（4）火灾事件导致的油气管道控制失效，造成或可能造成天然气干线或支干线系统非计划停输，下游不可中断用户中断供气，并导致用户停产。

（5）火灾过火面积较大，火势猛烈，可能造成较大损失，情况紧急，需要调集中心及物业应急力量才能控制的火灾。

1.5.3 III级（部门级）火灾突发事件要点包括但不限于：

（1）事故造成或可能造成油气调控中心 3 人以下重伤，或 3 人以上 10 人以下轻伤。

（2）造成或可能造成油气调控中心 100 万元及以上 500 万元以下直接经济损失。

（3）火灾事件对油气管道控制产生较大影响，但暂时不需对原油成品油管道输油计划作出调整。

（4）火灾事件对油气管道控制产生较大影响，但暂时不需对天然气干线或支干线系统非计划停输。

（5）火灾过火面积不大，火势一般，可能造成一定损失，情况危险，可利用中心应急资源就能控制的火灾。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织体系

中心消防疏散应急组织体系由油气调控中心消防应急领导小组（简称中心消防应急领导小组）、应急值班机构（城建置业消防中控室）、应急牵头职能部门（安全与监督部）、应急支持部门、主控室、运维值班室和机房组成。如图 2-1 油气调控中心消防应急组织体系所示。

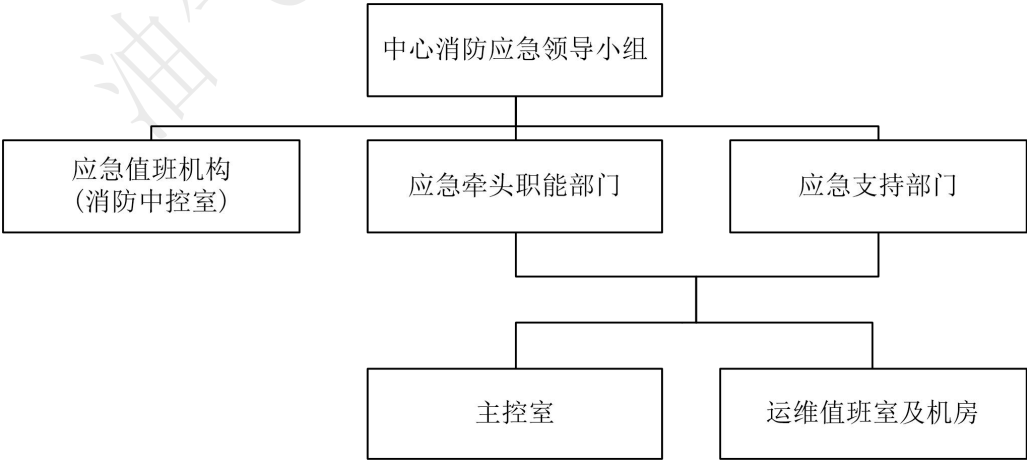


图 2-1 油气调控中心消防应急组织体系

## 2.2 组织机构及职责

中心主要负责人为中心消防安全第一责任人。

中心消防安全应急组织机构由消防应急领导小组、消防应急牵头职能部门、消防应急支持部门等负责相应安全防范责任。各组织和部门主要领导，负责组织本机构开展应急工作。

### 2.2.1 中心消防应急领导小组

组长：中心主管安全副主任

副组长：安全与监督部经理

成员：中心各部门经理

主要工作职责：

（1）研究部署中心火灾突发事件的应急处置工作，指导和组织实施中心火灾突发事件应急预案。

（2）在中心所辖区域有火灾突发事件发生时，负责油气调控中心Ⅲ级突发事件（油气调控中心预警阶段）或其他符合预警启动条件突发事件的应急指挥工作；当突发事件升级达到中心级（Ⅱ级）时，将应急指挥权移交至中心应急领导小组，或根据中心应急领导小组的授权继续行使指挥权。

（3）下达中心级（Ⅲ级）应急响应启动和应急响应终止指令。

（4）协调城建置业微型消防站等消防保障力量，积极处置中心火灾突发事件。

### 2.2.2 应急值班机构（城建置业消防中控室）

（1）接到火情报警后迅速、准确地确定火灾位置。

（2）发生火灾要尽快确认、及时、准确启动有关消防设备。

（3）正确有效地组织扑救及人员疏散。

（4）消防队到场后，要如实报告情况，协助消防人员扑救火灾，调查火灾原因。

### 2.2.3 应急牵头职能部门（安全与监督部）

安全与监督部是火灾突发事件的应急管理主体责任部门，负责油气调控中心防火巡查、消防疏散专项应急预案的编制、评估、培训和演练等日常应急管理工作。在应急状态下，承担如下主要工作：

（1）应急状态下，按程序提出应急预案启动建议。

（2）协调城建置业和中心有关部门对火灾突发事件的应急处置工作。

（3）负责应急状态下接警、信息传递和动态跟踪等工作，传达应急领导小组的应急指令、召集应急会议。

(4) 负责加强有关部门、人员之间的沟通与协作，实施应急处置工作中的决策和措施。

(5) 根据中心应急领导小组要求向集团公司、政府有关部门报告火灾突发事件和应急处置工作有关情况。

(6) 组织应急响应结束后的评估和总结改进工作。

(7) 负责应急领导小组交办的其他事项。

#### 2.2.4 应急支持部门

应急支持部门是为火灾突发事件提供必要支持的部门，根据部门业务职能，按中心《突发事件总体应急预案》的规定承担相关职责。

#### 2.2.5 各部门消防应急职责

(1) 负责火灾突发事件上报和能力范围内初期火灾的扑救。

(2) 负责应急状态下的信息上报和传递工作。

(3) 负责应急状态下组织本部门员工疏散撤离。

(4) 负责配合消防应急牵头职能部门开展应急工作。

(5) 负责积极整改本部门消防安全相关问题。

#### 2.2.6 主控室消防应急职责

天然气调控部和原油成品油调控部的当班值班调度长是主控室各自所属区域消防应急工作的第一责任人。

(1) 负责主控室内消防安全、用电安全的管理和巡检。

(2) 在主控室内发现或接到报告有火灾突发事件时，应第一时间向消防中控室（010-83020231）、消防应急牵头职能部门和上级部门报告。

(3) 在能力范围内组织利用消防器材进行初起火灾的扑救处置，火势较大失控时组织受影响的人员及时撤离并汇报。

#### 2.2.7 运维值班室及机房的消防应急职责

运维团队负责人是运维值班室消防应急工作的第一责任人。

(1) 夜班消防安全应急工作由团队负责人指定人员负责，负责运维值班室内的消防安全、用电安全管理和巡检，发现或接到报告有火灾突发事件时，应第一时间向消防中控室（010-83020231）、消防应急牵头职能部门和上级部门报告。

(2) 在能力范围内组织利用消防器材进行初起火灾的扑救处置，火势较大失控时组织受影响的人员及时撤离并汇报。

(3) 运维值班人员应按要求加强机房的巡检工作，充分利用视频监控系统，及



时发现和上报机房区域的突发火灾事件。

### **3 火灾突发事件的预防和监测**

#### **3.1 预防**

（1）中心应落实全员消防安全责任，做到安全用电、指定区域抽烟、保持防火门“常闭”和消防通道畅通等。

（2）安全与监督部加强消防安全知识的教育培训、消防演练，掌握火灾的预防、应急处置和逃生技能。

（3）安全与监督部定期组织消防安全检查，开展火灾隐患的排查工作，各部门要主动协同和自觉排查，对重点部位或区域实施严格巡查，发现火灾隐患及时报告和处理。

#### **3.2 监测**

（1）全员落实消防安全属地责任，监测属地区域的火情。

（2）防火巡查：城建置业每日进行防火巡查，监测火情。

（3）视频监控：城建置业消防中控室 24 小时监控办公区域火情。

### **4 应急响应及处置**

#### **4.1 应急响应流程**

应急响应基本流程和主要步骤包含：信息接报、信息处置与研判、响应启动、应急处置、事态发展与控制、扩大应急支援、响应终止等。如图 4-1 油气调控中心消防应急响应及处置流程图所示。

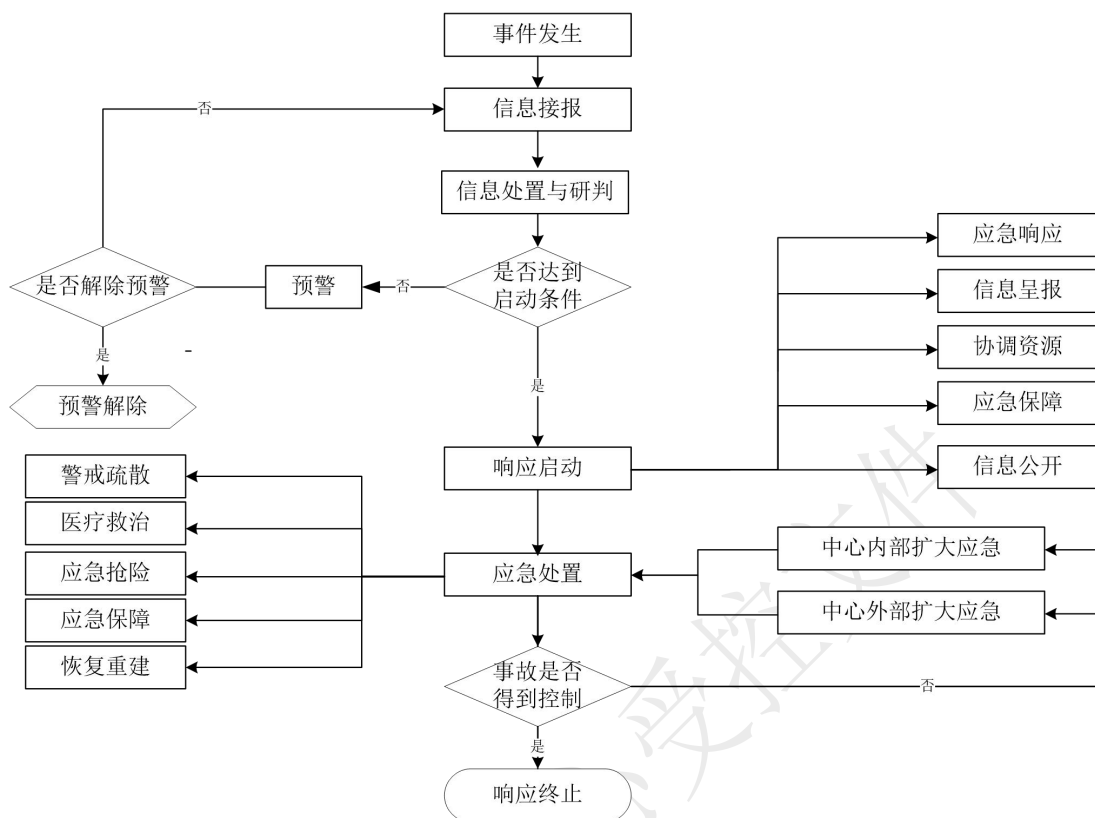


图 4-1 油气调控中心消防应急响应及处置流程图

## 4.2 信息接报

### 4.2.1 信息接报流程

(1) 应急值班机构设立 24 小时值班电话，（城建置业消防中控室电话：010-83020231）；中心消防应急领导小组所有人员的办公室电话或手机保持 24 小时有效联络。

(2) 中心办公区域发现火灾突发事件时，第一发现人应立即报告应急值班机构、消防应急牵头职能部门，必要时通知相关部门，讲清楚事件发生的地点位置；紧急情况下，现场人员可以越级上报中心消防应急领导小组、中心应急领导小组，也可以直接拨打“119、110、120”等。

(3) 值班人员接报后，迅速、准确地确定警情位置，按“图 4.2.1 油气调控中心消防信息接报流程图”的流程和《突发事件总体应急预案》规定的信息报告时限、信息报告形式等要求进行突发事件初报、续报和终报。

(4) 中心应急领导小组在接到事故报告后，应在 1 小时内向集团公司和政府相关部门报告。

(5) 信息接报流程如图 4.2.1 油气调控中心消防信息接报流程图。

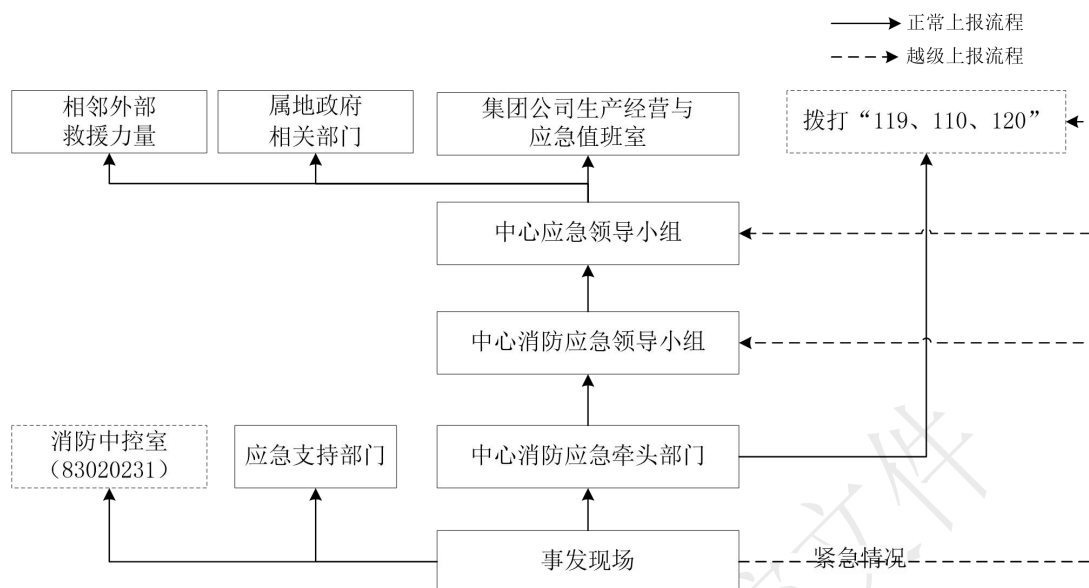


图 4.2.1 油气调控中心消防信息接报流程图

#### 4.2.2 信息处置与研判

(1) 应急值班机构（城建置业消防中控室）、消防应急牵头职能部门值班人员应在接报后第一时间判断事件类型和响应级别，并向消防应急领导小组报告预估发生或已经发生的突发事件情况，消防应急领导小组经核实、研判后，若符合预警条件，则立即进行预警；若达到Ⅲ级及以上突发事件应急响应启动条件，则启动Ⅲ级应急响应；若预估发生或已经发生Ⅱ级及以上突发事件，立即上报中心应急领导小组。

(2) 信息经研判，必要时由消防应急领导小组向燕社公司和城建置业进行信息通报。

(3) 当有人员受伤时，消防应急领导小组及相应应急支持部门应立即与属地最近的医疗机构取得联系，请求紧急医疗救助。中心附近有应急总医院、北京和平中西医结合医院、中日友好医院等。

### 4.3 突发事件预警

#### 4.3.1 预警条件

已经发生或可能发生Ⅲ级突发事件时，中心消防应急领导小组决定，消防疏散应急预案进入预警程序。

#### 4.3.2 预警行动

(1) 预警指令下达后，预警信息（包括消防突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施等）由消防应急领导小组以快报方式通过邮件、

电话、微信（群）等方式迅速传递到各部门及人员。应急通讯录方式见：附件 1《油气调控中心消防应急通讯录（中心内外部）》、附件 2《油气调控中心消防应急通讯录（中心内部）》。

（2）预警程序启动后，中心消防应急领导小组进入应急准备状态：跟踪预警事件动态，指导预警行动，指示相关部门做好应急准备；必要时，组织召开应急准备工作会议，研究部署应急准备工作。

（3）消防应急牵头职能部门（安全与监督部）进入应急准备状态：向城建置业和中心相关部门发出预警通知，收集火情信息，跟踪事态发展，研判事态趋势，评估突发事件风险和影响程度，及时向消防应急领导小组报告；组织相关应急救援应急队伍和相关人员迅速到位，进入待命状态。

（4）相关支持部门加强对重要区域、重点场所、重点部位和重要舆情的监测；核查应急物资和设备，做好物资调配准备；做好新闻宣传和舆论引导工作；确保公司应急通信系统（固定电话、对讲机、移动电话、网络等）畅通，内部应急人员、外部相关单位、上级单位、应急专家及有关政府部门通信信息置于醒目位置，保持随时可以联系。

（5）消防应急牵头职能部门（安全与监督部）组织相关部门，采取防范控制措施，降低事件可能造成的影响；组织落实消防应急领导小组交办的应急预警工作指令；根据已预警突发事件的情况变化，适时发布预警升级、降级或解除信息。

#### 4.3.3 预警解除

消防应急牵头职能部门（安全与监督部）确认消防突发事件响应级别为Ⅲ级以下，进入正常处置阶段，没有升级风险时，向消防应急领导小组申请预警解除，但仍须持续跟踪事件处置进展，直至突发事件处置完毕。

### 4.4 应急处置

#### 4.4.1 启动条件

符合下列条件之一时，经消防应急领导小组组长决定，启动本专项应急预案：

- （1）突发事件符合火灾Ⅲ级突发事件级别特征的。
- （2）接到国家或地方政府、集团公司、应急联动要求。
- （3）重点区域、敏感时期等发生火灾突发事件，可能引发Ⅲ级突发事件。

#### 4.4.2 现场应急指挥责任主体及指挥权交接

当消防突发事件等级达到Ⅱ级及以上时，消防应急领导小组组长向中心应急领导小组组长移交应急指挥权，或在中心应急领导小组的授权下继续行使指挥权。发生Ⅰ

级突发事件时，根据集团公司应急现场工作组的指挥，开展抢险救援工作。集团、地方应急管理部门及外部救援力量到达现场并指挥应急救援工作时，中心应急领导小组随即移交指挥权，协助和配合开展救援工作。

#### 4.4.3 处理程序

（1）中心办公区域发现火情时，第一发现人应在确保自身安全的前提下，使用就近的灭火器或消火栓进行灭火（如果是电气火灾，应首先切断电源），若火势未得到控制应迅速撤离至安全地带。

（2）当得知发生火情时，如接到报告、听到火警报警铃和消防疏散广播，消防应急牵头职能部门（安全与监督部）应立即响应，确认火灾突发事件地点和火情，立即采取必要措施组织救援和应急处置，并向消防应急领导小组汇报。

（3）预案启动后，消防应急牵头职能部门（安全与监督部）应立即通知相关部门负责人，组织本部门人员采取必要的措施后有序撤离；通知城建置业消防中控室，协调城建置业消防力量进行灭火救援。

（4）人员撤离时，应携带消防应急包，按照消防应急指示灯，使用最近的楼梯撤离，切勿使用电梯，不要携带笨重物品，如遇到浓烟，应佩戴防护面罩或以湿毛巾覆盖口鼻部，尽量贴近地面快速撤离；着火层下部员工从就近楼梯疏散，着火层上部员工应通过相应连廊到达相邻楼栋的楼梯撤离，如无向下撤离的逃生路线时，应到最近的逃生窗口挥舞衣物、大声呼救，等待救援。

（5）在全部人员撤离到集合点后，消防应急牵头职能部门（安全与监督部）应组织各部门清点人数，汇总后把人员情况向消防应急领导小组汇报，由消防应急领导小组安排下一阶段的工作。

（6）实施应急救援措施后，火情仍不能得到控制，且极有可能发生严重后果时，应封锁危险区域、设立明显标志、建立警戒区，及时通知受影响的单位或居民尽快疏散。

（7）专业消防救援队伍到达后，消防应急牵头职能部门（安全与监督部）应联合城建置业详细介绍办公楼宇基本情况、火情基本信息等，积极配合消防救援人员开展火灾扑救工作。

（8）如果主控室、机房等重点区域发生火情，导致人员无法进入，安全生产无法保障，消防应急牵头职能部门（安全与监督部）应立即请示消防应急领导小组组长准备启用备控中心，并通知自动化与通信部和备控部检查备控中心控制、通信和网络等系统，做好应急启用调控运行突发事件等专项预案的准备；在主控室无法进入，1234

应急电话无法正常接听后，事发部门应拨打 010-87981900 向集团公司上报突发事件。

(9) 与城建置业、燕社公司的应急处置任务分工如下：

| 序号 | 分组  | 部门                           | 职责                                                                                                                                            |
|----|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 总指挥 | 城建置业消防应急领导小组组长<br>中心应急领导小组组长 | 行使其各项职能，及时准确下达各项灭火命令，配合公安消防部门工作；消防或政府相关救援部门到达后，应按要求将指挥权转交给相应负责人。                                                                              |
| 2  | 指挥组 | 消防中控室                        | 利用监控系统进行监视、录制火灾事件的全部经过。利用应急广播通知员工（广播内容：“同志们，现在 XX 位置着火了，请大家听从工作人员的指挥，不要恐慌，有顺序地低姿势沿着疏散楼梯离开火场”）。利用对讲机或插控电话协助指挥灭火组、疏散组进行灭火、疏散。并将火场的实际情况及时向总指挥汇报。 |
| 3  | 指挥组 | 城建置业                         | 组织监控人员，迅速启动消防应急程序。把消防监控主机调至联动状态，听从总指挥的指令，远程控制开启火场相邻层的强排烟和正压送新风系统。根据火场的情况远程控制启动消防泵。关闭火灾现场相邻层风机房的防火阀；通知工程部关闭项目内燃气管道总阀门。                         |
| 4  | 灭火组 | 城建置业秩序部                      | 微型消防站佩戴消防装备快速利用单位配备的灭火设施、器材进行灭火。及时了解有无被困人员和伤员。协助到达现场的公安消防人员扑救火灾。及时向总指挥报告现场的各种情况。                                                              |
| 5  | 设备组 | 城建置业工程部                      | 电工立即到达配电室、消防泵配电室。切断火灾现场电源、启动事故照明电源、保证消防电梯正常运行，确保消防泵（手动和监控远程控制）正常运行。及时将现场情况向总指挥汇报。水工立即到达消防泵房及项目室外地下消火                                          |

| 序号 | 分组  | 部门          | 职责                                                                                                           |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |             | 栓处。密切关注消防水池的水位和消防泵的运转及压力情况，确保灭火的正常用水。引导消防车，利用项目室外消火栓及水泵接合器进行取水加压。                                            |
| 6  | 警卫组 | 燕祉公司        | 迅速到达现场，行使职能。打开大堂所有平开门。对火灾现场实施保护，控制混乱局面，配合客户保护好客户的物资。对出现哄抢和趁火打劫的犯罪分子实施强制措施。对财务室、仓库等重点部位实施保护。布置警戒线，防止其他人员进入现场。 |
| 7  | 疏散组 | 城建置业<br>客服部 | 持应急灯、手电筒、电喇叭等工具迅速到达起火现场，按“就近合理”，“先从着火相邻层，由上而下”的原则，把人员从各安全疏散通道，疏散到外安全区域。将疏散情况，及时向总指挥汇报。                       |
| 8  | 救护组 | 燕祉公司        | 携带急救药品赶赴现场，在指挥部和现场负责人的指挥下抢救受伤人员。协助急救中心，将受伤的人员送往就近医院。                                                         |

#### 4.4.4 应急终止

火灾突发事件现场抢险结束，全部险情排除，满足预案关闭条件后，消防应急领导小组向中心应急领导小组组长汇报情况，请示关闭预案。中心应急领导小组组长宣布关闭消防专项应急预案，应急状态随之解除。

## 5 处置措施

### 5.1 处置原则

(1) 消防应急牵头职能部门（安全与监督部）按照消防专项应急预案，迅速对突发事件进行有效处置，努力控制、减轻或消除突发事件造成的影响和后果，防止危害扩大和衍生、次生事件的发生。

(2) 应急救援工作应以人为本，安全第一，及时、有序、科学地实施现场抢救和安全送转伤员。

(3) 对自身的救灾能力准确评估，避免盲目施救。

(4) 注意保护现场及相关物证，对危险区域周边进行警戒封闭，禁止无关人员及车辆进入。

## 5.2 处置措施

### 5.2.1 基本措施

(1) 应急总指挥按本预案确立的基本原则，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且与应急人员保持通信畅通，应急救援各工作组应接受中心应急领导小组的统一指挥，各司其职。

(2) 做好环境保护，减少事故对环境造成的污染，救援中产生的危废物品，应委托有资质的单位进行处置。

(3) 当发生重大事件特别是涉及危险物质的重大事件，应急救援工作危险性极大，必须进行安全监测，应急人员必须做好安全防护措施，明确应急人员进出现场的紧急撤离的条件和程序，保证应急人员的安全。

### 5.2.2 受伤人员的转移路线

根据中心周边医院分布情况，以距离最近、条件尽可能好的医院转移为原则，应以最快方式进行伤员的转移救治，可用自用车送医，同时拨打医院电话，准备抢救。如没有车辆要及时拨打 120 急救。

### 5.2.3 受伤人员现场处置措施

烧伤现场处理：

——无论是什么烧伤（火焰、沸水、电）均应迅速脱离致伤源。

——尽快脱去着火或热液浸渍的衣服。

——小面积烧伤应及时冷疗，冷疗时间为 1—2 小时。具体方法为：将烧伤创面在自来水龙头下冲洗或浸入冷水中，也可用冷（冰）水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面。冷疗时间约为 1—2 小时，温度为 15-20℃。

——冷疗后防止创面污染，应用清洁单包裹创面。

——合并伤时应立即处理，如有出血应先止血，有骨折应先进行简单固定。

——创面勿使用涂有颜色的药物或油脂。以免影响医生对创面深浅度的判断。

——注意保暖。

### 5.2.4 自救与逃生

平时要留心熟悉周围环境和消防安全标志，如楼梯、安全通道及出口，灭火器和报警器的位置等，在遇到火情时沉着冷静，才能保护自己并帮助他人选择有利的时机、路线和方法逃出危险区域，或在被围困时及时向外面报警求救。



人身着火自救：

如果人身上着火，千万不能奔跑，因为奔跑时形成一股风，大量的新鲜空气冲到着火人身上，会加大人身上的火势；另外带着火乱跑，容易把火种带到其他场所而引起新的燃烧点，造成火势蔓延。

人身着火，首先要设法把衣服脱掉，如果来不及，可就地打滚把火压灭或用不可燃或不易燃的物体拍打；如果有他人在场，可让他人向身上浇水或用湿麻袋或湿毯子等把着火处包裹起来，使火熄灭；如果身上火势较大，来不及脱衣服又无人帮助灭火，可跳入就近的池塘、小河把身上的火熄灭。

火灾发生时，常常造成人员烧伤。如果了解有关知识，则可使烧伤程度减轻。在室内发生火灾时，应卧倒、用湿毛巾捂住口、鼻，看清火源时再设法迅速撤离，切忌惊慌失措、大声喊叫或随便从高楼跳下；灭火时，不要用手扑打灭火，尽可能利用旁边可利用的材料工具灭火，或就地打滚灭火；仔细检查已灭火而未脱去的衣物，防止死灰复燃。

#### 5.2.5 提供受伤人员的致伤信息

保障通信联系畅通。现场应急指挥及时了解致伤人数、时间、地点、原因、伤情，做好记录，及时将情况向上级汇报，根据现场情况及时将上述情况告知协作医院，以便得到及时救治。

## 6 后期处置

### 6.1 恢复与重建

在消防应急领导小组统一指挥下，由消防应急牵头职能部门（安全与监督部）牵头、相关部门配合，按照中心、集团和地方政府要求，组织进行污染物的处理、环境的恢复等事故善后处置工作，及时制订调控运行等恢复计划和善后处理措施，并组织实施。

### 6.2 总结、评估与改进

应急处置结束后，由安全与监督部牵头，相关部门配合、对事故造成的损失进行统计、核实和上报。组织开展事故应对工作总结评估，包括污染物的处理、环境的恢复、抢险过程和应急救援能力评估，形成总结评估报告。

### 6.3 事故调查

事故发生后，事发区域责任部门及消防应急牵头职能部门（安全与监督部）在应急抢险过程中，应注意保护事故现场及相关证据，以便于事故调查。油气调控中心根据事故管理权限，组建事故调查组，按程序及时组织开展事故调查。

#### **6.4 保险理赔**

突发事件发生后，财务部负责组织督促保险机构及时开展 保险受理、赔付工作，将损失情况及时向保险监管部门和保险机构通报， 协助做好保险理赔和纠纷处理工作。

#### **7 应急保障**

中心消防安全工作根据《城科大厦物业管理合同》和三方签订的《消防安全职责确认书》约定的内容和职责由城建置业提供消防设备设施、消防队伍、消防救援服务等应急保障。

#### **8 附则**

本预案由油气调控中心安全与监督部负责解释。

油气调控中心有关部门按照本预案规定履行职责。

#### **9 附件**

附件 1：油气调控中心消防应急通讯录（中心外部）

附件 2：油气调控中心消防应急通讯录（中心内部）

附件 1：油气调控中心消防应急通讯录（中心外部）

油气调控中心消防应急通讯录（中心外部）

| 序号 | 部门（单位）          | 应急岗位          | 姓名  | 电话号码         | 备注   |
|----|-----------------|---------------|-----|--------------|------|
| 1  | 消防局             | 消防局           | --  | 119          |      |
| 2  | 急救              | 急救            | --  | 120          |      |
| 3  | 应急总医院           | 急救            | --  | 010-64667755 |      |
|    | 北京和平中西医<br>结合医院 | 急救            | --  | 010-64216666 |      |
|    | 中日友好医院          | 急救            | --  | 010-84502185 |      |
| 4  | 城建置业消防<br>中控室   | 24 小时应急<br>值班 | --  | 010-83020231 |      |
| 5  | 集团应急值班室         |               |     | 87981234     | 应急电话 |
|    |                 |               |     | 87981900     | 突发事件 |
| 6  | 集团公司应急办<br>公室   | A 角           | 宋明信 | 13911378033  |      |
|    |                 | B 角           | 张 珂 | 13801126335  |      |

## 附件 2：油气调控中心消防应急通讯录（中心内部）

### 油气调控中心消防应急通讯录（中心内部）

| 姓 名 | 职 务                                | 手 机         | 固 话          |
|-----|------------------------------------|-------------|--------------|
| 李凤学 | 公司代表、党委书记                          | 13241736682 | 010-87981701 |
| 祁国成 | 党委副书记、主任                           | 13911895188 | 010-87981702 |
| 孙铁良 | 党委委员、副主任                           | 13910153711 | 010-87981708 |
| 刘远涛 | 党委委员、纪委书记                          | 13366902612 | 010-87981706 |
| 宋进舟 | 党委委员、副主任                           | 13911882901 | 010-87982123 |
| 杨 毅 | 党委委员、副主任                           | 15811097631 | 010-87982091 |
| 范 莉 | 主任助理                               | 13701059377 | 010-87981709 |
| 张远印 | 综合管理部经理                            | 13501073105 | 010-87981719 |
| 宋保强 | 综合管理部副经理                           | 13911881387 | 010-87981726 |
| 刘增哲 | 党委组织与宣传部经理                         | 13811528240 | 010-87982006 |
| 任治川 | 党委组织与宣传部副经理                        | 15811196928 | 010-87982005 |
| 董彩虹 | 党委组织与宣传部副经理                        | 15811097620 | 010-87982008 |
| 于 博 | 纪委办公室副经理                           | 13810796395 | 010-87982007 |
| 王大鹏 | 工程与信息部经理                           | 13911883690 | 010-87982012 |
| 王鹏飞 | 工程与信息部副经理                          | 13521980077 | 010-87981731 |
| 黄 河 | 工程与信息部副经理                          | 18618388327 | 010-87982079 |
| 陈鸿君 | 工程与信息部副经理                          | 18600430405 | 010-87982078 |
| 张增强 | 安全与监督部经理                           | 13910153692 | 010-87982050 |
| 王建民 | 安全与监督部副经理                          | 13601102935 | 010-87982051 |
| 沈 亮 | 自动化与通信部副经理<br>自动化运维中心副主任<br>(主持工作) | 18811223616 | 010-87982113 |
| 孙艳国 | 自动化与通信部副经理                         | 13911883570 | 010-87982062 |
| 邵铁民 | 自动化与通信部副经理                         | 13910741533 | 010-87982023 |
| 尤冬青 | 自动化运维中心副主任                         | 13581575759 | 010-87982071 |
| 刘 芸 | 自动化运维中心副主任                         | 15811383979 | 010-87982077 |
| 刁洪涛 | 天然气调控部经理                           | 13811399025 | 010-87982095 |
| 赵小川 | 天然气调控部党总支书记                        | 13911880936 | 010-87982130 |
| 周晓莹 | 天然气调控部副经理                          | 13911880730 | 010-87982092 |
| 李国军 | 天然气调控部副经理                          | 13811549158 | 010-87981412 |

| 姓 名 | 职 务           | 手 机         | 固 话          |
|-----|---------------|-------------|--------------|
| 孙晓波 | 天然气调控部副经理     | 15811097625 | 010-87981716 |
| 王泽鑫 | 天然气调控部副经理     | 13511052111 | 010-87981377 |
| 郭 伟 | 原油成品油调控部经理    | 13911882902 | 010-87982111 |
| 殷炳纲 | 原油成品油调控部党总支书记 | 15901231003 | 010-87982112 |
| 高宏扬 | 原油成品油调控部副经理   | 15811163110 | 010-87982115 |
| 邓忠华 | 原油成品油调控部副经理   | 13911883705 | 010-87982125 |
| 丁小勇 | 原油成品油调控部副经理   | 13810189648 | 010-87981429 |
| 黎 春 | 原油成品油调控部副经理   | 18701675095 | 010-87981359 |
| 郭永华 | 备控部副经理（主持工作）  | 13911883733 | 010-87982093 |