

TUYAU AVEC RÉSERVE EN « SPIRALE »

Diffusion

Spécialistes

S.S.S.M.

Officiers

X

Sous-officiers

X

Personnels du rang

X

Code FIT/INC/12.09.27.81

PRÉSENTATION

OBJECTIF :

Gagner du temps et optimiser le travail du BAT lors de la manœuvre **M3** (établissement d'une lance sur un point d'eau).

Ce procédé ergonomique donne au Chef BAT un confort de portage, ainsi qu'une libération des mains. Il permet d'obtenir une réserve de 20 mètres dans un petit espace (ex : palier) sans dérouler son tuyau. Une fois en eau, cette technique optimise la progression du tuyau et facilite son déroulement.

Cette technique est applicable au niveau N et/ou N-1 concerné par l'incendie.

Tuyau de Ø 45 roulé sur lui-même en « Spirale », ayant pour longueur roulée environ 1,20 m, raccordé à une LDV, le tout maintenu par deux morceaux de rubalise.



SÉCURITÉ / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

S'assurer que la LDV soit correctement fermée.

MISE EN ŒUVRE / MODALITÉS

Les commandements ne sont pas modifiés et conformes au GNR.



Le Chef :

Porter le tuyau sur l'épaule.

Ou prendre le sac d'attaque avec l'équipier.

Arrivé au point d'attaque désigné, poser le tuyau au sol, retirer la rubalise, écarter le tuyau, raccorder, mettre en eau.

(Idem avec le sac d'attaque, sortir le premier tuyau au sol, retirer la rubalise, écarter le tuyau).

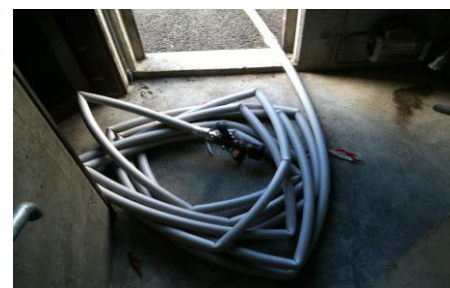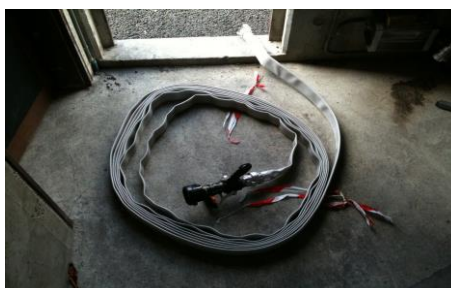

« Le tuyau se déroulera sans aucune difficulté lors de l'attaque et/ou lors du cheminement ».



➤ Il est possible de positionner le tuyau une fois en eau en position verticale le long d'un mur. Cette possibilité permet de faciliter le passage des intervenants sans modifier son utilisation.

L'équipier :

Réalise sa manœuvre conformément au GNR (ou conformément à l'établissement du sac d'attaque).

RECONDITIONNEMENT - MAINTENANCE

- Fermer, purger, vider l'établissement conformément au GNR.
- Etendre le tuyau.
- Commencer à rouler celui-ci sur lui-même en prenant soin de garder la place de la lance et de respecter la mesure de $\approx 1,20$ m.

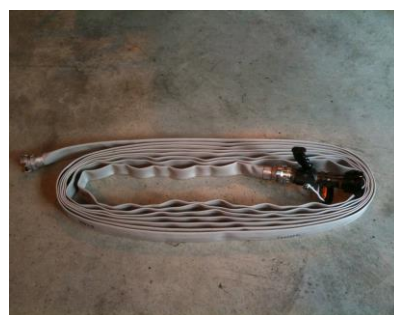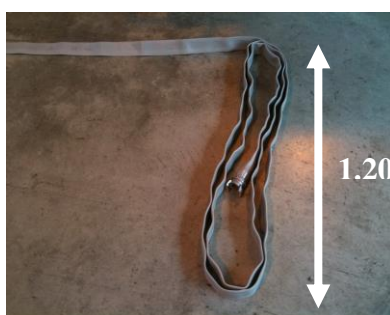

- Maintenir le tout avec de la rubalise en double



Rangement dans le « Sac d'attaque »



Rangement dans le FPT



Rédacteur :	Sch Michaël DELALANDE	Le Directeur Départemental SIGNÉ original conservé Par le service OPE Colonel Marc REVERCHON	Date de création :	11/01/2011
Contrôleur :	Ltn Christophe MONDON		Date de mise à jour :	24/01/2013
Vérificateur :	Cdt Michel TANGUY		N° version :	1
Approbateur :	Col Marc REVERCHON		Nombre de page :	2