


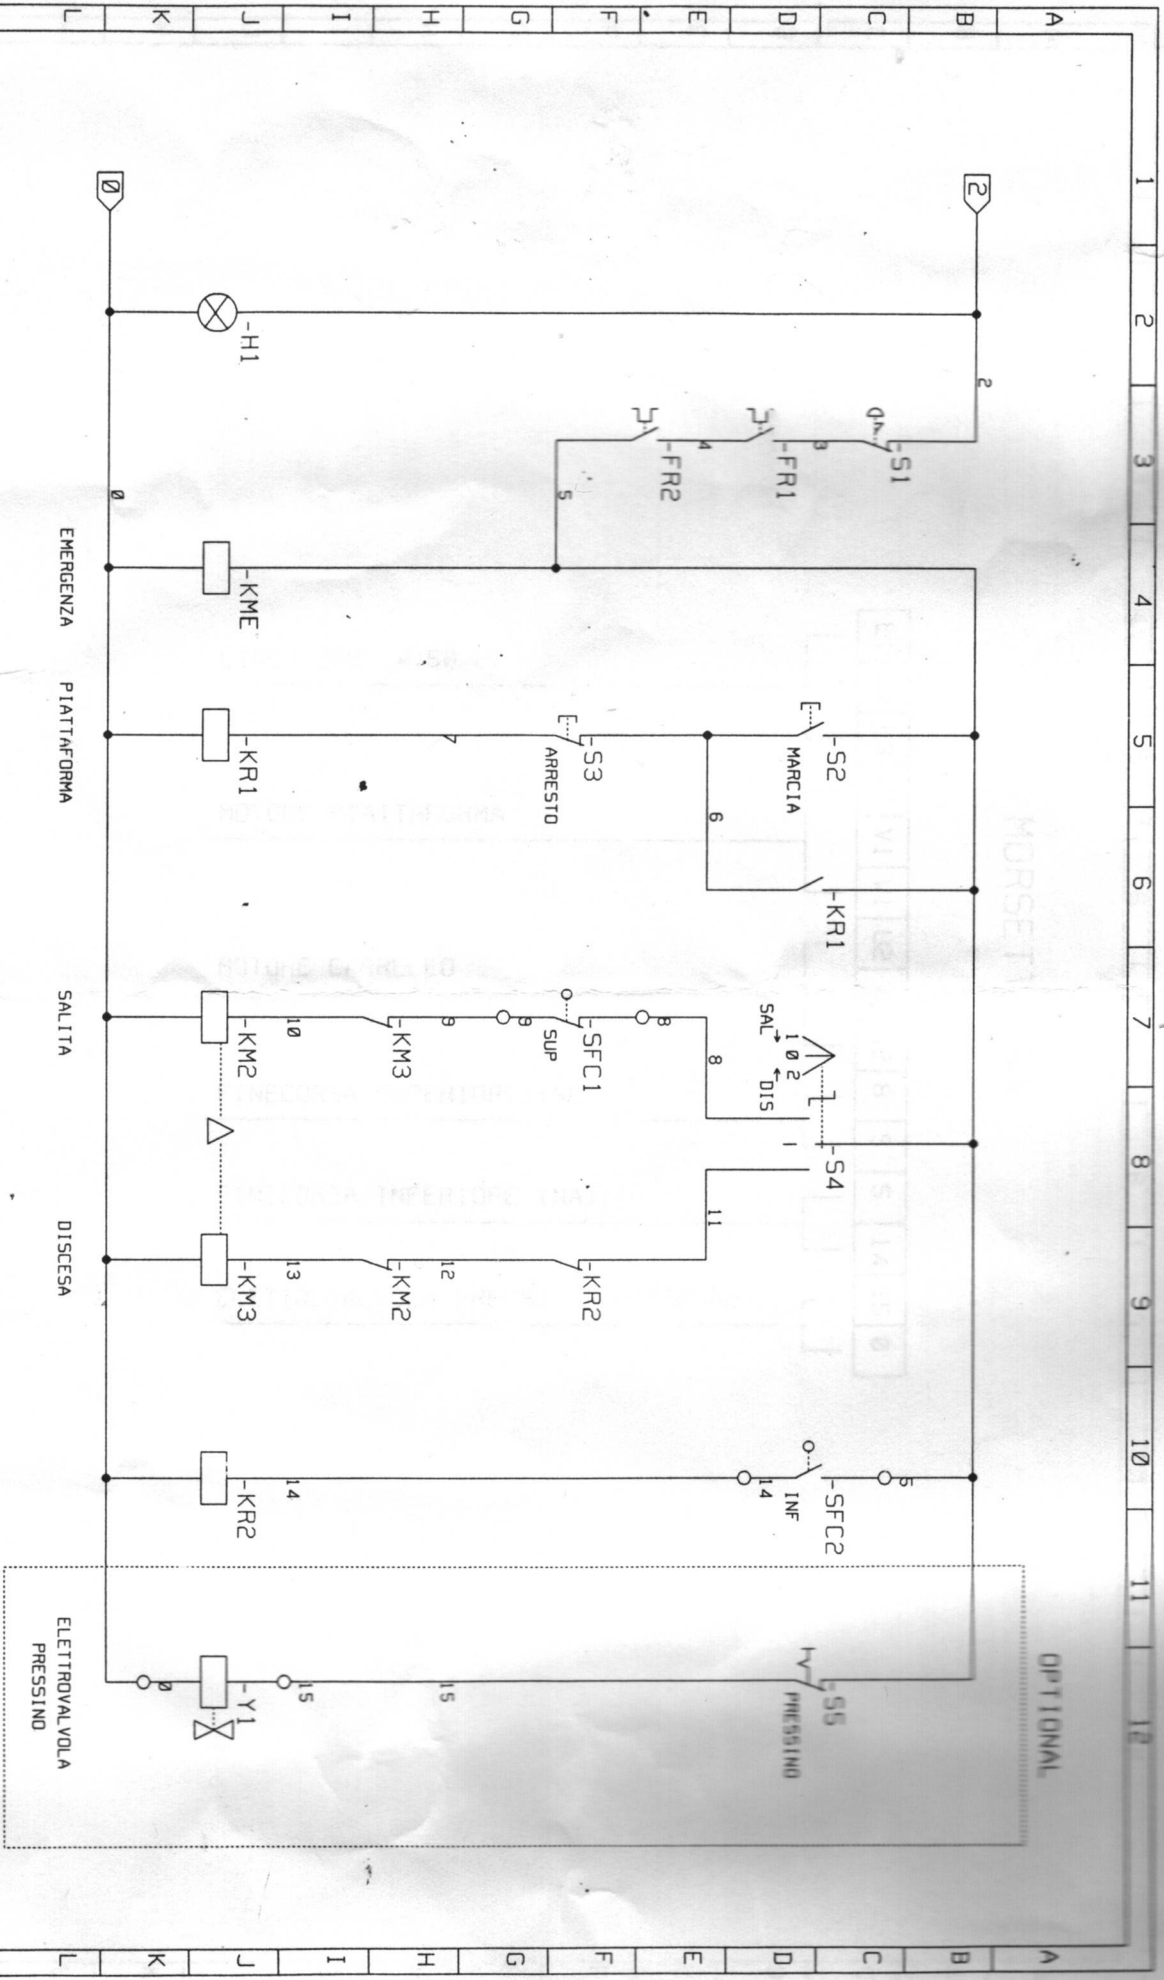

CLIENTE SIAT

PROGETTO SWS2-M1.PRG

REV. 1

DATA 07/15/98

DISSEGNAIORE GLV

DESCRIZIONE AVV. PER FASCIAPALLETS

WS2-M

FOLIO 2/3

L1	L2	L3	U1	V1	W1	U2	V2	W2	8	9	5	14	15	0
----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	----	----	---

ELETTROVALVOLA PRESSINO (OPTIONAL)

1

WS2-M

FOGLIO 3/3

Certificato di Collaudo

Cliente **SIAT**Data **10/06/99**

Dati Tecnici Avviatore

Descrizione **AVV. SIAT FASCIAPALLETS WS2**Codice **4.9.07330**Matricola **102713**Tensione nominale di linea (V) **400**Tensione nominale circuiti ausiliari (V) **24**Corrente nominale totale (A) **5**Frequenza nominale (Hz) **50**Corrente di corto circuito I.C.C. (KA) **6**Normativa di riferimento **EN 60204 - 1**

Dati delle Prove di Sicurezza

Normativa di riferimento **EN 60204 - 1**Strumento utilizzato: **ESA-375 matr.444**


Continuità Circuito di Protezione Equipotenziale

Corrente (A) **10**Tempo (sec) **10**Caduta di Tensione (ohm) **0,8**

Tensione Applicata

Tensione (V) **1030**Tempo (sec) **1**Caduta di Tensione (mA) **0,06**

Resistenza di Isolamento

Tensione (V) **500**Tempo (sec) **1**Resistenza (MOhm) **588,6**Sede di collaudo **1**Esito del Collaudo **positivo**Collaudatore nr. **07**Firma Sede di collaudo **1 = ELCOTEC s.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII 75/c 25086 Rezzato (BS) -- Italia**Sede di collaudo **2 = ELCOTEC s.r.l. - Via E.Mattei, 25 B - 48025 Riolo Terme (RA) -- Italia**