




Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la ZA de Chez Minet (Vars-sur-Roseix)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	26,4 m³/h (14,1 m³/h et 12,3 m³/h)	Mise en route	Non précisé
-------------------	------------------------------------	---------------	-------------

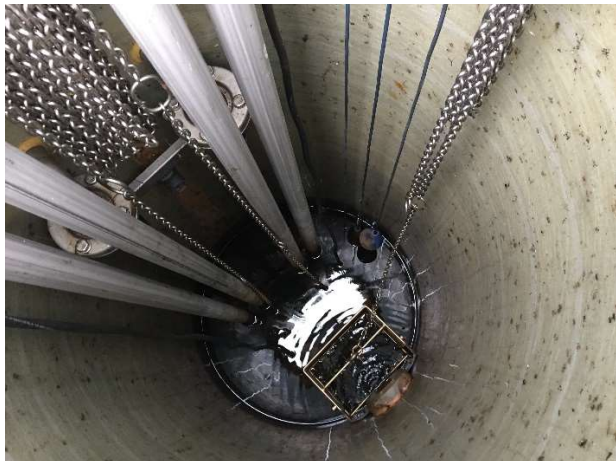

Situation	Localisation	Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :					
		Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X
		PR ZA de chez Minet	Vars/Roseix	45°15'21" N 1°23'03" E	573264	6463129	525226 2028822
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.					
Technique	Zone inondable	Non					
	Présence d'un bâtiment	Non					
	Nature de la cuve	En polyester avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute.					
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en aluminium					
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)					
	Variation de fréquence	Non					
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).					
	Ballon anti béliet	Sans objet					
	Mesure de débit	Sans objet					
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes					
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot cadenassé.					
	Désodorisation /ventilation	Sans objet					
	Traitement H2S	Sans objet					
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet					
	Présence d'un trop plein	Non					
	Equipement du trop plein	Sans objet					
	Armoire électrique	Oui					
Sécurité	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-Pow					
	Télésurveillance	Ou, SOFREL S530					
	Groupe électrogène	Non					
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé					
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute					
	Accès équipements	Sans difficulté					
	Eau potable	Non					
Etat général	Génie Civil	Bon état apparent					
	Equipements	Bon état apparent					
	Serrurerie	Bon état apparent					

Contrôles réglementaires

Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et pied de potence dans le PR
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	



Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement

De la ZA de Chez Minet (Vars-sur-Roseix)

Date visite

13 février 2020

Contrôle établi par

BEEE – Henri MILLET

En présence de

CABB : Mr Guy BUISSON

Exploitation

Suivi du poste Documentation

Fréquence passage

1 fois par mois

Cahier de relevé site

Non

Fréquence de curage

Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.

Schéma électrique

Oui dans armoire électrique

Entretien

ouvrage

Espace vert

Sans objet

Locaux d'exploitation

Sans objet

Equipement

Conforme aux attentes

Conclusions

Le PR de la ZA de chez Minet est en bon état apparent, et sa création doit être récente, bien qu'aucune précision n'ait pu être apportée sur sa date de mise en service.

Le jour de la visite, le capot de la chambre à vannes n'a pas pu être ouvert.

Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :

- L'automate EATON Easy 400-Pow
- Le nombre de poires de niveau (2)
- Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, bien que le capot n'ait pas pu être ouvert,
- Le nombre de trappes en polyester (2),
- Le nombre de barres de guidage (2x2) et de chaines de relevage (3)
- Le barreaudage anti-chute,
- L'absence de trop-plein.



PR de la ZA de chez Minet : clôture et portail, barres anti-chute et plaques en polyester de capotage du PR et de la chambre de vannes



PR de la ZA de chez Minet : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3x1), poires de niveau (3)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la ZA de Chez Minet (Vars-sur-Roseix)
Date visite	13 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Guy BUISSON



PR de la ZA de chez Minet : poires de niveau (2) et pied de potence



PR de la ZA de chez Minet : coffret EDF, armoire électrique,



PR de la ZA de chez Minet : télésurveillance SOFREL S530, automate EATON Easy 400-Pow, schéma électrique, plaques pompes Xylem (ex Flygt)