


Цветовые решения фасадов целиком синие полосы не наносить на металлические КТПН.

Цветовые решения фасадов для КТП выше 630 кВа и СЭНДВИЧ полосы наносить.

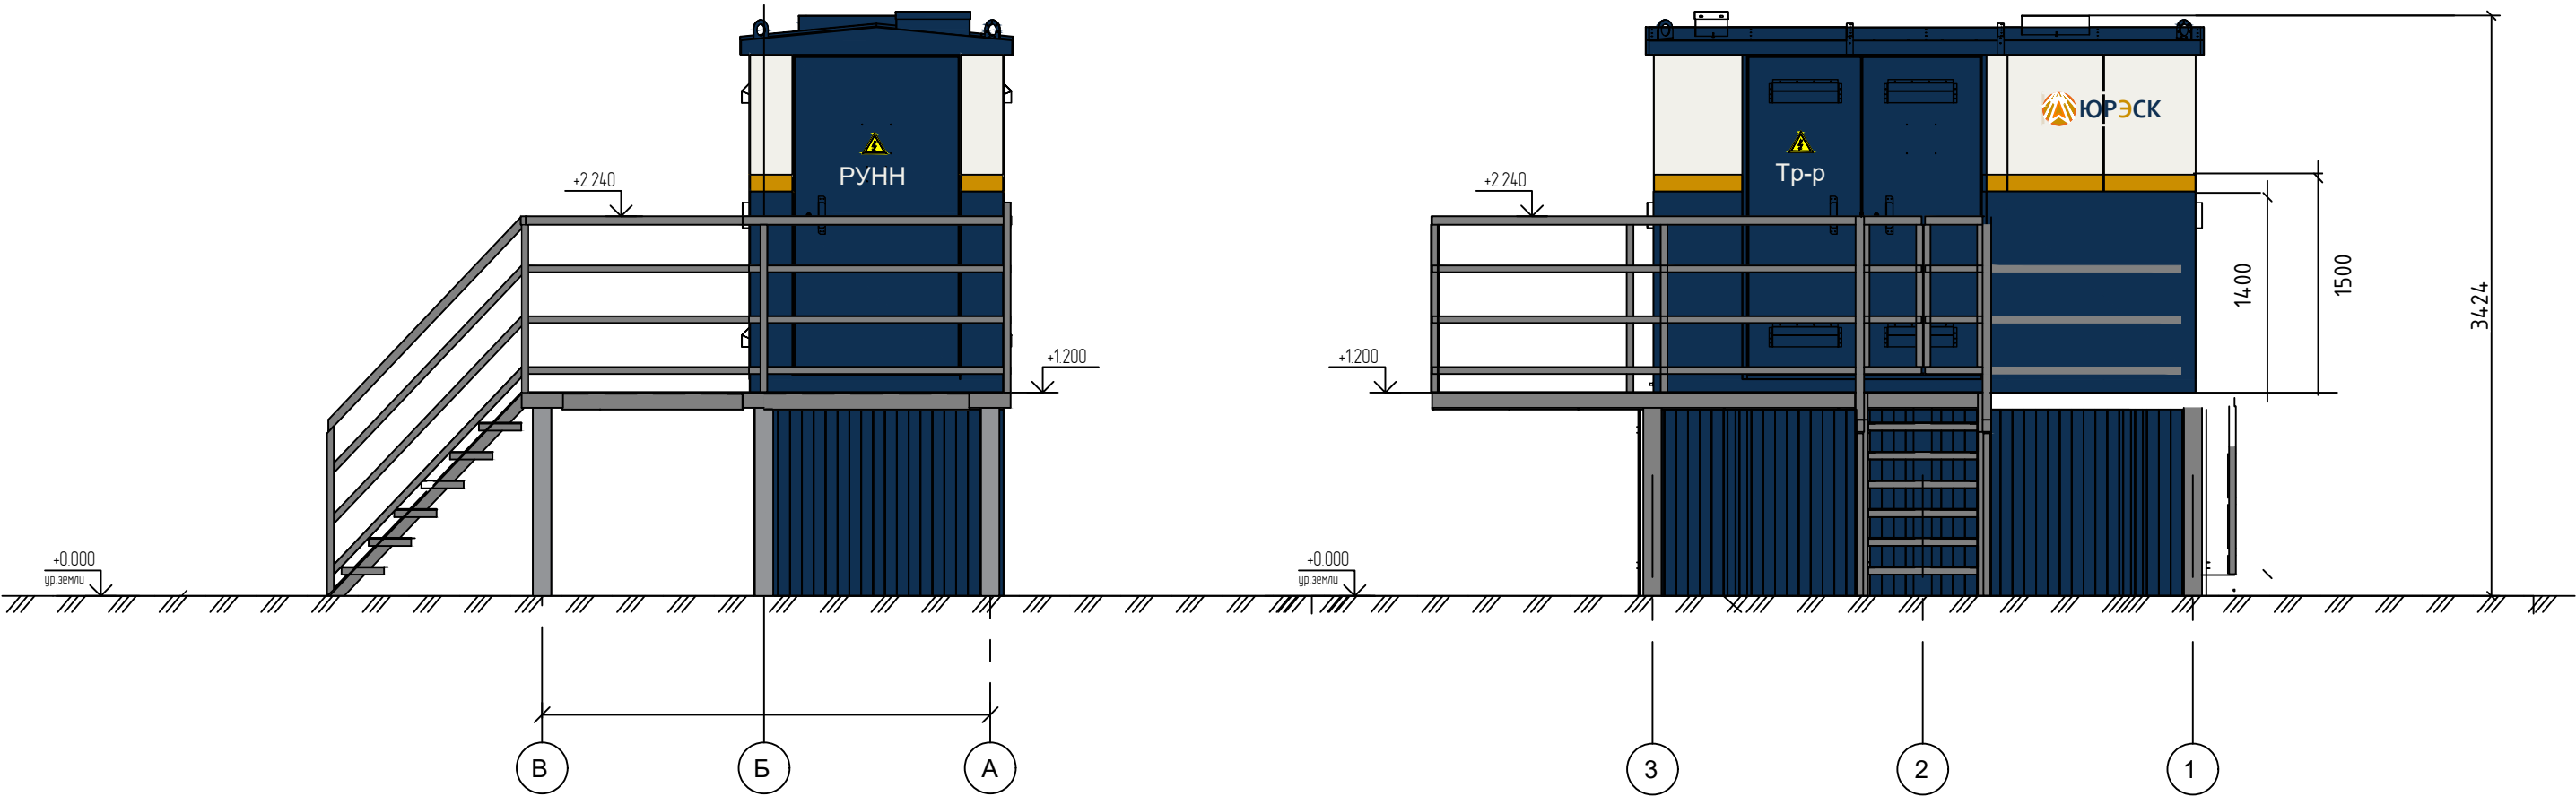

Логотип АО "ЮРЭСК" (М1:10)

Цветовые решения фасадов

- RAL 5026
- RAL 1005
- RAL 9016



№504-12-21-ИП.ТП-ДС26-ЭМ.0Л					
ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома на территории НПС Камыш, пгт. Кондинское Кондинского района					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кохтачев			02.23
Проверил		Неумоин			02.23
Силовое электрооборудование. Опросные листы					
Цветовые решения					
Н. контр.		Дудровин			02.23
ГИП		Долгов			02.23
Стадия				Лист	Листов
Р				10	
ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ СВЯЗИ, ЛТД»					