


สำเนา

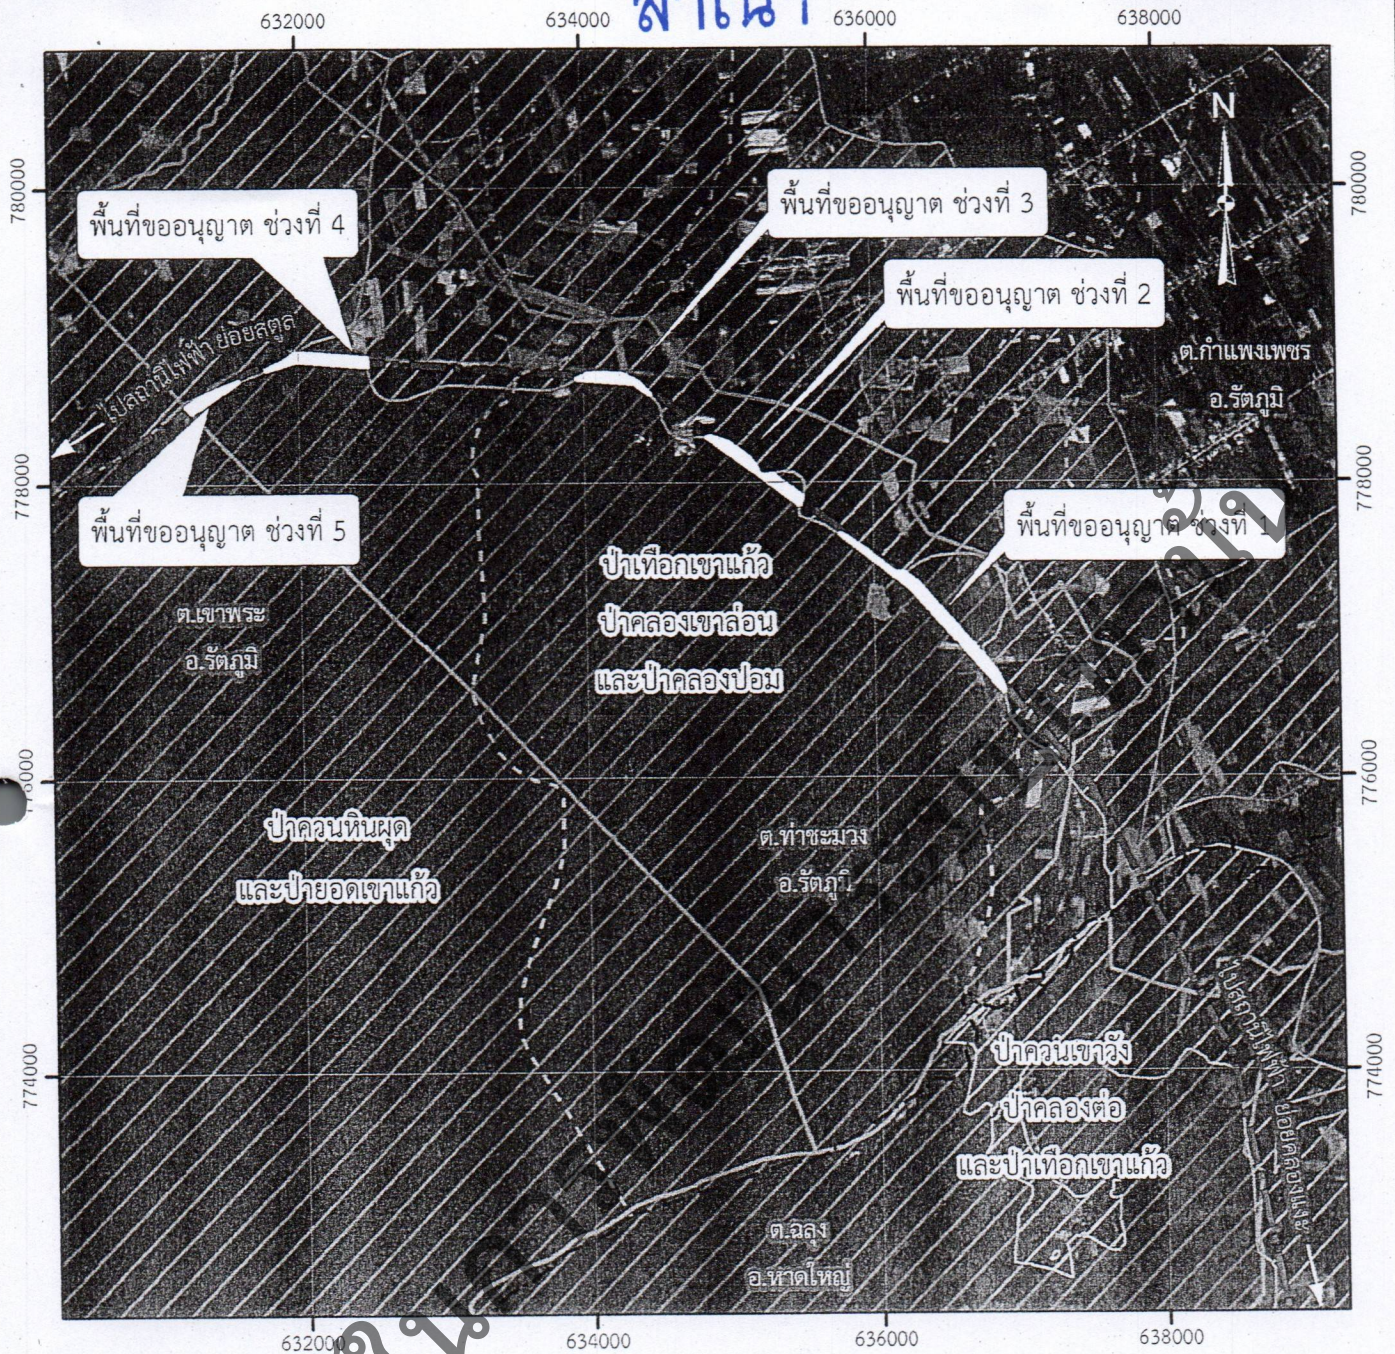

คำอธิบายสัญลักษณ์

- ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่1) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) มีขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 25 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 50 เมตร) พื้นที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเหือกเขาแก้ว ป่าคลองเขล่อน และป่าคลองปอม เนื้อที่ 94-2-56 ไร่
- แนวเขตอำเภอ
- แนวเขตตำบล
- พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
- พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

0 0.25 0.5 1 1.5 2 กิโลเมตร

(นายรัช ทองฉิม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

มาตราส่วน 1 : 50,000

พื้นหลักฐาน WGS 84 UTM ZONE 47N

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนกขอใช้ที่ดิน กองจัดหาที่ดิน ฝ่ายที่ดิน

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงบริเวณพื้นที่ที่ กฟผ. ขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบ โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่1) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและ แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ ต.ท่าชะมวง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

เขียน นายไกรสร น้อยพุก

วันที่ 20/07/2566

ตรวจ นายธีระวุฒิ เกิดศิริ

แบบเลขที่ 1-KNE-STU-21/07/23.092