
สำเนา

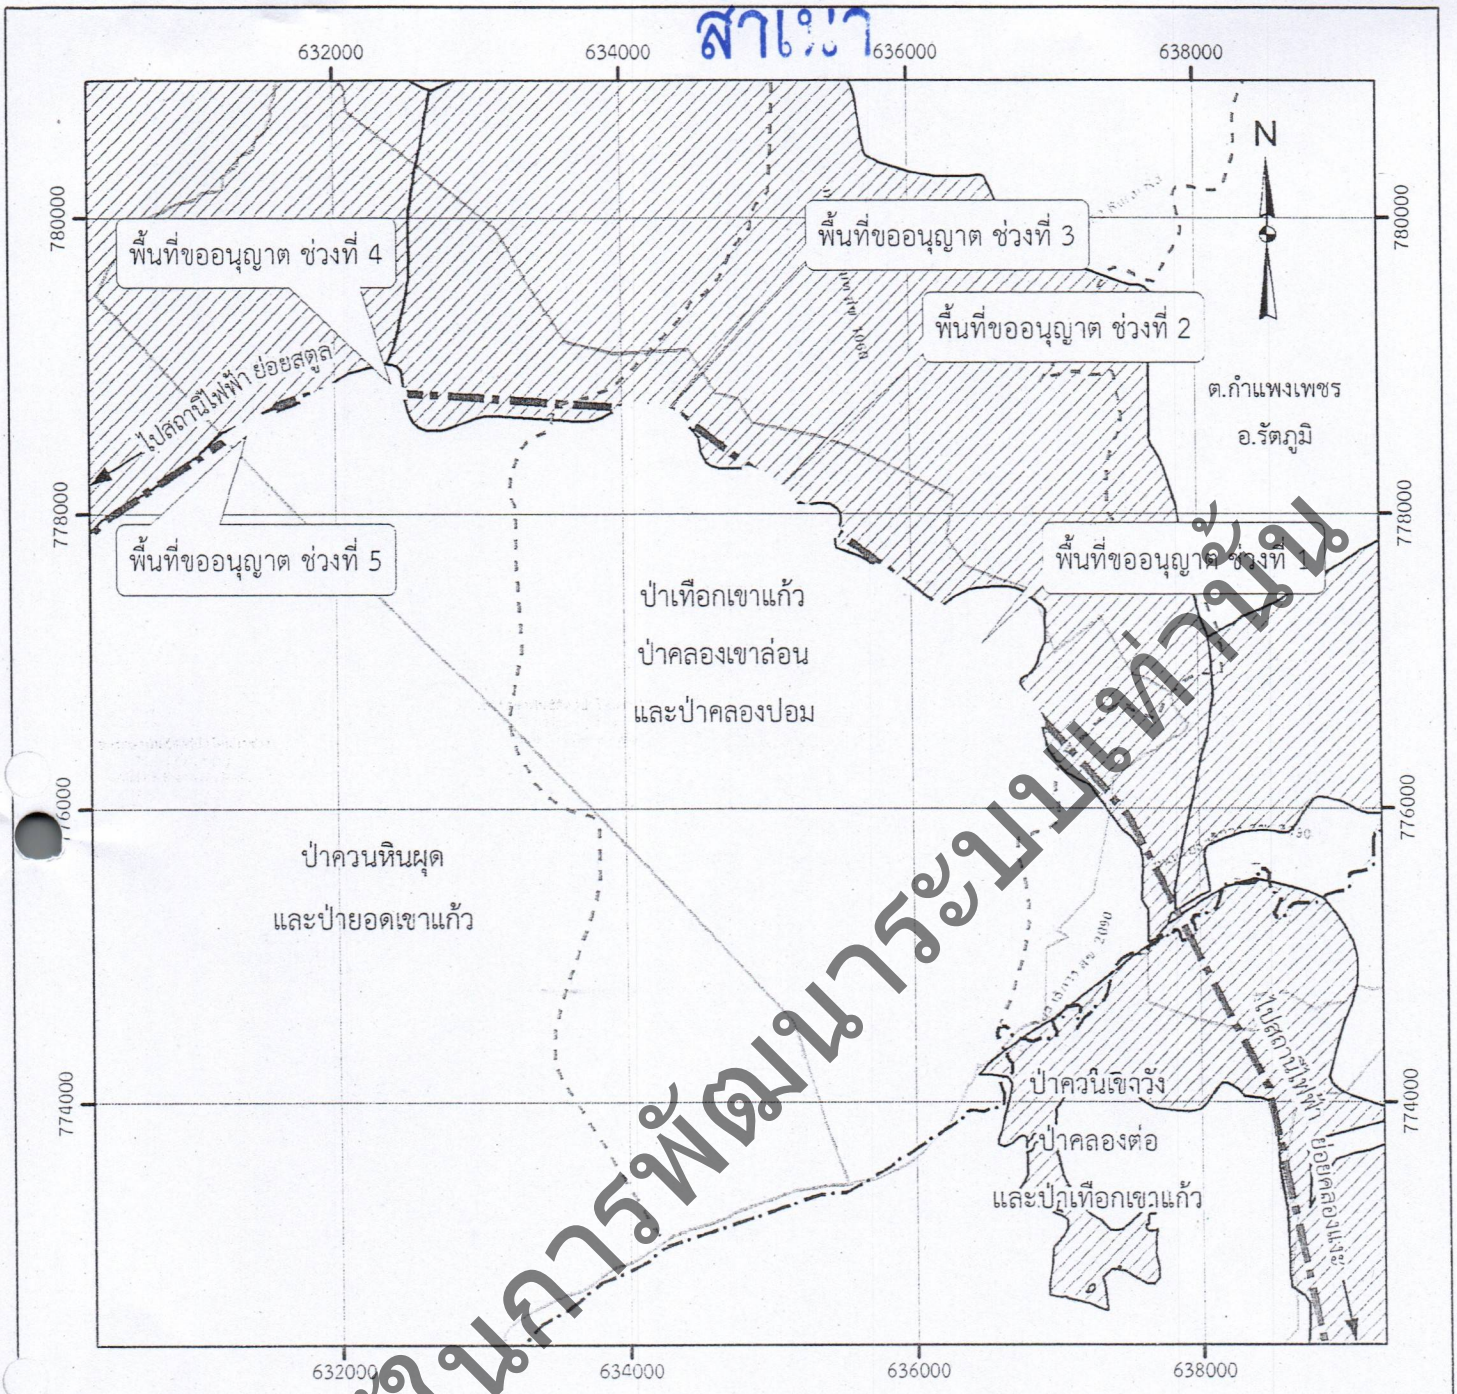

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเท่านั้น

คำอธิบายสัญลักษณ์

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่1) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า)
มีขนาดความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ 25 เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง 50 เมตร)

พื้นที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม
เนื้อที่ 94-2-56 ไร่

แนวเขตอำเภอ

แนวเขตตำบล

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

สำเนาถูกต้อง พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

(นายธวัช ทองนิ่ม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

0 0.25 0.5 1 1.5 2 กิโลเมตร
มาตราส่วน 1 : 50,000

พื้นหลักฐาน WGS 84 UTM ZONE 47N

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
แผนกขอใช้ที่ดิน กองจัดหาที่ดิน ฝ่ายที่ดิน	
แผนที่สังเขป แสดงบริเวณพื้นที่ที่ กฟผ. ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่1) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง และตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	
เขียน นายไกรสร น้อยพุก	วันที่ 20/07/2566
ตรวจ นายธีระวุฒิ เกิดศิริ	แบบเลขที่ 1-KNE-STU-21/07/23.106