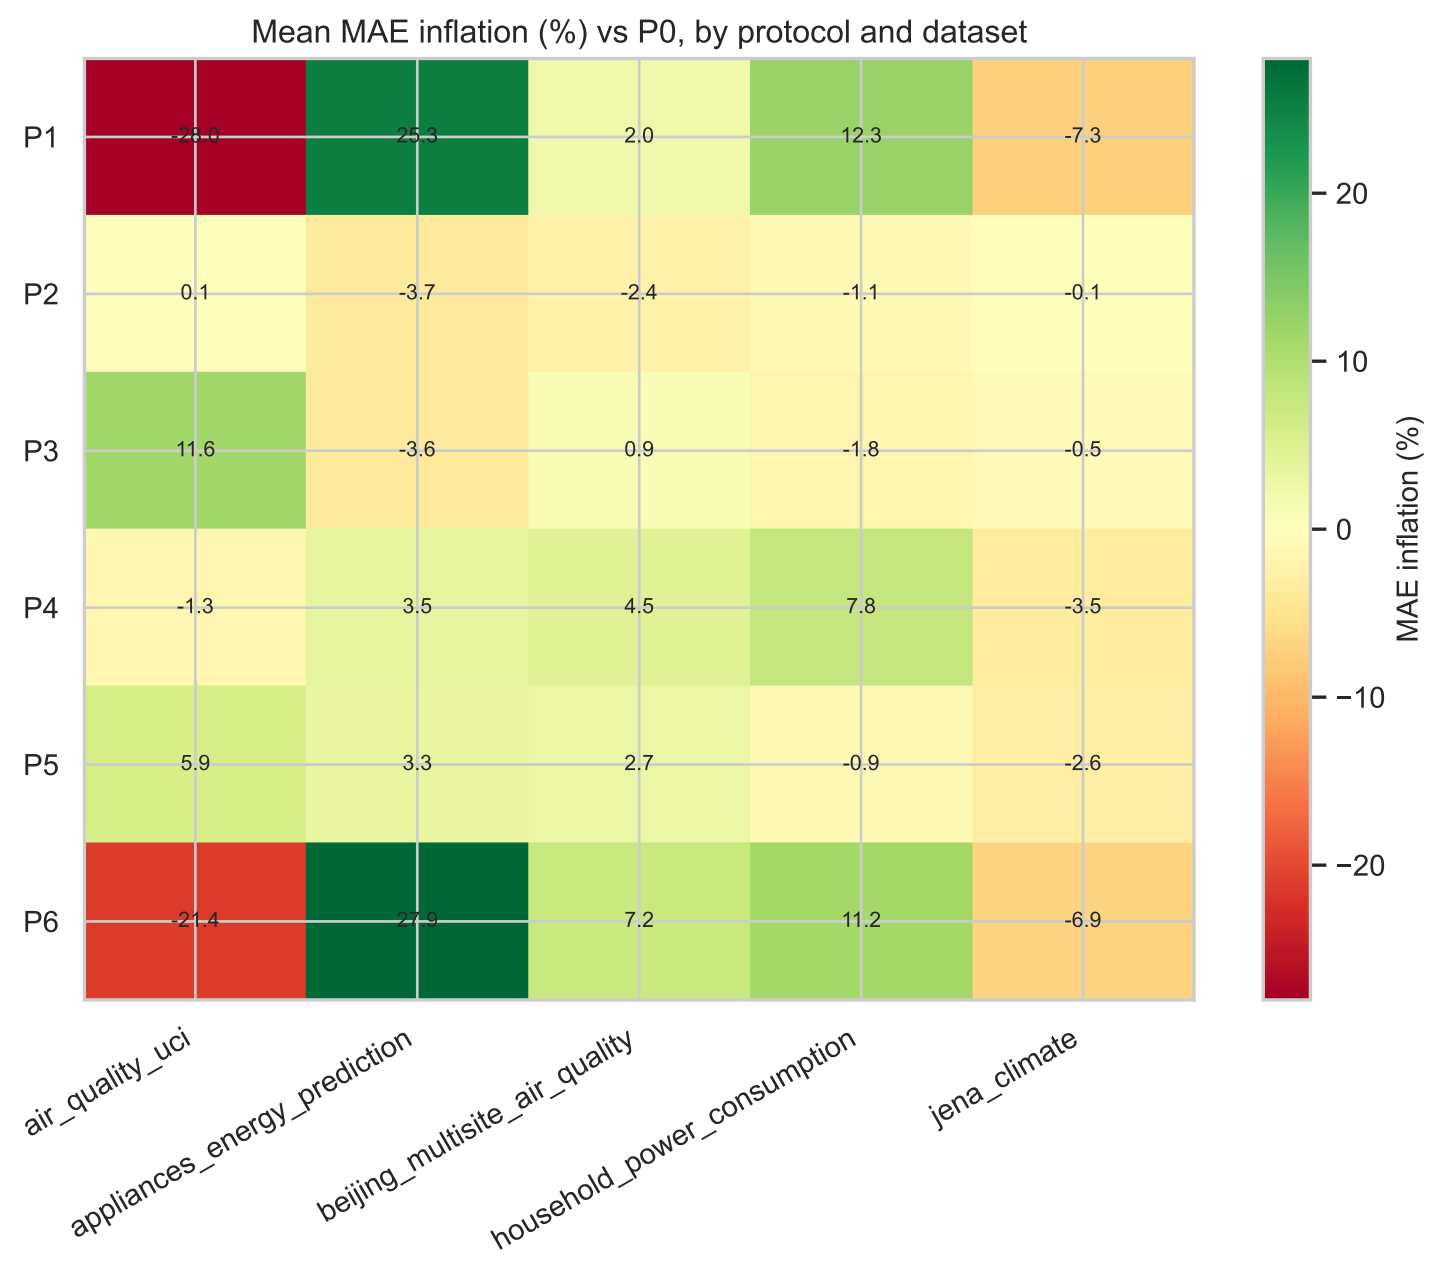
Mean MAE inflation (%) vs P0, by protocol and dataset
P1
P2
P3
P4
P5
P6
-28.0
25.3
2.0
12.3
-7.3
0.1
-3.7
-2.4
-1.1
-0.1
11.6
-3.6
0.9
-1.8
-0.5
-1.3
3.5
4.5
7.8
-3.5
5.9
3.3
2.7
-0.9
-2.6
-21.4
27.9
7.2
11.2
-6.9
air_quality_uci
appliances_energy_prediction
beijing_multisite_air_quality
household_power_consumption
jena_climate
MAE inflation (%)
20
10
0
−10
−20