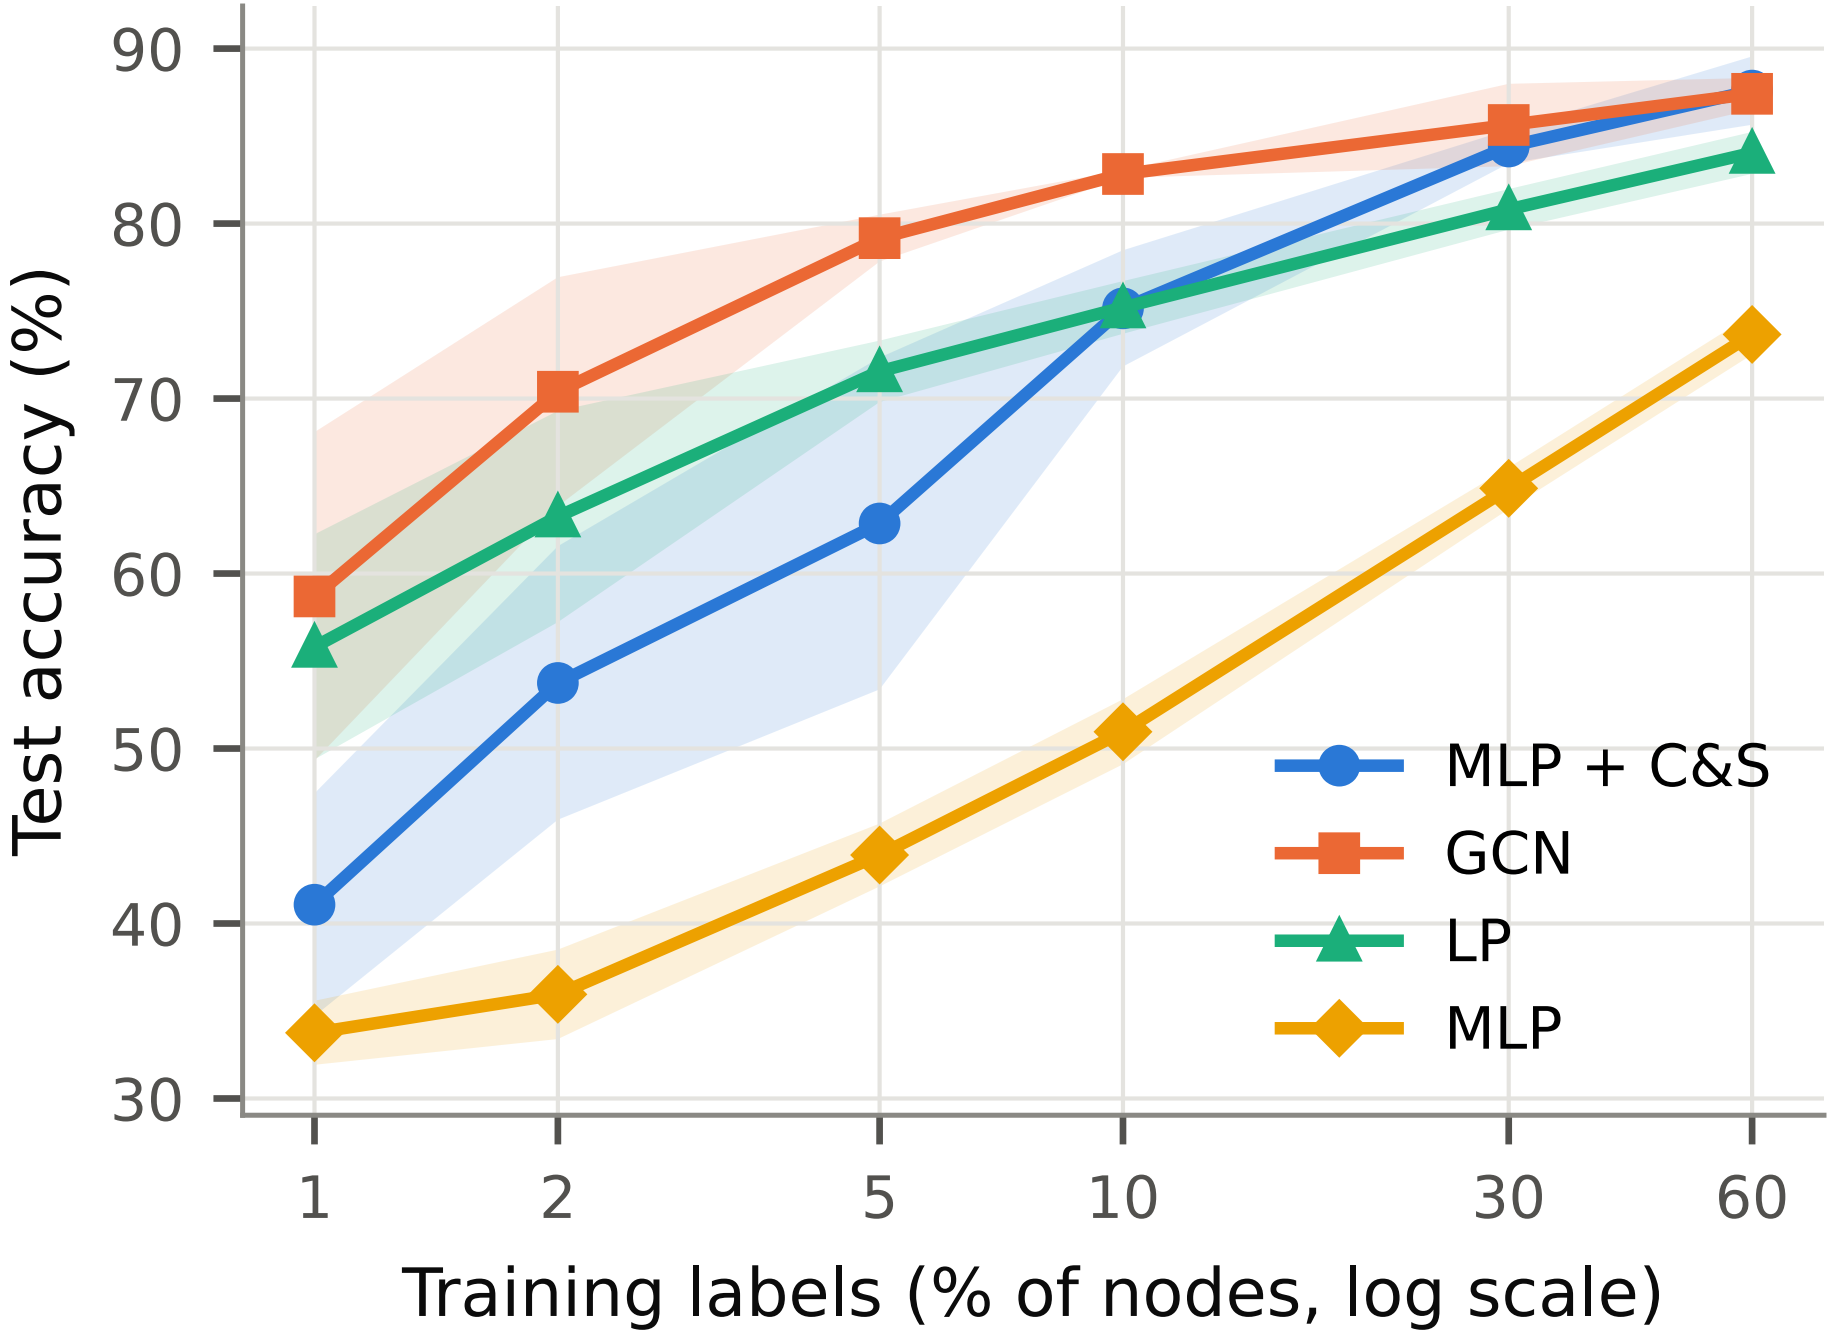
90
80
70
60
50
40
30
Test accuracy (%)
1
2
5
10
30
60
Training labels (% of nodes, log scale)
MLP + C&S
GCN
LP
MLP