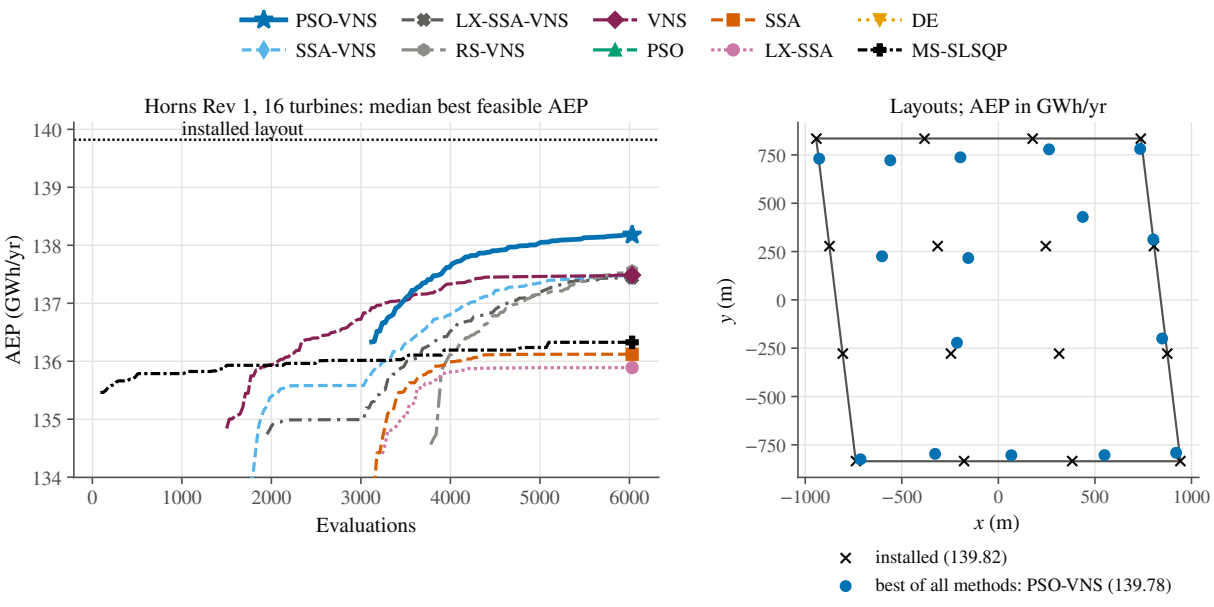
PSO-VNS
LX-SSA-VNS
VNS
SSA
DE
SSA-VNS
RS-VNS
PSO
LX-SSA
MS-SLSQP
Horns Rev 1, 16 turbines: median best feasible AEP
installed layout
AEP (GWh/yr)
Evaluations
Layouts; AEP in GWh/yr
y (m)
x (m)
installed (139.82)
best of all methods: PSO-VNS (139.78)