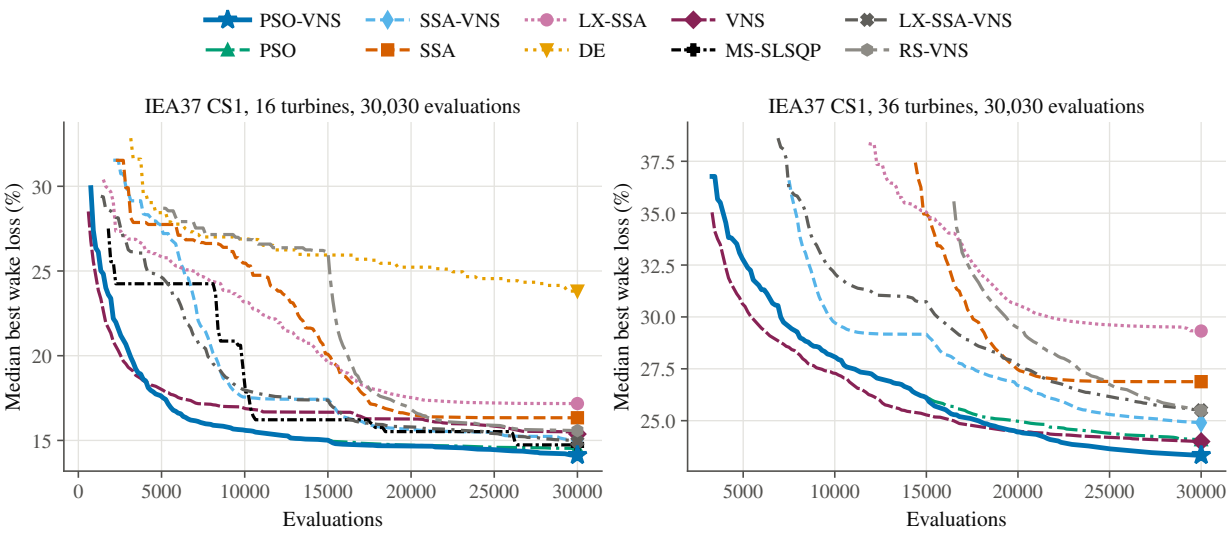
PSO-VNS
SSA-VNS
LX-SSA
VNS
LX-SSA-VNS
PSO
SSA
DE
MS-SLSQP
RS-VNS
IEA37 CS1, 16 turbines, 30,030 evaluations
Median best wake loss (%)
30
25
20
15
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Evaluations
IEA37 CS1, 36 turbines, 30,030 evaluations
Median best wake loss (%)
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Evaluations