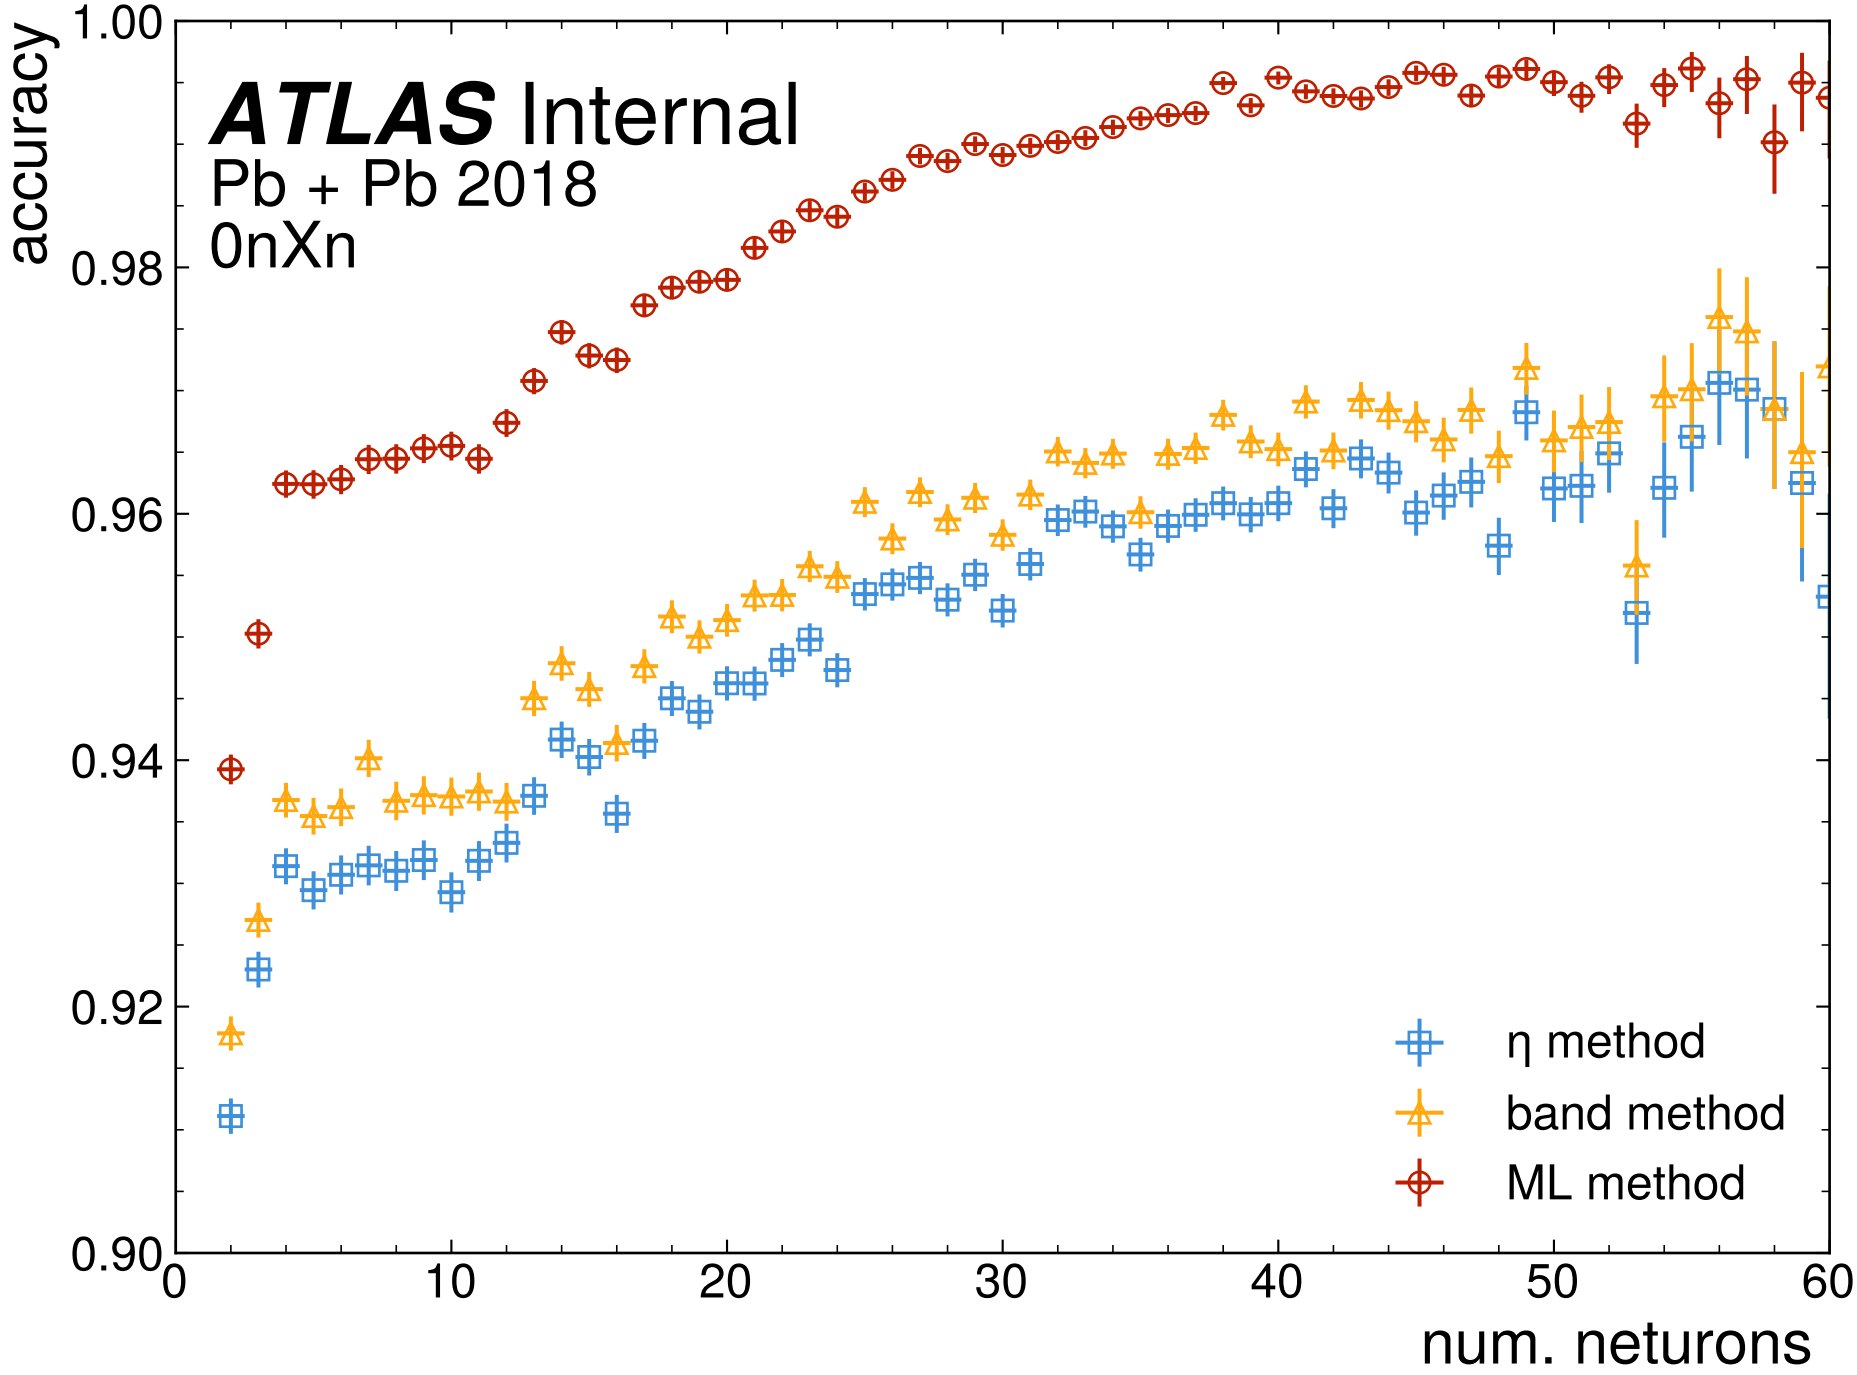
ATLAS Internal
Pb + Pb 2018
0nXn
accuracy
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0
10
20
30
40
50
60
num. neturons
η method
band method
ML method