

ANEXO DE PARADAS · FECHAMENTO MENSAL

Agosto / 2026

CLIENTE

Eninsa

USINA

Porto Ferreira · 7,40 MWp



§1 Resumo do mês

O paradas · Omin paradas somadas por inversor (diurnas) · 0,00 MWh perdidos em Agosto / 2026

PARADAS REGISTRADAS 0 Eventos agrupados no mês	HORAS PARADAS 0min de 7.047h possíveis Soma por inversor (diurna): 1h parada em 3 inversores conta 3h	ENERGIA PERDIDA 0,00 MWh Perda estimada, recortada ao mês	IMPACTO NA GERAÇÃO 0,00 % Perdido ÷ potencial (1.064,9 MWh)
DISPONIB. REAL 100,00% Considera todas as paradas	DISPONIB. CONTRATUAL 100,00% Exclui causas externas	PERDA INTERNA 0,00 MWh Causas internas + não classificadas	PERDA EXTERNA 0,00 MWh Rede/concessionária e afins

Sem paradas registradas no período — usina 100% disponível no recorte diurno.

DISPONIBILIDADE POR UC	SKID-01 100,0%	SKID-02 100,0%	SKID-03 100,0%	SKID-04 100,0%	SKID-05 100,0%
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

· 0 de 5 UCs com paradas no mês

§2 Contexto de geração

Quanto a usina gerou e quanto deixou de gerar por paradas em Agosto / 2026.

ENERGIA MEDIDA

1.064,9 MWh

Medição nos inversores

GERAÇÃO POTENCIAL

1.064,9 MWh

Medido + perdas em paradas

ENERGIA PERDIDA

0,00 MWh

Perda recortada ao mês


IMPACTO NA GERAÇÃO

0,00 %

Perdido ÷ geração potencial

GERAÇÃO × PERDAS POR DIA · AGOSTO/2026

Barras empilhadas: o topo de cada dia é a geração potencial sem as paradas.

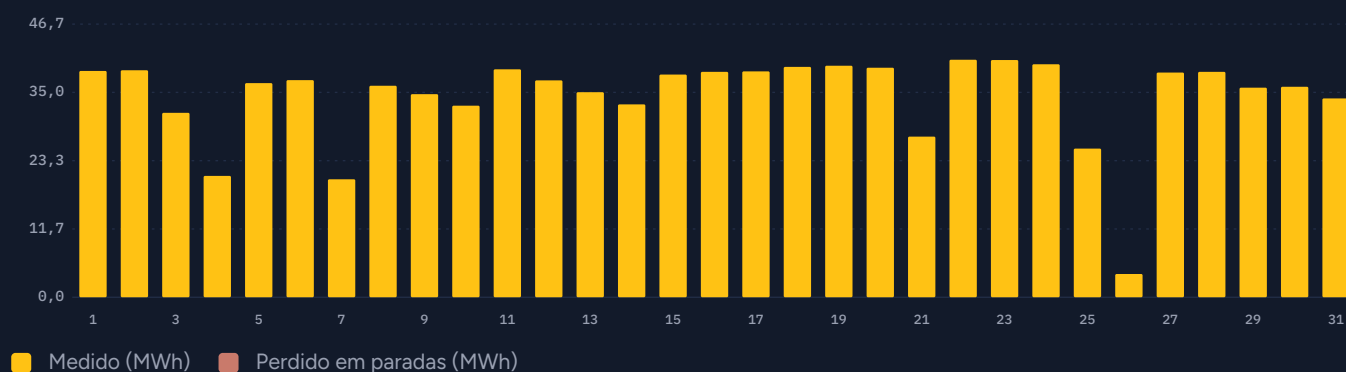

Perda diária = perda de cada parada (recortada ao mês) distribuída pelos dias que ela atravessa, proporcional às horas diurnas — uma parada de vários dias aparece em todos os dias afetados. O total casa com a Energia Perdida acima e com as demais seções.

§3 Ranking de causas

Categorias de causa por energia perdida — classificação feita pela operação.

Sem paradas registradas no período.

§4 Detalhamento das paradas

O paradas em ordem cronológica · horas ativas no recorte diurno · perda recortada a Agosto / 2026. CONTRATUAL marca as paradas que entram na Disponibilidade Contratual; NÃO CONTRATUAL, as de causa externa excluídas dela.

Sem paradas registradas no período.

§5

Impacto por UC

Horas paradas (diurnas) recortadas ao mês e disponibilidade por unidade — mesma fonte das demais seções.

DISPONIBILIDADE ENERGÉTICA POR UC

Medido ÷ (medido + perdas) por UC; o rótulo traz as horas offline reais (tempo), que são outra régua.



HORAS OFFLINE POR UC

UC	INVERSORES	HORAS OFFLINE (DIURNAS)	DISPONIBILIDADE
SKID-01	4	—	100,00%
SKID-02	4	—	100,00%
SKID-03	4	—	100,00%
SKID-04	4	—	100,00%
SKID-05	4	—	100,00%

§6

Desvio entre inversores

Desvio diário de cada inversor contra a mediana dos pares saudáveis, e a visão consolidada do mês com diagnóstico.

DESVIO DIÁRIO VS. PARES SAUDÁVEIS

Dias vermelhos = inversor efetivamente parado no dia (gerou menos de 20% da mediana dos pares) — o % dentro da célula vermelha mostra quanto ainda gerou. Nos demais, % contra a mediana dos outros inversores saudáveis no mesmo dia.

Desvio vs. Inversores Saudáveis

% do desvio diário contra a mediana dos pares saudáveis no mesmo dia · vermelho = efetivamente parado no dia (gerou <20% dos pares), com o % do que ainda gerou

	Inv 11	Inv 12	Inv 13	Inv 14	Inv 21	Inv 22	Inv 23	Inv 24	Inv 31	Inv 32	Inv 33	Inv 34	Inv 41	Inv 42	Inv 43	Inv 44	Inv 51	Inv 52	Inv 53	Inv 54	Medida Útil kWh (dias verdes)
1	-2,5%	-0,8%	+1,7%	-7,9%	-1,1%	+1,6%	+0,8%	+1,8%	+1,6%	-1,2%	+0,9%	-1,9%	+1,8%	+2,0%	+2,1%	-2,0%	+1,8%	-1,5%	-3,6%	-1,0%	38.669,5
2	-2,4%	-0,6%	+1,7%	-7,9%	-1,0%	+1,4%	+0,6%	+1,7%	+1,4%	-1,2%	+0,9%	-1,8%	+1,6%	+2,0%	+2,0%	-2,0%	+1,6%	-1,8%	-3,6%	-0,9%	38.788,0
3	-1,8%	-0,6%	+1,5%	-8,6%	-2,3%	+1,2%	+0,7%	+1,4%	+1,5%	-0,9%	+0,6%	-3,1%	+1,4%	+1,3%	+1,3%	-3,3%	+1,1%	-1,4%	-2,7%	-2,4%	31.514,5
4	-1,4%	-0,3%	+1,3%	-10,2%	-3,5%	+1,1%	+0,7%	+1,2%	+1,7%	-0,7%	+0,4%	-4,4%	+1,3%	+0,7%	+0,6%	-5,4%	+0,3%	-1,6%	-3,1%	-3,9%	20.736,8
5	-2,3%	-0,7%	+2,0%	-7,2%	-1,1%	+1,4%	+0,7%	+1,7%	+1,3%	-1,2%	+0,9%	-1,8%	+1,5%	+1,8%	+1,9%	-1,8%	+2,1%	-1,3%	-3,4%	-0,7%	36.589,4
6	-1,1%	-0,6%	+0,7%	-5,6%	-1,7%	+0,8%	+0,6%	+1,0%	+1,0%	-0,8%	+0,8%	-2,2%	+1,2%	+1,2%	+1,2%	-2,1%	+1,0%	-0,6%	-1,8%	-1,6%	37.099,9
7	-2,5%	-0,8%	+2,7%	-11,9%	-2,6%	+2,0%	+1,2%	+2,4%	+2,2%	-1,2%	+0,8%	-4,2%	+1,6%	+1,6%	+1,8%	-4,6%	+1,7%	-1,7%	-3,5%	-3,1%	20.157,7
8	-1,5%	-0,5%	+1,0%	-7,2%	-1,6%	+0,7%	+0,5%	+1,3%	+1,2%	-0,9%	+0,7%	-1,9%	+1,5%	+1,3%	+1,3%	-2,0%	+1,2%	-1,3%	-2,4%	-1,4%	36.140,2
9	-1,8%	-0,7%	+1,2%	-7,4%	-1,8%	+1,1%	+0,7%	+1,5%	+1,3%	-1,1%	+0,9%	-2,3%	+1,7%	+1,6%	+1,5%	-2,4%	+1,4%	-0,8%	-2,2%	-1,4%	34.703,5
10	-2,1%	-1,2%	+0,2%	-9,0%	-2,4%	+0,6%	+0,3%	+1,1%	+1,1%	-0,6%	+0,8%	-2,7%	+1,7%	+1,5%	+1,5%	-2,2%	+1,6%	-0,2%	-1,8%	-1,3%	32.734,5
11	-1,8%	-0,4%	+1,2%	-7,3%	-1,4%	+0,8%	+0,4%	+1,2%	+0,8%	-1,0%	+0,5%	-2,5%	+1,0%	+1,1%	+1,2%	-2,3%	+1,0%	-1,9%	-3,8%	-1,6%	38.949,0
12	-1,3%	-0,4%	+1,0%	-6,8%	-1,9%	+0,6%	+0,4%	+1,0%	+0,9%	-1,0%	+0,5%	-2,6%	+1,1%	+0,9%	+0,8%	-2,7%	+0,5%	-1,4%	-2,6%	-2,1%	37.059,0
13	-2,0%	-0,6%	+1,0%	-7,7%	-1,5%	+0,5%	-0,0%	+1,0%	+0,7%	-0,9%	+0,7%	-2,2%	+1,6%	+1,9%	+1,9%	-1,2%	+2,4%	+0,0%	-2,0%	-0,0%	35.040,0
14	-2,0%	-0,7%	+1,7%	-7,4%	-1,6%	+1,2%	+0,7%	+1,7%	+1,3%	-1,1%	+1,1%	-2,5%	+1,8%	+1,7%	+1,6%	-2,7%	+1,5%	-1,6%	-3,5%	-1,6%	32.956,7
15	-1,5%	-0,3%	+0,9%	-7,2%	-1,7%	+0,7%	+0,3%	+1,0%	+0,7%	-1,0%	+0,4%	-2,6%	+1,1%	+0,9%	+0,9%	-2,5%	+0,7%	-1,6%	-3,2%	-2,0%	38.052,5
16	-1,6%	-0,5%	+1,2%	-7,1%	-1,6%	+0,9%	+0,5%	+1,3%	+0,9%	-1,1%	+0,7%	-2,7%	+1,2%	+1,2%	+1,0%	-2,6%	+0,9%	-1,8%	-3,5%	-1,9%	38.516,4
17	-1,8%	-0,2%	+1,1%	-7,5%	-1,5%	+0,7%	+0,2%	+1,0%	+0,7%	-1,1%	+0,4%	-2,5%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	-2,3%	+0,8%	-1,8%	-3,7%	-1,6%	38.595,6
18	-2,0%	-0,5%	+1,3%	-7,6%	-1,7%	+0,9%	+0,5%	+1,2%	+0,9%	-1,2%	+0,6%	-2,6%	+1,3%	+1,3%	+1,1%	-2,5%	+1,0%	-2,2%	-4,0%	-1,7%	39.364,3
19	-1,7%	-0,4%	+1,1%	-7,1%	-1,4%	+0,8%	+0,4%	+1,1%	+0,8%	-1,0%	+0,6%	-2,5%	+1,2%	+1,2%	+1,1%	-2,2%	+0,9%	-1,9%	-3,9%	-1,6%	39.561,4
20	-1,8%	-0,4%	+1,2%	-7,1%	-1,6%	+0,7%	+0,4%	+1,0%	+0,8%	-1,3%	+0,6%	-2,7%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	-2,4%	+0,9%	-2,1%	-3,9%	-1,7%	39.218,7
21	-0,4%	-0,5%	+0,5%	-6,7%	-2,7%	+0,7%	+0,5%	+1,0%	+1,5%	+0,3%	+0,7%	-3,4%	+1,2%	+0,4%	+0,5%	-4,0%	-0,3%	-0,5%	-1,5%	-3,1%	27.448,6
22	-1,6%	-0,3%	+1,2%	-6,7%	-1,4%	+0,6%	+0,3%	+1,0%	+0,7%	-0,7%	+0,4%	-2,3%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	-2,0%	+0,8%	-2,0%	-3,8%	-1,5%	40.584,5
23	-1,4%	-0,2%	+1,1%	-6,6%	-1,2%	+0,6%	+0,2%	+1,0%	+0,9%	-0,6%	+0,6%	-2,2%	+1,1%	+0,9%	+0,9%	-1,8%	+0,8%	-2,0%	-3,9%	-1,3%	40.534,9
24	-1,4%	-0,3%	+1,1%	-6,6%	-1,6%	+0,6%	+0,3%	+0,9%	+0,8%	-0,8%	+0,4%	-2,6%	+1,0%	+0,8%	+0,7%	-2,3%	+0,6%	-2,0%	-3,9%	-1,7%	39.811,9
25	-1,9%	-0,4%	+2,0%	-10,0%	-3,2%	+1,4%	+0,5%	+1,4%	+1,4%	-1,4%	+0,6%	-5,5%	+1,2%	+0,7%	+0,4%	-5,1%	+0,5%	-2,6%	-6,0%	-3,7%	25.402,1
26	+0,3%	-0,5%	-0,2%	-7,3%	-4,1%	+0,4%	+0,5%	+0,2%	+2,0%	+1,0%	+1,3%	-4,5%	+1,4%	+0,5%	+0,9%	-5,9%	-0,2%	-0,4%	-1,0%	-4,8%	3.973,8
27	-1,2%	-1,0%	-0,4%	-5,5%	-1,9%	+0,2%	+0,3%	+0,6%	+0,8%	+0,3%	+0,7%	-1,8%	+1,0%	+0,8%	+0,9%	-1,7%	+0,8%	-0,2%	-1,3%	-1,5%	38.394,7
28	-1,4%	-0,3%	+1,2%	-6,2%	-1,7%	+0,6%	+0,3%	+1,0%	+0,9%	-0,8%	+0,6%	-2,9%	+1,0%	+0,6%	+0,7%	+0,6%	-2,0%	-3,9%	-2,0%		38.515,6
29	-0,1%	+0,1%	+0,8%	-5,1%	-2,2%	+0,7%	+0,7%	+0,7%	+0,9%	-0,1%	+0,5%	-2,7%	+0,7%	+0,3%	+0,3%	-3,0%	-0,1%	-0,9%	-1,9%	-2,6%	35.811,7
30	-1,1%	-0,5%	+1,1%	-7,2%	-2,7%	+0,6%	+0,6%	+1,1%	+1,2%	-0,6%	+0,6%	-3,5%	+1,3%	+0,9%	+0,8%	-3,4%	+0,5%	-1,8%	-3,3%	-2,7%	35.966,7
31	-0,8%	+0,1%	+0,8%	-7,1%	-2,2%	+0,5%	+0,4%	+0,7%	+0,7%	-0,7%	+0,2%	-3,5%	+0,6%	+0,2%	+0,1%	-3,2%	-0,1%	-2,0%	-3,9%	-2,7%	33.974,1
Total	52.872	53.466	54.121	49.810	52.764	53.961	53.763	54.137	54.071	53.263	53.850	52.304	54.182	54.114	54.102	52.352	54.030	52.926	52.018	52.760	1.064.866,0

INVERSORES · VISÃO CONSOLIDADA

20

INVERSOR	GERAÇÃO / ESPERADO	PERDA	DISP.	DESV. VS MEDIANA	DESV. POR UFV	DIAGNÓSTICO
Inv 14	49.810	—	100,0%	-7,1%	-5,2%	NORMAL
6T2579020227 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-01	de 49.810					
Inv 53	52.018	—	100,0%	-3,0%	-1,7%	NORMAL
GR2579042016 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-05	de 52.018					
Inv 34	52.304	—	100,0%	-2,4%	-2,0%	NORMAL
GR2579042036 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-03	de 52.304					
Inv 44	52.352	—	100,0%	-2,4%	-2,5%	NORMAL
GR2579041974 · SUN2000-	de 52.352					

250KTL-H1 · SKID-04						
Inv 21	52.764	—	100,0%	-1,6%	-1,7%	NORMAL
ES2570106123 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-02						
de 52.764						
Inv 54	52.760	—	100,0%	-1,6%	-0,3%	NORMAL
GR2579041983 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-05						
de 52.760						
Inv 11	52.872	—	100,0%	-1,4%	+0,6%	NORMAL
GR2579041996 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-01						
de 52.872						
Inv 52	52.926	—	100,0%	-1,3%	-0,0%	NORMAL
6T2579020276 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-05						
de 52.926						
Inv 32	53.263	—	100,0%	-0,7%	-0,2%	NORMAL
GR2579042000 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-03						
de 53.263						
Inv 12	53.466	—	100,0%	-0,3%	+1,7%	NORMAL
6T2579020236 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-01						
de 53.466						
Inv 23	53.763	—	100,0%	+0,3%	+0,2%	NORMAL
ES2570106120 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-02						
de 53.763						
Inv 33	53.850	—	100,0%	+0,4%	+0,9%	NORMAL
ES2560087534 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-03						
de 53.850						
Inv 22	53.961	—	100,0%	+0,6%	+0,6%	NORMAL
ES2570106062 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-02						
de 53.961						
Inv 51	54.030	—	100,0%	+0,8%	+2,1%	NORMAL
GR2579042006 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-05						
de 54.030						
Inv 13	54.121	—	100,0%	+0,9%	+3,0%	NORMAL
GR2579042017 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-01						
de 54.121						
Inv 31	54.071	—	100,0%	+0,9%	+1,3%	NORMAL
ES2560087541 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-03						
de 54.071						
Inv 42	54.114	—	100,0%	+0,9%	+0,8%	NORMAL
ES2530108343 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-04						
de 54.114						
Inv 43	54.102	—	100,0%	+0,9%	+0,8%	NORMAL
GR2579042071 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-04						
de 54.102						

Inv 24	54.137	—	100,0%	+1,0%	+0,9%	NORMAL
	de 54.137					
ES2570106070 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-02						
Inv 41	54.182	—	100,0%	+ 1,1%	+0,9%	NORMAL
	de 54.182					
ES2530108384 · SUN2000-250KTL-H1 · SKID-04						
Total · 20 inversores		1.064.866	—	100,0%	+0,0%	
		de 1.064.866				



Dúvidas sobre este relatório ou sobre a operação da sua usina? Aponte a câmera para o QR code e fale diretamente com a nossa equipe.



CONTATO

contato@splendoroem.com.br

(17) 99737-7626

splendoroem.com.br

[@splendoroem](https://www.instagram.com/splendoroem)