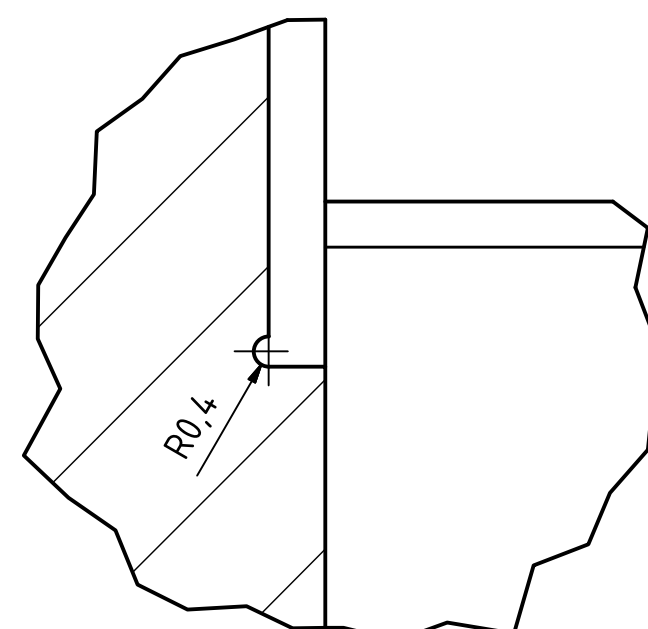

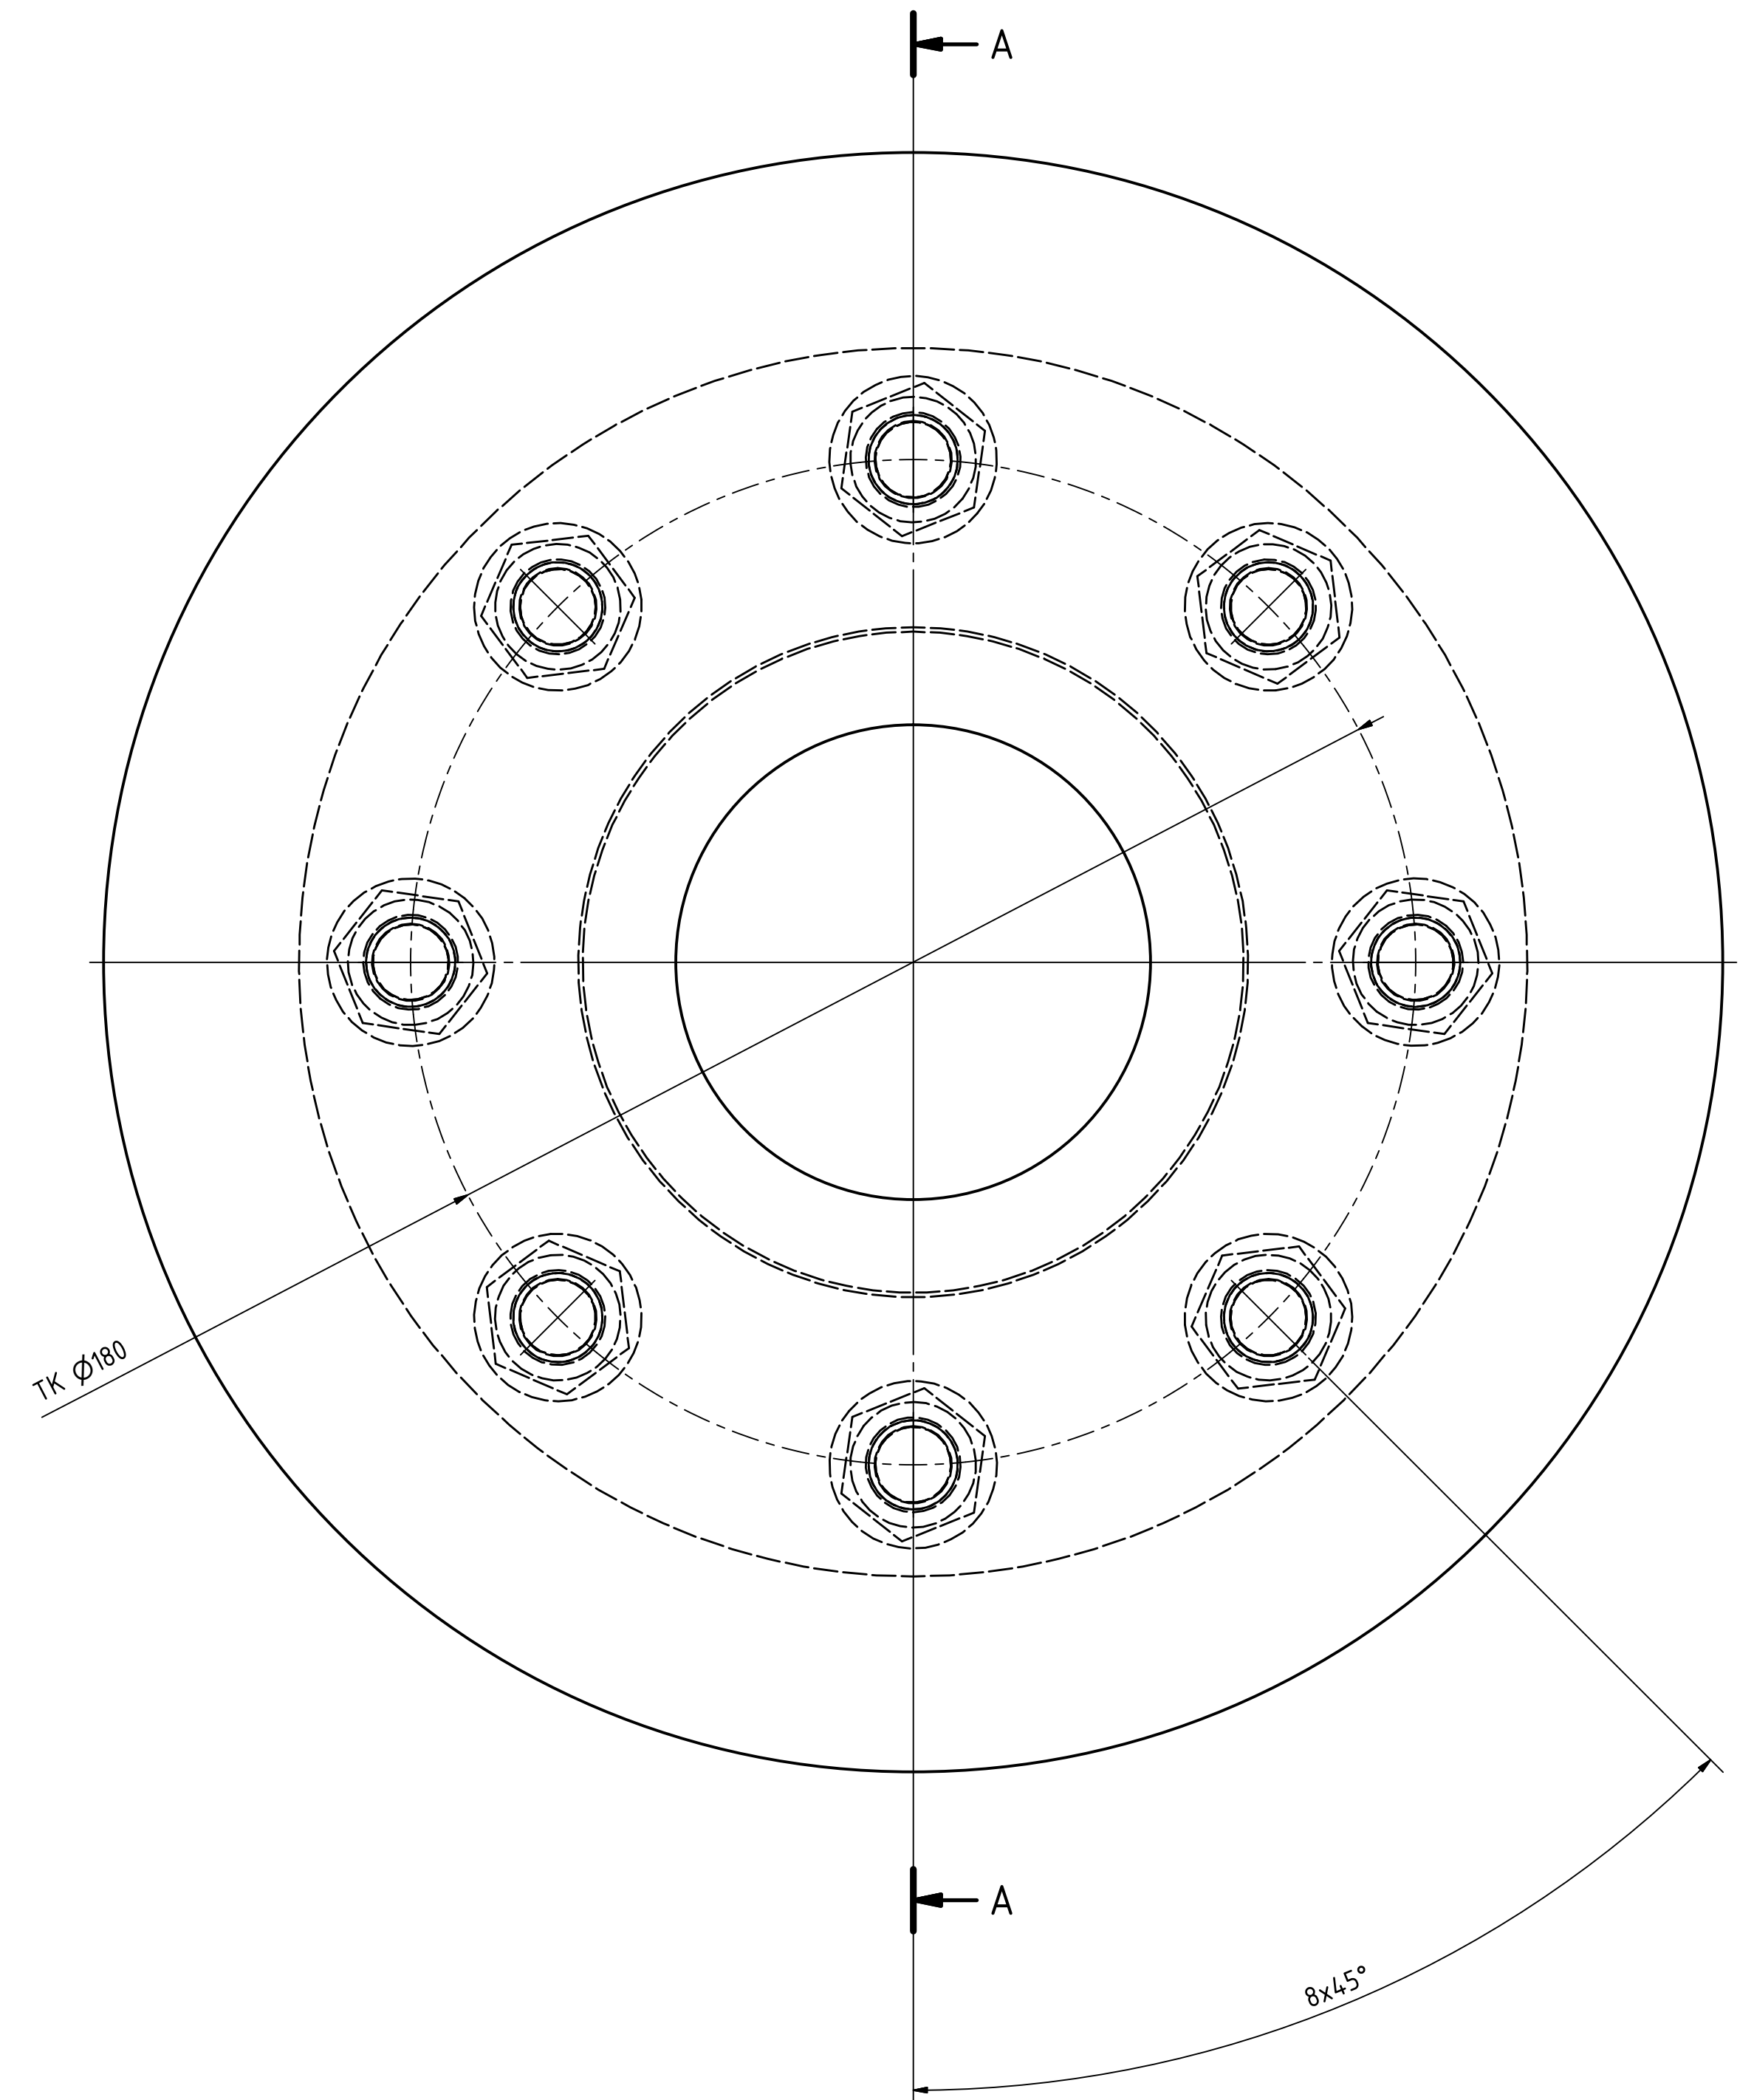



A-A





 Kanten gerundet R0.2
 Allgmeintoleranzen ISO 2768-mK



5	Locitite Schraubensich. Nr. 2701				1		2117.50002		
4	Stiftschraube M16x35 DIN 938 F4				8	A4	9999.50811	B 1173 - M16x35	
3	Streichsantimutter M16x8 DIN 934				8	1.4301	9999.50345	ISO 4032	
2	Unterlagscheibe M16 DIN 125A				8	1.4301	9999.50495	DIN 125 - A 17	
1	ESTF NW80 O 20° 3.1				1	1.4435 BN2	5050.11093	VERT80-1119	
Pos.	ET	Gegenstand / Dimension			Stück	Material	Art.Nr.	Zchg. Nr.	
Änd.	d	15.02.2018	pac	V80-1119 d.doc	Gewicht 10.66 kg	Ersetzt durch:		Blatt Nr. 1 / 1	
	c	18.01.2017	arp	V80-1119 c.doc		Ersatz für:			
	b	20.10.2009	wec						
ASEPTOMAG Ventil NW80						Masstab	Gezeichnet	wec	20.10.2009
ESTF NW80 O 20° 3.1						1:1	Geprüft	sta	16.02.2018
Mit Umstempelung EN 10204 Typ 3.1						Format	Status	Produktion Freigegeben	
						A1	Art. Nr.	5050.10410	
 GEA Aseptomag AG, CH-3422 Kirchberg Tel. +41(0)34 426 29 29 Fax +41(0)34 426 29 28 info@aseptomag.ch www.aseptomag.ch						V80-1119			Revision d