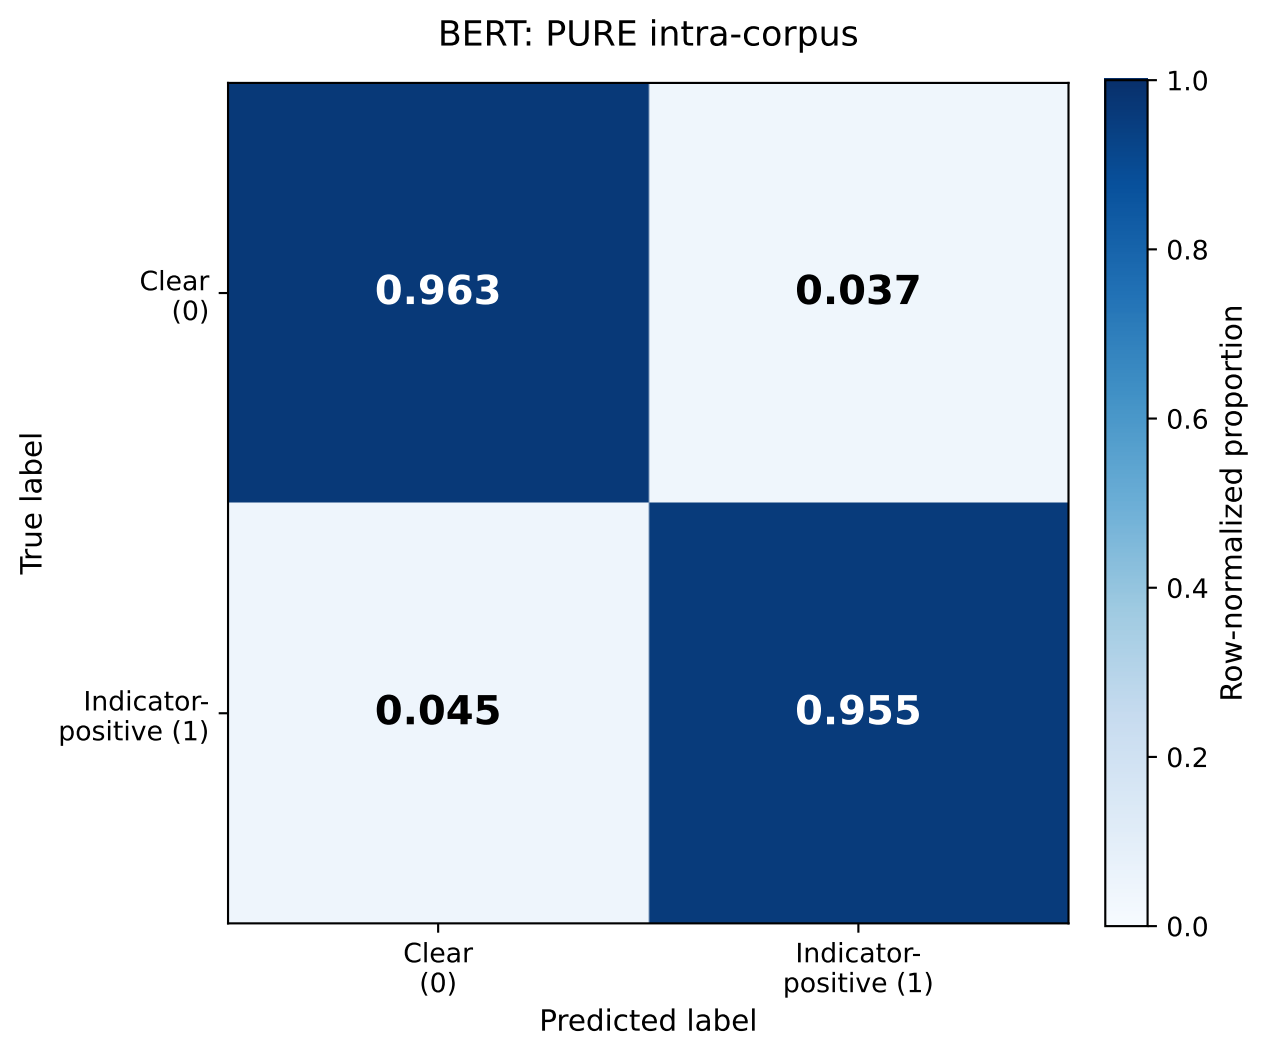
BERT: PURE intra-corpus
0.963
0.037
0.045
0.955
Clear (0)
Indicator-positive (1)
True label
Clear (0)
Indicator-positive (1)
Predicted label
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Row-normalized proportion