


D.A.C.A. ESTINTORI S.r.l.



REGISTRO MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n°37

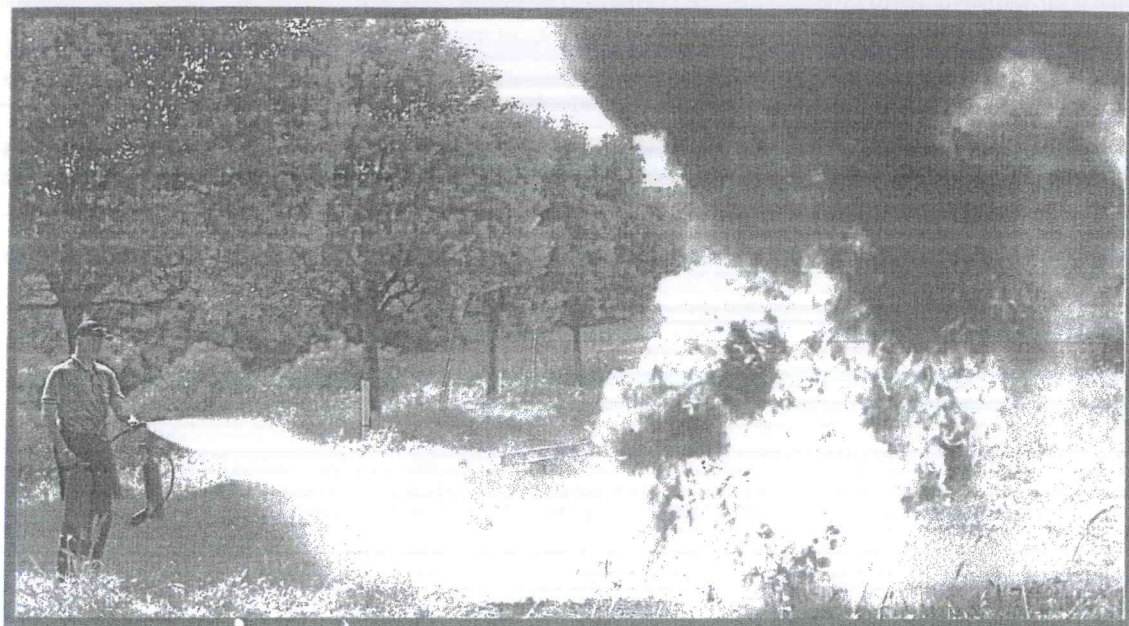

DACA ESTINTORI s.r.l.

Sede Legale: Via Tacito, 26 • 00193 Roma

Sede Operativa: Via dell'Inversata, 26 • 00019 Tivoli (RM)

Tel. 0774 312247 • 335 366650 • 349 2491118

REGISTRO PREVENZIONE INCENDI

Art. 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37

Attività soggette

N. _____ / _____
N. _____ / _____
N. _____ / _____
N. _____ / _____
N. _____ / _____
N. _____ / _____

C.P.I. _____ del _____ scadenza _____
Comando Vigili del Fuoco _____






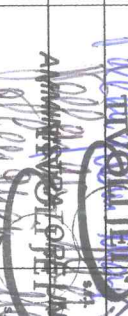
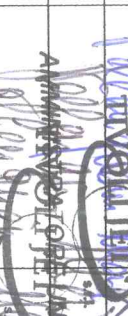
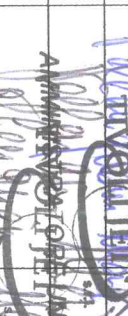
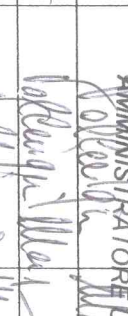
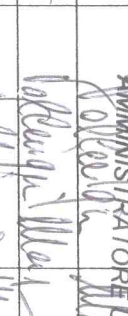
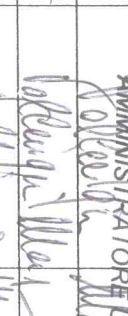

Azienda : **TIVOLI JET S.R.L.**
Sede: **VIA COLLE NOCCO 47 - LA BOTTE GUIDONIA (RM)**
Titolare : **La Botte Guidonia (RM)**
Part IVA: 01826341008
Cod. Fisc. 07631120586



Via Colle Nocello, 47
00010 LA BOTTE GUIDONIA (RM)
P.IVA 00723351003

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

ZONA :.....

n°	tipo intervento	note scheda n°	firma rspp	esito		data	firma manutentore
				Pos.	Neg.		
1	Controllo periodico	10				11-1-2016	005-16
2	Revisione	10				11-1-2016	005-16
1	Fornitura	011				11-02-2016	049-16
1	Controllo periodico					25-7-16	376-16
2	Fornitura	12				25-7-16	376-16
3	Revisione	12				25-7-16	376-16
1	Controllo periodico					27-1-17	032-17
2	Revisione					27-1-17	032-17
3	Fornitura					27-1-17	032-17
1	MANUTENZIONE A NORMA UNI 9984-1/2013	106-2017				26-7-17	

SCHEDA DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO N. 3761/16 Tecnico CALLI

1. **DATILIENTE:** RAGIONE SOCIALE Tivoli 567 Via n.
Città LA BOTTE (.....) Tel. Responsabile attività

2. MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI (UNI 9994 - 1/2013)

Estintori Portatili a polvere kg 6 n. 17 Estintori Portatili a CO2 kg 2 n. 02 Estintori Portatili a CO2 kg 5 n. 02
Estintori Portatili a polvere kg n. Estintori Carrellati a polvere kg n. Estintori Carrellati a CO2 kg n.
Estintori Portatili Idrici lt 6 n. Altro FORNITURA Altro REVISIONE
Annotazioni Me 2 ESTINTORI A CO2 DI KG 2; Di cui 1 a 250. P/6;

3. MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO E RETE IDRANTI (UNI 12845; UNI 10779 - UNI 671/3)

Manichette UNI 45 n. Attacchi Motopompa VVF n. Colonne Idranti DN n.
Manichette UNI 70 n. Stazione di pompaggio n. Sprinkler + staz. pompaggio n.
Naspo UN 25 n. Prova di pressione e portata n. Altro
Annotazioni

4. MANUTENZIONE CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO (UNI 11473 - 1/2013, DM10/03/98)

Porte TGF un'anta/Maniglioni n. Porte TGF due ante/Maniglioni n. Porte UE/Maniglioni n.
Evacuatori di fumo n. Serrande tagliafuoco n. Portoni tagliafuoco n.
Altro Altro Altro
Annotazioni

5. MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI

Altro Altro Altro
Altro Altro Altro
Annotazioni

N.B.: Ogni dispositivo per la sicurezza presente nella struttura, è soggetto per legge a manutenzione programmata, compresi quelli non assegnati alla nostra gestione.

Data

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA RESPONSABILE ATTIVITÀ

IMPORTO DA PAGARE IVA INCLUSA

25-7-2016[Firma][Firma]€ u

Riservato Ns amministrazione

Firma per quietanza

(Importo sopra indicato)

Modalità di pagamento Bonifico (se bonifico)☒ S

Banca Popolare del Lazio

IT6310510439450CC0310522749

SEGUE FATTURA ☐ POSTA ☒ MAIL

RIF. ALTRE FATTURE E/O ANNOTAZIONI

IL CLIENTE RIFIUTA IL CONTROLLO (FIRMA)

SCHEDA DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO N. 032/17 Tecnico *CAN*1. DATI CLIENTE: RAGIONE SOCIALE *TIVOLI SOT* Via n.
Città *Gubbio* (.....) Tel. Responsabile attività

2. MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI (UNI 9994 - 1/2013)

Estintori Portatili a polvere kg 6 n. *17* Estintori Portatili a CO2 kg 2 n. *05* Estintori Portatili a CO2 kg 5 n. *02*
Estintori Portatili a polvere kg 2 n. *01* Estintori carrellati a polvere kg 1 n. *02* Estintori carrellati a CO2 kg n.
Estintori Portatili Idrici lt 6 n. Altro *PORTATILI* AltroAnnotazioni *Di cui n. 5 revisioni p/6 + n. 1 revisione p/2;
N. 6 revisioni a polvere di kg 6 mini;
Sostituito n. 1 VALVOLA EROGATRICE con p/6 + n. 2 MANOMETRI;*

3. MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO E RETE IDRANTI (UNI 12845; UNI 10779 - UNI 671/3)

Manichette UNI 45 n. Attacchi Motopompa VVF n. Colonne Idranti DN n.
Manichette UNI 70 n. Stazione di pompaggio n. Sprinkler + staz. pompaggio n.
Naspo UNI 25 n. Prova di pressione e portata n. Altro

Annotazioni

4. MANUTENZIONE CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO (UNI 11473 - 1/2013, DM10/03/98)

Porte TGF un'anta/Maniglioni n. Porte TGF due ante/Maniglioni n. Porte UE/Maniglioni n.
Evacuatori di fumo n. Serrande tagliafuoco n. Portoni tagliafuoco n.
Altro Altro Altro

Annotazioni

5. MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI

Altro Altro Altro
Altro Altro Altro
Annotazioni

N.B.: Ogni dispositivo per la sicurezza presente nella struttura, è soggetto per legge a manutenzione programmata, compresi quelli non assegnati alla nostra gestione.

Data *27-01-17* FIRMA DEL TECNICO *[Firma]* FIRMA RESPONSABILE ATTIVITÀ *[Firma]* IMPORTO DA PAGARE IVA INCLUSA € *[Firma]*

Riservato Ns amministrazione

Firma per quietanza
(Importo sopra indicato)Modalità di pagamento (se bonifico) ☐ S Banca Popolare del Lazio IT6310510439450CC0310522749SEGUE FATTURA ☐ POSTA ☒ MAIL

RIF. ALTRE FATTURE E/O ANNOTAZIONI

IL CLIENTE RIFIUTA IL CONTROLLO (FIRMA)

SCHEDA DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO

 N. 406.17 Tecnico CAUW
1. DATI CLIENTE: RAGIONE SOCIALE Tivoli Sst Via n.
 Città Guidonia Tel. Responsabile attività

2. MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI/CARRELLATI (UNI 9994 - 1/2013)

 Estintori Portatili a polvere kg 6 n. 20 Estintori Portatili a CO2 kg 2 n. 04 Estintori Portatili a CO2 kg 5 n. 02
 Estintori Portatili a polvere kg 02 n. 02 Estintori carrellati a polvere kg n. Estintori carrellati a CO2 kg n.
 Estintori Portatili idrici lt 6 n. Altro BONNITURA Altro

 Annotazioni Di cui: n. 3 miscelatori estintori a polvere kg 6 (D.A.C.A.);
Fornitura di n. 2 estintori a CO2 kg 2; Fornitura n. 7
estintori a polvere kg 6; n. 3 piantare n. 1 estintore a CO2 kg 5;
Fornitura di n. 2 cassette porta estintori per esterno
3. MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO E RETE IDRANTI (UNI 12845; UNI 10779 - UNI 671/3)

 Manichette UNI 45 n. Attacchi Motopompa VF n. Colonne idranti DN n.
 Manichette UNI 70 n. Stazione di pompaggio n. Sprinkler + staz. pompaggio n.
 Naspo UNI 25 n. Prova di pressione a portata n. Altro
 Annotazioni

4. MANUTENZIONE CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO (UNI 11473 - 1/2013, DM 10/03/98)

 Porte TGF un'anta/Maniglioni n./..... Porte TGF due ante/Maniglioni n./..... Porte UE/Maniglioni n./.....
 Evacuatori di fumo n. Serrande tagliafuoco n. Portoni tagliafuoco n.
 Altro Altro Altro
 Annotazioni

5. MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI

 Altro Altro Altro
 Altro Altro Altro
 Annotazioni

N.B.: Ogni dispositivo per la sicurezza presente nella struttura, è soggetto per legge a manutenzione programmata, compresi quelli non assegnati alla nostra gestione.

Data

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA RESPONSABILE ATTIVITÀ

IMPORTO DA PAGARE IVA INCLUSA

26-07-17
[Firma]
[Firma]

 € 5.720

Riservato Ns amministrazione

AMMINISTRATORE UNICO

 Firma per quietanza
 (Importo sopra indicato)

 Modalità di pagamento Bonifico (se bonifico) ☐ S Banca Popolare del Lazio IT 63 105104 39450 CC0310522749

 SEGUE FATTURA ☐ POSTA ☒ MAIL

RIF. ALTRE FATTURE E/O ANNOTAZIONI

IL CLIENTE RIFIUTA IL CONTROLLO (FIRMA)