Homologation SI distributeur

Session Type 1 – Présentation des règles et processus – Segment C2-C4

Février 2026

SOMMAIRE

01 Introduction

02 Évolutions du support de Type 1 C2-C4 pour la version SGE 26.2

03 Déscription synthétique des principales procédures du segment C2-C4

04 Annexes

Introduction

Homologation

Objectifs de la démarche et modalités

- Présenter/Rappeler les principales règles métier implémentées dans le SI, processus par processus
- Anticiper l'appropriation des nouvelles règles et des évolutions sur les processus et interfaces :
  - pour les clients BT ≤ 36 kVa (segment C5)
  - pour les clients BT > 36 kVa et HTA (segments C2-C4)
- Accompagner la montée en compétence opérationnelle de l'ensemble des acteurs
- Parvenir avec chaque fournisseur à un diagnostic commun du bon fonctionnement des échanges entre SI

Le service propose cinq sessions (types 1 à 5) organisées en :

- Sessions de présentation (sessions Type 1, 2 et 3)
- Sessions de tests (sessions Type 4 et 5)

Le service assure :

- la publication des guides des échanges à destination des acteurs externes (fournisseurs, ELD,...),
- un appui fonctionnel et technique aux acteurs externes sur leurs interfaces avec le distributeur.

Homologation

Objectifs de la démarche et modalités

Session Type 1 *Présentation des règles et processus*	▪ Présenter les règles de gestion et les procédures implémentées dans les SI
Session Type 2 *Prise en main du portail du distributeur*	▪ Détailler les modalités d'accès aux demandes de prestation du catalogue du distributeur Enedis ▪ Appréhender les principales fonctionnalités nouvelles offertes par le portail SGE (suivi d'affaire, consultation des flux, exports, …)
Session Type 3 *Présentation des spécifications techniques des échanges entre SI*	▪ Détailler les évolutions de spécifications des échanges automatiques entre SI (B2B, demande en masse et flux)
Session Type 4 *Tests entre SI*	▪ Tester l'inter-opérabilité du SI du fournisseur et de SGE (procédures et flux) ▪ Corriger les dysfonctionnements techniques constatés ▪ Établir un diagnostic partagé du bon fonctionnement des échanges entre SI avec les fournisseurs
Session Type 5 *Tests étendus*	▪ Permettre au fournisseur de recetter son SI en inter-opérabilité avec le SI distributeur

Évolutions du support de Type 1 C2-C4 pour la version SGE 26.2

Evolutions sur les prestations du segment C2C4

Évolutions Fonctionnelles:

- F420A : Ajout de l'option contrôle visuel du compteur.

Évolutions Techniques sans impacts fonctionnels:

- F140A : Mise à jour du web service CommandeResiliation en V1.1.
- F160, F170 : Mise à jour du web service CommandeModificationContractuelle en V1.1.
- Replanification de l'intervention d'une affaire en cours : Mise à jour du web service ReplanificationIntervention en V1.1.

F140A – Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du client

Principes

- La demande de résiliation sans suppression du raccordement est formulée par le Fournisseur titulaire du contrat. Cette demande est considérée comme une demande de détachement du point du périmètre du Fournisseur et de son responsable d'équilibre. La demande reste annulable ou modifiable avant la réalisation de l'intervention.
- La demande de résiliation peut être :
  - à l'initiative du client (RIC) : ce type de résiliation correspond à la situation d'un client quittant un local ou cessant son activité professionnelle dans ce local et qui souhaite résilier son contrat de fourniture d'électricité en cours.
  - déclenchée automatiquement à l'occasion d'une mise en service sur raccordement existant (F120) si la résiliation n'a pas été demandée pour le client.
- La résiliation est réalisée à distance ou avec déplacement d'un agent du Distributeur (cf procédure de marché)
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- Une demande de mise en service dans les 5 jours qui suivent la date d'effet de la résiliation annule la programmation de la suspension de l'alimentation du point.
- Si un calendrier fournisseur avait été souscrit sur le PRM, la programmation de la grille fournisseur du compteur est neutralisée par le distributeur lors de la résiliation.
- La demande de RIC peut être faite entre J-60 et J pour une date d'effet souhaitée à J.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	**CommandeResiliationV1.1**
Demandes en masse	**Ouvert aux demandes en masse**

Règles de gestion

- La demande <u>est recevable</u> si le point existe, sans modification contractuelle ou changement de Fournisseur en cours, et si :

Situation du point à la date d'effet souhaitée

Demande de résiliation	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- La demande de F140 <u>n'est pas recevable</u> notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le point n'a jamais été mis en service
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - Une demande de résiliation est déjà en cours ou le point a déjà été résilié
  - Un changement de Fournisseur est en cours sur ce point
  - Une demande de changement de formule tarifaire ou de puissance souscrite est en cours sur ce point
  - Le point est en fourniture provisoire
  - Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
- La demande de F140 peut être annulée par une demande de changement de Fournisseur si la date d'effet souhaitée de la F130 est inférieure ou égale à J+1 de celle de la F140 et que l'intervention de résiliation n'a pas été réalisée. Le commentaire d'annulation sera le suivant : « Une demande de changement de Fournisseur a été reçue sur le point. ».
- Une F140 ne peut être annulée si une prestation de mise en service sur raccordement existant (F120) est en cours.

Suivi d'avancement SGE

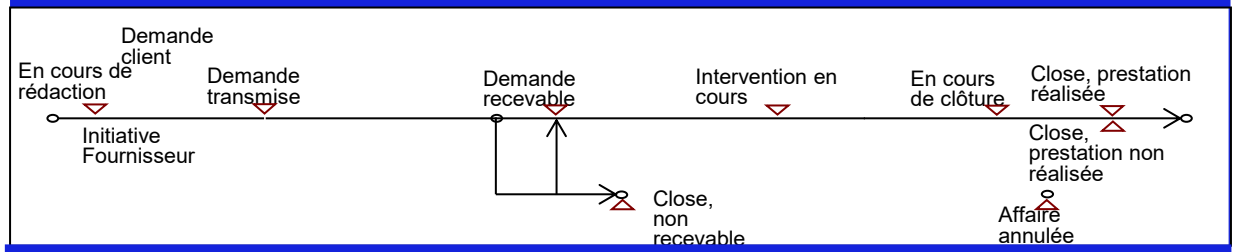

Flux

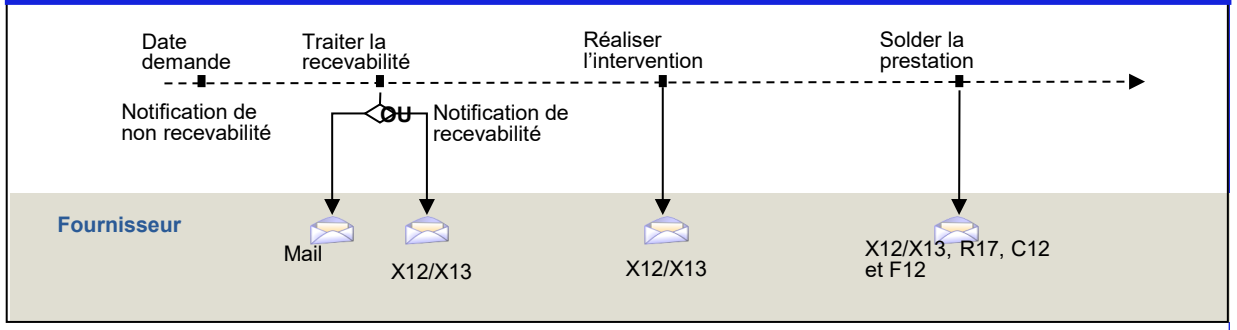

Le flux X12 est transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire
Le fournisseur auquel appartient le contrat sortant est notifié de la F140A automatique via le flux X13

F140A – Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du fournisseur

Principes

- La demande de résiliation sans suppression du raccordement est formulée par le Fournisseur titulaire du contrat. Cette demande est considérée comme une demande de détachement du point du périmètre du Fournisseur et de son responsable d'équilibre. La demande reste annulable ou modifiable avant la réalisation de l'intervention.
- La demande de résiliation peut être :
  - à l'initiative du Fournisseur (RIF) : ce type de résiliation correspond à la volonté d'un Fournisseur de mettre fin unilatéralement à la relation contractuelle qu'il a avec son client. La résiliation prend alors effet avec un délai minimum d'un mois entre la demande de résiliation et la mise hors tension.
  - déclenchée automatiquement à l'occasion d'une mise en service sur raccordement existant (F120) si la résiliation n'a pas été demandée pour le client.
- La résiliation est réalisée à distance ou avec déplacement d'un agent du Distributeur (cf procédure de marché)
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- Une demande de mise en service dans les 5 jours qui suivent la date d'effet de la résiliation annule la programmation de la suspension de l'alimentation du point.
- Si un calendrier fournisseur avait été souscrit sur le PRM, la programmation de la grille fournisseur du compteur est neutralisée par le distributeur lors de la résiliation.
- La demande de RIF doit être adressée à Enedis au moins 5 jours ouvrés avant la date d'effet souhaitée, y compris pour les cas atypiques[1]. Pour rappel, le fournisseur informe obligatoirement son client au moins 15 jours calendaires avant la date d'effet souhaitée.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	**CommandeResiliationV1.1**
Demandes en masse	**Ouvert aux demandes en masse**

[1]Les cas atypiques sont les suivants : PRM hébergeur/décomptant, PRM avec alimentation principale et secours, PRM qui participe à un regroupement Turpe, PRM en offre historique, PRM en auto-consommation totale, PRM avec une période d'observation en cours, PRM avec un type de compteur autre que PME-PMI/SAPHIE/ICE, et PRM avec un contrat d'injection.

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans modification contractuelle ou changement de Fournisseur en cours, et si :

Situation du point à la date d'effet souhaitée

Demande de résiliation	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- La demande de F140 n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le point n'a jamais été mis en service
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - Une demande de résiliation est déjà en cours ou le point a déjà été résilié
  - Un changement de Fournisseur est en cours sur ce point
  - Une demande de changement de formule tarifaire ou de puissance souscrite est en cours sur ce point
  - Le point est en fourniture provisoire
  - Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - La demande de RIF est faite à moins de 5 jours ouvrés avant la date d'effet souhaitée
- La demande de F140 peut être annulée par une demande de changement de Fournisseur si la date d'effet souhaitée de la F130 est inférieure ou égale à J+1 de celle de la F140 et que l'intervention de résiliation n'a pas été réalisée. Le commentaire d'annulation sera le suivant : « Une demande de changement de Fournisseur a été reçue sur le point. ».
- Une F140 ne peut être annulée si une prestation de mise en service sur raccordement existant (F120) est en cours.

Suivi d'avancement SGE

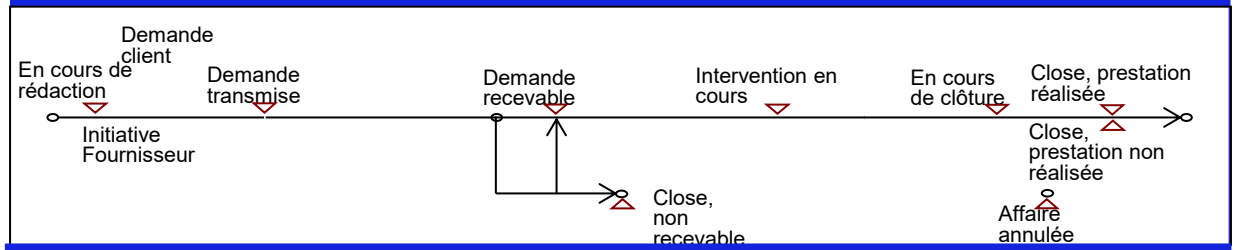

Flux

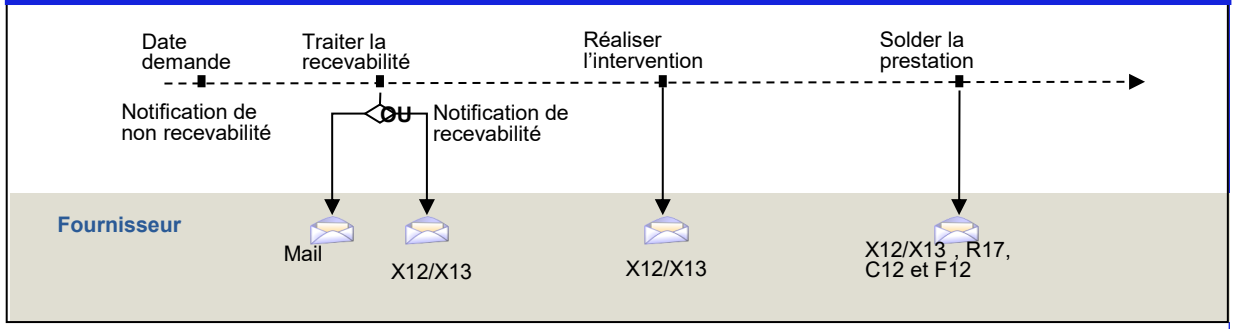

Le flux X12 est transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire
Le fournisseur auquel appartient le contrat sortant est notifié de la F140A automatique via le flux X13

F160 – Modification de formule tarifaire d'acheminement

Principes

- La demande de modification de formule tarifaire est faite par le Fournisseur titulaire sur un point en service. Elle peut notamment permettre l'activation d'un service de Calendrier Fournisseur.
- La formule tarifaire d'acheminement (FTA) choisie est souscrite pour un an.
- La prestation F160 est réalisée à iso-puissance sur toutes les classes temporelles ou sur les classes présentant les puissances maximales (si la puissance maximale de la nouvelle FTA est différente de la puissance maximale de l'ancienne FTA, une F170 est nécessaire).
- Une F160 peut également être formulée par le futur titulaire du contrat (F120A ou F130 en cours). Dans ce cas, la date d'effet souhaitée pour la modification de formule tarifaire doit être postérieure à la date d'entrée du point concerné dans le périmètre du nouveau Fournisseur.
- Suite à un changement de Fournisseur (F130), le titulaire du point dispose de 6 mois pour demander une modification de formule tarifaire d'acheminement.
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- Une demande de modification de formule tarifaire peut être faite, pour une demande pour le jour J, entre J-1 et J – 60 jours calendaires.
- La modification/transmission des données des clients finaux (Personne morale : n°SIRET, dénomination sociale, codeNAF ou Personne physique : civilité, prénom, nom) renseignées dans le webservice sont ignorées. Ces données sont pré-remplies et non modifiables depuis le portail. Ces données peuvent être mises à jour via la M007. En revanche, les informations relatives à l'interlocuteur client et l'interlocuteur technique sont prises en compte quel que soit le canal de transmission.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans demande de résiliation ou modification contractuelle en cours, et si :

Demande de modification de formule tarifaire d'acheminement	Situation du point à la date d'effet souhaitée				
	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif	Point en service avec une MES ou CHF en cours
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable			Non recevable
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Recevable (futur titulaire)

- Pour un point participant à une opération d'autoconsommation collective (ACC), la souscription d'une FTA ACC constitue une exception à la règle des 12 mois entre deux changements de FTA consécutifs.
- La souscription d'une FTA ACC est dorénavant possible pour un PRM à double situation contractuelle (injection + soutirage) via la commande d'une nouvelle F160 sur la partie soutirage.

- De plus, la demande de F160 n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'a jamais été mis en service.
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - Une demande de changement de formule tarifaire, de puissance est en cours
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - La formule tarifaire d'acheminement a été souscrite il y a moins de 12 mois (sauf FTA ACC)
  - La formule tarifaire demandée est identique à la formule tarifaire actuellement souscrite
  - Le domaine de tension demandé est différent du domaine de tension du contrat existant
  - Les puissances demandées sont hors limites
  - La Puissance souscrite maximale (PS max) demandée pour la nouvelle formule tarifaire est différente de la PS max de l'ancienne formule tarifaire
  - Le pas/dénivelé de puissance demandé est incorrect (1kVA) Le couple Tarif / Formule tarifaire d'acheminement n'est pas autorisé pour ce point
  - Le point est coupé pour impayé ou pour raison de sécurité
  - Le changement du TC au primaire sur comptage HTA est nécessaire
  - La souscription à un Calendrier Fournisseur est demandée sur des Hébergeurs.

Suivi d'avancement SGE

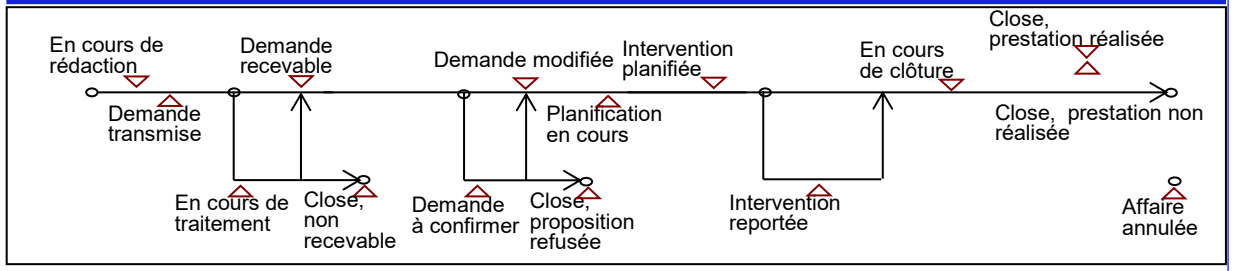

Flux

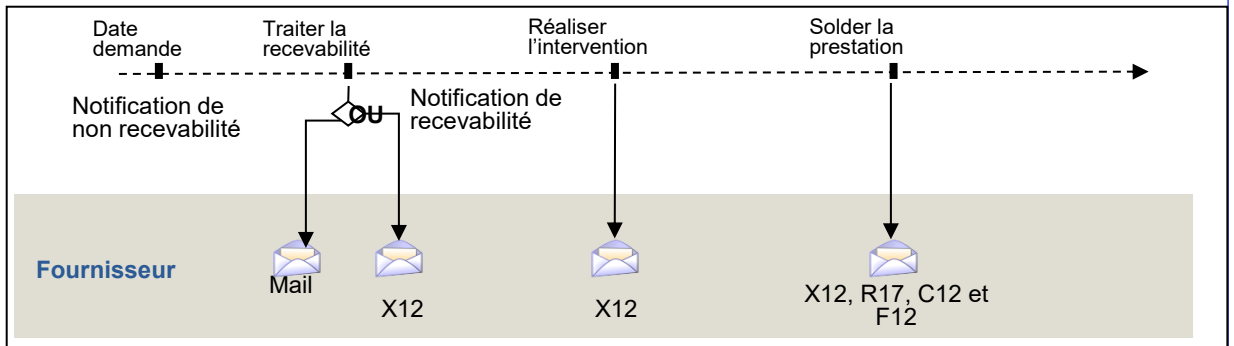

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F160 – Modification de formule tarifaire d'acheminement

Nouveautés

- L'arrivée des nouvelles fonctionnalités de Calendrier Fournisseur et de Période Mobile enrichit la nature de la prestation qui se diversifie.
  Ainsi, différents cas et options de prestations de Modification de formule tarifaire d'acheminement seront proposés.

Typologie

Une demande de modification de formule tarifaire d'acheminement se décline :

- en différentes options suivant les demandes formulées par le Fournisseur
- en différents cas suivant les interventions nécessaires au Distributeur pour répondre à la demande souhaitée

Nomenclature	Signification
F160_O1_C1	Modification de la formule tarifaire d'acheminement avec intervention simple
F160_O1_C2	Modification de la formule tarifaire d'acheminement avec pose ou changement de compteur
F160_O1_C3	Modification de la formule tarifaire d'acheminement à distance
F160_O1_C4	Modification de la formule tarifaire d'acheminement avec intervention sur le dispositif de télécommunication
F160_O2_C1	Activation calendrier Fournisseur avec intervention simple
F160_O2_C2	Activation calendrier Fournisseur avec changement de compteur
F160_O2_C3	Activation calendrier Fournisseur à distance
F160_O2_C4	Activation calendrier Fournisseur avec intervention dispositif télé-relève
F160_O3	Modification groupe de période mobile
F160_O4_C1	Modification de la formule tarifaire d'acheminement et activation calendrier Fournisseur avec intervention simple
F160_O4_C2	Modification de la formule tarifaire d'acheminement et activation calendrier Fournisseur avec pose ou changement de compteur
F160_O4_C3	Modification de la formule tarifaire d'acheminement et activation calendrier Fournisseur à distance
F160_O4_C4	Modification de la formule tarifaire d'acheminement et activation calendrier Fournisseur avec intervention dispositif de télécommunication
F160_O5	Résiliation calendrier Fournisseur

F160 –synchronisée avec une modification de la puissance souscrite (F170)

Principes

- A partir de la demande du Fournisseur, le Distributeur détermine les prestations nécessaires à la réalisation de celle-ci (prestation synchronisée avec une F170).
- Dans ce cas, toutes les prestations souhaitées sont demandées dans un seul formulaire SGE, pour une même date d'effet.
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion

- Les règles de gestion de la fiche 160 s'appliquent de la même manière aux demandes de F160 synchronisée avec une modification de puissance souscrite (F160+F170).
- La demande F160+F170 n'est pas recevable si le changement du TC au primaire sur comptage HTA est nécessaire.

Suivi d'avancement SGE

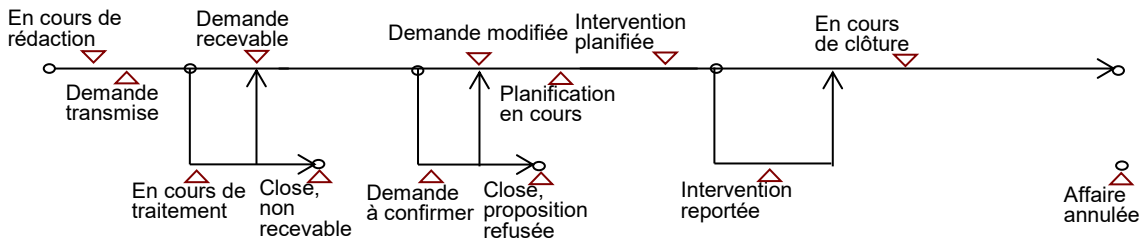

Flux

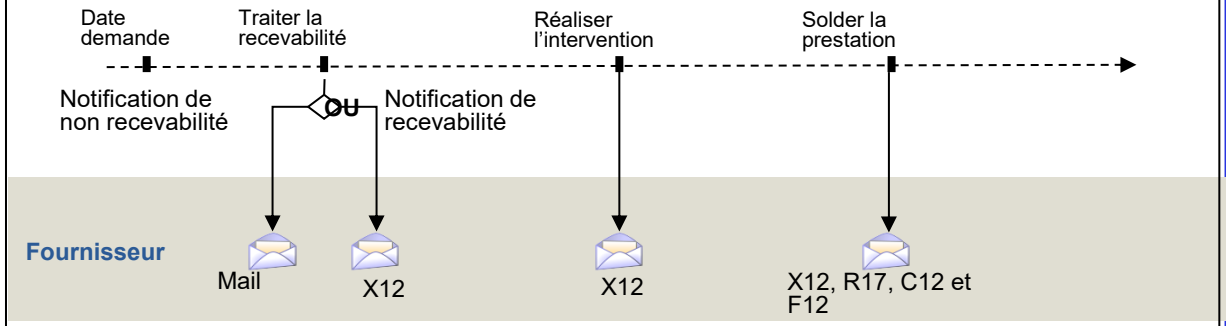

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F170 –Modification de la puissance souscrite (1/2)

Principes

- La demande de modification de la puissance souscrite est formulée par le Fournisseur titulaire du point, en précisant le numéro du point. La prestation F170 est réalisée à iso-tarif selon les conditions et délais du catalogue en vigueur. La demande reste annulable ou modifiable avant l'intervention.
- La prestation F170 est rejetée si elle est demandée alors qu'une autre modification contractuelle est en cours de réalisation (F160 ou F160+170).
- La modification de puissance souhaitée par le Fournisseur peut nécessiter des travaux de renforcement de réseau. Dans ce cas, le Fournisseur doit choisir entre :
  - Modifier sa demande en acceptant la puissance maximale disponible sur le réseau sans travaux.
  - Maintenir sa demande en acceptant la proposition de travaux, ce qui entraine la mise en attente de la demande F170 via le jalon « travaux en cours ».
  - Annuler sa demande.
- Une F170 peut également être formulée par le futur titulaire du contrat (F120A ou F130 en cours). Dans ce cas, la date d'effet souhaitée pour la modification de formule tarifaire doit être postérieure à la date d'entrée du point concerné dans le périmètre du nouveau Fournisseur.
- Une demande de modification de puissance peut être faite, pour une demande pour le jour J, entre J-1 et J – 60 jours calendaires.
- La modification/transmission des données des clients finaux (Personne morale : n°SIRET, dénomination sociale, codeNAF ou Personne physique : civilité, prénom, nom) renseignées dans le webservice sont ignorées. Ces données sont pré-remplies et non modifiables depuis le portail. Ces données peuvent être mises à jour via la M007. En revanche, les informations relatives à l'interlocuteur client et l'interlocuteur technique sont prises en compte quel que soit le canal de transmission.

Depuis juillet 2024, les règles de déclenchement d'une étude d'impact réseau (EIR) ont évolué :

En domaine de tension BT > 36 kVA, une étude d'impact réseau (EIR) est nécessaire dès lors que l'une des conditions ci-dessous est vérifiée :

- l'écart entre la puissance souscrite demandée et la puissance souscrite initiale est supérieur ou égal à 36 kVA
- la puissance souscrite initiale est strictement inférieure à 60 kVA et la puissance souscrite demandée est égale ou supérieure à 60 kVA
- la puissance souscrite initiale est strictement inférieure à 120 kVA et la puissance souscrite demandée est égale ou supérieure à 120 kVA
- la puissance souscrite demandée dépasse strictement la puissance de raccordement initiale

En domaine de tension HTA, si l'augmentation est supérieure ou égale à 100 kW ou que la puissance demandée atteint ou dépasse la puissance de raccordement, une étude d'impact réseau (EIR) est nécessaire.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

F170 –Modification de la puissance souscrite (2/2)

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans demande de résiliation ou modification contractuelle en cours, et si :

Demande de modification de la puissance souscrite	Situation du point à la date d'effet souhaitée				
	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif	Point en service avec une MES ou CHF en cours
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable			Non recevable
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Recevable (futur fournisseur)

- De plus, la demande de F170 n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur demandeur à la date d'effet souhaitée
  - Le point n'a jamais été mis en service
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi
  - Une demande de changement de formule tarifaire, de puissance, de résiliation ou de changement de Fournisseur est en cours
  - La demande est faite à plus de 60 jours avant la date de réalisation souhaitée
  - Le domaine de tension demandé est différent du domaine de tension du contrat existant
  - La formule tarifaire sélectionnée n'est pas identique à la formule tarifaire déjà souscrite (dans ce cas, il convient de faire une demande F160 complétée d'une F170)
  - Les puissances demandées sont identiques aux puissances déjà souscrites
  - Les puissances demandées sont hors limites
  - La puissance maximale demandée n'est pas compatible avec la plage de puissance autorisée du calendrier Fournisseur souscrit
  - Le dénivelé/pas de puissance demandé est incorrect
  - Les transformateurs de courant (TC) au primaire sur un comptage HTA ne sont pas compatibles avec la puissance demandée
  - Le point est coupé pour impayé ou pour raison de sécurité

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Suivi d'avancement SGE

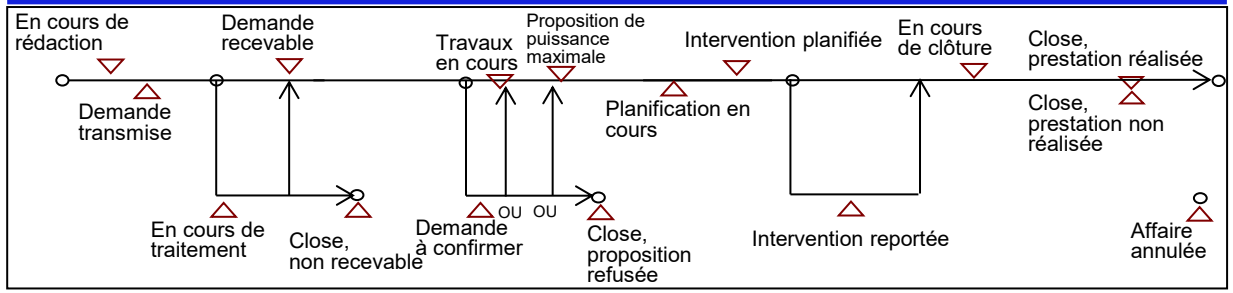

Flux

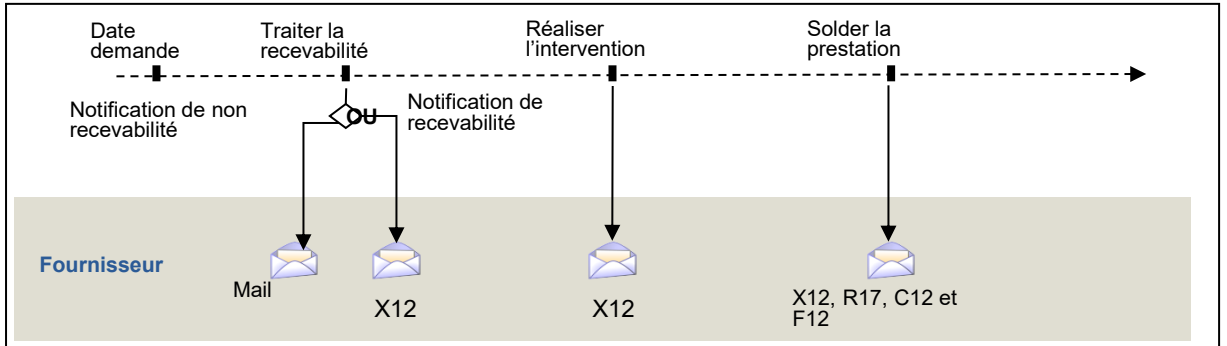

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F420A et F420B – Prestations de vérification sur le dispositif de comptage

Principes

- Les demandes de vérification sur le dispositif de comptage consistent à effectuer une vérification métrologique ou visuelle du compteur, ou à procéder à un contrôle de la chaîne de mesure en HTA.
- Ces prestations font l'objet d'une facturation forfaitisée.
- Enedis peut demander une vérification des protections en cas de présomption de dysfonctionnement. Dans ce cas, si les protections ne présentent pas d'anomalie, la prestation n'est pas facturée.
- Les interventions sont réalisées selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Les demande de prestations de vérification sont <u>automatiquement non recevables</u> si :
  - Une ou plusieurs demandes identiques sont en cours sur le point
  - La demande ne peut être faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Le contrat n'aura pas encore été activé à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat ne sera plus actif à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat du fournisseur titulaire actuel n'est pas actif
  - Le point ne sera plus dans le périmètre du fournisseur titulaire actuel à la date d'effet souhaitée de la prestation
- La recevabilité est traitée par un agent Enedis si :
  - Une demande de coupure est en cours
  - Un changement de fournisseur prendra effet dans moins de 15 jours
  - Le point n'est pas dans le périmètre du fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le point est un cas particulier
  - Le point est en cours de résiliation
  - Le point est coupé pour motif d'impayé
  - Le point est coupé pour motif de sécurité
  - Le point est improductif
  - Le point est résilié
  - Une demande identique a déjà été formulée
  - Autre

Suivi d'avancement SGE

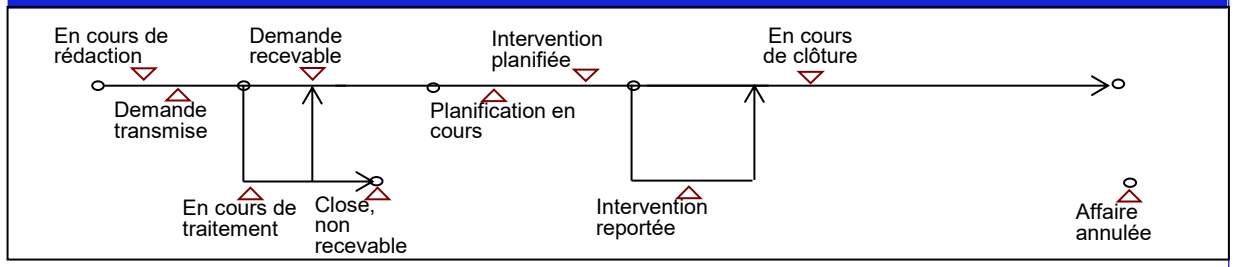

Flux

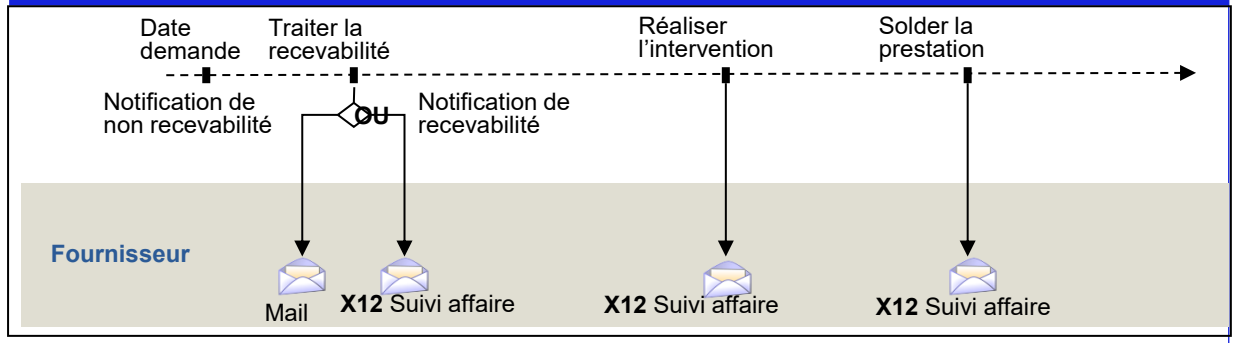

Replanification de l'intervention d'une affaire en cours

Principes

- Le Fournisseur peut faire une demande de replanification d'intervention d'une affaire en cours via le portail SGE et via le canal B2B (limité à certaines prestations).
- La demande de replanification de l'intervention porte sur la date et l'heure souhaitées pour l'intervention. La nature d'intervention demandée ne peut pas être modifiée.
- Il n'est pas nécessaire de disposer d'habilitations particulières pour demander la replanification d'une intervention. Les habilitations permettant de demander/traiter une prestation sur le segment concerné suffisent pour accéder à cette fonctionnalité.
- Le Distributeur traite systématiquement la demande manuellement. Il peut accepter la demande de replanification de l'intervention ou refuser celle-ci en précisant le motif.
- Pour les demandes de replanification d'intervention à moins de 48h du rendez-vous initialement programmé, le fournisseur doit systématiquement accompagner ses demandes de prestation d'un appel à la ligne Affaires Urgentes.
- Le Fournisseur et le Distributeur peuvent visualiser l'état des demandes de replanification d'intervention sur la fiche de synthèse de l'affaire.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	ReplanificationIntervention V1.1
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Pour les prestations reprises dans le cadre du projet de modernisation du module de gestion des affaires sur le marché d'affaires, F100, F120, F130, F140, F160, F170 et F200 les règles sont :
  - Pour une intervention à distance, la demande de replanification peut être prise en compte jusqu'à J-1 de la date d'effet souhaitée et avant 10h59. Passé ce délai, il ne sera plus possible d'annuler
  - Pour une intervention sur site, la demande de replanification peut être prise en compte jusqu'à J-1 de la date d'effet souhaitée et avant 23h59 si l'intervention n'est pas planifiée. Si l'intervention est planifiée, la demande devra se faire uniquement via un appel vers la ligne « affaires urgentes ».
- Pour les autres prestations, les demandes de replanification de l'intervention sont réalisables depuis la création de l'affaire et ce, jusqu'à ce que l'affaire passe à l'état « En cours de clôture ».
- Les prestations concernées par cette fonctionnalité sont les suivantes :

Prestations replanifiable	Nouvelle version du module de gestion	Ancienne version du module de gestion
F100A	✓	Atypismes[1]
F120A	✓	Atypismes[1]
F130A	✓	Atypismes[1]
F130A synchronisée	✓	Atypismes[1]
F140A	✓	Atypismes[1]
F160	✓	Atypismes[1]
F170	✓	Atypismes[1]
F200A	✓	Atypismes[1]
Prestations Comptage*	×	✓
Prestations Vérification*	×	✓

Prestations non replanifiable
Prestations Réseau*
F800A/B
F820
F840
M002*
M003
M009
M013
M017

**Prestations Comptage : F175, F330, F360, F390A, F390B, F440, F900, F920, F940A*

**Prestations Vérification : F400, F410, F415, F420A, F420B, F610, F620*

**Prestations Réseau : F460A, F460B, F960*

**Le processus de la M002 comprend également : F300, F600, F660, F860, F870, F880*

[1] Les cas atypiques sont les suivants : PRM hébergeur/décomptant, PRM avec alimentation principale et secours, PRM qui participe à un regroupement Turpe, PRM en offre historique, PRM en auto-consommation totale, PRM avec une période d'observation en cours, PRM avec un type de compteur autre que PME-PMI/SAPHIE/ICE, et PRM avec un contrat d'injection.

Description synthétique des principales procédures du segment C2-C4

CF01 - Création de Calendrier Fournisseur

Principes

- La prestation CF01 permet au Fournisseur de demander la création d'un calendrier Fournisseur.
- Un calendrier Fournisseur peut être :
  - soit créé entièrement par le Fournisseur. Il s'agit alors d'un calendrier personnalisé.
  - soit créé par copie d'un modèle de calendrier Enedis. Ce calendrier hérite alors de la structure temporelle du modèle utilisé pour cette copie
- Enedis met à disposition un outil d'aide à la création de ce calendrier (outil Excel)
- Le Fournisseur dépose sa demande de création de calendrier, via le canal des demandes en masse. Le fichier descriptif du calendrier (XML) doit être rattaché à la demande et sous la forme d'une archive .zip
- La demande est alors prise en charge par Enedis.
- Pour les calendriers personnalisés, une étude de faisabilité peut être réalisée par Enedis

Cf. (voir Enedis.SGE.GUI.0387.Flux CommanderCreationCalendrierFrn)

Canaux Disponibles

Portail	Non disponible
B2B	Non disponible
Demandes en masse	**Pour les demandes sans intervention sur site**

Règles de gestion

- Suite au dépôt du fichier normé (sur le portail), la recevabilité technique de la commande est vérifiée : Encodage du fichier, contrôles de structure, nomenclature du fichier, etc.
- Ensuite, Enedis effectue différents contrôles fonctionnels sur la demande :
  - Complétude de la demande
  - Contrôles génériques de remplissage des éléments du calendrier
  - Caractère profilable du calendrier
  - Cohérence et faisabilité pour un calendrier personnalisé : compatibilité du calendrier avec les SI et avec les caractéristiques du compteur PME/PMI et/ou SAPHIR (cohérence sur les libellés affichage compteur, sur la position des contacts, etc.)
  - Pour un calendrier à Période mobile, présence d'au moins un groupe de période mobile.

  Suite à ces contrôles, Enedis notifie le fournisseur de la recevabilité de la demande de création du calendrier
- A la suite de l'étape de recevabilité, le calendrier fournisseur est pris en compte dans les chaînes SI et organisationnelles du distributeur. Une fois cette opération effectuée avec succès, l'affaire est close et le calendrier fournisseur est souscriptible.

Suivi d'avancement SGE

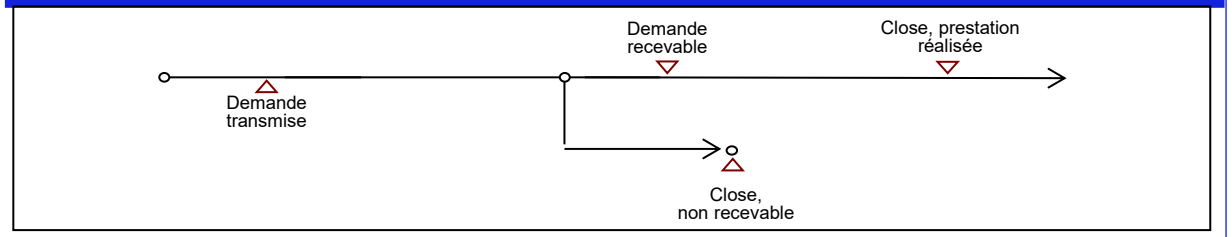

Flux

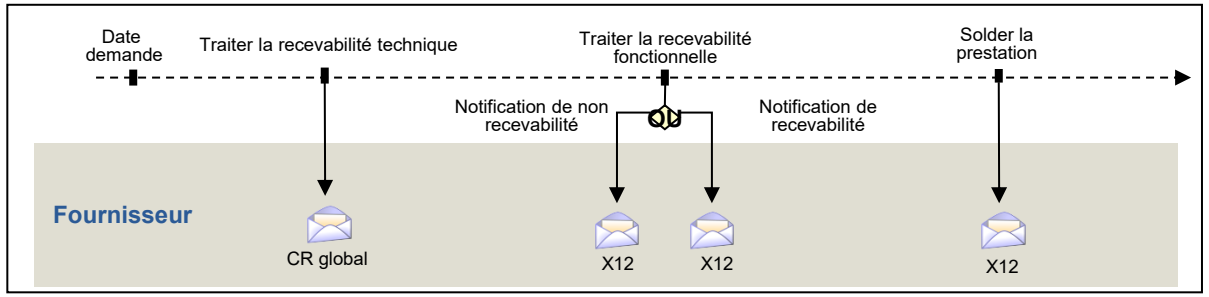

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

CF02 – Activation de Période Mobile

Principes

- La prestation CF02 permet au Fournisseur de demander le déclenchement d'une méthode de comptage spécifique sur une période définie, dite « période mobile », sur un ensemble de points préalablement regroupés dans un « groupe de période mobile ».

  Note : Cette fonctionnalité est liée aux calendriers fournisseurs utilisant les jours de période mobile

- Dans sa demande, le Fournisseur doit notamment préciser :
  - Les dates, heures et minutes de début et de fin de la période mobile,
  - Le groupe de période mobile concerné
  - La méthode de comptage à appliquer (définie au sein du calendrier Fournisseur et identifiée via la notion de « rang de jour de période mobile »).
- En cas d'indisponibilité de SGE, la demande peut être adressée « en mode dégradé » via un canal de secours Enedis.
- Seuls les points pour lesquels un calendrier avec période mobile a été souscrit, sont concernés par ces demandes.

Canaux Disponibles

Portail	Activation via l'onglet « Gestion des demandes » Nouvelle demande
B2B	CommandeActivationPeriodeMobile V1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande d'Activation de Période Mobile CF02 n'est pas recevable notamment si :
  - Le couple (groupe de période mobile, rang) demandé n'existe pas pour au moins un calendrier associé au groupe,
  - Le groupe de période mobile n'est pas dans le périmètre du Fournisseur,
  - Le format des heures de début et de fin pas du type hh:mm:00,
- La demande d'activation de période mobile doit parvenir avant 16h00 d'un jour J pour une activation au plus tôt à 00h00 à J+1
- Attention, une activation de période mobile n'est ni modifiable, ni annulable.

Suivi d'avancement SGE

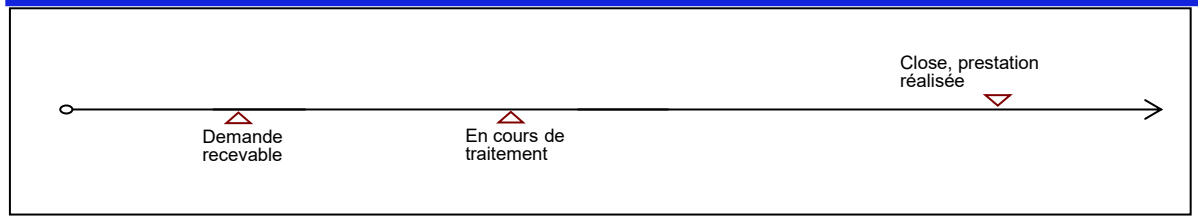

Flux

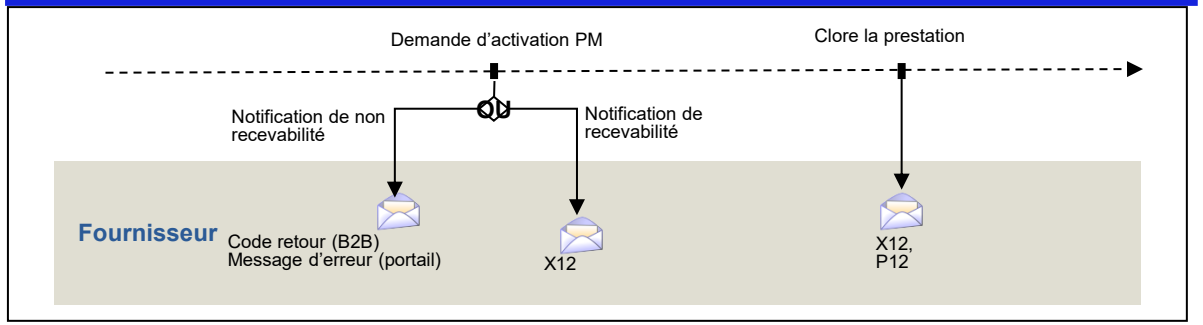

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F100A – Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau

Principes

- La demande de mise en service à la suite d'un raccordement nouveau est formulée par le Fournisseur dans le cadre de l'emménagement d'un nouveau client sur un raccordement neuf.
- Avec l'arrivée des nouvelles fonctionnalités de Calendrier Fournisseur et de Période Mobile, la demande de mise en service à la suite d'un raccordement nouveau peut être simple ou avec activation d'un service de Calendrier Fournisseur (respectivement F100A_O1 et F100A_O2).
- La mise en service est effectuée sous condition du paiement préalable des frais de raccordement ainsi que de la remise de l'attestation de conformité, et de la finalisation des travaux de raccordement.
- Le Fournisseur peut demander une mise sous tension pour essai (MSTPE, prestation F450). Cette demande est faite via la demande de F100 en précisant la date de début de la période de mise sous tension (30j maximum) indiquée sur le formulaire DRE116. Des jalons de suivi de l'affaire permettent le suivi de la MSTPE et la facturation de la F450 se fait simultanément à celle de la F100A..L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- La demande de 1ère MES est effectuée avec déplacement d'Enedis, en présence du client ou de son représentant.
- La demande de 1ère MES est faites entre J-60 et J-1 pour une date d'effet à J.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	**CommandeSouscription V1.2**
Demandes en masse	**Ouvert aux demandes en masse**

*Demande de MSTPE possible uniquement via CommandeSoucription V1.1

Règles de gestion

- Une demande de mise en service à la suite d'un raccordement nouveau n'est pas recevable notamment si :
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - La date de début de MSTPE est inférieure ou égale à la date de demande.
  - Le point est en service ou en cours de mise en service
  - Le point est déjà en service
  - Les puissances demandées sont hors limites
  - Le dénivelé de puissance demandé est incorrect
  - La souscription à un calendrier Fournisseur n'est pas possible pour les points de livraison intégrés dans un regroupement HTA, ceux équipés d'un dispositif de comptage de type « baie de télé comptage » et également pour ceux disposant d'une alimentation de secours ou d'une alimentation complémentaire équipé d'un dispositif de comptage dédié.
  - Le point est en raccordement provisoire.

  - Étape de faisabilité technique – la faisabilité de la demande est déclarée défavorable notamment si :
  - PS demandée supérieure à la PS de raccordement
- Remise de l'attestation de conformité visée par Consuel : Lors d'un passage de C5 à C4 sans modification de l'emplacement du PRM, la remise de l'attestation de conformité visée par Consuel n'est pas nécessaire

Suivi d'avancement SGE

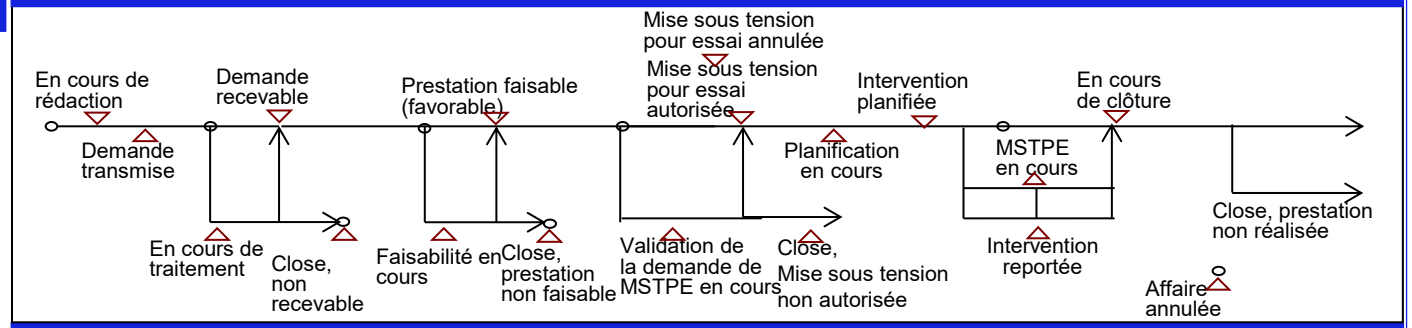

Flux

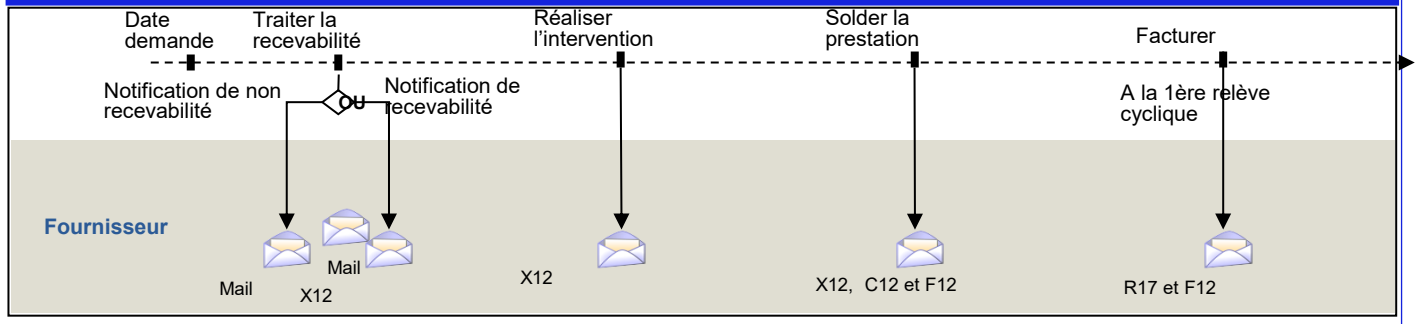

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F120A - Mise en service sur raccordement existant

Principes

- La prestation de mise en service sur installation existante consiste à mettre en service un nouveau client sur un point de connexion existant.
- Elle peut être demandée sur un point résilié ou en service. Elle entraîne le cas échéant la résiliation automatique du précédent client.
- La demande de mise en service sur raccordement existant est formulée par le Fournisseur dans le cadre de l'emménagement d'un nouveau client sur un site existant, en précisant le numéro du point. La demande peut être replanifiée ou annulée avant l'intervention (cf règles dans les fiches traitant de la replanification et l'annulation des prestations).
- La prestation F120A est réalisée à iso-tarif et à iso-puissance (Cf. diapositive suivante pour le cas des F120A synchronisées).
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- Si la mise en service (F120A) n'est pas précédée par une demande de résiliation (F140A), celle-ci est générée automatiquement par le distributeur.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeSouscription V1.2
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans demande de changement de Fournisseur ou de mise en service en cours, et si :

Demande de mise en service sur raccordement existant	Situation du point à la date d'effet souhaitée: Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Recevable		
Fournisseur non titulaire	Recevable	Recevable	Recevable	Non recevable

- De plus, la demande de F120A n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'a jamais été mis en service ou une MES est en cours sur le point
  - Le point est en fourniture provisoire
  - Un changement de Fournisseur est en cours
  - La date d'effet de la MES est antérieure à la date d'effet + 1J de la résiliation
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Le point est coupé pour raison de sécurité
  - Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent
  - Le tarif demandé n'est pas compatible avec le tarif précédemment souscrit ou le dispositif de comptage n'est pas compatible avec le TURPE
  - La puissance demandée n'est pas identique à la puissance précédemment souscrite
  - Les puissances demandées sont hors limites
  - Le dénivelé et/ou les pas de puissance demandés sont incorrects
  - Le changement du TC au primaire sur comptage HTA est nécessaire

Suivi d'avancement SGE

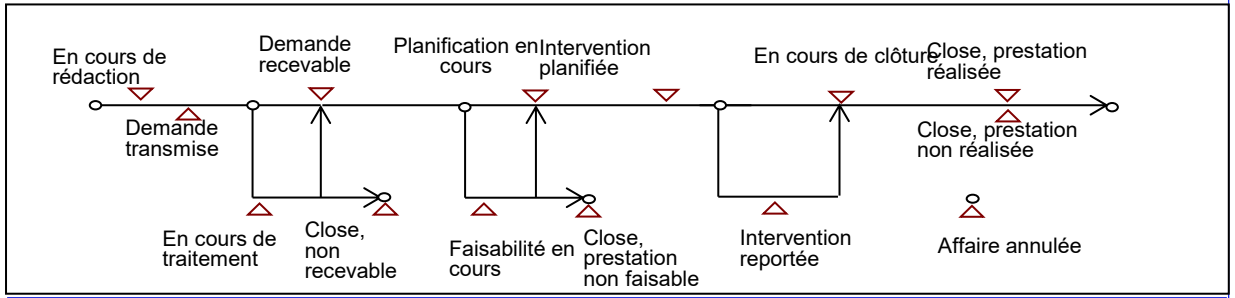

Flux

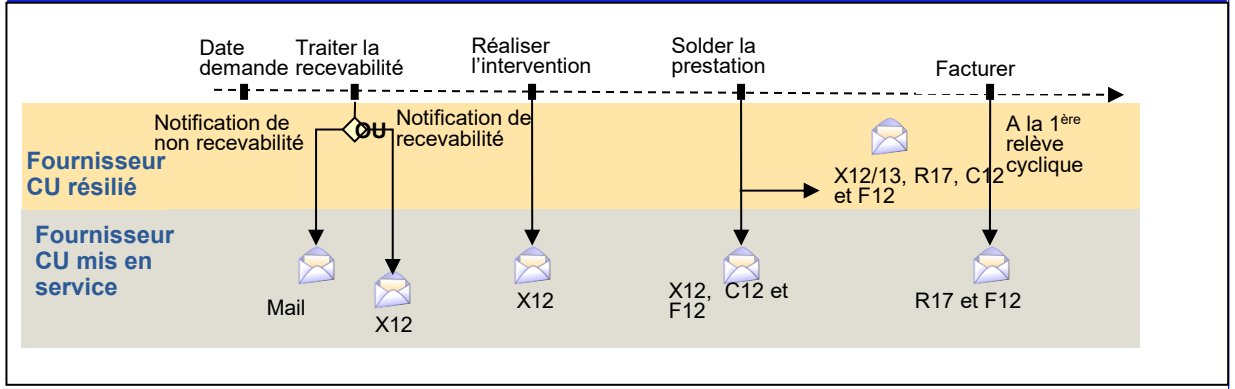

Le flux X12 est transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire
Le fournisseur auquel appartient le contrat sortant est notifié de la F140A automatique via le flux X13

F120A synchronisée avec une modification contractuelle

Principes

- Le Fournisseur fait une demande de souscription avec un objet « mise en service », le Distributeur détermine par la suite les prestations nécessaires à la satisfaction de celle-ci (prestation synchronisée : F160 pour une modification de FTA ou une activation de service de Calendrier Fournisseur, F170 pour un changement de puissance souscrite).
- Les possibilités suivantes sont offertes : F120A+F160, F120A+F170, F120A+F160+F170. L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- La synchronisation de prestations n'est possible que si les prestations complémentaires à la F120A ne nécessitent ni étude, ni travaux.
- Le suivi d'avancement et les flux sont identiques à ceux de la F120A sans prestation synchronisée.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeSouscription V1.2
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion spécifiques aux cas de synchronisation

La demande synchronisée n'est pas recevable notamment si :	F120A+F160	F120A+F170	F120A+F160+170
Le point n'a jamais été mis en service ou une mise en service est en cours sur le point	✓	✓	✓
Le point n'est pas résilié ou est en cours de résiliation; un changement de Fournisseur est en cours	✓	✓	✓
Le point est en fourniture provisoire	✓	✓	✓
La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande	✓	✓	✓
La demande ne peut être faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée	✓	✓	✓
La date d'effet de la mise en service est antérieure à la date d'effet + 1J de la résiliation	✓	✓	✓
Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent	✓		✓
Le tarif demandé est identique au tarif actuellement souscrit	✓		✓
Le tarif demandé n'est pas compatible avec le tarif précédemment souscrit ou le dispositif de comptage n'est pas compatible avec le TURPE		✓	
La puissance demandée n'est pas identique à la puissance précédemment souscrite	✓		
Les puissances demandées sont hors limites	✓	✓	✓
Le dénivelé et/ou les pas de puissance demandés sont incorrects	✓	✓	✓
Le changement du TC au primaire sur comptage HTA est nécessaire	✓	✓	✓
La demande complémentaire F170 nécessite une étude d'impact réseau / un changement de couplage, de TC ou de compteur		✓	✓
La demande complémentaire de F160 nécessite un changement de compteur	✓		✓
La demande est recevable avec ajout d'un changement de formule tarifaire (F160)		✓	

F130 – Changement de Fournisseur

Principes

Une demande de changement de fournisseur peut être faite, pour une demande pour le jour J, entre J-1 et J–160 jours calendaires.

- Le nouveau Fournisseur choisit un tarif d'accès au réseau qui ne modifie pas la structure de comptage (même nombre de classes temporelles et même PS par classe temporelle).
- Dans le cas d'un passage en nouvelle offre, le nouveau Fournisseur choisit un tarif d'accès au réseau compatible avec la structure de comptage en place.
- La demande de changement de Fournisseur peut être synchronisée avec un relevé spécial (index réel). Dans ce cas, le nouveau Fournisseur demande les 2 prestations dans un seul formulaire SGE.
- Si la demande de F130 est faite sur un point télé relevé, la facturation de l'intervention se fera sur index réels en cas de succès de la télé-relève.
- La notion de changement de Fournisseur concerne le même client.
- La demande de F130 seule nécessitant une intervention sur site n'est ni annulable ni modifiable avant la réalisation de l'intervention.
- À noter : le point peut être coupé à l'ouverture du contrat. Dans ce cas, le rétablissement de l'alimentation doit être demandé via une F200.
- Si la demande induit une modification de SIREN (personne morale), les services souscrits sont arrêtés pour prévenir tout accès sans l'autorisation de la personne morale titulaire du contrat de fourniture.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeSouscription V1.2
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion

- La demande <u>est recevable</u> si
  - le point existe, sans modification contractuelle ou changement de Fournisseur ou mise en service, si aucune fraude n'est avérée sur l'installation de comptage
  - une affaire de raccordement (F800A/B) est en cours sur le point et le statut de l'affaire confirme la mise en service du point.

Demande de changement de Fournisseur	Situation du point à la date d'effet souhaitée			
	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Non recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Recevable	Recevable sous certaines conditions	Non recevable	Non recevable

- De plus, la demande de F130 ou F130+F360 (F360 – Relevé spécial) <u>n'est pas recevable</u> notamment si :
  - Le point est lié à un contrat CARD
  - Le point n'a jamais été mis en service ou une MES est en cours sur le point
  - Le point est résilié ou en cours de résiliation avec une intervention réalisée.
  - La date d'effet souhaitée est postérieure de plus d'un jour à celle d'une RIF en cours sur le point.
  - Un changement de Fournisseur est en cours
  - La date d'effet souhaitée est antérieure ou égale à la date d'envoi de la demande
  - La demande est faite plus de 160 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Les puissances demandées sont hors limites
  - Le dénivelé et/ou les pas de puissance demandé sont incorrects (1kVA pour le TURPE5)
  - Le changement du TC au primaire sur comptage HTA est nécessaire
  - Une demande de raccordement provisoire est en cours de mise en service ou de résiliation sur le point

Suivi d'avancement SGE

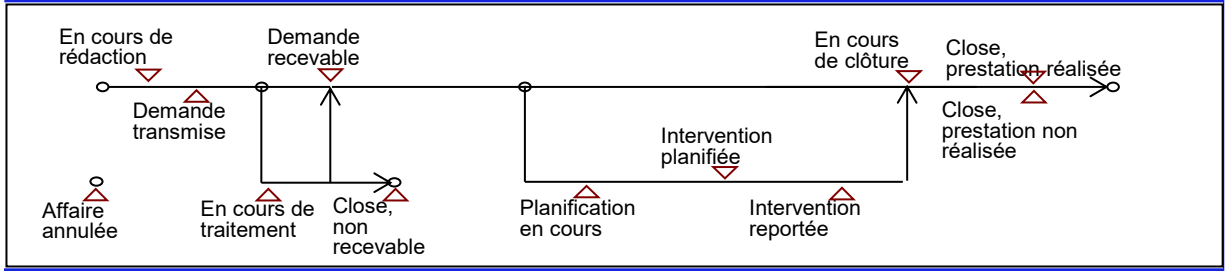

Flux

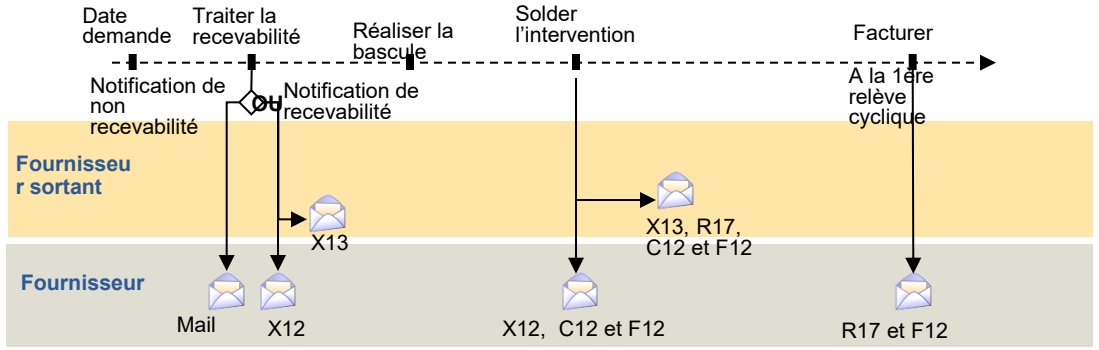

Les flux X12 et X13 seront transmis aux Fournisseurs lors de changements d'états de l'affaire

F130 synchronisée avec une modification contractuelle

Principes

- Le Fournisseur fait une demande de souscription avec un objet « changement de Fournisseur », le Distributeur détermine par la suite les prestations nécessaires à la satisfaction de celle-ci (prestation synchronisée : F160 pour une modification de FTA ou une activation de service de Calendrier Fournisseur, F170 pour un changement de puissance souscrite).
- Les possibilités suivantes sont offertes : F130+F160, F130+F170, F130+F160+F170. L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- La synchronisation n'est possible que si les prestations complémentaires à la F130 ne nécessitent ni étude, ni travaux. La date d'effet d'une prestation synchronisée est égale à la date de reprogrammation du dispositif de comptage.
- Le suivi d'avancement et les flux sont identiques à ceux de la F130 sans prestation synchronisée

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeSouscription V1.2
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion spécifiques aux cas de synchronisation

La demande synchronisée n'est pas recevable notamment si :	F130+F160	F130+F170	F130+F160+170
Le point n'a jamais été mis en service ou une mise en service est en cours sur le point	✓	✓	✓
Le point est résilié, en cours de résiliation avec une date d'effet prévue antérieure à celle de la demande de F130 ou en cours de résiliation avec une intervention réalisée	✓	✓	✓
La date de la demande et la date d'effet souhaitée présente un écart strictement inférieur à 1 J ouvré (heure non prise en compte)	✓	✓	✓
La date de début de la situation contractuelle courante du point est supérieure ou égale à la date d'effet souhaitée	✓	✓	✓
La demande ne peut être faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée	✓	✓	✓
Une prestation contractuelle est en cours sur le point (hors cas F140A à la date d'effet prévue postérieure ou égale à celle de la demande de F130)	✓	✓	✓
La demande n'est pas autorisée sur un point en contrat CARD	✓	✓	✓
Le contrat de la demande est identique au contrat de la situation contractuelle courante	✓	✓	✓
Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent	✓	✓	✓
Les puissances demandées sont hors limites	✓	✓	✓
Le dénivelé et/ou les pas de puissance demandés sont incorrects	✓	✓	✓
Le changement du TC au primaire sur comptage HTA est nécessaire	✓	✓	✓
La demande complémentaire F170 nécessite une étude d'impact réseau / un changement de couplage, de TC ou de compteur		✓	✓
La demande complémentaire de F160 nécessite un changement de compteur	✓		✓

F140A – Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du client

Principes

- La demande de résiliation sans suppression du raccordement est formulée par le Fournisseur titulaire du contrat. Cette demande est considérée comme une demande de détachement du point du périmètre du Fournisseur et de son responsable d'équilibre. La demande reste annulable ou modifiable avant la réalisation de l'intervention.
- La demande de résiliation peut être :
  - à l'initiative du client (RIC) : ce type de résiliation correspond à la situation d'un client quittant un local ou cessant son activité professionnelle dans ce local et qui souhaite résilier son contrat de fourniture d'électricité en cours.
  - déclenchée automatiquement à l'occasion d'une mise en service sur raccordement existant (F120) si la résiliation n'a pas été demandée pour le client.
- La résiliation est réalisée à distance ou avec déplacement d'un agent du Distributeur (cf procédure de marché)
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- Une demande de mise en service dans les 5 jours qui suivent la date d'effet de la résiliation annule la programmation de la suspension de l'alimentation du point.
- Si un calendrier fournisseur avait été souscrit sur le PRM, la programmation de la grille fournisseur du compteur est neutralisée par le distributeur lors de la résiliation.
- La demande de RIC peut être faite entre J-60 et J pour une date d'effet souhaitée à J.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeResiliationV1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans modification contractuelle ou changement de Fournisseur en cours, et si :

Demande de résiliation	Situation du point à la date d'effet souhaitée: Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- La demande de F140 n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le point n'a jamais été mis en service
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - Une demande de résiliation est déjà en cours ou le point a déjà été résilié
  - Un changement de Fournisseur est en cours sur ce point
  - Une demande de changement de formule tarifaire ou de puissance souscrite est en cours sur ce point
  - Le point est en fourniture provisoire
  - Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
- La demande de F140 peut être annulée par une demande de changement de Fournisseur si la date d'effet souhaitée de la F130 est inférieure ou égale à J+1 de celle de la F140 et que l'intervention de résiliation n'a pas été réalisée. Le commentaire d'annulation sera le suivant : « Une demande de changement de Fournisseur a été reçue sur le point. ».
- Une F140 ne peut être annulée si une prestation de mise en service sur raccordement existant (F120) est en cours.

Suivi d'avancement SGE

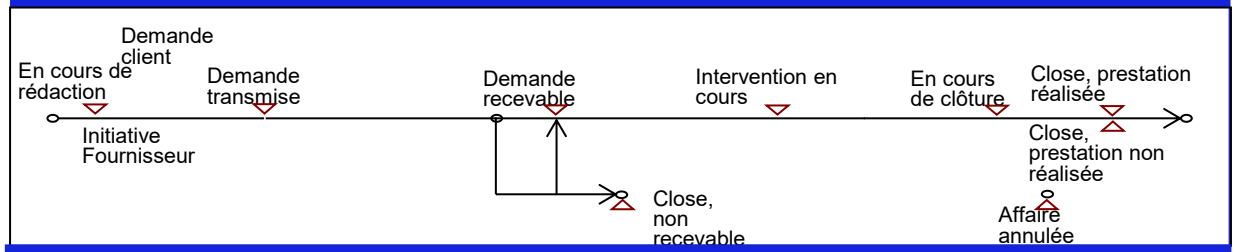

Flux

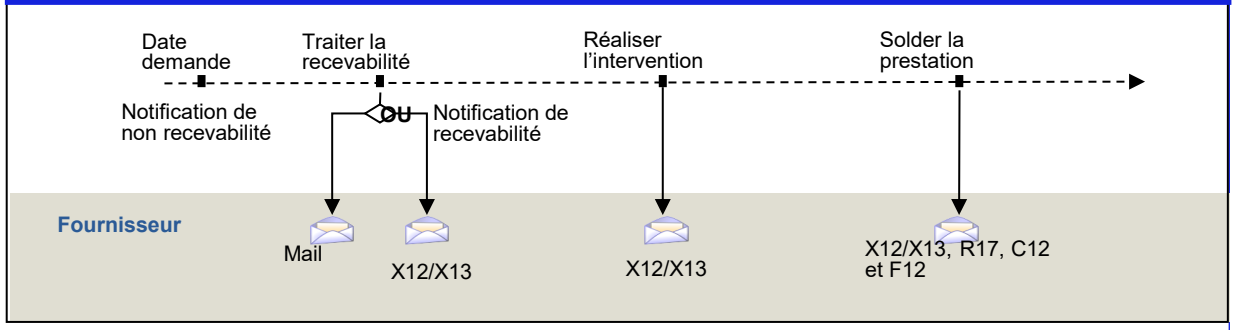

Le flux X12 est transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire
Le fournisseur auquel appartient le contrat sortant est notifié de la F140A automatique via le flux X13

F140A – Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du fournisseur

Principes

- La demande de résiliation sans suppression du raccordement est formulée par le Fournisseur titulaire du contrat. Cette demande est considérée comme une demande de détachement du point du périmètre du Fournisseur et de son responsable d'équilibre. La demande reste annulable ou modifiable avant la réalisation de l'intervention.
- La demande de résiliation peut être :
  - à l'initiative du Fournisseur (RIF) : ce type de résiliation correspond à la volonté d'un Fournisseur de mettre fin unilatéralement à la relation contractuelle qu'il a avec son client. La résiliation prend alors effet avec un délai minimum d'un mois entre la demande de résiliation et la mise hors tension.
  - déclenchée automatiquement à l'occasion d'une mise en service sur raccordement existant (F120) si la résiliation n'a pas été demandée pour le client.
- La résiliation est réalisée à distance ou avec déplacement d'un agent du Distributeur (cf procédure de marché)
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- Une demande de mise en service dans les 5 jours qui suivent la date d'effet de la résiliation annule la programmation de la suspension de l'alimentation du point.
- Si un calendrier fournisseur avait été souscrit sur le PRM, la programmation de la grille fournisseur du compteur est neutralisée par le distributeur lors de la résiliation.
- La demande de RIF doit être adressée à Enedis au moins 5 jours ouvrés avant la date d'effet souhaitée, y compris pour les cas atypiques[1]. Pour rappel, le fournisseur informe obligatoirement son client au moins 15 jours calendaires avant la date d'effet souhaitée.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeResiliationV1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

[1]Les cas atypiques sont les suivants : PRM hébergeur/décomptant, PRM avec alimentation principale et secours, PRM qui participe à un regroupement Turpe, PRM en offre historique, PRM en auto-consommation totale, PRM avec une période d'observation en cours, PRM avec un type de compteur autre que PME-PMI/SAPHIE/ICE, et PRM avec un contrat d'injection.

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans modification contractuelle ou changement de Fournisseur en cours, et si :

Situation du point à la date d'effet souhaitée

Demande de résiliation	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- La demande de F140 n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le point n'a jamais été mis en service
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - Une demande de résiliation est déjà en cours ou le point a déjà été résilié
  - Un changement de Fournisseur est en cours sur ce point
  - Une demande de changement de formule tarifaire ou de puissance souscrite est en cours sur ce point
  - Le point est en fourniture provisoire
  - Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - La demande de RIF est faite à moins de 5 jours ouvrés avant la date d'effet souhaitée
- La demande de F140 peut être annulée par une demande de changement de Fournisseur si la date d'effet souhaitée de la F130 est inférieure ou égale à J+1 de celle de la F140 et que l'intervention de résiliation n'a pas été réalisée. Le commentaire d'annulation sera le suivant : « Une demande de changement de Fournisseur a été reçue sur le point. ».
- Une F140 ne peut être annulée si une prestation de mise en service sur raccordement existant (F120) est en cours.

Suivi d'avancement SGE

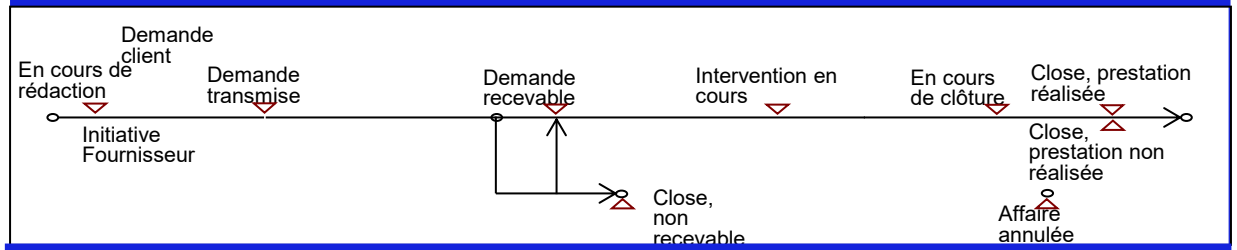

Flux

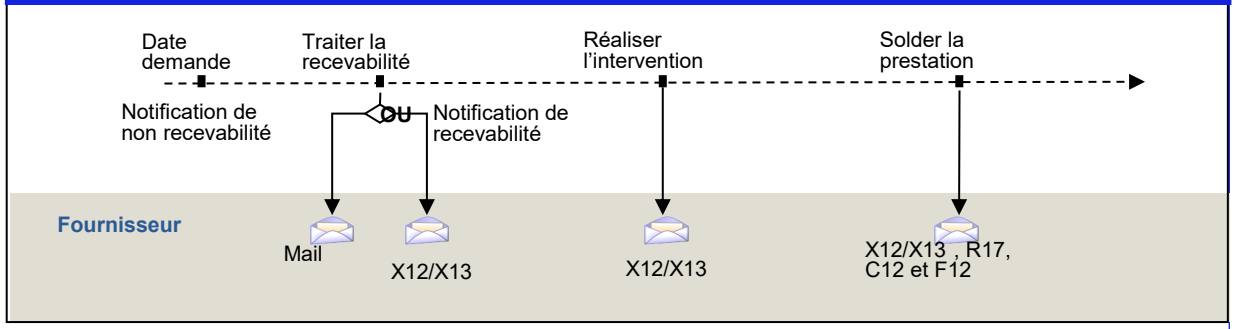

Le flux X12 est transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire
Le fournisseur auquel appartient le contrat sortant est notifié de la F140A automatique via le flux X13

F160 – Modification de formule tarifaire d'acheminement

Principes

- La demande de modification de formule tarifaire est faite par le Fournisseur titulaire sur un point en service. Elle peut notamment permettre l'activation d'un service de Calendrier Fournisseur.
- La formule tarifaire d'acheminement (FTA) choisie est souscrite pour un an.
- La prestation F160 est réalisée à iso-puissance sur toutes les classes temporelles ou sur les classes présentant les puissances maximales (si la puissance maximale de la nouvelle FTA est différente de la puissance maximale de l'ancienne FTA, une F170 est nécessaire).
- Une F160 peut également être formulée par le futur titulaire du contrat (F120A ou F130 en cours). Dans ce cas, la date d'effet souhaitée pour la modification de formule tarifaire doit être postérieure à la date d'entrée du point concerné dans le périmètre du nouveau Fournisseur.
- Suite à un changement de Fournisseur (F130), le titulaire du point dispose de 6 mois pour demander une modification de formule tarifaire d'acheminement.
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- Une demande de modification de formule tarifaire peut être faite, pour une demande pour le jour J, entre J-1 et J – 60 jours calendaires.
- La modification/transmission des données des clients finaux (Personne morale : n°SIRET, dénomination sociale, codeNAF ou Personne physique : civilité, prénom, nom) renseignées dans le webservice sont ignorées. Ces données sont pré-remplies et non modifiables depuis le portail. Ces données peuvent être mises à jour via la M007. En revanche, les informations relatives à l'interlocuteur client et l'interlocuteur technique sont prises en compte quel que soit le canal de transmission.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans demande de résiliation ou modification contractuelle en cours, et si :

Demande de modification de formule tarifaire d'acheminement	Situation du point à la date d'effet souhaitée: Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif	Point en service avec une MES ou CHF en cours
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable			Non recevable
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Recevable (futur titulaire)

- Pour un point participant à une opération d'autoconsommation collective (ACC), la souscription d'une FTA ACC constitue une exception à la règle des 12 mois entre deux changements de FTA consécutifs.
- La souscription d'une FTA ACC est dorénavant possible pour un PRM à double situation contractuelle (injection + soutirage) via la commande d'une nouvelle F160 sur la partie soutirage.

- De plus, la demande de F160 n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'a jamais été mis en service.
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - Une demande de changement de formule tarifaire, de puissance est en cours
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - La formule tarifaire d'acheminement a été souscrite il y a moins de 12 mois (sauf FTA ACC)
  - La formule tarifaire demandée est identique à la formule tarifaire actuellement souscrite
  - Le domaine de tension demandé est différent du domaine de tension du contrat existant
  - Les puissances demandées sont hors limites
  - La Puissance souscrite maximale (PS max) demandée pour la nouvelle formule tarifaire est différente de la PS max de l'ancienne formule tarifaire
  - Le pas/dénivelé de puissance demandé est incorrect (1kVA) Le couple Tarif / Formule tarifaire d'acheminement n'est pas autorisé pour ce point
  - Le point est coupé pour impayé ou pour raison de sécurité
  - Le changement du TC au primaire sur comptage HTA est nécessaire
  - La souscription à un Calendrier Fournisseur est demandée sur des Hébergeurs.

Suivi d'avancement SGE

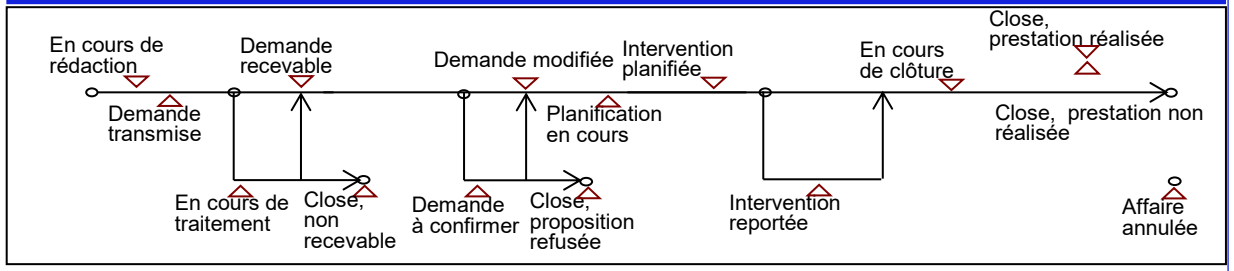

Flux

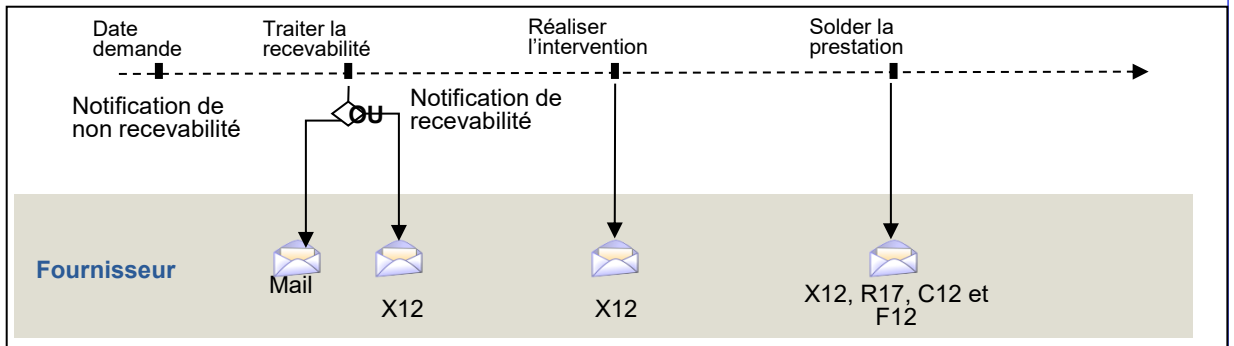

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F160 – Modification de formule tarifaire d'acheminement

Nouveautés

- L'arrivée des nouvelles fonctionnalités de Calendrier Fournisseur et de Période Mobile enrichit la nature de la prestation qui se diversifie.
  Ainsi, différents cas et options de prestations de Modification de formule tarifaire d'acheminement seront proposés.

Typologie

Une demande de modification de formule tarifaire d'acheminement se décline :

- en différentes options suivant les demandes formulées par le Fournisseur
- en différents cas suivant les interventions nécessaires au Distributeur pour répondre à la demande souhaitée

Nomenclature	Signification
F160_O1_C1	Modification de la formule tarifaire d'acheminement avec intervention simple
F160_O1_C2	Modification de la formule tarifaire d'acheminement avec pose ou changement de compteur
F160_O1_C3	Modification de la formule tarifaire d'acheminement à distance
F160_O1_C4	Modification de la formule tarifaire d'acheminement avec intervention sur le dispositif de télécommunication
F160_O2_C1	Activation calendrier Fournisseur avec intervention simple
F160_O2_C2	Activation calendrier Fournisseur avec changement de compteur
F160_O2_C3	Activation calendrier Fournisseur à distance
F160_O2_C4	Activation calendrier Fournisseur avec intervention dispositif télé-relève
F160_O3	Modification groupe de période mobile
F160_O4_C1	Modification de la formule tarifaire d'acheminement et activation calendrier Fournisseur avec intervention simple
F160_O4_C2	Modification de la formule tarifaire d'acheminement et activation calendrier Fournisseur avec pose ou changement de compteur
F160_O4_C3	Modification de la formule tarifaire d'acheminement et activation calendrier Fournisseur à distance
F160_O4_C4	Modification de la formule tarifaire d'acheminement et activation calendrier Fournisseur avec intervention dispositif de télécommunication
F160_O5	Résiliation calendrier Fournisseur

F160 –synchronisée avec une modification de la puissance souscrite (F170)

Principes

- A partir de la demande du Fournisseur, le Distributeur détermine les prestations nécessaires à la réalisation de celle-ci (prestation synchronisée avec une F170).
- Dans ce cas, toutes les prestations souhaitées sont demandées dans un seul formulaire SGE, pour une même date d'effet.
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion

- Les règles de gestion de la fiche 160 s'appliquent de la même manière aux demandes de F160 synchronisée avec une modification de puissance souscrite (F160+F170).
- La demande F160+F170 n'est pas recevable si le changement du TC au primaire sur comptage HTA est nécessaire.

Suivi d'avancement SGE

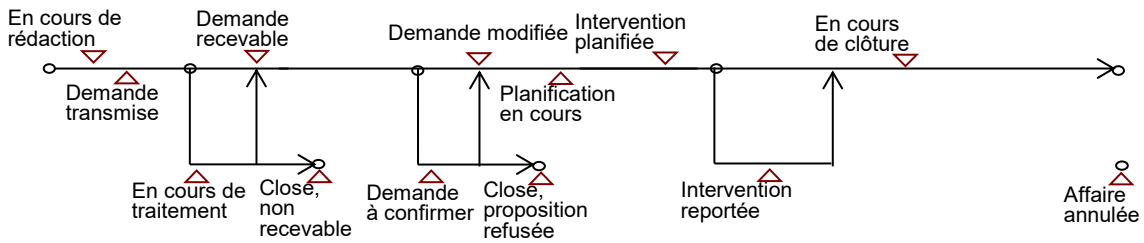

Flux

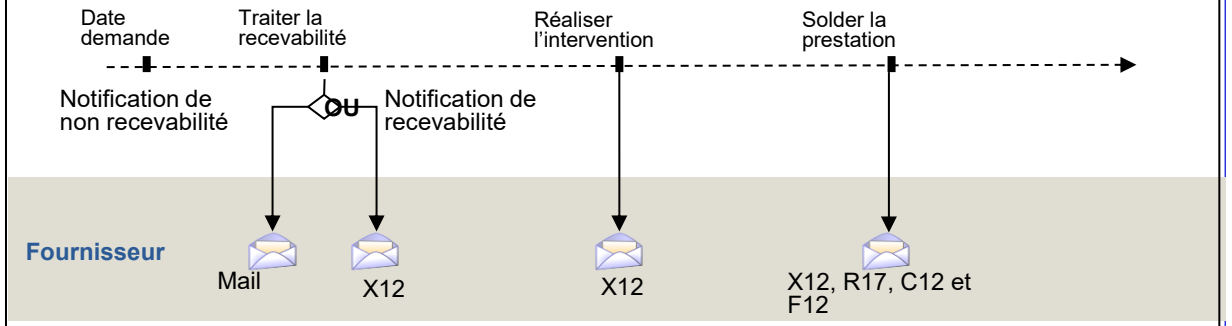

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F170 –Modification de la puissance souscrite (1/2)

Principes

- La demande de modification de la puissance souscrite est formulée par le Fournisseur titulaire du point, en précisant le numéro du point. La prestation F170 est réalisée à iso-tarif selon les conditions et délais du catalogue en vigueur. La demande reste annulable ou modifiable avant l'intervention.
- La prestation F170 est rejetée si elle est demandée alors qu'une autre modification contractuelle est en cours de réalisation (F160 ou F160+170).
- La modification de puissance souhaitée par le Fournisseur peut nécessiter des travaux de renforcement de réseau. Dans ce cas, le Fournisseur doit choisir entre :
  - Modifier sa demande en acceptant la puissance maximale disponible sur le réseau sans travaux.
  - Maintenir sa demande en acceptant la proposition de travaux, ce qui entraine la mise en attente de la demande F170 via le jalon « travaux en cours ».
  - Annuler sa demande.
- Une F170 peut également être formulée par le futur titulaire du contrat (F120A ou F130 en cours). Dans ce cas, la date d'effet souhaitée pour la modification de formule tarifaire doit être postérieure à la date d'entrée du point concerné dans le périmètre du nouveau Fournisseur.
- Une demande de modification de puissance peut être faite, pour une demande pour le jour J, entre J-1 et J – 60 jours calendaires.
- La modification/transmission des données des clients finaux (Personne morale : n°SIRET, dénomination sociale, codeNAF ou Personne physique : civilité, prénom, nom) renseignées dans le webservice sont ignorées. Ces données sont pré-remplies et non modifiables depuis le portail. Ces données peuvent être mises à jour via la M007. En revanche, les informations relatives à l'interlocuteur client et l'interlocuteur technique sont prises en compte quel que soit le canal de transmission.

Depuis juillet 2024, les règles de déclenchement d'une étude d'impact réseau (EIR) ont évolué :

En domaine de tension BT > 36 kVA, une étude d'impact réseau (EIR) est nécessaire dès lors que l'une des conditions ci-dessous est vérifiée :

- l'écart entre la puissance souscrite demandée et la puissance souscrite initiale est supérieur ou égal à 36 kVA
- la puissance souscrite initiale est strictement inférieure à 60 kVA et la puissance souscrite demandée est égale ou supérieure à 60 kVA
- la puissance souscrite initiale est strictement inférieure à 120 kVA et la puissance souscrite demandée est égale ou supérieure à 120 kVA
- la puissance souscrite demandée dépasse strictement la puissance de raccordement initiale

En domaine de tension HTA, si l'augmentation est supérieure ou égale à 100 kW ou que la puissance demandée atteint ou dépasse la puissance de raccordement, une étude d'impact réseau (EIR) est nécessaire.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

F170 –Modification de la puissance souscrite (2/2)

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans demande de résiliation ou modification contractuelle en cours, et si :

Demande de modification de la puissance souscrite	Situation du point à la date d'effet souhaitée				
	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif	Point en service avec une MES ou CHF en cours
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable			Non recevable
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Recevable (futur fournisseur)

- De plus, la demande de F170 n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur demandeur à la date d'effet souhaitée
  - Le point n'a jamais été mis en service
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi
  - Une demande de changement de formule tarifaire, de puissance, de résiliation ou de changement de Fournisseur est en cours
  - La demande est faite à plus de 60 jours avant la date de réalisation souhaitée
  - Le domaine de tension demandé est différent du domaine de tension du contrat existant
  - La formule tarifaire sélectionnée n'est pas identique à la formule tarifaire déjà souscrite (dans ce cas, il convient de faire une demande F160 complétée d'une F170)
  - Les puissances demandées sont identiques aux puissances déjà souscrites
  - Les puissances demandées sont hors limites
  - La puissance maximale demandée n'est pas compatible avec la plage de puissance autorisée du calendrier Fournisseur souscrit
  - Le dénivelé/pas de puissance demandé est incorrect
  - Les transformateurs de courant (TC) au primaire sur un comptage HTA ne sont pas compatibles avec la puissance demandée
  - Le point est coupé pour impayé ou pour raison de sécurité

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Suivi d'avancement SGE

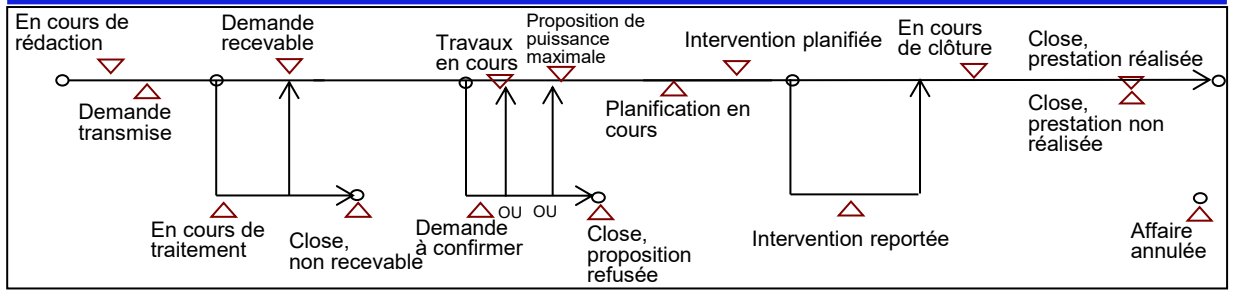

Flux

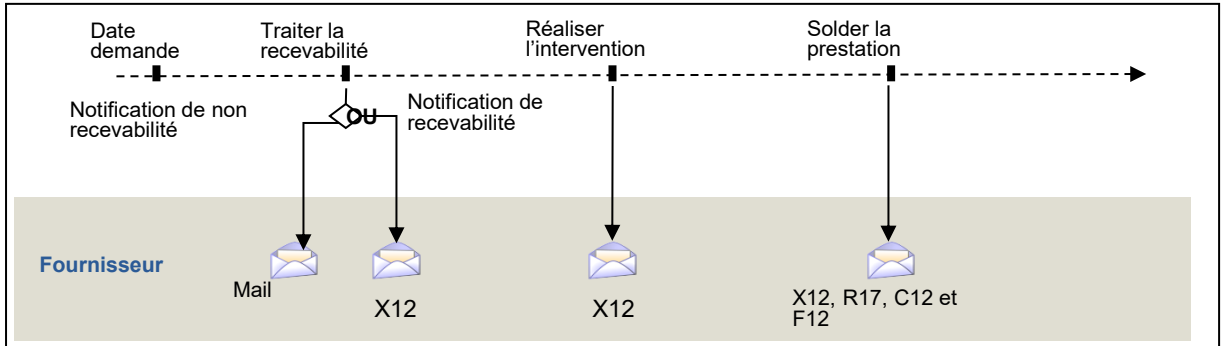

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F200A – Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement

Principes

- Une demande d'intervention pour impayé ou manquement contractuel est formulée par le Fournisseur titulaire du point.
- La demande de coupure permet de suspendre l'alimentation d'un client débiteur.
- La demande reste annulable ou modifiable avant l'intervention.
- La coupure d'un point est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- La demande de rétablissement permet de revenir à une situation normale d'alimentation.
- Il est désormais possible de demander une F200A sur un PRM pour lequel une demande de changement de fournisseur (F130) est en cours.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeInterventionPourImpaye V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

Règles de gestion

- La demande est recevable si le point existe, sans demande de résiliation, et si :

Demande de coupure pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement	Situation du point à la date d'effet souhaitée				
	Point en service	Point en service, F130 en cours	Point en service, en cours de résiliation (F140)	Point résilié	Point Improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Recevable	Non recevable		

- La demande de F200A n'est pas recevable notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - La situation d'alimentation du point ne permet pas la commande de cette prestation
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent
  - Un changement de fournisseur prendra effet dans moins de 15 jours
  - L'adresse est incohérente
  - Le point est coupé pour motif d'impayé
  - Le point est coupé pour motif de sécurité
  - Le point est un cas particulier

Suivi d'avancement SGE

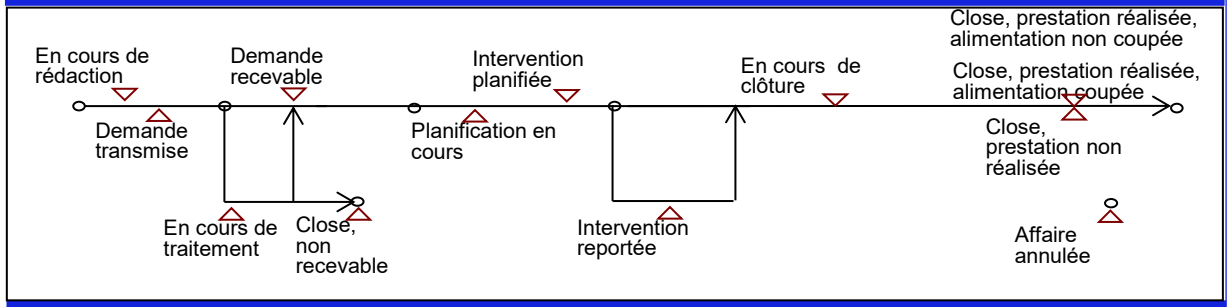

Flux

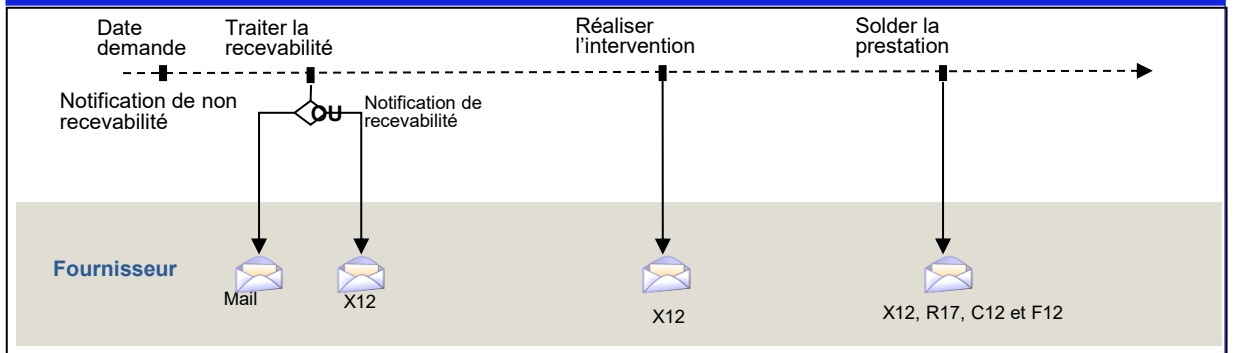

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur à chaque changement d'état de l'affaire

F300B/P300B – Souscription à un service de transmission récurrente de courbes de charge (1/2)

Principes

- Le Fournisseur titulaire, non titulaire ou un tiers peut souscrire à un service d'accès et/ou transmission récurrente de courbes enrichies (puissances actives et réactives et courbe de tension) sur un PRM C1-C4 (soutirage : F300B) et P1-P3 (injection : P300B) suivant plusieurs paramètres : fréquence de transmission (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), nature des données (corrigée, brute). La souscription à ces services est ouverte sur les points auto-producteurs.
- La situation contractuelle du point en soutirage (respectivement injection) et la capacité à collecter en soutirage (respectivement en injection) les données sont étudiées pour déterminer la recevabilité de la demande.
- Attention : les courbes d'Energie Réactive, de Tension, les Evénements ne sont jamais corrigées ; seules les courbes d'Energie Active (points de Puissance Active) peuvent être corrigées.
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - détenir l'autorisation accordée par le client d'accès aux données pour toute la durée de l'accès ou de la transmission,
  - les paramètres souhaités (avec ou sans transmission récurrente, fréquence de transmission, nature des données transmises),
  - la date de début d'accès ou de transmission souhaitée,
  - la date de fin de d'accès ou de transmission souhaitée (facultatif).
- Plusieurs services d'accès ou de transmission de courbes de charge peuvent être souscrits par un acteur sur un même PRM et sur une même période, à condition qu'ils aient des caractéristiques différentes.
- Trois compteurs sont compatibles à l'accès et la transmission de courbes de charge: ICE, PME-PMI et SAPHIR télé-relevés. Les courbes de charges sont enregistrées par défaut sur ces compteurs.
- Le service peut être résilié à la demande du client titulaire du contrat
- Le service est automatiquement arrêté
  - pour tous les demandeurs en cas de résiliation du contrat sur le point,
  - Pour tous les demandeurs en cas de changement de personne morale titulaire du contrat de fourniture (modification du SIREN)
  - Pour le fournisseur sortant dans le cas d'un changement de fournisseur.
- Pour plus de détails se référer à l'annexe relative aux publications de données.

- Le flux de Notification des Arrêts de Services Souscrits [NASS] notifie le bénéficiaire de l'arrêt du service souscrit en indiquant le motif d'arrêt, que ce soit pour des publications récurrentes ou ponctuelles.

Canaux Disponibles - Souscription

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeServicesAccesDonnees CommandeRenouvellementServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse*	Ouvert aux demandes en masse

Canaux Disponibles – Arrêt Service Souscrit

Portail	Sur la fiche du point, onglet « Services de données »
B2B	CommandeArretServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

* uniquement ouvert aux fournisseurs

Flux

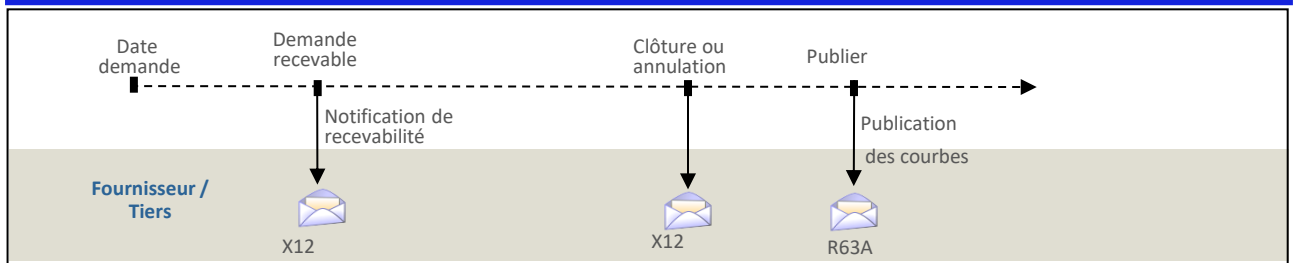

* Les flux X12 sont transmis uniquement au fournisseur demandeur de l'affaire et pour les F300B seulement. Pas de flux X12 pour les P300B

F300B/P300B – Souscription à un service de transmission récurrente de courbes de charge (2/2)

Règles de gestion

- La demande de souscription est recevable si :

Situation du point à la date de la demande

Demande de souscription à un service d'accès ou de transmission de courbes de charge	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Recevable		
Fournisseur non titulaire / Tiers	Recevable	Recevable	Non recevable	Non recevable *

** Sauf provisoirement pour les PRM P1-P3*

- De plus, la demande de souscription n'est pas recevable notamment, si:
  - Le client n'a pas autorisé l'accès à ses données de mesure,
  - Le point est en raccordement provisoire,
  - La prestation ne peut pas être réalisée à distance
  - La date de début demandée est strictement inférieure à la date du jour,
  - Le point a un rôle « Regroupement » dans un regroupement TURPE actif.

La demande est non recevable quand :

- L'alimentation du point est coupée.
- Le point dispose d'un rôle "PRM contractuel dans groupement de producteurs" actif à la date d'effet souhaitée.
- Le point a un rôle Regroupement dans un rattachement de type regroupement TURPE actif à la date d'effet souhaitée.
- Le PRM renseigné n'est pas en service (uniquement les points ne faisant pas partie d'un groupement producteur).
- Une intervention est nécessaire pour rendre le point télé-opérable.
- Le contrat du demandeur n'est pas actif pendant la période demandée.
- La situation contractuelle (onglet informations contractuelles) de point est de « Nature » : « Branchement provisoire longue durée » ou « Branchement provisoire courte durée »
- Le point est bloqué

Les messages d'erreur/information peuvent être :

- L'état contractuel du point ne permet pas cette demande.
- Le point est résilié.
- Le point est improductif.
- Le service n'est pas disponible sur point improductif. La situation du point nécessite un nouveau raccordement.
- Le point est coupé pour motif de sécurité.
- La demande ne peut pas aboutir car le compteur n'est actuellement pas télé opérable.
- La demande ne peut pas aboutir, le segment du point n'est pas compatible avec la demande.
- La demande ne peut pas aboutir, le client ne dispose pas d'un contrat en soutirage sur ce point

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeServicesAccesDonnees CommandeRenouvellementServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse*	Ouvert aux demandes en masse

Canaux Disponibles – Arrêt Service Souscrit

Portail	Sur la fiche du point, onglet « Services de données »
B2B	CommandeArretServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

* uniquement ouvert aux fournisseurs

F305A/P305A - Transmission des Index J+1 et autres données du compteur (1/2)

Principes

- Le fournisseur titulaire, non titulaire ou un tiers peut souscrire à un service de transmission récurrente des index J+1 et autres données du compteur sur les points C2-C4 (soutirage : F305A) et P1-P3 (injection : P305A) y compris sur les points auto-producteurs en précisant:
  - la confirmation de possession de l'autorisation client pour toute la durée du service,
  - les caractéristiques souhaitées,
  - la date de fin du service souhaitée (facultatif),
  - l'identité du client.
- Plusieurs services de transmission d'index peuvent être souscrits par un acteur sur un même PRM et sur une même période, à condition qu'ils aient des caractéristiques différentes.
- La date d'effet demandée est la date du jour de la demande.
- Trois compteurs sont compatibles à la transmission d'index quotidiens: ICE, PME-PMI et SAPHIR télé-relevés.
- Le service peut être résilié à la demande du client titulaire du contrat
- Le service est automatiquement arrêté
  - pour tous les demandeurs en cas de résiliation du contrat sur le point
  - Pour tous les demandeurs en cas de changement de personne morale titulaire du contrat de fourniture (modification du SIREN)
  - Pour le fournisseur sortant dans le cas d'un changement de fournisseur
- Pour plus de détails se référer à l'annexe relative aux publications de données.
- Tous les acteurs ayant fait une demande de transmission récurrente des index quotidiens pourront résilier leurs propres abonnements.
- Le flux de Notification des Arrêts de Services Souscrits [NASS] notifie le bénéficiaire de l'arrêt du service souscrit en indiquant le motif d'arrêt, que ce soit pour des publications récurrentes ou ponctuelles.

Canaux Disponibles - Souscription

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeServicesAccesDonnees CommandeRenouvellementServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse*	Ouvert aux demandes en masse

Canaux Disponibles – Arrêt Service Souscrit

Portail	Sur la fiche du point, onglet « Services de données »
B2B	CommandeArretServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

* uniquement ouvert aux fournisseurs

Suivi d'avancement SGE

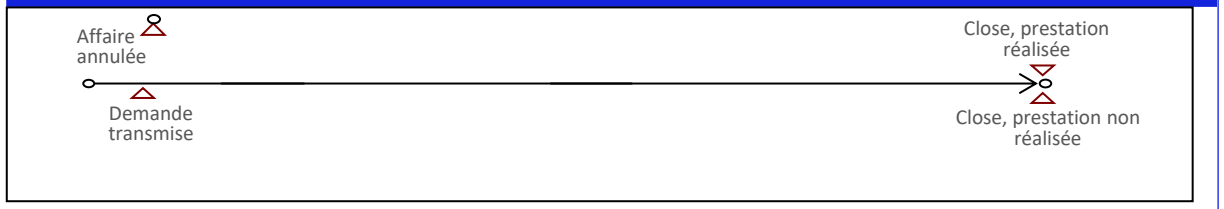

Flux

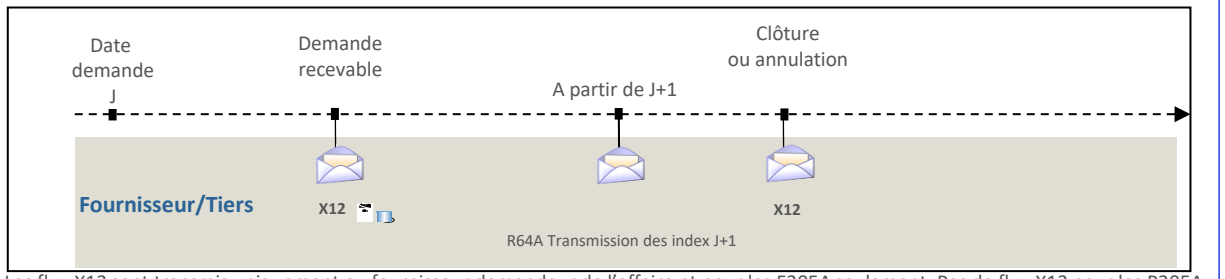

Les flux X12 sont transmis uniquement au fournisseur demandeur de l'affaire et pour les F305A seulement. Pas de flux X12 pour les P305A

F305A/P305A - Transmission des Index J+1 et autres données du compteur (2/2)

Règles de gestion

- La demande de souscription est recevable si :

Demande de transmission récurrente des index J+1 et autres données du compteur	Situation du point à la date de début			
	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Recevable		
Fournisseur non titulaire / Tiers	Recevable	Recevable	Non recevable	Non recevable *

** Sauf provisoirement pour les PRM P1-P3*

- De plus, la demande de souscription n'est pas recevable notamment, si:
  - Le client n'a pas autorisé l'accès à ses données de mesure,
  - Le point est en raccordement provisoire,
  - La prestation ne peut pas être réalisée à distance,
  - La date de début demandée est strictement inférieure à la date du jour,
  - Le point a un rôle « Regroupement » dans un regroupement TURPE actif.

La demande est <u>non recevable</u> quand :

- L'alimentation du point est coupée.
- Le point dispose d'un rôle "PRM contractuel dans groupement de producteurs" actif à la date d'effet souhaitée.
- Le point a un rôle Regroupement dans un rattachement de type regroupement TURPE actif à la date d'effet souhaitée.
- Le PRM renseigné n'est pas en service (uniquement les points ne faisant pas partie d'un groupement producteur).
- Une intervention est nécessaire pour rendre le point télé-opérable.
- Le contrat du demandeur n'est pas actif pendant la période demandée.
- La situation contractuelle (onglet informations contractuelles) de point est de « Nature » : « Branchement provisoire longue durée » ou « Branchement provisoire courte durée »
- Le point est bloqué

Les messages d'erreur/information peuvent être :

- L'état contractuel du point ne permet pas cette demande.
- Le point est résilié.
- Le point est improductif.
- Le service n'est pas disponible sur point improductif. La situation du point nécessite un nouveau raccordement.
- Le point est coupé pour motif de sécurité.
- La demande ne peut pas aboutir car le compteur n'est actuellement pas télé opérable.
- La demande ne peut pas aboutir, le segment du point n'est pas compatible avec la demande.
- La demande ne peut pas aboutir, le client ne dispose pas d'un contrat en soutirage sur ce point

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeServicesAccesDonnees CommandeRenouvellementServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse*	Ouvert aux demandes en masse

Canaux Disponibles – Arrêt Service Souscrit

Portail	Sur la fiche du point, onglet « Services de données »
B2B	CommandeArretServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

* uniquement ouvert aux fournisseurs

F375A/P375A - Transmission infra-journalière des données du compteur

Principes

- Le fournisseur titulaire, non titulaire ou un tiers peut appeler le webservice CommandeTransmissionDonneesInfraJ, afin de demander la transmission infra-journalière, pour un point de connexion actif, de données du compteur.
- La prestation est ouverte aux PRM C2-C4 pour les données en soutirage (prestation F375A), ainsi qu'aux PRM P1-P3 pour les données en injection (prestation P375A).
- Dans une même demande, pour un PRM donné, l'acteur peut demander un ou plusieurs types de données, parmi les suivants :
  - Courbes de charge (avec une profondeur de 24 heures) et courbe de tension
  - Index
  - paramètres de tarification dynamique
- Seuls les compteurs ICE, PME-PMI et SAPHIR télé-relevés munis d'un boitier IP sont éligibles à ce service.
- L'acteur de marché doit disposer de l'accord du client pour la transmission des données demandées du PRM.
- Le fichier sera transmis en moins de 30 min suite à la demande, dans la limite de 10 000 demandes en cours de traitement par Enedis.

Canaux Disponibles

Portail	Non disponible
B2B	CommandeTransmissionDonneesInfraJ V1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande de transmission <u>est recevable</u> uniquement si :
  - le site est équipé d'un compteur communicant avec boitier IP
  - il n'y a pas d'autres demandes en cours pour un même PRM, pour les mêmes types de données, datant de moins de 30 min
  - l'acteur de marché dispose de l'autorisation client pour les données demandées
  - les données demandées sont cohérentes avec le type de compteur du PRM

	Situation du point à la date de demande			
Demande de transmission infra-journalière des données du compteur	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Recevable	Non recevable	Non recevable *
Fournisseur non titulaire /Tiers	Recevable	Recevable	Non recevable	Non recevable *

** Sauf provisoirement pour les PRM P1-P3*

Flux

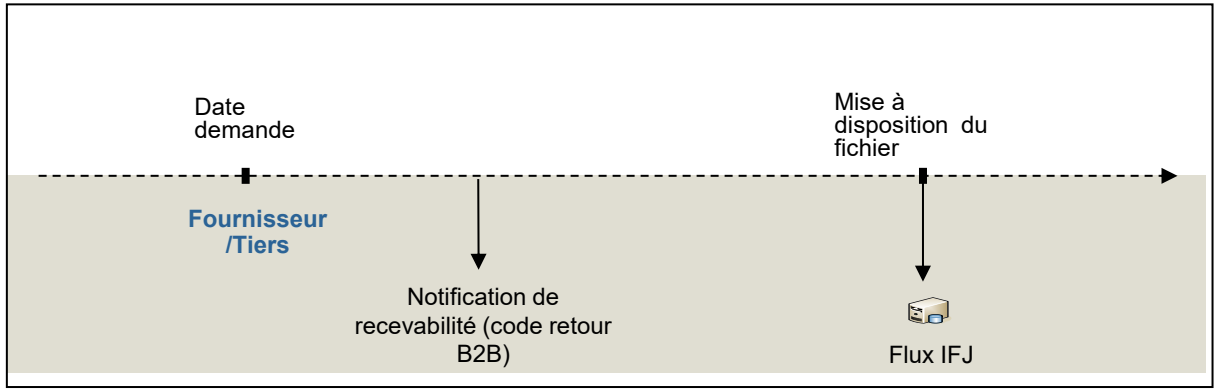

Service d'accès aux données de mesures

Déclaration d'un accord de consentement du client sur une période, pour un type de donnée

Principes

- Le fournisseur titulaire, non titulaire ou un tiers peut souscrire à un service d'accès aux données en précisant:
  - la confirmation de possession du consentement client pour toute la durée du service, ainsi que l'identité du client
  - Le type de données voulu
  - la date de fin du service souhaitée (facultative, si une date est renseignée, la durée du service ne pourra excéder 3 ans)
- Plusieurs services d'accès aux données peuvent être souscrits par un acteur sur un même PRM et sur une même période, à condition qu'ils soient pour des types de données différentes.
- La date d'effet demandée est la date du jour de la demande.
- La demande est prise en compte immédiatement.
- Le service peut être résilié à la demande du client titulaire du contrat
- Le demandeur peut résilier tout ou partie des services d'accès souscrit pour un point.
- Le service est automatiquement résilié
  - pour tous les demandeurs en cas de résiliation du contrat sur le point
  - pour le fournisseur sortant dans le cas d'un changement de fournisseur
  - à l'arrivée à échéance (dépassement de la date de fin du service)
- Le flux de Notification des Arrêts de Services Souscrits [NASS] notifie le bénéficiaire de l'arrêt du service souscrit en indiquant le motif d'arrêt, que ce soit pour des publications récurrentes ou ponctuelles.

Canaux Disponibles - Souscription

Portail	Non disponible
B2B	CommandeAccesDonneesMesuresV1.0
Demandes en masse	Non Disponible

Canaux Disponibles - Résiliation

Portail	Sur la fiche du point, onglet « Mesures »
B2B	CommandeArretServiceSouscritMesures V1
Demandes en masse	Non Disponible

Règles de gestion

- La demande de souscription est recevable si :

Situation du point à la date de la demande

	Point en service	Point en service, en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Recevable		
Fournisseur non titulaire / Tiers	Recevable	Recevable	Non recevable	Non recevable *

** Sauf provisoirement pour les PRM P1-P3*

- Si un acteur demande un service identique à un autre déjà actif, mais avec une date de fin plus lointaine (dans la limite des 36 mois à compter de la date de demande), alors le service est prolongé jusqu'à cette nouvelle date de fin (en gardant le même identifiant de service souscrit).

- De plus, la demande de souscription n'est pas recevable notamment, si:
  - Le point est en raccordement provisoire,
  - La date de début demandée est strictement inférieure à la date du jour,
  - Le point a un rôle « Regroupement » dans un regroupement TURPE actif

F400, F410 et F415 - Prestations de vérification d'appareils (1/2)

Principes

- Les demandes de vérification des protections des moyens de production autonomes consistent à vérifier les équipements de protection HTA et de découplage des groupes électrogènes. Elles peuvent être demandées séparément ou simultanément.
- Enedis peut demander une vérification des protections en cas de présomption de dysfonctionnement. Dans ce cas, si les protections ne présentent pas d'anomalie, la prestation n'est pas facturée.
- Les interventions sont réalisées selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- Les actes de validation de vérification des protections exclusivement réalisées par le Distributeur sont portés par les prestations F400/F410/F415. Elles sont accessibles via les prestations commandables.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

- La prestation F401 n'est plus commandable via un formulaire dédié depuis SGE. Depuis juillet 2023, elle est proposée en option des prestations F400, F410 ou F415 en fonction du choix du client de faire réaliser ou non l'ensemble des travaux par Enedis. Si une F401 est demandée, un numéro d'affaire spécifique lui sera attribué.
- Les prestations F400/F410/F415 peuvent être couplées avec une F460 via le formulaire de commande et en fonction du choix du client de réaliser ou non une séparation de réseau. Si une F460 est demandée, un numéro d'affaire spécifique lui sera attribué.

		Prestation(s) complémentaire(s) disponible(s)		
		F401	F460A (C2-C3)	F460B (C4)
Prestation Principale	F400	Oui	Oui	Non
	F410	Oui	Oui	Oui
	F415	Oui	Oui	Non

Suivi d'avancement SGE

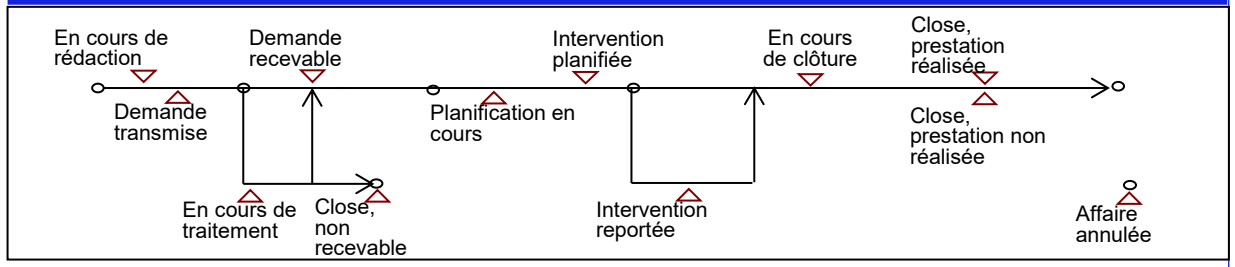

Flux

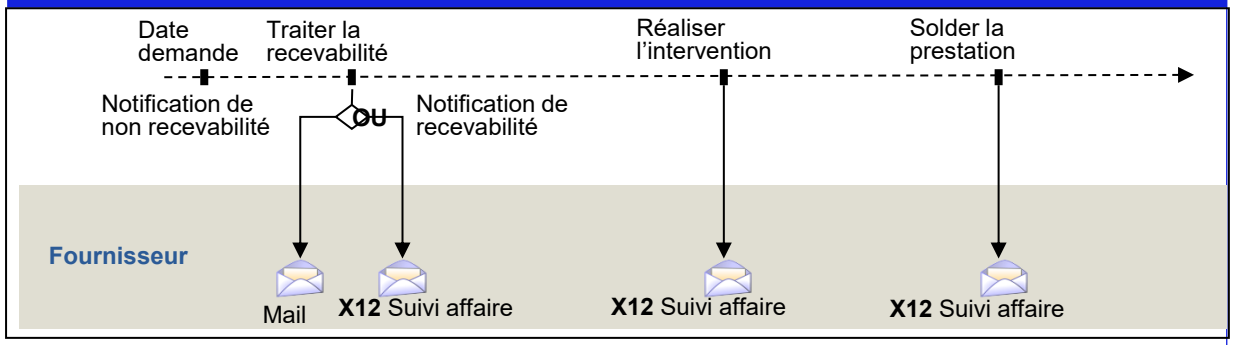

F400, F410 et F415 - Prestations de vérification d'appareils (2/2)

Règles de gestion

- Les demandes de vérification (unitaires et couplées) sont réalisées sous réserve que :
  - La séparation de réseau ait été réalisée au préalable si nécessaire
  - Les matériels aptes à l'exploitation aient été fournis par le client si ceux en place n'étaient pas adaptés.
    - Le client peut confier la vérification des protections à un organisme agréé. Dans ce cas, l'intervention d'Enedis est nécessaire pour donner l'accès aux ouvrages et en fin d'intervention, pour vérifier les travaux effectués et remettre l'installation en situation initiale

- La demande est non recevable si :
  - Une ou plusieurs demandes identiques sont en cours sur le point
  - La demande ne peut être faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Le contrat n'aura pas encore été activé à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat ne sera plus actif à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat du fournisseur titulaire actuel n'est pas actif
  - Le point ne sera plus dans le périmètre du fournisseur titulaire actuel à la date d'effet souhaitée de la prestation

- La recevabilité nécessite un traitement par un agent Enedis si :
  - Une demande de coupure est en cours
  - Un changement de fournisseur prendra effet dans moins de 15 jours
  - Le point n'est pas dans le périmètre du fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le point est un cas particulier
  - Le point est en cours de résiliation
  - Le point est coupé pour motif d'impayé
  - Le point est coupé pour motif de sécurité
  - Le point est improductif
  - Le point est résilié
  - Une demande identique a déjà été formulée
  - Autre

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Prestations concernées

- F400 – Vérification des protections HTA
- F401 – Vérification des protections (couplée avec des prestations F400, F410 ou F415)
- F410 – Vérification des protections de découplage des groupes électrogènes
- F415 – Vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage des groupes électrogènes
- F460 – Séparation de réseaux (couplée avec F400, F410 ou F415)

F401 – Vérification des protections

Principes

- La prestation F401 n'est plus commandable via un formulaire dédié depuis SGE.
- Depuis juillet 2023, elle est proposée en option des prestations F400, F410 ou F415 en fonction du choix du client de faire réaliser ou non l'ensemble des travaux par Enedis.
- Si une F401 est demandée, un numéro d'affaire propre lui sera attribué.
- L'avancement de l'affaire F401 suit les jalons de l'affaire dont elle est une option (F400, F410 ou F415).

Canaux Disponibles

Portail	En option des prestations F400, F410 ou F415 commandables sur le point
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Prestations F401	Prestations principales
F401 - Option 1 Vérification seule des protections HTA par le distributeur	F400
F401 - Option 2 Vérification du dispositif de protection de découplage par le distributeur	F410
F401 - Option 3 Vérification simultanée du dispositif de protection HTA de découplage des groupes électrogènes par le distributeur	F415

Suivi d'avancement SGE

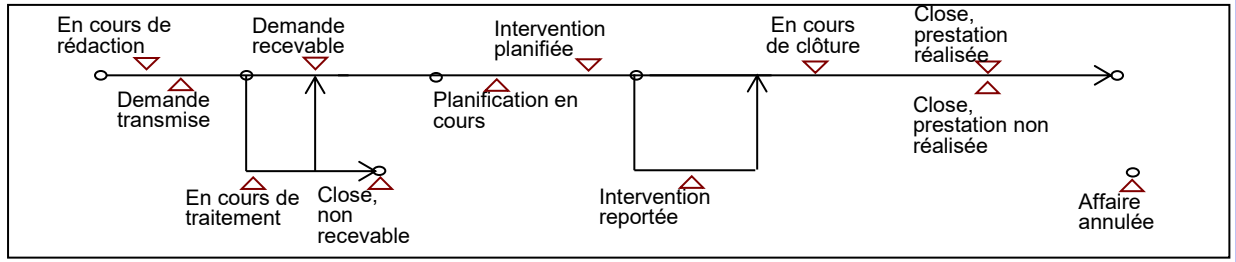

Flux

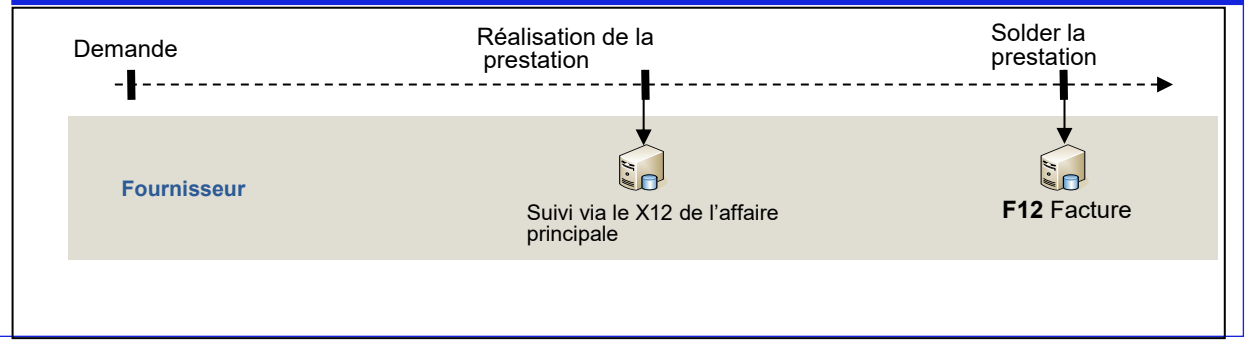

F420A et F420B – Prestations de vérification sur le dispositif de comptage

Principes

- Les demandes de vérification sur le dispositif de comptage consistent à effectuer une vérification métrologique ou visuelle du compteur, ou à procéder à un contrôle de la chaîne de mesure en HTA.
- Ces prestations font l'objet d'une facturation forfaitisée.
- Enedis peut demander une vérification des protections en cas de présomption de dysfonctionnement. Dans ce cas, si les protections ne présentent pas d'anomalie, la prestation n'est pas facturée.
- Les interventions sont réalisées selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Les demande de prestations de vérification sont automatiquement non recevables si :
  - Une ou plusieurs demandes identiques sont en cours sur le point
  - La demande ne peut être faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Le contrat n'aura pas encore été activé à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat ne sera plus actif à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat du fournisseur titulaire actuel n'est pas actif
  - Le point ne sera plus dans le périmètre du fournisseur titulaire actuel à la date d'effet souhaitée de la prestation
- La recevabilité est traitée par un agent Enedis si :
  - Une demande de coupure est en cours
  - Un changement de fournisseur prendra effet dans moins de 15 jours
  - Le point n'est pas dans le périmètre du fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le point est un cas particulier
  - Le point est en cours de résiliation
  - Le point est coupé pour motif d'impayé
  - Le point est coupé pour motif de sécurité
  - Le point est improductif
  - Le point est résilié
  - Une demande identique a déjà été formulée
  - Autre

Suivi d'avancement SGE

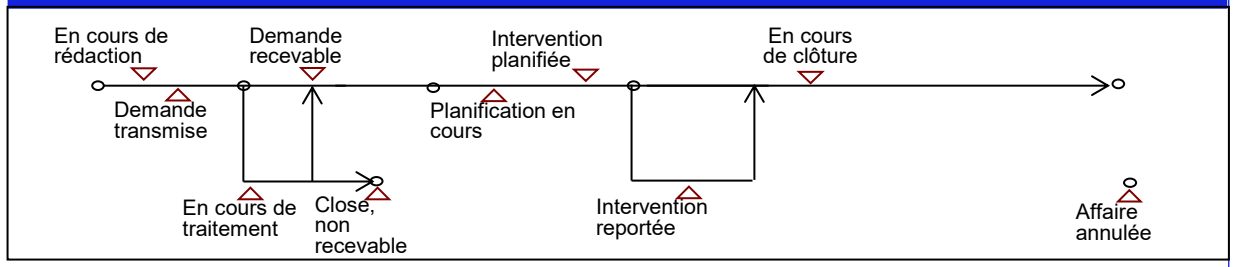

Flux

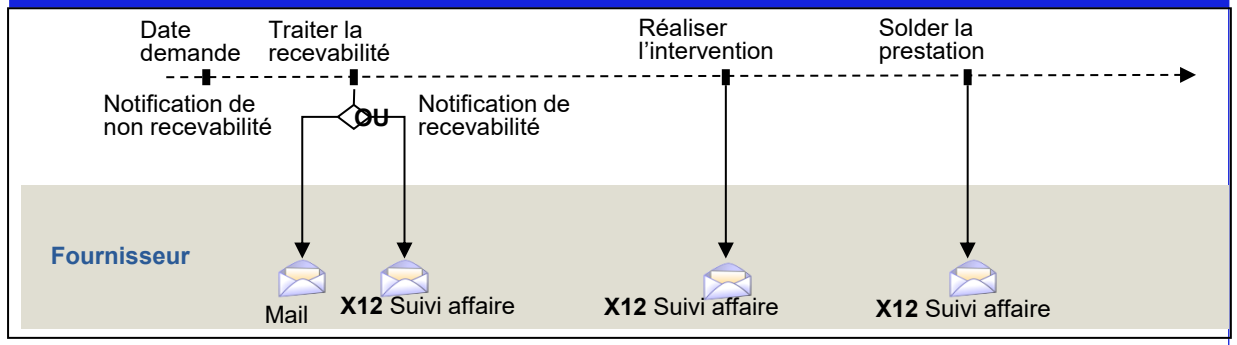

F460 et F960 – Prestations réseau (1/2)

Principes

- La prestation F460, séparation de réseaux, consiste à mette hors tension l'installation du client afin que ce dernier puisse procéder à son entretien ou à des travaux. En général, cette séparation est possible par intervention au niveau du coffret de coupure en limite de propriété ou en tête de branchement.
- La prestation F960, protection de chantiers, consiste à mettre en œuvre des mesures de protection du réseau et des personnes lorsque des travaux ont lieu au voisinage des lignes électriques d'Enedis.
- L'intervention est réalisée selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- La prestation F460 est toujours commandable via un formulaire dédié depuis SGE.
- La prestation F460 peut également être couplée avec une F400/F410/F415 via le formulaire de commande et en fonction du choix du client de réaliser ou non une vérification des protections complémentaire. Dans ce cas, un numéro d'affaire propre lui sera attribué.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point et en option des prestations F400, F410 et F415**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande est non recevable si :
  - Une ou plusieurs demandes identiques sont en cours sur le point
  - La demande ne peut être faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Le contrat n'aura pas encore été activé à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat ne sera plus actif à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat du fournisseur titulaire actuel n'est pas actif
  - Le point ne sera plus dans le périmètre du fournisseur titulaire actuel à la date d'effet souhaitée de la prestation

Suivi d'avancement SGE

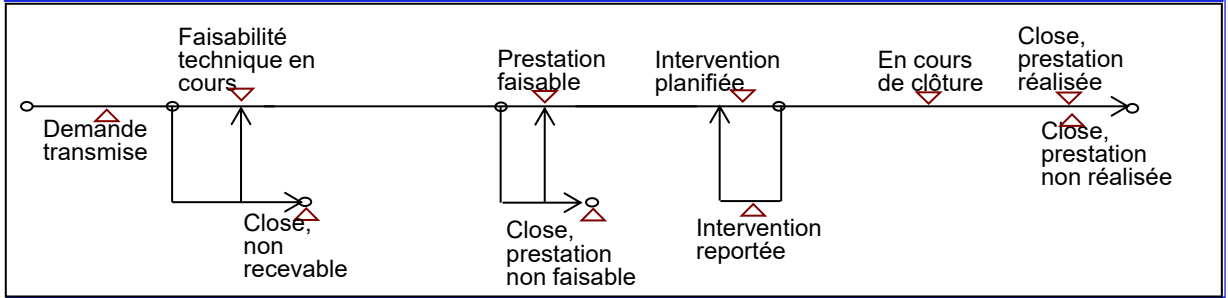

Flux

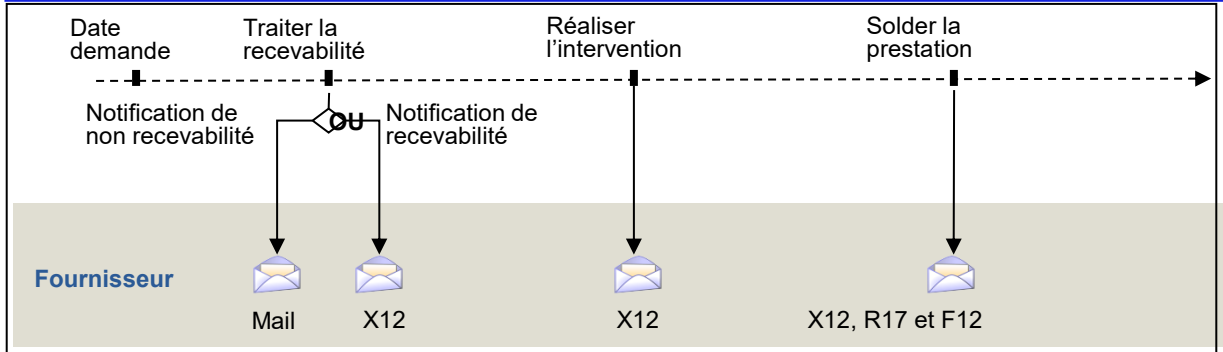

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F460 et F960 – Prestations réseau (2/2)

Règles de gestion

- La recevabilité est traitée par un agent Enedis si :
  - Une demande de coupure est en cours
  - Un changement de fournisseur prendra effet dans moins de 15 jours
  - Le point n'est pas dans le périmètre du fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Le point est un cas particulier
  - Le point est en cours de résiliation
  - Le point est coupé pour motif d'impayé
  - Le point est coupé pour motif de sécurité
  - Le point est improductif
  - Le point est résilié
  - Une demande identique a déjà été formulée
  - Autre

Prestations concernées

- F400 – Vérification des protections HTA
- F410 – Vérification des protections de découplage des groupes électrogènes
- F415 – Vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage des groupes électrogènes
- F460 – Séparation de réseaux
- F960 – Protections de chantier

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point et en option des prestations F400, F410 et F415**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

F600 et F660 - Prestations liées à la qualité de fourniture

Principes

- La prestation F600 consiste à établir des bilans semestriels de continuité de fourniture portant sur des engagements standards, ou à souscrire des engagements personnalisés de continuité de fourniture et de qualité de l'onde. Suite à la prestation, un bilan est envoyé tous les six mois au fournisseur.
- La prestation F660 consiste à mettre en place un dispositif permettant de manœuvrer à distance l'ouverture et la fermeture des interrupteurs des cellules d'arrivée du réseau, afin de diminuer les temps de coupure en cas d'incident.
- Le fournisseur titulaire peut commander ces prestations à partir de la fiche du point.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande est <u>non recevable</u> si :
  - Le point est inexistant ou non éligible
  - Une demande de changement de fournisseur est en cours
  - Une demande de résiliation est en cours
  - Une demande de coupure est en cours
  - Une demande identique a déjà été formulée par le fournisseur
  - Le point est en dehors du périmètre du fournisseur
  - La date souhaitée est impossible
  - Une prestation ou une procédure existe déjà dans SGE pour cette demande
  - Autre

Suivi d'avancement SGE

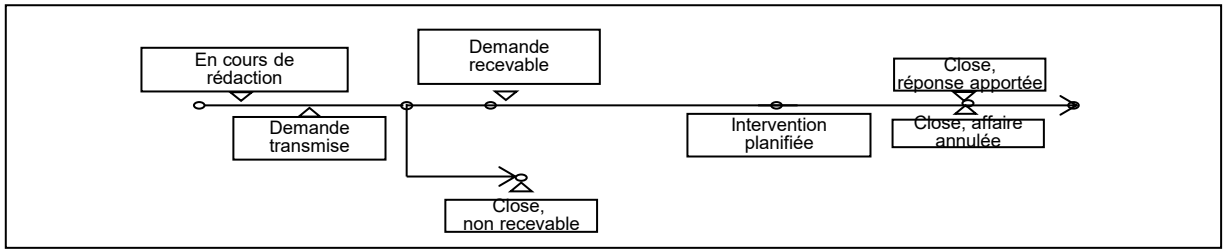

Flux

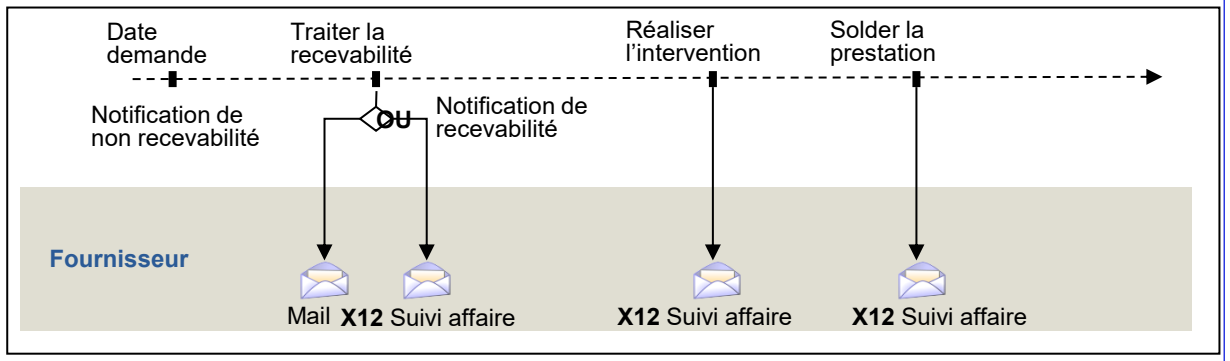

Prestations concernées

- F600 – Demande de souscription engagement personnalisé
- F660 – Mise en place d'une télécommande des interrupteurs d'arrivée

F610 et F620 - Prestations liées à la qualité de fourniture

Principes

- Les prestations consistent à demander à Enedis, d'effectuer une mesure des variations de tension et/ou de qualité d'alimentation, afin de déterminer si les engagements réglementaires ou contractuels sont respectés.
- Le fournisseur titulaire peut commander ces prestations à partir de la fiche du point.
- La prestation F620 d'analyse ponctuelle de la qualité de fourniture n'est pas facturée si l'analyse des enregistrements montre que les perturbations proviennent du réseau public et ne sont pas conformes aux engagements.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande est <u>non recevable</u> si :
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Le point ne sera plus dans le périmètre du Fournisseur titulaire actuel à la date d'effet souhaitée de la prestation
  - Une ou plusieurs demandes identiques sont en cours sur le point
  - Le contrat n'aura pas encore été activé à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat ne sera plus actif à la date d'effet souhaitée
  - Le contrat du Fournisseur titulaire actuel n'est pas actif

- La demande peut faire l'objet d'une <u>recevabilité</u> par le Distributeur dans les cas suivants :
  - Une demande de coupure est en cours
  - Le point est un cas particulier
  - Le point est en cours de résiliation
  - Le point est coupé pour motif d'impayé
  - Le point est coupé pour motif de sécurité
  - Le point est improductif
  - Le point est résilié
  - Une demande identique a déjà été formulée
  - Un changement de fournisseur prendra effet dans moins de 15 jours
  - Le point n'est pas dans le périmètre du fournisseur à la date d'effet souhaitée
  - Autre

Suivi d'avancement SGE

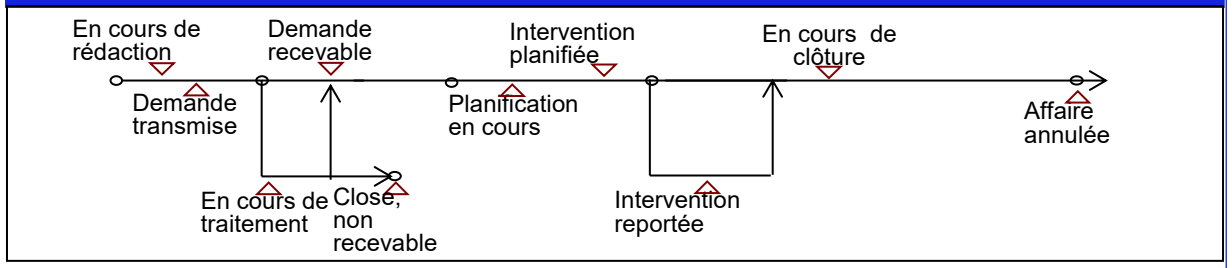

Flux

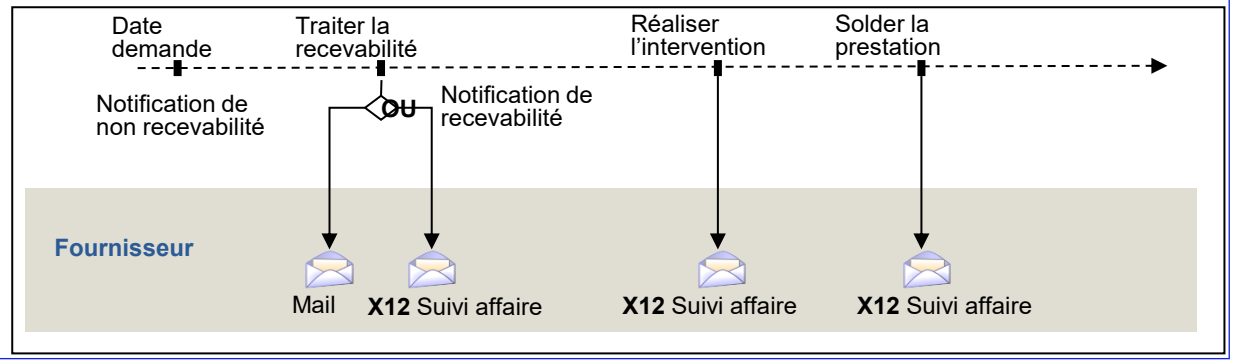

Prestations concernées

- F610 – Analyse ponctuelle des variations lentes de tension
- F620 – Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture

F800A et F800B C4 - Raccordement provisoire pour une durée > 28j (1/2)

Principes

- Le Fournisseur saisit dans SGE une demande de raccordement provisoire sur le réseau existant, se situant à proximité immédiate, et disposant d'une puissance d'alimentation suffisante. Le Distributeur détermine la prestation à réaliser (F800 ou F820) en fonction de la durée indiquée par le Fournisseur dans la demande.
- Les demandes de mise en service ne peuvent être anticipées au-delà de 25 jours calendaires par rapport à la date de la demande sauf pour la commune de Paris (75) où les prestations peuvent être saisies jusqu'à 60 jours avant la date de mise en service.
- Les interventions suivantes seront réalisées : la rédaction et la signature des éventuelles conventions de raccordement et d'exploitation, les travaux de raccordement du site au réseau public de distribution, la mise en service du raccordement provisoire, la résiliation, le dé-raccordement, la pose/dépose du dispositif de comptage.
- Si des travaux sont à réaliser, le client doit accepter la proposition de raccordement pour que la prestation puisse être réalisée.
- La mise en service peut être réalisée dans la mesure où le client dispose d'un contrat avec un Fournisseur d'électricité.
- Le client doit fournir l'armoire de comptage
- Le Fournisseur peut choisir le standard de réalisation : express ou standard.
- A l'approche de la date de résiliation initialement renseignée dans la demande de raccordement, le Fournisseur devra confirmer cette date ou faire une demande de prolongation suivant les besoins du client. Si aucune demande de prolongation n'est reçue du Fournisseur par le Distributeur, la résiliation est programmée à la date prévue.
- La mise en service, la résiliation (ainsi que la/les prolongations éventuelles) sont portées par un numéro d'affaire unique.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point dans le cas des bornes fixes sinon via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeRaccordementProvisoireV1.0 ModificationDateDeposeRaccordementProvisoire V1.0
Demandes en masse	Non disponible

Suivi d'avancement SGE

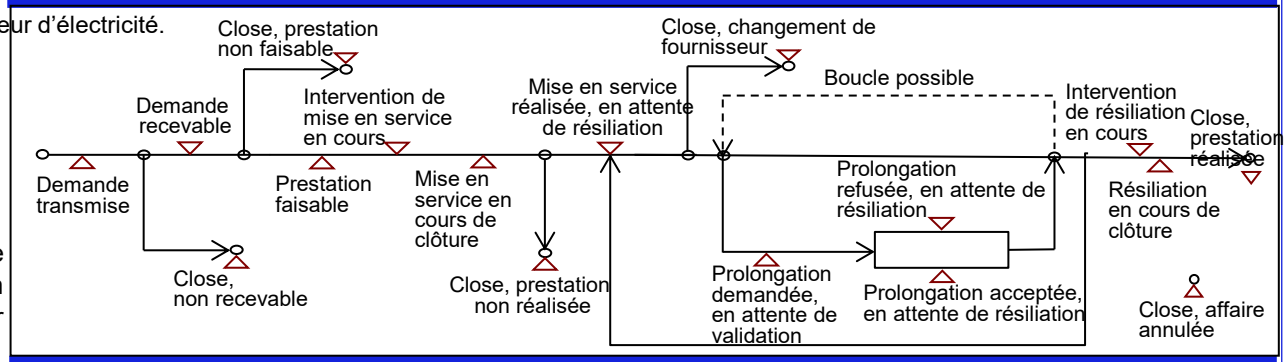

Flux

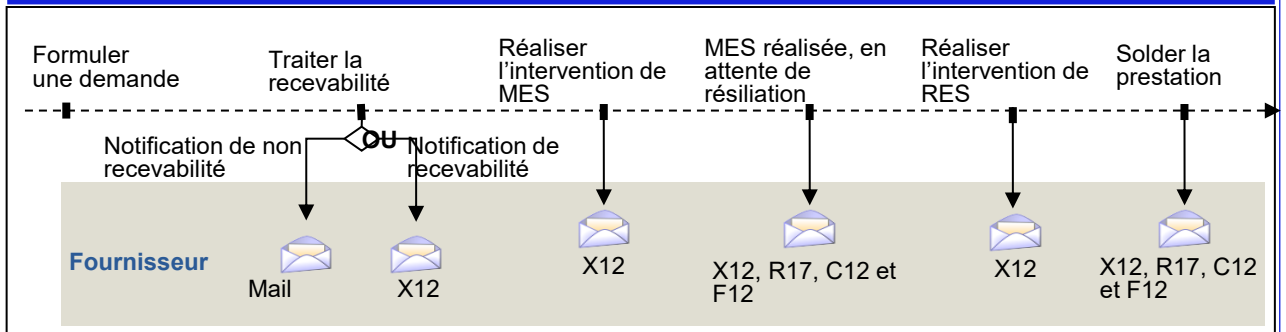

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F800A et F800B C4 - Raccordement provisoire pour une durée > 28j (2/2)

Règles de gestion

La demande peut être non recevable si :

- La durée de raccordement est supérieure à 2 ans
- La date d'effet souhaitée d'un raccordement provisoire est inférieure ou égale à la date du jour (uniquement F800B)
- La date d'effet souhaitée de résiliation est inférieure ou égale à la date souhaitée de mise en service
- La date d'effet de mise en service est supérieure à la date du jour + 120 jours
- Le point n'est pas improductif
- Les puissances demandées sont hors limites
- Le pas de puissance demandé est incorrect (uniquement F800B)
- (*) Le domaine de tension tarifaire est différent du domaine du point
- (*) Une affaire contractuelle est en cours sur le point
- (*) Un raccordement provisoire est en cours sur le point
- La durée du raccordement provisoire doit être supérieure ou égale à 1 jour
- La recevabilité est indéterminée car une étude manuelle de la recevabilité est nécessaire
- (*) La situation du point ne permet pas de répondre à la demande
- Le dénivelé de puissances demandé est incorrect : si la FTA demandée = BT>36kVA longue utilisation et que l'ensemble des puissances demandées contient plus de deux valeurs distinctes (uniquement F800B)
- (*) Une demande de prestation technique est en cours sur le point
- Le dénivelé de puissance demandé est incorrect
- Les puissances pointe et heures pleines hiver doivent être identiques pour ce tarif BTSUPLU (uniquement F800B)
- (*) Le dénivelé de puissance demandé est incorrect : si le compteur est un PME-PMI, que la FTA demandée est BT>36kVA longue utilisation et que la valeur des puissances renseignées pour les classes temporelles heures pleines été et heures creuses été sont différentes (uniquement F800B)
- (*) Le SI de comptage n'autorise pas l'intervention sur le point

La demande de raccordement provisoire fera l'objet d'une recevabilité manuelle par le Distributeur.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point dans le cas des bornes fixes sinon via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeRaccordementProvisoireV1.0 ModificationDateDeposeRaccordementProvisoire V1.0
Demandes en masse	Non disponible

La demande de prolongation ou de résiliation ne peut être enregistrée notamment si :

- Le point n'est pas en service
- Une demande de prolongation est toujours en attente de validation sur le point
- La date de fin de la prolongation demandée est à plus d'un an de la date de la demande de prolongation
- Une intervention de résiliation est en cours

La demande de prolongation peut être acceptée ou refusée par le Distributeur. Si la demande est acceptée, la nouvelle date de fin est prise en compte.

(*) Règle ignorée lors d'une commande d'affaire sans PRM

F820 C4 – Raccordement provisoire pour une durée ≤ 28 jours (1/2)

Principes

- Le Fournisseur saisit dans SGE une demande raccordement provisoire pour une durée ≤ 28 jours sur le réseau existant, se situant à proximité immédiate, et disposant d'une puissance d'alimentation suffisante. Le Distributeur détermine la prestation à réaliser (F800 ou F820) en fonction de la durée indiquée par le Fournisseur dans la demande.
- Les demandes de mise en service ne peuvent être anticipées au-delà de 25 jours calendaires par rapport à la date de la demande sauf pour la commune de Paris (75) où les prestations peuvent être saisies jusqu'à 60 jours avant la date de mise en service.
- La prestation est ouverte pour une puissance souscrite inférieure à 250 kVA.
- Les interventions suivantes seront réalisées : la rédaction et la signature des éventuelles conventions de raccordement et d'exploitation, les travaux de raccordement du site au réseau public de distribution, la mise en service du raccordement provisoire, la résiliation, le dé-raccordement, la pose/dépose du dispositif de comptage.
- La mise en service peut être réalisée dans la mesure où le client dispose d'un contrat avec un Fournisseur d'électricité.
- La résiliation est programmée par Enedis à la date initialement demandée par le Fournisseur.
- Le fournisseur peut choisir le délai de réalisation : standard ou express.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point dans le cas des bornes fixes sinon via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeRaccordementProvisoireV1.0 ModificationDateDeposeRaccordementProvisoire V1.0
Demandes en masse	Non disponible

Flux

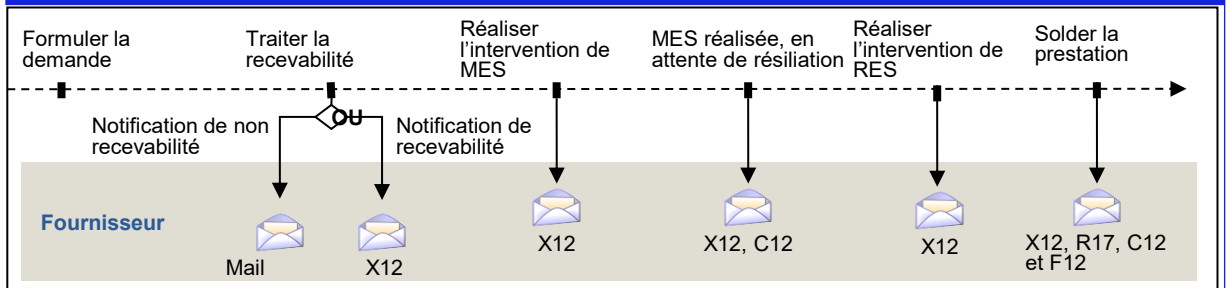

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

Suivi d'avancement SGE- MES puis RES

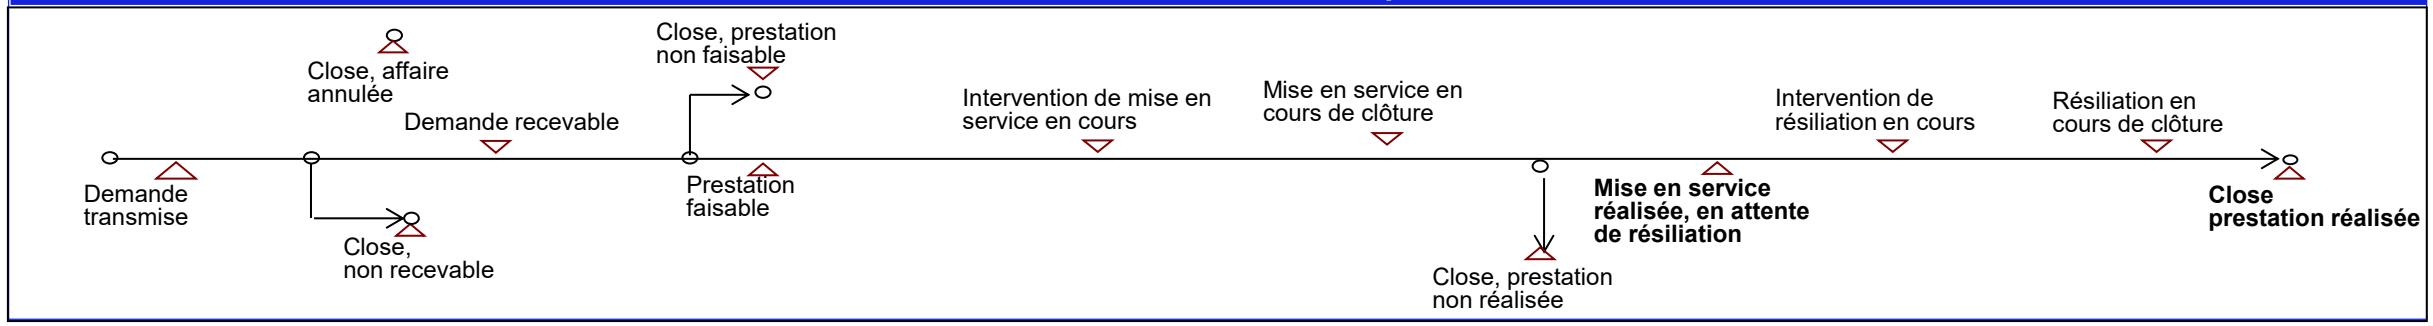

(*) Règle ignorée lors d'une commande d'affaire sans PRM

F820 C4 – Raccordement provisoire pour une durée ≤ 28 jours (2/2)

Règles de gestion

- La demande <u>ne peut être enregistrée notamment</u> si :
  - La date d'effet est strictement inférieure à la date du jour
  - La date d'effet souhaitée de résiliation est inférieure ou égale à la date souhaitée de mise en service
  - La date d'effet de mise en service est supérieure à la date du jour + 120 jours
  - Les puissances demandées sont hors limites
  - Le dénivelé/pas de puissance demandé est incorrect
  - (*) Une affaire contractuelle est en cours sur le point
  - (*) Un raccordement provisoire est en cours sur le point
  - La durée du raccordement provisoire doit être supérieure ou égale à 1 jour
  - (*) La situation du point ne permet pas de répondre à la demande
  - Le dénivelé de puissances demandé est incorrect : si la FTA demandée = BT>36kVA longue utilisation et que l'ensemble des puissances demandées contient plus de deux valeurs distinctes
  - (*) Un raccordement provisoire est en cours sur le point
  - La recevabilité est indéterminée car une étude manuelle de la recevabilité est nécessaire
  - (*) La prestation demandée est incompatible avec le domaine de tension du point
  - (*) Une demande de prestation technique est en cours sur le point
  - Les puissances pointe et heures pleines hiver doivent être identiques pour ce tarif BTSUPLU
  - (*) Le dénivelé de puissance demandé est incorrect : si le compteur est un PME-PMI, que la FTA demandée est BT>36kVA longue utilisation et que la valeur des puissances renseignées pour les classes temporelles heures pleines été et heures creuses été sont différentes
  - (*) Le SI de comptage n'autorise pas l'intervention sur le point

- La demande de raccordement provisoire fera l'objet d'une recevabilité manuelle par le Distributeur.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point dans le cas des bornes fixes sinon via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeRaccordementProvisoireV1.0 ModificationDateDeposeRaccordementProvisoire V1.0
Demandes en masse	Non disponible

(*) Règle ignorée lors d'une commande d'affaire sans PRM

F840 – Raccordement ou modification de raccordement

Principes

- La prestation consiste à raccorder physiquement une installation définitive au réseau existant conformément au barème de facturation de l'opération de raccordement des utilisateurs du réseau public de distribution d'électricité concédé à Enedis.
- La prestation correspond également aux modifications de raccordement dans le cadre des demandes d'augmentation ou de diminution de la puissance souscrite par rapport à la puissance de raccordement initiale, lorsque des travaux sont nécessaires.
- La prestation permet les possibilités suivantes en fonction du domaine de tension :
  - BT>36kVA : nouveau raccordement (sans option particulière)
  - HTA : nouveau raccordement (sans option particulière)
  - HTA : nouveau raccordement avec alimentation de secours
  - HTA : alimentation de secours

Canaux Disponibles

Portail	Via la prestation commandable sur le point
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande est non recevable si :
  - Le numéro SIRET est invalide
  - Le secteur d'activité du client final est absent
  - Le code NAF renseigné est inconnu
  - Le client final n'est pas renseigné
  - Le code postal renseigné n'est pas connu
  - L'interlocuteur client n'est pas renseigné
  - L'adresse du point n'est pas renseignée
  - L'identifiant du point de livraison doit être renseigné pour une alimentation de secours
  - La puissance de secours demandée
- La recevabilité est traitée par un agent Enedis si :
  - Le contrat de fourniture est toujours actif

Suivi d'avancement SGE

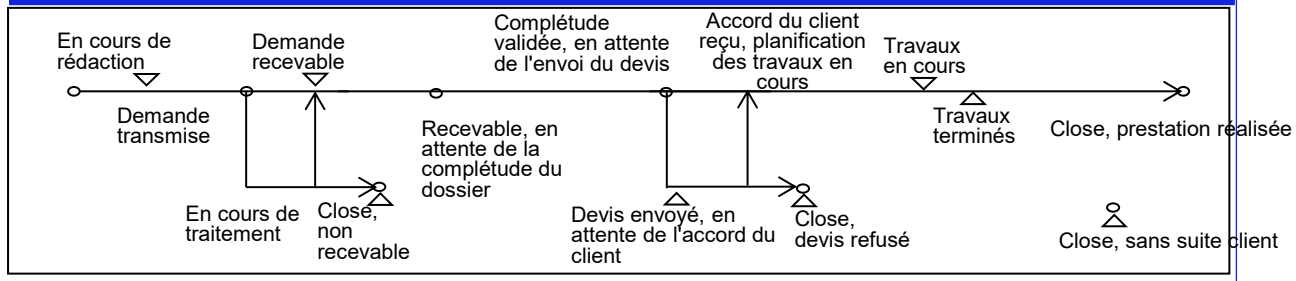

Flux

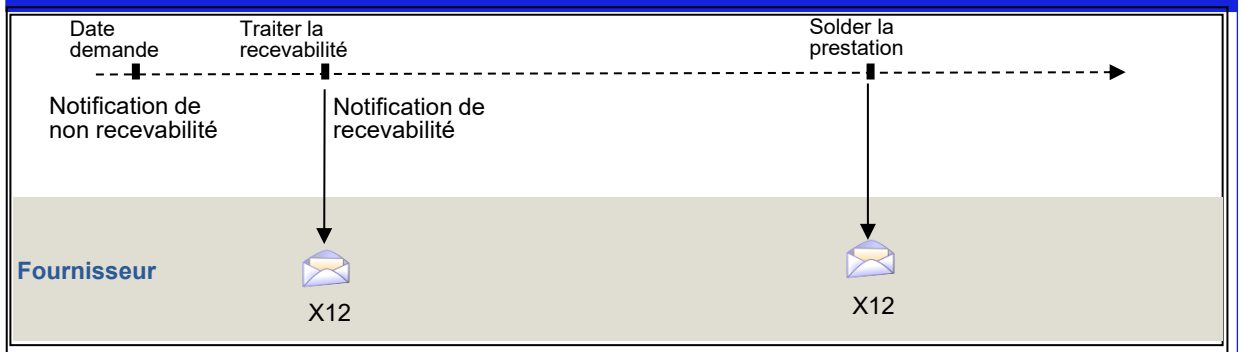

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F860, F870 et F880 - Modification ou suppression de raccordement

Principes

- Les prestations F860/F870/F880 sont relatives à la vie d'un raccordement : déplacement, modification du raccordement, suppression du raccordement, etc.
- Les prestations permettent les possibilités suivantes en fonction du domaine de tension :
  - BT>36kVA : nouveau raccordement (sans option particulière)
  - HTA : nouveau raccordement (sans option particulière)
  - HTA : nouveau raccordement avec alimentation de secours
  - HTA : alimentation de secours

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations F860, F870, F880 commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande est non recevable si :
  - Le numéro SIRET est invalide
  - Le secteur d'activité du client final est absent
  - Le code NAF renseigné est inconnu
  - Le client final n'est pas renseigné
  - Le code postal renseigné n'est pas connu
  - L'interlocuteur client n'est pas renseigné
  - L'adresse du point n'est pas renseignée
  - L'identifiant du point de livraison doit être renseigné pour une alimentation de secours
  - La puissance de secours demandée
- La recevabilité est traitée par un agent Enedis si :
  - Le contrat de fourniture est toujours actif

Suivi d'avancement SGE

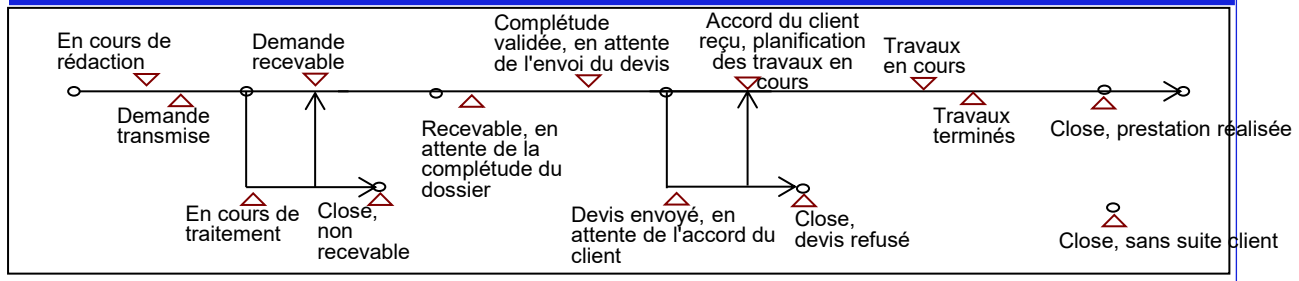

Flux

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

Prestations concernées

- F860 - Déplacement de compteur / Déplacement et modification de raccordement
- F870 - Déplacement d'ouvrages autres que le dispositif de comptage ou de raccordement.
- F880 - Suppression de raccordement

M002 – Demandes diverses (1/2)

Principes

- La prestation « M002 – Demandes diverses » traite les demandes qui n'ont pas de formulaires dédiés (voir ci-dessous).
- Le fournisseur peut commander une M002 avec ou sans PRM[1], sur les segments C2-C4 qu'il soit fournisseur titulaire ou non du point.
- Les prestations F600 et F660 sont à présent saisies à travers un formulaire dédié et les prestations F860, F870 et F880 sont à présent commandables depuis la fiche du point.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les nouvelles demandes ou via les prestations commandables depuis la fiche du point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Liste des demandes

- Les prestations prises en compte dans une demande diverse sont :

  Demande d'exploitation du réseau :
  - Elagage[1]

  Demande d'information :
  - Informations sur la relève
  - Flux de facturation non reçu
  - Informations facturations
  - Modification d'adresse du point
  - Nom de l'ancien fournisseur suite erreur de PRM
  - Solde d'intervention ou de prestation (relance affaire en cours)
  - Demande d'informations techniques (M003) uniquement C2C4
  - Informations diverses

Suivi d'avancement SGE (ancienne version 23.2)

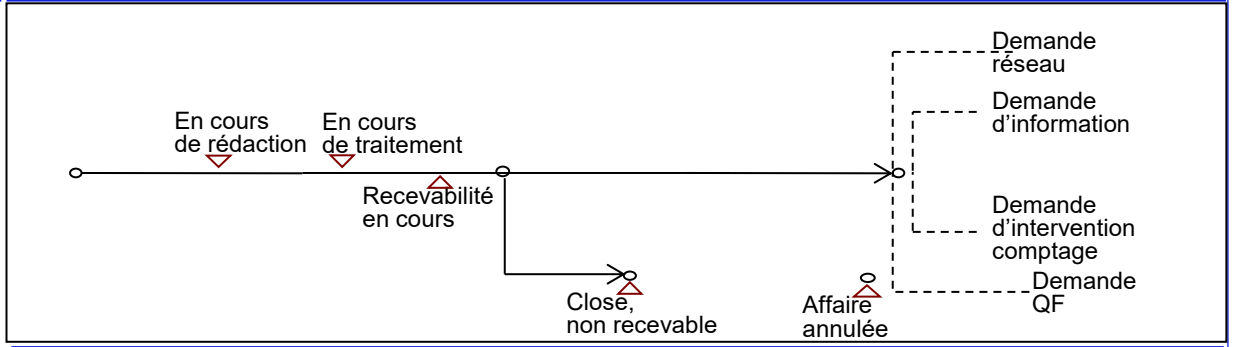

Suivi d'avancement SGE (version à jour 23.5)

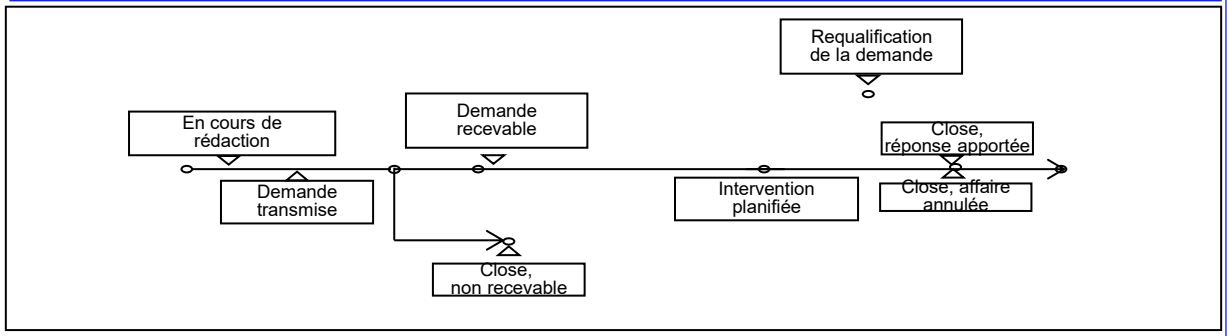

M002 – Demandes diverses (2/2)

Liste des demandes

Demande d'intervention comptage :

- Souscription de période d'observation (HTA)
- Informations diverses
- Regroupement TURPE
- Remplacement du compteur par un compteur électronique (F175 option 2)
- Interventions spécifiques sur dispositif de comptage en propriété de l'utilisateur (F440)

Demande de type QF :

- Informations diverses(1)
- Demande de bilan
- Proposition d'engagements personnalisés

Demande d'annulation :

- Annulation d'affaire
- Annulation de frais

Demande de raccordement :

- Alimentation complémentaire uniquement C2C4
- Alimentation de secours uniquement C2C4
- Modification de RDV téléphonique (U4) uniquement C2C4
- Valeur d'ICC (intensité de court-circuit) au PRM uniquement C2C4
- Information sur devis raccordement uniquement C2C4
- Contestation index pose ou dépose raccordement provisoire
- Information diverses

Demande service de données :

- Rejet de la demande d'abonnement

Règles de gestion

- La demande est non recevable si :
  - Le point est inexistant ou non éligible
  - Une demande de changement de fournisseur est en cours
  - Une demande de résiliation est en cours
  - Une demande de coupure est en cours
  - Une demande identique a déjà été formulée par le fournisseur
  - Le point est en dehors du périmètre du fournisseur
  - La date souhaitée est impossible
  - Une prestation ou une procédure existe déjà dans SGE pour cette demande
  - Autre

Canaux Disponibles

Portail	Via les nouvelles demandes ou via les prestations commandables depuis la fiche du point
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Flux

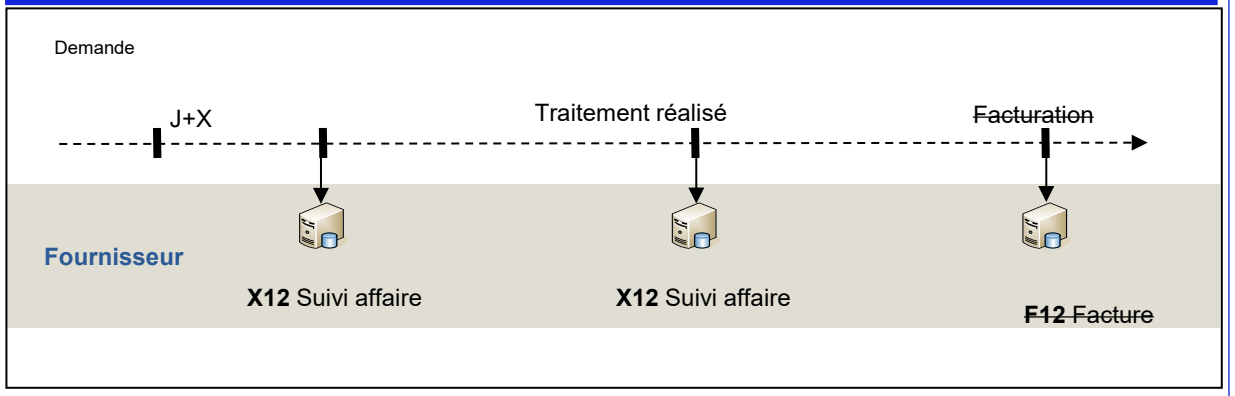

M007 – Mise à jour des données administratives

Principes

- Cette prestation permet au Fournisseur de modifier les données administratives du client sans changement du titulaire du contrat.
- Elle ne peut en aucun cas se substituer à une demande de mise en service sur raccordement existant.
- Les données administratives pouvant être modifiées sont :
  - l'identification du client (raison sociale, code secteur / activité, n° de SIRET pour une personne morale).
  - les informations relatives à l'interlocuteur client : le nom et l'adresse.
  - les informations relatives à l'interlocuteur d'intervention.
- Si la demande induit une modification de SIREN (personne morale), les services souscrits sont arrêtés pour prévenir tout accès sans l'autorisation de la personne morale titulaire du contrat de fourniture.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationAdministrative V1.1
Demandes en masse	Ouvert aux demandes en masse

Règles de gestion

La demande n'est pas recevable notamment si :

- La situation du point ne permet pas de répondre à la demande
- Une demande de prestation est en cours sur le point
- La date d'effet souhaitée est différente de la date du jour
- Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date d'intervention souhaitée
- La catégorie du client saisie est différente de celle de la situation courante du point.

Suivi d'avancement SGE



Dans le cas d'une demande non recevable, l'affaire n'est pas créée.

Flux

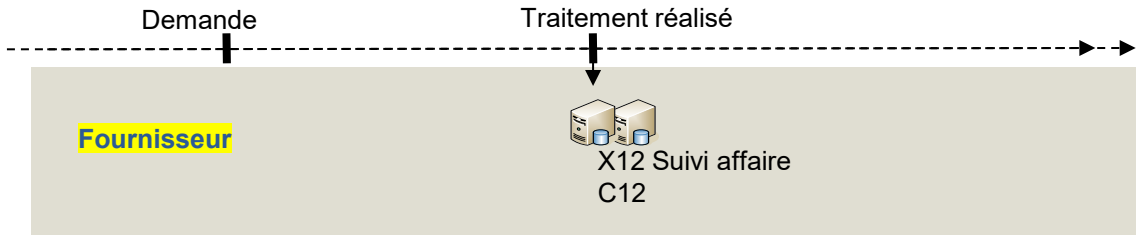

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

M009 – Réclamation

Principes

- Le Fournisseur peut formuler différents types de Réclamations (Accueil, Qualité de traitement de la prestation demandée, Qualité et continuité de la fourniture, Raccordement, Travaux, Relève, Facturation de l'acheminement).
- Délais de réponse du Distributeur :
  - 15 jours calendaires pour apporter une réponse définitive pour les réclamations hors celles liées à la qualité d'alimentation.
  - 15 jours calendaires pour apporter une réponse définitive ou une lettre d'attente pour les réclamations liées à la qualité d'alimentation.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Traitement de la demande :
  - le Distributeur analyse la demande et l'oriente vers le Fournisseur concerné.
  - Si la demande présente un problème de forme ou de compréhension, le Distributeur peut renvoyer la réclamation au Fournisseur. Le Fournisseur dispose de 3 jours ouvrés pour apporter les précisions demandées sans quoi la réclamation est annulée.
  - Si la demande ne relève pas d'une réclamation, l'affaire est clôturée par le Distributeur avec le motif "Clôture, canal réclamation inadapté" en précisant le canal approprié à utiliser. L'information est également visible dans la fiche de synthèse de l'affaire.
  - Si la demande ne relève pas des missions du Distributeur, l'initiateur est notifié par e-mail. L'information est également visible dans la fiche de synthèse de l'affaire.

Suivi d'avancement SGE

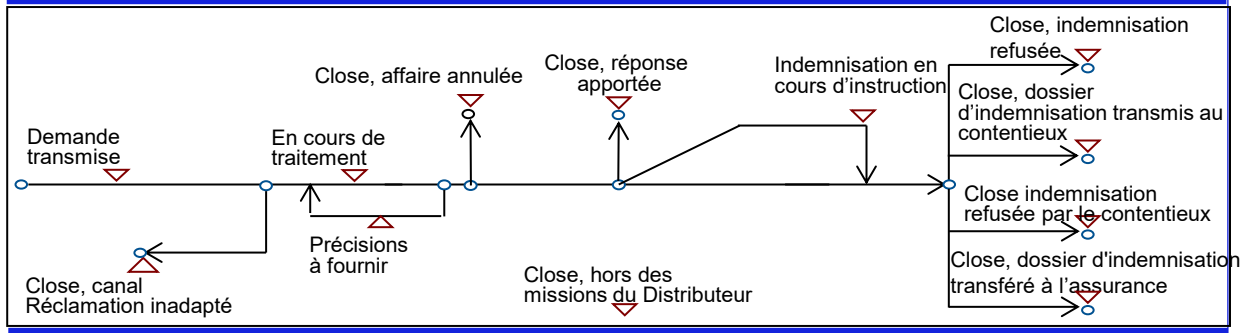

Flux

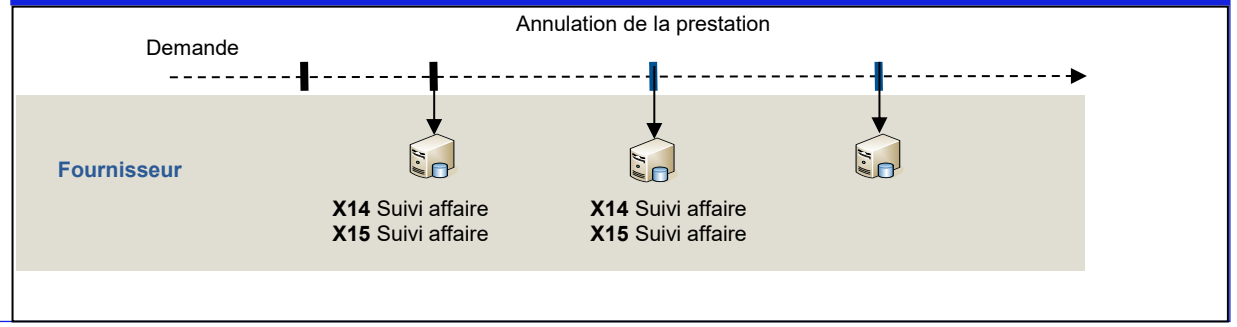

M013 – Communication à l'initiative du Distributeur

Principes

- Une affaire M013 permet au Distributeur d'informer le Fournisseur titulaire du contrat de fourniture sur le point de l'existence d'une situation particulière et d'obtenir si besoin une confirmation formelle du Fournisseur

Canaux Disponibles

Portail	Non disponible
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Le Fournisseur peut être informé des situations suivantes :
  - Compteur propriété client non conforme suite à contrôle (hors tolérance, piles HS...)
  - Demande d'information ou réclamation
  - Information bilan QF
  - Modification de comptage ou technique impactant le contrat (pertes, niveau tension)
  - Modifications liées au relevé (plage de relève, mode de relève...)
  - Non conformité des installations
  - Non conformité du comptage par rapport au cadre réglementaire - TURPE
  - Problèmes liés au relevé (site inaccessible, comptage techniquement dégradé...)
  - Rectification hors cas de dysfonctionnement de comptage

Suivi d'avancement SGE



Flux

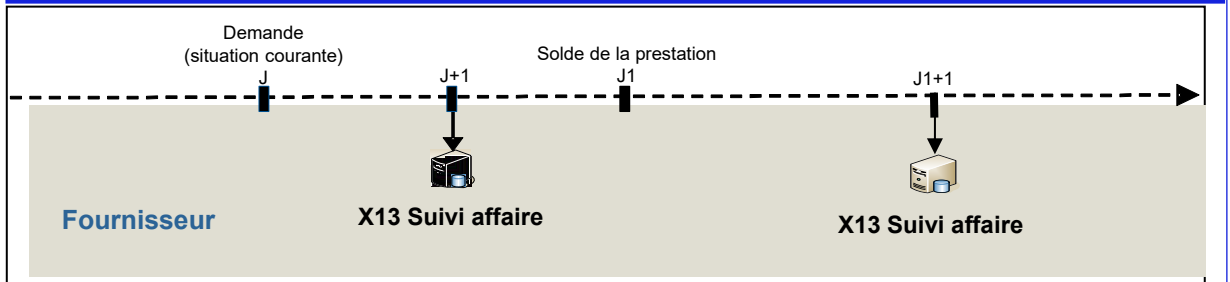

M017 – Rectification

Principes

- Ce formulaire permet au Distributeur de communiquer au Fournisseur titulaire du point de livraison sur les rectifications.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Le Fournisseur peut être informé pour les raisons suivantes :
  - Fraudes ou dysfonctionnement de comptage
  - Rectification de mesures
  - Rectification de frais
  - Rectification de paramètres contractuels
  - Le Fournisseur peut disposer d'un délai de 30 jours ouvrés pour apporter des éléments factuels et probants concernant la période à rectifier
  - En l'absence d'éléments du Fournisseur dans le délai de 30 jours ouvrés, le Distributeur procèdera à la rectification

Suivi d'avancement SGE

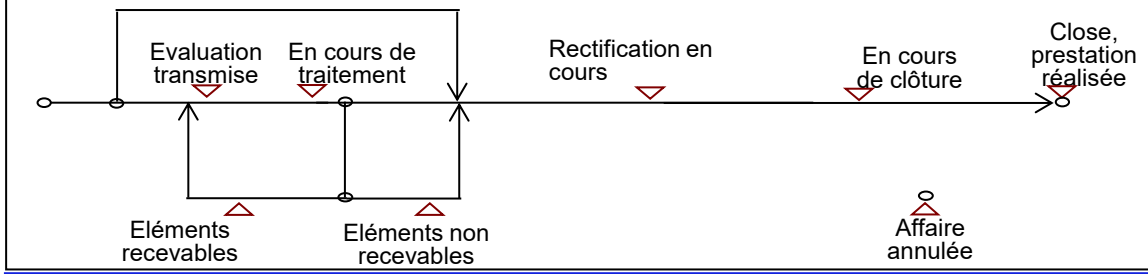

Flux

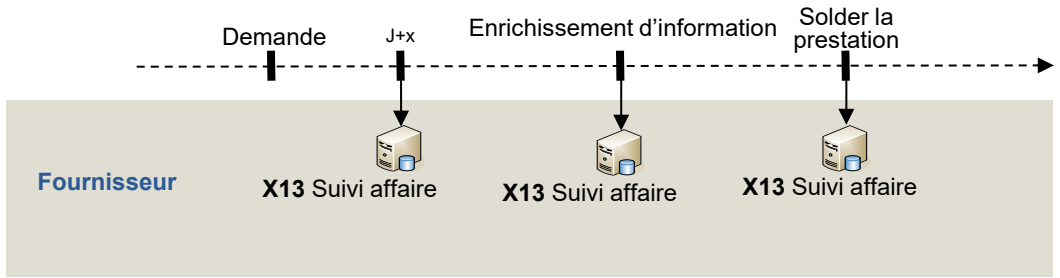

Le flux X13 sera transmis au Fournisseur à chaque changement d'état de l'affaire.

M023 – Transmission de données techniques et contractuelles et de l'historique de données de mesures (1/4)

Principes

- La M023 est un service de publication ponctuelle permettant de récupérer les données suivantes :
  - Mesures fines :
    - Index quotidiens
    - Courbes de charge
    - Energies globales quotidiennes
  - Mesures facturantes
  - Données techniques et contractuelles
- Le fournisseur titulaire a accès aux données techniques et contractuelles et aux mesures facturantes, nécessaires dans le cadre de l'exécution du contrat de fourniture d'énergie, sans besoin de l'accord du client. Dans tous les autres cas, l'accord client[1] explicite est nécessaire.
- Pour les informations techniques et contractuelles la situation courante est retournée sur l'ensemble des PRM de la demande. Pour les autres types de données, la période d'historique demandée s'applique à l'ensemble des PRM.
- Les demandes de consultations sont tracées à des fins d'audit et de contrôle des autorisations d'accès aux données.
- Une demande peut être effectuée sur des PRM rattachés à un ou plusieurs segments de clientèle, à part pour les demandes de publication d'historique de courbes de charge corrigée qui doivent être uniquement effectuées pour les segments C1-C4, P1-P3.
- Une demande ne concerne que les données d'injection ou de soutirage, pas les deux simultanément.
- Enedis préconise une utilisation multi-PRM de la prestation M023.
- Pour toute demande recevable traitée par Enedis, un ou plusieurs fichiers de résultat est ou sont mis à disposition en attachement de la fiche de l'affaire sur le portail Enedis, et envoyé(s) via un flux (R6X ou C68) sur les canaux de contact précisés en annexe du contrat. Un fichier de compte rendu est fourni à la clôture de la demande.
- Le format de sortie des fichiers de résultats est en JSON, le format CSV est disponible uniquement pour les demandes effectuées par le portail.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point ou via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeHistoriqueDonneesMesuresFinesV1.0 CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantesV1.0 CmmandeInformationsTechniquesEtContractuellesV1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande est recevable si :
  - Conformité avec le Contrat d'interface (Contrôles de surface)
  - Contrôle de la limite de PRM par demande (cf. Règles de gestions des fiches M023 détaillées)
  - Vérification de la cohérence de la date uniquement via le canal B2B (format, date début antérieure à la date fin, date fin antérieure ou égale à la date du jour)
  - Contrôle de la cohérence des PRM (numérique 14 caractères)
- La publication des données dépend également de « l'accord client » qui aura été spécifié dans la demande :
  - Si la demande est transmise au titre du contrat de fourniture d'électricité, il est vérifié que le fournisseur est titulaire du contrat sur l'ensemble de la période demandée (les données retournées seront limitées par la dernière date de mise en service)
  - Si la demande est transmise au titre d'un service d'accès : il est vérifié que le fournisseur dispose d'un service d'accès actif sur le PRM et sur la période (les données retournées seront limitées par la date de création du service)
  - Si la demande est transmise 'sans service d'accès' mais avec l'accord du client, il est vérifié que le PRM est en service à date de la demande.

Suivi d'avancement SGE

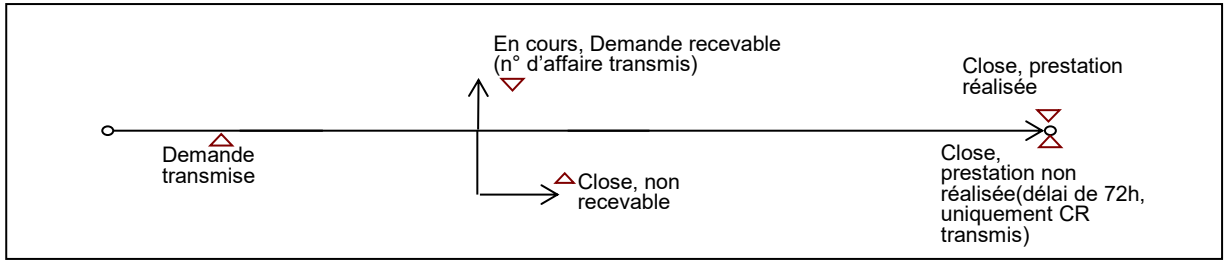

Flux M023

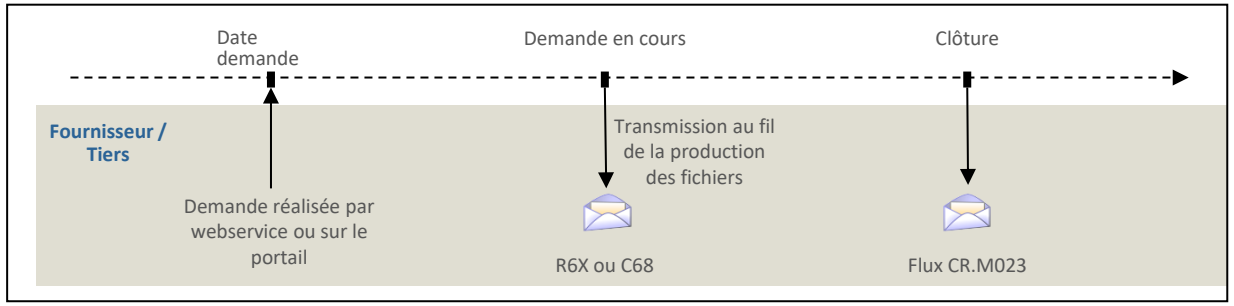

[1] l'accord client peut être déclaré ponctuellement lors de la demande ou en souscrivant à un service d'accès aux données sur une période via le webservice CommandeAccesDonnesMesuresV1.0

M023 – Transmission de données techniques et contractuelles et de l'historique de données de mesures (2/4)

CommandeInformationsTechniquesEtContractuelles

Principes

- Le service permet aux acteurs de marché de consulter les données d'un ou plusieurs PRM ; en particulier les informations générales, techniques et contractuelles.
- Pour les données techniques, les informations concernent :
  - La situation de comptage
  - La situation d'alimentation du PRM
  - L'installation de Production (le cas échéant)
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - le format attendu des fichiers de résultat (JSON obligatoire en canal B2B)
  - les identifiants PRM
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection
  - la confirmation de possession de l'accord du client[1] pour toute la durée du service

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point ou via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeInformationsTechniquesEtContractuellesV1.0
Demandes en masse	Non disponible

[1] l'accord client peut être déclaré ponctuellement lors de la demande ou en souscrivant à un service d'accès aux données sur une période via le webservice CommandeAccesDonnesMesuresV1.0

Règles de gestion

- Une demande peut être effectuée sur un ou plusieurs PRM, selon les limites suivantes par format demandé :

	Nombre de PRM max par demande (en fonction du format de restitution des données)	
	JSON (B2B et Portail)	CSV (uniquement sur le portail)
Données techniques et contractuelles (flux C68)	10 000	1 000

Flux M023- CommandeInformationsTechniquesEtContractuelles

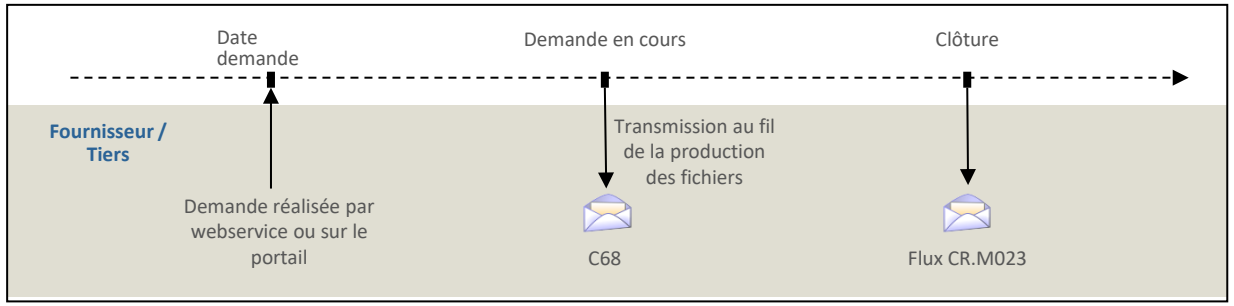

M023 – Transmission de données techniques et contractuelles et de l'historique de données de mesures (3/4)

CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantes

Principes

- Le fournisseur peut commander pour un point C1-C4 ou P1-P3 l'historique des données de mesures facturantes. Il s'agit de l'ensemble des mesures transmises dans les flux de relevé dédiés au fournisseur titulaire du point dans le cadre du contrat unique ou au client dans les autres cas (C1 et P1-P3).
- La profondeur maximale de l'historique demandé est de 36 mois par rapport à la date du jour (historique limitée à la dernière mise en service).
- Si une ou plusieurs mises en service ont eu lieu pendant la période d'historique demandée, l'historique commencera à la date de la dernière mise en service.
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - le format attendu des fichiers de résultat (JSON obligatoire en canal B2B)
  - les identifiants PRM
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection
  - la date de début de l'historique de mesures (incluse)
  - la date de fin de l'historique de mesures (exclue)
  - la confirmation de possession de l'accord du client[1] pour toute la durée du service

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point ou via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantesV1.0
Demandes en masse	Non disponible

[1] l'accord client peut être déclaré ponctuellement lors de la demande ou en souscrivant à un service d'accès aux données sur une période via le webservice CommandeAccesDonnesMesuresV1.0

Règles de gestion

- Une demande peut être effectuée sur un ou plusieurs PRM, selon les limites suivantes par format demandé :

	Nombre de PRM max par demande (en fonction du format de restitution des données)	
	JSON (B2B et Portail)	CSV (uniquement sur le portail)
Mesures Facturantes (flux R67)	10 000	1 000

Flux M023 - CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantes

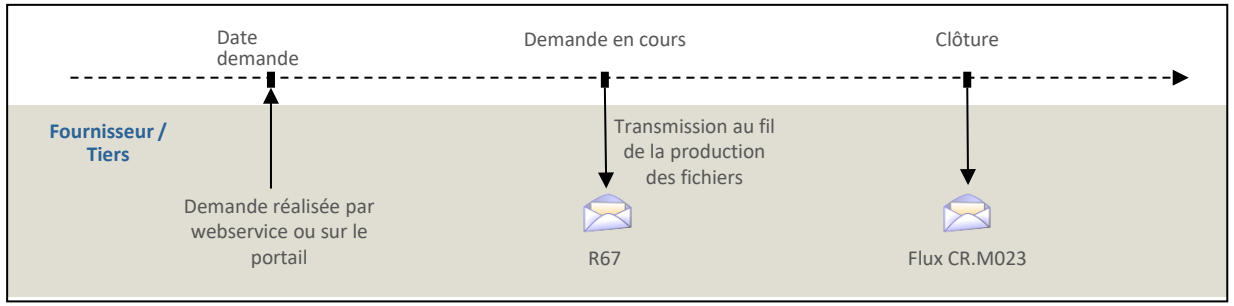

M023 – Transmission de données techniques et contractuelles et de l'historique de données de mesures (4/4)

CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines

Principes

- Le fournisseur peut commander pour un point C1-C4 ou P1-P3 un historique de courbes au pas enregistré, parmi les courbes suivantes disponibles selon les caractéristiques du dispositif de comptage :
  - courbe de puissance active
  - courbe de puissance réactive inductive
  - courbe de puissance réactive capacitive
  - courbe de tension
- Le fournisseur peut commander pour un point C2-C4 ou P1-P3 un historique de :
  - consommations ou énergies produites globales quotidiennes
  - index quotidiens
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - le format attendu des fichiers de résultat (JSON obligatoire en canal B2B)
  - les identifiants PRM
  - le type de mesure et la grandeur physique, permettant d'identifier la courbe demandée
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection,
  - la date de début de l'historique de mesures (incluse)
  - la date de fin de l'historique de mesures (exclue)
  - la confirmation de possession de l'accord du client[1] pour toute la durée du service
  - le type de mesures de courbe (brutes ou corrigées)

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point ou via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeHistoriqueDonneesMesuresFinesV1.0
Demandes en masse	Non disponible

- Pour les énergies produites globales quotidiennes et les index, la profondeur maximale de l'historique demandé est de 36 mois par rapport à la date du jour limitée à la dernière mise en service.
- Pour les données de courbes de charge, la profondeur maximale de l'historique demandé est de 24 mois par rapport à la date du jour limitée à la dernière mise en service.
- Si une ou plusieurs mises en service ont eu lieu pendant la période d'historique demandée, l'historique commencera à la date de la dernière mise en service.
- La transmission de l'historique de courbe de charge suppose que celle-ci a été préalablement collectée dans le S.I. d'Enedis sur la période demandée.
- Pour les compteurs SAPHIR, IC4Q, PME-PMI, il est désormais possible de demander :
  - des données en soutirage sur des PRM rattachés à un contrat en injection
  - des données en injection sur des PRM rattachés à un contrat en soutirage

[1] l'accord client peut être déclaré ponctuellement lors de la demande ou en souscrivant à un service d'accès aux données sur une période via le webservice CommandeAccesDonnesMesuresV1.0

Règles de gestion

- Une demande peut être effectuée sur un ou plusieurs PRM, selon les limites suivantes par type de données et format demandé :

	Nombre de PRM max par demande (en fonction du format de restitution des données)	
	JSON (B2B et Portail)	CSV (uniquement sur le portail)
Courbe de charge (flux R63)	1 500	100
Index (flux R64)	1 500	100
Energies quotidiennes (flux R65)	10 000	1 000

Flux M023 - CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines

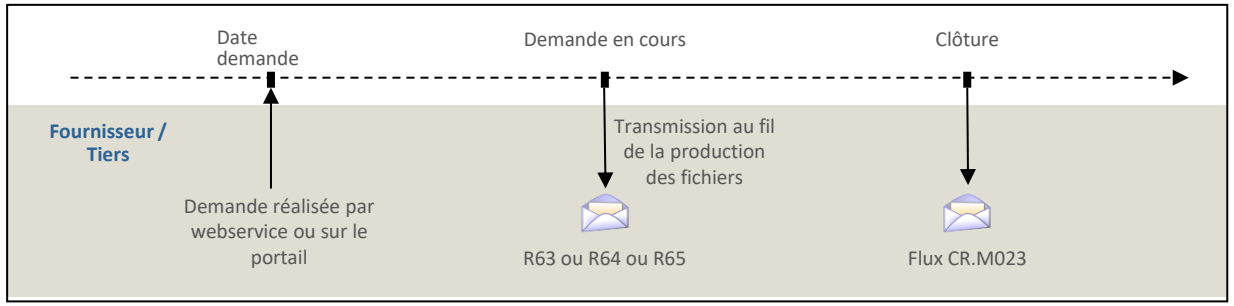

Prestations liées à une modification de comptage et prestations de traitement des données de relève

Principes

- Les demandes d'intervention sur le dispositif de comptage (modification ou exploitation des données de relève) sont formulées sur un point en service par le Fournisseur titulaire.
- Ces prestations font l'objet d'une facturation forfaitisée, sauf exception*.
- Les demandes de Relevé spécial et d'Enquête peuvent être demandées en express. Elles font l'objet d'une facturation d'un frais supplémentaire.
- Les demandes restent annulables ou modifiables avant l'intervention
- Les interventions sont réalisées selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.

* L'Option n°2 de la prestation F440 (passage du dispositif de comptage de la propriété à la location) n'est pas facturée.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Les demandes de prestation comptage <u>ne sont pas recevables</u> notamment si :
  - Le point n'est pas connu du Distributeur
  - Le point n'est pas dans le périmètre du Fournisseur à la date de la demande
  - La date d'effet souhaitée est antérieure à la date d'envoi de la demande
  - La demande est faite plus de 60 jours avant la date d'effet souhaitée
  - Une demande identique est en cours sur le point
  - Le domaine de tension choisi est différent du domaine de tension précédent

Suivi d'avancement SGE

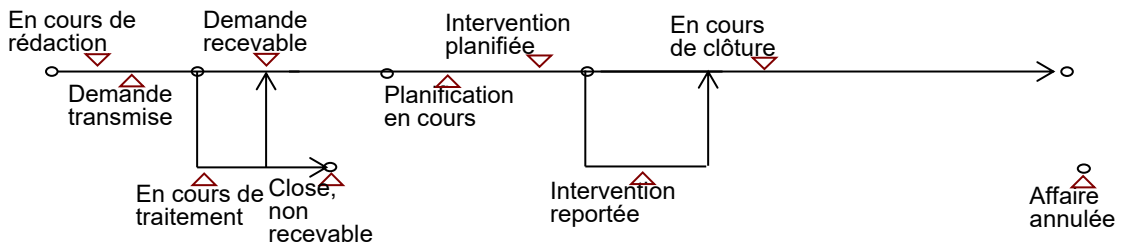

Prestations concernées

- F175 – Modification du dispositif de comptage sans impact sur la formule tarifaire d'acheminement ou sur la puissance souscrite (HTA et BT > 36 kVA)
- F190 – Fourniture d'enregistrements de puissance pour optimisation tarifaire
- F330 – Relevé transitoire de courbes de mesure par GSM
- F360 – Relevé Spécial
- F390A et F390B – Raccordement du dispositif de comptage à une ligne de Réseau Téléphonique Commuté
- F440-2 – Interventions spécifiques sur dispositif de comptage en propriété de l'utilisateur : Passage de la propriété à la location du dispositif de comptage
- F900 – Modification des codes d'accès au compteur
- F920 – Enquête
- F940A – Intervention de courte durée

Flux

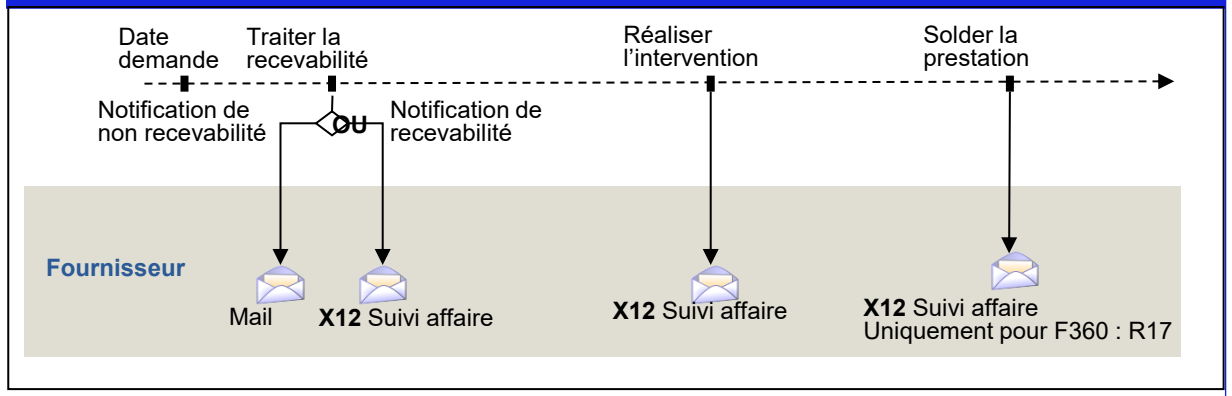

Accès aux données du point

Principes

- Le demandeur peut consulter les données d'un point en précisant son numéro d'identification.
- Les données auxquelles le demandeur peut accéder dépendent de la situation du point (données du point , affaires en cours); de sa relation au point mais aussi du segment concerné.
- Certaines informations sur un point peuvent être visualisées dans le cadre d'un contrat conclu ou d'une autorisation du client.
- Les accès aux données d'un point dans le cadre d'un contrat conclu et d'une autorisation du client sont tracés et auditables.

Canaux Disponibles

Portail	Via la fiche du point
B2B	ConsultationPoint V4.1 et V4.0 ConsultationMesures V1.1 et V2.0 ConsultationDonnéesTechniquesContractuelles V1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Pour les fournisseurs : Webservice ConsultationPoint V3 et V4 - L'accès aux données client dépend du Fournisseur et des droits d'accès de celui-ci :
  - Fournisseur titulaire,
  - Fournisseur non titulaire avec autorisation client,
  - Fournisseur non titulaire avec contrat conclu d'un nouveau client sur site,
  - Fournisseur non titulaire.
- Pour les tiers : Webservice ConsultationDonnéesTechniquesContractuelles V1.0 - L'accès aux données client dépend des droits d'accès de celui-ci :
  - Autorisation Client,
  - Sans Autorisation Client,

Détails de l'accès aux données du point sur le portail SGE

Données demandées	Données transmises
Données générales	- Données générales
Caractéristiques techniques	-Interventions en cours - Situation d'alimentation - Situation de comptage - Futures plages heures creuses
Informations Contractuelles	- Affaire en cours - Situation contractuelle - Options contractuelles souscrites
Historique des affaires	-Historique des affaires
Mesures	-Historique de consommation (consommations par classes temporelles sur les grilles disponibles sur **36** mois) - Services souscrits de mesures

Consultation de mesures détaillées en temps réel
(uniquement via le web service ConsultationMesuresDetailleesV2.0)

Principes

- Le fournisseur peut consulter pour un point C1-C4 ou P1-P3 un historique de courbes au pas enregistré, parmi les courbes suivantes disponibles selon les caractéristiques du dispositif de comptage :
  - courbe de puissance active
  - courbe de puissance réactive inductive
  - courbe de puissance réactive capacitive
  - courbe de tension
- Le fournisseur peut également consulter pour un point C1-C4 ou P1-P3 un historique consommations ou énergies produites globales quotidiennes
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - l'identifiant PRM,
  - le type de mesure et la grandeur physique, permettant d'identifier la courbe demandée,
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection,
  - la date de début de l'historique de mesures consulté (incluse),
  - la date de fin de l'historique de mesures consulté (exclue),
  - la confirmation de possession de l'accord du client pour toute la durée du service.
  - Le type de mesures de courbe (brutes ou corrigées),
- Pour les énergies produites globales quotidiennes , la profondeur maximale de l'historique demandé est de 36 mois par rapport à la date du jour limitée à la dernière mise en service.
- Les données de courbes de charge peuvent être demandées pour 7 jours consécutifs maximum dans les 24 derniers mois par rapport à la date du jour., limitée à la dernière mise en service.
- Si une ou plusieurs mises en service ont eu lieu pendant la période d'historique demandée, l'historique commencera à la date de la dernière mise en service.
- La consultation de l'historique de courbe de charge suppose que celle-ci a été préalablement collectée dans le S.I. d'Enedis sur la période demandée.
- Pour plus de détails se référer à l'annexe relatif aux publications de données de consommation.

Canaux Disponibles

Portail	Non disponible
B2B	ConsultationMesuresDetaillees V2.0
Demandes en masse	Non disponible

Ce service vient en complément de la prestation F380

Règles de gestion spécifiques aux cas de synchronisation

- La demande de consultation n'est pas recevable notamment, si:
  - Le demandeur ne possède pas le consentement du client,
  - La profondeur d'historique demandée est supérieure à la profondeur maximale autorisée.

Consultation de mesures détaillées en temps réel
(uniquement via le web service ConsultationMesuresDetailleesV3.0)

Principes

- Le fournisseur peut consulter pour un point C1-C4 ou P1-P3 un historique de courbes au pas enregistré, parmi les courbes suivantes disponibles selon les caractéristiques du dispositif de comptage :
  - courbe de puissance active
  - courbe de puissance réactive inductive
  - courbe de puissance réactive capacitive
  - courbe de tension
- Le fournisseur peut consulter pour un point C2-C4 ou P1-P3 un historique de :
  - consommations ou énergies produites globales quotidiennes
  - index quotidiens
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - l'identifiant PRM,
  - le type de mesure et la grandeur physique, permettant d'identifier la courbe demandée,
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection,
  - la date de début de l'historique de mesures consulté (incluse),
  - la date de fin de l'historique de mesures consulté (exclue),
  - la confirmation de possession de l'accord du client pour toute la durée du service.
  - Le type de mesures de courbe (brutes ou corrigées),
  - qu'il dispose de l'accord du client[1] pour toute la durée du service (sauf pour un fournisseur demandant les puissances maximales mensuelles d'un PRM dont il est titulaire)
- Pour les énergies produites globales quotidiennes et les index, la profondeur maximale de l'historique demandé est de 36 mois par rapport à la date du jour limitée à la dernière mise en service.
- Les données de courbes de charge peuvent être demandées pour 7 jours consécutifs maximum dans les 24 derniers mois par rapport à la date du jour, limitée à la dernière mise en service.
- Si une ou plusieurs mises en service ont eu lieu pendant la période d'historique demandée, l'historique commencera à la date de la dernière mise en service.
- La consultation de l'historique de courbe de charge suppose que celle-ci a été préalablement collectée dans le S.I. d'Enedis sur la période demandée.
- Pour plus de détails se référer à l'annexe relatif aux publications de données de consommation.

Canaux Disponibles

Portail	Non disponible
B2B	ConsultationMesureDetailleesV3.0
Demandes en masse	Non disponible

Ce service vient en complément de la prestation F380

Règles de gestion spécifiques aux cas de synchronisation

- La demande de consultation n'est pas recevable notamment, si:
  - Le demandeur ne possède pas le consentement du client,
  - La profondeur d'historique demandée est supérieure à la profondeur maximale autorisée.

[1] l'accord client peut être déclaré lors de la demande ou souscrivant à un service d'accès ponctuel aux données via le webservice CommandeAccesDonnesMesuresV1.0

Recherche de point

Principes

- Le Fournisseur ou le Tiers peut rechercher un point en précisant différents critères :
  - la commune (couple code postal et code INSEE) de l'adresse du point ;
  - les autres éléments de l'adresse du point :
    - Numéro et nom de voie ;
    - Complément d'adresse :
      - Escalier, étage et appartement ;
      - Bâtiment ;
      - Lieu-dit ;
  - le numéro de SIRET de l'établissement principal du client final ;
  - le matricule ou numéro série du compteur ;
  - le domaine de tension de l'alimentation principale du point ;
  - le nom ou la dénomination sociale du client final ;
  - la catégorie de client final.
- La réponse retournée est soit une liste de points répondant aux critères soit un message d'erreur si la recherche ne peut être effectuée ou ne pas peut aboutir.
- Les données affichées suite à la recherche sont l'identifiant du point; l'adresse complète, sous forme d'une adresse normalisée; le matricule ou le numéro de série, le type de compteur; l'état contractuel du point et le nom ou dénomination sociale du client (cette donnée n'est affichée que pour les points dont le Fournisseur est titulaire et pour les points résiliés).
- Le nombre maximum de résultats retournés est limité à 200.

Canaux Disponibles

Portail	**Via l'onglet « Point de mesure »**
B2B	**RecherchePoint v2.0**
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La recherche de points <u>retourne une erreur</u>, notamment si :
  - La commune renseignée n'est pas reconnue,
  - Le code postal renseigné n'est pas reconnu,
  - Les critères renseignés sont insuffisants : la recherche ne peut être lancée,
  - La recherche de points renvoie trop de résultats.

Périmètre de recherche selon les critères de la demande

Critères de recherche	Périmètre retourné
Critères incluant des données du client final c.-à-d. le nom, la dénomination sociale ou le numéro de SIRET	Points du périmètre du Fournisseur, ainsi que sur tous les points dont l'état contractuel est résilié.
Critères n'incluant aucune donnée du client final	Ensemble des points.
Recherche de points C5 hors périmètre avec adresse exacte + nom exact (ou chaîne de plus de trois caractères incluse dans le nom).	Point trouvé si résultat **<u>unique</u>** obtenu

Replanification de l'intervention d'une affaire en cours

Principes

- Le Fournisseur peut faire une demande de replanification d'intervention d'une affaire en cours via le portail SGE et via le canal B2B (limité à certaines prestations).
- La demande de replanification de l'intervention porte sur la date et l'heure souhaitées pour l'intervention. La nature d'intervention demandée ne peut pas être modifiée.
- Il n'est pas nécessaire de disposer d'habilitations particulières pour demander la replanification d'une intervention. Les habilitations permettant de demander/traiter une prestation sur le segment concerné suffisent pour accéder à cette fonctionnalité.
- Le Distributeur traite systématiquement la demande manuellement. Il peut accepter la demande de replanification de l'intervention ou refuser celle-ci en précisant le motif.
- Pour les demandes de replanification d'intervention à moins de 48h du rendez-vous initialement programmé, le fournisseur doit systématiquement accompagner ses demandes de prestation d'un appel à la ligne Affaires Urgentes.
- Le Fournisseur et le Distributeur peuvent visualiser l'état des demandes de replanification d'intervention sur la fiche de synthèse de l'affaire.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	ReplanificationIntervention V1.1
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Pour les prestations reprises dans le cadre du projet de modernisation du module de gestion des affaires sur le marché d'affaires, F100, F120, F130, F140, F160, F170 et F200 les règles sont :
  - Pour une intervention à distance, la demande de replanification peut être prise en compte jusqu'à J-1 de la date d'effet souhaitée et avant 10h59. Passé ce délai, il ne sera plus possible d'annuler
  - Pour une intervention sur site, la demande de replanification peut être prise en compte jusqu'à J-1 de la date d'effet souhaitée et avant 23h59 si l'intervention n'est pas planifiée. Si l'intervention est planifiée, la demande devra se faire uniquement via un appel vers la ligne « affaires urgentes ».
- Pour les autres prestations, les demandes de replanification de l'intervention sont réalisables depuis la création de l'affaire et ce, jusqu'à ce que l'affaire passe à l'état « En cours de clôture ».
- Les prestations concernées par cette fonctionnalité sont les suivantes :

Prestations replanifiable	Nouvelle version du module de gestion	Ancienne version du module de gestion
F100A	✓	Atypismes[1]
F120A	✓	Atypismes[1]
F130A	✓	Atypismes[1]
F130A synchronisée	✓	Atypismes[1]
F140A	✓	Atypismes[1]
F160	✓	Atypismes[1]
F170	✓	Atypismes[1]
F200A	✓	Atypismes[1]
Prestations Comptage*	×	✓
Prestations Vérification*	×	✓

Prestations non replanifiable
Prestations Réseau*
F800A/B
F820
F840
M002*
M003
M009
M013
M017

**Prestations Comptage : F175, F330, F360, F390A, F390B, F440, F900, F920, F940A*

**Prestations Vérification : F400, F410, F415, F420A, F420B, F610, F620*

**Prestations Réseau : F460A, F460B, F960*

**Le processus de la M002 comprend également : F300, F600, F660, F860, F870, F880*

[1] Les cas atypiques sont les suivants : PRM hébergeur/décomptant, PRM avec alimentation principale et secours, PRM qui participe à un regroupement Turpe, PRM en offre historique, PRM en auto-consommation totale, PRM avec une période d'observation en cours, PRM avec un type de compteur autre que PME-PMI/SAPHIE/ICE, et PRM avec un contrat d'injection.

Annulation d'une affaire

Principes

- Le Fournisseur peut faire une demande d'annulation d'une affaire en cours via le portail SGE et via le canal B2B (limité à certaines prestations)
- Il n'est pas nécessaire de disposer d'habilitations particulières pour demander des annulations d'affaire. Les habilitations permettant de demander/traiter une prestation sur le segment concerné suffisent pour accéder à cette fonctionnalité.
- Le Distributeur traite systématiquement la demande manuellement. Il peut accepter ou refuser la demande d'annulation d'une affaire en précisant un motif.
- Pour les demandes d'annulation d'affaire à moins de 48h du rendez-vous initialement programmé, le fournisseur doit systématiquement accompagner ses demandes de prestation d'un appel à la ligne « Affaires Urgentes ».
- Le Fournisseur et le Distributeur peuvent visualiser l'état des demandes d'annulation d'affaire sur la fiche de synthèse de l'affaire.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	AnnulationAffaireV1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Pour les prestations reprises dans le cadre du projet de modernisation du module de gestion des affaires sur le marché d'affaires, F100, F120, F130, F140, F160, F170 et F200 les règles sont :
  - Pour une intervention à distance, la demande d'annulation pourra être prise en compte jusqu'à J-1 de la date d'effet souhaitée et avant 10h59,
  - Pour une intervention sur site, la demande d'annulation pourra être prise en compte jusqu'à J-1 de la date d'effet souhaitée et avant 23h59 si l'intervention n'est pas planifiée. Si l'intervention est planifiée, la demande devra se faire via un appel vers la ligne « Affaires Urgentes ».
- Pour les autres prestations, les demandes d'annulation d'affaire sont réalisables à partir de la création de l'affaire et jusqu'à ce que l'affaire passe à l'état « En cours de clôture »
- Les prestations concernées par cette fonctionnalité sont les suivantes :

Prestations annulables	Nouvelle version du module de gestion	Ancienne version du module de gestion
F100A	✓	Atypismes[1]
F120A	✓	Atypismes[1]
F130A	✓	Atypismes[1]
F130A synchronisée	✓	Atypismes[1]
F140A	✓	Atypismes[1]
F160	✓	Atypismes[1]
F170	✓	Atypismes[1]
F200A	✓	Atypismes[1]
Prestations Comptage*	✗	✓
Prestations Vérification*	✗	✓

Prestations non annulables
Prestations Réseau*
F800A/B
F820
F840
M002*
M003
M009
M013
M017

**Prestations Comptage : F175, F330, F360, F390A, F390B, F440, F900, F920, F940A*

**Prestations Vérification : F400, F410, F415, F420A, F420B, F610, F620*

**Prestations Réseau : F460A, F460B, F960*

**Le processus de la M002 comprend également : F300, F600, F660, F860, F870, F880*

[1] Les cas atypiques sont les suivants : PRM hébergeur/décomptant, PRM avec alimentation principale et secours, PRM qui participe à un regroupement Turpe, PRM en offre historique, PRM en auto-consommation totale, PRM avec une période d'observation en cours, PRM avec un type de compteur autre que PME-PMI/SAPHIE/ICE, et PRM avec un contrat d'injection.

Annexes

Synthèse sur les publications de données de consommations

Sources disponibles pour les index, consommations et courbes de charge (1/4)

Légende:

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

FLUX PUBLIÉS AU FIL DE L'EAU ET HISTORIQUES ACCESSIBLES AU TITULAIRE SANS AUTORISATION					
Canal / Segments		**FT**	**FNT**	**Type de données**	**Profondeur**
Flux de relevé R15 : C5 R17 : C2-C4	C2-C5	X		Relevés cycliques et événementiels réels et estimés : index et consommations par classe temporelle, sur les deux grilles (calendrier fournisseur et distributeur)	N/A
Fiche du point sur le portail / Webservice ConsultationMesures V1.1	C2-C5	X	X[1]	Historique de consommation par classe temporelle, sur les deux grilles (calendrier fournisseur et distributeur)	36 mois limités à la dernière MES
Flux de courbe de charge (R10, R10A)	C2-C4[2]	X		R10 : courbe de charge M – 1 de soutirage d'énergie active, pertes incluses, par PRM (points 10 min). R10A : courbe de charge M – 1 de la consommation ajustée par PRM (points 10 min).	N/A
F300 (portail / WS) ➔ Flux R50	C5[2]	X[1]	X[1]	Publication récurrente de courbe de charge (points 30 min)	N/A
F/P300 (portail / WS) ➔ Flux R4X	C1-C4 P1-P3	X[1] X[1]	X[1] X[1]	Publication récurrente de courbe de charge (de puissance active, réactive ou de tension, selon les caractéristiques du dispositif de comptage).	N/A

[1] *Autorisation client / contrat conclu*
La consultation avec le contrat conclu n'est disponible que pour les C5 part.

[2] *Uniquement pour les points équipés de compteurs Linky ouverts aux services de niveau 2.*

Synthèse sur les publications de données de consommations

Sources disponibles pour les index, consommations et courbes de charge (2/4)

Légende:

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

HISTORIQUES COMMANDABLES VIA DES PRESTATIONS DU CATALOGUE, AVEC ACCORD CLIENT, ET RESTITUÉS PAR TRANSMISSION DE FLUX OU DÉPÔT DE FICHIERS

Canal / Segments		FT	FNT	Type de données	Profondeur
F/P305 (portail / WS) ➔ Flux R151 / R171 et R172	C1-C4 / P1-P3 C5 [2]	X[1] X[1]	X[1] X[1]	C1-C4 / P1-P3 : publication récurrente des Index J+1 et autres données du compteur C5 : publication récurrente d'index quotidiens par classe temporelle, sur les deux grilles (calendrier fournisseur et distributeur) et Pmax quotidiennes.	N/A
F/P375A (WS) ➔ Flux IFJ	C1-C4 P1-P3	X[1] X[1]	X[1] X[1]	Transmission infra-journalière des données du compteur (courbe de charge et de tension, index, paramètres de tarification dynamique)	N/A

[1] *Accord client* [2] *Uniquement pour les points* Linky ouverts aux services de niveau 2

Synthèse sur les publications de données de consommations

Sources disponibles pour les index, consommations et courbes de charge (3/4)

Légende :

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

Canal / Segments		FT	FNT	Type de données	Profondeur
M023 (portail / WS) ➔ Dépôt d'un fichier M023 sur le portail + flux	C2-C5 [2] P1-P4 [2]	X[1]	X[1]	Historique de courbe de charge	Selon demande (max. 24 mois limités à la dernière MES)
M023 (portail / WS) ➔ Dépôt d'un fichier M023 sur le portail + flux	C5 [2] P4 [2]	X[1]	X[1]	Historique : - d'index quotidiens par classe temporelle, sur les deux grilles (calendrier fournisseur et distributeur) - de Pmax quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière MES)

[1] *Accord client*

[2] *Uniquement pour les points* Linky ouverts aux services de niveau 2

[3] *Accord client non nécessaire*

Synthèse sur les publications de données de consommations

Sources disponibles pour les index, consommations et courbes de charge (4/4)

Légende :

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

Canal / Segments		FT	FNT	Type de données	Profondeur
WS ConsultationMesuresDetaillees V3.0	C1-C5 [2] P1-P4 [2]	X[1]	X[1]	Historique de consommations ou énergies produites globales quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
WS ConsultationMesuresDetaillees V3.0	C5[2] P4[2]	X[1]	X[1]	Historique de puissances maximales quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
WS ConsultationMesuresDetaillees V3.0	C5[2] P4	X[1]	X[1]	Historique de courbe de charge	Selon demande (max. 7 jours sur les 24 derniers mois limités à la dernière mise en service)
WS ConsultationMesuresDetaillees V3.0	C1-C4 P1-P3	X[1]	X[1]	Historique de courbe, parmi les suivantes (selon les caractéristiques du dispositif de comptage) : - Courbe de puissance active - Courbe de puissance réactive inductive - Courbe de puissance réactive capacitive - Courbe de tension	Selon demande (max. 7 jours sur les 24 derniers mois limités à la dernière mise en service)
WS ConsultationMesuresDetaillees V3.0	C5[2]	X[3]	X[1]	Puissances maximales mensuelles	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
WS ConsultationMesuresDetaillees V3.0	C1-C5[2] P1-P4	X	X	Index quotidien	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)

[1] *Accord client* [2] *Uniquement pour les points* Linky ouverts aux services de niveau 2 [3] *Accord client non nécessaire*

Synthèse sur le service d'accès aux données de mesures

Sources disponibles pour les index, consommations, courbes de charge et puissance maximale

Légende :

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

Canal / Segments		FT	FNT	Type de données	Profondeur
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C1-C5 [2] P1-P4 [2]	X[1]	X[1]	Historique de consommations ou énergies produites globales quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C5[2] P4[2]	X[1]	X[1]	Historique de puissances maximales quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C5[2] P4	X[1]	X[1]	Historique de courbe de charge	Selon demande (max. 7 jours sur les 24 derniers mois limités à la dernière mise en service)
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C1-C4 P1-P3	X[1]	X[1]	Historique de courbe, parmi les suivantes (selon les caractéristiques du dispositif de comptage) : - Courbe de puissance active - Courbe de puissance réactive inductive - Courbe de puissance réactive capacitive - Courbe de tension	Selon demande (max. 7 jours sur les 24 derniers mois limités à la dernière mise en service)
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C1-C5[2] P1-P4	X	X	Index quotidien	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)

[1] *Accord client* [2] *Uniquement pour les points* Linky ouverts aux services de niveau 2 [3] *Accord client non nécessaire*