Ad hoc CSF HPHC

Session du 19 février 2026

ENEDIS

SOMMAIRE

01

Phase 1 : état des lieux

02

Phase 2 : planning et évolutions

03

Phase 3 (C1-C4) : planning et évolutions envisagées

Phase 1 : état des lieux

Evolution du périmètre de la phase 1

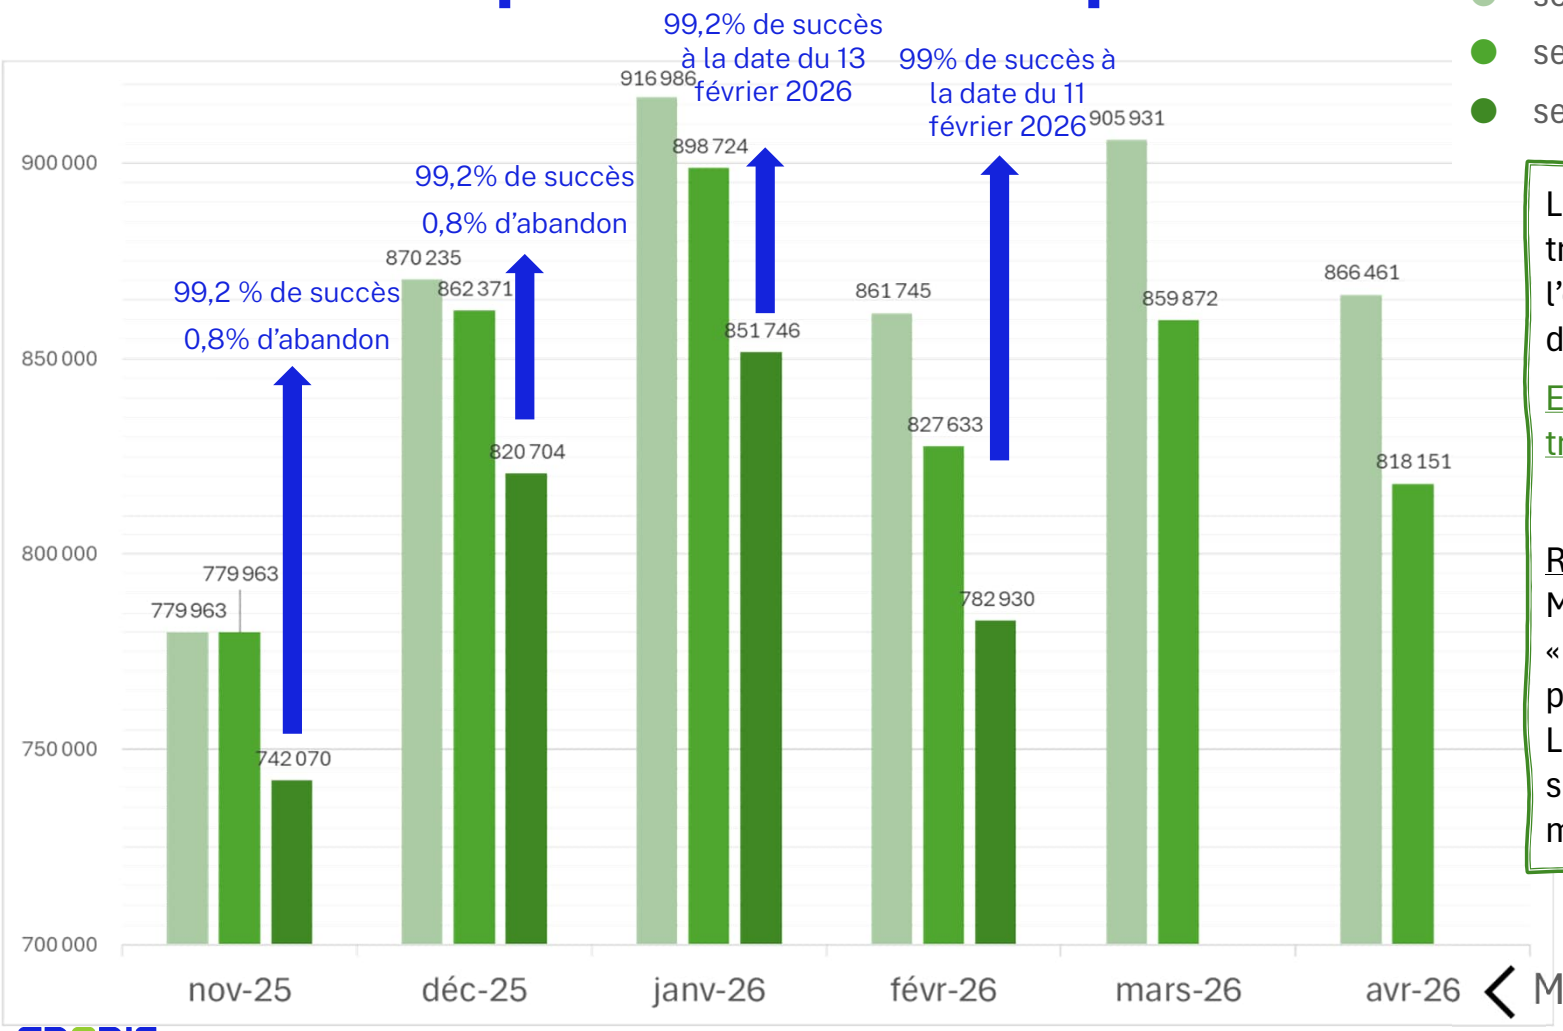

Mois de reprogrammation

Périmètre (nombre de PRM) à traiter

- selon la photo initiale (avril 2025)
- selon le fichier M – 6
- selon le fichier M – 2

La diminution du nombre de PRM à traiter est due aux mises en service, à l'occasion desquelles le régime d'heures creuses futur est attribué.

Environ 1,2 % du périmètre est ainsi traité naturellement chaque mois.

Rappel : dans les fichiers M – 6 et M – 2, le statut de ces points passe à « traite », mais la date de traitement prévue initialement reste inchangée. Les heures creuses actuelles et futures sont celles observées sur le point au moment de l'extraction.

Phase 1 : fichiers transmis aux fournisseurs lors du déroulement

Les nouvelles plages HC sont appliquées lors d'une F100 ou d'une F120.

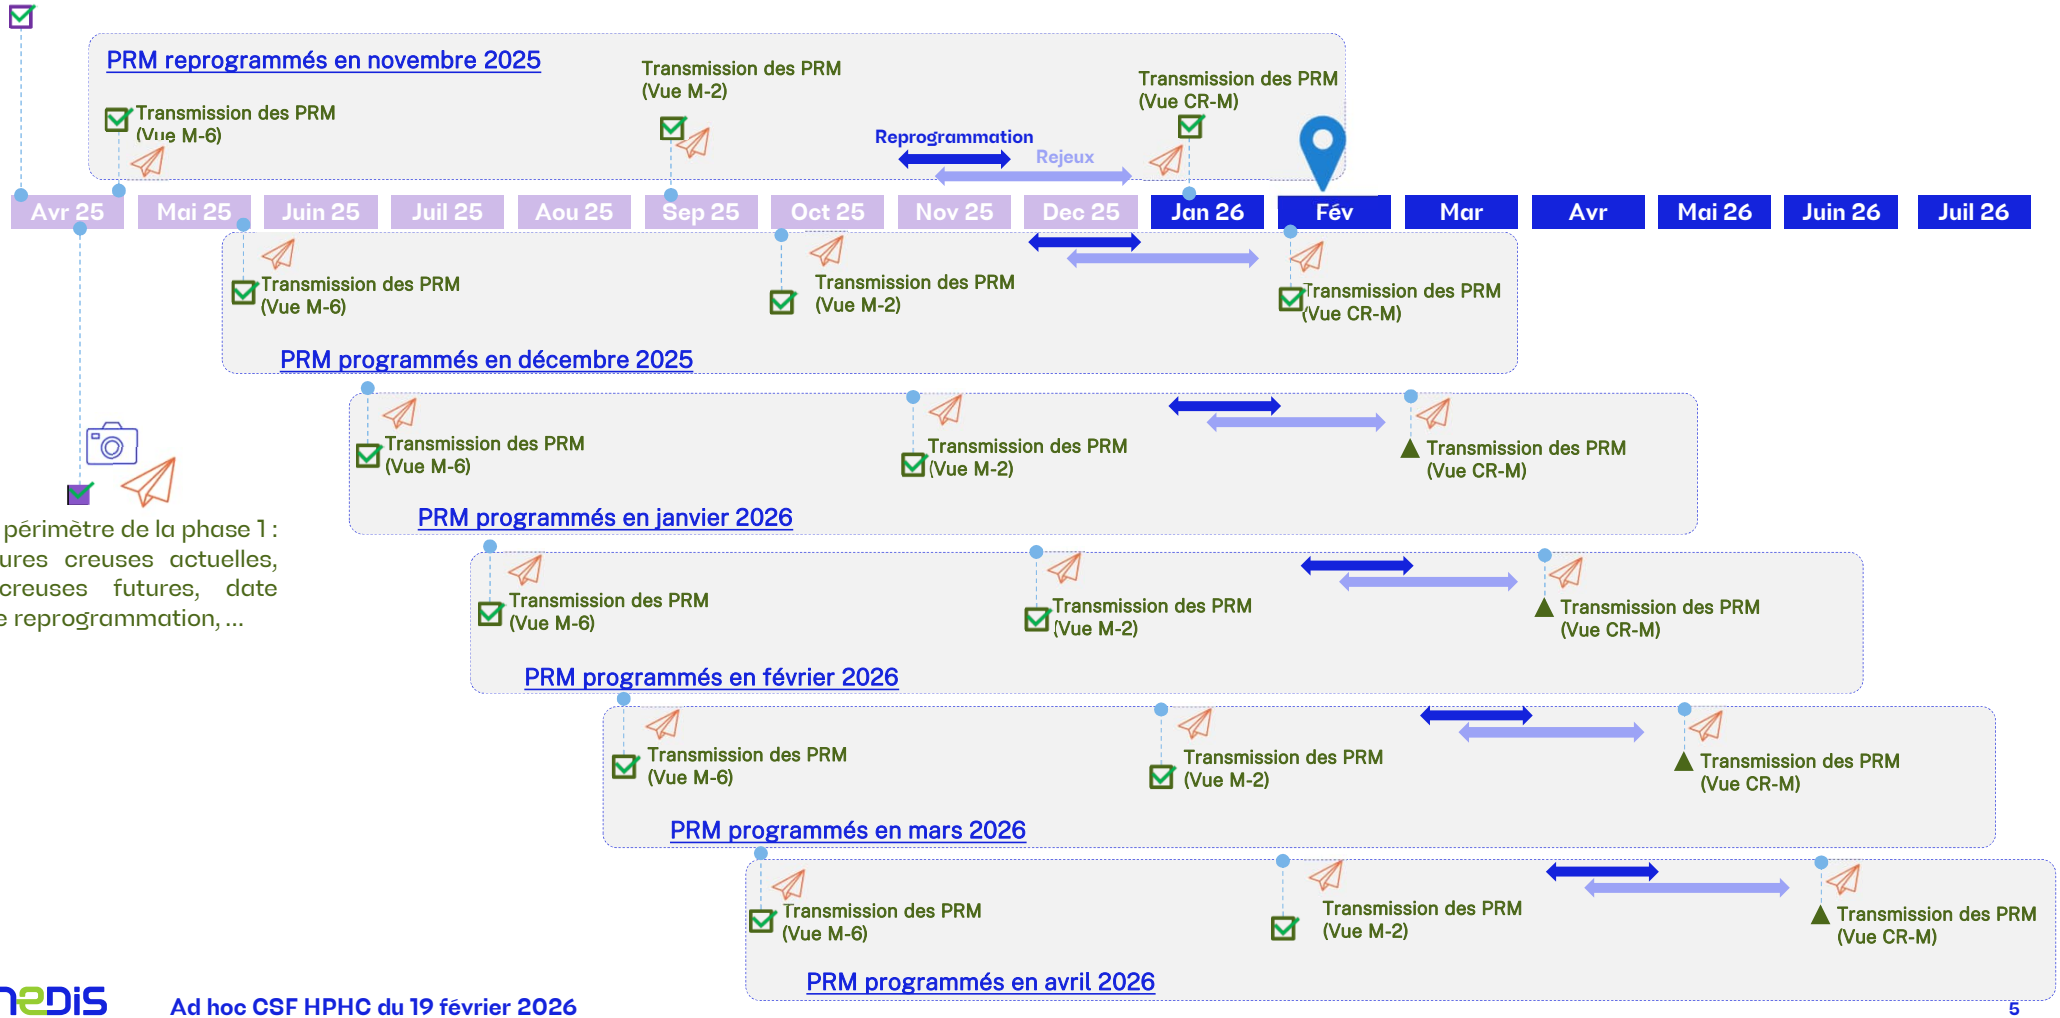

Photo du périmètre de la phase 1 : PRM, heures creuses actuelles, heures creuses futures, date prévue de reprogrammation, ...

Mise à disposition à l'ensemble des fournisseurs des PRM de la phase 1

Contexte : Ad hoc CSF du 2 octobre 2025, 10 fournisseurs demandent à disposer d'un fichier contenant pour chaque PRM, la date de migration ainsi que les plages d'HC avant et après la migration.
La CRE a statué sur cette demande et demandé à Enedis d'y accéder.

Modalités proposées :

- A partir du fichier PHOTO d'avril 2025 : constitution du fichier contenant, pour chaque PRM : code et libellé des heures creuses programmées sur le compteur à la date de prise de photo, code et libellé des heures creuses futures (cibles à cette même date) et date de reprogrammation prévue ;
- Protection du fichier avec mot de passe ;
- Communication à l'ensemble des fournisseurs dans des messages séparés du lien de téléchargement du fichier (via plateforme 'Enedis transfert') et du mot de passe.

➢ Enedis propose d'envoyer mensuellement, selon les mêmes modalités et en ajoutant le statut de la reprogrammation, un fichier de compte rendu des reprogrammations du mois M, en début de M+2.

Statuts de reprogrammation transmis dans le fichier de compte rendu

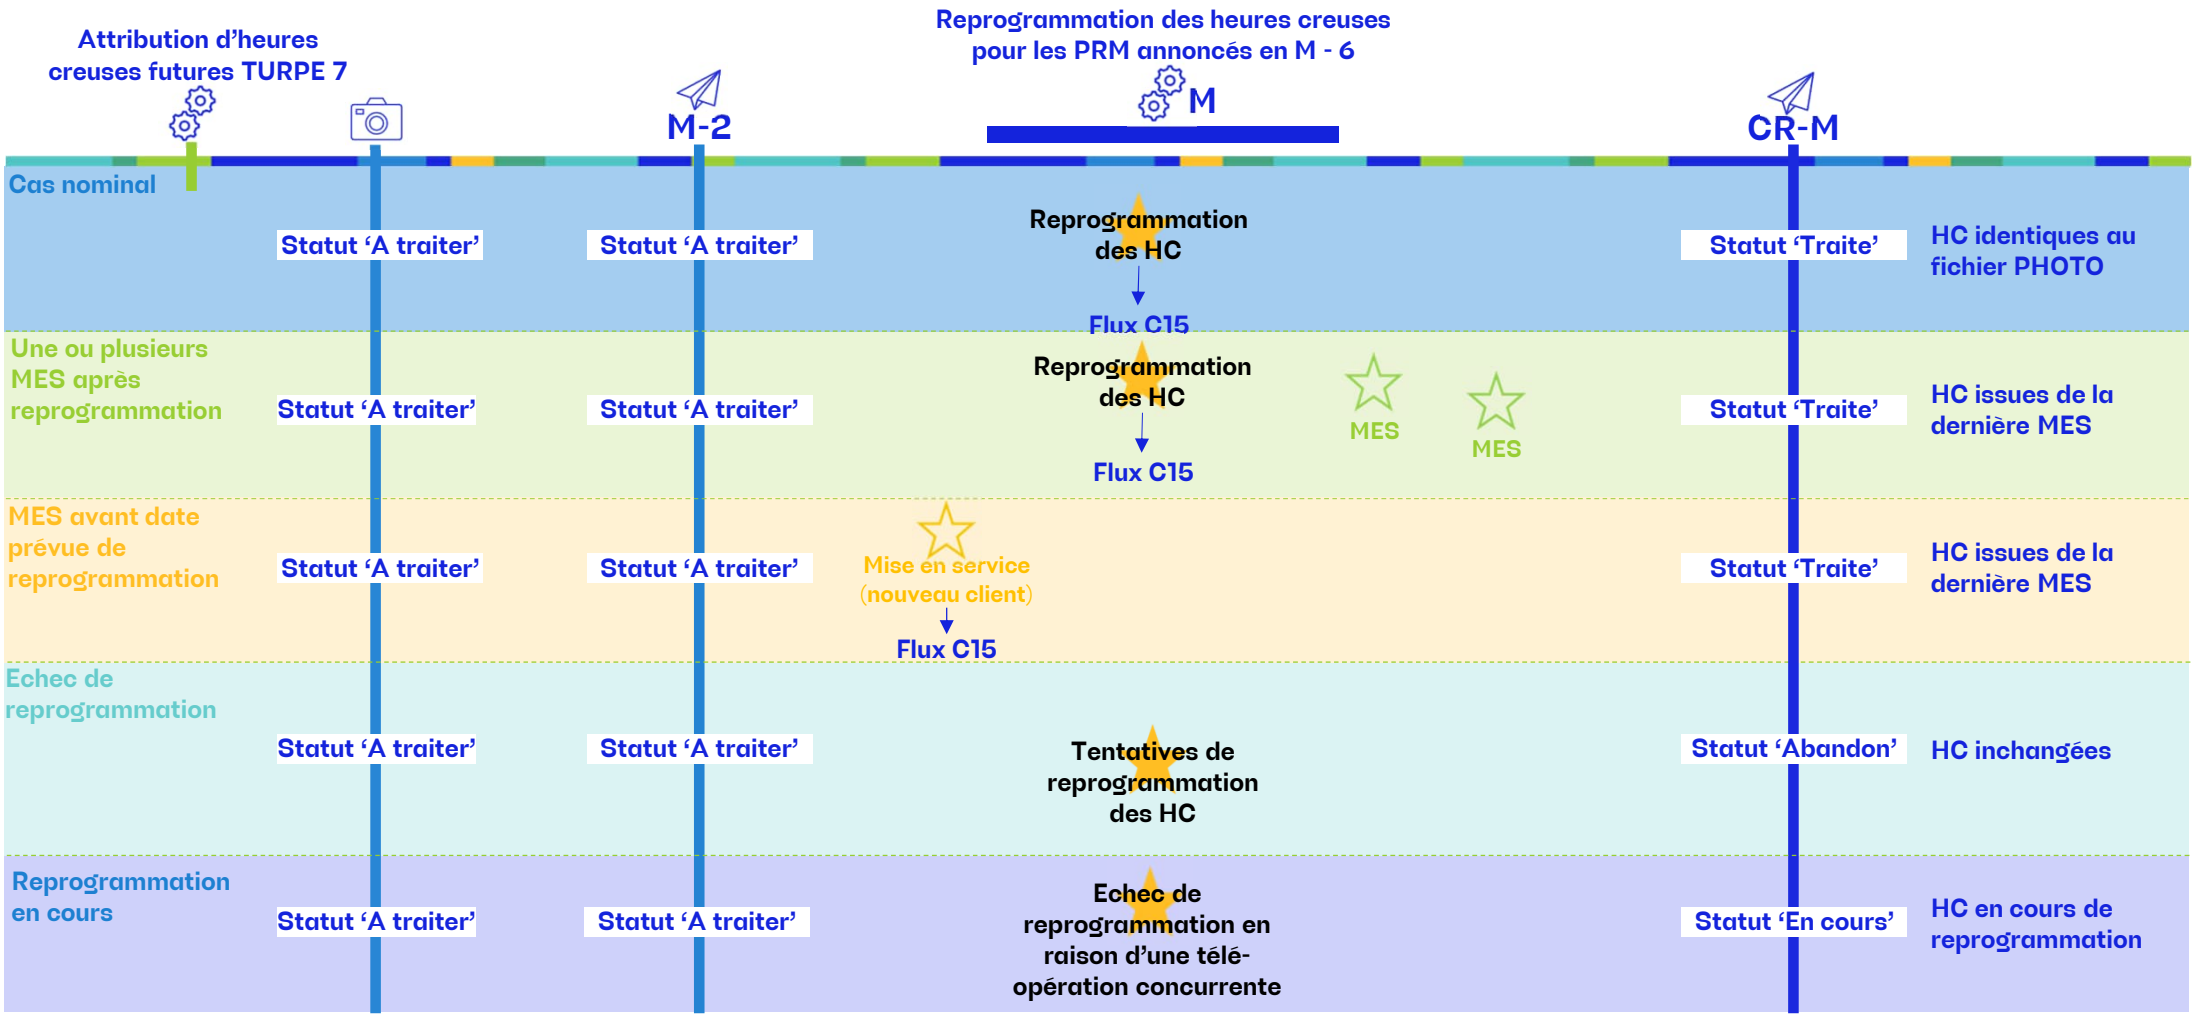

Retour d’expérience sur la relation client

- Enedis invite les fournisseurs qui ne le feraient pas déjà à s’appuyer sur la FAQ de la CRE et les éléments de langage présentés dans le cadre de ces ad hoc.
- En particulier, il est primordial, lorsqu’un client contacte son fournisseur pour faire part de son mécontentement et de son refus des heures creuses qui lui sont annoncées, de lui expliquer qu’il s’agit d’une contrainte réglementaire destinée à faire coïncider le dispositif des heures creuses avec les nouvelles contraintes du réseau, et qu’il est impossible d’accéder à sa demande.

  Renvoyer le client vers Enedis ne peut être qu’une source d’insatisfaction qui dégradera l’image de tous.

Phase 2 : planning et évolutions

Pour répondre au besoin exprimé par les fournisseurs, Enedis propose d'adapter le planning de déploiement prévu pour les HC saisonnalisées :

Algorithme d'affectation des HC de la phase 1 (HC non saisonnalisées) → Phase 2 : nouvel algorithme (HC saisonnalisées)

C15 actuel → C15 au nouveau format (HC transmises sur les deux saisons)

Reprogrammations phase 1 — fin mai

mi-mai — fin juin/ début juillet — début septembre — mi-septembre / début octobre — nov. / décembre

1ère étape — 2ème étape — 3ème étape — Reprogrammations Phase 2

PHOTO phase 2

HC futures saisonnalisées (pour la phase 2) calculées hors production

MEP technique Enedis
- **Conservation du format du C15** (pas d'évolution)
- **Pas d'évolution dans l'attribution des HC** (le référentiel de la phase 1 reste en place).
- Mise en place des évolutions nécessaire à Enedis pour préparer la saisonnalisation (transparent pour les fournisseurs)

- **Activation du C15 au nouveau format** (HC transmises sur deux saisons, avec des HC identiques en saisons haute et basse).
- **Pas d'évolution dans l'attribution des HC** (le référentiel de la phase 1 reste en place).

- **Activation des heures creuses saisonnalisées** : des HC saisonnalisées sont attribuées lors des mises en service sur des C5 (pro. et part.)
- **HC futures saisonnalisées** identiques à celles transmises dans la photo initiale pour la phase 2 (calculées hors production).

Les plages HC futures de la phase 2 ne sont pas attribuées lors d'une mise en service et ne sont pas visibles des fournisseurs & conseillers

Lors d'un nouveau raccordement (création de PRM) ou d'une mise en service (C5 part et C5 pro) :
- la plage d'heures creuses attribuée n'est pas saisonnalisée (référentiel de la phase 1) ;
- la plage d'heures creuses future ne l'est pas non plus ;
- les heures creuses attribuées sont conformes aux règles du TURPE 7 et le PRM sort donc du chantier de reprogrammation. Ses heures creuses ne seront pas reprogrammées en phase 2.

Les plages HC futures de la phase 2 sont attribuées lors d'une mise en service et sont visibles des fournisseurs & conseillers

Lors d'un nouveau raccordement (création de PRM) ou d'une mise en service (C5 part et C5 pro) :
- la plage d'heures creuses attribuée est saisonnalisée (référentiel cible de la phase 2) ;
- la plage d'heures creuses future l'est également.
- le PRM sort du chantier de reprogrammation.

Règles d'affectation des heures creuses en phase 2

Rappel des règles définies dans la délibération TURPE 7 et modifiée dans la délibération N°2026-02 :

— **En saison basse[1] (« été ») :**

- Favoriser le placement d'HC dans le creux de nuit (02h00 à 06h00) et entre 11h00 et 17h00
- Interdiction de placer des HC entre 07h00 et 10h00 et entre 18h00 et 23h00

— **En saison haute[2] (« hiver ») :**

- Interdiction de placer des heures creuses entre 07h00 et 11h00 et entre 17h00 et 21h00



NOUVEAU

➔ La prise en compte de la délibération N°2026-02 sur l'affectation d'heures creuses entre 11h et 14h en saison haute sera être mise en œuvre avec le nouvel algorithme d'attribution appliquée en phase 2.

Règles d'affectation des régimes d'heures creuses saisonnalisés pour la phase 2

- Affectation des heures creuses sur une saison indépendante de l'affectation des heures creuses sur l'autre saison.
- Affectation des heures creuses pour chaque saison par tirage aléatoire pondéré à la maille communale (comme en phase 1).
- Règles de décalage identiques en été et en hiver pour un PRM donné (par exemple : +2 minutes par rapport à l'heure ronde).

Phase 2 – Périmètre et suivi de la reprogrammation

Périmètre

- La phase 2 prend en compte tous les PRM (hors ceux sélectionnés en phase 1) dont les heures creuses sont incompatibles avec les règles du TURPE 7.

Note : Comme pour la phase 1, un PRM qui passe de catégorie PART à PRO lors d'un changement de fournisseur après la photo « Phase 2 » garde sa date de reprogrammation.

Retour sur la proposition de retrait des PRM 'Traite' dans les fichiers de suivi du chantier

- Suivi des reprogrammations prévues (M-6 et M-2) : retrait des PRM 'Traite'
- Bilan des reprogrammations (CR-M) : maintien des PRM 'Traite' dans le compte rendu

Note : Les heures creuses pour les deux saisons sont programmées par une seule téléopération sur le compteur. Il n'y aura donc pas de téléopération à chaque changement de saison.

** Hors PRM en formule tarifaire d'acheminement Longue Utilisation (sans heures creuses).*

Phase 2 – Proposition de priorisation

Priorisation des reprogrammations

- La reprogrammation pour les PRM PRO à la date de la photo « phase 2 » (mi-mai 2026) sont planifiés en fin de chantier, à la demande des fournisseurs (S2 2027). ➔ Est-ce toujours votre demande ?

- Retour sur la proposition Enedis de reprogrammer sur les premiers mois (décembre 2026 à mars 2027) les clients particuliers qui réagissent aux heures creuses de réseau. ➔ Les fournisseurs se prononcent majoritairement contre cette proposition.

- Retour sur la proposition Enedis d'anticiper les reprogrammations dès le mois de novembre 2026, sur une volumétrie réduite et avec un ou plusieurs fournisseurs volontaires. ➔ Un fournisseur volontaire pour un pilote en octobre 2026

Phase 2 : Synthèse des évolutions SI pour la transmission des heures creuses saisonnalisées

La mise en place des heures creuses saisonnalisées nécessitent des évolutions des flux et des services de données pour pouvoir transmettre des plages d'heures creuses différentes en saisons haute et basse.

Flux et service	MEP	Livraison guide	Commentaire
ConsultationPoint V4.1	Mars 2026	03/09/2025	Introduction de la saisonnalité des plages d'HC (1) sur le segment C5
Flux C15	Septembre 2026 (à confirmer)	20/10/2025	Introduction de la saisonnalité des plages d'HC (1) • Création de nouvelles plages HC • Création d'une nouvelle nature d'événement « reprogrammation HC »
API de Consultation du Point (Solution cible)	Octobre 2026	Mars 2026	Introduction de la saisonnalité des plages d'HC (1) sur le segment C5
M023 (fichier C68 – données techniques et contractuelles)	Octobre 2026	Mars 2026	Introduction de la saisonnalité des plages d'HC (1) sur le segment C5

(1) Pour les PRM avec les mêmes heures creuses en été et en hiver, le service renvoie une plage d'HC identique en saison haute et basse.

Note : Le service ConsultationPoint V4.0 n'évolue plus. Il renvoie uniquement les heures creuses de la saison haute que les heures creuses soient saisonnalisées ou non sur le PRM.

Phase 3 (C1-C4) : planning et évolutions envisagées

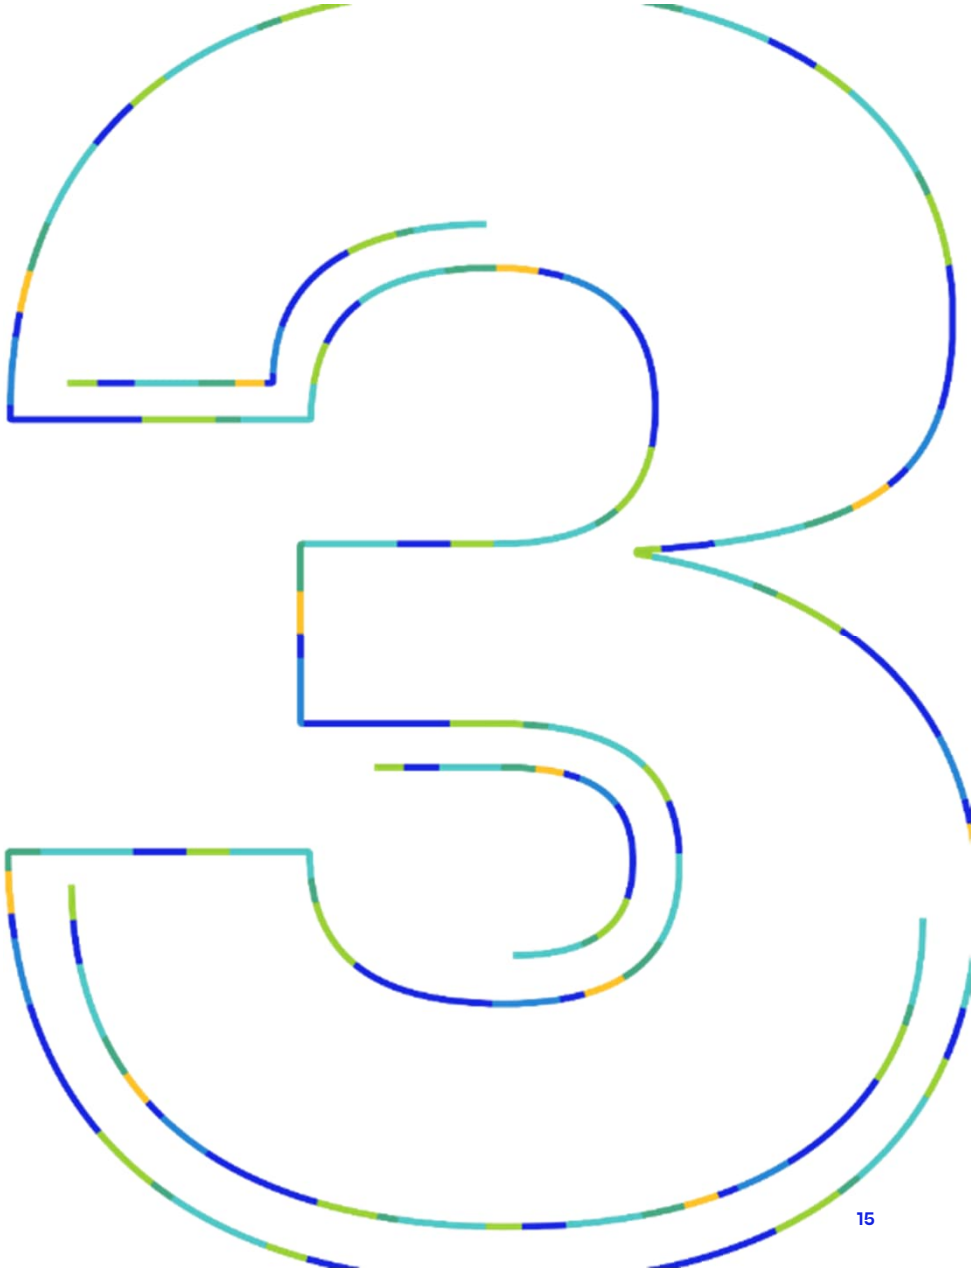

Phase 3 : planning et évolutions envisagées

Domaines de tension BT>36kVA et HTA (C1-C4)

- Planning de mise en œuvre envisagé (à confirmer) :

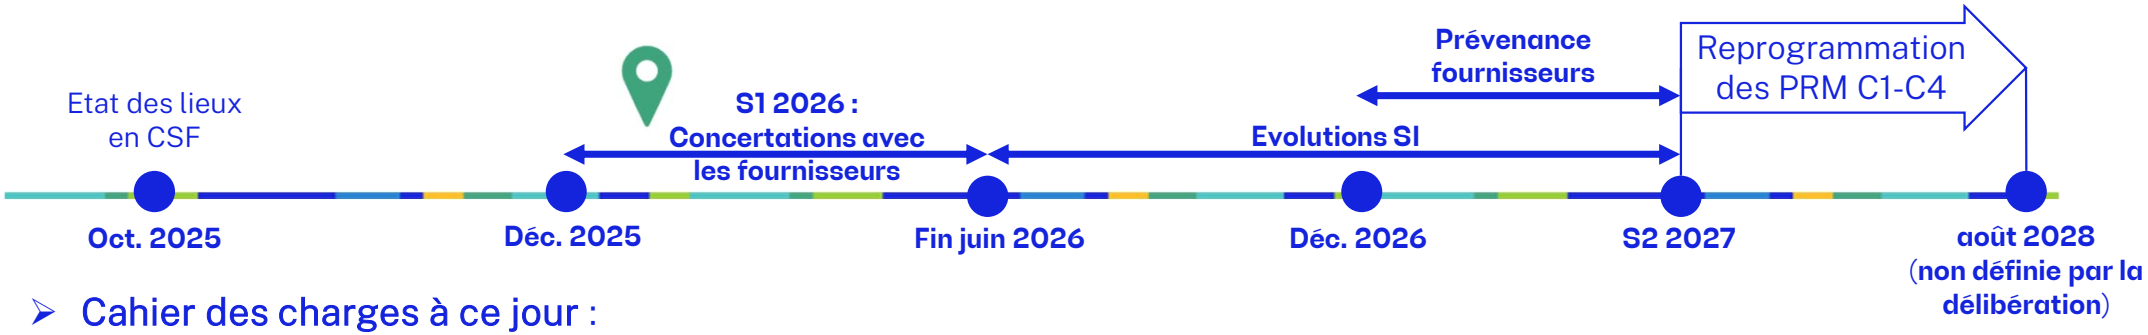

- Cahier des charges à ce jour :
  - Mise en place d'heures creuses saisonnalisées pour tous les PRM.
  - Référentiel des heures creuses plus simple que celui mis en place sur le segment C5 Linky.
- Fonctionnement actuel versus évolutions proposées :

Fonctionnement actuel	Fonctionnement cible
Attribution des heures creuses en fonction de la commune et de la FTA (F160)	Continuons-nous ainsi ou attribution aléatoire des plages d'heures creuses par commune (à l'image de l'algorithme d'attribution sur Linky) ?
Affection des heures creuses lors d'un changement de FTA (F160	Continuons-nous ainsi ou affectation des heures creuses sur souscription (F100/F120)?

Avez-vous des avis, des contraintes ou des attentes que vous souhaitez partager ?

Règles d'affectation des heures creuses définies par la CRE

- Rappel des règles définies dans la délibération TURPE 7 et modifiée dans la délibération N°2026-02 :
  - **En saison basse[1] (« été ») :**
    - Favoriser le placement d'HC dans le creux de nuit (02h00 à 06h00) et entre 11h00 et 17h00
    - Interdiction de placer des HC entre 07h00 et 10h00 et entre 18h00 et 23h00



  - **En saison haute[2] (« hiver ») :**
    - Interdiction de placer des heures creuses entre 07h00 et 11h00 et entre 17h00 et 21h00



- En domaine de tension HTA et BT>36kVA : les heures creuses sont au nombre de 8 heures réparties en une ou deux périodes.
- En domaine de tension HTA :
  - Les dimanches sont toute la journée en heures creuses, en saison basse et en saison haute.
  - Le placement des heures de pointe, applicables en saison haute, du lundi au samedi : 2 heures le matin et 2 heures le soir

Phase 3 : Règles d'attribution des heures creuses sur le marché d'affaires (C1-C4)

Sur le marché d'affaires, en domaine de tension HTA ou BTSUP, la formule tarifaire d'acheminement (FTA) utilise des heures creuses en saison haute et en saison basse.

Domaine de tension HTA	Domaine de tension BT>36kVA	
FTA à 5 classes temporelles : – Pointe mobile ou fixe, – Heures Pleines saison Haute (HPH), – Heures Creuses saison Haute (HCH), – Heures Pleines saison Basse (HPB), – Heures Creuses saison Basse (HCB).	FTA CU à 4 classes temporelles : – Heures Pleines saison Haute (HPH), – Heures Creuses saison Haute (HCH), – Heures Pleines saison Basse (HPB), – Heures Creuses saison Basse (HCB).	FTA LU* à 4 classes temporelles : – Heures Pleines saison Haute (HPH), – Heures Creuses saison Haute (HCH), – Heures Pleines saison Basse (HPB), – Heures Creuses saison Basse (HCB).

- Sur l'ensemble des PRM, l'attribution des heures creuses en saison haute et en saison basse est définie selon les règles d'affection du TURPE.
- En domaine de tension HTA, deux cas de figure se présentent :
  - Si la pointe est fixe : les heures de pointe (2 h le matin et 2 h le soir) sont définies sur les plages disponibles et « interdites » pour le placement des heures creuses en saison haute.
  - Si la pointe est mobile : le compteur ne comporte pas de créneaux de pointe fixes. Des ordres lui sont transmis afin d'activer le mode "jour PP1" conformément aux signalements émis par RTE.

NOUVEAU

* En BTSUP, le tarif LU ne comporte plus de pointe depuis le TURPE 5. Pour éviter une reprogrammation en masse des PRM et les impacts sur les SI (à minima GRD et flux publiés), la pointe est maintenue avec application du tarif « Heures Pleines » correspondant à la saison.

Note : En BTSUP, une FTA en ACC existe également (non encore utilisée).

Phase 3 - Synthèse des évolutions SI pour la transmission des heures creuses saisonnalisées (C1-C4)

La mise en place des heures creuses saisonnalisées nécessitent des évolutions des services de données pour pouvoir transmettre des plages d'heures creuses différentes en saisons haute et basse.

Flux et service	MEP	Livraison guide	Commentaire
API de Consultation du Point (Solution cible)	S1 2027	T4 2026 – T1 2027	Introduction de la saisonnalité des plages d'HC (1) sur le segment C1-C4
M023 (fichier C68 – données techniques et contractuelles)	S1 2027	T4 2026 – T1 2027	Introduction de la saisonnalité des plages d'HC (1) sur le segment C1-C4

Une étude est en cours afin d'identifier la solution cible pour la transmission de l'affectation des heures creuses lors de la souscription d'un contrat (CU/CARD) et lors de la modification éventuelle du choix des heures de pointe. Enedis a bien pris en compte la demande des fournisseurs en faveur d'une transmission via le flux C12. Toutefois, elle reste attentive au coût associé et au maintien de la qualité de publication de ce flux contractuel.

(1) Pour les PRM avec les mêmes heures creuses en été et en hiver, le service renvoie une plage d'HC identique en saison haute et basse.

Le service ConsultationPoint V**4.1** n'évolue plus après la mise en production de mars 2026. Il renvoie uniquement les heures creuses d'hiver, que les heures creuses soient saisonnalisées ou non sur le PRM.

Annexes

Pour savoir si un PRM C5 est concerné

Les HC seront reprogrammées en phase 1 ou en phase 2 selon la situation du PRM au moment de la prise d'image initiale fin avril 2025. Voir liste des régimes d'heures creuses en annexe.

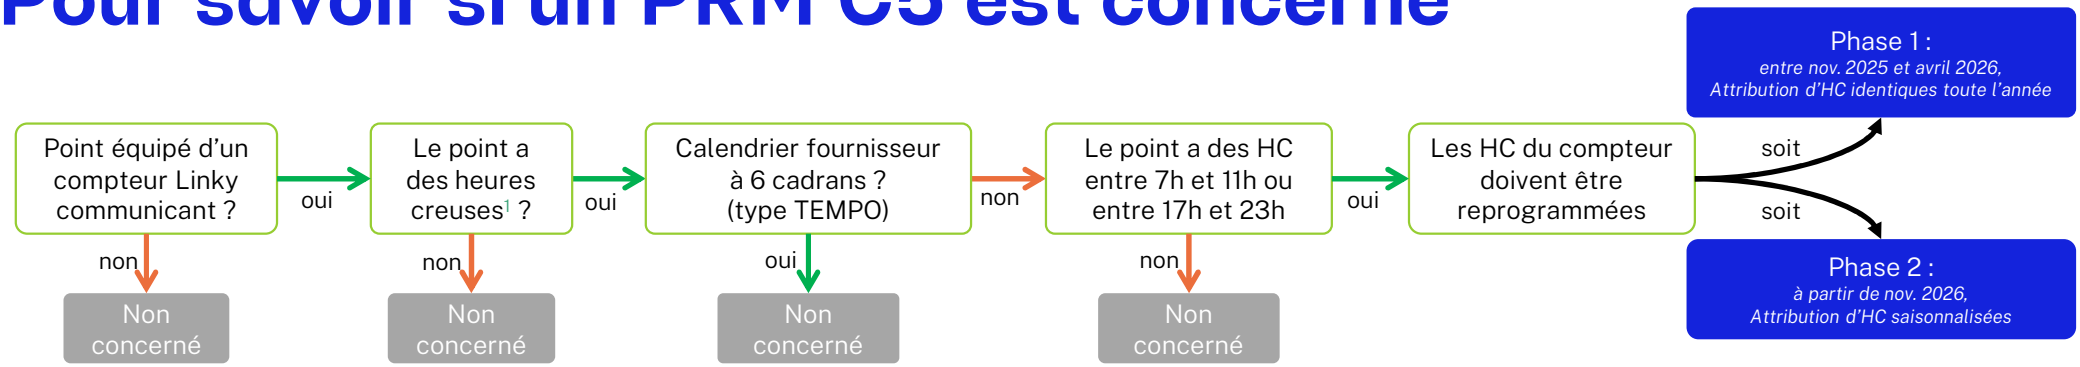

C'est le **fournisseur** qui peut dire si le client est concerné ou non (selon son contrat de fourniture).

Le client ne peut pas choisir ses heures creuses de réseau : elles sont attribuées par Enedis pour suivre les règles définies par la CRE et tenir compte des contraintes locales du réseau.

Concernant l'évolution des heures creuses pour les PRM pour lesquels ces dernières seront reprogrammées :

Phase 1 (heures creuses non saisonnalisées)

- Placement d'HC interdit en phase 1 :

- Tous les PRM conservent 8 heures creuses par jour.
- Tous les PRM ont en cible des heures creuses diurnes (2 à 3 heures).
- Tous les PRM ont en cible au minimum 5 heures creuses nocturnes.
- Certains PRM peuvent perdre des heures creuses diurnes, mais pas plus d'une heure.

Après reprogrammation, les heures creuses ne seront pas retouchées en phase 2.

Phase 2 (heures creuses saisonnalisées)

- Tous les PRM conservent 8 heures creuses par jour.
- Tous les PRM ont en cible des heures creuses diurnes en été et en hiver (2 à 2,5 heures en hiver et 2,5 à 3 heures en été).
- Tous les PRM ont en cible au minimum 5 heures creuses nocturnes en été et en hiver.
- Certains PRM peuvent perdre des heures creuses diurnes en été et en hiver, mais cela ne peut excéder une heure en été[2].
- Pas moins d'heures creuses diurnes en été qu'en hiver.

La téléopération est tentée jusqu'à 30 jours après la date annoncée. Au-delà de J + 30, la reprogrammation est abandonnée (moins de 1 % des cas à ce jour).

[1] Depuis la généralisation des Formules Tarifaires d'Acheminement à 4 postes, la quasi-totalité des PRM avec compteur Linky communicant ont des heures creuses (sauf PRM en longue utilisation comme les éclairages publics). Si le PRM a des heures creuses, celles-ci sont visibles dans un cadre « *Programmation actuelle des heures creuses Distributeur* » dans l'onglet « *Caractéristiques techniques* » de la fiche du point dans SGE ; sinon, ce cadre est absent.

[2] Sauf pour les PRM qui ont aujourd'hui un régime avec 4 heures creuses diurnes (env. 0,3 M) et qui perdront entre 1h et 1h30 diurne en été.

Phase 2 : impacts sur les flux C15, R15 et F15

- ***C15**** *: à partir de la date de mise en service des évolutions du flux C15 liées à la mise en place des heures creuses saisonnalisées, toute nouvelle mise en service (F120) entraîne l'attribution et la transmission d'heures creuses saisonnalisées.*

  Le flux C15 publié au fournisseur titulaire à l'occasion de la modification d'une plage d'heures creuses à l'initiative d'Enedis, porte une nature d'événement spécifique (« PHC »).

  Note : la nature d'événement « MES » prime sur la nature d'événement « PHC » en cas de modification des heures creuses à l'occasion d' une mise en service sur raccordement existant (F120).

- ***R15** :*
  - aucune évolution du flux
  - transmission d'un flux à l'issue de la reprogrammation (en J+1) de la reprogrammation en J

- ***F15** :*
  - aucune évolution du flux
  - aucun flux transmis à l'issue de la reprogrammation

* Publication du guide le 20 octobre 2025

Les heures creuses dans le parc des compteurs

Hors périmètre du chantier

Périmètre du chantier

(Données issues d'une photo du périmètre de novembre 2024)

Environ 39 M de compteurs

BT ≤ 36 kVA

Non concernés par le chantier *
Environ 11 M de compteurs

dont 3,5 M avec un calendrier fournisseur suivant les heures creuses de réseau.

Concernés par une reprogrammation des heures creuses **
Environ 28 M de compteurs

dont 11 M avec un calendrier fournisseur suivant les heures creuses de réseau.

HTA et BT > 36 kVA
0,5M

* Non concernés par les nouvelles règles :
- Compteurs historiques et Linky non communicants (niveau 0)
- Compteurs en FTA Longue Utilisation (éclairages publics, forfaits)

Compteurs avec des heures creuses déjà à la cible

** Compteurs avec calendrier fournisseur base + pointe inclus

NB : le cas des compteurs avec calendrier fournisseur à 6 cadrans (type TEMPO : 0,9 M PRM) est à l'étude et ne sera pas traité en phase 1.

Répartition des heures creuses sur le marché d'affaires

La programmation des compteurs de la quasi-totalité des PRM du marché d'affaires ne respecte pas les règles du TURPE 7 en saison basse (été) : interdiction de placer des heures creuses entre 22h et 23h.

Données en date du 25/07/25	C1		C2		C4	
Nb PRM total	**5 357**	100 %	**89 909**	100 %	**434 720**	100 %
22h00 - 6h00 ➔ à déplacer	5 310	99,1 %	89 084	99,1 %	390 428	89,8 %
22h30 – 6h30 ➔ à déplacer	6	0,1 %	13	0,0 %	19 996	4,6 %
23h00 – 7h00	29	0,5 %	727	0,8 %	7 673	1,8 %
23h30 – 7h30 ➔ à déplacer	8	0,2%	74	0,1%	11 289	2,6%
Autres plages d'heures creuses	4	0,1%	11	0,0%	5 334	1,2%

(Régimes en heures rondes)

Pour les modifications d'heures creuses, la prévenance est à la charge d'Enedis

Pour les modifications d'heures creuses, la prévenance est à la charge du fournisseur.

Moins de 5 % des compteurs ont un calendrier fournisseur.