Homologation SI distributeur

Session Type 1 – Présentation des règles et processus – Segment C5

Février 2026

SOMMAIRE

01 Introduction

02 Évolutions du support de Type 1 pour SGE 26.2

03 Description synthétique des principales procédures du segment C5

04 Annexes

Introduction

Homologation

Objectifs de la démarche et modalités

- Présenter/Rappeler les principales règles métier implémentées dans le SI, processus par processus
- Anticiper l'appropriation des nouvelles règles et des évolutions sur les processus et interfaces :
  - pour les clients BT ≤ 36 kVa (segment C5)
  - pour les clients BT > 36 kVa et HTA (segments C2-C4)
- Accompagner la montée en compétence opérationnelle de l'ensemble des acteurs
- Parvenir avec chaque fournisseur à un diagnostic commun du bon fonctionnement des échanges entre SI

Le service propose cinq sessions (types 1 à 5) organisées en :

- Sessions de présentation (sessions Type 1, 2 et 3)
- Sessions de tests (sessions Type 4 et 5)

Le service assure :

- la publication des guides des échanges à destination des acteurs externes (fournisseurs, ELD,...),
- un appui fonctionnel et technique aux acteurs externes sur leurs interfaces avec le distributeur.

NB : si cela n'est pas précisé, le nombre de jours correspond à des jours calendaires

Homologation

Objectifs de la démarche et modalités

Session Type 1 *Présentation des règles et processus*	▪ Présenter les règles de gestion et les procédures implémentées dans les SI
Session Type 2 *Prise en main du portail du distributeur*	▪ Détailler les modalités d'accès aux demandes de prestation du catalogue du distributeur Enedis ▪ Appréhender les principales fonctionnalités nouvelles offertes par le portail SGE (suivi d'affaire, consultation des flux, exports, ...)
Session Type 3 *Présentation des spécifications techniques des échanges entre SI*	▪ Détailler les évolutions de spécifications des échanges automatiques entre SI (B2B, demande en masse et flux)
Session Type 4 *Tests entre SI*	▪ Tester l'inter-opérabilité du SI du fournisseur et de SGE (procédures et flux) ▪ Corriger les dysfonctionnements techniques constatés ▪ Établir un diagnostic partagé du bon fonctionnement des échanges entre SI avec les fournisseurs
Session Type 5 *Tests étendus*	▪ Permettre au fournisseur de recetter son SI en inter-opérabilité avec le SI distributeur

Évolutions du support de Type 1 – segment C5 SGE v26.2

Evolutions sur les prestations du segment C5

Évolutions fonctionnelles :

- F140B : Mise à jour du Webservice CommandeResiliation en V1.1
- F180 : Mise à jour du Webservice CommandeModificationContractuelle en V1.1 et les demandes de changement du nombre de phase en isopuissance seront désormais acceptées par les webservices.

Évolutions techniques sans impacts fonctionnels :

- F185, F360, F420C, F920, F940B : Mise à jour du Webservice CommandeDemandeTechnique en V1.1
- Replanification d'une intervention : Mise à jour du Webservice ReplanificationIntervention en V1.1

F140B – Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du fournisseur

Principes et canaux disponibles

Principes

La prestation de résiliation à l'initiative du fournisseur consiste à sortir un PRM du périmètre d'un fournisseur, à son initiative. La résiliation à l'initiative du fournisseur est systématiquement réalisée avec suspension de l'alimentation et déplacement obligatoire pour un client particulier. Il appartient au fournisseur de s'assurer au préalable que le client n'est pas dans une situation interdisant une suspension d'alimentation.

- Dans sa demande, le fournisseur indique notamment le motif de résiliation (manquement contractuel, réduction ou arrêt des activités du fournisseur[1], ou non reconduction du contrat) et la date d'effet souhaitée.
- Le fournisseur est invité à apporter toute information permettant de faciliter la réalisation de la prestation (numéro de téléphone, code d'accès immeuble, etc.).
- La demande doit être adressée à Enedis au moins 5 jours ouvrés avant la date d'effet souhaitée. Pour rappel, le fournisseur informe obligatoirement son client au moins 15 jours calendaires avant la date d'effet souhaitée.

- Une procédure dite « courte » permet également au Fournisseur de demander la résiliation immédiate du point. Cette modalité est offerte pour les points dont l'alimentation a été préalablement suspendue, notamment dans le cadre d'une procédure pour impayé.
- Dans le cas d'une procédure dite longue (point alimenté) :
  - Pour un compteur non communicant, le fournisseur est invité à prendre rendez-vous dans le tableau de charge afin de procéder à la suspension de l'alimentation.
  - Pour un compteur communicant (niveau 1 ou 2), la prestation est réalisée par télé-opération afin de limiter l'alimentation à 3 kVA pendant 7 jours avant suspension définitive de l'alimentation.
- Dans le cas d'une procédure dite courte (point dont l'alimentation est suspendue) :
  - Pour un compteur non communicant, la prestation est réalisée sans intervention.
  - Pour un compteur communicant (niveau 1 ou 2), la prestation est réalisée par télé-opération (si l'alimentation a été suspendue au CCPI ou au branchement : l'intervention sera réalisée sur site ou sans intervention).

- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du niveau d'ouverture aux services et de la chaîne SI, se référer à l'annexe F140 RIF.
- Pour un PRM appartenant à une opération d'autoconsommation collective (ACC), la résiliation entraine la sortie de l'opération d'ACC.

1. Uniquement via le webservice CommandeResiliation version 1.1.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeResiliation V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

F140B – Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du fournisseur

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande est recevable s'il n'y a pas de modification contractuelle ou changement de Fournisseur en cours, et si :

Demande de résiliation à l'initiative du fournisseur	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif	Mise en service en cours sur le PRM
Fournisseur titulaire	Recevable (1)(2)				Recevable
Fournisseur non titulaire	Non-recevable	Non-recevable	Non-recevable	Non-recevable	Non-recevable

(1) Possibilité de demander la RIF en procédure courte pour les points qui ont été préalablement coupés
(2) Non recevable si le point est identifié comme un point sensible (passage à niveau)

Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé

- Pour un PRM dont l'alimentation est déjà suspendue, le fournisseur a la possibilité d'opter pour une résiliation du PRM à son initiative selon une procédure accélérée (RIF Courte).

Mode de réalisation	Types de RIF	Date d'effet souhaitée	Date d'effet réelle
Sans intervention	RIF Courte	J	Date d'effet souhaitée
Télé-opération	RIF Courte*	J à J+42	Date d'effet souhaitée
	RIF Longue	J+5 à J+42	
Sur site	RIF Longue	J+5 à J+42	Date d'effet souhaitée

* Le maintien d'alimentation à 3000 W pendant une semaine n'est pas mis en œuvre, le PRM reste coupé.

[1]jours ouvrés

Suivi d'avancement SGE

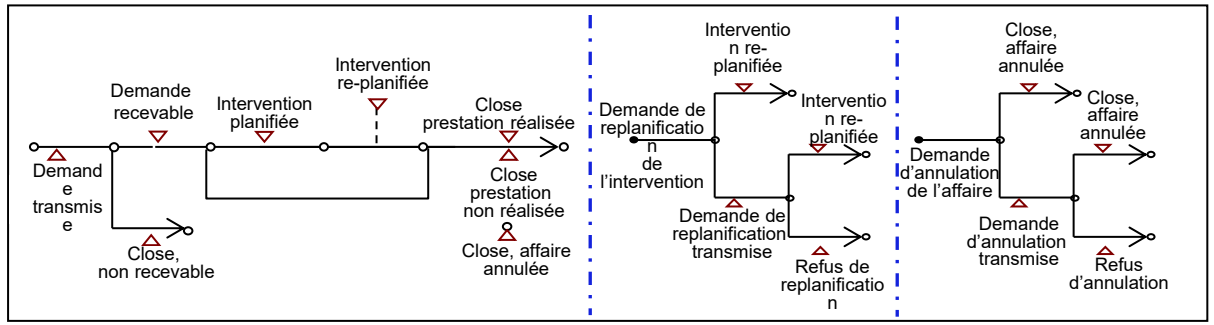

Flux

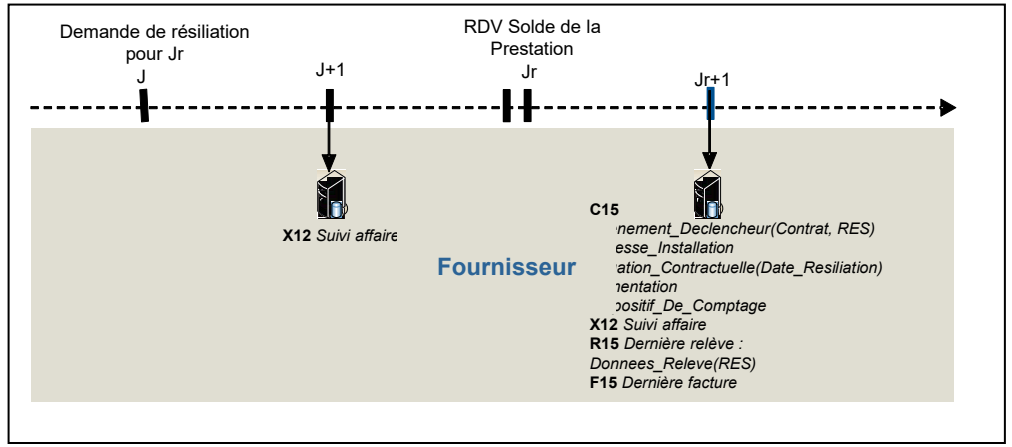

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F180 – Modification de formule tarifaire d'acheminement ou de puissance souscrite

Principes et canaux disponibles

Principes

- La modification contractuelle concerne les modifications de formule tarifaire d'acheminement (FTA), de puissance souscrite, de calendrier fournisseur, de groupe de période mobile ou l'installation d'un compteur sur un point sans comptage[~~1~~].
- Le processus de modification contractuelle est identique pour les clients « professionnels » ou « particuliers ».
- La demande est formulée par le Fournisseur titulaire ou futur titulaire du point, en précisant l'identifiant du point, la date d'effet souhaitée, la formule tarifaire d'acheminement, le calendrier fournisseur et la puissance souscrite.
- La formule tarifaire d'acheminement (FTA) demandée est souscrite pour une période d'un an minimum sauf :
  - exceptions liées à un nouveau TURPE
  - Pour les compteurs passant communicants, afin de permettre le passage d'une FTA BTINF CUST ou MUDT[2] en FTA 4 postes (conformément à la délibération[3]). Dans ce cas, le changement de FTA est possible même moins de 12 mois après la dernière modification de FTA.
- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du caractère communicant du compteur, se référer à l'annexe F180
- Le Fournisseur a la possibilité de demander un changement de nombre de phases : passage de mono à triphasé (ou inversement) dans la limite de la puissance de raccordement.[~~1~~]
- Pour un PRM appartenant à une opération d'autoconsommation collective (ACC), la prestation F180 permet de demander la souscription à une FTA ACC.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

~~[1] Uniquement via le portail~~

[2] BTINF : Basse Tension Inférieure 36 KVA / CUST : Courte Utilisation Simple Tarif / MUDT : Moyenne Utilisation Double Tarif

[3] La délibération TURPE 6 HTA-BT du 21/01/2021 prévoit la généralisation des FTA à 4 plages temporelles au 1er *Janvier* 2024 pour les clients qui disposent d'un compteur évolué déclaré communicant.

F180 – Modification de formule tarifaire d'acheminement ou de puissance souscrite

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande est recevable notamment s'il n'y a pas de prestation contractuelle en cours sur le point, et selon la situation du point:

Situation du point à la date d'effet souhaitée

Demande de modification de formule tarifaire d'acheminement ou de puissance souscrite	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- Pour une augmentation de la puissance souscrite au-delà de la puissance de raccordement (avec ou sans modification du nombre de phases) qui nécessite une modification du raccordement, le fournisseur transmet un créneau souhaité pour un rendez-vous téléphonique avec le client. La demande tombe en recevabilité manuelle et Enedis s'efforce de rappeler le client dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après cette date.
- Une augmentation de la puissance souscrite au-delà de 12 kVA sur PRM monophasé avec une puissance souscrite initiale inférieure ou égale à 12kVA n'est pas recevable.

Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé

Mode de réalisation	Date d'effet souhaitée	Date d'effet réelle
Sans intervention	J	Date d'effet souhaitée
Télé-opération	J+1 à J+42	Date d'effet souhaitée (En cas d'échec de télé-opération : la date d'effet réelle = date de réalisation effective de la télé-opération ou de l'intervention sur site).
Sur site		Date réelle de l'intervention

Suivi d'avancement SGE

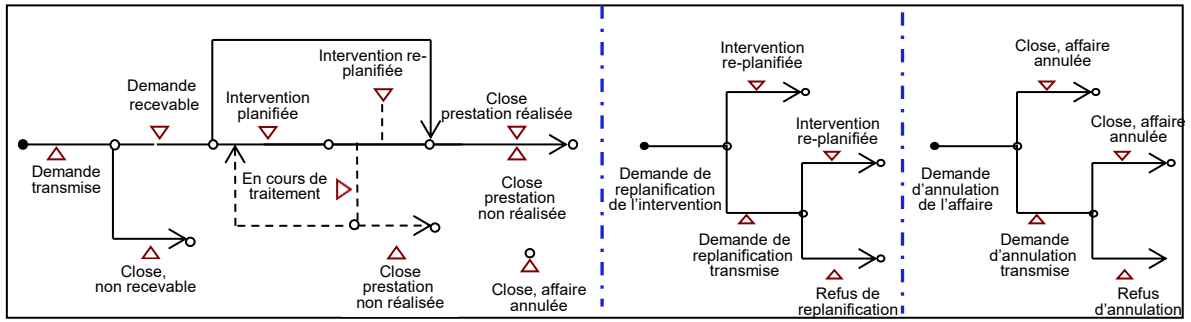

Flux

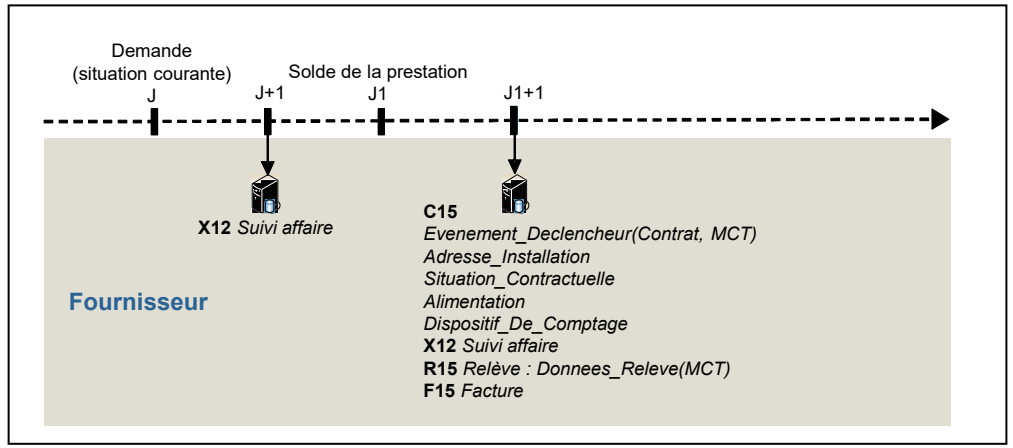

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F185B – Modification du dispositif de comptage SANS impact sur la formule tarifaire ou la puissance souscrite

Principes et canaux disponibles

Principes

- La demande de modification du dispositif sans impact sur la formule tarifaire d'acheminement ou sur la puissance souscrite est formulée par le Fournisseur titulaire.
- La demande peut être demandée avec trois types d'options :
  - Option 1 : Activation de la sortie télé-information du compteur.
  - Option 2 : Remplacement de compteur par un compteur électronique avec activation de la télé-information du compteur.
  - Option 3 : Mise en place d'un système de télé-report des index
  - Option 4 : Pose d'un compteur Linky à l'initiative du fournisseur *(uniquement pour les PRM équipés de compteurs historiques, gérés dans la nouvelle chaîne et situés dans une zone ayant fait l'objet d'un déploiement en masse)*
- Pour les points équipés de compteurs historiques:
  - Le Fournisseur doit, avant de faire sa demande, vérifier le type compteur du PRM sur lequel il souhaite faire sa demande, c'est-à-dire s'il s'agit d'un compteur électromécanique ou d'un compteur CBE. Dans le cas d'un compteur CBE, il doit vérifier si celui-ci est équipé d'une sortie Télé-information compteur (TIC) et si elle est activée ou non.
  - Le Fournisseur pourra alors ensuite choisir l'option de prestation correspondant à la situation du PRM : activation de la TIC ou remplacement du compteur électromécanique. Il peut prendre directement un RDV dans le tableau de charge du Distributeur. Les dimanches et jours fériés ne sont pas autorisés.
  - Cette prestation est identique pour les clients professionnels et particuliers. Le montant facturé dépend du type d'intervention réalisé.
- Pour les compteurs Linky:
  - Seule l'option 1 (changement de mode de la TIC) est recevable
  - Les interventions sont télé-opérées pour les points ayant un niveau d'ouverture aux services 1 ou 2. Pour les autres, l'intervention est réalisée sur site.
- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du niveau d'ouverture aux services et de la chaîne SI, se référer à l'annexe sur les demandes techniques

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeDemandeTechnique V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

F185B – Modification du dispositif de comptage Sans impact sur la formule tarifaire ou la puissance souscrite

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande technique est recevable notamment si le point est en service.

Demande de modification du dispositif de comptage SANS impact sur la formule tarifaire d'acheminement ou la puissance souscrite	Situation du point à la date d'effet souhaitée			
	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- Pour la demande de pose d'un compteur Linky (option 4), la demande n'est pas recevable si :
  - Le point est déjà équipé d'un compteur Linky
  - Le point est situé dans une zone qui n'a pas encore fait l'objet d'un déploiement en masse.

Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé

Mode de réalisation	Date d'effet souhaitée	Date d'effet réelle
Télé-opération	J+1 à J+42	Date d'effet souhaitée (En cas d'échec de télé-opération : la date d'effet réelle = date de réalisation effective de la télé-opération ou de l'intervention sur site).
Sur site		Date réelle de l'intervention

Suivi d'avancement SGE

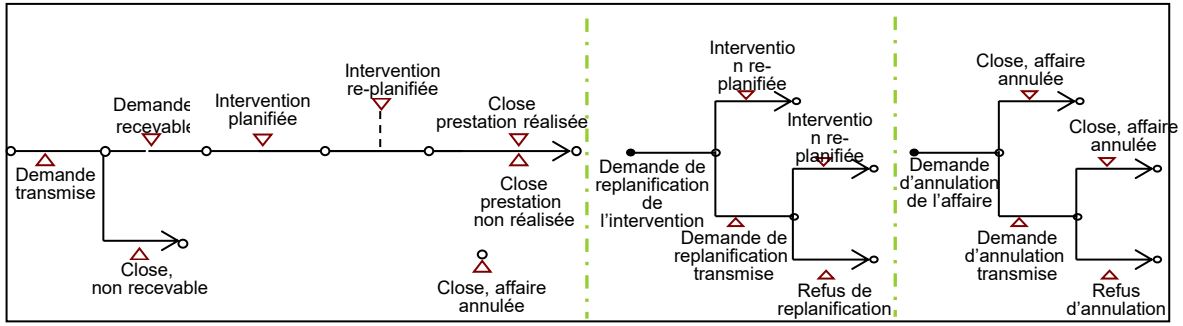

Flux

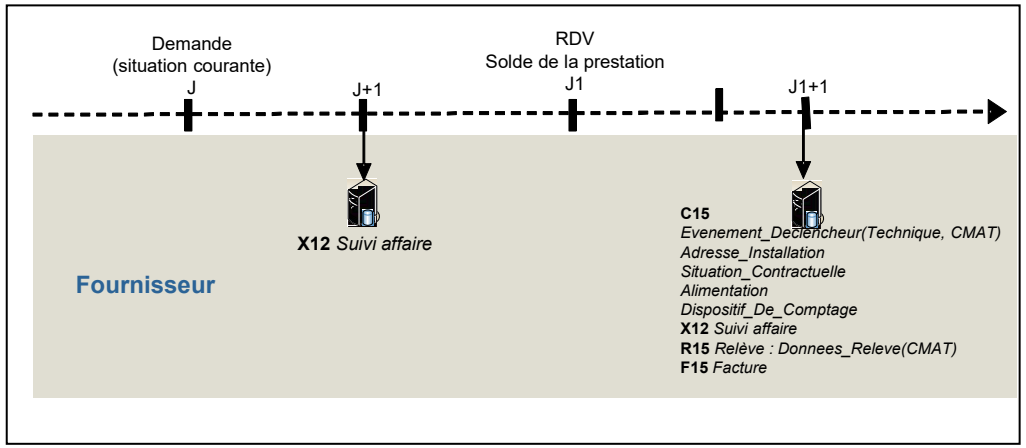

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F360, F420C, F920, F940B – Demandes ponctuelles C5 avec couplage

Principes

- Le Fournisseur peut formuler les demandes ponctuelles suivantes : Relevé spécial F360, Autres vérifications F420C, Enquête F920 et Intervention de courte durée F940B.
- Ces demandes seront réalisées avec intervention (télé-opérable ou sur site) selon le niveau d'ouverture aux services sur point. La télé-opération de demande technique est réalisée à date souhaitée à partir de J+1 et au plus tard à J+42.
- La programmation est assurée avec une intervention sur site du Distributeur dans le cas de pose d'affichette et de changement de porte de coffret.
- La demande d'enquête F920 est prise en charge manuellement afin d'analyser la situation du point et de déclencher une intervention si nécessaire:
  - En conséquence, pour cette prestation le fournisseur n'a pas à transmettre la disponibilité du client.
  - La saisie d'un commentaire est obligatoire afin de préciser la situation et les vérifications déjà effectuées par le fournisseur **(cette saisie est également obligatoire pour la prestation F420C).**
- Par télé-opération, le traitement nominal de la prestation relevé spécial F360 ne prend pas en compte le standard « express ».
- Pour plus de détails, se référer à l'annexe sur les demandes techniques

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeDemandeTechnique V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

Suivi d'avancement SGE

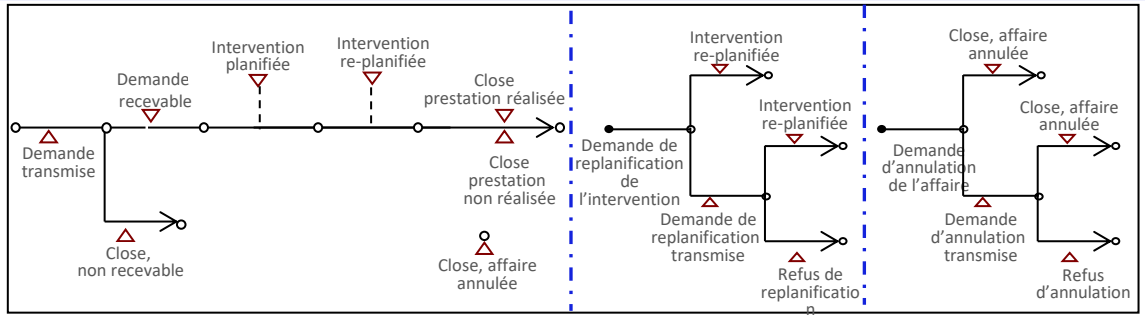

Règles de gestion

- La demande n'est pas recevable si :

Situation du point à la date d'effet souhaitée

Demandes ponctuelles	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
Fournisseur titulaire	Recevable (1)	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

(1) S'il existe une situation potentielle, la demande portera sur la situation courante (la date de rendez-vous de la prestation ponctuelle sera antérieure à la date d'effet prévue de la mise en service ou du changement de Fournisseur ayant généré la situation potentielle).

Flux

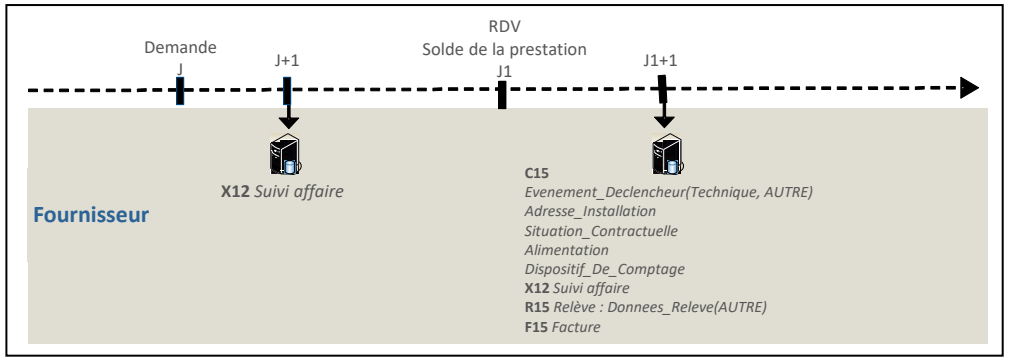

Le flux X12 sera transmis au fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F360 : Dans le cas général, pas de flux F15 sauf cas spécifique où la prestation est facturée (voir catalogue des prestations).

Replanification d'une intervention

Principes

- Le Fournisseur peut demander la replanification d'une intervention (sur site ou par télé-opération) sous certaines conditions.
- La demande consiste à rechercher une nouvelle date et/ou un nouveau créneau horaire pour l'intervention. La nature d'intervention demandée ne peut pas être modifiée, si le souhait est de changer également la nature d'intervention il faut annuler la demande et en créer une nouvelle.
- Le Fournisseur et le Distributeur peuvent visualiser l'état des demandes de replanification sur la fiche de synthèse de l'affaire.

Modalité de réalisation	Replanification	Traitement de la demande	Appel Ligne 1 «Affaires Urgentes»	Frais de dédit
Sur site	> 2 jours ouvrés	Automatique	Non	Non
	≤ 2 jours ouvrés et > 1 jour ouvré	Automatique	Non	Oui
	≤ 1 jour ouvré	Par Enedis, suite à demande dans SGE	Oui	Oui
Par télé-opération	Jusqu'à 18h la veille	Automatique	Non	Non
	Après 18h la veille	Non autorisé		

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	ReplanificationIntervention V1.1
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande de replanification de l'intervention n'est pas recevable, notamment si :
  - La demande n'a pas été déclarée recevable après analyse d'un conseiller Enedis.
  - L'affaire a été soldée (que ce soit par télé-opération ou non)
- Les prestations concernées par cette fonctionnalité sont les suivantes :

Code	Replanification
F100B	✓
F120B	✓
F130B	✓
F140B	✓
F180B	✓
F200B	×

Code	Replanification
F185	✓
F360	✓
F365	×
F420C	×
F920	×
F940B	✓
F960	×

Code	Replanification
M002, M007, M009, M008, M013	×
F800, F820, F840	×
F410, F440, F460	×
F860,F870,F880	×

Suivi d'avancement SGE

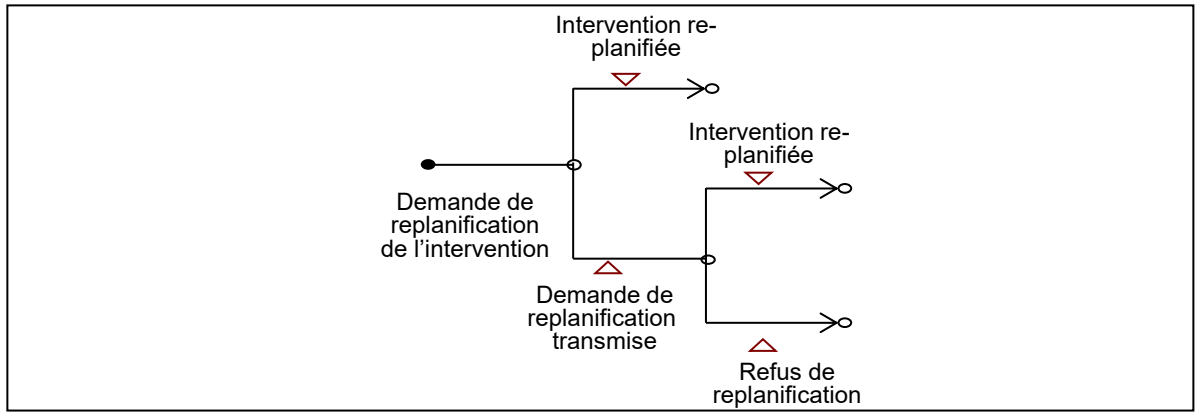

Description synthétique des principales procédures du segment C5

Le niveau d'ouverture aux services

Trois niveaux d'ouverture aux services

Niveau d'ouverture aux services		Compteurs concernés	
0	Non ouvert aux services	Compteurs historiques Sans comptage	Compteurs LINKY
1	Ouvert aux services Niveau 1		
2	Ouvert aux services Niveau 2		

Seuls les passages des niveaux 0 à 1 et 1 à 2 sont possibles (pas retour arrière).

Fonctionnalités disponibles :

Non ouvert aux services

Ouvert aux services de niveau 1
- télérelevé
- télé-opérable
- Éligible aux FTA à 4 classes temporelles

Ouvert aux nouveaux services de niveau 2
- Calendrier fournisseur personnalisé
- Publication des courbes de charge, index et Pmax quotidiens
- Période mobile
- Éligible aux FTA à 4 classes temporelles

Le niveau d'ouverture aux services

Ouverture aux services vs communicant / non communicant

Niveau d'ouverture aux services

Non ouvert aux services **0**
Niveau 0 - non communicant

↓ C15* R15

Ouvert aux services **1**
Niveau 1 - communicant

↓ C15 N16

Ouvert aux services **2**
Niveau 2 - communicant

C15* R15 N16

N.B. : les déclenchements de flux sont inchangés en cas de changement de compteur.

N.B. : dans le cadre de la pose en diffus, un point équipé d'un compteur Linky peut rester durablement non communicant ou au niveau 0 d'ouverture aux services.

** Lors d'un passage de niveau 0 à 1 ou 2, deux événements sont présents dans le C15 pour le PRM concerné :*
- *Un premier événement correspondant à l'activation du calendrier Distributeur*
- *Un deuxième événement correspondant au changement de niveau d'ouverture aux services.*

Voir détails dans le guide d'implémentation du flux C15.

C15 N15 → Migration déclenchant l'apparition du point dans les flux C15 et N15

C15 ↓ Changement du niveau déclenchant le flux Cxx

Légende

Non ouvert aux services

Ouvert aux services de niveau 1 :
-télérelevé
-télé-opérable
-Éligible aux FTA à 4 classes temporelles

Ouvert aux nouveaux services de niveau 2 :
- Calendrier fournisseur personnalisé
- Publication des courbes de charge, index et Pmax quotidiens
- Période mobile
-Éligible aux FTA à 4 classes temporelles

CF01 - Création de Calendrier Fournisseur

Principes

- La prestation CF01 permet au Fournisseur de demander la création d'un calendrier Fournisseur.
- Un calendrier Fournisseur peut être :
  - soit créé entièrement par le Fournisseur. Il s'agit alors d'un calendrier personnalisé.
  - soit créé par copie d'un modèle de calendrier Enedis. Ce calendrier hérite alors de la structure temporelle du modèle utilisé pour cette copie
- Enedis met à disposition un outil d'aide à la création de ce calendrier (outil Excel)
- Le Fournisseur dépose sa demande de création de calendrier, via le canal des demandes en masse. Le fichier descriptif du calendrier (XML) doit être rattaché à la demande et sous la forme d'une archive .zip
- La demande est alors prise en charge par Enedis. Le délai de mise en place d'un calendrier fournisseur est d'un mois, à compter de la notification d'Enedis au fournisseur de la complétude de sa demande.
- Pour les calendriers personnalisés, un délai d'un mois est ajouté pour prendre en compte la durée de l'étude de faisabilité, soit un délai total de 2 mois.
- Pour un calendrier personnalisé, des éléments complémentaires sont attendus du fournisseur pour déclarer la complétude du dossier : matrice de coefficients d'utilisation et les classes temporelles à majorer/ minorer

Cf. (voir Enedis.SGE.GUI.0387.Flux CommanderCreationCalendrierFrn)

Canaux Disponibles

Portail	**Via l'onglet « Commander une affaire »**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	**Pour les demandes sans intervention sur site**

Règles de gestion

- Suite au dépôt du fichier normé (sur le portail), la recevabilité technique de la commande est vérifiée : Encodage du fichier, contrôles de structure, nomenclature du fichier, etc.
- Ensuite, Enedis effectue différents contrôles fonctionnels sur la demande :
  - Complétude de la demande
  - Contrôles génériques de remplissage des éléments du calendrier
  - Caractère profilable du calendrier
  - Cohérence et faisabilité pour un calendrier personnalisé : compatibilité du calendrier avec les SI et avec les caractéristiques du compteur Linky (cohérence sur les libellés affichage compteur, sur la position des contacts, etc.)
  - Pour un calendrier à Période mobile, présence d'au moins un groupe de période mobile

  Suite à ces contrôles, Enedis notifie au fournisseur de la recevabilité de la demande de création du calendrier
- Suite à ces contrôles, Enedis notifie au fournisseur de la recevabilité de la demande de création du calendrier
- A la suite de l'étape de recevabilité, le calendrier fournisseur est pris en compte dans les chaînes SI et organisationnelles du distributeur. Une fois cette opération effectuée avec succès, l'affaire est close et le calendrier fournisseur est souscriptible.

Suivi d'avancement SGE

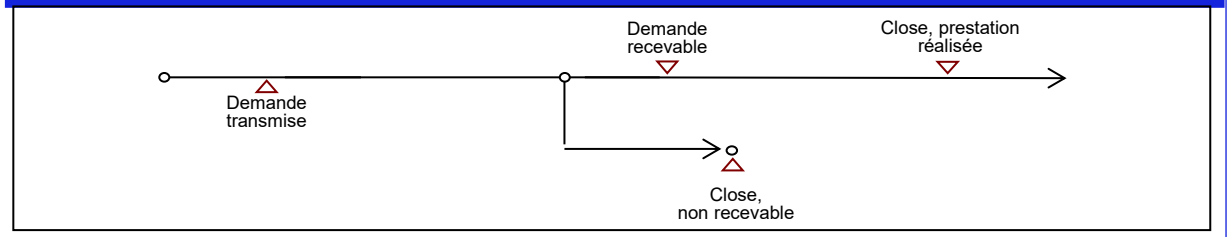

Flux

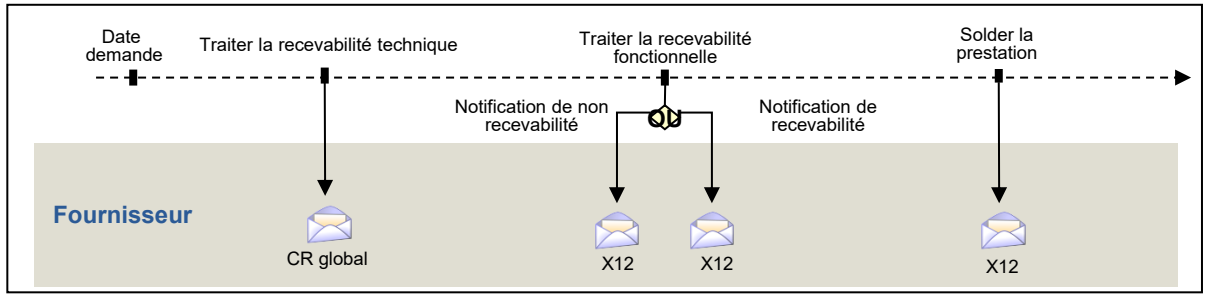

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

CF02 – Activation de Période Mobile

Principes

- La prestation CF02 permet au Fournisseur de demander le déclenchement d'une méthode de comptage spécifique sur une période définie, dite « période mobile », sur un ensemble de points préalablement regroupés dans un « groupe de période mobile ».

  Note : Cette fonctionnalité est liée aux calendriers fournisseurs utilisant les jours de période mobile

- Dans sa demande, le Fournisseur doit notamment préciser :
  - Les dates, heures et minutes de début et de fin de la période mobile,
  - Le groupe de période mobile concerné
  - La méthode de comptage à appliquer (définie au sein du calendrier Fournisseur et identifiée via la notion de « rang de jour de période mobile »).
- En cas d'indisponibilité de SGE, la demande peut être adressée « en mode dégradé » via un canal de secours Enedis.
- Seuls les points pour lesquels un calendrier avec période mobile a été souscrit, sont concernés par ces demandes.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeActivationPeriodeMobile V1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande d'Activation de Période Mobile CF02 n'est pas recevable notamment si :
  - Le couple (groupe de période mobile, rang) demandé n'existe pas pour au moins un calendrier associé au groupe,
  - Le groupe de période mobile n'est pas dans le périmètre du Fournisseur,
  - Le format des heures de début et de fin pas du type hh:mm:00,
- La demande doit parvenir au moins 8 heures avant le début de la période mobile pour être prise en compte. Elle peut également être transmise jusqu'à 1 heure avant le début de la période mobile, sur compteur Linky, mais Enedis ne garantit alors pas sa réalisation.
- Attention, une activation de période mobile n'est ni modifiable, ni annulable.

Suivi d'avancement SGE

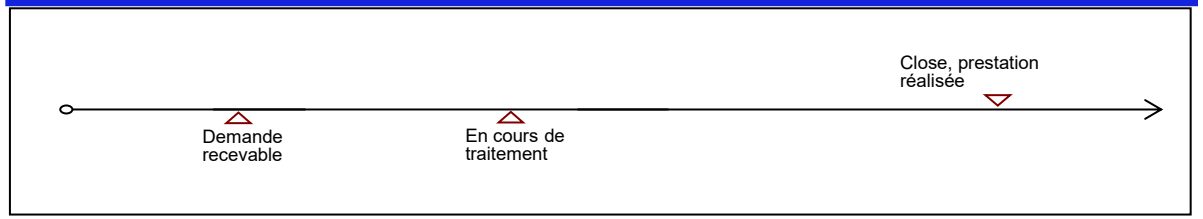

Flux

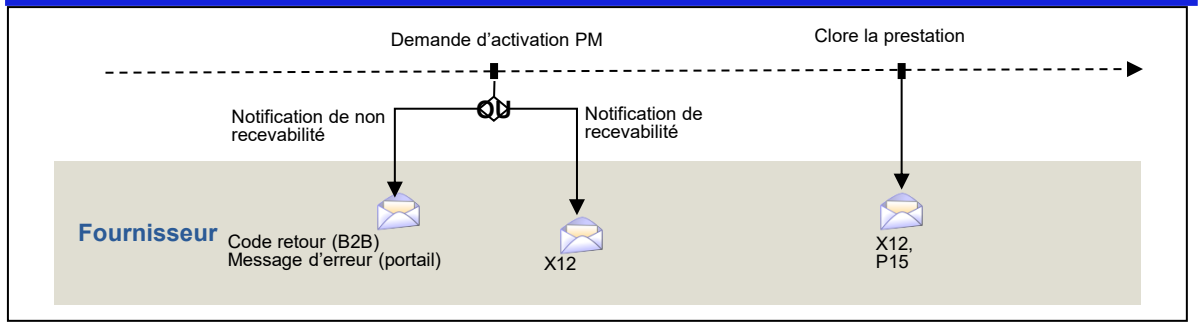

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F100B - Mise en service à la suite d'un raccordement nouveau

Principes

- La prestation de mise en service à la suite d'un raccordement nouveau (ou « première mise en service ») consiste à mettre en service un client sur un point de connexion nouvellement créé.
- Elle doit être demandée sur un point improductif.
- Dans sa demande, le fournisseur indique notamment les informations relatives à la programmation du compteur (calendrier fournisseur), à la puissance souscrite, au tarif d'acheminement (TURPE) et à l'identité du client.
- La mise en service est effectuée sous condition du paiement préalable des frais de raccordement ainsi que de la remise de l'attestation de conformité.
- La date d'effet souhaitée doit être strictement supérieure à la date de fin des travaux de raccordement. Les dimanches et jours fériés ne sont pas autorisés.
- Le mode de réalisation proposé par défaut est une téléopération. Toutefois, si le compteur n'est pas communicant 2 jours ouvrés avant la date souhaitée de la téléopération, l'intervention est requalifiée en intervention sur site.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeSouscription V1.2
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Une demande de mise en service à la suite d'un raccordement nouveau <u>n'est pas recevable</u> si :
  - Une demande de mise en service à la suite d'un raccordement nouveau est en cours.
  - La date souhaitée de mise en service est incompatible avec la date prévue de branchement.
  - L'attestation de conformité est non délivrée (elle peut être remise lors de l'acte de mise en service).
  - Les frais de raccordement n'ont pas été réglés en totalité à la date de mise en service souhaitée.
- Le Fournisseur peut demander une intervention en « express ». Dans ce cas des frais supplémentaires seront facturés si Enedis est en mesure de réaliser l'intervention sous 5 jours.

Suivi d'avancement SGE

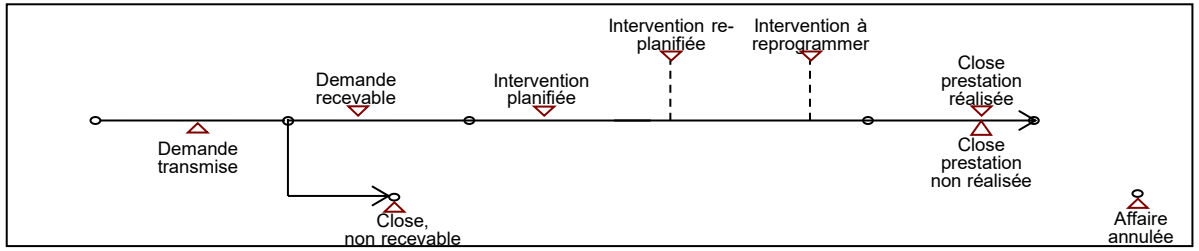

Flux

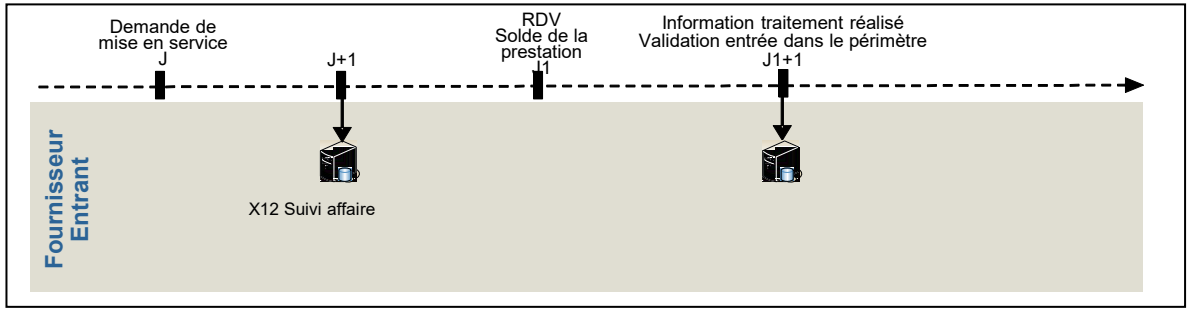

C15, X12 Suivi affaire, R15, F15

F120B - Mise en service sur raccordement existant

Principes et canaux disponibles

Principes

- La prestation de mise en service sur installation existante consiste à mettre en service un nouveau client sur un point de connexion existant.
- Elle peut être demandée sur un point résilié ou en service. Elle entraîne le cas échéant la résiliation automatique du précédent client.
- Dans sa demande, le fournisseur indique notamment les informations relatives à la programmation du compteur (calendrier fournisseur), à la puissance souscrite, au tarif d'acheminement (TURPE) et à l'identité du client.
- Suivant la configuration technique du point et les éléments transmis dans la demande, Enedis détermine (télé-opérée ou sur site) est nécessaire.
- Si une intervention sur site est nécessaire, le fournisseur est invité à prendre rendez-vous dans le tableau de charge.

- Une MES sans intervention est possible si toutes les conditions suivantes sont respectées :
  - Même puissance souscrite que précédemment
  - Le calendrier fournisseur demandé :
    - a le même nombre de cadrans que le précédent *(points compteurs historiques)*
    - est le même que le précédent *(points Linky niveau 0)*
  - index auto-relevés transmis si le point n'est pas résilié à la date de la demande
  - l'alimentation du point est normale (ni coupée, ni limitée)

  Le fournisseur peut s'il le souhaite demander une intervention sur site pour a minima effectuer un relevé des index (« relevé spécial »).

  Dans tous les autres cas, une intervention est obligatoire. Elle est réalisée soit par télé-opération, soit sur site.
- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du niveau d'ouverture aux services et de la chaîne SI, se référer à l'annexe F120.
- Pour un PRM appartenant à une opération d'autoconsommation collective (ACC), une mise en service entraine la sortie de l'opération d'ACC.
- Si une FTA ACC était souscrite, le fournisseur demande la souscription d'une nouvelle FTA non ACC.
- La souscription et la sortie d'une FTA ACC constitue une exception à la règle des 12 mois entre deux changements de tarif consécutifs.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	**CommandeSouscription V1.2**
Demandes en masse	**Pour les demandes sans intervention sur site**

Distinction MES sans intervention/ télé-opération :

- **Télé-opération** en présence d'un compteur Linky communicant (niveau 1 et 2) télé-opérable. Il faut également que la demande ne nécessite pas de réglage du disjoncteur ou une remise en alimentation (coupure au niveau du réseau ou du CCI).
- **Sans intervention** en présence d'un compteur Linky non communicant (niveau 0). Il faut également que la demande ne nécessite pas de réglage du disjoncteur ou une remise en alimentation (une coupure au niveau du réseau ou du CCI). En présence d'un compteur historique, il est également nécessaire que la structure tarifaire soit sur un ou deux cadrans.
- Dans tous les autres cas, une **intervention sur site** est nécessaire.

F120B - Mise en service sur raccordement existant

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande est recevable notamment s'il n'y a pas de mise en service, changement de fournisseur ou modification contractuelle en cours et selon la situation du point :

Demande de mise en service sur raccordement existant		PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
Avec intervention (télé-opérée ou sur site)	FRN titulaire	Recevable	Recevable		
	FRN non titulaire	Recevable	Recevable (1)	Recevable	Non recevable
Sans intervention	FRN titulaire	Recevable	Recevable		
	FRN non titulaire Client PRO	Recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable
	FRN non titulaire Client PART	Recevable	Non recevable	Recevable (2)	Non recevable

(1) Dans GINKO, la date d'effet souhaitée de la MES doit être strictement supérieure à la date programmée pour la résiliation.

(2) Recevable pour les clients C5 particuliers si l'alimentation est maintenue.

- Les demandes de F120 sur PRM monophasé avec une puissance souscrite supérieure à 12kVA et une puissance souscrite initiale inférieure ou égale à 12kVA sont non recevables.

Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé

Mode de réalisation	Date d'effet souhaitée	Date d'effet réelle
Sans intervention	J à J+10	Date d'effet souhaitée
Télé-opération	J+1* à J+42	Date d'effet souhaitée (En cas d'échec de télé-opération : la date d'effet réelle = date de réalisation effective de la télé-opération ou de l'intervention sur site).
Sur site	J+1* à J+42	Date réelle de l'intervention

* Une MES peut également être réalisée dans la journée (mode Urgent). Se référer à la prestation F1020.

Suivi d'avancement SGE

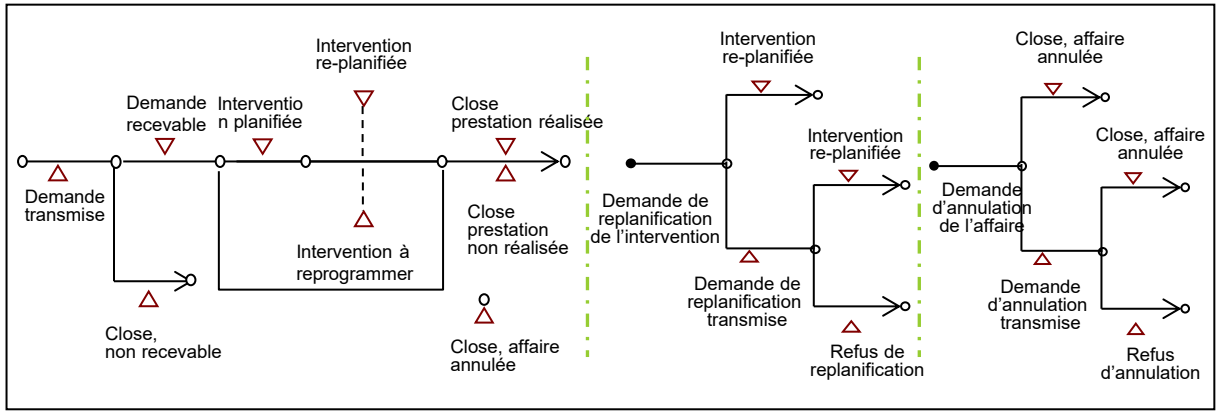

Flux

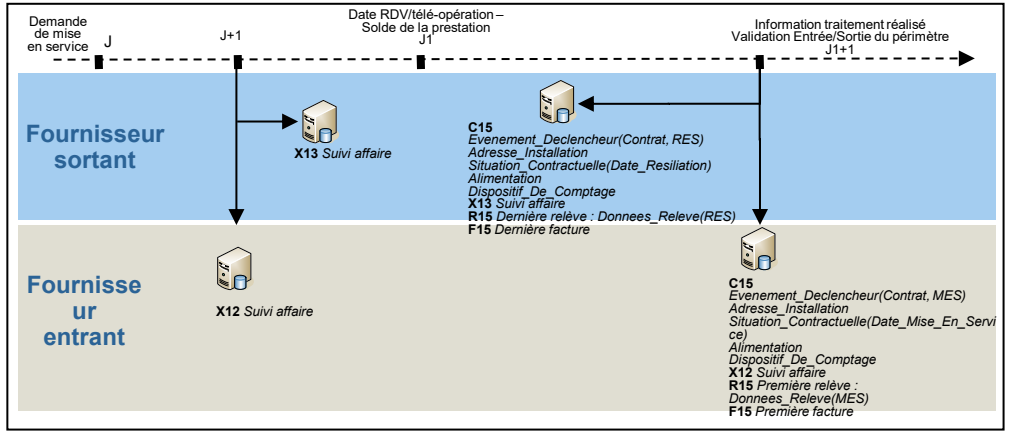

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F130 – Changement de fournisseur

Principes et canaux disponibles

Principes

- La prestation de changement de fournisseur consiste à rattacher le point de connexion d'un client au périmètre d'un nouveau fournisseur sans suspension de l'accès au RPD1 pour le client. Le changement de fournisseur concerne donc le même client et se fait de contrat actif à contrat actif.
- Le changement de Fournisseur peut être synchronisé à un changement de formule tarifaire d'acheminement et/ou de puissance souscrite.
- Le contrat de fourniture avec l'ancien Fournisseur est automatiquement résilié à J-1 de la date d'effet réelle du changement de Fournisseur.
- Suivant la configuration technique du point et les éléments transmis dans la demande, Enedis détermine si le changement de fournisseur peut être réalisé avec ou sans intervention (télé-opérée ou sur site).
- Si une intervention sur site est nécessaire, le fournisseur est invité à prendre rendez-vous dans le tableau de charge.
- Un changement de fournisseur sans intervention est possible si toutes les conditions suivantes sont respectées :
  - Même puissance souscrite que précédemment
  - Le calendrier fournisseur demandé a le même nombre de cadrans que le précédent (uniquement points avec compteurs historiques)

  Le fournisseur peut s'il le souhaite demander une intervention sur site pour a minima effectuer un relevé des index (« relevé spécial »).

  Dans tous les autres cas, une intervention est obligatoire. Elle est réalisée soit par télé-opération, soit sur site.
- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du niveau d'ouverture aux services et de la chaîne SI, se référer à l'annexe F130.
- Pour un PRM appartenant à une opération d'autoconsommation collective (ACC) :
  - Suite à une F130, le statut du PRM au sein de l'opération d'autoconsommation collective (ACC) est conservé
  - Il est possible de demander la souscription d'une FTA ACC avec une F130
  - La souscription et la sortie d'une FTA ACC constitue une exception à la règle des 12 mois entre deux changements de tarif consécutifs.
- Si la demande induit une modification de SIREN (personne morale), les services souscrits sont arrêtés pour prévenir tout accès sans l'autorisation de la personne morale titulaire du contrat de fourniture.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeSouscription V1.2
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

F130 – Changement de fournisseur

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande est recevable notamment s'il n'y a pas de mise en service, changement de fournisseur ou modification contractuelle en cours sur le point, si aucune fraude n'est avérée sur l'installation de comptage, et selon la situation du point :

Demande de changement de fournisseur	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
FRN titulaire	Non recevable	Non recevable		
FRN non titulaire	Recevable	Recevable (1)	Non recevable	Non recevable

(1) Le changement de fournisseur doit être demandé avec une date d'effet souhaitée au lendemain de la résiliation

- Les demandes de F130 sur PRM monophasé avec une puissance souscrite supérieure à 12kVA et une puissance souscrite initiale inférieure ou égale à 12kVA sont non recevables.

Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé

Mode de réalisation	Date d'effet souhaitée	Date d'effet réelle*
Sans intervention	J* à J+42	Date d'effet souhaitée
Télé-opération	J+1 à J+42	Date d'effet souhaitée (En cas d'échec de télé-opération : la date d'effet réelle = date de réalisation effective de la télé-opération ou de l'intervention sur site).
Sur site		Date réelle de l'intervention

* Un CHF doit obligatoirement être demandé pour J dans le cas d'une correction ou contestation de CHF.

Suivi d'avancement SGE

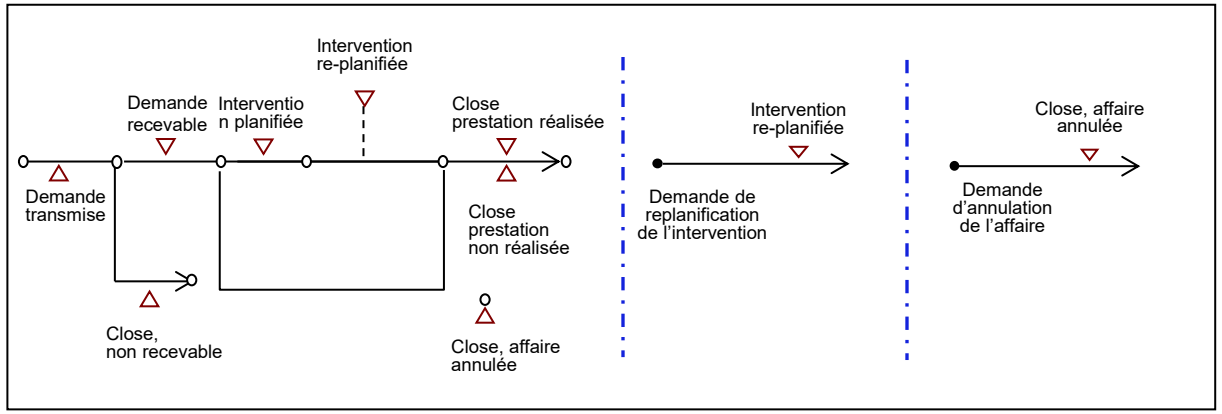

Flux

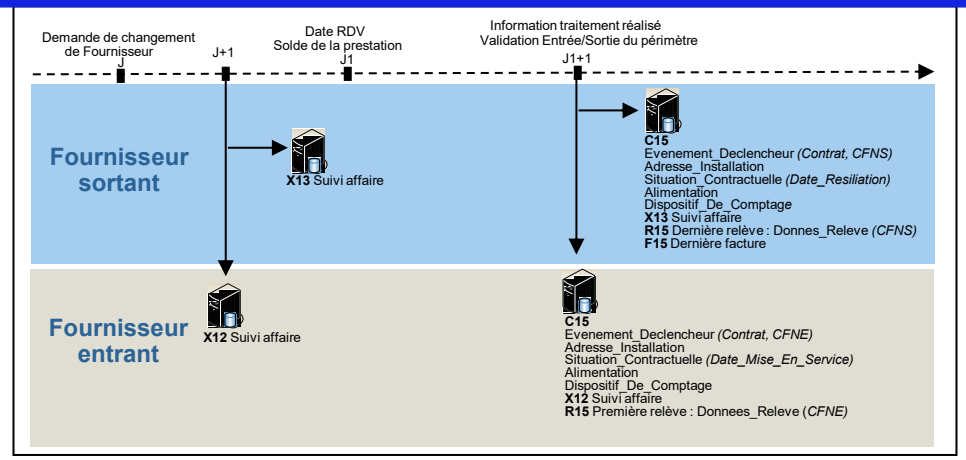

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F140B – Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du fournisseur

Principes et canaux disponibles

Principes

La prestation de résiliation à l'initiative du fournisseur consiste à sortir un PRM du périmètre d'un fournisseur, à son initiative. La résiliation à l'initiative du fournisseur est systématiquement réalisée avec suspension de l'alimentation et déplacement obligatoire pour un client particulier. Il appartient au fournisseur de s'assurer au préalable que le client n'est pas dans une situation interdisant une suspension d'alimentation.

- Dans sa demande, le fournisseur indique notamment le motif de résiliation (manquement contractuel, réduction ou arrêt des activités du fournisseur[1], ou non reconduction du contrat) et la date d'effet souhaitée.
- Le fournisseur est invité à apporter toute information permettant de faciliter la réalisation de la prestation (numéro de téléphone, code d'accès immeuble, etc.).
- La demande doit être adressée à Enedis au moins 5 jours ouvrés avant la date d'effet souhaitée. Pour rappel, le fournisseur informe obligatoirement son client au moins 15 jours calendaires avant la date d'effet souhaitée.

- Une procédure dite « courte » permet également au Fournisseur de demander la résiliation immédiate du point. Cette modalité est offerte pour les points dont l'alimentation a été préalablement suspendue, notamment dans le cadre d'une procédure pour impayé.
- Dans le cas d'une procédure dite longue (point alimenté) :
  - Pour un compteur non communicant, le fournisseur est invité à prendre rendez-vous dans le tableau de charge afin de procéder à la suspension de l'alimentation.
  - Pour un compteur communicant (niveau 1 ou 2), la prestation est réalisée par télé-opération afin de limiter l'alimentation à 3 kVA pendant 7 jours avant suspension définitive de l'alimentation.
- Dans le cas d'une procédure dite courte (point dont l'alimentation est suspendue) :
  - Pour un compteur non communicant, la prestation est réalisée sans intervention.
  - Pour un compteur communicant (niveau 1 ou 2), la prestation est réalisée par télé-opération (si l'alimentation a été suspendue au CCPI ou au branchement : l'intervention sera réalisée sur site ou sans intervention).

- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du niveau d'ouverture aux services et de la chaîne SI, se référer à l'annexe F140 RIF.
- Pour un PRM appartenant à une opération d'autoconsommation collective (ACC), la résiliation entraine la sortie de l'opération d'ACC.

1. Uniquement via le webservice CommandeResiliation version 1.1.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeResiliation V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

F14OB – Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du fournisseur

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande est recevable s'il n'y a pas de modification contractuelle ou changement de Fournisseur en cours, et si :

Demande de résiliation à l'initiative du fournisseur	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif	Mise en service en cours sur le PRM
Fournisseur titulaire	Recevable (1)(2)				Recevable
Fournisseur non titulaire	Non-recevable	Non-recevable	Non-recevable	Non-recevable	Non-recevable

(1) Possibilité de demander la RIF en procédure courte pour les points qui ont été préalablement coupés
(2) Non recevable si le point est identifié comme un point sensible (passage à niveau)

Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé

- Pour un PRM dont l'alimentation est déjà suspendue, le fournisseur a la possibilité d'opter pour une résiliation du PRM à son initiative selon une procédure accélérée (RIF Courte).

Mode de réalisation	Types de RIF	Date d'effet souhaitée	Date d'effet réelle
Sans intervention	RIF Courte	J	Date d'effet souhaitée
Télé-opération	RIF Courte*	J à J+42	Date d'effet souhaitée
	RIF Longue	J+5 à J+42	
Sur site	RIF Longue	J+5 à J+42	Date d'effet souhaitée

* Le maintien d'alimentation à 3000 W pendant une semaine n'est pas mis en œuvre, le PRM reste coupé.

[1]jours ouvrés

Suivi d'avancement SGE

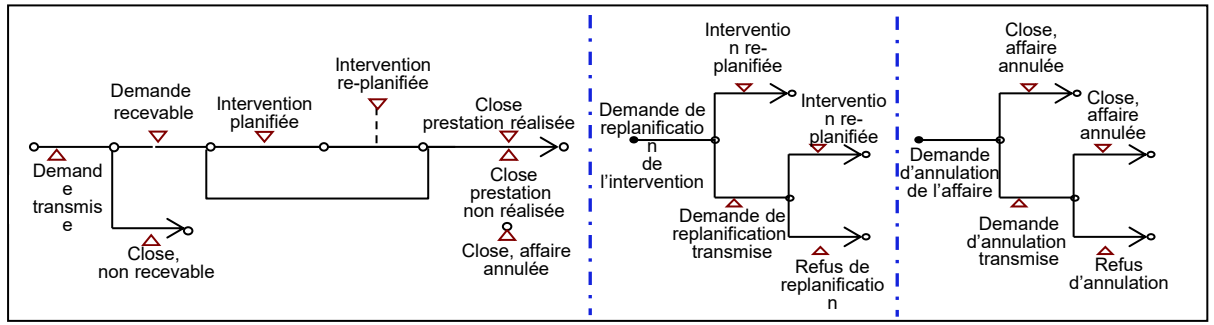

Flux

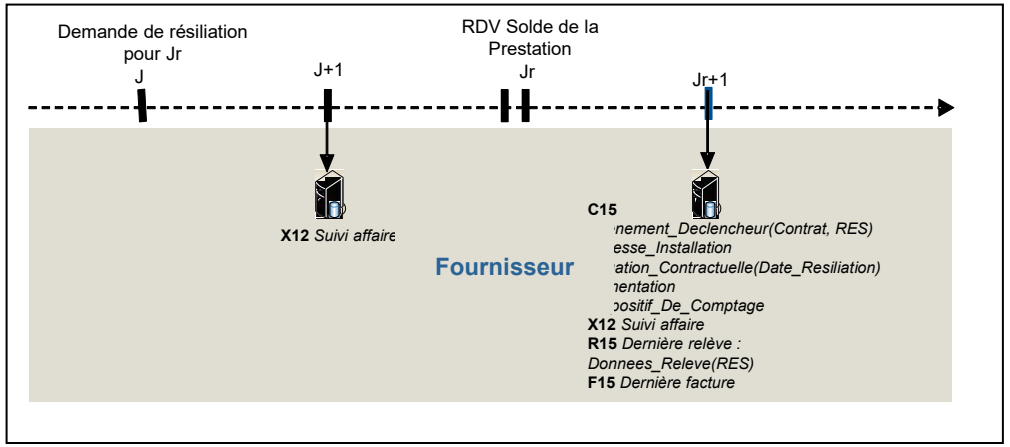

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F180 – Modification de formule tarifaire d'acheminement ou de puissance souscrite

Principes et canaux disponibles

Principes

- La modification contractuelle concerne les modifications de formule tarifaire d'acheminement (FTA), de puissance souscrite, de calendrier fournisseur, de groupe de période mobile ou l'installation d'un compteur sur un point sans comptage[~~1~~].
- Le processus de modification contractuelle est identique pour les clients « professionnels » ou « particuliers ».
- La demande est formulée par le Fournisseur titulaire ou futur titulaire du point, en précisant l'identifiant du point, la date d'effet souhaitée, la formule tarifaire d'acheminement, le calendrier fournisseur et la puissance souscrite.
- La formule tarifaire d'acheminement (FTA) demandée est souscrite pour une période d'un an minimum sauf :
  - exceptions liées à un nouveau TURPE
  - Pour les compteurs passant communicants, afin de permettre le passage d'une FTA BTINF CUST ou MUDT[2] en FTA 4 postes (conformément à la délibération[3]). Dans ce cas, le changement de FTA est possible même moins de 12 mois après la dernière modification de FTA.
- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du caractère communicant du compteur, se référer à l'annexe F180
- Le Fournisseur a la possibilité de demander un changement de nombre de phases : passage de mono à triphasé (ou inversement) dans la limite de la puissance de raccordement.[~~1~~]
- Pour un PRM appartenant à une opération d'autoconsommation collective (ACC), la prestation F180 permet de demander la souscription à une FTA ACC.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeModificationContractuelle V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

~~[1] Uniquement via le portail~~

[2] BTINF : Basse Tension Inférieure 36 KVA / CUST : Courte Utilisation Simple Tarif / MUDT : Moyenne Utilisation Double Tarif

[3] La délibération TURPE 6 HTA-BT du 21/01/2021 prévoit la généralisation des FTA à 4 plages temporelles au 1er *Janvier* 2024 pour les clients qui disposent d'un compteur évolué déclaré communicant.

F180 – Modification de formule tarifaire d'acheminement ou de puissance souscrite

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande est recevable notamment s'il n'y a pas de prestation contractuelle en cours sur le point, et selon la situation du point:

Situation du point à la date d'effet souhaitée

Demande de modification de formule tarifaire d'acheminement ou de puissance souscrite	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- Pour une augmentation de la puissance souscrite au-delà de la puissance de raccordement (avec ou sans modification du nombre de phases) qui nécessite une modification du raccordement, le fournisseur transmet un créneau souhaité pour un rendez-vous téléphonique avec le client. La demande tombe en recevabilité manuelle et Enedis s'efforce de rappeler le client dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après cette date.
- Une augmentation de la puissance souscrite au-delà de 12 kVA sur PRM monophasé avec une puissance souscrite initiale inférieure ou égale à 12kVA n'est pas recevable.

Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé

Mode de réalisation	Date d'effet souhaitée	Date d'effet réelle
Sans intervention	J	Date d'effet souhaitée
Télé-opération	J+1 à J+42	Date d'effet souhaitée (En cas d'échec de télé-opération : la date d'effet réelle = date de réalisation effective de la télé-opération ou de l'intervention sur site).
Sur site		Date réelle de l'intervention

Suivi d'avancement SGE

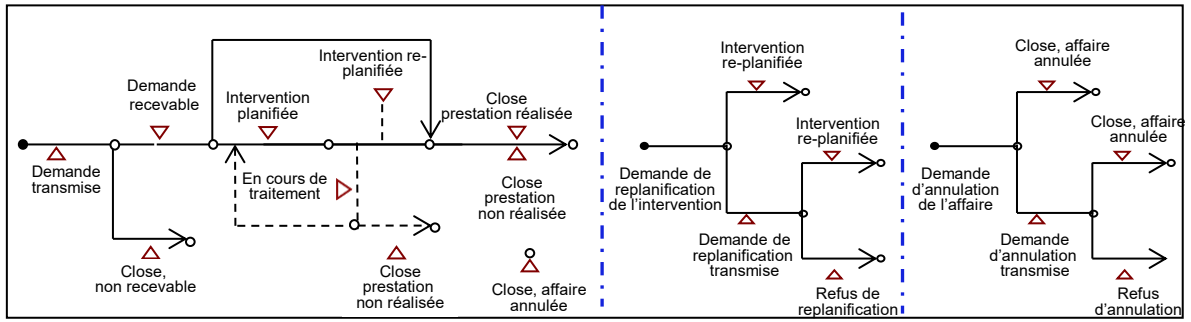

Flux

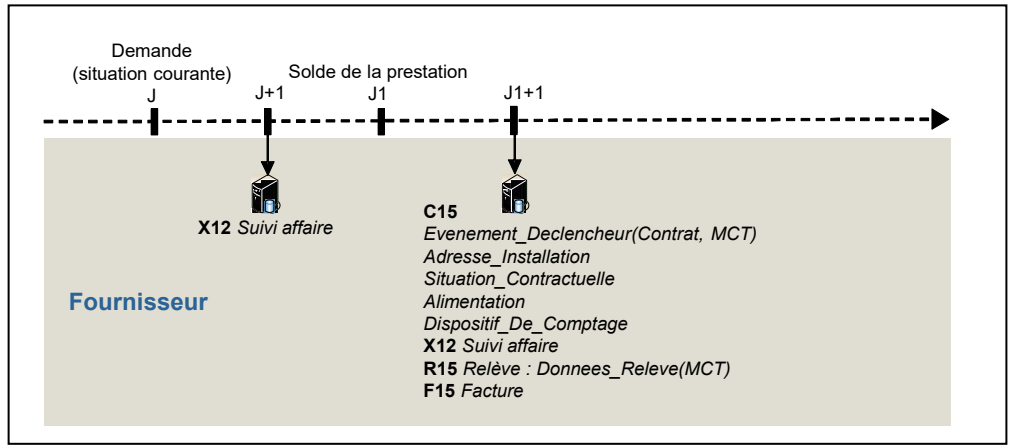

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F185B – Modification du dispositif de comptage SANS impact sur la formule tarifaire ou la puissance souscrite

Principes et canaux disponibles

Principes

- La demande de modification du dispositif sans impact sur la formule tarifaire d'acheminement ou sur la puissance souscrite est formulée par le Fournisseur titulaire.
- La demande peut être demandée avec trois types d'options :
  - Option 1 : Activation de la sortie télé-information du compteur.
  - Option 2 : Remplacement de compteur par un compteur électronique avec activation de la télé-information du compteur.
  - Option 3 : Mise en place d'un système de télé-report des index
  - Option 4 : Pose d'un compteur Linky à l'initiative du fournisseur *(uniquement pour les PRM équipés de compteurs historiques, gérés dans la nouvelle chaîne et situés dans une zone ayant fait l'objet d'un déploiement en masse)*
- Pour les points équipés de compteurs historiques:
  - Le Fournisseur doit, avant de faire sa demande, vérifier le type compteur du PRM sur lequel il souhaite faire sa demande, c'est-à-dire s'il s'agit d'un compteur électromécanique ou d'un compteur CBE. Dans le cas d'un compteur CBE, il doit vérifier si celui-ci est équipé d'une sortie Télé-information compteur (TIC) et si elle est activée ou non.
  - Le Fournisseur pourra alors ensuite choisir l'option de prestation correspondant à la situation du PRM : activation de la TIC ou remplacement du compteur électromécanique. Il peut prendre directement un RDV dans le tableau de charge du Distributeur. Les dimanches et jours fériés ne sont pas autorisés.
  - Cette prestation est identique pour les clients professionnels et particuliers. Le montant facturé dépend du type d'intervention réalisé.
- Pour les compteurs Linky:
  - Seule l'option 1 (changement de mode de la TIC) est recevable
  - Les interventions sont télé-opérées pour les points ayant un niveau d'ouverture aux services 1 ou 2. Pour les autres, l'intervention est réalisée sur site.
- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du niveau d'ouverture aux services et de la chaîne SI, se référer à l'annexe sur les demandes techniques

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeDemandeTechnique V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

F185B – Modification du dispositif de comptage Sans impact sur la formule tarifaire ou la puissance souscrite

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande technique est recevable notamment si le point est en service.

Demande de modification du dispositif de comptage SANS impact sur la formule tarifaire d'acheminement ou la puissance souscrite	Situation du point à la date d'effet souhaitée			
	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- Pour la demande de pose d'un compteur Linky (option 4), la demande n'est pas recevable si :
  - Le point est déjà équipé d'un compteur Linky
  - Le point est situé dans une zone qui n'a pas encore fait l'objet d'un déploiement en masse.

Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé

Mode de réalisation	Date d'effet souhaitée	Date d'effet réelle
Télé-opération	J+1 à J+42	Date d'effet souhaitée (En cas d'échec de télé-opération : la date d'effet réelle = date de réalisation effective de la télé-opération ou de l'intervention sur site).
Sur site		Date réelle de l'intervention

Suivi d'avancement SGE

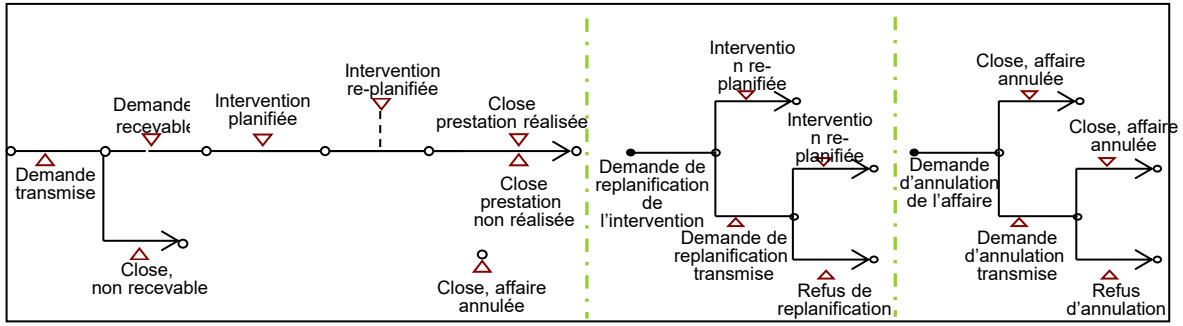

Flux

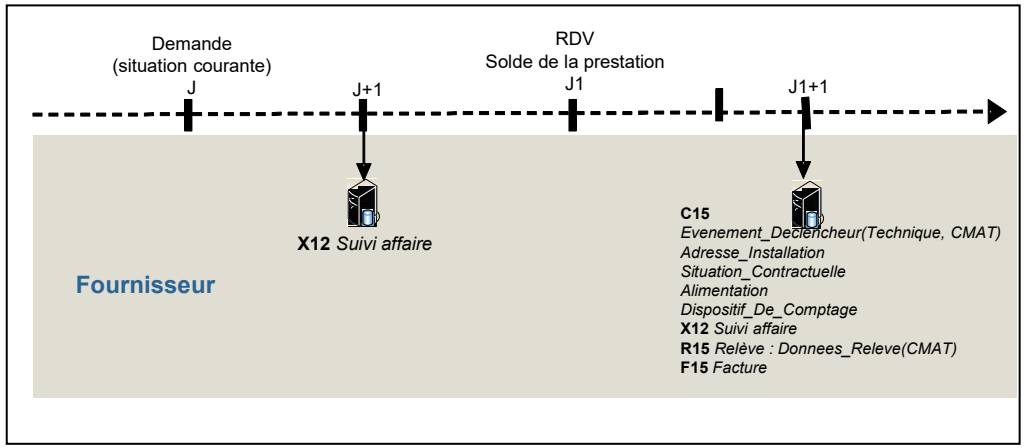

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F200B – Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement

Principes et canaux disponibles

Principes

- En cas de manquement du Client à son obligation de paiement au titre de son contrat de fourniture, le Fournisseur, après avoir mis en œuvre les actions pour procéder au recouvrement, peut demander au distributeur une prestation « intervention pour impayé ».
- La procédure offre 3 prestations distinctes :
  - Réduction de puissance : réduction de puissance et restauration de la puissance réduite,
  - Suspension d'alimentation avec deux options possibles :
    - Coupure conditionnelle (réservée aux clients particuliers),
    - Coupure ferme,
  - Rétablissement de l'alimentation.
- La demande d'intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement est formulée par le Fournisseur en indiquant l'identifiant du point et l'objet de la demande.
- Le distributeur ne réalise pas la suspension ou la limitation demandée si le client lui présente une preuve du règlement ou s'il règle le montant de la créance demandée par le fournisseur.
- Le rétablissement de l'alimentation est réalisé à puissance souscrite.
- Pour plus de détails sur le mode de réalisation en fonction du niveau d'ouverture aux services et de la chaîne SI, se référer à l'annexe sur la F200.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeInterventionPourImpaye V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

F200B – Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement

Règles de gestion, suivi d'affaire et flux

Règles de gestion

- La demande <u>n'est pas recevable</u> si :
  - Le PRM est en cours de résiliation ou résilié.
  - Le PRM n'est pas dans le périmètre Fournisseur ou un changement de Fournisseur est planifié dans les 15 jours à venir.
  - Le point est identifié comme un point sensible (passage à niveau).
- De plus, une demande de réduction de puissance ou de suspension d'alimentation <u>n'est pas recevable</u> si une demande d'intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement est en cours sur le point.

Situation du point à la date d'effet souhaitée

	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

<u>Délais d'anticipation selon le mode de réalisation demandé</u>

Prestation	Mode de réalisation	Date d'effet souhaitée
Réduction de puissance	Télé-opération et Sur site	J+1 à J+42
Restauration de la puissance réduite	Sur site	J à J+42
Coupure Ferme et Conditionnelle	Télé-opération et Sur site	J+1 à J+42
Rétablissement	Télé-opération et Sur site	J à J+42

Suivi d'avancement SGE

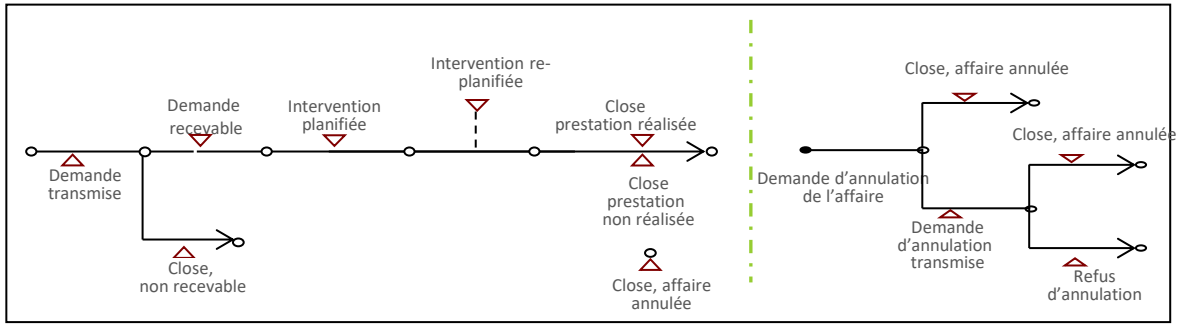

Flux

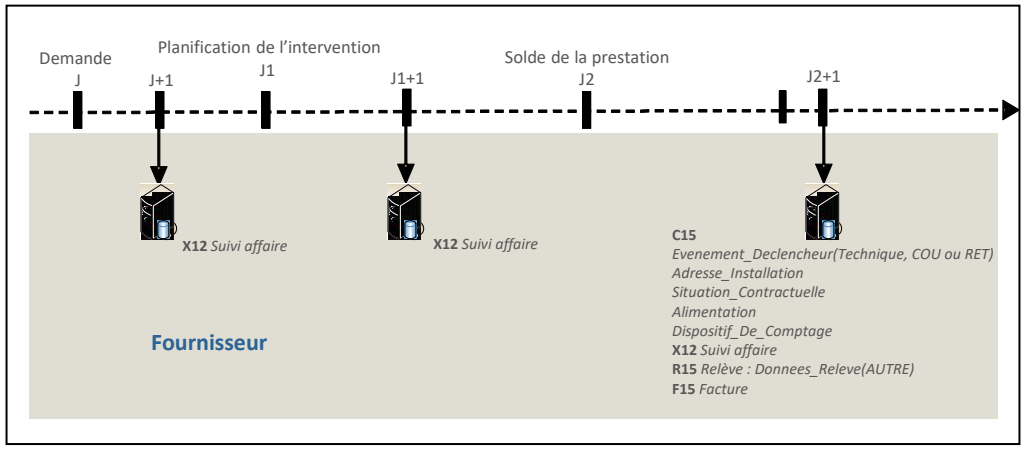

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

Enregistrement de la courbe de charge (CDC), opposition et levée d'opposition

Principes

Enregistrement de la courbe de charge dans le compteur Linky/Collecte de la courbe de charge dans le SI d'Enedis :

- **L'enregistrement de la courbe de charge** (CDC) dans le compteur Linky est activé par défaut au pas 60'. Le client dispose d'une possibilité de s'opposer à tout moment à cet enregistrement via l'espace client Enedis ou via son fournisseur.
- Cela ne doit pas être confondu avec **la collecte de la CDC** dans le SI du distributeur pour laquelle le client donne son autorisation expresse.

Opposition à l'enregistrement de la courbe de charge dans le compteur Linky :

- Le client peut à tout moment s'opposer à l'enregistrement de sa courbe de charge, qu'il soit ou non équipé d'un compteur Linky. Sa demande est traitée dès que le point est équipé d'un compteur Linky communicant (niveau 2, qu'il soit télé-opérable ou non).
- Le fournisseur titulaire peut transmettre l'opposition de son client, ce qui entraîne :
  - la résiliation des abonnements à la CDC souscrits (F300C) par les fournisseurs ou tiers autorisés, le cas échéant.
  - l'arrêt de l'enregistrement de la CDC dans le compteur Linky. (Cet arrêt est réalisé par télé-opération du compteur Linky)
  - la suppression de l'historique de CDC enregistré dans le compteur Linky
  - la désactivation de la collecte de la CDC, le cas échéant.
- Les états possibles du service d'opposition sont les suivants :
  - Demandé (lorsque la demande a été faite et est en cours de traitement, ou que le point n'est pas encore équipé d'un compteur Linky)
  - Actif (lorsque l'arrêt de l'enregistrement a été exécuté sur le compteur et durant toute la période où le compteur n'enregistre plus la CDC)
  - Terminé (lorsque l'opposition a été levée et l'enregistrement réactivé sur le compteur alors que le service était précédemment à l'état Actif)
  - Supprimé (si le service l'opposition a été levé avant que le service ait été actif)
- Les acteurs peuvent consulter la présence d'un service d'opposition et l'état de celui-ci dans l'onglet « Services de données » sur le portail SGE V2.
- Toute demande de prestation F300C (activation et transmission récurrente de CDC) est non recevable si le point fait l'objet d'une opposition du client.

Levée d'opposition à l'enregistrement de la courbe de charge :

- Un client peut vouloir lever l'opposition afin de rétablir l'enregistrement de la CDC par défaut au pas 60'. Cette réactivation sera réalisée par télé-opération du compteur Linky.
- Le fournisseur titulaire peut transmettre la demande explicite de levée de l'opposition de son client (même s'il n'est pas à l'origine de la souscription du service d'opposition).
- Le flux de Notification des Arrêts de Services Souscrits [NASS] notifie le bénéficiaire de l'arrêt du service d'opposition à l'enregistrement en indiquant le motif d'arrêt.

Canaux Disponibles - Opposition

Portail	Sur la fiche du point, Onglet « Mesures »
B2B	CommandeOppositionEnregistrementCdc V1
Demandes en masse	Non Disponible

Canaux Disponibles - Levée d'opposition

Portail	Sur la fiche du point, Onglet « Mesures »
B2B	CommandeArretServiceSouscritMesures V1
Demandes en masse	Non Disponible

F300C / P300C - Accès et Transmission récurrente de la courbe de charge

Principes

- Le fournisseur titulaire, non titulaire ou un tiers peut souscrire à un service d'accès (segments C5 et P4) et transmission récurrente de la courbe de charge en précisant:
  - la confirmation de possession du consentement client pour toute la durée du service, ainsi que l'identité du client.
  - les caractéristiques souhaitées (avec ou sans transmission récurrente, fréquence de transmission le cas échéant),
  - la date de fin du service souhaitée,
- Plusieurs services d'accès ou de transmission de courbes de charge peuvent être souscrits par un acteur sur un même PRM et sur une même période, à condition qu'ils aient des caractéristiques différentes.
- La date d'effet demandée est la date du jour de la demande.
- Le délai standard de réalisation est de 3 jours ouvrés.
- La transmission récurrente de la courbe de charge (F300c option 1) induit l'accès à la courbe de charge sur la même période. L'accès à la courbe de charge dans le SI d'Enedis s'interrompt effectivement lorsque le dernier service souscrit nécessitant cet accès arrive à échéance.
- Tous les acteurs ayant fait une demande d'accès ou de transmission récurrente des courbes de charges sur un point C5 peuvent résilier leurs propres services souscrits.
- Le service peut être résilié à la demande du client.
- Le service est automatiquement résilié :
  - Pour tous les demandeurs en cas de résiliation du point
  - Pour tous les demandeurs en cas de changement de personne morale titulaire du contrat de fourniture (modification du SIREN)
  - Pour le fournisseur sortant dans le cas d'un changement de fournisseur
- Toute demande en échec répété de télé opération sera close en J+19 de la demande dans l'état « Close, prestation non réalisée ».
- Pour plus de détails se référer à l'annexe relative aux publications de données de consommation.
- Le flux de Notification des Arrêts de Services Souscrits [NASS] notifie le bénéficiaire de l'arrêt du service souscrit en indiquant le motif d'arrêt.
- Dans le cadre d'un accès, la collecte de la courbe de charge est automatiquement activée le cas échéant.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
Webservice	**CommandeServicesAccesDonnees** **CommandeRenouvellementServicesAccesDonnees** **CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees**
Demandes en masse*	Ouvertes aux demandes en masse

Canaux Disponibles – Arrêt Service Souscrit

Portail	**Sur la fiche du point, onglet « Mesures »**
Webservice	**CommandeArretServicesAccesDonnees** **CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees**
Demandes en masse	Ouvertes aux demandes en masse

* uniquement ouvert aux fournisseurs

Règles de gestion

- La demande de souscription est recevable si :

Demande d'accès et transmission récurrente de courbe de charge	Situation du point à la date de début			
	Point en service (yc limité)	Point en service (yc limité), en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire / Tiers	Recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- De plus, la demande de souscription n'est pas recevable notamment, si:
  - La date de début est différente de la date du jour
  - Le client s'est opposé à l'enregistrement de sa courbe de charge
  - Le demandeur ne possède pas le consentement du client,
  - La date de fin d'accès ou de transmission demandée est supérieure à 36 mois, vis-à-vis de la date de la demande.
  - Le point ne dispose pas d'un compteur Linky ouvert aux services de niveau 2
  - Le compteur Linky ouvert aux services de niveau 2 est temporairement non télé-opérable
  - Une prestation est en cours sur le point
  - Une demande identique et sur la même période de F/P300C est en cours pour ce point et pour le même acteur de marché
  - Si un acteur demande un service identique à un autre déjà actif, mais avec une date de fin plus lointaine (dans la limite des 36 mois à compter de la demande), alors le service est prolongé jusqu'à cette nouvelle date de fin (avec un nouvel identifiant de service souscrit).

Suivi d'avancement SGE

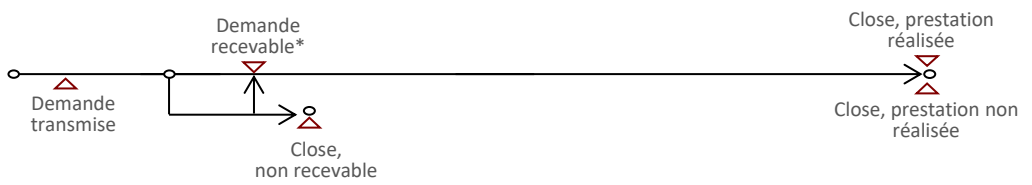

*: ce jalon est uniquement présent pour les prestations F300CO2 et P300C

Flux

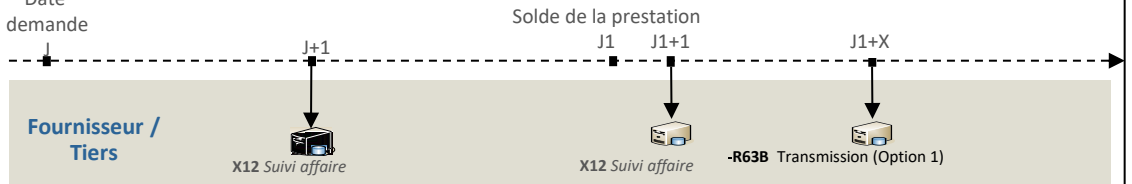

Le flux X12 est transmis uniquement au fournisseur lors de changements d'états de l'affaire.

F305 - Transmission récurrente des index quotidiens et puissances maximales quotidiennes

Principes

- Le fournisseur titulaire, non titulaire ou un tiers peut souscrire à un service de transmission récurrente des index quotidiens et puissances maximales quotidiennes en précisant:
  - la confirmation de possession du consentement client pour toute la durée du service, ainsi que l'identité du client
  - les caractéristiques souhaitées (fréquence de transmission),
  - la date de fin du service souhaitée,
- Plusieurs services de transmission d'index et Pmax quotidiens peuvent être souscrits par un acteur sur un même PRM et sur une même période, à condition qu'ils aient des caractéristiques différentes.
- La date d'effet demandée est la date du jour de la demande.
- Le délai standard de réalisation est de 3 jours ouvrés.
- Le service peut être résilié à la demande du client
- Le service est automatiquement résilié
  - Pour tous les demandeurs en cas de résiliation du point
  - Pour tous les demandeurs en cas de changement de personne morale titulaire du contrat de fourniture (modification du SIREN)
  - Pour le fournisseur sortant dans le cas d'un changement de fournisseur
- Pour plus de détails se référer à l'annexe relative aux publications de données de consommation.
- Tous les acteurs ayant fait une demande de transmission récurrente des index quotidiens et Pmax quotidiennes sur un point C5/P4 pourront résilier leurs propres abonnements
- Le flux de Notification des Arrêts de Services Souscrits [NASS] notifie le bénéficiaire de l'arrêt du service souscrit en indiquant le motif d'arrêt.

Canaux Disponibles - Souscription

Portail	Via les prestations commandables sur le point
Webservice	CommandeServicesAccesDonnees CommandeRenouvellementServicesAccesDonnees CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees
Demandes en masse*	Ouvertes aux demandes en masse

Canaux Disponibles – Arrêt Service Souscrit

Portail	**Sur la fiche du point, onglet « Mesures »**
Webservice	**CommandeArretServicesAccesDonnees** **CommandeModificationOptionsServicesAccesDonnees**
Demandes en masse	Ouvertes aux demandes en masse

* uniquement ouvert aux fournisseurs

Règles de gestion

- La demande de souscription est recevable si :

Demande de collecte et transmission récurrente de courbe de charge	Situation du point à la date de début: Point en service (yc limité)	Point en service (yc limité) , en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire / Tiers	Recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- De plus, la demande de souscription n'est pas recevable notamment, si:
  - Le compteur Linky ouvert aux services de niveau 2 est temporairement non télé-opérable
  - La date de début est différente de la date du jour
  - Le demandeur ne possède pas le consentement du client,
  - La date de fin de publication demandée est supérieure à 36 mois, vis-à-vis de la date de la demande.
  - Le point ne dispose pas d'un compteur Linky ouvert aux services de niveau 2.
  - Une prestation est en cours sur le point
  - Une demande identique et sur la même période de F305 est en cours pour ce point et pour le même acteur de marché
- Si un acteur demande un service identique à un autre déjà actif, mais avec une date de fin plus lointaine (dans la limite des 36 mois à compter de la demande), alors le service est prolongé jusqu'à cette nouvelle date de fin (avec un nouvel identifiant de service souscrit).

Suivi d'avancement SGE

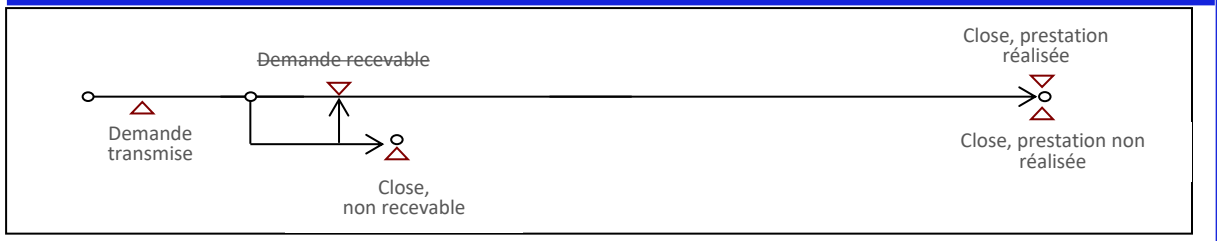

Flux

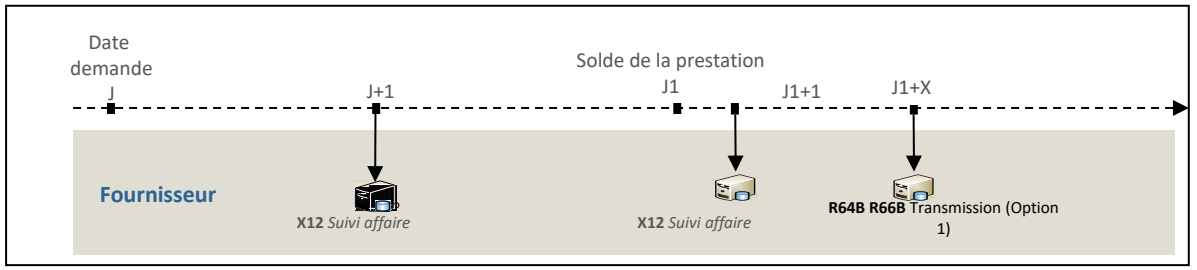

Renouvellement des services souscrits F/P300C et F305

Pour demander le renouvellement d'un service déjà actif, les balises suivantes doivent obligatoirement être identiques à celles du service en cours, faute de quoi un nouvel abonnement sera souscrit :

- pointId
- contratId
- mesureTypeCode
- soutirage
- injection
- mesuresPas
- mesuresCorrigees
- transmissionRecurrente
- periodiciteTransmission
- accord

A l'image de la première demande, la demande de renouvellement ne doit pas excéder 36 mois et la date de début doit être égale à la date du jour pour les demandes C5 et P4 (collecte uniquement).
Si la demande de renouvellement remplit les conditions décrites ci-dessus, le service actif est résilié (sans rupture de collecte ou de transmission récurrente) et un nouveau service est souscrit sous un nouvel identifiant.

Service d'accès aux données de mesures

Déclaration d'un accord de consentement du client sur une période, pour un type de donnée

Principes

- Le fournisseur titulaire, non titulaire ou un tiers peut souscrire à un service d'accès aux données en précisant:
  - la confirmation de possession du consentement client pour toute la durée du service, ainsi que l'identité du client
  - le type de données voulu
  - la date de fin du service souhaitée
- Lorsqu'un service d'accès aux données est actif, le bénéficiaire peut faire des consultations ponctuelles de données au titre de ce service via le webservice ConsultationMesuresDetailleesV3 et la M023 - CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines.
- Plusieurs services d'accès aux données peuvent être souscrits par un acteur sur un même PRM et sur une même période, à condition qu'ils soient pour des types de données différentes.
- La date d'effet demandée est la date du jour de la demande.
- La demande est prise en compte immédiatement.
- Le service peut être résilié à la demande du client titulaire du contrat.
- Le demandeur peut résilier tout ou partie des services d'accès souscrit pour un point.
- Le service est automatiquement résilié
  - pour tous les demandeurs en cas de résiliation du point
  - pour le fournisseur sortant dans le cas d'un changement de fournisseur
  - à l'arrivée à échéance (dépassement de la date de fin du service)
- Le flux de Notification des Arrêts de Services Souscrits [NASS] notifie le bénéficiaire de l'arrêt du service souscrit en indiquant le motif d'arrêt.

Canaux Disponibles - Souscription

Portail	Non disponible
B2B	CommandeAccesDonneesMesuresV1.0
Demandes en masse	Non Disponible

Canaux Disponibles - Résiliation

Portail	Sur la fiche du point, onglet « Mesures »
B2B	CommandeArretServiceSouscritMesures V1
Demandes en masse	Non Disponible

Règles de gestion

- La demande de souscription est recevable si :

Demande de collecte et transmission récurrente de courbe de charge	Situation du point à la date de début: Point en service (yc limité)	Point en service (yc limité) , en cours de résiliation	Point résilié	Point improductif
Fournisseur titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non titulaire / Tiers	Recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

- Si un acteur demande un service identique à un autre déjà actif, mais avec une date de fin plus lointaine (dans la limite des 36 mois à compter de la demande), alors le service est prolongé jusqu'à cette nouvelle date de fin (en gardant le même identifiant de service souscrit).
- La demande d'accès à la courbe de charge est non recevable si le client titulaire du point s'est opposé à la courbe de charge

- De plus, la demande de souscription n'est pas recevable notamment, si:
  - Le compteur Linky ouvert aux services de niveau 2 est temporairement non télé-opérable
  - La date de début est différente de la date du jour
  - Le demandeur ne possède pas le consentement du client,
  - La date de fin de publication demandée est supérieure à 36 mois, vis-à-vis de la date de la demande.
  - Le point ne dispose pas d'un compteur Linky ouvert aux services de niveau 2.
  - Une prestation est en cours sur le point
  - Un service identique a déjà été souscrit sur la même période pour ce point.

Renouvellement des services d'accès aux données

Pour demander le renouvellement d'un service déjà actif, les balises suivantes doivent obligatoirement être identiques à celles du service en cours, faute de quoi un nouvel abonnement sera souscrit :

- objetCode
- pointId
- contrat
- typeDonnees
- soutirage
- Injection
- accord

A l'image de la première demande, la demande de renouvellement ne doit pas excéder 36 mois et la date de début doit être égale à la date du jour pour les demandes C5 et P4.
Si la demande de renouvellement remplit les conditions décrites ci-dessus, le service actif est prolongé : le service garde les mêmes caractéristiques et le identifiant, et, la date de fin est modifié.

F360, F420C, F920, F940B – Demandes ponctuelles C5 avec couplage

Principes

- Le Fournisseur peut formuler les demandes ponctuelles suivantes : Relevé spécial F360, Autres vérifications F420C, Enquête F920 et Intervention de courte durée F940B.
- Ces demandes seront réalisées avec intervention (télé-opérable ou sur site) selon le niveau d'ouverture aux services sur point. La télé-opération de demande technique est réalisée à date souhaitée à partir de J+1 et au plus tard à J+42.
- La programmation est assurée avec une intervention sur site du Distributeur dans le cas de pose d'affichette et de changement de porte de coffret.
- La demande d'enquête F920 est prise en charge manuellement afin d'analyser la situation du point et de déclencher une intervention si nécessaire:
  - En conséquence, pour cette prestation le fournisseur n'a pas à transmettre la disponibilité du client.
  - La saisie d'un commentaire est obligatoire afin de préciser la situation et les vérifications déjà effectuées par le fournisseur **(cette saisie est également obligatoire pour la prestation F420C).**
- Par télé-opération, le traitement nominal de la prestation relevé spécial F360 ne prend pas en compte le standard « express ».
- Pour plus de détails, se référer à l'annexe sur les demandes techniques

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeDemandeTechnique V1.1
Demandes en masse	Pour les demandes sans intervention sur site

Suivi d'avancement SGE

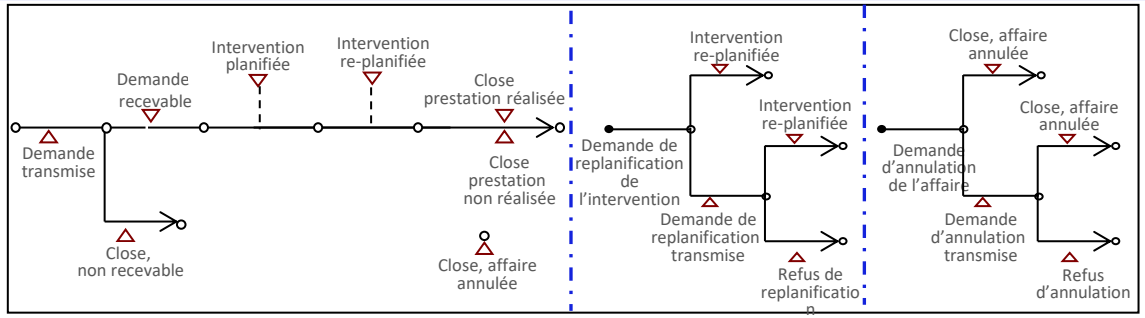

Règles de gestion

- La demande n'est pas recevable si :

Situation du point à la date d'effet souhaitée

Demandes ponctuelles	PRM en service	PRM en service, en cours de résiliation	PRM résilié	PRM improductif
Fournisseur titulaire	Recevable (1)	Non recevable		
Fournisseur non titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

(1) S'il existe une situation potentielle, la demande portera sur la situation courante (la date de rendez-vous de la prestation ponctuelle sera antérieure à la date d'effet prévue de la mise en service ou du changement de Fournisseur ayant généré la situation potentielle).

Flux

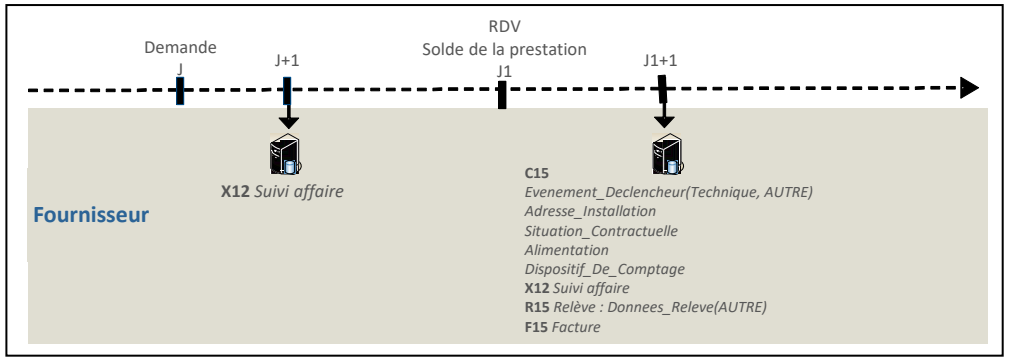

Le flux X12 sera transmis au fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F360 : Dans le cas général, pas de flux F15 sauf cas spécifique où la prestation est facturée (voir catalogue des prestations).

F365B1 – Correction d'index à la demande avec intervention

Principes

- La prestation de correction d'index permet au Fournisseur de contester l'index retenu lors d'une prestation contractuelle (mise en service, changement de fournisseur ou résiliation). Le fournisseur dispose d'un délai de 3 mois pour adresser sa demande. Ce délai est porté à 12 mois lorsque le client est mensualisé.
- Dans sa demande, le fournisseur peut demander une intervention sur site afin d'effectuer un relevé d'index et procéder à la correction si l'analyse met en évidence une anomalie. La prestation est réservée aux points équipés de compteurs historiques ou Linky non communicants.
- Pour les compteurs Linky communicants, une réclamation doit directement être adressée à Enedis (formulaire M009).
- Les demandes déclarées recevables impliqueront une correction manuelle de la part du Distributeur et l'historique des index sera mis à jour dans le référentiel.

La demande F365 n'étant pas disponible pour les points de la nouvelle chaîne C5, les demandes de correction pour les points non communicants migrés dans cette chaîne doivent être faites par le canal réclamation (M009), selon les mêmes modalités que les demandes de correction d'index de résiliation faites par un fournisseur qui n'est pas à l'origine de la prestation, et qui sont déjà transmises par une M009 (type Relève, sous-type Contestation données de consommations réelles ou type Facturation de l'acheminement, sous-type Contestation données de consommation estimées selon le cas).

Ces réclamations seront traitées et facturées par Enedis selon les principes et le tarif de la F365.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point via le formulaire M002**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Des contrôles de « recevabilité » sont effectués lors de la soumission du formulaire sur le portail. Si ces contrôles ne sont pas valides, une pop-up d'erreur en informera l'utilisateur.
- La demande <u>n'est pas recevable</u> pour une correction d'index quelle que soit la prestation initiale :
  - si le délai imparti pour faire cette demande de correction est dépassé selon la fréquence de paiement du client,
  - si l'affaire de référence est inconnue,
  - si les données fournies en référence (affaire, demandeur, catégorie client, prestation, point, index, date de l'index) ne sont pas cohérentes avec celles associées à la prestation initiale à corriger,
  - si une demande identique a déjà été formulée,
  - si la prestation à corriger est incorrecte,
  - si le Distributeur après étude la déclare irrecevable pour un motif qu'il détaillera.
- Seules les demandes « recevables » seront systématiquement enregistrées et transmises au Distributeur afin de qualifier la « recevabilité » finale de la demande.

F365B2 – Correction d'index à la demande sans intervention

Principes

- Cette prestation permet au Fournisseur de demander une correction d'index pour le compte de son client.
- Cette demande ne sera possible que suite à une mise en service, suite à un changement de Fournisseur ou suite à une résiliation, quels que soient la nature des index et le type de compteur.
- Aucune intervention ne sera réalisée via cette prestation.
- Les demandes déclarées recevables impliqueront une correction manuelle de la part du Distributeur et l'historique des index sera mis à jour dans le référentiel.

La demande F365 n'étant pas disponible pour les points de la nouvelle chaîne C5, les demandes de correction pour les points non communicants migrés dans cette chaîne doivent être faites par le canal réclamation (M009), selon les mêmes modalités que les demandes de correction d'index de résiliation faites par un fournisseur qui n'est pas à l'origine de la prestation, et qui sont déjà transmises par une M009 (type Relève, sous-type Contestation données de consommations réelles ou type Facturation de l'acheminement, sous-type Contestation données de consommation estimées selon le cas).

Ces réclamations seront traitées et facturées par Enedis selon les principes et le tarif de la F365.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point via le formulaire M002**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Des contrôles de « recevabilité » sont effectués lors de la soumission du formulaire sur le portail. Si ces contrôles ne sont pas valides, une pop-up d'erreur en informera l'utilisateur.
- La demande <u>n'est pas pré-recevable</u> pour une correction d'index quelle que soit la prestation initiale :
  - si le délai imparti pour faire cette demande de correction est dépassé selon la fréquence de paiement du client,
  - si l'affaire de référence est inconnue,
  - si les données fournies en référence (affaire, demandeur, catégorie client, prestation, point, index, date de l'index) ne sont pas cohérentes avec celles associées à la prestation initiale à corriger,
  - si une demande identique a déjà été formulée,
  - si la prestation à corriger est incorrecte,
  - si le Distributeur après étude la déclare irrecevable pour un motif qu'il détaillera.
- Seules les demandes « recevables » seront systématiquement enregistrées et transmises au Distributeur afin de qualifier la « recevabilité » finale de la demande.

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F410, F460B et F960 – Prestations réseau

Principes

- Les prestations F410, F460B et F960 sont commandables via un formulaire disponible depuis la fiche du point.
- La prestation F410 consiste à intervenir afin de permettre la vérification du dispositif de protection de découplage des installations électriques d'un client. Enedis peut demander une vérification des protections en cas de présomption de dysfonctionnement. Dans ce cas, si les protections ne présentent pas d'anomalie, la prestation n'est pas facturée.
- La prestation F460B consiste à mettre hors tension l'installation du client, afin que ce dernier puisse procéder à son entretien ou à des travaux. En général, cette séparation est possible par intervention au niveau du coffret de coupure en limite de propriété ou en tête de branchement.
- La prestation F960 consiste à mettre en œuvre des mesures de protection du réseau et des personnes lorsque des travaux ont lieu au voisinage des lignes électriques d'Enedis.
- Les interventions des différentes prestations sont réalisées selon les conditions et délais du catalogue des prestations en vigueur.
- La demande fait l'objet d'une recevabilité manuelle par le Distributeur.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Suivi d'avancement SGE

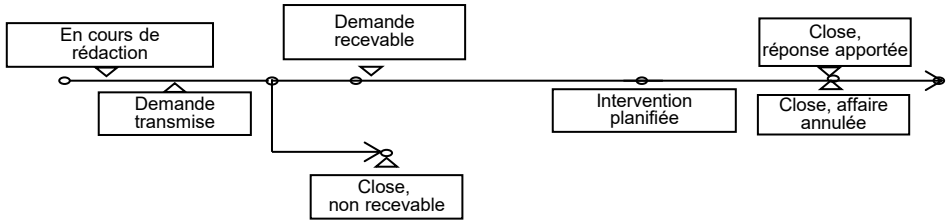

Prestations concernées

- F410 – Intervention pour permettre la vérification des protections
- F460B – Séparation de réseaux
- F960 – Protections de chantier

Flux

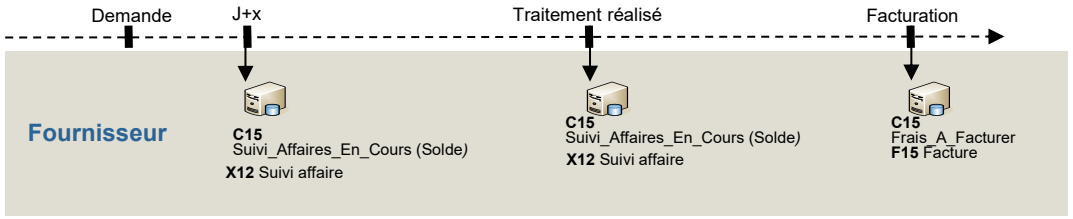

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire. Le flux C15 sera envoyé s'il y a une modification de la situation du PRM

F610, F620 et F630 - Prestations liées à la qualité de fourniture

Principes

- Les prestations F610, F620 et F630 sont commandables via un formulaire disponible depuis la fiche du point.
- Les prestations F610 et F620 consistent à demander à Enedis, d'effectuer une mesure des variations de tension et/ou de qualité d'alimentation, afin de déterminer si les engagements réglementaires ou contractuels sont respectés.
- La prestation F620 n'est pas facturée si l'analyse des enregistrements montre que les perturbations proviennent du réseau public et ne sont pas conformes aux engagements.
- La prestation F630 consiste à transmettre, au choix du demandeur, un rapport d'analyse de la qualité d'alimentation électrique (perturbation ou interruption) couvrant l'une des 2 périodes suivantes :
  - Soit les 10 jours précédant la date de la demande (option 1),
  - Soit les 10 jours précédant la date précisée dans la demande, ceci dans la limite des 90 jours précédant la date de la demande (option 2).
- Les demandes font l'objet d'une recevabilité manuelle par le Distributeur.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Suivi d'avancement SGE

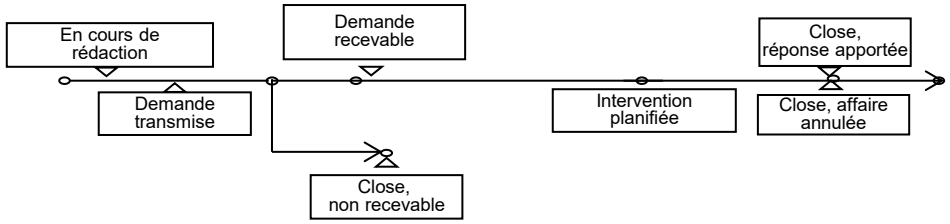

Prestations concernées

- F610 – Analyse ponctuelle des variations lentes de tension
- F620 – Analyse ponctuelle de la qualité de fourniture
- F630 – Analyse de la qualité d'alimentation électrique

Flux

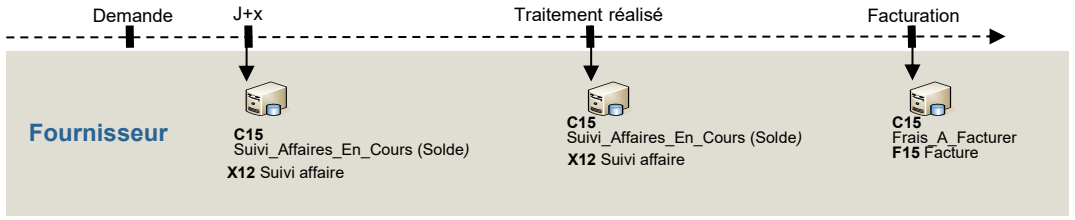

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire. Le flux C15 sera envoyé s'il y a une modification de la situation du PRM

F800B – Raccordement provisoire pour une durée > 28 jours

Principes

- Le Fournisseur saisit dans SGE une demande de raccordement provisoire sur le réseau existant, se situant à proximité immédiate, et disposant d'une puissance d'alimentation suffisante. Le Distributeur détermine la prestation à réaliser (F800 ou F820) en fonction de la durée indiquée par le fournisseur dans la demande.
- Les demandes de mise en service ne peuvent être anticipées au-delà de 25 jours calendaires par rapport à la date de la demande sauf pour la commune de Paris (75) où les prestations peuvent être saisies jusqu'à 60 jours avant la date de mise en service.
- Les interventions suivantes seront réalisées si nécessaires : pose/dépose du dispositif de comptage (uniquement sur les bornes non fixes), raccordement/déraccordement du coffret (uniquement sur les bornes non fixes), mise en service/résiliation, relevé d'index.
- La mise en service peut être réalisée dans la mesure où le client dispose d'un contrat avec un Fournisseur d'électricité.
- Le client doit fournir : le coffret de branchement aux normes en vigueur, le panneau de comptage amovible, le câble de liaison coffret de comptage - réseau, le coupe-circuit, le disjoncteur
- Le Fournisseur peut choisir le standard de réalisation : express ou standard
- A l'approche de la date de résiliation initialement renseignée dans la demande de raccordement, le Fournisseur doit confirmer cette date ou faire une demande de prolongation suivant les besoins du client. Si aucune demande de prolongation n'est reçue par le Distributeur, la résiliation est planifiée à la date prévue.
- Le Distributeur peut exceptionnellement enregistrer une demande de prolongation et mettre à jour la date de fin. Le Fournisseur doit alors donner son accord ou son désaccord sous 2 jours ouvrés. Dans le cas contraire, la demande est validée par un accord tacite.
- En cas de demande de prolongation du raccordement provisoire, le distributeur se réserve le droit de procéder à une visite annuelle de contrôle de l'usage et de la conformité dudit raccordement. Dans cette situation, le tarif de la visite de contrôle correspond au tarif de la prestation F920 (enquête).
- La mise en service, la résiliation (ainsi que la/les prolongations éventuelles) sont portées par un numéro d'affaire unique.
- Une FTA à 4 postes est requise pour les demandes de raccordement provisoire sur compteur Linky communicant (borne fixe).

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeRaccordementProvisoireV1.0 ModificationDateDeposeRaccordementProvisoireV1.0
Demandes en masse	Non disponible

Suivi d'avancement SGE

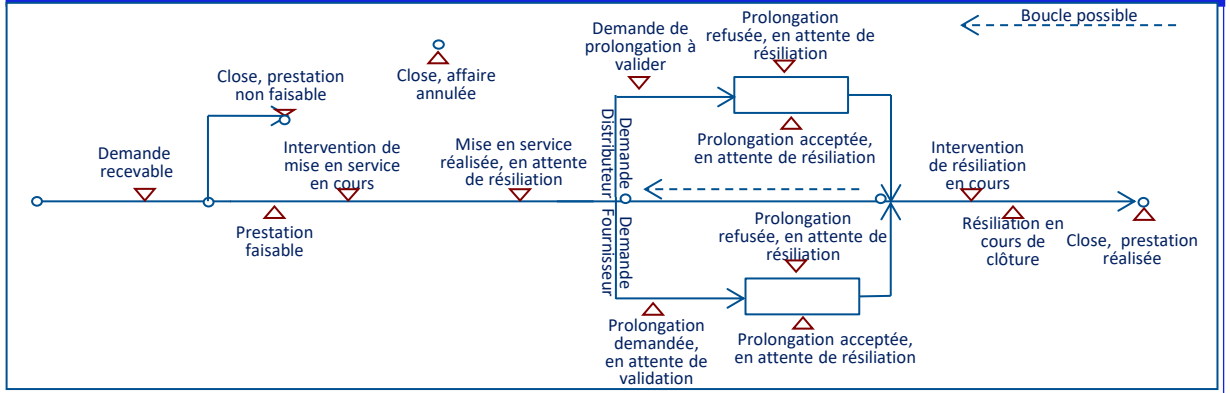

Règles de gestion

- La demande <u>ne peut être enregistrée notamment</u> si :
  - La durée de raccordement est supérieure à 2 ans
  - La date d'effet souhaitée est strictement inférieure à la date du jour
  - La date d'effet souhaitée de résiliation est inférieure ou égale à la date souhaitée de mise en service
  - Le nombre de cadrans est incompatible avec la FTA (grille distributeur)
  - Le nombre de phases est incompatible avec la puissance souscrite demandée
- La demande de raccordement provisoire fait l'objet d'une recevabilité manuelle par le distributeur.
- La demande de prolongation ou de résiliation <u>ne peut être enregistrée notamment</u> si :
  - Le point n'est pas en service
  - Une demande de prolongation est toujours en attente de validation sur le point
  - Une intervention de résiliation est en cours
- La demande de prolongation peut être acceptée ou refusée par le distributeur. Si la demande est acceptée, la nouvelle date de fin est prise en compte.

Flux

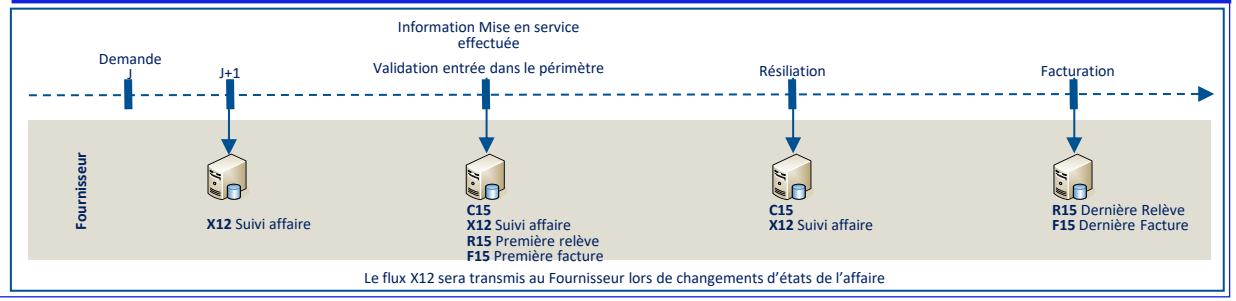

F820 – Raccordement provisoire pour une durée ≤ 28 jours

Principes

- Le Fournisseur saisit dans SGE une demande de raccordement provisoire sur le réseau existant, se situant à proximité immédiate, et disposant d'une puissance d'alimentation suffisante**. Le Distributeur détermine la prestation à réaliser (F800 ou F820) en fonction de la durée indiquée par le** fournisseur dans la demande.
- Les demandes de mise en service ne peuvent être anticipées au-delà de 25 jours calendaires par rapport à la date de la demande sauf pour la commune de Paris (75) où les prestations peuvent être saisies jusqu'à 60 jours avant la date de mise en service.
- Les interventions suivantes seront réalisées si nécessaires : pose/dépose du dispositif de comptage (uniquement sur les bornes non fixes), raccordement/déraccordement du coffret (uniquement sur les bornes non fixes), mise en service/résiliation, relevé d'index.
- Le client doit fournir : le coffret de branchement aux normes en vigueur, le panneau de comptage amovible, le câble de liaison coffret de comptage - réseau, le coupe-circuit et le disjoncteur.

- La mise en service peut être réalisée dans la mesure où le client dispose d'un contrat avec un Fournisseur d'électricité.
- La résiliation est programmée par Enedis au plus proche de la date initialement demandée par le Fournisseur.
- Le fournisseur peut choisir le délai de réalisation : standard ou express.
- Une FTA à 4 postes est requise pour les demandes de raccordement provisoire sur compteur Linky communicant (borne fixe).

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	CommandeRaccordementProvisoireV1.0 ModificationDateDeposeRaccordementProvisoireV1.0
Demandes en masse	Non disponible

Suivi d'avancement SGE

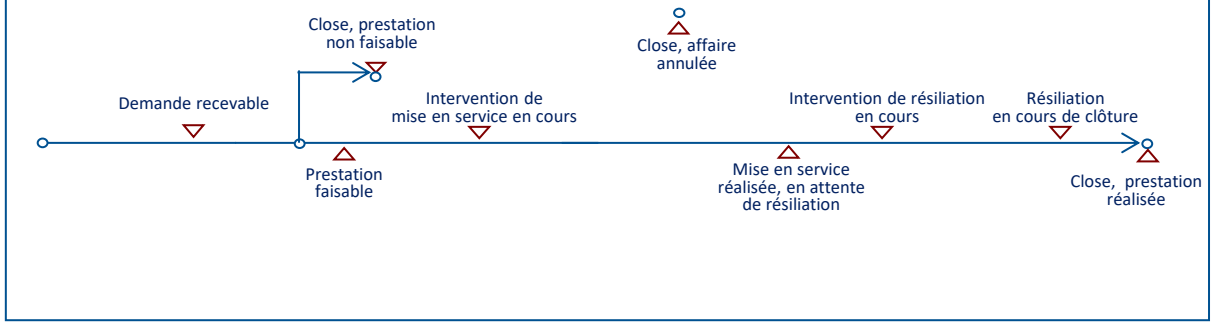

Règles de gestion

- La demande <u>ne peut être enregistrée notamment</u> si :
  - La date d'effet souhaitée est strictement inférieure à la date du jour
  - La date d'effet souhaitée de résiliation est inférieure ou égale à la date souhaitée de mise en service
  - Le nombre de cadrans est incompatible avec la FTA
  - Le nombre de phases est incompatible avec la puissance souscrite demandée
- La demande de raccordement provisoire fera l'objet d'une recevabilité manuelle par le distributeur.

Flux

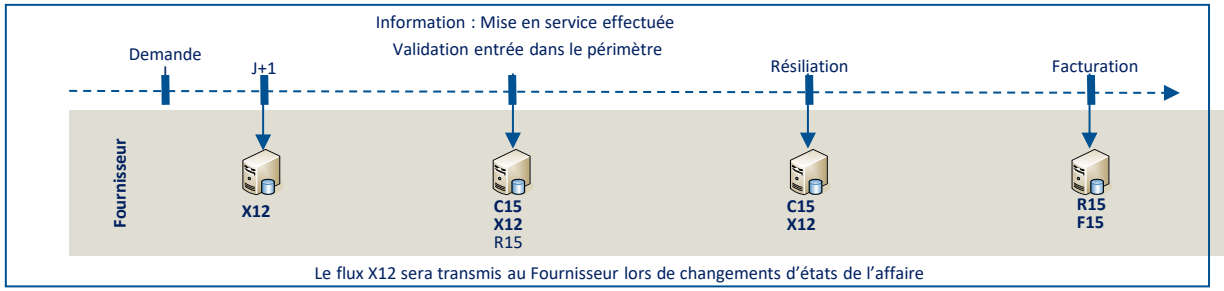

F825 – Raccordement provisoire pour une durée ≤ 28 jours, suite à une demande formulée directement par le demandeur auprès d'Enedis

Principes

- Dans le cas de demandes tardives de branchements provisoires de courte durée, le client pourra solliciter directement le Distributeur en précisant le fournisseur choisi.
- Les interventions suivantes seront réalisées si nécessaires : branchement, pose/dépose du dispositif de comptage, mise en service / résiliation, relevé d'index, dépose branchement
- Le client doit fournir : le coffret de branchement aux normes en vigueur, le panneau de comptage amovible, le câble de liaison coffret de comptage - réseau, le coupe-circuit , le disjoncteur
- Lorsque la demande est créée par le distributeur, elle est transmise au fournisseur choisi par le client. Les interventions (mise en service ou mise en service et résiliation) peuvent déjà avoir été réalisées sur le terrain.
- Le fournisseur ne peut pas refuser l'affaire F825 qui lui est attribuée et le tarif d'acheminement souscrit est systématiquement à 4 postes tarifaires en présence d'un compteur communicant et CU-ST sinon.
- Le délai de réalisation est toujours « express ».

Canaux Disponibles

Portail	Non disponible (prestation Distributeur)
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Suivi d'avancement SGE

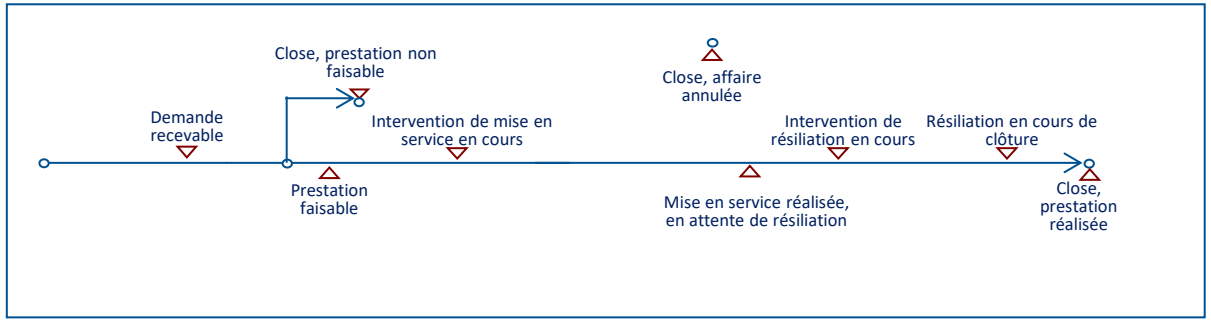

Règles de gestion

- La demande client n'est pas recevable si :
  - La date de mise en service est > à J+2 jours ouvrés
  - Une demande identique a déjà été formulée par le Fournisseur
  - L'adresse indiquée est incomplète ou incorrecte
  - La date d'effet souhaitée de résiliation est inférieure ou égale à la date souhaitée de mise en service

Flux

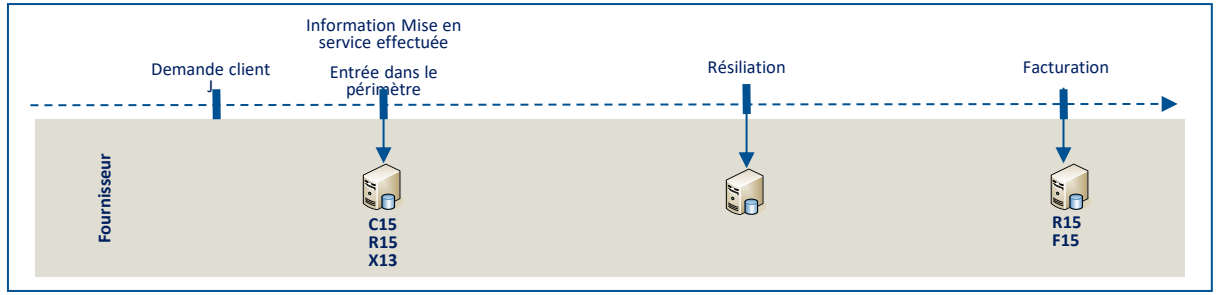

F840 – Raccordement

Principes

- La prestation F840 permet au Fournisseur d'accompagner le client sur deux types de demandes distinctes :
  - créer un nouveau raccordement C5
  - modifier le raccordement existant : passage d'un C4 à un ou plusieurs C5 (création d'un nouveau PRM).
- Elle ne couvre pas la mise en service du point de connexion qui doit être demandée via la prestation de première mise en service (F100B).

Canaux Disponibles

Portail	Via l'onglet « Commander une affaire » ou via les prestations commandables sur le point
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Suivi d'avancement SGE

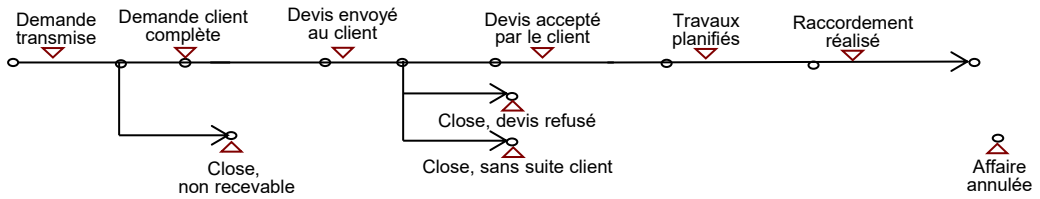

Règles de gestion

- La demande de raccordement fera l'objet d'une recevabilité manuelle par le Distributeur.
- La demande <u>n'est pas recevable</u> si :
  - Le branchement est hors périmètre du Distributeur
  - Une demande identique a déjà été formulée par un Fournisseur ou le client
  - L'adresse indiquée est incomplète ou incorrecte
  - Le client ne finalise pas sa demande
  - Sa demande n'est pas réalisable par ENEDIS.

Flux

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F860 - F870 - F880 – Modification de raccordement

Principes

- Le Fournisseur peut formuler des demandes de modification de raccordement :
  - F860 - Déplacement de compteur/Déplacement et modification de raccordement,
  - F870 - Déplacement d'ouvrage autre que le dispositif de comptage ou le raccordement,
  - F880 - Suppression de raccordement.
- Les prestations de modification de raccordement sont identiques pour les clients professionnels et particuliers. Ces prestations sont facturées sur devis.
- Le fournisseur fait sa demande en modalité distributeur en indiquant le créneau souhaité pour le rendez-vous téléphonique avec le client (hors dimanche et jour férié). La demande tombe en recevabilité manuelle et Enedis s'efforce de rappeler le client dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après cette date.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	ModificationBranchement
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande n'est pas recevable si :

Demande de modification de branchement	Situation du point à la date d'effet souhaitée			
	PDL en service	PDL en service, en cours de résiliation	PDL résilié	PDL improductif
Fournisseur Titulaire	Recevable	Non recevable		
Fournisseur non Titulaire	Non recevable	Non recevable	Non recevable	Non recevable

Suivi d'avancement SGE

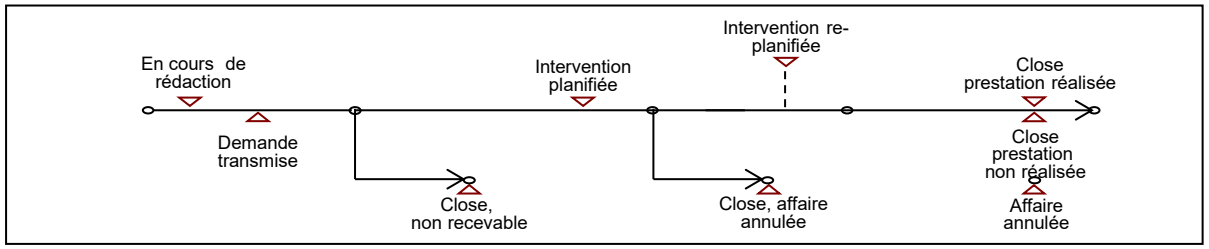

Flux

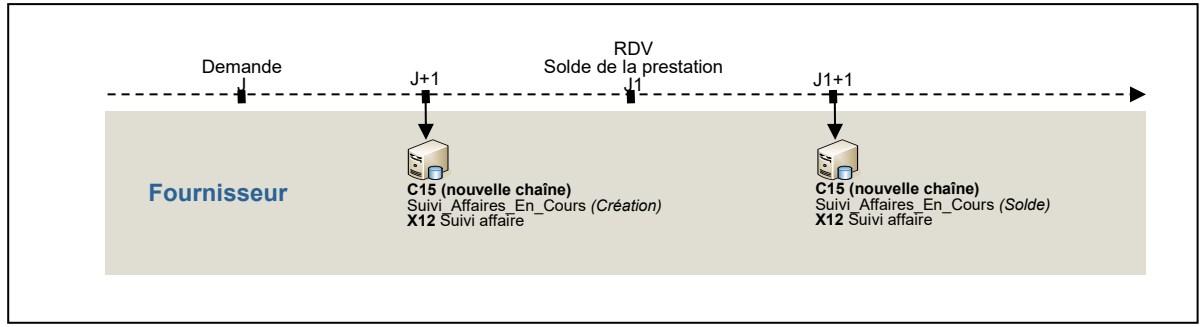

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

F1020 - Mise en service ou rétablissement dans la journée

Principes

- La prestation consiste à mettre en service un point de connexion existant ou à rétablir son alimentation dans la journée en dehors des cas de rétablissement suite à impayé demandés avant 15h00.
- La prestation peut être commandée par le biais des prestations F120B ou F200B en indiquant le standard de réalisation « urgent ».
- Pour un compteur Linky avec niveaux d'ouverture aux services 1 et 2, La prestation est réalisée par télé-opération dans les deux heures suivant la demande.
- En cas d'échec de télé-opération, les demandes déposées avant 15h00 sont garanties. Les demandes déposées après 15h00 seront réalisées dans la journée sous réserve de disponibilité des équipes d'Enedis, sinon le lendemain.
- Pour un compteur non ouvert aux services, la prestation est réalisée sur site. Le fournisseur prend un rendez-vous conservatoire, dans le tableau de charge. Enedis programme le rendez-vous à J sous réserve de disponibilité des équipes.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	**CommandeSouscription V1.2 ~~et~~ CommandeInterventionPourImpayé V1.1**
Demandes en masse	**Pour les demandes sans intervention sur site**

Règles de gestion

- La demande <u>est non recevable</u> notamment s'il y a une mise en service, un changement de fournisseur ou une modification contractuelle en cours sur le point.
- La prise en charge est manuelle (F200B uniquement), si :
  - si le point est coupé pour sécurité, limité au disjoncteur, coupé au branchement ou alimenté (Linky ouvert aux services niveau 1 ou 2)
  - s'il existe une autre prestation demandée sur la situation précédente.

Suivi d'avancement SGE

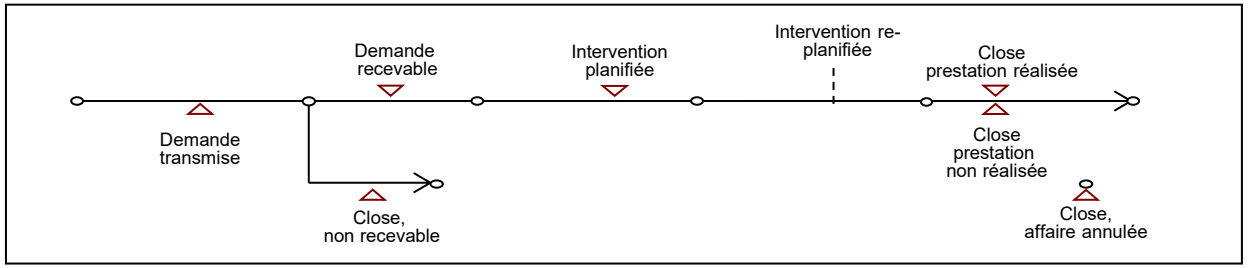

Flux

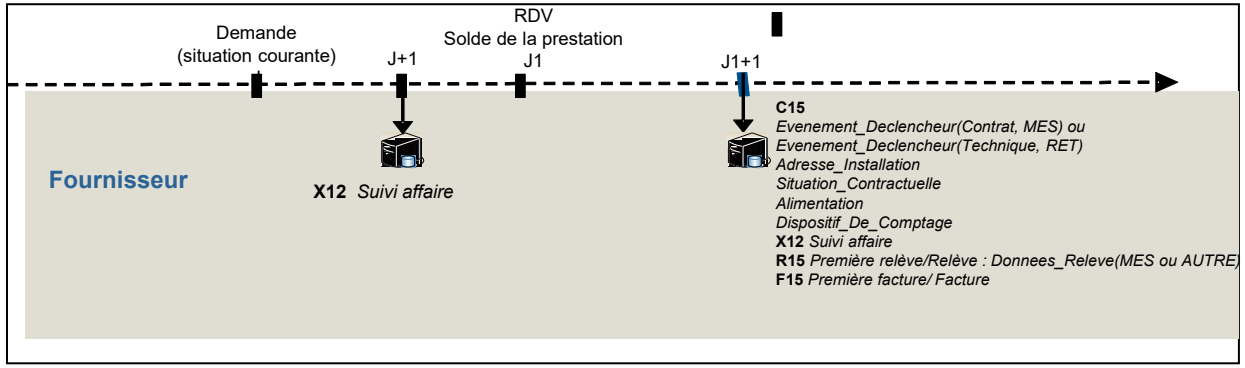

Le flux X12 sera transmis au fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

M002 – Demandes diverses (1/2)

Principes

- La prestation « M002 – Demandes diverses » traite les demandes qui n'ont pas de formulaires dédiés (voir ci-dessous).
- Le fournisseur peut commander une M002 avec ou sans PRM, sur le segment C5 qu'il soit fournisseur titulaire ou non du point.
- Les prestations F410, F460B, F610, F620 et F960 sont à présent commandables depuis la fiche du point.
- La demande fera l'objet d'une recevabilité manuelle par le Distributeur.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les nouvelles demandes ou via les prestations commandables depuis la fiche du point**
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Liste des demandes

- Les prestations prises en compte dans une demande diverse sont :

<u>Demande d'exploitation du réseau:</u>

- Elagage(1)

<u>Demande d'information :</u>

- Flux de facturation non reçu
- Informations diverses
- Informations facturation
- Informations sur la relève
- Modification d'adresse du point
- Nom de l'ancien fournisseur suite erreur de PRM
- Solde d'intervention ou de prestation (relance affaire en cours)
- Accord Hot Line Fournisseur (HLF)
- Information sur Affaire Correction Facture en cours
- Modification de l'accessibilité compteur/relevé
- Modification des coordonnées téléphoniques de l'interlocuteur technique
- Correction d'index de mise en service, de résiliation ou de changement de fournisseur (F365)

Suivi d'avancement SGE

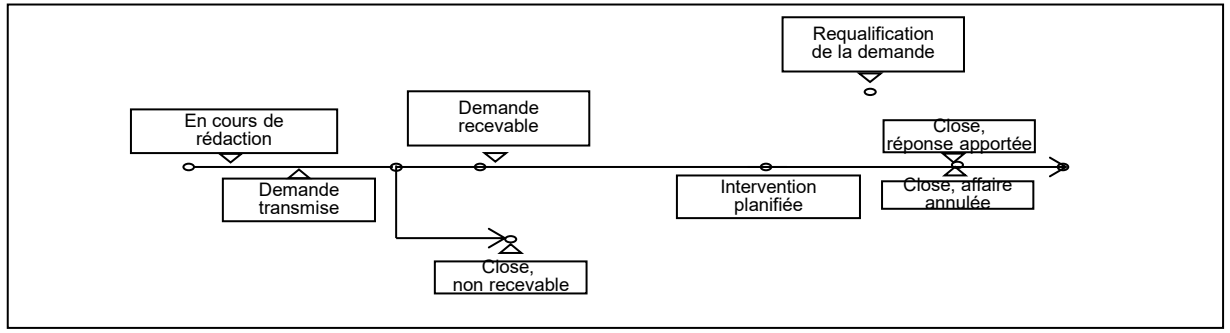

Flux

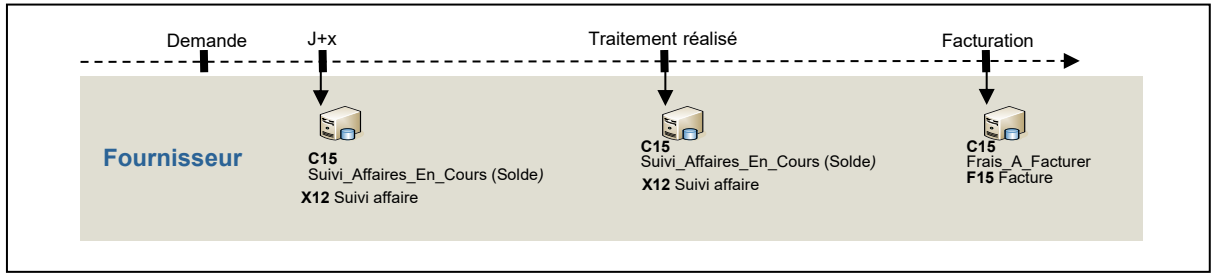

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire. Le flux C15 sera envoyé s'il y a une modification de la situation du PRM

(1) Commandable sans PRM

M002 – Demandes diverses (2/2)

Liste des demandes	Canaux Disponibles	
Demande comptage : ▪ Informations diverses ▪ Compteur silencieux ▪ Disjoncteur hors service ▪ Avance de rendez-vous dans les délais catalogue Demande de type QF : ▪ Informations diverses(1) ▪ Demande attestation coupure Demande d'annulation : ▪ Annulation d'affaire ▪ Annulation de frais Demande de raccordement : ▪ Contestation index pose ou dépose raccordement provisoire ▪ Information diverses Demande service de données : ▪ Rejet de la demande d'abonnement ▪ Non réception de données	Portail	Via les nouvelles demandes ou via les prestations commandables depuis la fiche du point
	B2B	Non disponible
	Demandes en masse	Non disponible

(1) Commandable sans PRM

M007 - Mise à jour des données administratives d'un client

Principes, canaux disponibles et suivi d'affaire

Principes

- Le formulaire de mise à jour des données administratives d'un client permet au fournisseur de corriger ou de mettre à jour les données relatives au client titulaire du point.
- Les données pouvant être modifiées sont :
  - l'identité du client :
    - le nom (pour un client particulier) ;
    - la dénomination sociale et le code activité (pour un client professionnel).
  - l'interlocuteur client : le nom et l'adresse.
  - le type de résidence (principale/secondaire), pour un client particulier.
- Le formulaire ne doit jamais être utilisé pour signaler un changement de client. Un changement de client doit faire l'objet d'une demande de mise en service (F120B).
- Si la demande induit une modification de SIREN (personne morale), les services souscrits sont arrêtés pour prévenir tout accès sans l'autorisation de la personne morale titulaire du contrat de fourniture.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	**CommandeModificationAdministrative V1.1**
Demandes en masse	**Ouvertes aux demandes en masse**

Règles de gestion

La demande M007 n'est pas recevable notamment si :

- Le Fournisseur demande le changement de la catégorie de client (Particulier/Professionnel)
- Le PRM est hors du périmètre du Fournisseur, ou en cours de sortie du périmètre Fournisseur.
- Il y a une affaire contractuelle en cours sur le PRM.

Suivi d'avancement SGE

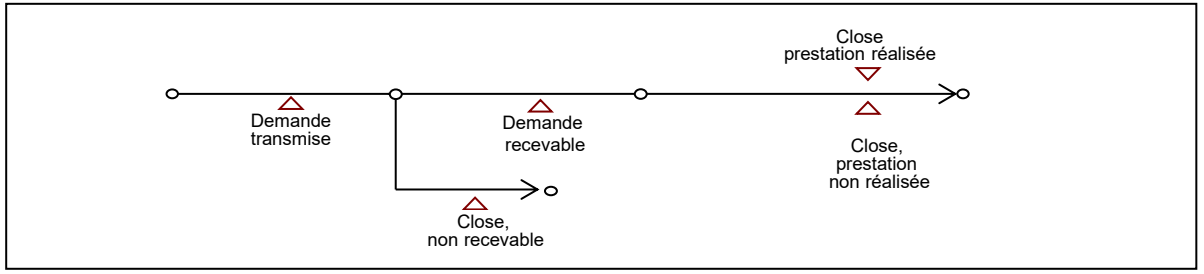

Flux

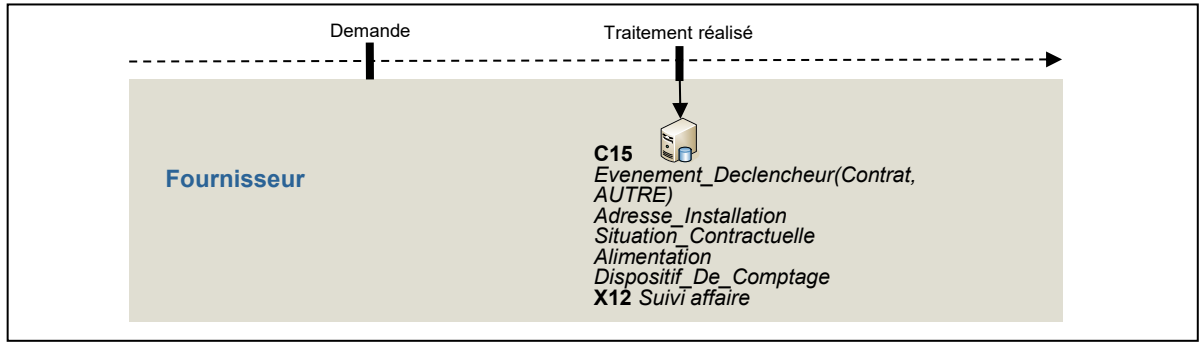

Le flux X12 sera transmis au Fournisseur lors de changements d'états de l'affaire

M008 - Transmission d'index auto-relevé

Principes

- Pour les points équipés d'un compteur avec niveau d'ouverture aux services 0 dans Ginko, la demande de transmission d'index auto-relevé est formulée par le Fournisseur titulaire du PRM.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	**CommandeTransmissionIndexAutoReleves V1.0**
Demandes en masse	**Ouvertes aux demandes en masse**

Règles de gestion

- La demande fait l'objet de contrôles de recevabilité par rapport à la situation du PRM et de contrôles d'acceptabilité des index.
- La demande n'est pas recevable si :
  - Le PRM est hors périmètre du Fournisseur
- Il est possible de transmettre le jour J des index en date de J-5 à J.
- Le nombre de chiffres des index transmis doit être cohérent avec les index sur le compteur :
  - 5 ou 6 chiffres selon le nombre de chiffres du compteur
  - Les 0 non significatifs peuvent être omis (ex : 30 transmis pour un index de compteur CBE de 000030)
- Un tour de compteur ou un changement du chiffre des centaines de milliers (index à 6 chiffres) doivent être indiqué par un passage par zéro. Pour les PRM gérés dans Ginko, il est ignoré.
- Pour les points dans Ginko, la transmission d'auto-relevés est possible quelle que soit la période.
- Pour un point C5 avec contrat P4 de vente en surplus équipé d'un compteur non communicant, la demande tombe en recevabilité manuelle (état « Demande transmise » affiché sur SGE). Le distributeur complète alors l'autorelevé sur la partie injection.

Suivi d'avancement SGE

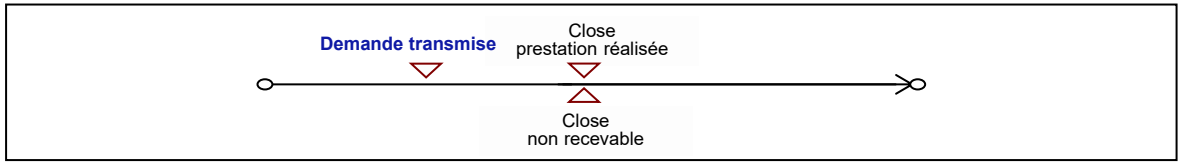

M009 - Réclamation

Principes

- Le Fournisseur peut formuler différents types de Réclamations (Accueil, Qualité de traitement de la prestation demandée, Qualité et continuité de la fourniture, Raccordement, Travaux, Relève, Facturation de l'acheminement, Pose LINKY).
- Délais de réponse du Distributeur :
  - 15 jours calendaires pour apporter une réponse définitive pour les réclamations hors celles liées à la qualité d'alimentation.
  - 15 jours calendaires pour apporter une réponse définitive ou une lettre d'attente pour les réclamations liées à la qualité d'alimentation.
- Les réclamations collectées par le distributeur pouvant impacter la relation client / fournisseur sont visibles du fournisseur concerné sur le portail et dans le flux X15.

Canaux Disponibles

Portail	**Via les prestations commandables sur le point**
B2B	Non Disponible
Demandes en masse	Non Disponible

Règles de gestion

- Traitement de la demande :
  - le Distributeur analyse la demande et l'oriente vers l'entité concernée.
  - SI la demande présente un problème de forme ou de compréhension, le Distributeur peut renvoyer la réclamation à son initiateur. Le Fournisseur dispose de 3 jours ouvrés pour apporter les précisions demandées sans quoi la réclamation est automatiquement annulée.
  - Si la demande ne relève pas d'une réclamation, l'affaire est clôturée par le Distributeur avec le motif "Clôture, canal réclamation inadapté" en précisant le canal approprié à utiliser. L'information est également visible dans la fiche de synthèse.
  - Si la demande ne relève pas des missions du Distributeur, le Fournisseur est notifié par e-mail. L'information est également visible dans la fiche de synthèse.

Suivi d'avancement SGE

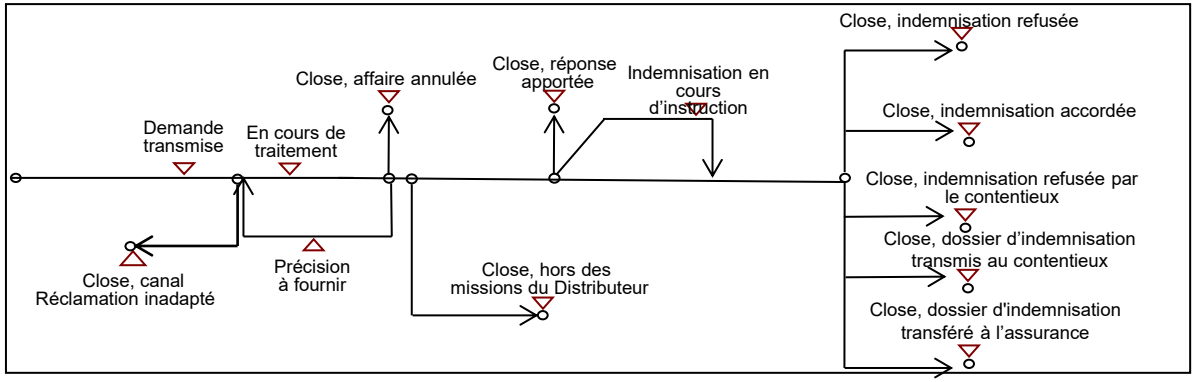

Flux

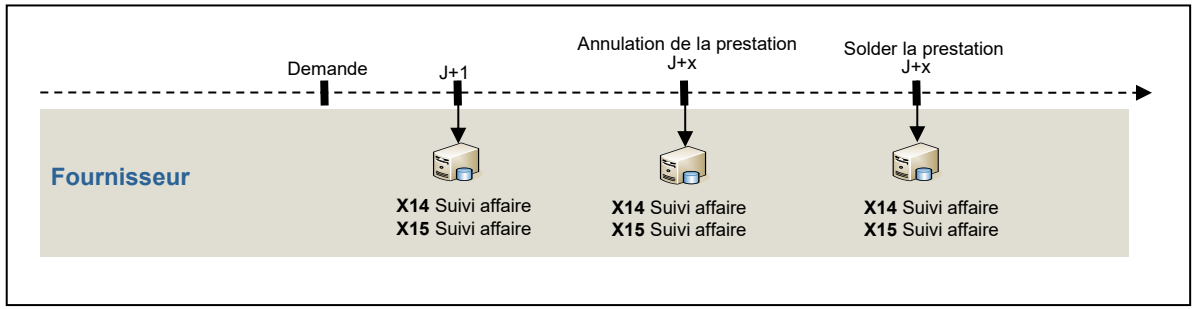

M013 – Communication à l'initiative du Distributeur

Principes

- Ce formulaire permet au Distributeur d'informer le Fournisseur de l'existence d'une situation particulière et d'obtenir si besoin une confirmation formelle du Fournisseur

Canaux Disponibles

Portail	Non disponible
B2B	Non disponible
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Le Fournisseur peut être informé pour les raisons suivantes :
  - Suspicion ou demande de régularisation suite à une erreur de PRM
  - Régularisation de demande de mise en service journée
  - Demande de régularisation de situation contractuelle
  - Demande d'information suite à l'article 202 de la LTE*
  - Demande de confirmation accord Hot Line fournisseur
  - Demande de résiliation de contrat
  - Information sur régularisation de consommation*
  - Inversion de compteurs*
  - Modification coordonnées client*
  - Vérification du comptage*

*Nouveau type par rapport à l'ancienne M013

Suivi d'avancement SGE

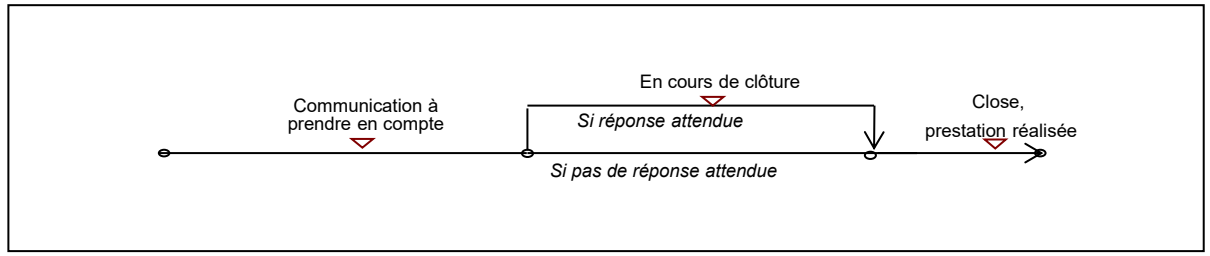

Flux

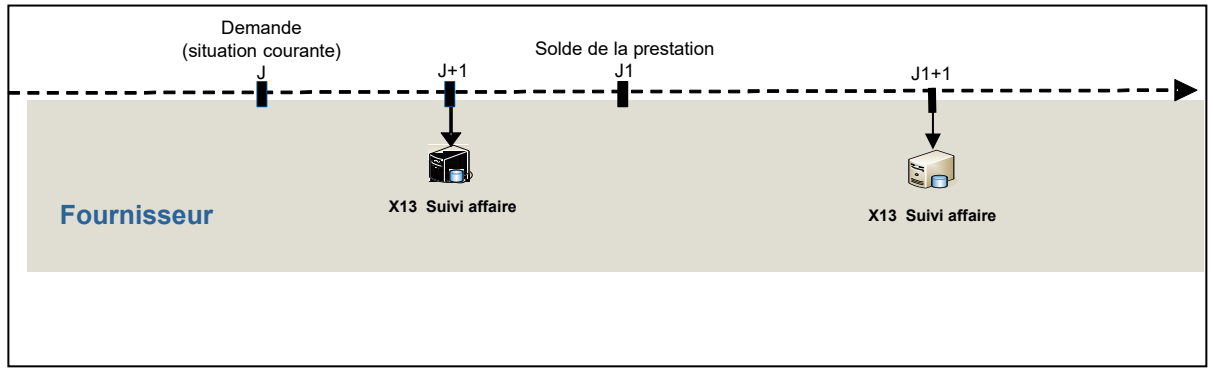

M023 – Transmission de données techniques et contractuelles et de l'historique de données de mesures (1/4)

Principes

- La M023 est un service de publication ponctuelle permettant de récupérer les données suivantes :
  - Mesures fines :
    - Index quotidiens
    - Courbes de charge
    - Energies globales quotidiennes
  - Mesures facturantes
  - Données techniques et contractuelles
- Le fournisseur titulaire a accès aux données techniques et contractuelles et aux mesures facturantes, nécessaires dans le cadre de l'exécution du contrat de fourniture d'énergie, sans besoin de l'accord du client. Dans tous les autres cas, l'accord client[1] explicite est nécessaire.
- Pour les informations techniques et contractuelles la situation courante est retournée sur l'ensemble des PRM de la demande. Pour les autres types de données, la période d'historique demandée s'applique à l'ensemble des PRM.
- Les demandes de consultations sont tracées à des fins d'audit et de contrôle des autorisations d'accès aux données.
- Une demande peut être effectuée sur des PRM rattachés à un ou plusieurs segments de clientèle, à part pour les demandes de publication d'historique de courbes de charge corrigée qui doivent être uniquement effectuées pour les segments C1-C4, P1-P3.
- Une demande ne concerne que les données d'injection ou de soutirage, pas les deux simultanément.
- Enedis préconise une utilisation multi-PRM de la prestation M023.
- Pour toute demande recevable traitée par Enedis, un ou plusieurs fichiers de résultat est ou sont mis à disposition en attachement de la fiche de l'affaire sur le portail Enedis, et envoyé(s) via un flux (R6X ou C68) sur les canaux de contact précisés en annexe du contrat. Un fichier de compte rendu est fourni à la clôture de la demande.
- Le format de sortie des fichiers de résultats est en JSON, le format CSV est disponible uniquement pour les demandes effectuées par le portail.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point ou via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeHistoriqueDonneesMesuresFinesV1.0 CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantesV1.0 CmmandeInformationsTechniquesEtContractuellesV1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande est recevable si :
  - Conformité avec le Contrat d'interface (Contrôles de surface)
  - Contrôle de la limite de PRM par demande (cf. Règles de gestions des fiches M023 détaillées)
  - Vérification de la cohérence de la date uniquement via le canal B2B (format, date début antérieure à la date fin, date fin antérieure ou égale à la date du jour)
  - Contrôle de la cohérence des PRM (numérique 14 caractères)
- La publication des données dépend également de « l'accord client » qui aura été spécifié dans la demande :
  - Si la demande est transmise au titre du contrat de fourniture d'électricité, il est vérifié que le fournisseur est titulaire du contrat sur l'ensemble de la période demandée (les données retournées seront limitées par la dernière date de mise en service)
  - Si la demande est transmise au titre d'un service d'accès : il est vérifié que le fournisseur dispose d'un service d'accès actif sur le PRM et sur la période (les données retournées seront limitées par la date de création du service)
  - Si la demande est transmise 'sans service d'accès' mais avec l'accord du client, il est vérifié que le PRM est en service à date de la demande.

Suivi d'avancement SGE

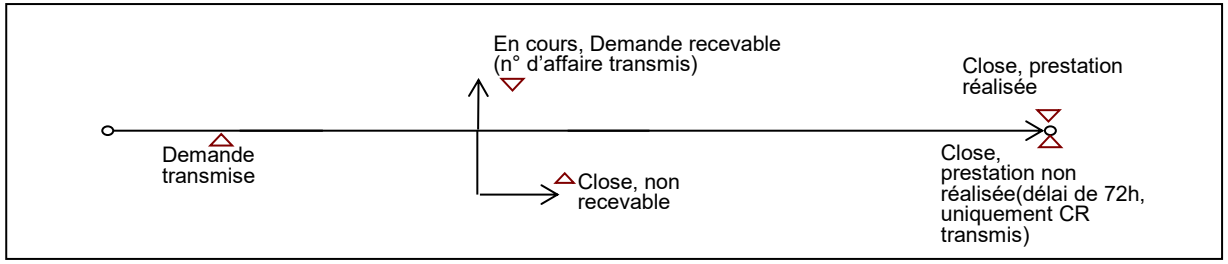

Flux M023

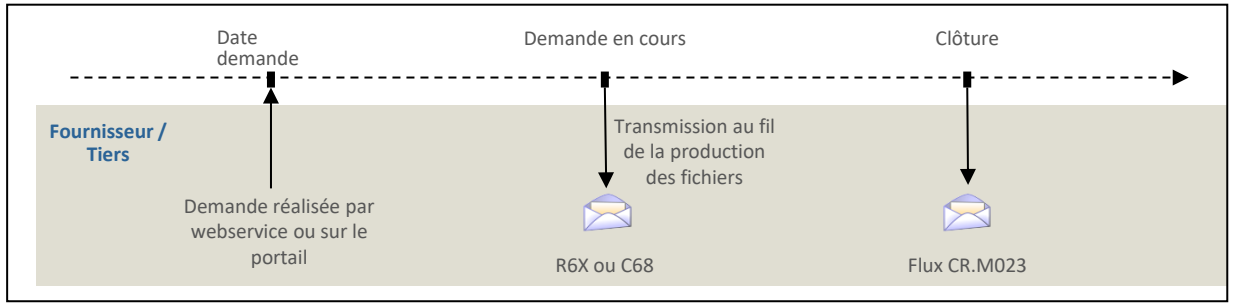

[1] l'accord client peut être déclaré ponctuellement lors de la demande ou en souscrivant à un service d'accès aux données sur une période via le webservice CommandeAccesDonnesMesuresV1.0

M023 – Transmission de données techniques et contractuelles et de l'historique de données de mesures (2/4)

CommandeInformationsTechniquesEtContractuelles

Principes

- Le service permet aux acteurs de marché de consulter les données d'un ou plusieurs PRM ; en particulier les informations générales, techniques et contractuelles.
- Pour les données techniques, les informations concernent :
  - La situation de comptage
  - La situation d'alimentation du PRM
  - L'installation de Production (le cas échéant)
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - le format attendu des fichiers de résultat (JSON obligatoire en canal B2B)
  - les identifiants PRM
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection
  - la confirmation de possession de l'accord du client[1] pour toute la durée du service

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point ou via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeInformationsTechniquesEtContractuellesV1.0
Demandes en masse	Non disponible

[1] l'accord client peut être déclaré ponctuellement lors de la demande

Règles de gestion

- Une demande peut être effectuée sur un ou plusieurs PRM, selon les limites suivantes par format demandé :

	Nombre de PRM max par demande (en fonction du format de restitution des données)	
	JSON (B2B et Portail)	CSV (uniquement sur le portail)
Données techniques et contractuelles (flux C68)	10 000	1 000

Flux M023- CommandeInformationsTechniquesEtContractuelles

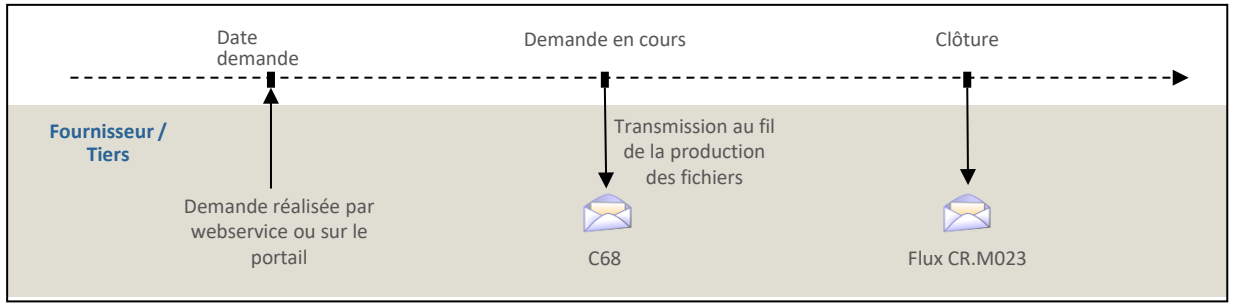

M023 – Transmission de données techniques et contractuelles et de l'historique de données de mesures (3/4)

CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantes

Principes

- Le fournisseur peut commander pour un point l'historique des données de mesures facturantes. Il s'agit de l'ensemble des mesures transmises dans les flux de relevé dédiés au fournisseur titulaire du point dans le cadre du contrat unique ou au client dans les autres cas.
- La profondeur maximale de l'historique demandé est de 36 mois par rapport à la date du jour (historique limitée à la dernière mise en service).
- Si une ou plusieurs mises en service ont eu lieu pendant la période d'historique demandée, l'historique commencera à la date de la dernière mise en service.
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - le format attendu des fichiers de résultat (JSON obligatoire en canal B2B)
  - les identifiants PRM
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection
  - la date de début de l'historique de mesures (incluse)
  - la date de fin de l'historique de mesures (exclue)
  - la confirmation de possession de l'accord du client[1] pour toute la durée du service

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point ou via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantesV1.0
Demandes en masse	Non disponible

[1] l'accord client peut être déclaré ponctuellement lors de la demande

Règles de gestion

- Une demande peut être effectuée sur un ou plusieurs PRM, selon les limites suivantes par format demandé :

	Nombre de PRM max par demande (en fonction du format de restitution des données)	
	JSON (B2B et Portail)	CSV (uniquement sur le portail)
Mesures Facturantes (flux R67)	10 000	1 000

Flux M023 - CommandeHistoriqueDonneesMesuresFacturantes

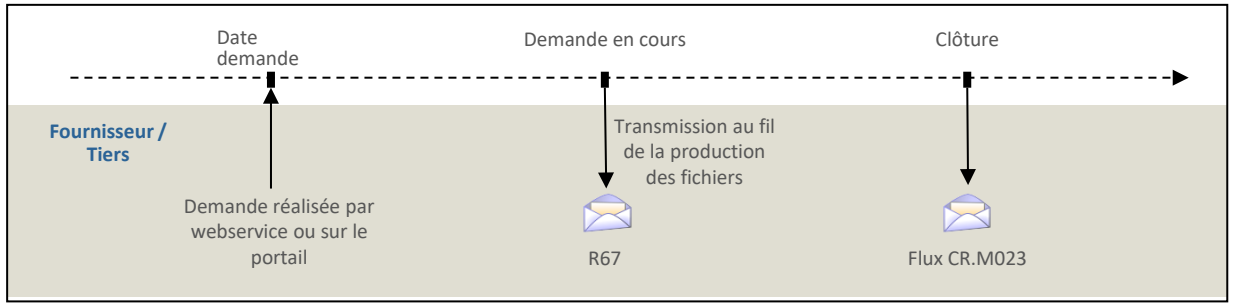

M023 – Transmission de données techniques et contractuelles et de l'historique de données de mesures (4/4)

CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines

Principes

- Le fournisseur peut commander pour un point C5 ou P4 un historique de courbes au pas enregistré, parmi les courbes suivantes disponibles selon les caractéristiques du dispositif de comptage :
  - courbe de puissance active
- Le fournisseur peut commander pour un point C5 ou P4 un historique de :
  - consommations ou productions quotidiennes (énergie active)
  - index quotidiens
  - puissances apparentes maximales quotidiennes (pour le C5 et les points en P4 surplus)
- Le demandeur doit notamment préciser :
  - le format attendu des fichiers de résultat (JSON obligatoire en canal B2B)
  - les identifiants PRM
  - le type de mesure et la grandeur physique, permettant d'identifier la courbe demandée
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection,
  - la date de début de l'historique de mesures (incluse)
  - la date de fin de l'historique de mesures (exclue)
  - la confirmation de possession de l'accord du client[1] pour toute la durée du service
  - le type de mesures de courbe (brutes ou corrigées)
- Quel que soit le type de données de courbe de charge demandée (brute ou corrigée), seules les données brutes sont disponibles et transmises en réponse à la demande.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point ou via l'onglet « Commander une affaire »
B2B	CommandeHistoriqueDonneesMesuresFinesV1.0
Demandes en masse	Non disponible

- Pour les énergies produites globales quotidiennes et les index, la profondeur maximale de l'historique demandé est de 36 mois par rapport à la date du jour limitée à la dernière mise en service.
- Pour les données de courbes de charge, la profondeur maximale de l'historique demandé est de 24 mois par rapport à la date du jour limitée à la dernière mise en service.
- Si une ou plusieurs mises en service ont eu lieu pendant la période d'historique demandée, l'historique commencera à la date de la dernière mise en service.
- La transmission de l'historique de courbe de charge suppose que celle-ci a été préalablement collectée dans le S.I. d'Enedis sur la période demandée.

[1] l'accord client peut être déclaré ponctuellement lors de la demande ou en souscrivant à un service d'accès aux données sur une période via le webservice CommandeAccesDonnesMesuresV1.0

Règles de gestion

- Une demande peut être effectuée sur un ou plusieurs PRM, selon les limites suivantes par type de données et format demandé :

	Nombre de PRM max par demande (en fonction du format de restitution des données)	
	JSON (B2B et Portail)	CSV (uniquement sur le portail)
Courbe de charge (flux R63)	1 500	100
Index (flux R64)	1 500	100
Energies quotidiennes (flux R65)	10 000	1 000
Pmax quotidiennes (flux R66)	10 000	1 000

Flux M023 - CommandeHistoriqueDonneesMesuresFines

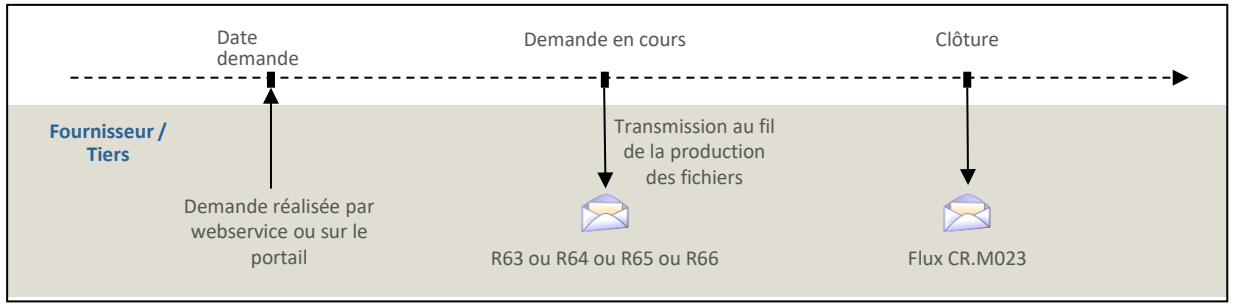

Recherche de point par critères

Principes

- Le Fournisseur ou le Tiers peut rechercher un point de connexion au moyen de divers critères de recherche :
  - La commune (couple code postal et code INSEE) de l'adresse du point (Critère obligatoire)
  - Des éléments de l'adresse du point :
    - Numéro et nom de voie ;
    - Complément d'adresse :
      - Escalier, étage et appartement ;
      - Bâtiment ;
      - Lieu-dit ;
  - Des éléments relatifs à l'installation électrique :
    - le matricule ou numéro série du compteur ;
    - le domaine de tension de l'alimentation principale du point ;
  - Des éléments relatifs au client (ou au dernier client connu) :
    - le numéro de SIRET de l'établissement principal du client final ;
    - le nom ou la dénomination sociale du client final ;
    - la catégorie de client final.
- Les points de connexion correspondants aux critères sont retournés après application éventuelle d'un filtre spécifique (cf. tableau « Périmètre de recherche selon critères »).
- Les données affichées suite à la recherche sont l'identifiant du point; l'adresse complète, sous forme d'une adresse normalisée; le matricule ou le numéro de série, le type de compteur; l'état contractuel du point et le nom ou dénomination sociale du client (cette donnée n'est affichée que pour les points dont le Fournisseur est titulaire et pour les points résiliés).
- Le nombre maximum de résultats retournés est limité à 200.

Canaux Disponibles

Portail	Via l'onglet « Point de mesure »
B2B	RecherchePoint v2.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La recherche de points retourne une erreur, notamment si :
  - La commune renseignée n'est pas reconnue,
  - Le code postal renseigné n'est pas reconnu,
  - Les critères renseignés sont insuffisants : la recherche ne peut être lancée,
  - La recherche de points renvoie trop de résultats.

Périmètre de recherche selon les critères de la demande

Critères de recherche	Périmètre retourné
Critères incluant des données du client final c.-à-d. le nom, la dénomination sociale ou le numéro de SIRET.	Points du périmètre du Fournisseur, ainsi que tous les points dont l'état contractuel est résilié.
Critères n'incluant aucune donnée du client final	Ensemble des points.
Recherche de points C5 hors périmètre avec adresse exacte + nom exact (ou chaîne de plus de trois caractères incluse dans le nom/dénomination sociale).	Point trouvé si résultat **unique** obtenu

Recherche des interactions

Principes

- La fonctionnalité permet au fournisseur de consulter / d'extraire les points consultés par ses collaborateurs directs ou via ses outils informatiques.

- Les demandeurs peuvent utiliser le portail pour consulter les données suivantes, pour chaque PRM consulté :
  - date de l'interaction
  - type d'interaction (Relevé - Notification initiale, Relevé - Refus de transmission d'index, etc.)
  - sens de l'interaction (entrant ou sortant)
  - canal utilisé pour l'interaction (courrier, email, etc.)

- Les interactions suivantes, relatives au relevé résiduel, seront susceptibles d'être retournées :
  - Notifications issues des campagnes de relevé résiduel (notifications initiales, pré-relances, relances)
  - Refus de pose
  - Courriers LTE (courriers recommandés envoyés après 12 mois sans transmission de relevé réel)
  - Appels entrants/sortants du relevé résiduel
  - Courrier de prévenance du déploiement en masse (J-45 avant l'ouverture de la maille)

Canaux Disponibles

Portail	Via l'onglet « Interaction » dans la fiche du point
B2B	RechercheInteractions V1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- Le Fournisseur demandeur doit être titulaire d'un contrat GRD-F valide.

Accès aux données du point

Principes

- Le demandeur peut consulter les données d'un point à partir de son identifiant PRM.
- Les données auxquelles il peut accéder dépendent de la situation du point en application des règles relatives à la protection des Informations Commercialement Sensibles.
- Certaines informations peuvent être visualisées sous réserve de déclaration d'un contrat conclu ou d'une autorisation du client.
- Les accès aux données d'un point dans le cadre d'un contrat conclu et de l'autorisation du client sont tracés et auditables.
- Pour plus de détails se référer à l'annexe relatif aux publications de données de consommation.

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	ConsultationPoint V4.1 ConsultationMesures V1.1 ConsultationDonneesTechniquesContractuelles V1.0
Demandes en masse	Non disponible

[1] *Ouvert aux fournisseurs seulement*
[2] *Ouvert aux tiers seulement.*

Règles de gestion

- Pour les fournisseurs : Webservice ConsultationPoint V4 - L'accès aux données client dépend du Fournisseur et des droits d'accès de celui-ci :
  - Fournisseur titulaire,
  - Fournisseur non titulaire avec autorisation client,
  - Fournisseur non titulaire avec contrat conclu d'un nouveau client sur site,
  - Fournisseur non titulaire.

- Pour les tiers : Webservice ConsultationDonnéesTechniquesContractuelles V1.0- L'accès aux données client dépend des droits d'accès de celui-ci :
  - Autorisation Client,
  - Sans Autorisation Client,

Détails de l'accès aux données du point sur le portail SGE

Données demandées	Données transmises
Données générales	• Données générales
Caractéristiques techniques	• Interventions en cours • Situation d'alimentation • Situation de comptage • Futures plages heures creuses
Informations Contractuelles	• Affaire en cours • Situation contractuelle
Historique des affaires	• Historique des affaires
Mesures	• Prochain calcul de consommation • Historique de consommation (consommations par classes temporelles sur les grilles disponibles sur **36** mois) • Historique de relevé (C5) • Dernier index relevé (C5) • Dernier index publié (C5) • Services souscrits de mesures

Consultation de mesures détaillées en temps réel
ConsultationMesureDetailleesV3.0

Principes

- Le fournisseur ou le tiers peut consulter pour un point consommateur, autoconsommateur ou producteur un historique de données de mesures de type :
  - Energies globales quotidiennes (consommation et production)
  - Puissances maximales quotidiennes (pour le C5 et les points en P4 surplus)
  - Courbe de charge au pas enregistré par le compteur (consommation et production)
  - Puissance maximale mensuelle (consommation)
  - Index quotidiens (consommation et production)
- Le demandeur doit notamment indiquer :
  - l'identifiant PRM
  - le type de mesures et la grandeur physique, permettant d'identifier la nature des données de mesures demandées,
  - si la demande concerne le soutirage ou l'injection
  - la date de début de l'historique de mesures consulté (incluse),
  - la date de fin de l'historique de mesures consulté (exclue),
  - qu'il dispose de l'accord du client[1] pour toute la durée du service (sauf pour un fournisseur demandant les puissances maximales mensuelles d'un PRM dont il est titulaire)
  - Le cas échéant, le type de mesures de courbe de charge brutes ou corrigées (toujours brute pour le C5 et le P4)
  - Le pas pour les puissances maximales (quotidien ou mensuel)
- Pour les consommations et les puissances maximales quotidiennes, la profondeur maximale de l'historique demandé est de 36 mois par rapport à la date du jour.
- Les données de courbe de charge peuvent être demandées pour 7 jours consécutifs maximum dans les 24 derniers mois par rapport à la date du jour. Une demande dépassant cette profondeur sera rejetée.
- Si une ou plusieurs mises en service ont eu lieu pendant la période d'historique demandée, l'historique commencera à la date de la dernière mise en service.
- La consultation de l'historique de courbe de charge suppose que celle-ci a été préalablement collectée dans le S.I. d'Enedis sur la période demandée.
- Pour plus de détails se référer à l'annexe relative aux publications de données de consommation.

Canaux Disponibles

Portail	Non disponible
B2B	ConsultationMesureDetailleesV3.0
Demandes en masse	Non disponible

Ce service vient en complément de la prestation F380

Règles de gestion

- La demande de consultation n'est pas recevable notamment, si :
  - Le demandeur ne possède pas le consentement (pour les courbe de charge) ou l'autorisation (pour les consommations globales quotidiennes et les puissances maximales quotidiennes) du client,
  - Le demandeur n'est pas le fournisseur titulaire et ne possède pas l'autorisation pour consulter les puissances maximales mensuelles du client,
  - La profondeur d'historique demandée est supérieure à la profondeur maximale autorisée,
  - Le point ne dispose pas d'un compteur Linky ouvert aux services de niveau 2.

[1] l'accord client peut être déclaré lors de la demande ou souscrivant à un service d'accès ponctuel aux données via le webservice CommandeAccesDonnesMesuresV1.0

Replanification d'une intervention

Principes

- Le Fournisseur peut demander la replanification d'une intervention (sur site ou par télé-opération) sous certaines conditions.
- La demande consiste à rechercher une nouvelle date et/ou un nouveau créneau horaire pour l'intervention. La nature d'intervention demandée ne peut pas être modifiée, si le souhait est de changer également la nature d'intervention il faut annuler la demande et en créer une nouvelle.
- Le Fournisseur et le Distributeur peuvent visualiser l'état des demandes de replanification sur la fiche de synthèse de l'affaire.

Modalité de réalisation	Replanification	Traitement de la demande	Appel Ligne 1 «Affaires Urgentes»	Frais de dédit
Sur site	> 2 jours ouvrés	Automatique	Non	Non
	≤ 2 jours ouvrés et > 1 jour ouvré	Automatique	Non	Oui
	≤ 1 jour ouvré	Par Enedis, suite à demande dans SGE	Oui	Oui
Par télé-opération	Jusqu'à 18h la veille	Automatique	Non	Non
	Après 18h la veille	Non autorisé		

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	ReplanificationIntervention V1.1
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande de replanification de l'intervention n'est pas recevable, notamment si :
  - La demande n'a pas été déclarée recevable après analyse d'un conseiller Enedis.
  - L'affaire a été soldée (que ce soit par télé-opération ou non)
- Les prestations concernées par cette fonctionnalité sont les suivantes :

Code	Replanification
F100B	✓
F120B	✓
F130B	✓
F140B	✓
F180B	✓
F200B	×

Code	Replanification
F185	✓
F360	✓
F365	×
F420C	×
F920	×
F940B	✓
F960	×

Code	Replanification
M002, M007, M009, M008, M013	×
F800, F820, F840	×
F410, F440, F460	×
F860,F870,F880	×

Suivi d'avancement SGE

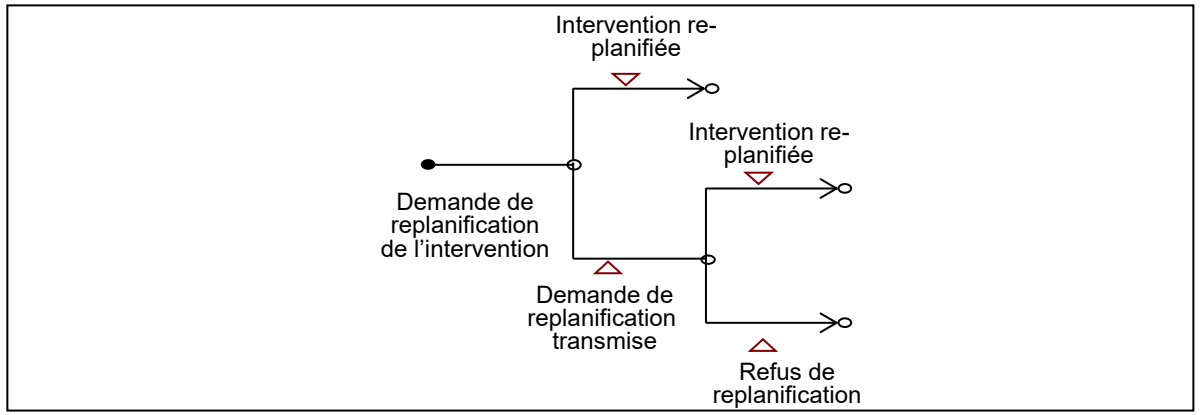

Annulation d'une affaire

- Le Fournisseur peut demander l'annulation d'une affaire en cours sous certaines conditions.
- Il n'est pas nécessaire de disposer d'habilitations particulières pour demander des annulations d'affaire. Les habilitations permettant de demander/traiter une prestation sur le segment concerné suffisent pour accéder à cette fonctionnalité.
- Le fournisseur et le Distributeur peuvent visualiser l'état des demandes d'annulation d'affaire sur la fiche de synthèse de l'affaire.

Modalité de réalisation	Annulation	Traitement de la demande	Appel Ligne 1 «Affaires Urgentes»	Frais de dédit
Sur site	> 2 jours ouvrés	Automatique	Non	Non
	≤ 2 jours ouvrés et > 1 jour ouvré	Automatique	Non	Oui
	≤ 1 jour ouvré	Par Enedis, suite à demande dans SGE	Oui	Oui
Par télé-opération	Jusqu'à 18h la veille	Automatique	Non	Non
	Après 18h la veille	Non autorisé		

Canaux Disponibles

Portail	Via les prestations commandables sur le point
B2B	AnnulationAffaire v1.0
Demandes en masse	Non disponible

Règles de gestion

- La demande d'annulation est non recevable, notamment si :
  - La demande n'a pas été déclarée recevable après analyse d'un conseiller Enedis.
  - L'intervention n'a pas été programmée : la demande n'a pas encore été étudiée par un conseiller Enedis;
  - L'affaire a été soldée (que ce soit par télé-opération ou non).
- Les prestations concernées par cette fonctionnalité sont les suivantes :

Code		Annulation
F120B	Avec intervention	✓
	Sans intervention	✓
F130B	Avec / Sans intervention	✓
F140B	Avec intervention	✓
	Sans intervention	×

Code		Annulation
F180	Avec intervention	✓
	Sans intervention	×
F200B	Avec/ Sans intervention	✓
	Rétablissement /Restauration	×

- Pour les annulations à J :
  - Les interventions télé-opérables ne sont pas annulables.
  - Les demandes d'interventions sur site devront faire l'objet d'un appel à la ligne 1, en complément du dépôt de la demande sur le portail SGE.

Code	Annulation
F185	✓
F100B	✓
F360	✓
F365	×
F420C	✓
F920	✓
F940B	✓
F960	×

Code	Annulation
M002, M007, M008, M009, M013	×
F800, F820, F840	×
F410, F440, F460	×
F860,F870,F880	✓

Annexes

Gestion des rendez-vous pour les prestations contractuelles (portail et nouveaux WS)

Principe général

Lors d'une demande de prestation contractuelle :

- Si le client souhaite qu'Enedis se déplace (ou si besoin d'un relevé spécial), le fournisseur doit renseigner la disponibilité du client dans la demande.
- Dans le cas contraire, le fournisseur peut faire sa demande sans renseigner la disponibilité du client. Si le cas nécessite une intervention sur site :
  - Pour un point géré dans Ginko, la réponse contiendra un tableau de charge, invitant le fournisseur à compléter sa demande en renseignant la disponibilité du client.

Dans les cas où une prestation est télé-opérée, si une disponibilité a été saisie par le fournisseur lors de la demande, cette dernière est ignorée. La programmation de télé-opération se fait à la date d'effet souhaitée.

F120B - Mise en service sur raccordement existant

Détermination du mode de réalisation

Lorsque le fournisseur demande une mise en service sur raccordement existant, quel que soit le SI contractuel du point, Enedis détermine si une modification ou une adaptation sur site du dispositif de comptage est nécessaire à partir des éléments suivants :

- **L'état technique du point** (alimenté, suspendu, limité)
- **L'état contractuel du point** (en service, résilié)
- **Le type et le niveau de communicabilité du compteur**
- **La situation cible** (selon la demande du fournisseur)

Quelques exemples :

	Prestation souhaitée	Etat technique du point	Etat contractuel du point	Type et niveau de communicabilité du compteur	Situation cible souhaitée	Modification ou adaptation sur site du dispositif de comptage
Exemple 1	F120	Alimenté	Tout état contractuel	Tout type de compteur	Iso paramètres contractuels	Non
Exemple 2	F120	Alimenté	Tout état contractuel	Linky communicant	Modification de puissance nécessitant un changement de matériel	Oui
Exemple 3	F120	Coupé	Tout état contractuel	Compteur historique	Toute situation cible	Oui

Cette information est ensuite croisée avec l'éventuelle demande du fournisseur de planification d'une intervention (disponibilité du client renseignée) afin de déterminer le mode de réalisation final de la prestation. Cf. page suivante.

F120B - Mise en service sur raccordement existant

Mode de réalisation - Transmission des auto-relevés - Index retenus

Modif ou adaptation sur site du dispositif de comptage	DISPONIBILITE CLIENT RENSEIGNÉE		GINKO		
			Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
Avec	NON	N/A	Tableau de charge		
	OUI	Mode	Sur site		
		AR	Demande non recevable avec auto-relevé		
		IDX	Index relevés sur site		
Sans	NON	Mode	Sans intervention	Télé-opération	
		AR	Auto-relevé **obligatoire** dans le cas d'une mise en service sur point en service, **facultatif** sinon	Demande non recevable avec auto-relevé	
		IDX	Index les plus récents : index auto-relevés, ou cycliques réels, ou index de résiliation (réel ou estimé)	Index télé-relevés	
	OUI	Mode	Sur site	Télé-opération (1)	
		AR	Demande non recevable avec auto-relevé*	Demande non recevable avec auto-relevé	
		IDX	Index relevés sur site	Index télé-relevés	
		Relevé spécial	*Relevé spécial facturé**	-	

* Sauf dans le cas d'une contestation du rejet d'un auto-relevé réputé incohérent

(1) La télé-opération est faite à la date d'effet souhaitée; la disponibilité indiquée lors de la saisie de la demande est ignorée.

F130 – Changement de fournisseur

Nécessité de modification ou adaptation sur site du dispositif de comptage

Lorsque le fournisseur demande un changement de fournisseur, quel que soit le SI contractuel du point, Enedis détermine si une modification ou une adaptation sur site du dispositif de comptage est nécessaire à partir des éléments suivants :

- **L'état technique du point** (alimenté, suspendu, limité)
- **Le type et le niveau de communicabilité du compteur**
- **La situation cible** (selon la demande du fournisseur)

Quelques exemples :

	Prestation souhaitée	Etat technique du point	Type et niveau de communicabilité du compteur	Situation cible souhaitée	Modification ou adaptation sur site du dispositif de comptage
Exemple 1	F130	Alimenté	Tout type de compteur	Iso paramètres contractuels	Non
Exemple 2	F130	Alimenté	Linky communicant	Modification de puissance nécessitant un changement de matériel	Oui
Exemple 3	F130	Coupé	Compteur historique	Toute situation cible	Non

Cette information est ensuite croisée avec la demande potentielle du fournisseur de planification d'une intervention (disponibilité du client) afin de déterminer le mode de réalisation final de la prestation. Cf. page suivante.

F130 – Changement de fournisseur

Mode de réalisation - Transmission des auto-relevés - Index retenus

Modif ou adaptation sur site du dispositif de comptage	DISPONIBILITE CLIENT RENSEIGNÉE	Données	GINKO		
			Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
Avec	NON	Mode	Tableau de charge		
		AR			
		IDX			
	OUI	Mode	Sur site		
		AR	Demande non recevable avec auto-relevé		
		Idx	Index relevés sur site		
Sans	NON	Mode	Sans intervention	Télé-opération	
		AR	Auto-relevé facultatif*	Demande non recevable avec auto-relevé	
		IDX	Voir slide Index utilisés pour le solde d'une prestation dans GINKO	Index télé-relevés	
	OUI	Mode	Sur site	Télé-opération (1)	
		AR	Demande non recevable avec auto-relevé	Demande non recevable avec auto-relevé	
		IDX	Index relevés sur site	Index télé-relevés	
		Relevé spécial	*Relevé spécial facturé*	-	

* Si les index auto-relevés sont jugés cohérents, ils sont pris comme dernier index connu dans le calcul des index de changement de fournisseur, sauf présence d'index plus récents dans la chronique au moment du calcul.

(1) La télé-opération est faite à la date d'effet souhaitée; la disponibilité indiquée lors de la saisie de la demande est ignorée

F140B - Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du client

Mode de réalisation – transmission des index auto-relevés – Index retenus

Client Particulier

DISPONIBILITE CLIENT RENSEIGNÉE		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
NON	Mode	Sans intervention	Télé-opération	
	AR	Auto-relevé facultatif*	Demande non recevable avec auto-relevé	
	IDX	Voir slide Index utilisés pour le solde d'une prestation dans GINKO	Index télé-relevés**	
OUI	Mode	Sur site	Télé-opération (1)	
	AR	Demande non recevable avec auto-relevé	Demande non recevable avec auto-relevé	
	IDX	Index relevés sur site**	Index télé-relevés**	
	Relevé spécial	*Relevé spécial facturé*	-	

(1) la télé-opération est faite à la date d'effet souhaitée; la disponibilité indiquée lors de la saisie de la demande est ignorée

* Si les index auto-relevés sont jugés cohérents, ils sont pris comme dernier index connu dans le calcul des index de résiliation.

** Si ces index ne sont pas disponibles, Ginko applique la règle générale du cas sans intervention (cf. slide Index utilisés pour le solde d'une prestation dans GINKO)

F140B - Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du client

Mode de réalisation – transmission des index auto-relevés – Index retenus

Client Professionnel

DISPONIBILITE CLIENT RENSEIGNÉE		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
NON	Mode	Tableau de charge	Télé-opération	
OUI	Mode	Sur site	Télé-opération (1)	
	AR	Demande non recevable avec auto-relevé	Demande non recevable avec auto-relevé	
	IDX	Index relevés sur site*	Index télé-relevés*	

* Si ces index ne sont pas disponibles, Ginko applique la règle générale du cas sans intervention (cf slide Index utilisés pour le solde d'une prestation dans Ginko V3)

(1) la télé-opération est faite à la date d'effet souhaitée; la disponibilité indiquée lors de la saisie de la demande est ignorée

F140B - Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du client

Mode de réalisation – transmission des index auto-relevés – Index retenus

État technique du point après la résiliation / Paramétrage des grilles fournisseur – distributeur

<table>
<tr><th rowspan="2">TYPOLOGIE CLIENT</th><th colspan="3">GINKO</th></tr>
<tr><th>Non ouvert aux services
Niveau 0</th><th>Ouvert aux services
Niveau 1</th><th>Ouvert aux services
Niveau 2</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Particulier</td><td rowspan="2">Maintien d'alimentation <u>sans réduction de puissance</u> pour une durée de 0 à 8 semaines avant suspension de l'énergie</td><td colspan="2">Suspension de l'alimentation à 08h00 J+1 (jour calendaire) de la résiliation avec possibilité pour le client de réalimentation à une puissance de 1000 W*** pour une durée de 4 semaines avant suspension de l'énergie**</td></tr>
<tr><td colspan="2">Grilles fournisseur et distributeur neutres</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Professionnel</td><td rowspan="2">Alimentation suspendue*
(CCPI/Branchement)</td><td colspan="2">Alimentation suspendue
*
**</td></tr>
<tr><td colspan="2">Grilles fournisseur et distributeur neutres</td></tr>
</table>

* Si lors de l'intervention ou de la télé-opération, Enedis n'a pas pu réaliser la coupure : la suspension d'alimentation sera réalisée ultérieurement par Enedis.

** Organe de coupure en position « ouvert sans autorisation de fermeture ».

*** Organe de coupure en position « ouvert avec autorisation de fermeture ».

F140B - Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du fournisseur

Mode de réalisation - Index retenus

PRM déjà coupé (suite déplacement pour impayé)

TYPE DE RIF		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
RIF COURTE	Mode	Sans intervention	Télé-opération***	
	IDX	Voir slide Index utilisés pour le solde d'une prestation dans Ginko V2	Index télé-relevés**	
RIF LONGUE	Mode	Sur site	Télé-opération***	
	IDX	Index relevés** sur site	Index télé-relevés**	

PRM alimenté

TYPE DE RIF		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
RIF COURTE	Mode	Non Recevable		
RIF LONGUE	Mode	Sur site	Télé-opération	
	IDX	Index relevés** sur site	Index télé-relevés**	

* Ou index calculé le cas échéant
** Si ces index ne sont pas disponibles, Ginko applique la règle générale du cas sans intervention (cf slide Index utilisés pour le solde d'une prestation dans Ginko V2)
*** Si l'alimentation a été suspendue au CCPI ou au Branchement : l'intervention sera réalisée sur site ou sans intervention

F140B - Résiliation sans suppression du raccordement à l'initiative du fournisseur

Règles métiers applicables

État technique du point après la résiliation / Paramétrage des grilles fournisseur – distributeur

<table>
<tr><th rowspan="2">TYPE DE RIF</th><th colspan="3">GINKO</th></tr>
<tr><th>Non ouvert aux services
Niveau 0</th><th>Ouvert aux services
Niveau 1</th><th>Ouvert aux services
Niveau 2</th></tr>
<tr><td rowspan="2">RIF COURTE</td><td colspan="3">Alimentation déjà suspendue lors du déplacement pour impayé</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Grilles fournisseur et distributeur neutres</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RIF LONGUE</td><td rowspan="2">La suspension* d'alimentation du PRM est faite immédiatement si le coupe circuit est accessible (sinon ultérieurement).</td><td colspan="2">Suspension de l'alimentation à 08h00 J+1 (jour ouvré) de la résiliation avec possibilité pour le client de réalimentation à une puissance de 3000W*** pour une durée de 7 jours avant suspension de l'énergie**</td></tr>
<tr><td colspan="2">Grilles fournisseur et distributeur neutres</td></tr>
</table>

* Si lors de l'intervention ou de la télé-opération, Enedis n'a pas pu réaliser la coupure : la suspension d'alimentation sera réalisée ultérieurement par Enedis.

** Organe de coupure en position « ouvert sans autorisation de fermeture »

*** Organe de coupure en position « ouvert avec autorisation de fermeture ».

F180 – Modification de formule tarifaire d'acheminement ou de puissance souscrite

Nécessité de modification ou adaptation sur site du dispositif de comptage

Lorsque le fournisseur demande une mise en service sur raccordement existant, quel que soit le SI contractuel du point, Enedis détermine si une modification ou une adaptation sur site du dispositif de comptage est nécessaire à partir des éléments suivants :

- **Caractéristiques et paramétrage actuels du dispositif de comptage**
- **Le type et le niveau de communicabilité du compteur**
- **La situation cible** (selon la demande du fournisseur)

Quelques exemples :

	Prestation souhaitée	Caractéristiques et paramétrage actuels du dispositif de comptage	Type et niveau de communicabilité du compteur	Situation cible souhaitée	Modification ou adaptation sur site du dispositif de comptage
Exemple 1	F180	Indifférent	Tout type de compteur	Modification de puissance nécessitant un changement de matériel	Oui
Exemple 2	F180	Indifférent	Linky communicant	Changement de FTA	Non

Cette information est ensuite croisée avec la demande potentielle du fournisseur de planification d'une intervention (disponibilité du client) afin de déterminer le mode de réalisation final de la prestation. Cf. page suivante.

F180 – Modification de formule tarifaire d'acheminement ou de puissance souscrite

Mode de réalisation - Transmission des auto-relevés - Index retenus

Modif ou adaptation sur site du dispositif de comptage	DISPONIBILITE CLIENT RENSEIGNÉE		GINKO		
			Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
Avec	NON	Mode	Tableau de charge		
		AR			
		IDX			
	OUI	Mode	Sur site		
		AR	Demande non recevable avec auto-relevé		
		IDX	Index relevés sur site		
Sans	NON	Mode	Sans intervention	Télé-opération	
		AR	Auto-relevé facultatif*	Demande non recevable avec auto-relevé	
		IDX	Voir slide Index utilisés pour le solde d'une prestation dans Ginko V3	Index télé-relevés	
	OUI	Mode	Sur site	Télé-opération (1)	
		AR	Demande non recevable avec auto-relevé	Demande non recevable avec auto-relevé	
		IDX	Index relevés sur site	Index télé-relevés	
		Relevé spécial	*Relevé spécial facturé*	-	

* Si les index auto-relevés sont jugés cohérents, ils sont pris comme dernier index connu dans le calcul des index de modification contractuelle.

(1) la télé-opération est faite à la date d'effet souhaitée; la disponibilité indiquée lors de la saisie de la demande est ignorée

F185B – Modification du dispositif de comptage SANS impact sur la formule tarifaire ou la puissance souscrite

<table>
<tr><th rowspan="2">Prestation</th><th rowspan="2">Option</th><th rowspan="2">Cas</th><th colspan="3">Non ouvert aux services
Niveau</th><th>Ouvert aux services
Niveau 1</th><th>Ouvert aux services
Niveau 2</th></tr>
<tr><th>CBEM</th><th colspan="2">CBE</th><th>Linky</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="6">F185</td><td rowspan="2">O1</td><td>Activation de la TIC en mode historique</td><td colspan="4">Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td><td colspan="2">Par télé-opération</td></tr>
<tr><td>Activation de la TIC en mode standard</td><td>Non recevable</td><td colspan="2">Non recevable</td><td>Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td><td colspan="2">Par télé-opération</td></tr>
<tr><td rowspan="4">O2</td><td rowspan="4">Remplacement par un compteur électronique avec activation de la TIC</td><td rowspan="4">Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td><td rowspan="2">Sans TIC</td><td>Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td><td colspan="3" rowspan="4">Non recevable</td></tr>
<tr><td>Activable</td><td>Non recevable</td></tr>
<tr><td colspan="2">Activée</td><td>Non recevable</td></tr>
<tr><td>O3</td><td>Mise en place d’un système de téléreport d’index</td><td colspan="4">Prise de rendez-vous dans le tableau de charge (rendez-vous téléphonique)
Pour Etude Préalable</td><td colspan="3">Non recevable</td></tr>
</table>

F200B – Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement

Réduction de puissance et Restauration de la puissance réduite

Réduction de puissance

Typologie client		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
Particulier	Mode	Sur site	Télé-opération	
	Alim	Puissance réduite à 2000 W ou 3000 W* Puissance réduite par pas de 1 kVA		
Professionnel	Mode	Demande non recevable	Télé-opération	
	Alim		Puissance réduite par pas de 1 kVA	

* une demande de réduction de puissance à 2000 W n'est recevable que lorsque le point a une puissance souscrite à 3 kVA. Pour toute puissance souscrite strictement supérieure à 3 kVA, la puissance de réduction souhaitée doit être de 3000 W.

Restauration de la puissance réduite (suite à une rupture du limiteur de puissance au coupe circuit)

Typologie client		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
Particulier	Mode	Sur site		
	Alim	Restauration à la puissance réduite		
Professionnel	Mode	Demande non recevable	Sur site	
	Alim		Restauration à la puissance réduite	

F200B – Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement

Coupure conditionnelle

Client Particulier uniquement

Déplacement souhaité		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	**Ouvert aux services Niveau 1**	**Ouvert aux services Niveau 2**
Oui/Non	**Mode**	**Demande non recevable**		
	Alim			
Balise non transmise	**Mode**	**Sur site**	**Télé-opération** Avec déplacement préalable	
	Alim	**Si client présent :** Suspension de l'alimentation **Si client absent :** Réduction de puissance à 1000 W	**Si client présent lors du déplacement préalable :** Suspension de l'alimentation 2 jours après le déplacement **Si client absent lors du déplacement préalable :** Réduction de puissance à 1000 W 2 jours après le déplacement	

F200B – Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement

Coupure ferme

Client Particulier

Déplacement souhaité		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
Oui/Non	Mode	Demande non recevable		
	Alim			
Non renseigné	Mode	Sur site	**Télé-opération** Avec déplacement préalable	
	Alim	Suspension	Suspension de l'alimentation 2 jours après le déplacement	

Client Professionnel

Déplacement souhaité		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
Oui/Non	Mode	**Demande non recevable**	**Télé-opération** Avec / sans déplacement préalable	
	Alim		Suspension de l'alimentation 2 jours après le déplacement ou après la demande	
Non renseigné	Mode	**Sur site**	**Demande non recevable**	
	Alim	Suspension		

F200B – Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement

Rétablissement de l'alimentation ou de la puissance

Rétablissement de l'alimentation (suite à une réduction de puissance sur compteur ou une suspension de l'alimentation)

Matériel sur lequel était réalisé la limitation/coupure		GINKO		
		Non ouvert aux services Niveau 0	Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
Compteur	Mode	Sur Site	Télé-opération	
	Alim	Rétablissement de l'alimentation/Suppression de la réduction de puissance dans la journée*	Rétablissement de l'alimentation/Suppression de la réduction de puissance dans la journée*	
Coupe Circuit	Mode	Sur site	Sur site	
	Alim	Rétablissement de l'alimentation/Suppression de la réduction de puissance dans la journée*	Rétablissement de l'alimentation*/Suppression de la réduction de puissance dans la journée*	
Disjoncteur	Mode	Sur site	Sur site	
	Alim	Suppression de la réduction de puissance dans la journée*	Suppression de la réduction de puissance dans la journée*	
Branchement	Mode	Sur site	Sur site	
	Alim	Rétablissement de l'alimentation	Rétablissement de l'alimentation	

* Si la demande est réalisée avant 15h00, sinon la prestation sera réalisée le prochain jour ouvrable

F360- Relevé spécial - F420C- Vérification sur le dispositif de comptage - F920- Enquête

Prestation	Option	Cas	Non ouvert aux services Niveau			Ouvert aux services Niveau 1	Ouvert aux services Niveau 2
			CBEM	CBE	Linky		
F360	Relevé spécial		Sur site Prise de rendez-vous dans le tableau de charge			Par télé-opération	
F420c	O1	Contrôle métrologique du dispositif de comptage	Sur site Prise de rendez-vous par le distributeur				
	O2	Contrôle visuel du dispositif de comptage	Sur site Prise de rendez-vous dans le tableau de charge				
F920	ENQU	Enquête	Sur site Prise de rendez-vous dans le tableau de charge				

F940B- Intervention de courte durée

<table>
<tr><th rowspan="2">Prestation</th><th rowspan="2">Cas</th><th colspan="4">Non ouvert aux services</th><th rowspan="2">Ouvert aux services Niveau 1</th><th rowspan="2">Ouvert aux services Niveau 2</th></tr>
<tr><th></th><th>CBEM</th><th>CBE</th><th colspan="2">Linky</th></tr>
<tr><td rowspan="9">F940b</td><td rowspan="2">Configuration des contacts clients</td><td>« Base »</td><td colspan="2">Non recevable</td><td>« 6 cadrans »</td><td>Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td><td colspan="2">Par télé-opération</td></tr>
<tr><td>≠ « Base »</td><td colspan="2">Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td><td>≠ « 6 cadrans »</td><td colspan="3">Non recevable</td></tr>
<tr><td>Explication sur le compteur</td><td colspan="7">Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td></tr>
<tr><td>Ouverture de local</td><td colspan="7" rowspan="2">Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td></tr>
<tr><td>Plombage</td></tr>
<tr><td>Pose d’affichette</td><td colspan="7">Sur site
Prise de rendez-vous par le distributeur</td></tr>
<tr><td>Vérification de la télé-information client (TIC)</td><td colspan="7">Sur site
Prise de rendez-vous dans le tableau de charge</td></tr>
<tr><td>Vérification des contacts tarifaires</td><td colspan="7">Sur site
Rendez-vous pris par le distributeur</td></tr>
<tr><td>Changement de porte de coffret</td><td colspan="7">Sur site
Rendez-vous pris par le distributeur</td></tr>
<tr><td>Autres</td><td colspan="7">Sur site / Par télé-opération
Rendez-vous pris par le distributeur</td></tr>
</table>

Index utilisés pour le solde d'une prestation dans Ginko

Depuis Ginko V3 (novembre 2020)

Dans le cas d'une prestation **réalisée sur site ou télé-opérée**, Ginko utilise les index issus de l'intervention pour le solde de la prestation.
Dans le cas d'une prestation **sans intervention**, Ginko recherche les index les plus récents dans la chronique :

- Si leur date est antérieure de 5 jours ou moins à celle de la date d'effet souhaitée, ils sont utilisés pour le solde de la prestation.
- Sinon, ils sont utilisés comme index de fiabilisation pour estimer des index.

Dans le cas d'une **mise en service sans intervention**, on utilise les derniers index réels de la chronique ou les index de résiliation (réels ou estimés) s'ils sont plus récents.
Les index de solde sont insérés dans la chronique à la date d'effet de la prestation.

Synthèse sur les publications de données de consommations

Sources disponibles pour les index, consommations et courbes de charge (1/4)

Légende:

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

FLUX PUBLIÉS AU FIL DE L'EAU ET HISTORIQUES ACCESSIBLES AU TITULAIRE SANS AUTORISATION					
Canal / Segments		**FT**	**FNT**	**Type de données**	**Profondeur**
Flux de relevé R15 : C5 R17 : C2-C4	C2-C5	X		Relevés cycliques et événementiels réels et estimés : index et consommations par classe temporelle, sur les deux grilles (calendrier fournisseur et distributeur)	N/A
Fiche du point sur le portail / Webservice ConsultationMesures V1.1	C2-C5	X	X[1]	Historique de consommation par classe temporelle, sur les deux grilles (calendrier fournisseur et distributeur)	36 mois limités à la dernière MES
Flux de courbe de charge (R10, R10A)	C2-C4[2]	X		R10 : courbe de charge M – 1 de soutirage d'énergie active, pertes incluses, par PRM (points 10 min). R10A : courbe de charge M – 1 de la consommation ajustée par PRM (points 10 min).	N/A
F300 (portail / WS) ➔ Flux R50	C5[2]	X[1]	X[1]	Publication récurrente de courbe de charge (points 30 min)	N/A
F/P300 (portail / WS) ➔ Flux R4x	C1-C4 P1-P3	X[1] X[1]	X[1] X[1]	Publication récurrente de courbe de charge (de puissance active, réactive ou de tension, selon les caractéristiques du dispositif de comptage).	N/A

[1] *Autorisation client / contrat conclu*
La consultation avec le contrat conclu n'est disponible que pour les C5 part.

[2] *Uniquement pour les points équipés de compteurs Linky ouverts aux services de niveau 2.*

Synthèse sur les publications de données de consommations

Sources disponibles pour les index, consommations et courbes de charge (2/4)

Légende:

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

HISTORIQUES COMMANDABLES VIA DES PRESTATIONS DU CATALOGUE, AVEC ACCORD CLIENT, ET RESTITUÉS PAR TRANSMISSION DE FLUX OU DÉPÔT DE FICHIERS

Canal / Segments		FT	FNT	Type de données	Profondeur
F305 (portail / WS CommandeCollectePublicationMesures) ➔ Flux R151	C5 [2]	X[1]	X[1]	publication récurrente d'index quotidiens par classe temporelle, sur les deux grilles (calendrier fournisseur et distributeur) et Pmax quotidiennes.	N/A
F/P305 (portail / WS CommandeCollectePublicationMesures) ➔ Flux R171 et R172	C1-C4 / P1-P3	X[1]	X[1]	publication récurrente des Index J+1 et autres données du compteur	N/A
F/P375A (WS CommandeTransmissionDonnesInfraJ) ➔ Flux IFJ	C1-C4 P1-P3	X[1] X[1]	X[1] X[1]	Transmission infra-journalière des données du compteur (courbe de charge et de tension, index, paramètres de tarification dynamique)	N/A

[1] *Accord client* [2] *Uniquement pour les points* Linky ouverts aux services de niveau 2

Synthèse sur les publications de données de consommations

Sources disponibles pour les index, consommations et courbes de charge (3/4)

Légende :

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

Canal / Segments		FT	FNT	Type de données	Profondeur
M023 portail + WS M023 CommandeTransmissionHistoriqueDonnees MesuresFines ➔ Dépôt d'un fichier M023 sur le portail + flux R6X	C5 [2] P4 [2]	X[1]	X[1]	Historique de courbes de charge (uniquement puissance active)	Selon demande (max. 24 mois limités à la dernière MES)
				Historique : - d'index - de Pmax quotidiennes - d'énergies quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
M023 portail + WS M023 CommandeTransmissionHistoriqueDonnees MesuresFines ➔ Dépôt d'un fichier M023 sur le portail + flux R6X	C1-C4 P1-P3	X[1]	X[1]	Historique de courbe, parmi les suivantes (selon les caractéristiques du dispositif de comptage) : - Courbe de puissance active - Courbe de puissance réactive inductive - Courbe de puissance réactive capacitive - Courbe de tension	Selon demande (max. 24 mois limités à la dernière MES)
				Historique : - d'index - d'énergies quotidiennes Durée de Dépassement, dépassement Energétique, dépassement Quadratique, puissance Maximale Atteinte, temps de fonctionnement	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
M023 portail + WS M023 CommandeTransmissionHistoriqueDonnees MesuresFacturantes ➔ Dépôt d'un fichier M023 sur le portail + flux R67	C2-C5 [2] P1-P4 [2]	X [3]	X[1]	Mesures facturantes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)

[1] *Accord client* [2] *Uniquement pour les points* Linky ouverts aux services de niveau 2 [3] *Accord client non nécessaire*

Synthèse sur les publications de données de consommations

Sources disponibles pour les index, consommations et courbes de charge (4/4)

Légende :

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

Canal / Segments		FT	FNT	Type de données	Profondeur
WS ConsultationMesuresDetaillees V3.0	C5 [2] P4 [2]	X[1]	X[1]	Historique de courbes de charge (uniquement puissance active)	Selon demande (max. 7 jours sur les 24 derniers mois limités à la dernière mise en service)
				Historique : - d'index - de Pmax quotidiennes - d'énergies quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
WS ConsultationMesuresDetaillees V3.0	C1-C4 P1-P3	X[1]	X[1]	Historique de courbe, parmi les suivantes (selon les caractéristiques du dispositif de comptage) : - Courbe de puissance active - Courbe de puissance réactive inductive - Courbe de puissance réactive capacitive - Courbe de tension	Selon demande (max. 7 jours sur les 24 derniers mois limités à la dernière mise en service)
				Historique : - d'index - d'énergies quotidiennes Durée de Dépassement, dépassement Energétique, dépassement Quadratique, puissance Maximale Atteinte, temps de fonctionnement	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)

[1] *Accord client* [2] *Uniquement pour les points* Linky ouverts aux services de niveau 2 [3] *Accord client non nécessaire*

Synthèse sur le service d'accès aux données de mesures

Sources disponibles pour les index, consommations, courbes de charge et puissance maximale

Légende :

FT : Fournisseur Titulaire
FNT : Fournisseur Non Titulaire

Canal / Segments		FT	FNT	Type de données	Profondeur
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C1-C5 [2] P1-P4 [2]	X[1]	X[1]	Historique de consommations ou énergies produites globales quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C5[2] P4[2]	X[1]	X[1]	Historique de puissances maximales quotidiennes	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C5[2] P4	X[1]	X[1]	Historique de courbe de charge	Selon demande (max. 7 jours sur les 24 derniers mois limités à la dernière mise en service)
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C1-C4 P1-P3	X[1]	X[1]	Historique de courbe, parmi les suivantes (selon les caractéristiques du dispositif de comptage) : - Courbe de puissance active - Courbe de puissance réactive inductive - Courbe de puissance réactive capacitive - Courbe de tension	Selon demande (max. 7 jours sur les 24 derniers mois limités à la dernière mise en service)
WS CommandeAccesDonneesMesures V1.0	C1-C5[2] P1-P4	X	X	Index quotidien	Selon demande (max. 36 mois limités à la dernière mise en service)

[1] *Accord client* [2] *Uniquement pour les points* Linky ouverts aux services de niveau 2 [3] *Accord client non nécessaire*