




ILUMINACIÓN CORTE G - G
ESC. 1:100

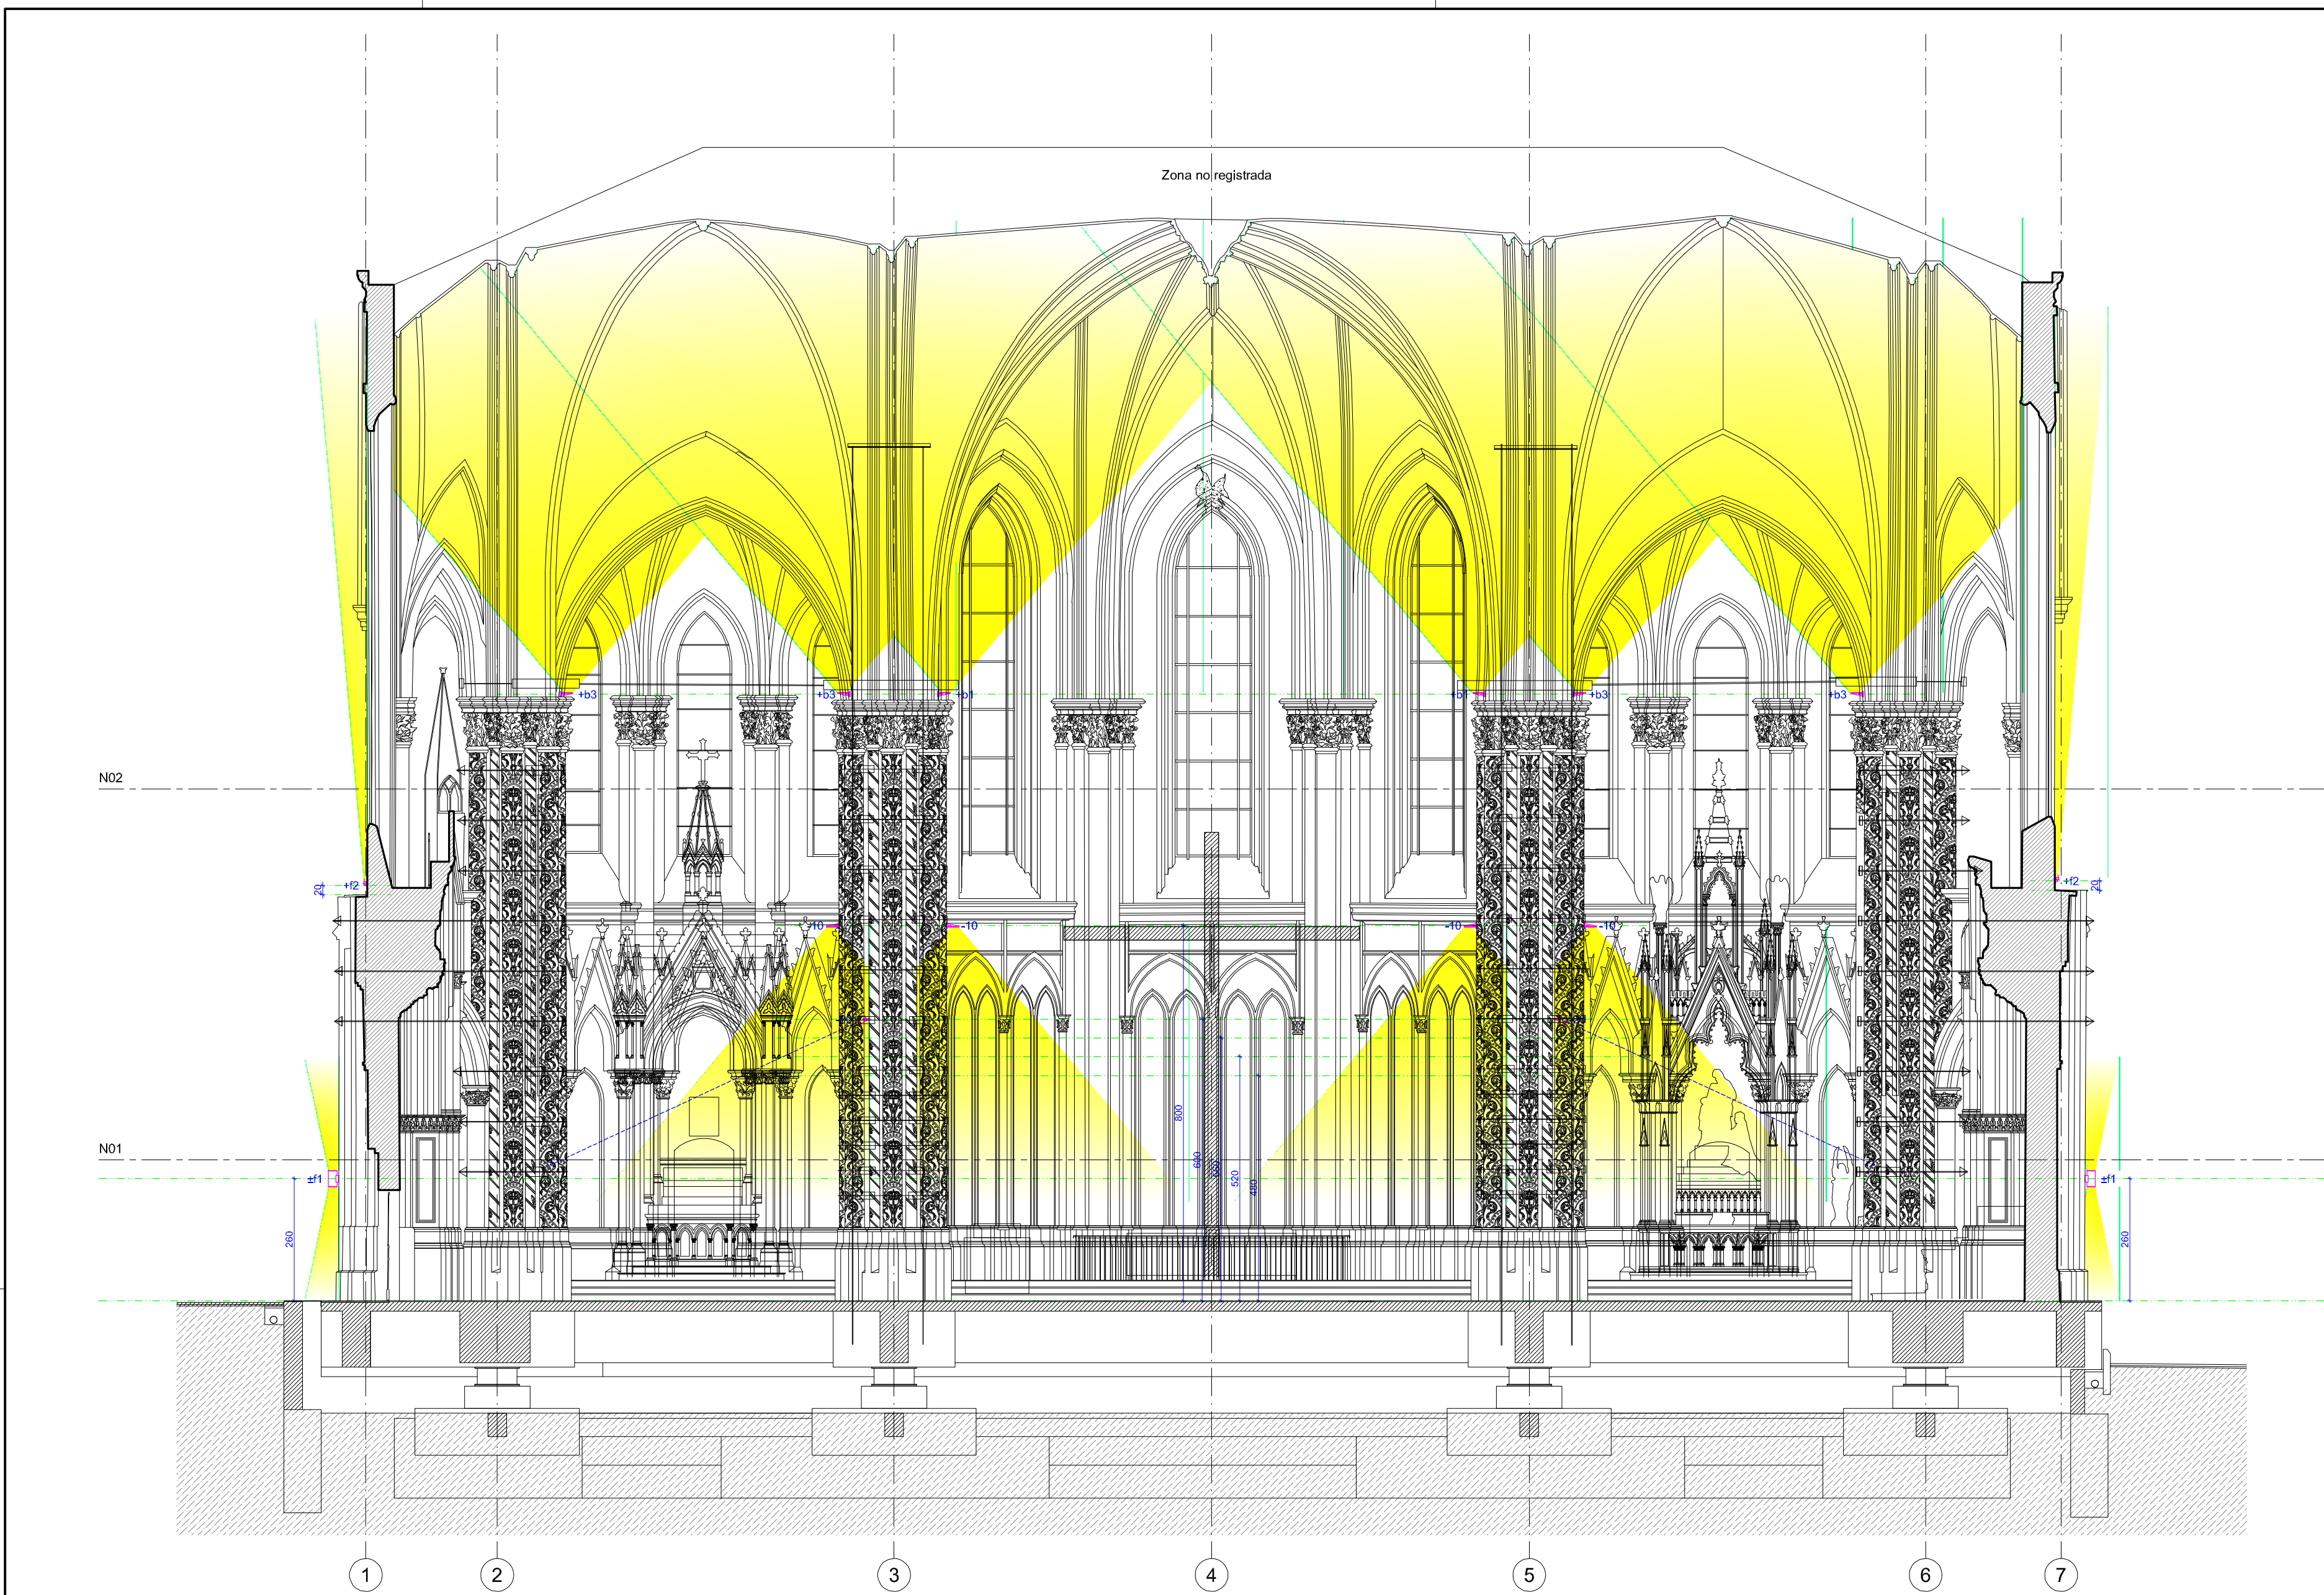

ILUMINACIÓN ELEVACION NORTE
ESC. 1:100

NOTAS IMPORTANTES DEL PROYECTO

101 / GENERALES:


- En todos los casos, las indicaciones en planos y/o especificaciones técnicas son de carácter informativo, siendo responsabilidad del proponente su verificación.
- Punto de luz indica circuito independiente para iluminación posterior (no es una luminaria).
- En cada elevación, todas las luminarias que requieren recambio (Led Retrofit) y/o luminarias 50 deben ser de la misma marca para que no se produzcan diferencias de temperatura (T₁) y apariencia de color.
- En cada ítem se indican los datos de montaje referidos a los luminarios.
- Los requerimientos y fichas para los postes de las luminarias exteriores, se indican en la sección "T₁" y "T₂".
- La ubicación, distribución y cantidad de centros de luz indicados en el proyecto de iluminación prevalecen sobre el proyecto eléctrico.

102 / PROVEEDORES:


- Los luminarios deben corresponder a los especificados, sin variaciones en los requerimientos.
- No se aceptan luminarias alternativas a las especificadas, ni variaciones en los requerimientos.
- Si en cualquier momento se requiere el cambio de los luminarios especificados, se responsabiliza del I.T.O. y el proyectista de iluminación la evaluación de alternativas que cumplan con las indicaciones de calidad requeridas para el proyecto.
- Los luminarios deben ser comparados con la calidad anticorrosión para evitar problemas de luminaria que alteren los datos de la obra.
- Se debe solicitar muestra física de los luminarios, para:
 - Coordinación en obra de los detalles de montaje.
 - Revisión por parte del Mandoante, Arquitectura y/o I.T.O. antes de la instalación.
 - Aprobación por parte del Mandoante arquitectura y/o proyectista.
- La constructora debe emitir planos y e.e.H. As. Buil.

103 / PROPONENTE (CONTRATISTA):

- En los luminarios, deben considerarse los cables de los indicadores en los planos de iluminación, lo que prevalece sobre el proyecto eléctrico.
- En los luminarios lineales (barridos, embudo, calderín o tipo aplique) se debe considerar una capa de derivación indicada en el plano con el ícono "C.E." en el mínimo de cada cable. Los otros luminarios de la obra cuentan con sistema de interconexión incluido.
- En los luminarios lineales industriales se indica el extremo de conexión, marcado con el ícono "C.E.", considerando un desplazamiento que permita el radio de curvatura normativo para el cable con cubierta E.V.A.
- Los luminarios lineales embudo consideran dos cables de suspensión, para anclarlos a la losa o estructura soporte.
- Los luminarios de sección circular consideran cables de suspensión independientes (uno para la carcasa, uno para el cable de poder) y uno para el cable de emergencia (cuando aplica).
- La constructora debe emitir planos y e.e.H. As. Buil.

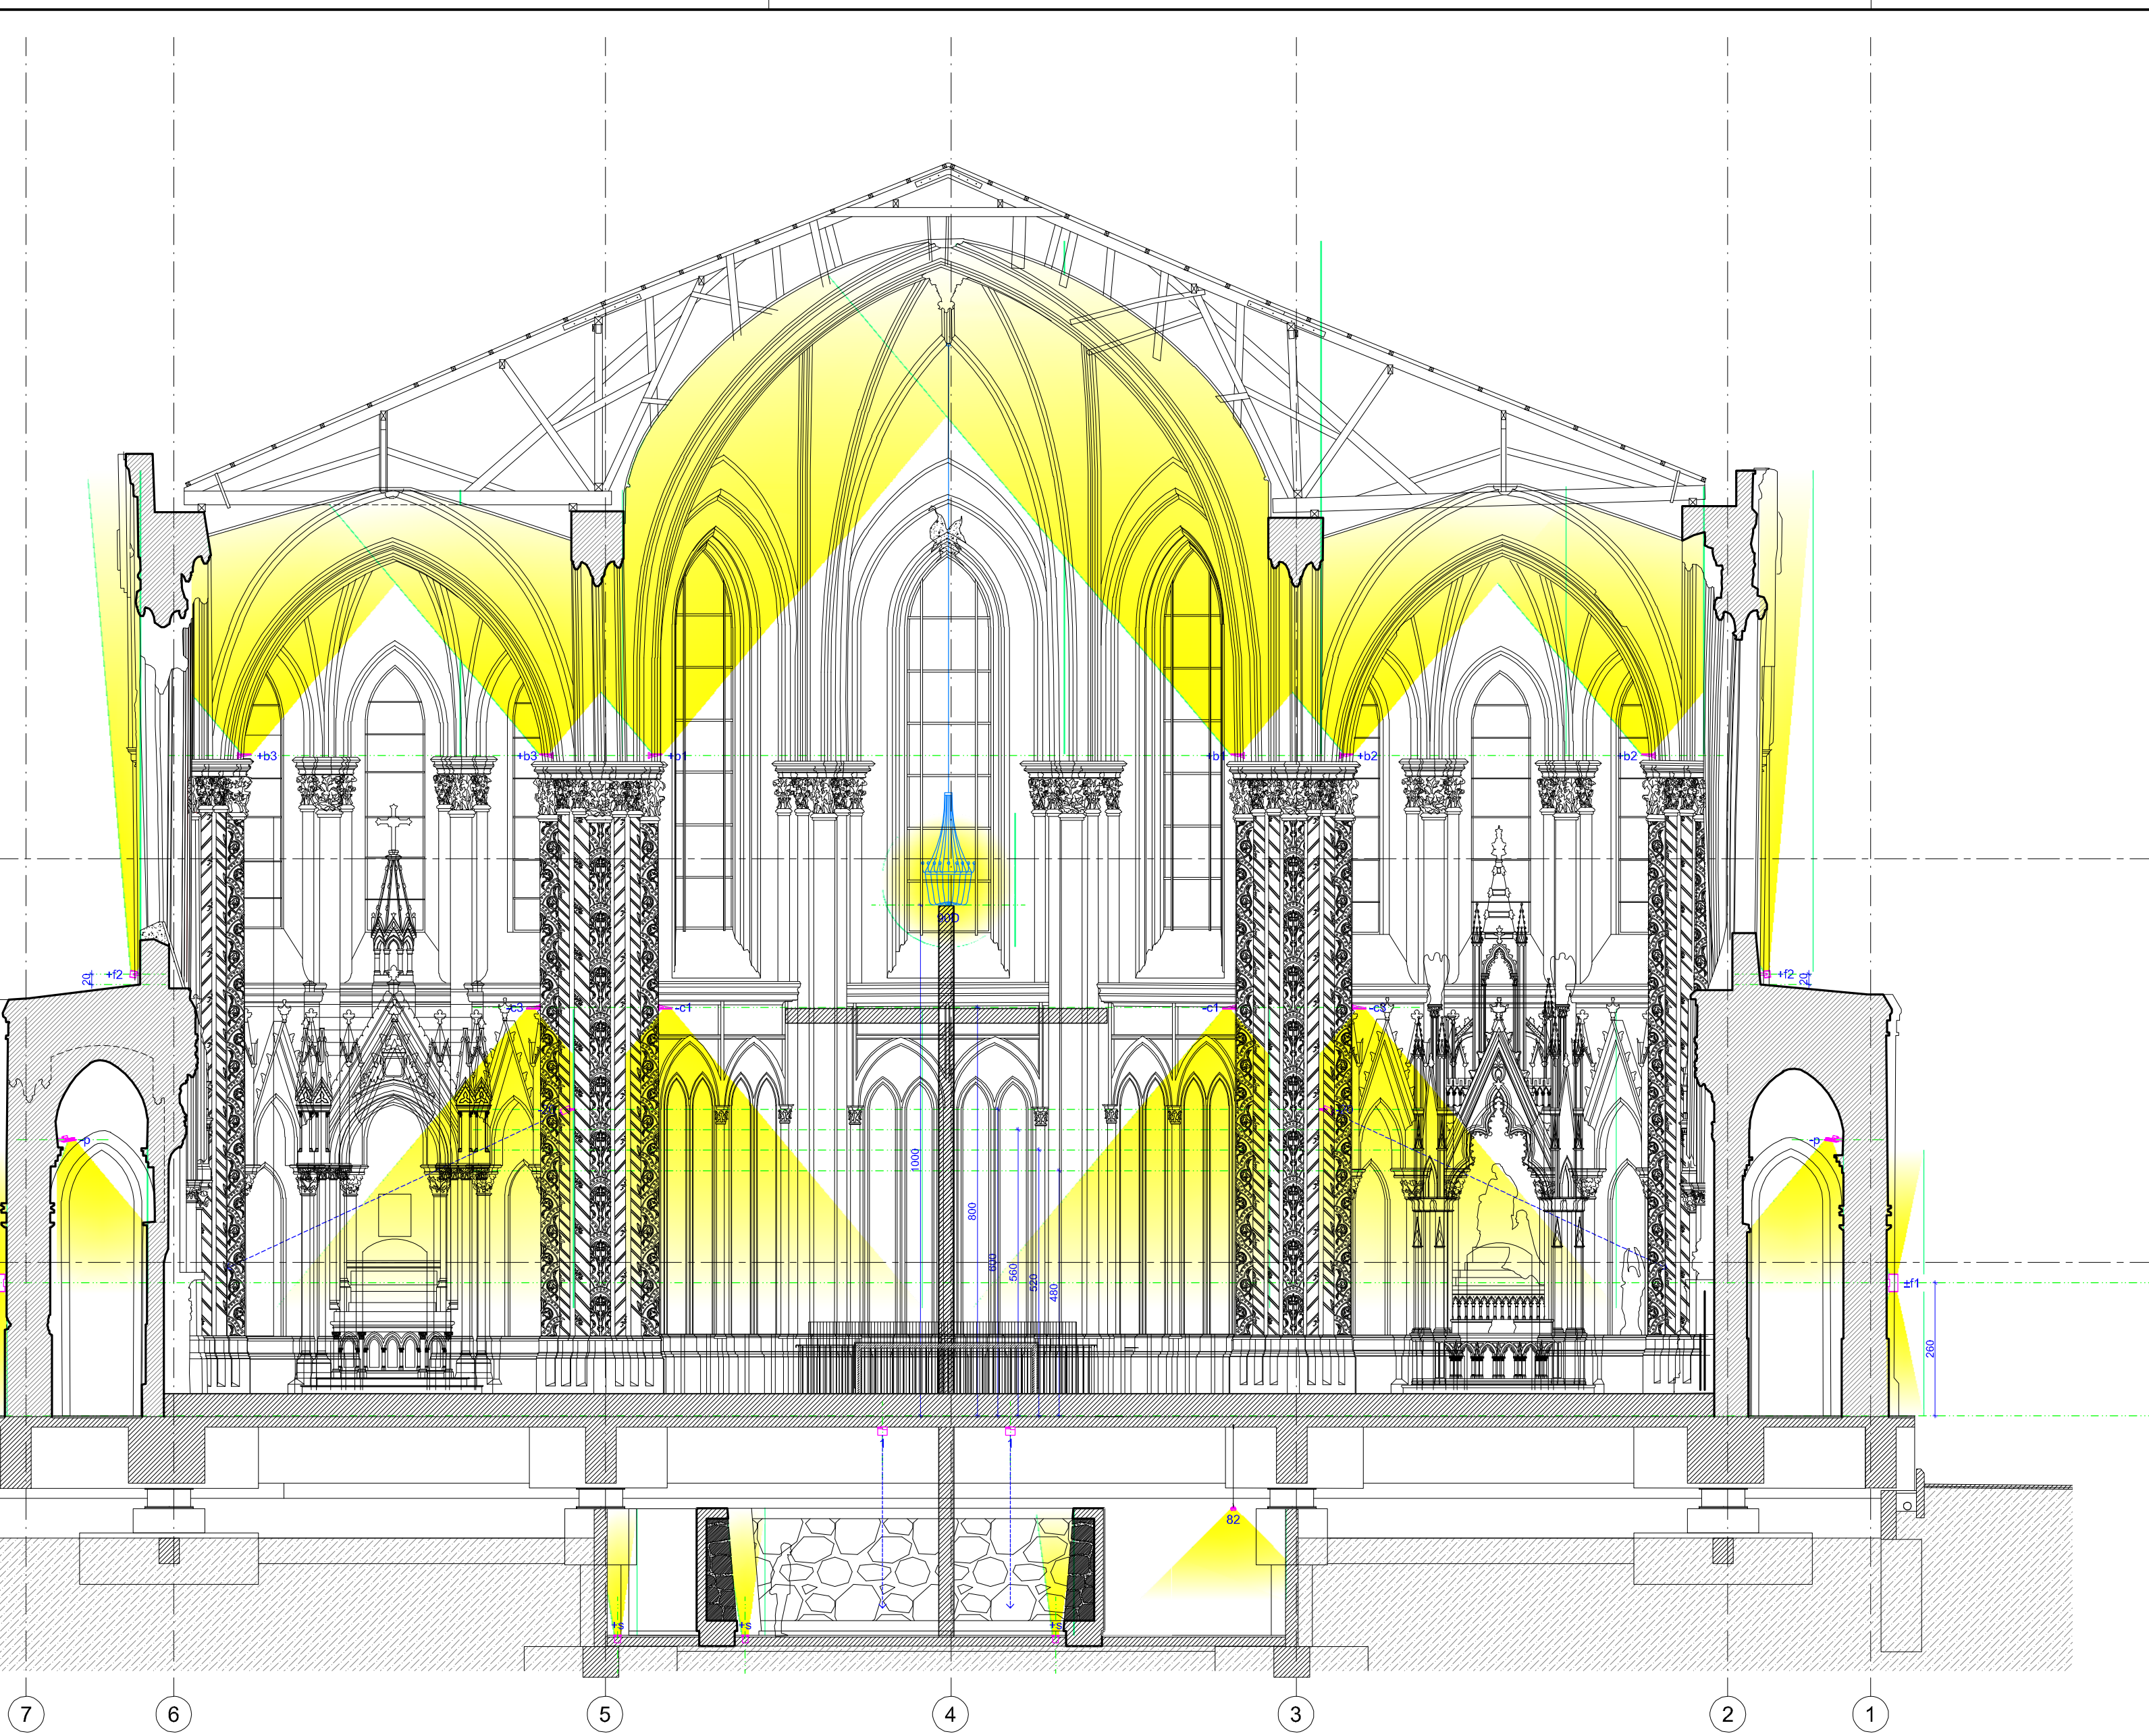

ILUMINACIÓN CORTE H - H
ESC. 1:100

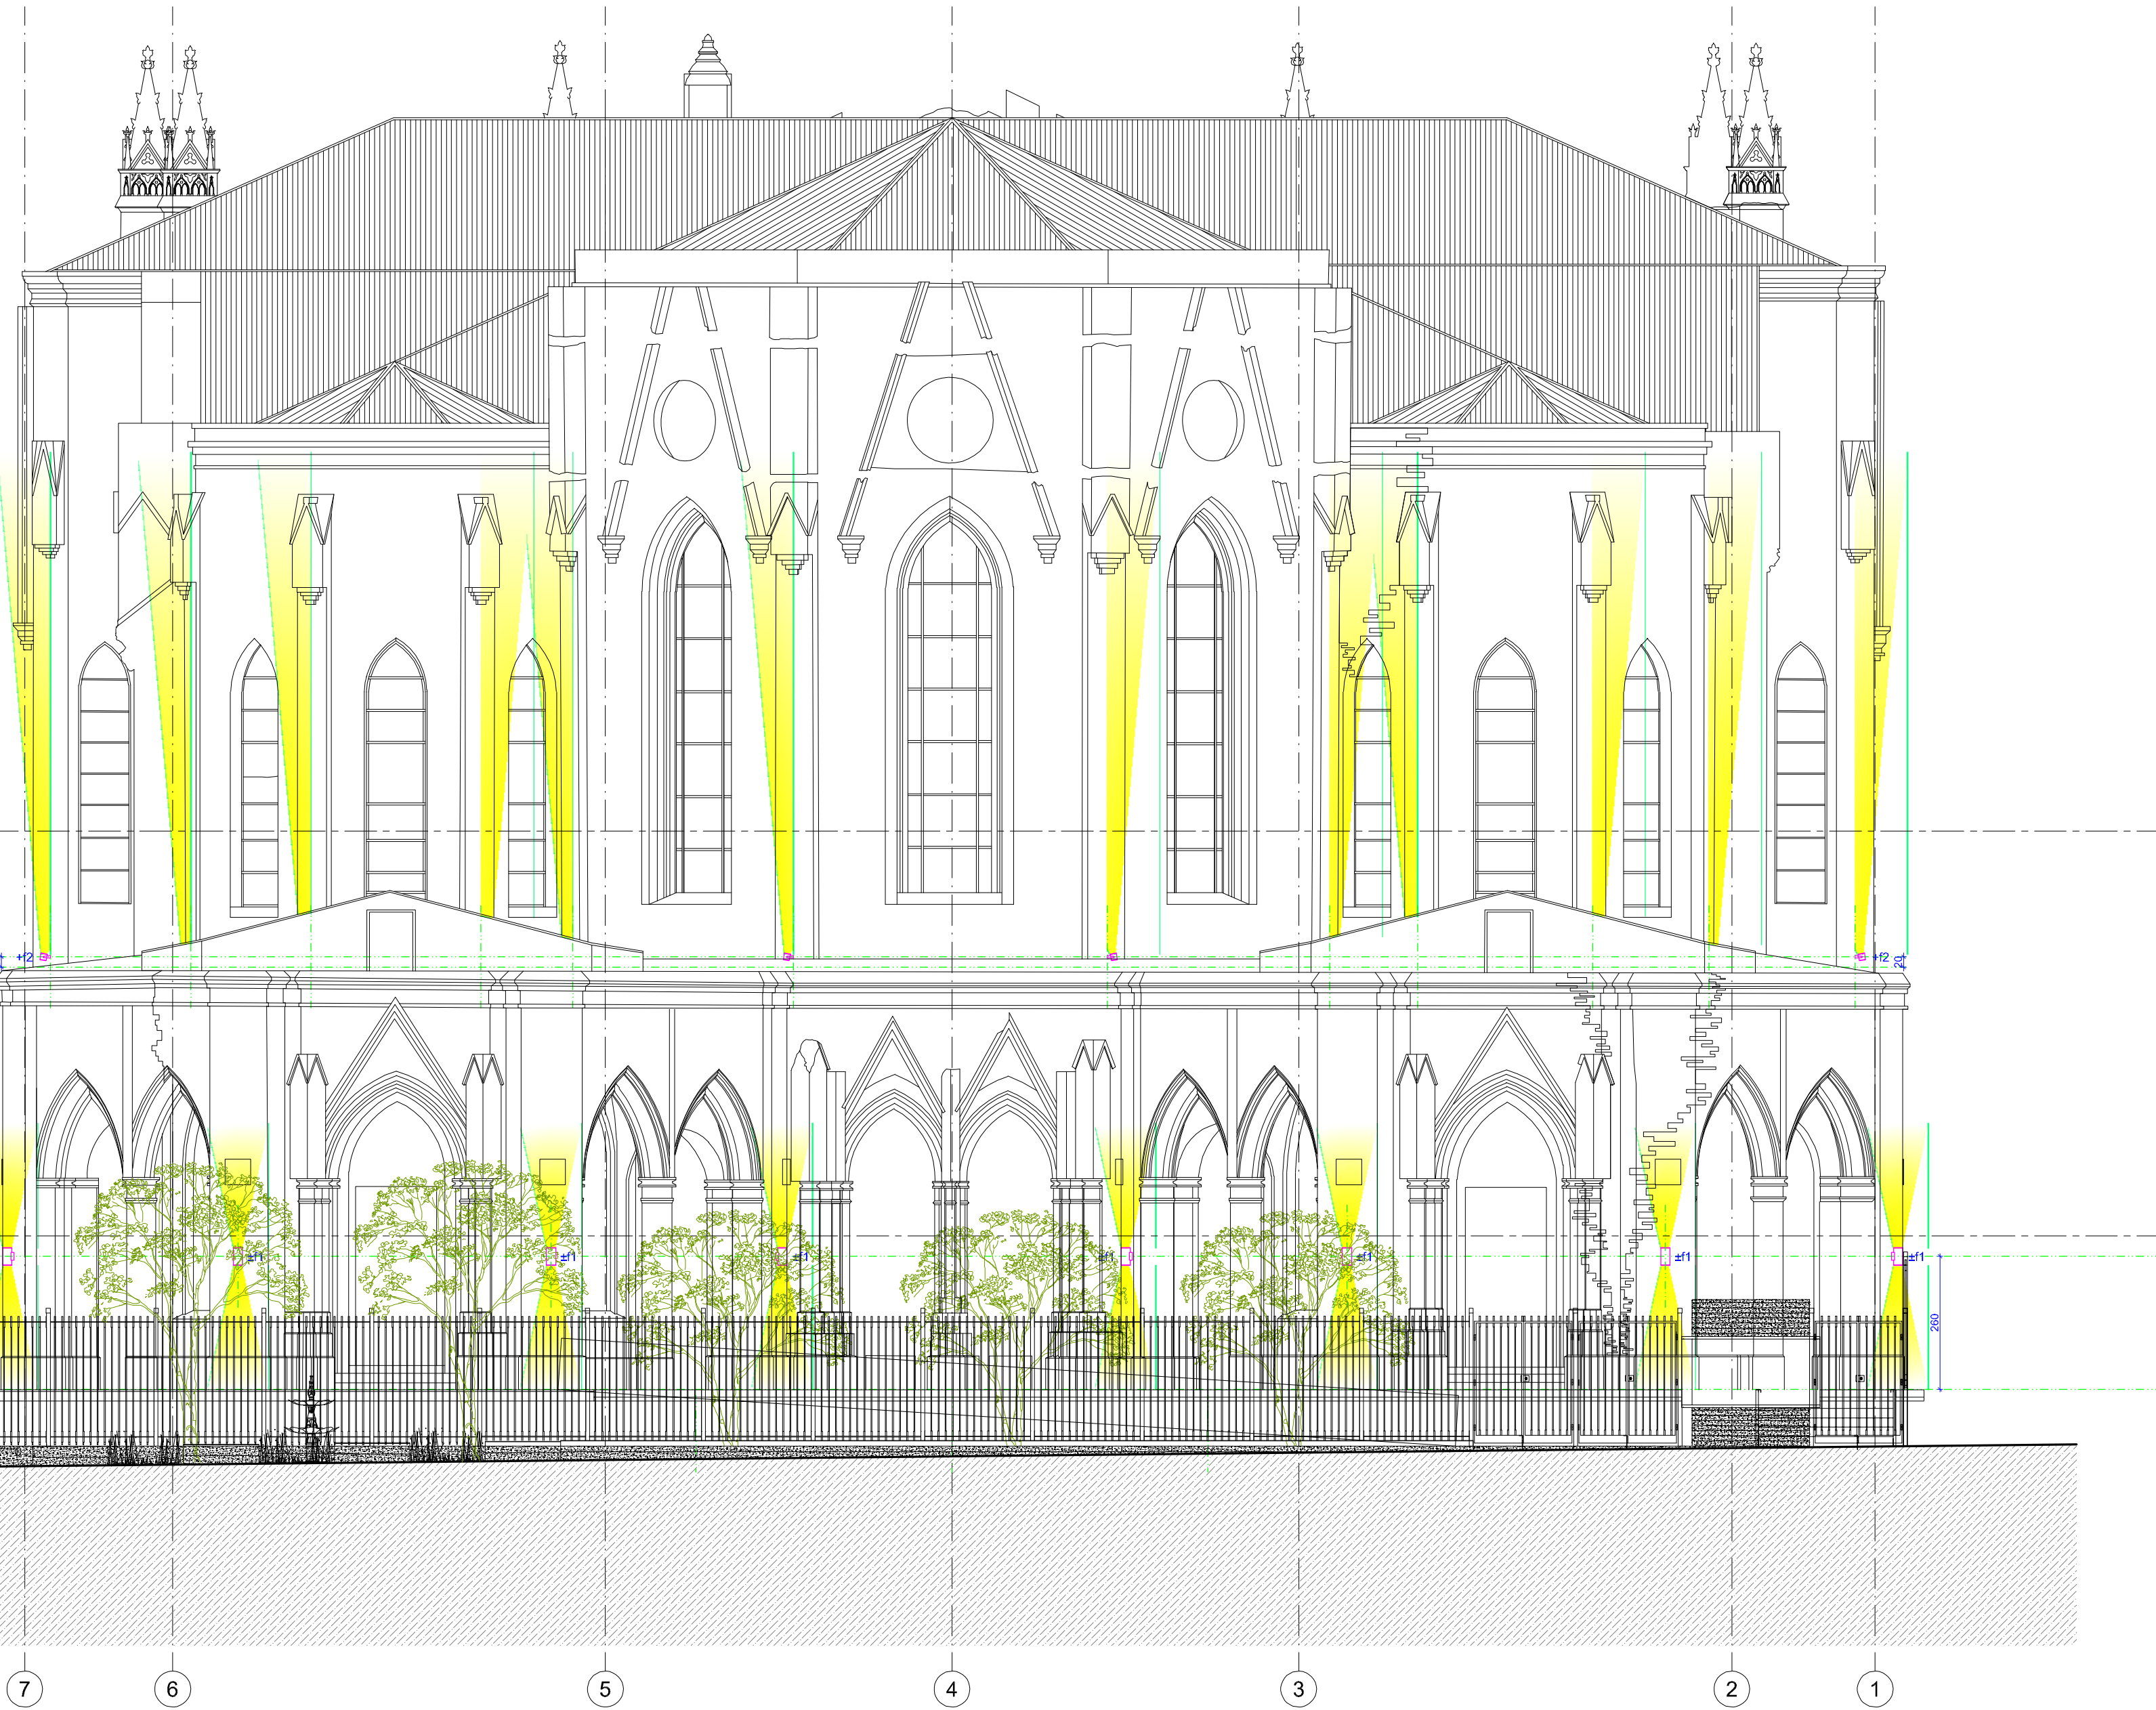

ILUMINACIÓN ELEVACION SUR
ESC. 1:100

104 / INSTALADOR:

- Se debe respetar la ubicación y distribución de los centros de los indicadores en los planos de iluminación, lo que prevalece sobre el proyecto eléctrico.
- En los luminarios lineales (barridos, embudo, calderín o tipo aplique) se debe considerar una capa de derivación indicada en el plano con el ícono "C.E." en el mínimo de cada cable. Los otros luminarios de la obra cuentan con sistema de interconexión incluido.
- En los luminarios lineales industriales se indica el extremo de conexión, marcado con el ícono "C.E.", considerando un desplazamiento que permita el radio de curvatura normativo para el cable con cubierta E.V.A.
- Los luminarios lineales embudo consideran dos cables de suspensión, para anclarlos a la losa o estructura soporte.
- Los luminarios de sección circular consideran cables de suspensión independientes (uno para la carcasa, uno para el cable de poder) y uno para el cable de emergencia (cuando aplica).
- La orientación de los luminarios exteriores debe corresponder a la indicada en los esquemas de referencia.
- Para la instalación de los luminarios se deben retirar todos los elementos de empaque que puedan estar incluidos, en especial los plásticos que cubren los difusores y fuentes de poder.
- Cualquier accesorio de montaje entregado por el proveedor, para asegurar el funcionamiento de los luminarios.
- Para la instalación de los luminarios se deben retirar todos los elementos de empaque que puedan estar incluidos, en especial los plásticos que cubren los difusores y fuentes de poder.
- Cualquier accesorio de montaje entregado por el proveedor, para asegurar el funcionamiento de los luminarios.
- Durante la instalación se debe evitar el encendido prolongado de los luminarios conectados al grupo electrógeno, con el objetivo de evitar variaciones de voltaje y desgaste de los componentes eléctricos de los luminarios.

105 / INSTALADOR:

- Los cables de alimentación para circuito normal (Fase/Neutro/Tierra) deben ser conductores de tres cables y los que consideran circuito de emergencia (Fase/Neutro/Tierra + Fase para el auto-energado) deben ser de cuatro cables en el mismo conducto.
- Los cables de suspensión antirresaca de los luminarios deben ser multifilares y corresponder a los indicados en las especificaciones técnicas (sección "T₁" y "T₂") con las certificaciones y ensayos correspondientes.
- Los luminarios deben ser instalados con la fuente de poder entregada por el proveedor para cada ítem, según correspondiente, para asegurar la compatibilidad del sistema.
- Los luminarios no deben ser conectados directo a 220V sin fuente de poder.
- Se deben respetar las notas de montaje indicadas para cada ítem y las instrucciones entregadas por el proveedor.
- Se deben utilizar todos los accesorios de montaje entregados por el proveedor, para asegurar el funcionamiento de los luminarios.
- Para la instalación de los luminarios se deben retirar todos los elementos de empaque que puedan estar incluidos, en especial los plásticos que cubren los difusores y fuentes de poder.
- Cualquier accesorio de montaje entregado por el proveedor, para asegurar el funcionamiento de los luminarios.
- Durante la instalación se debe evitar el encendido prolongado de los luminarios conectados al grupo electrógeno, con el objetivo de evitar variaciones de voltaje y desgaste de los componentes eléctricos de los luminarios.

4611 - RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR
ILUMINACION CORTES ESQUEMATICOS
ESCALA: 1:100

ITEM	CANTIDAD	SIMBOLOGIA	DATOS TECNICOS	LAMPARA
Q.0.1			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.2			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.3			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.4			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.5			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.6			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.7			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.8			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.9			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.10			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.11			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.12			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.13			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.14			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.15			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W
Q.0.16			FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA FUENTE DE PODER ELECTRONICA INCORPORADA	LED COB 3000K Consumo potencia = 10W

TERMINOS IMPORTANTES DEL PROYECTO
1. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
2. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
3. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
4. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
5. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
6. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
7. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
8. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
9. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
10. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
11. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
12. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
13. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
14. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
15. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
16. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
17. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
18. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
19. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
20. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
21. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
22. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
23. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
24. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
25. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
26. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
27. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
28. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
29. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
30. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
31. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
32. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
33. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
34. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
35. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
36. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
37. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
38. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
39. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
40. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
41. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
42. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
43. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
44. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
45. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
46. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
47. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
48. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
49. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
50. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
51. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
52. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
53. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
54. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
55. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
56. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
57. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
58. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
59. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
60. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
61. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
62. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
63. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
64. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
65. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
66. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
67. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
68. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
69. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
70. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
71. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
72. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
73. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
74. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
75. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
76. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
77. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
78. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
79. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
80. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
81. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
82. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
83. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
84. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
85. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
86. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
87. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
88. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
89. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
90. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
91. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
92. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
93. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
94. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
95. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
96. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
97. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
98. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
99. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA
100. EQUIPO DE ILUMINACION CON KIT DE EMERGENCIA

PROYECTO
4611 - RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR