1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 03/06 a 09/06/2023 não houve precipitação na maior parte das bacias hidrográficas do SIN, devido sistemas de alta pressão atuantes nas regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste. Dessa forma, a precipitação restringiu-se ao extremo norte do Brasil.

Na semana de 10/06 a 16/06/2023 deve ocorrer precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na incremental à UHE Itaipu.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Sul: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 29 e 30 de junho será realizada a reunião de elaboração do PMO Julho de 2023, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

3.1. PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

O avanço de uma nova frente fria pela região Sul e litoral dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro no início da próxima semana ocasiona precipitação nas bacias os rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na incremental à UHE Itaipu (Figura 1). No decorrer da semana a atuação de áreas de instabilidade nos estados da região Sul e no centro-sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo mantém a condição de precipitação nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na incremental à UHE Itaipu.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF 10 a 16/06/2023

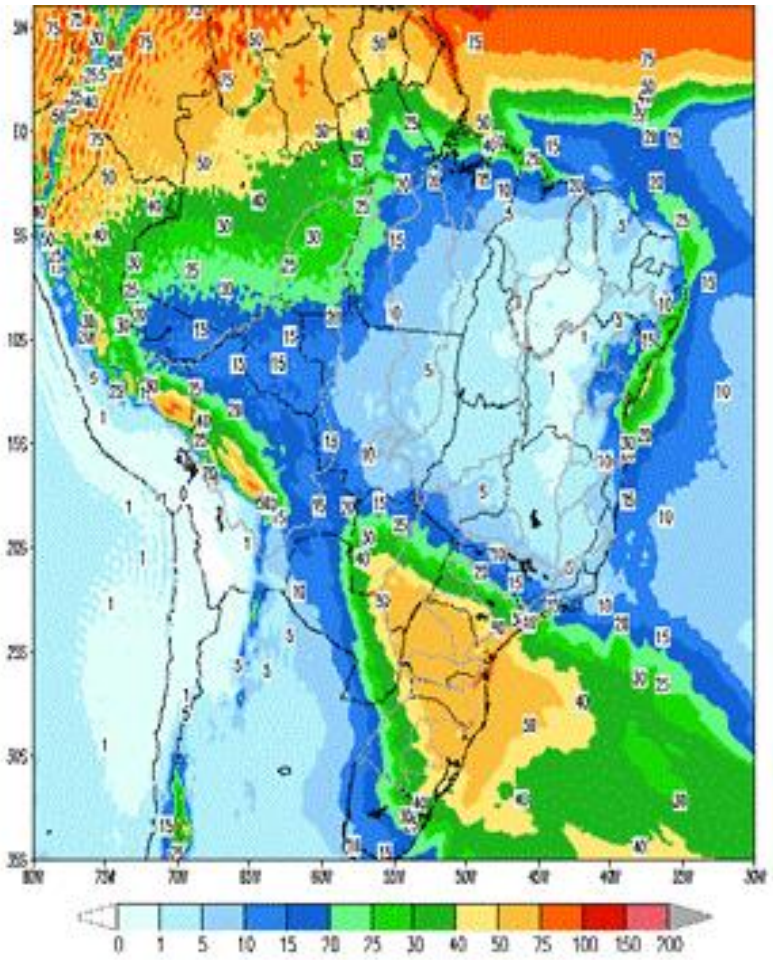

Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências do subsistema Sul e recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A previsão mensal para junho indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas.

Tabela 1 – Previsão de ENAs da Revisão 2 de Junho/2023

Revisão 2 do PMO de Junho/2023 - ENAs previstas				
Subsistema	10/06 a 16/06/2023		Mês de junho	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	29.527	91	30.510	94
S	4.044	39	4.833	46
NE	2.346	51	2.345	51
N	8.726	82	8.496	80

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PREVISÃO DE CARGA

O setor industrial do Brasil vem passando por um cenário turbulento. Os dados do PMI® do setor industrial brasileiro para o mês de maio indicaram contrações contínuas nos índices de novos pedidos, produção, emprego e níveis de compra. A baixa demanda, as pressões competitivas, os custos elevados dos empréstimos e o clima de incerteza política são obstáculos que preocupam o setor. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE também desacelerou. O recuo foi ocasionado pela piora da situação atual e aumento do pessimismo para os próximos meses deste setor. Em contrapartida, houve melhora nos demais setores da economia pesquisados. Os destaques foram as elevações no Índice de Confiança do Comércio (ICOM) e no Índice de Confiança do Consumidor (ICC), que subiram 3,7 pontos e 1,4 pontos, respectivamente. Outro fator positivo foi a queda da Incerteza da Economia em 0,8 ponto no mês de maio. De acordo com a FGV, a discreta queda do indicador de incerteza é explicada exclusivamente pelo componente de Mídia, já que o componente de Expectativas caminhou em sentido oposto. O avanço da proposta de um novo arcabouço fiscal, a relativa resiliência da atividade econômica e os sinais de desinflação têm influenciado positivamente o cenário do país.

Para a próxima semana operativa, a passagem de uma frente fria pelas capitais dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul deverá acarretar temperaturas amenas e, em média, inferiores às observadas na semana em curso, exceto no Rio de Janeiro e em São Paulo. Destaca-se a expectativa de ocorrência de baixos totais de precipitação ao longo de grande parte da semana operativa em Florianópolis e Curitiba, além de chuvas pontuais em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Para as capitais dos subsistemas Norte e Nordeste, a sinalização meteorológica indica condições de estabilidade de temperatura e precipitação nas capitais em relação ao cenário meteorológico das últimas semanas. Ressalta-se a manutenção de ocorrência de chuva no litoral leste do NE, comportamento típico para essa época do ano.

Para o mês de junho/2023, os valores de carga previstos indicam variação negativa de 0,8% para o subsistema Sul e taxas de crescimento de 1,0%, 6,9% e 15,8% para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte, respectivamente, quando comparados ao mesmo mês do ano anterior. Cabe ressaltar que a carga do subsistema Norte está influenciada pela retomada de um CL da rede básica do setor de alumínio, que vem ocorrendo de forma gradativa ao longo dos últimos meses.

Tabela 2 – Evolução da carga do PMO de junho 2023

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	jun/23	Var. (%) jun/23 -> jun/22
SE/CO	39.999	37.641	39.292	40.056	40.138	39.330	1,0%
Sul	12.188	11.790	12.227	12.409	12.324	12.188	-0,8%
Nordeste	11.967	11.639	11.888	11.766	11.572	11.733	6,9%
Norte	7.274	7.066	7.253	7.275	7.232	7.211	15,8%
SIN	71.428	68.136	70.660	71.506	71.266	70.462	3,0%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 3 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	0,00	0,00	0,00	0,00
Leve	0,00	0,00	0,00	0,00
Média Semanal	0,00	0,00	0,00	0,00

O CMO médio semanal permanece nulo em todos os subsistemas ao longo das semanas deste PMO.

5.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO

- Geração hidráulica visando recuperação dos armazenamentos da cabeceira do Paranaíba.

- Operação para controle de nível nas usinas dos Rios Teles Pires, Grande, Tietê, Paraná, Paranapanema e Itaipu.

- Exploração da disponibilidade das usinas do rio Madeira, respeitando os limites de transmissão e possibilidade de alocação na carga.

Região Sul

- Geração hidráulica reduzida para manutenção das defluências mínimas na bacia do Jacuí.

- Bacias do Iguaçu e Uruguai com geração para controle de nível e coordenação da cascata.

Região NE

- Operação controle de nível das usinas dos Rios São Francisco e Parnaíba

Região Norte

- Exploração da disponibilidade de geração, conforme possibilidade de alocação na carga.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 2 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade indicado pelo DECOMP para a próxima semana operativa.

Figura 2 – Geração térmica para a próxima semana operativa

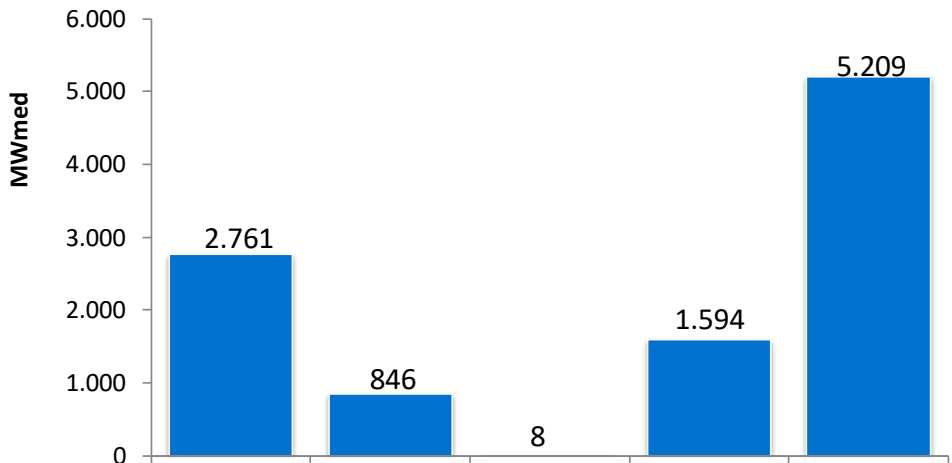

	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	0	0
INFLEXIBILIDADE	2761	846	8	1594	5209
ORDEM DE MÉRITO	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 12/08/2023 a 18/08/2023.

Tabela 4 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	142,84	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
LUIZORMELO	15	210,63	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
PSERGIPE I	224	319,83	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 12/08/2023 a 18/08/2023.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

7.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, não foi declarada oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional – SIN através da conversora de Melo (500 MW).

7.2. República da Argentina

Para a próxima semana operativa, não foi declarada oferta de importação de energia da República da Argentina para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Garabi I (1.100 MW) e Garabi II (1.100 MW).

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 5 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	27.799	**85**	30.510	**94**	33.213	**102**
Sul	2.827	**27**	4.833	**46**	7.367	**71**
Nordeste	2.204	**48**	2.345	**51**	2.485	**54**
Norte	8.083	**76**	8.496	**80**	8.909	**84**

Tabela 6 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 09/06	% EARmáx - 30/06		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	86,4	84,3	86,0	87,3
Sul	80,9	81,5	87,2	87,6
Nordeste	87,8	84,3	84,6	84,8
Norte	99,1	97,6	99,7	99,8

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de junho, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO.

Tabela 7 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	10/06/2023 a 16/06/2023		jun-23	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	2.865	80	2.901	81
Madeira	5.873	96	5.771	95
Teles Pires	1.283	93	1.262	91
Itaipu	3.361	93	3.841	107
Paraná	13.741	90	14.073	92
Paranapanema	1.872	73	2.139	83
Sul	2.217	42	2.604	49
Iguaçu	1.827	36	2.229	43
Nordeste	2.346	51	2.345	51
Norte	3.495	79	3.465	79
Belo Monte	4.384	92	4.203	88
Manaus	1.170	81	1.139	79

Tabela 8 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	16-jun	30-jun
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	82,9	82,3
Madeira	100,0	100,0
Teles Pires	72,8	88,4
Itaipu	86,9	100,0
Paraná	87,5	86,7
Paranapanema	88,9	91,1
Sul	73,0	78,6
Iguaçu	90,2	95,6
Nordeste	86,7	84,6
Norte	99,5	99,7
Belo Monte	95,3	82,0
Manaus	100,0	100,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	160,1	160,1	160,1				160,1	160,1	160,1				160,1	160,1	160,1
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
PREDILECTA (5)	Biomassa	---															
W.ARJONA (177)*	Gás	---															
W.ARJONA O (177)*	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	105,78															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	122,97															
O.PINTADA (50)	Biomassa	132,53	32,0	32,0	32,0				32,0	32,0	32,0				32,0	32,0	32,0
BAIXADA FL (530)	Gás	140,03															
SANTA CRUZ (500)	GNL	142,84															
UTE STA VI (41)	Biomassa	143,16	40,0	40,0	40,0				40,0	40,0	40,0				40,0	40,0	40,0
LUIZORMELO (204)	GNL	210,63															
ATLANTICO (235)	Resíduos	235,60	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
NORTEFLU 3 (200)	Gás	235,62															
UTE GNA I (1338)	Gás	266,46															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
T.LAGOAS (350)	Gás	320,29															
IBIRITE (235)	Gás	346,37															
TERMORIO (989)	Gás	387,68															
CUBATAO (216)	Gás	408,68															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
SEROPEDICA (360)	Gás	514,11															
KARKEY 013 (259)	Gás	635,47	50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0
KARKEY 019 (116)	Gás	635,47	113,0	113,0	113,0				113,0	113,0	113,0				113,0	113,0	113,0
NPIRATINGA (572)	Gás	654,42															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	702,77															
J.FORA (87)	Gás	747,89															
PORSUD I (116)	Gás	748,70															
PORSUD II (78)	Gás	749,84															
PAULINIA (16)	Gás	901,22	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
VIANA (175)	Óleo	901,42															
T.MACAE (929)	Gás	907,21															
LORM_PCS (36)	Gás	910,38	34,1	33,8	34,1				34,1	33,8	34,1				34,1	33,8	34,1
POVOACAO I (75)	Gás	910,38	72,0	72,0	71,5				72,0	72,0	71,5				72,0	72,0	71,5
VIANA I (37)	Gás	910,38	35,7	35,1	35,7				35,7	35,1	35,7				35,7	35,1	35,7
TNORTE 2 (349)	Óleo	910,86															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	2251,56															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	2700,88															
XAVANTES (54)	Diesel	3679,45															
TOTAL SE/CO (12727)			2761,3	2760,4	2760,8	0,0	0,0	0,0	2761,3	2760,4	2760,8	0,0	0,0	0,0	2761,3	2760,4	2760,8

*Conforme Resolução Autorizativa ANEEL nº 10.422/2021, a UTE William Arjona pode operar com óleo diesel, como combustível alternativo

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO SUL

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ARAUCARIA (484)	Gás	---															
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	82,18	345,0	345,0	345,0				345,0	345,0	345,0				345,0	345,0	345,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	103,40															
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	105,90	250,0	250,0	250,0				250,0	250,0	250,0				250,0	250,0	250,0
J.LACER. C (363)	Carvão	311,53	141,4	141,4	141,4				141,4	141,4	141,4				141,4	141,4	141,4
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64	10,0	10,0	10,0				10,0	10,0	10,0				10,0	10,0	10,0
J.LACER. B (262)	Carvão	362,67	94,2	94,2	94,2				94,2	94,2	94,2				94,2	94,2	94,2
J.LAC. A2 (132)	Carvão	372,62															
MADEIRA (4)	Biomassa	378,76	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	434,59															
B.BONITA I (10)	Gás	708,84	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Diesel	1049,62															
TOTAL SUL (2967)			846,3	846,3	846,3	0,0	0,0	0,0	846,3	846,3	846,3	0,0	0,0	0,0	846,3	846,3	846,3

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	103,47	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	195,14	5,6	5,0	2,8				5,6	5,0	2,8				5,6	5,0	2,8
PROSP_III (56)	Gás	198,84															
TERMOPE (533)	Gás	234,39															
PROSP_II (37)	Gás	243,91															
FORTALEZA (327)	Gás	277,36															
PSERGIPE I (1593)	GNL	319,83															
P.PECEM1 (720)	Carvão	339,64															
P.PECEM2 (365)	Carvão	345,17															
T.BAHIA (186)	Gás	374,87															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
TERMOCEARA (223)	Gás	565,71															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	772,06															
MARACANAU (168)	Óleo	873,63															
TERMOCABO (50)	Óleo	890,49															
TERMONE (171)	Óleo	895,98															
TERMOPB (171)	Óleo	895,98															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	901,43															
SUAPE II (381)	Óleo	914,04															
GLOBAL I (149)	Óleo	1022,13															
GLOBAL II (149)	Óleo	1022,13															
CURUMIM (31)	Óleo	1260,30															
APOENA (147)	Óleo	1851,54															
GUARANI (150)	Óleo	1851,54															
PETROLINA (136)	Óleo	2031,39															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	3022,08															
POTIGUAR (53)	Diesel	3022,12															
PAU FERRO (94)	Diesel	3373,98															
TERMOMANAU (143)	Diesel	3373,98															
TOTAL NE (6912)			9,1	8,5	6,3	0,0	0,0	0,0	9,1	8,5	6,3	0,0	0,0	0,0	9,1	8,5	6,3

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	78,34	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	78,34	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
MARANHAO3 (519)	Gás	101,00	490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0
MARANHAO V (338)	Gás	133,84	130,0	130,0	130,0				130,0	130,0	130,0				130,0	130,0	130,0
MARANHAOIV (338)	Gás	133,84	130,0	130,0	130,0				130,0	130,0	130,0				130,0	130,0	130,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69	20,0	17,0	10,0				20,0	17,0	10,0				20,0	17,0	10,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	193,85	140,0	140,0	140,0				140,0	140,0	140,0				140,0	140,0	140,0
N.VENECIA2 (270)	Gás	273,69	45,0	36,0	22,0				45,0	36,0	22,0				45,0	36,0	22,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	337,76															
GERAMAR1 (166)	Óleo	901,40															
GERAMAR2 (166)	Óleo	901,40															
TOTAL NORTE (3749)			1613,0	1601,0	1580,0	0,0	0,0	0,0	1613,0	1601,0	1580,0	0,0	0,0	0,0	1613,0	1601,0	1580,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.