1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 11/11 a 17/11 foram observados totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e em pontos isolados do Iguaçu. Na região Norte permaneceu a condição de pancadas de chuva em pontos isolados das bacias dos rios Tocantins e Madeira.

Na semana de 18/11 a 24/11/2023, deve ocorrer precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba, São Francisco e na incremental à UHE Itaipu. As bacias hidrográficas da região Sul apresentam os maiores totais de precipitação. A condição de pancadas de chuva em pontos isolados permanece nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Sul: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 23 e 24 de novembro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Dezembro de 2023, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

3.1. PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

Na próxima semana operativa, a passagem de duas frentes frias pelas regiões Sul e Sudeste, uma no início e outra no final, ocasiona precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba, São Francisco e na incremental à UHE Itaipu (Figura 1). As bacias hidrográficas da região Sul apresentam os maiores totais de precipitação. A condição de pancadas de chuva em pontos isolados permanece nas bacias dos rios Tocantins, Xingu e Madeira.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1- Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF 18 a 24/11/2023

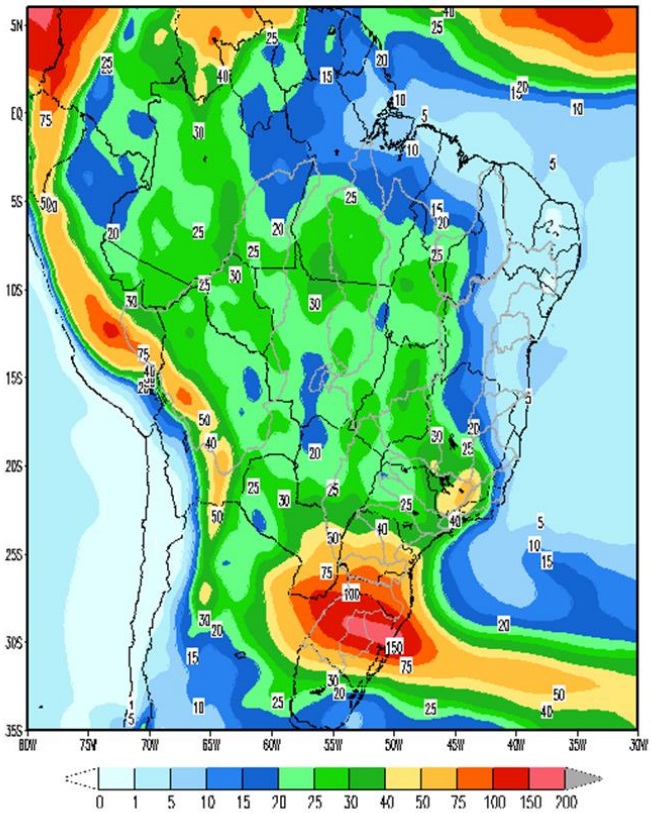

Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Norte e recessão nas afluências de dos subsistemas Sul e Nordeste. A previsão mensal para novembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas, exceto para o Sul, que está bem acima da média histórica.

Tabela 1 – Previsão de ENAs da Revisão 3 de Novembro/2023

Revisão 3 do PMO de Novembro/2023 - ENAs previstas				
Subsistema	18/11 a 24/11/2023		Mês de novembro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	22.098	70	26.746	85
S	55.521	595	49.382	530
NE	2.650	50	2.315	44
N	2.789	69	2.209	54

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PREVISÃO DE CARGA

Segundo o relatório do PMI de serviços, em outubro/2023 a atividade econômica consolidada no Brasil mostrou uma recuperação discreta, impulsionada pelo crescimento nos serviços, compensando a queda na produção industrial. O índice de atividade econômica subiu marginalmente para 50,3 no mês, indicando uma taxa leve de aumento. As perspectivas futuras permaneceram otimistas, com expectativas de redução das pressões de preços, lançamento de novos serviços e resiliência na demanda.

Ao longo da semana em curso, foram observadas temperaturas extremamente elevadas em todo o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, com dias seguidos de calor intenso, alcançando recordes de temperaturas históricas em algumas cidades. Nos estados do subsistema Sul, também foram observadas temperaturas elevadas e a carga verificada ao longo da semana foi fortemente impactada por essa onda de calor em ambos os subsistemas, superando as previsões de carga realizadas para o período.

Para a próxima semana operativa, nos estados dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul são esperadas temperaturas médias inferiores às observadas no período atual. Ressalta-se a expectativa de aumento dos totais de precipitação nos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Para os estados dos subsistemas Nordeste e Norte, a expectativa é de estabilidade nas temperaturas médias ao longo da próxima semana, em relação ao comportamento observado no período atual. As sinalizações meteorológicas indicam para o período previsto, ocorrência de chuvas isoladas em Fortaleza, São Luis e Recife, além da manutenção das pancadas de chuva no Amazonas e no Pará.

Para o mês de novembro/2023, os valores de carga previstos indicam taxas de crescimento de 14,6% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 6,6% no subsistema Sul, 13,6% no subsistema Nordeste e 17,0% para o subsistema Norte. Vale destacar que a retomada gradativa de um CL da rede básica do setor de alumínio vem impactando as taxas de crescimento apresentadas no subsistema Norte desde o segundo semestre do ano de 2022.

Tabela 2 – Evolução da carga do PMO de Novembro/2023

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	nov/23	Var. (%) nov/23 -> nov/22
SE/CO	43.954	44.053	50.735	45.837	46.758	46.560	14,6%
Sul	12.641	13.026	13.822	13.373	13.680	13.385	6,6%
Nordeste	13.315	13.416	13.782	13.800	13.746	13.647	13,6%
Norte	7.782	7.626	7.942	7.993	7.850	7.846	17,0%
SIN	77.692	78.121	86.281	81.003	82.034	81.438	13,3%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 3 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	0,00	0,00	0,00	0,00
Leve	0,00	0,00	0,00	0,00
Média Semanal	0,00	0,00	0,00	0,00

O CMO médio semanal permanece nulo em todos os subsistemas ao longo das semanas deste PMO.

5.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO

- Exploração dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico.

- Exploração das usinas do Rio Tocantins para controle de nível dos reservatórios e atendimento à carga, respeitando os limites elétricos vigentes.

Região Sul

- Exploração da geração das usinas das bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí para controle dos níveis.

- Para próxima semana, há previsão de EVT apenas durante o fim de semana, no período de carga leve/mínima.

Região NE

- Utilização do recurso da bacia do São Francisco minimizado, com eventuais elevações somente para atendimento à ponta de carga.

Região Norte

- Redução gradual das disponibilidades energéticas. Gerações das usinas dimensionadas para atendimento da carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 2 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 2 – Geração térmica para a próxima semana operativa

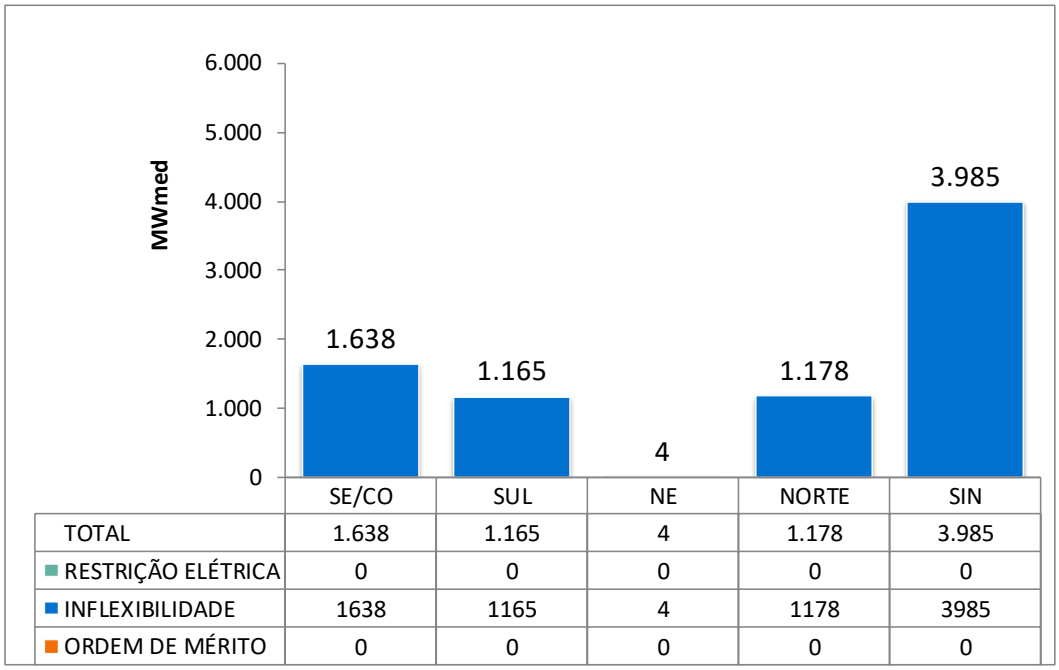

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 20/01/2024 a 26/01/2024.

Tabela 4 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	204,75	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
LUIZORMELO	15	308,56	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
PSERGIPE I	224	384,35	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 20/01/2024 a 26/01/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

7.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Tabela 5 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 18/11 a 24/11 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	100	100	100	100	500
Carga Média	100	100	100	100	100	500
Carga Leve	100	100	100	100	100	500
CVU (R$/MWh)	503,78	770,60	1.405,04	1.956,47	2.164,00	

7.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 18/11 a 24/11 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	700	500	500	500	2200
Carga Média	700	500	500	500	2200
Carga Leve	700	500	500	500	2200
CVU (R$/MWh)	455,56	515,23	574,50	633,77	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 7 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	22.098	70	26.746	85
Sul	55.521	595	49.382	530
Nordeste	2.650	50	2.315	44
Norte	2.789	69	2.209	54

Tabela 8 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 17/11	% EARmáx - 30/11
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	65,6	64,3
Sul	86,9	67,1
Nordeste	57,7	51,6
Norte	50,4	48,6

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de novembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO.

Tabela 9 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	18/11/2023 a 24/11/2023		nov-23	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	3.739	73	3.101	61
Madeira	1.911	57	1.974	59
Teles Pires	526	37	626	45
Itaipu	3.703	121	6.515	213
Paraná	9.538	59	10.310	64
Paranapanema	2.671	114	4.191	179
Sul	37.807	813	26.686	574
Iguaçu	17.714	379	22.696	485
Nordeste	2.650	50	2.315	44
Norte	2.618	91	1.992	70
Belo Monte	142	15	142	15
Manaus	126	60	146	69

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	24-nov	30-nov
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	65,5	65,7
Madeira	8,1	11,6
Teles Pires	23,7	27,4
Itaipu	37,5	9,5
Paraná	63,7	63,1
Paranapanema	77,8	78,7
Sul	96,3	96,3
Iguaçu	98,7	38,4
Nordeste	54,5	51,6
Norte	50,1	49,6
Belo Monte	32,5	40,0
Manaus	28,9	28,4

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	34,1	34,1	34,1				34,1	34,1	34,1				34,1	34,1	34,1
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
W.ARJONA (177)	Gás	---															
W.ARJONA O (177)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17															
NORTEFLU 1 (400)	Gás	106,02															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	123,04															
O.PINTADA (50)	Biomassa	138,59															
UTE STAVI (41)	Biomassa	149,70															
BAIXADA FL (530)	Gás	201,33															
SANTA CRUZ (500)	GNL	204,75															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	236,63															
ATLANTICO (235)	Resíduos	240,08	206,9	206,9	206,9				206,9	206,9	206,9				206,9	206,9	206,9
LUIZORMELO (204)	GNL	308,56															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
T.LAGOAS (350)	Gás	321,09															
TERMORIO (989)	Gás	389,05															
UTE GNA I (1338)	Gás	389,47															
CUBATAO (216)	Gás	416,99															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
SEROPEDICA (360)	Gás	515,29															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	749,93															
IBIRITE (235)	Gás	750,42															
T.MACAE (929)	Gás	908,82															
NPIRATINGA (572)	Gás	964,45															
KARKEY 013 (259)	Gás	1050,11	31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0
KARKEY 019 (116)	Gás	1050,11															
J.FORA (87)	Gás	1076,42															
VIANA (175)	Óleo	1098,46															
PORSUD II (78)	Gás	1204,02															
PORSUD I (116)	Gás	1208,30															
PAULINIA (16)	Gás	1499,06	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	1544,47															
POVOACAO I (75)	Gás	1544,47															
VIANA I (37)	Gás	1544,47															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1961,00															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	2702,38															
TNORTE 2 (349)	Óleo	2997,89															
XAVANTES (54)	Diesel	3681,45															
TOTAL SE/CO (12722)			1637,7	1637,7	1637,7	0,0	0,0	0,0	1637,7	1637,7	1637,7	0,0	0,0	0,0	1637,7	1637,7	1637,7

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ARAUCARIA (484)	Gás	---															
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	85,94	300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	108,05	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	108,11	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
J.LACER. C (363)	Carvão	311,53	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64															
J.LACER. B (262)	Carvão	362,67	110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	372,62	105,0	105,0	105,0				105,0	105,0	105,0				105,0	105,0	105,0
MADEIRA (4)	Biomassa	387,12	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	434,59															
B.BONITA I (10)	Gás	708,84	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Diesel	1224,85															
TOTAL SUL (2967)			1164,7	1164,7	1164,7	0,0	0,0	0,0	1164,7	1164,7	1164,7	0,0	0,0	0,0	1164,7	1164,7	1164,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	108,19	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	204,06															
PROSP_III (56)	Gás	207,91															
TERMOPE (550)	Gás	234,57															
FORTALEZA (327)	Gás	285,83															
PSERGIPE I (1593)	GNL	384,35															
PROSP_II (37)	Gás	385,15															
P.PECEM1 (720)	Carvão	395,78															
P.PECEM2 (365)	Carvão	399,39															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
TERMOCEARA (223)	Gás	567,64															
T.BAHIA (186)	Gás	783,44															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	945,79															
MARACANAU (168)	Óleo	1067,65															
TERMOCABO (50)	Óleo	1085,02															
TERMONE (171)	Óleo	1089,60															
TERMOPB (171)	Óleo	1089,60															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1098,48															
APOENA (147)	Óleo	1120,20															
CURUMIM (31)	Óleo	1120,40															
GUARANI (150)	Óleo	1120,70															
SUAPE II (381)	Óleo	1121,20															
GLOBAL I (149)	Óleo	1244,76															
GLOBAL II (149)	Óleo	1244,76															
PETROLINA (136)	Óleo	1976,42															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	2627,92															
POTIGUAR (53)	Diesel	2627,96															
PAU FERRO (94)	Diesel	2936,99															
TERMOMANAU (143)	Diesel	2936,99															
TOTAL NE (6929)			3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	66,0	66,0	66,0				66,0	66,0	66,0				66,0	66,0	66,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	102,95	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	102,95	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
MARANHAO3 (519)	Gás	105,62	490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
MARANHAO V (338)	Gás	189,91	2,0	20,0	4,0				2,0	20,0	4,0				2,0	20,0	4,0
MARANHAOIV (338)	Gás	189,91	2,0	20,0	4,0				2,0	20,0	4,0				2,0	20,0	4,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	203,51	2,0	28,0	5,0				2,0	28,0	5,0				2,0	28,0	5,0
N.VENECIA2 (270)	Gás	286,19		3,0	2,0					3,0	2,0				0,0	3,0	2,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	391,45															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1098,44															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1098,44															
TOTAL NORTE (3756)			1156,0	1221,0	1165,0	0,0	0,0	0,0	1156,0	1221,0	1165,0	0,0	0,0	0,0	1156,0	1221,0	1165,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.