1. APRESENTAÇÃO

No mês de outubro, foram observados totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu, com valores superiores à média histórica. As bacias dos rios Paranapanema, Paraíba do Sul e o trecho de cabeceira do rio Tietê também apresentaram anomalia positiva de chuva. Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN, a precipitação ocorreu em forma de pancadas e isolada, com totais inferiores à média mensal.

Na semana de 21/10 a 27/10/2023, os maiores totais de precipitação ficaram restritos ao oeste da região Sul, atingindo o final da cascata do Iguaçu e a incremental a UHE Itaipu. Adicionalmente, foi observada precipitação no alto São Francisco. Nas bacias hidrográficas das regiões Centro-Oeste e Norte permaneceu a condição de pancadas de chuva em pontos isolados.

Na semana de 28/10 a 03/11/2023, devem ocorrer totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e em pontos isolados da incremental a UHE Itaipu e do Paranapanema. As bacias hidrográficas da região Sul voltam a apresentar precipitação no final da semana. Há expectativa de ocorrência de precipitação nas bacias dos rios Tietê, Grande e no alto São Francisco.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Sul: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 23 e 24 de novembro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Dezembro de 2023, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. INFORMAÇÕES PARA ESTUDOS ENERGÉTICOS DE MÉDIO PRAZO - CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

A atualização de dados para os estudos energéticos de médio prazo é realizada mensalmente quando da elaboração do PMO, tendo por base as informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

3.1.1. Oferta

Nas **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**, a seguir, são apresentadas as evoluções da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de Outubro/2023, identificando eventuais atrasos ou antecipações de cronograma feitos na reunião de acompanhamento do Departamento de Política para Mercado – DPME, realizada em 19/10/2023.

Figura 1 - Evolução da potência instalada das UHEs

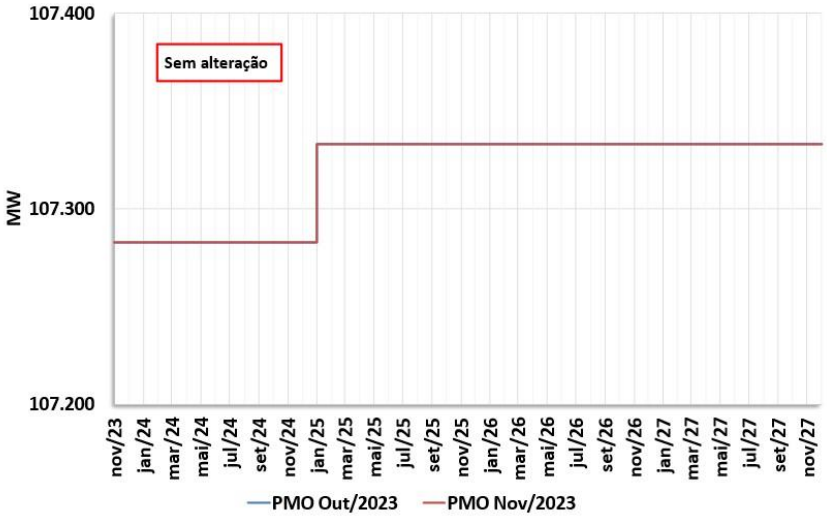

Figura 2 - Evolução da potência instalada das UTEs

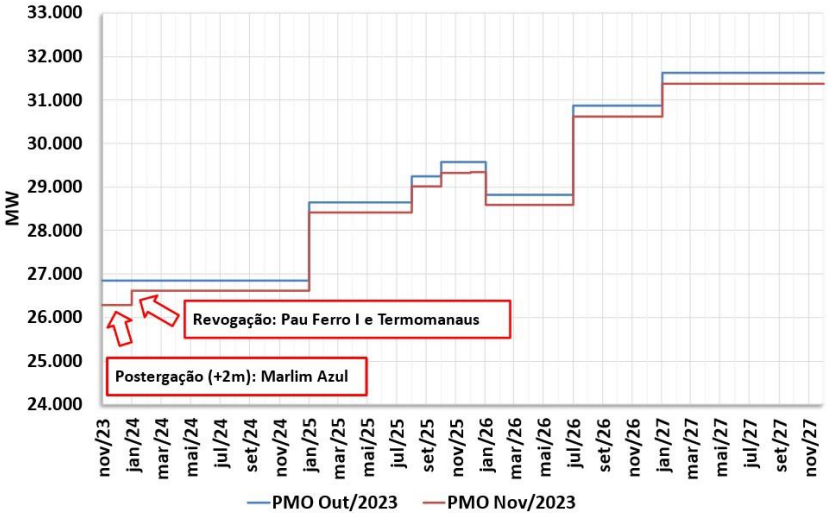

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 3 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas

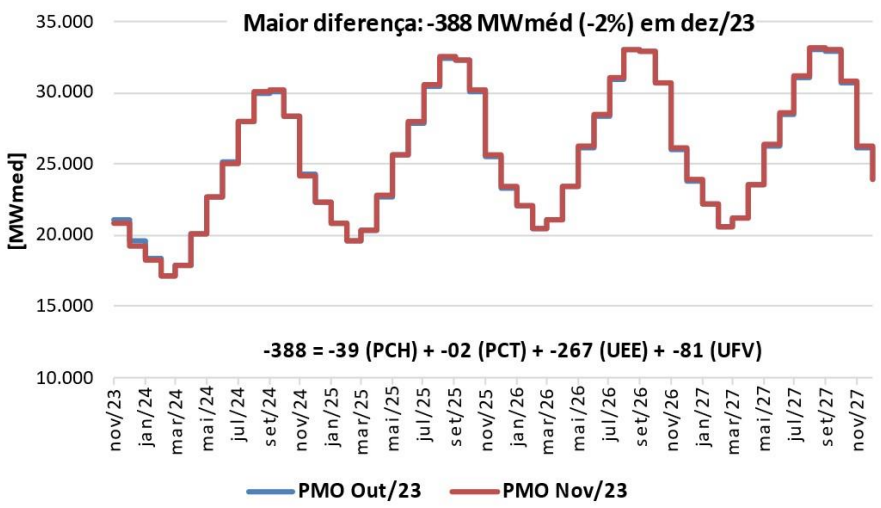

3.1.2. Armazenamentos Iniciais

Na **Figura 4**, a seguir, são apresentados os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados nos modelos de otimização para a elaboração do PMO de Novembro/2023, comparados com os do PMO de Outubro/2023.

Figura 4 – Energia armazenada inicial em outubro/23 e novembro/23

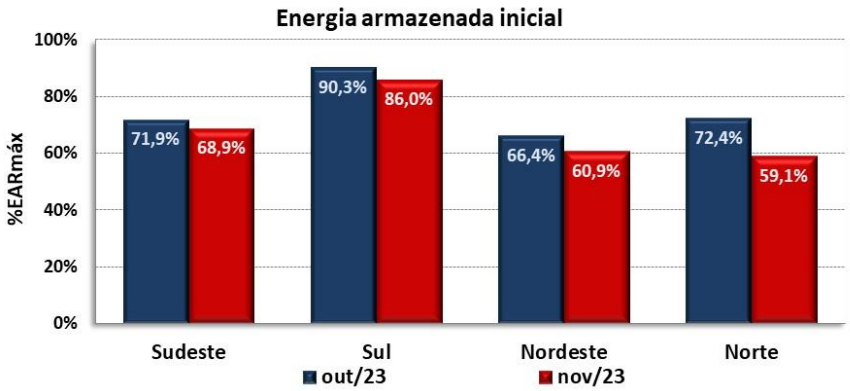

3.1.3. Tendência Hidrológica

Na **Tabela 1**, a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas consideradas pelo modelo NEWAVE para o PMO de Novembro/2023, comparadas com o PMO de Outubro/2023.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de Novembro/2023 – NEWAVE [%MLT]

	PMO Outubro/2023				PMO Novembro/2023			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
Abr/23	101	95	37	104				
Mai/23	91	62	54	95	92	62	54	94
Jun/23	95	79	51	77	95	79	51	77
Jul/23	89	148	58	77	89	148	58	77
Ago/23	90	82	65	68	90	82	65	67
Set/23	87	141	69	74	88	139	70	72
Out/23					96	320	47	59

* ≥100% MLT < 100% MLT

3.2. DEMAIS ATUALIZAÇÕES

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

- Horizonte de estudo: novembro de 2023 a dezembro de 2027;
- Cronograma de Obras – Conforme a Reunião de Monitoramento da Expansão da Geração de 19/10/23;
- CVUs das UTEs vendedoras em leilão;
- CVU das UTEs Termopernambuco e NorteFluminense 1, 2, 3, 4, conforme Despachos ANEEL nº 3.941/2023 e 3.942/2023;
- CVU das UTEs Termobahia, Ibirité, Nova Piratininga, Canoas e Juiz de Fora, conforme Despachos ANEEL nº 2.246/2023, nº 2.359/2023, nº 2.484/2023, nº 2.495/2023 e nº 2.605/2023 e com atualização pela CCEE;
- CVU da UTE Termonorte II conforme Despacho ANEEL nº 3.879/2023;
- Revogação das UTEs Termomanaus e Pau Ferro I conforme Resolução Autorizativa ANEEL nº 14.940/2023;
- Alteração de restrição operativa para as UHEs Três Marias e Xingó de acordo com os FSAR-H enviados pelo Agentes responsáveis;
- Limites de Intercâmbio segundo Relatório Mensal de Limites de Intercâmbio RT-ONS DPL 0580/2023;
- Alteração do Volume Mínimo Operativo do REE Norte no mês dezembro de 2023, conforme relatório técnico do GT-Metodologia da CPAMP nº 05-2021
- Compatibilização da disponibilidade e inflexibilidade das usinas termoelétrica para os dois primeiros meses de acordo com informação da programação mensal;
- Compatibilização dos valores dos 2 primeiros meses da geração hidráulica mínima das UHEs Itaipu e Tucuruí de acordo com os utilizados na programação mensal;
- Previsões de carga consolidada para os 2 primeiros meses.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

No início da próxima semana operativa a atuação de áreas de instabilidade na região Sul e o avanço de uma frente fria ocasionam totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e em pontos isolados da incremental a UHE Itaipu e do Paranapanema (Figura 5). As bacias hidrográficas da região Sul voltam a apresentar precipitação no final da semana devido ao avanço de uma nova frente fria. O avanço das duas frentes frias pela região Sudeste, uma no início da próxima semana e a outra no final, ocasiona precipitação nas bacias dos rios Tietê, Grande e no alto São Francisco.

Figura 5 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF - período de 28/10 a 03/11/2023

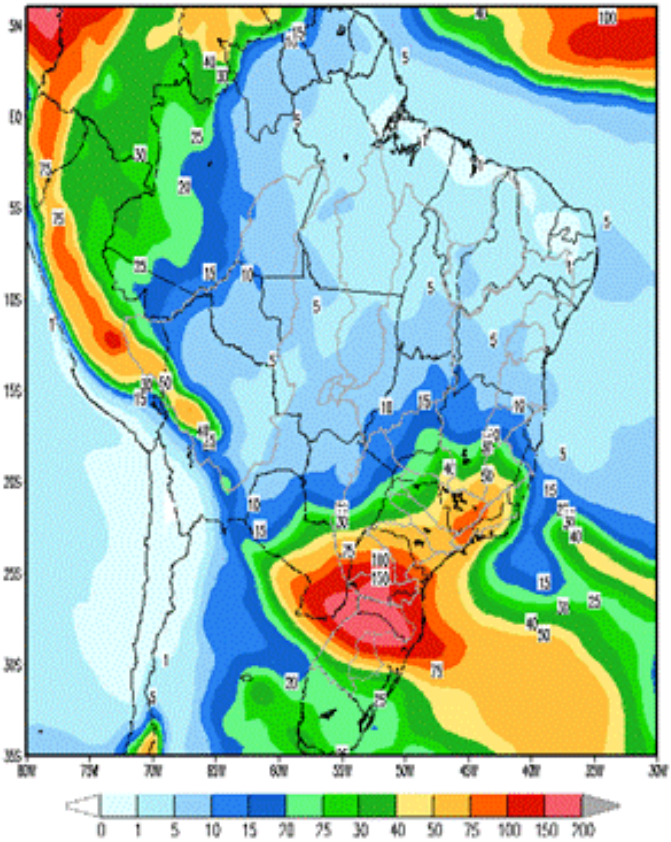

Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Norte e recessão nas afluências do Subsistema Nordeste. A previsão mensal para novembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte e acima da média histórica para o Subsistema Sul.

Tabela 2 – Previsão de ENAs do PMO de Novembro/2023

PMO de Novembro/2023 - ENAs previstas				
Subsistema	28/10 a 03/11/2023		Mês de novembro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	26.718	99	28.854	92
S	35.419	306	26.719	287
NE	1.340	33	2.021	38
N	1.669	54	2.009	49

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PREVISÃO DE CARGA

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE apresentou redução de 0,7 ponto em setembro alcançando 94,1 pontos e se mantendo pelo quarto mês consecutivo na faixa considerada moderadamente baixa. De acordo com a FGV, os setores de Serviços e Construção mostram relativa resiliência na situação atual, enquanto Indústria e Comércio parecem estar desacelerando. As expectativas estão menos otimistas em todos os setores, exceto na Construção, que prevê um cenário positivo.

Para a próxima semana operativa, nos estados que compõem os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul são esperadas temperaturas estáveis em relação ao comportamento observado na semana em curso. A semana operativa deve iniciar com temperaturas elevadas e reduzindo ao longo do período em função da passagem de frentes frias e atuação de áreas de instabilidade. Destaque para a expectativa de precipitação praticamente constante ao longo de toda a semana, resultando em acumulados superiores aos observados na semana atual.

Para os estados dos subsistemas Nordeste e Norte, há a expectativa de estabilidade nas condições meteorológicas observadas na semana em curso, com temperaturas elevadas e baixos totais de precipitação. Ressalta-se a manutenção do tempo seco na região Nordeste e a continuação das pancadas de chuva em pontos isolados no Amazonas ao longo da semana.

Para o mês de novembro/2023, os valores de carga previstos indicam taxas de crescimento de 6,8% no Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 5,2% no Subsistema Sul, 9,7% no Subsistema Nordeste e 14,1% para o Subsistema Norte. Vale destacar que a retomada gradativa de um CL da rede básica do setor de alumínio vem impactando as taxas de crescimento apresentadas no Subsistema Norte desde o segundo semestre do ano de 2022.

Tabela 3 – Evolução da carga do PMO de Novembro 2023

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	nov/23	Var. (%) nov/23 -> nov/22
SE/CO	42.762	43.602	43.224	43.304	43.603	43.361	6,8%
Sul	12.495	13.233	12.938	13.373	13.680	13.212	5,2%
Nordeste	13.030	13.249	13.102	13.221	13.167	13.170	9,7%
Norte	7.487	7.730	7.614	7.638	7.700	7.651	14,1%
SIN	75.774	77.814	76.878	77.536	78.150	77.394	7,6%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 4 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	0,00	0,00	0,00	0,00
Média	0,00	0,00	0,00	0,00
Leve	0,00	0,00	0,00	0,00
Média Semanal	0,00	0,00	0,00	0,00

O CMO médio semanal permanece nulo em todos os subsistemas ao longo das semanas deste PMO

5.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração para atendimento a carga média e pesada e Folga de Potência Monitorada nas usinas do Grande, Paranaíba e Ilha Solteira.

Região Sul → Geração maximizada para controle de nível e atendimento a carga.

Região NE → Geração dimensionada considerando a disponibilidade de geração renovável e atendimento a ponta de carga.

Região Norte → Alocação da geração disponível e monitoração das afluências.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 6 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 6 – Geração térmica para a próxima semana operativa

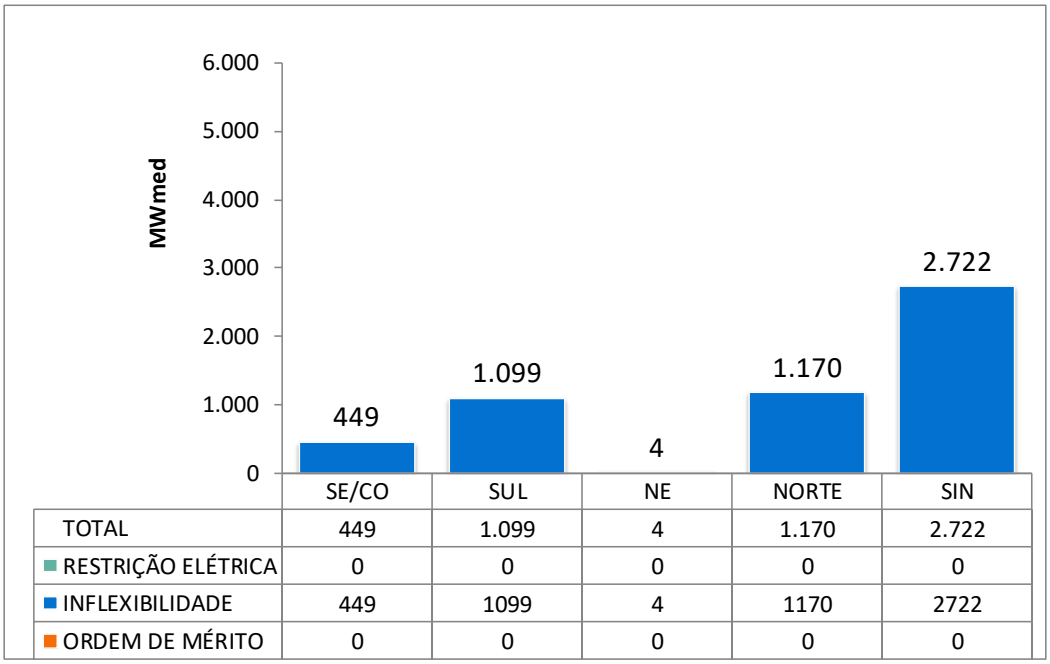

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 30/12/2023 a 05/01/2024.

Tabela 5 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	176,47	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
LUIZORMELO	15	263,48	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)
PSERGIPE I	224	386,53	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 30/12/2023 a 05/01/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

7.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 28/10 a 03/11 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	100	100	100	100	500
Carga Média	100	100	100	100	100	500
Carga Leve	100	100	100	100	100	500
CVU (R$/MWh)	517,96	792,76	1.482,81	2.075,15	2.294,99	

7.2. República da Argentina

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

- **Enel**

Tabela 7 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 28/10 a 03/11 (MWmed)	
	Bloco 1	Total
Carga Pesada	500	500
Carga Média	500	500
Carga Leve	500	500
CVU (R$/MWh)	467,03	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 8 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	26.718	99	28.854	92
Sul	35.419	306	26.719	287
Nordeste	1.340	33	2.021	38
Norte	1.669	54	2.009	49

Tabela 9 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 27/10	% EARmáx - 30/11
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	68,6	69,0
Sul	86,0	65,4
Nordeste	60,9	47,5
Norte	59,1	46,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de novembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO.

Tabela 10 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	28/10/2023 a 03/11/2023		nov-23	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	3.813	96	3.675	72
Madeira	1.447	55	2.811	84
Teles Pires	544	50	969	69
Itaipu	4.368	138	4.943	162
Paraná	12.942	95	12.545	77
Paranapanema	3.606	147	3.855	164
Sul	16.741	277	12.834	276
Iguaçu	18.679	337	13.885	297
Nordeste	1.340	33	2.021	38
Norte	1.410	64	1.680	59
Belo Monte	108	16	254	26
Manaus	152	63	128	61

Tabela 11 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	03-nov	30-nov
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	68,6	69,6
Madeira	14,8	14,8
Teles Pires	18,9	49,3
Itaipu	73,8	70,3
Paraná	67,8	67,8
Paranapanema	80,8	83,3
Sul	96,0	94,8
Iguaçu	98,8	36,5
Nordeste	58,8	47,5
Norte	58,3	46,5
Belo Monte	39,2	72,7
Manaus	40,1	35,8

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	143,6	143,6	143,6				143,6	143,6	143,6				143,6	143,6	143,6
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
W.ARJONA (177)	Gás	---															
W.ARJONA O (177)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12															
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17															
NORTEFLU 1 (400)	Gás	105,19															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	122,38															
O.PINTADA (50)	Biomassa	138,59															
UTE STAVI (41)	Biomassa	149,70	40,0	40,0	40,0				40,0	40,0	40,0				40,0	40,0	40,0
BAIXADA FL (530)	Gás	173,30															
SANTA CRUZ (500)	GNL	176,47															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	235,15															
ATLANTICO (235)	Resíduos	240,08	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
LUIZORMELO (204)	GNL	263,48															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
T.LAGOAS (350)	Gás	321,09															
UTE GNA I (1338)	Gás	332,90															
TERMORIO (989)	Gás	389,05															
CUBATAO (216)	Gás	416,99															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
SEROPEDICA (360)	Gás	515,29															
IBIRITE (235)	Gás	658,58															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	753,35															
NPIRATINGA (572)	Gás	858,57															
KARKEY 013 (259)	Gás	877,23	31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0				31,0	31,0	31,0
KARKEY 019 (116)	Gás	877,23															
T.MACAE (929)	Gás	908,82															
J.FORA (87)	Gás	948,51															
PORSUD II (78)	Gás	1013,16															
PORSUD I (116)	Gás	1015,22															
VIANA (175)	Óleo	1155,04															
PAULINIA (16)	Gás	1248,35	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	1278,84															
POVOACAO I (75)	Gás	1278,84															
VIANA I (37)	Gás	1278,84															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1961,00															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	2702,38															
TNORTE 2 (349)	Óleo	2997,89															
XAVANTES (54)	Diesel	3681,45															
TOTAL SE/CO (12722)			449,0	449,0	449,0	0,0	0,0	0,0	449,0	449,0	449,0	0,0	0,0	0,0	449,0	449,0	449,0

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ARAUCARIA (484)	Gás	---															
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	85,94	300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	103,40	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	108,05	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
J.LACER. C (363)	Carvão	311,53	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64															
J.LACER. B (262)	Carvão	362,67	81,9	56,2	33,0				81,9	56,2	33,0				81,9	56,2	33,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	372,62	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
MADEIRA (4)	Biomassa	387,12	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	434,59															
B.BONITA I (10)	Gás	708,84	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
CANOAS (249)	Diesel	1121,40															
TOTAL SUL (2967)			1131,6	1105,9	1082,7	0,0	0,0	0,0	1131,6	1105,9	1082,7	0,0	0,0	0,0	1131,6	1105,9	1082,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ERB CANDEI (17)	Biomassa	108,19	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	204,06															
PROSP_III (56)	Gás	207,91															
TERMOPE (550)	Gás	234,57															
FORTALEZA (327)	Gás	285,83															
PROSP_II (37)	Gás	326,82															
P.PECEM1 (720)	Carvão	351,06															
P.PECEM2 (365)	Carvão	357,06															
PSERGIPE I (1593)	GNL	386,53															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
TERMOCEARA (223)	Gás	567,64															
T.BAHIA (186)	Gás	702,93															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	996,05															
MARACANAU (168)	Óleo	1123,59															
TERMOCABO (50)	Óleo	1140,86															
TERMONE (171)	Óleo	1145,03															
TERMOPB (171)	Óleo	1145,03															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1155,06															
SUAPE II (381)	Óleo	1181,24															
GLOBAL I (149)	Óleo	1308,63															
GLOBAL II (149)	Óleo	1308,63															
CURUMIM (31)	Óleo	1433,77															
APOENA (147)	Óleo	1801,43															
GUARANI (150)	Óleo	1801,43															
PETROLINA (136)	Óleo	1976,42															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	2627,92															
POTIGUAR (53)	Diesel	2627,96															
PAU FERRO (94)	Diesel	2936,99															
TERMOMANAU (143)	Diesel	2936,99															
TOTAL NE (6929)			3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	59,0	58,4	57,9				59,0	58,4	57,9				59,0	58,4	57,9
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	92,21	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	92,21	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
MARANHAO3 (519)	Gás	105,62	490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
MARANHAO V (338)	Gás	164,41	2,0	20,0	5,0				2,0	20,0	5,0				2,0	20,0	5,0
MARANHAOIV (338)	Gás	164,41	2,0	20,0	3,0				2,0	20,0	3,0				2,0	20,0	3,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	198,37	2,0	29,0	4,0				2,0	29,0	4,0				2,0	29,0	4,0
N.VENECIA2 (270)	Gás	286,19		2,0	3,0					2,0	3,0				0,0	2,0	3,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	349,33															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1155,01															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1155,01															
TOTAL NORTE (3756)			1149,0	1213,4	1156,9	0,0	0,0	0,0	1149,0	1213,4	1156,9	0,0	0,0	0,0	1149,0	1213,4	1156,9

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.