1. APRESENTAÇÃO

Na semana operativa de 18/07 a 24/07/2020 ocorreu estiagem nas bacias hidrográficas de interesse do SIN.

Na semana operativa de 25/07 a 31/07/2020 deve ocorrer precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu.

Para a semana operativa de 25/07 a 31/07/2020, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO. Para a referida semana, não houve oferta de energia da República da Argentina.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 88,05/MWh para R$ 91,42/MWh
- Sul: de R$ 88,05/MWh para R$ 91,42/MWh
- Nordeste: de R$ 72,06/MWh para R$ 73,92/MWh
- Norte: de R$ 88,05/MWh para R$ 91,42/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 30 e 31 de julho será realizada a reunião de elaboração do PMO Agosto de 2020, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

3.1 PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

O avanço de duas frentes frias pela região Sul e pelo litoral da região Sudeste ocasiona precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu na próxima semana **(Figura 1)**.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo GEFS (CPTEC/INPE) para o período de 25/07 a 31/07/2020

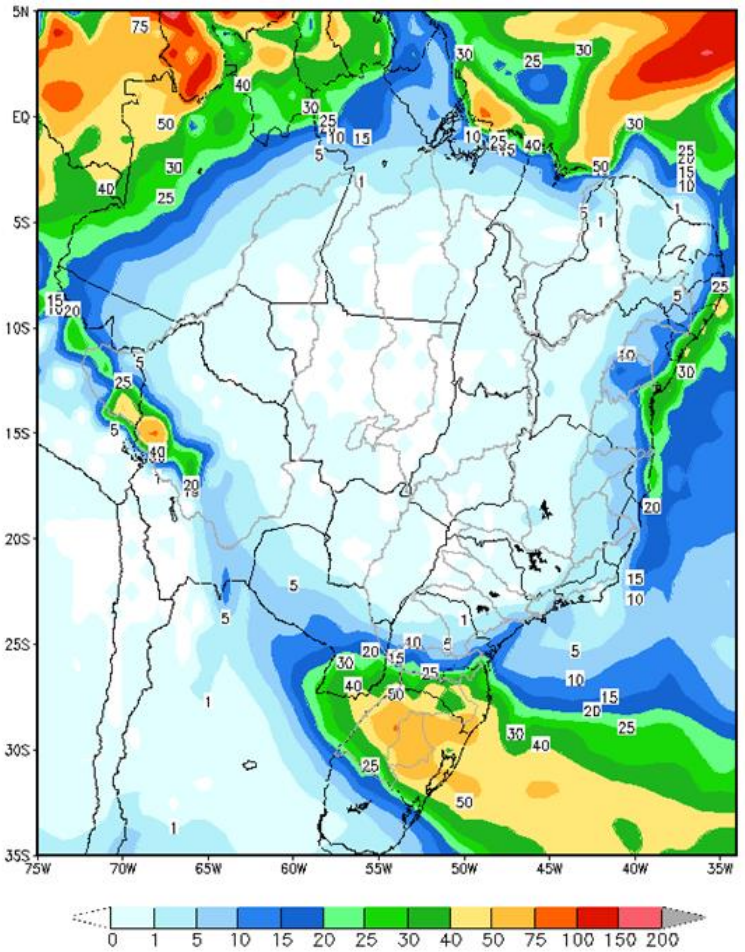

Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa recessão nas afluências de todos os subsistemas.

A previsão mensal para julho indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste, Nordeste e Norte e acima média para o subsistema Sul.

Tabela 1 – Previsão de ENAs do PMO de Julho/2020

Revisão 4 do PMO de Julho/2020 - ENAs previstas				
Subsistema	25/7 a 31/7/2020		Mês de Julho	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	17.405	68	20.586	80
S	6.493	59	13.025	119
NE	2.486	65	2.712	71
N	3.944	75	5.081	96

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PREVISÃO DE CARGA

As previsões de carga para as próximas semanas operativas foram consolidadas baseando-se na manutenção do cenário considerado no PMO (Revisão 0), no comportamento da carga observado ao longo do mês, e das respostas de cada subsistema relacionadas à flexibilização de algumas medidas restritivas para combater a disseminação do COVID-19, porém ainda segue em patamar bastante inferior ao observado antes do início da pandemia.

As sinalizações meteorológicas indicam para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, suave declínio das temperaturas médias previstas para o período, quando comparadas às observadas na semana atual nas capitais, porém com destaque para Porto Alegre e Florianópolis, que apresentarão reduções mais acentuadas de temperaturas e ocorrência de chuva ao longo da semana prevista. Para os subsistemas Nordeste e Norte são esperadas temperaturas e precipitação típicas para essa época do ano e semelhantes às observadas na semana vigente.

As taxas de crescimento previstas para o mês de julho em relação ao mesmo mês de 2019, são de 1,8% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 0,6% no subsistema Norte. Para os subsistemas Sul e Nordeste são esperadas variações negativas de 3,9% e 1,2%, respectivamente.

Destaca-se ainda, a manutenção da carga reduzida de consumidores livres da rede básica, nos subsistemas Nordeste e Norte.

Tabela 2 – Evolução da carga do PMO de julho 2020

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	jul/20	Var. (%) jul/20 -> jul/19
Sudeste	36.203	36.751	37.327	37.489	37.455	37.154	1,8%
Sul	10.227	10.488	10.651	10.598	10.666	10.565	-3,9%
Nordeste	10.063	10.029	10.059	9.983	10.112	10.047	-1,2%
Norte	5.431	5.460	5.491	5.452	5.504	5.472	0,6%
SIN	61.924	62.728	63.528	63.522	63.737	63.238	0,2%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 3 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	92,72	92,72	74,20	92,72
Média	91,95	91,95	73,76	91,95
Leve	90,15	90,15	73,76	90,15
Média Semanal	91,42	91,42	73,92	91,42

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 2 – Evolução semanal do CMO

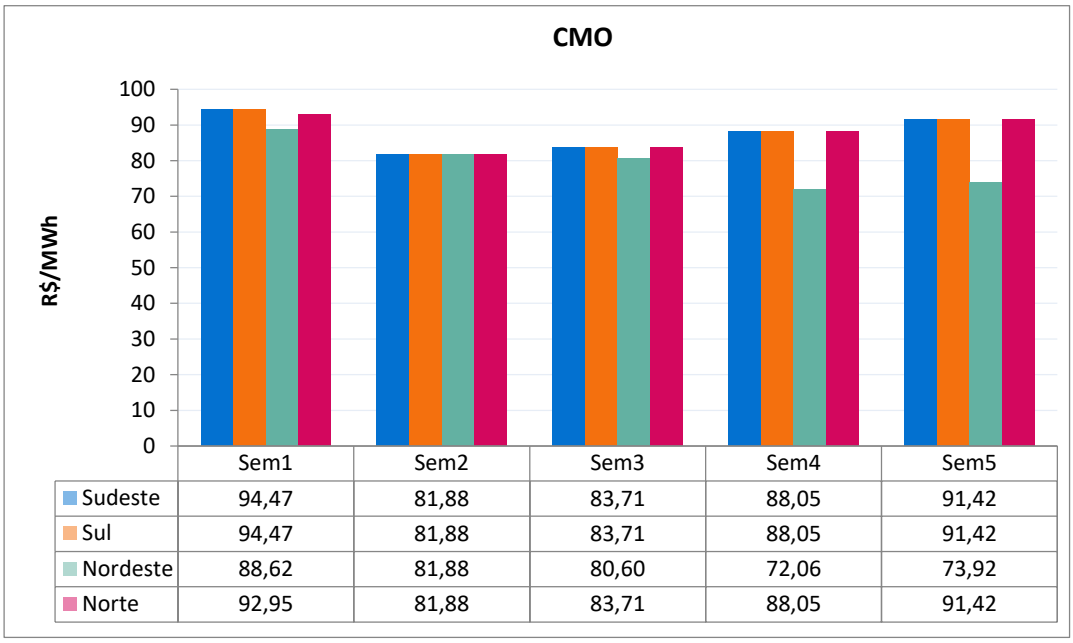

5.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração dimensionada para fechamento do balanço energético do SIN.

Região Sul → Geração dimensionada de forma a evitar/minimizar vertimentos nas usinas desta região, respeitando-se as restrições ambientais vigentes.

Região NE → Intercâmbio de energia definido em função dos recursos energéticos da região, respeitando-se os limites elétricos vigentes para o subsistema.

Região Norte → Geração dimensionada de forma a otimizar os recursos desta região e buscando-se a aderência a curva guia para o armazenamento da UHE Tucuruí.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO desta revisão do PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

Foram realizados 8 estudos, onde caso inicial foi construído com base nos dados oficiais da última revisão deste PMO. Neste primeiro estudo a partida dos reservatórios foi estimada conforme indicado para esta semana na última revisão.

O segundo estudo foi realizado com os dados do caso inicial sendo substituída previsão de vazões para esta revisão.

A partir do conjunto de dados do segundo estudo foram elaborados os demais casos onde foram atualizados, sequencialmente, as seguintes informações: níveis de partida dos reservatórios, previsão de carga, disponibilidade, limites elétricos, restrições hidráulicas e por fim os demais dados que compõe toda a informação referente a atual revisão.

A atualização da previsão de vazões foi o principal fator a influenciar na elevação do CMO, de todos os subsistemas, em relação à semana anterior.

Figura 3 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO, Sul e Norte

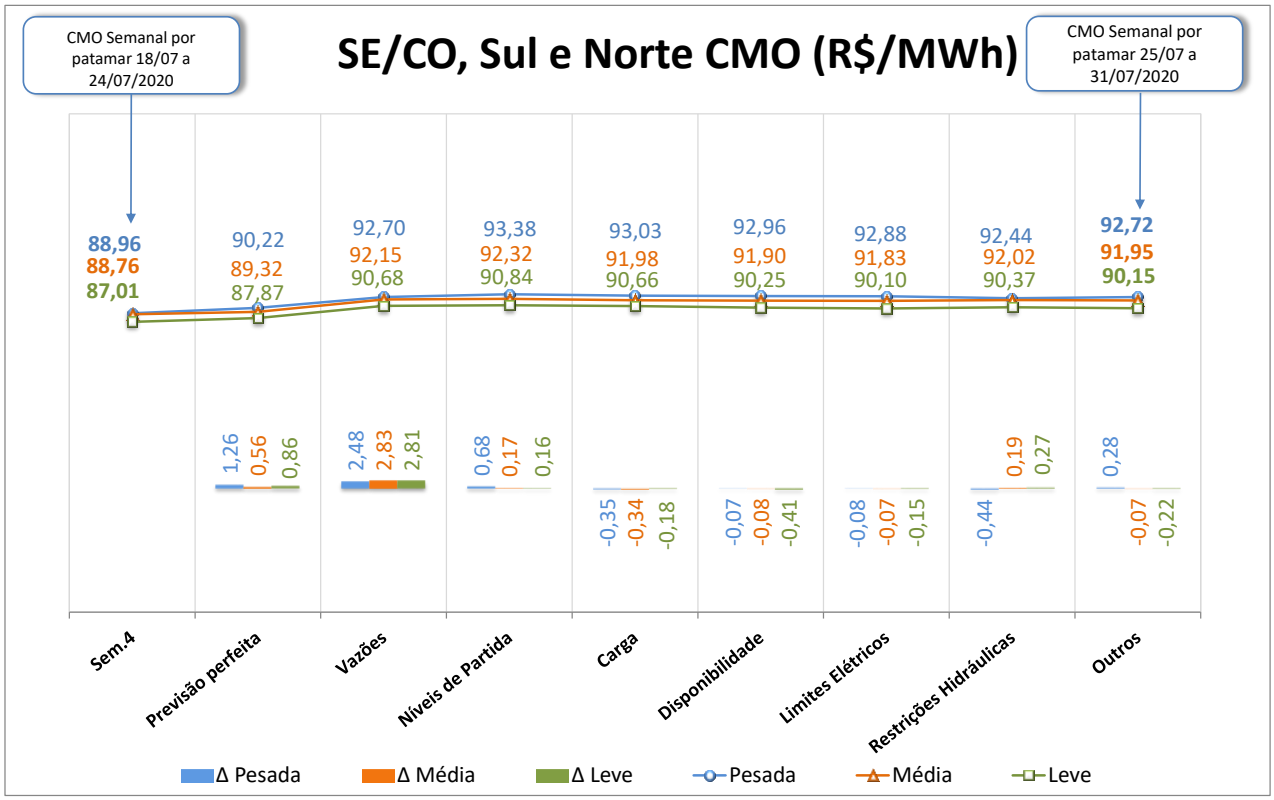

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 4 – Análise da variação do CMO nos subsistemas Nordeste

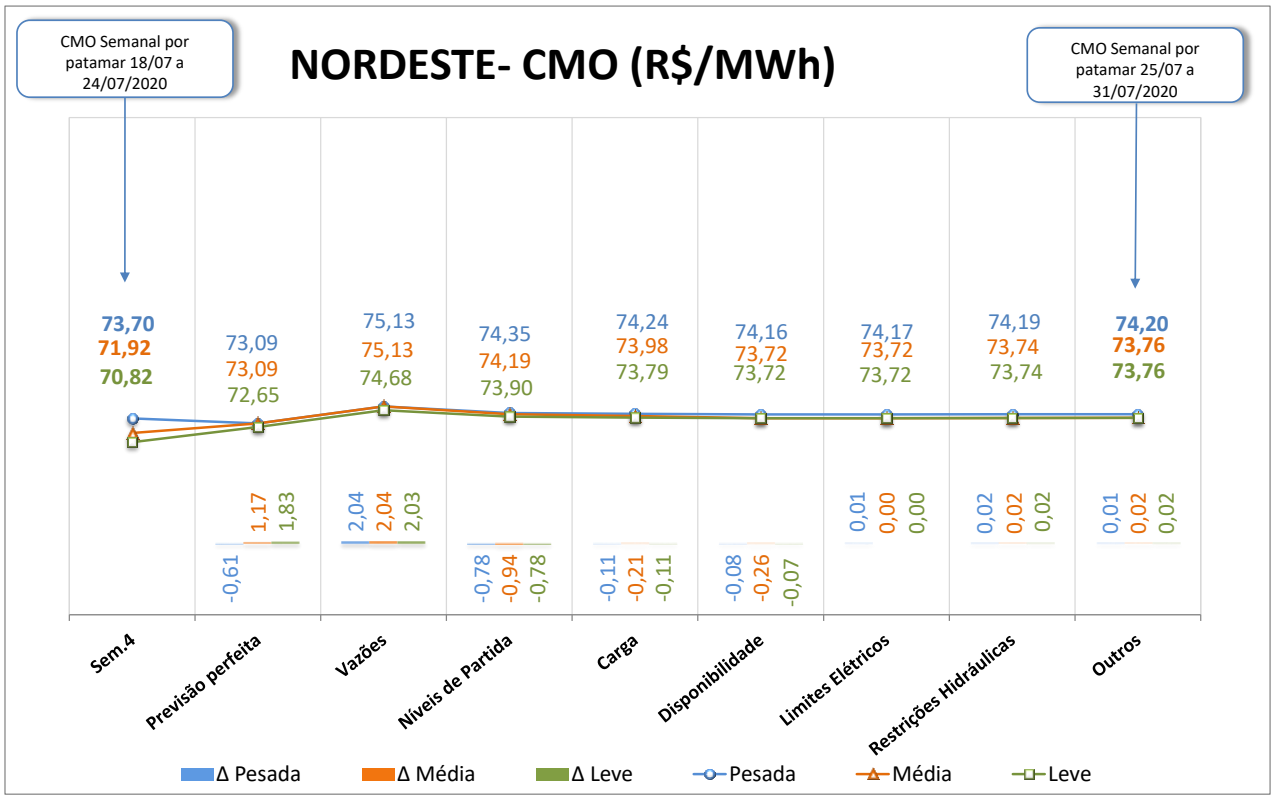

7. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 5 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade, para a próxima semana operativa.

Figura 5 – Geração térmica para a próxima semana operativa

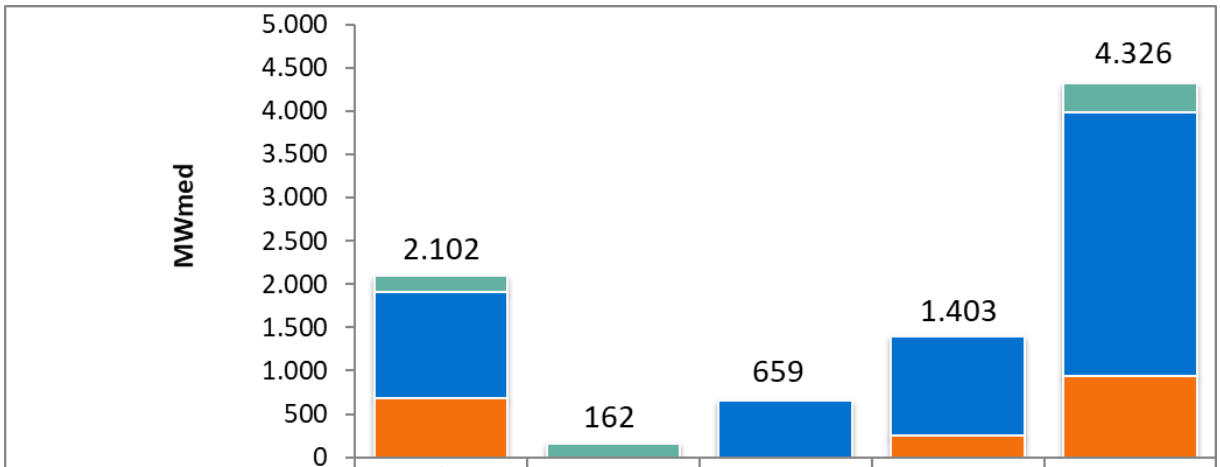

	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
GARANTIA ENERGÉTICA	0	0	0	0	0
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	187	160	0	0	347
INFLEXIBILIDADE	1227	2	659	1149	3036
ORDEM DE MÉRITO	688	0	0	254	942

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Na tabela abaixo segue a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 26/09/2020 a 02/10/2020.

Tabela 4 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	103,50	83,97 (2)	83,97 (2)	83,86 (2)
LUIZORMELO	15	151,05	83,97 (2)	83,97 (2)	83,86 (2)
PSERGIPE I	224	187,78	74,77 (2)	74,77 (2)	74,77 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Apesar da UTE Luiz O. R. Melo não estar despachada por ordem de mérito, há necessidade do despacho de, pelo menos, 204 MW dessa usina para reduzir o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e na região Norte do Espírito Santo. Desta forma, a UTE Luiz O. R. Melo deverá ser despachada por razão elétrica, na referida semana, em 204 MW.

8. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

8.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 5 – Energia Ofertada para Importação

	Oferta de Energia para a Semana de 25/7 a 31/7 (MWmed)			
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Total
Carga Pesada	70,0	60,0	190,0	320,0
Carga Média	70,0	60,0	190,0	320,0
Carga Leve	70,0	60,0	190,0	320,0
CVU (R$/MWh)	247,62	382,58	688,95	

Conforme declaração do agente, a conversora de Rivera terá sua capacidade de transferência de potência reduzida para 55,3 MW no dia 28/07/2020 das 07:15h até às 14:15h.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

- **Enel**

Tabela 6 – Energia Ofertada para Importação

	Oferta de Energia para a Semana de 25/7 a 31/7 (MWmed)		
	Bloco 1	Bloco 2	Total
Carga Pesada	60,0	190,0	250,0
Carga Média	60,0	190,0	250,0
Carga Leve	60,0	190,0	250,0
CVU (R$/MWh)	391,89	704,96	

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

8.2. República da Argentina

Para a semana operativa de 25/07/2020 a 31/07/2020, não houve oferta de importação de energia da República da Argentina.

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de Agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

9. ESTIMATIVA DE ENCARGOS OPERATIVOS

A tabela a seguir apresenta a expectativa do custo de despacho térmico por restrição elétrica para esta semana operativa.

Tabela 7 – Expectativa de custo de despacho térmico por Restrição Elétrica

UTE Potência Instalada (MW)	CVU (R$/MWh)	Geração (MWmed)			ESS ELÉTRICO
		Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve	
LUIZORMELO (204)	R$ 151,05	187,0	187,0	187,0	**R$ 1.873.291,20**
TOTAL SE/CO					R$ 1.873.291,20

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 8 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	20.115	**78**	20.586	**80**	21.053	**82**
Sul	12.348	**112**	13.025	**119**	13.696	**125**
Nordeste	2.681	**70**	2.712	**71**	2.742	**72**
Norte	5.021	**95**	5.081	**96**	5.141	**97**

Tabela 9 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 24/7	% EARmáx - 31/7		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
Sudeste	49,3	48,2	48,4	48,6
Sul	61,3	53,0	55,6	58,3
Nordeste	83,3	80,5	80,6	80,6
Norte	82,1	82,2	82,2	82,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de julho, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO.

Tabela 10 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	25/07/2020 a 31/07/2020		jul-20	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	2.103	72	2.339	80
Madeira	2.571	66	3.149	81
Teles Pires	628	64	723	73
Itaipu	2.180	70	2.832	91
Paraná	9.005	72	10.076	80
Paranapanema	838	37	1.370	60
Sul	4.811	81	10.528	177
Iguaçu	1.682	34	2.497	50
Nordeste	2.486	65	2.712	71
Norte	1.803	69	2.147	82
Belo Monte	1.138	70	1.784	110
Manaus	956	90	1.143	108

Tabela 11 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	31-jul	31-jul
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	42,4	42,4
Madeira	60,8	60,8
Teles Pires	28,6	28,6
Itaipu	22,9	22,9
Paraná	51,7	51,7
Paranapanema	37,0	37,0
Sul	72,3	72,3
Iguaçu	40,6	40,6
Nordeste	80,6	80,6
Norte	83,6	83,6
Belo Monte	100,0	100,0
Manaus	55,5	55,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

12. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Combustível	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	159,8	159,8	159,8				159,8	159,8	159,8				159,8	159,8	159,8
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12				0,0	0,0	0,0									
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	83,15				400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0
BAIXADA FL (530)	Gás	91,57				520,0	520,0		520,0	520,0					520,0	520,0	
NORTEFLU 2 (100)	Gás	94,21															
SANTA CRUZ (500)	GNL	103,50															
UTE STA VI (41)	Biomassa	116,91	13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0
LUIZORMELO (204)	GNL	151,05										187,0	187,0	187,0	187,0	187,0	187,0
NORTEFLU 3 (200)	Gás	180,11															
ATLANTICO (235)	Resíduos	191,73	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
T.LAGOAS (350)	Gás	224,22															
TERMORIO (1036)	Gás	267,33	150,0	150,0	150,0				150,0	150,0	150,0				150,0	150,0	150,0
JUIZ DE FO (87)	Gás	283,74															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
CUBATAO (216)	Gás	332,47	45,0	45,0	45,0				45,0	45,0	45,0				45,0	45,0	45,0
SEROPEDICA (386)	Gás	343,28															
IBIRITE (226)	Gás	346,37															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	369,80															
CUIABA CC (529)	Gás	377,54															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
VIANA (175)	Óleo	528,92															
NPIRATINGA (572)	Gás	548,04															
T.MACAE (929)	Gás	611,64															
TNORTE 2 (340)	Óleo	910,86															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	924,61															
IGARAPE (131)	Óleo	939,55															
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
DAIA (44)	Diesel	1178,20															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1235,41															
XAVANTES (54)	Diesel	1694,55															
TOTAL SE/CO (10634)			1226,50	1226,50	1226,50	920,0	920,0	400,0	2146,5	2146,5	1626,5	187,0	187,0	187,0	2333,5	2333,5	1813,5

REGIÃO SUL																	
Combustível	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PAMPA SUL (345)	Carvão	67,12				0,0	0,0	0,0									
SAO SEPE (8)	Biomassa	84,44				0,0	0,0	0,0									
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	86,15				0,0	0,0	0,0									
J.LACER. C (363)	Carvão	206,84															
J.LACER. B (262)	Carvão	244,14										160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	245,21															
J.LAC. A1 (100)	Carvão	270,48															
URUGUAIANA (640)	Gás	278,48															
MADEIRA (4)	Biomassa	307,84	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68															
ARAUCARIA (484)	Gás	556,16															
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
TOTAL SUL (2957)			2,00	2,00	2,00	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	160,0	160,0	160,0	162,0	162,0	162,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Combustível	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
P.PECEM1 (720)	Carvão	141,30															
P.PECEM2 (365)	Carvão	153,07															
PROSPERIDA (28)	Gás	159,37															
T.BAHIA (186)	Gás	159,52	150,0	150,0	150,0				150,0	150,0	150,0				150,0	150,0	150,0
VALE ACU (368)	Gás	165,38	155,0	155,0	155,0				155,0	155,0	155,0				155,0	155,0	155,0
TERMOPE (533)	Gás	177,66	260,0	260,0	260,0				260,0	260,0	260,0				260,0	260,0	260,0
FORTALEZA (327)	Gás	180,57															
PSERGIPE I (1516)	GNL	187,78	50,0	150,0	50,0				50,0	150,0	50,0				50,0	150,0	50,0
T.CAMACARI (120)	Gás	345,02															
TERMOCEARA (223)	Gás	370,63															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	446,42															
MARACANAU (168)	Óleo	508,56															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12	24,0	24,0	24,0				24,0	24,0	24,0				24,0	24,0	24,0
TERMOCABO (50)	Óleo	522,68															
SUAPE II (381)	Óleo	526,52															
TERMONE (171)	Óleo	528,68															
TERMOPB (171)	Óleo	528,68															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	528,93															
GLOBAL I (149)	Óleo	600,78															
GLOBAL II (149)	Óleo	600,78															
BAHIA_1 (31)	Óleo	730,68															
ALTOS (13)	Diesel	1023,80															
ARACATI (11)	Diesel	1023,80															
BATURITE (11)	Diesel	1023,80															
C.MAIOR (13)	Diesel	1023,80															
CAUCAIA (15)	Diesel	1023,80															
CRATO (13)	Diesel	1023,80															
IGUATU (15)	Diesel	1023,80															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	1023,80															
MARAMBAIA (13)	Diesel	1023,80															
NAZARIA (13)	Diesel	1023,80															
PECEM (15)	Diesel	1023,80															
AREMBEPE (150)	Óleo	1166,88															
MURICY (147)	Óleo	1166,88															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	1222,67															
POTIGUAR (53)	Diesel	1222,68															
PETROLINA (136)	Óleo	1280,24															
PAU FERRO (94)	Diesel	1379,03															
TERMOMANAU (143)	Diesel	1379,03															
TOTAL NE (6992)			639,00	739,00	639,00	0,0	0,0	0,0	639,0	739,0	639,0	0,0	0,0	0,0	639,0	739,0	639,0

REGIÃO NORTE

Combustível	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5
PONTA NEGR (66)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	58,99	75,0	75,0	75,0	43,3	44,4	47,5	118,3	119,4	122,5				118,3	119,4	122,5
UTE MAUA 3 (591)	Gás	58,99	264,0	264,0	264,0	263,9	202,9	129,8	527,9	466,9	393,8				527,9	466,9	393,8
MARANHAO3 (519)	Gás	82,48	490,0	490,0	490,0	4,8	25,3	22,7	494,8	515,3	512,7				494,8	515,3	512,7
MARANHAO V (338)	Gás	97,45															
MARANHAOIV (338)	Gás	97,45															
P. ITAQUI (360)	Carvão	147,67															
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
N.VENECIA2 (270)	Gás	223,51															
GERAMAR1 (166)	Óleo	528,91															
GERAMAR2 (166)	Óleo	528,91															
TOTAL NORTE (3356)			1148,5	1148,5	1148,5	312,0	272,6	200,0	1460,5	1421,1	1348,5	0,0	0,0	0,0	1460,5	1421,1	1348,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.