1. APRESENTAÇÃO

No início da semana de 17/07 a 23/07/2021 ocorreu chuva fraca na bacia do rio Paranapanema e em pontos isolados da incremental a UHE Itaipu e do Iguaçu. Na região Norte, o padrão de precipitação permaneceu em forma de pancadas isoladas nos trechos baixos das bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingu.

No início da semana de 24/07 a 30/07 deve ocorrer chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e em pontos isolados do Paranapanema e da incremental a UHE de Itaipu. No restante da semana as bacias hidrográficas da região Sul apresentam período de estiagem. No Norte, o padrão de precipitação das últimas semanas se mantém.

Para a semana operativa de 24/07 a 30/07/2021, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai e da República da Argentina. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 1.109,51/MWh para R$ 1.239,00/MWh
- Sul: de R$ 1.109,51/MWh para R$ 1.239,00/MWh
- Nordeste: de R$ 1.109,51/MWh para R$ 1.239,00/MWh
- Norte: de R$ 1.109,51/MWh para R$ 1.239,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 29 e 30 de julho será realizada a reunião de elaboração do PMO Agosto de 2021, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

3.1. PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

No início da semana operativa uma frente fria avançou pelos estados das regiões Sul e Sudeste, ocasionando chuva fraca na bacia do rio Paranapanema e em pontos isolados da incremental a UHE Itaipu e do Iguaçu (Figura 1). Na região Norte, o padrão de precipitação permaneceu em forma de pancadas isoladas nos trechos baixos das bacias dos rios Madeira, Tapajós e Xingu.

Figura 1 - Precipitação observada (mm) no período de 17/07/2021 a 23/07/2021.

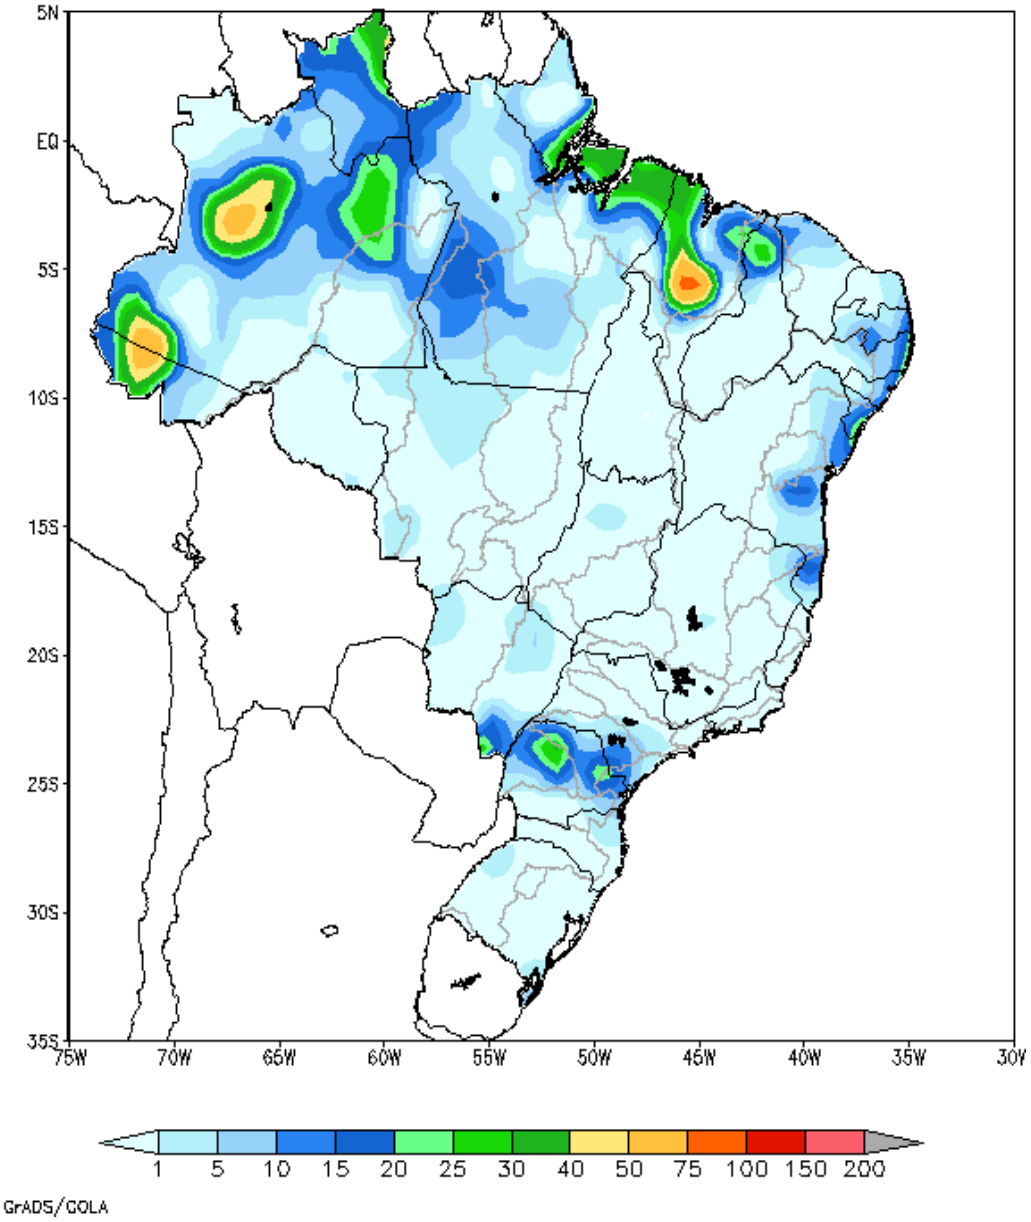

A **Tabela 1** apresenta as energias naturais afluentes das semanas recentes. São apresentados os valores verificados na semana 10/07/2021 a 16/07/2021 e os estimados para fechamento da semana de 17/07/2021 a 23/07/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 1 – Previsão de ENAs da Revisão 4 de Julho/2021

Revisão 4 do PMO de julho/2021 - ENAs previstas				
Subsistema	24/07 a 30/07/2021		Mês de julho	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	13.773	54	15.542	60
S	3.529	32	4.843	44
NE	1.565	41	1.601	42
N	3.556	67	4.306	82

4. PREVISÃO DE CARGA

A recuperação de atividades dos setores de comércio e serviços, onde se concentra cerca de 70% do emprego gerado no país, associado à manutenção do ritmo elevado da produção industrial têm se refletido no desempenho da carga. A recuperação da economia apontada por vários indicadores econômicos fez com que várias instituições elevassem as previsões de alta do PIB em 2021. Os serviços prestados às famílias já estão se recuperando. De acordo com divulgação do PMI® Serviços IHS Markit para o Brasil, em junho as empresas de serviços registraram o aumento mensal mais acentuado na atividade de negócios em quase oito anos e meio, além disso foi registrada uma retomada do índice de emprego no setor. Subindo pelo terceiro mês consecutivo, a confiança do comércio, divulgada pela FGV, consolida a tendência positiva que o setor vem passando após período de medidas mais restritivas no final do primeiro trimestre de 2021.

As previsões meteorológicas indicam para a próxima semana operativa, temperaturas amenas e semelhantes às observadas na semana em curso nas capitais das regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul, em relação às observadas na semana atual.

Para as capitais dos subsistemas Norte e Nordeste as sinalizações meteorológicas indicam manutenção das condições de temperaturas e precipitação observadas ao longo das últimas semanas, típicas para essa época do ano.

As taxas de crescimento previstas para o mês de julho em relação ao mesmo mês do ano anterior, são de 0,5% para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, 3,8% para o subsistema Sul, 8,6% no Nordeste e 8,2% no subsistema do Norte.

Tabela 2 – Evolução da carga do PMO de Julho 2021

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)						CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	6ª Sem	jul/21	Var. (%) jul/21 -> jul/20
SE/CO	36.744	36.515	37.090	36.691	37.044	37.236	36.842	0,5%
Sul	11.475	11.345	11.479	11.651	11.615	11.502	11.519	3,8%
Nordeste	10.608	10.749	11.038	10.981	11.017	11.036	10.927	8,6%
Norte	5.765	5.766	5.912	5.997	5.998	6.040	5.912	8,2%
SIN	64.592	64.375	65.519	65.320	65.674	65.814	65.200	3,0%

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 3 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	1.275,95	1.275,95	1.275,95	1.275,95
Média	1.268,24	1.268,24	1.268,24	1.268,24
Leve	1.196,58	1.196,58	1.196,58	1.196,58
Média Semanal	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 2 – Evolução semanal do CMO

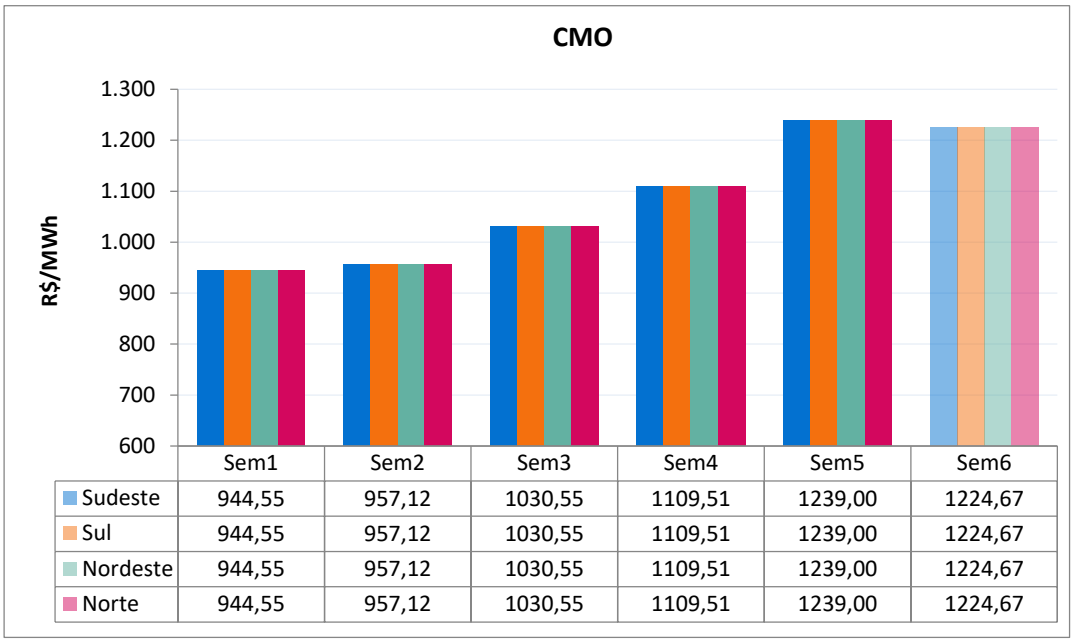

5.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração minimizada de acordo com os condicionantes hidráulicos.

Região Sul → Geração dimensionada para fechamento do balanço energético do SIN.

Região NE → Aumento da geração eólica e da exportação de energia, modulando em função de seus recursos energéticos, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região Norte → Redução das disponibilidades energéticas e, consequentemente, da sua exploração, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO deste PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

Foram realizados 8 estudos, onde o caso inicial foi construído com base nos dados oficiais da última revisão deste PMO. Neste primeiro estudo, denominado de "previsão perfeita", a partida dos reservatórios foi estimada conforme indicado para esta semana na última revisão.

O segundo estudo foi realizado com os dados do caso inicial sendo substituída a previsão de vazões.

A partir do conjunto de dados do segundo estudo foram elaborados os demais casos onde foram atualizadas, sequencialmente, as seguintes informações: níveis de partida dos reservatórios, previsão de carga, disponibilidade das usinas térmicas e hidráulicas, restrições de limites de intercâmbio, restrições hidráulicas e, por fim, os demais dados que compõem toda informação referente a atual revisão.

Os custos marginais de operação dos quatro subsistemas que compõem o SIN permanecem acoplados e são apresentados na Figura 3. A atualização da previsão de vazões e as alterações nas disponibilidades das usinas térmicas e hidráulicas foram os fatores que contribuíram para a elevação dos CMO dos subsistemas SE/CO, S, NE e N.

Figura 3 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO, S, NE e N

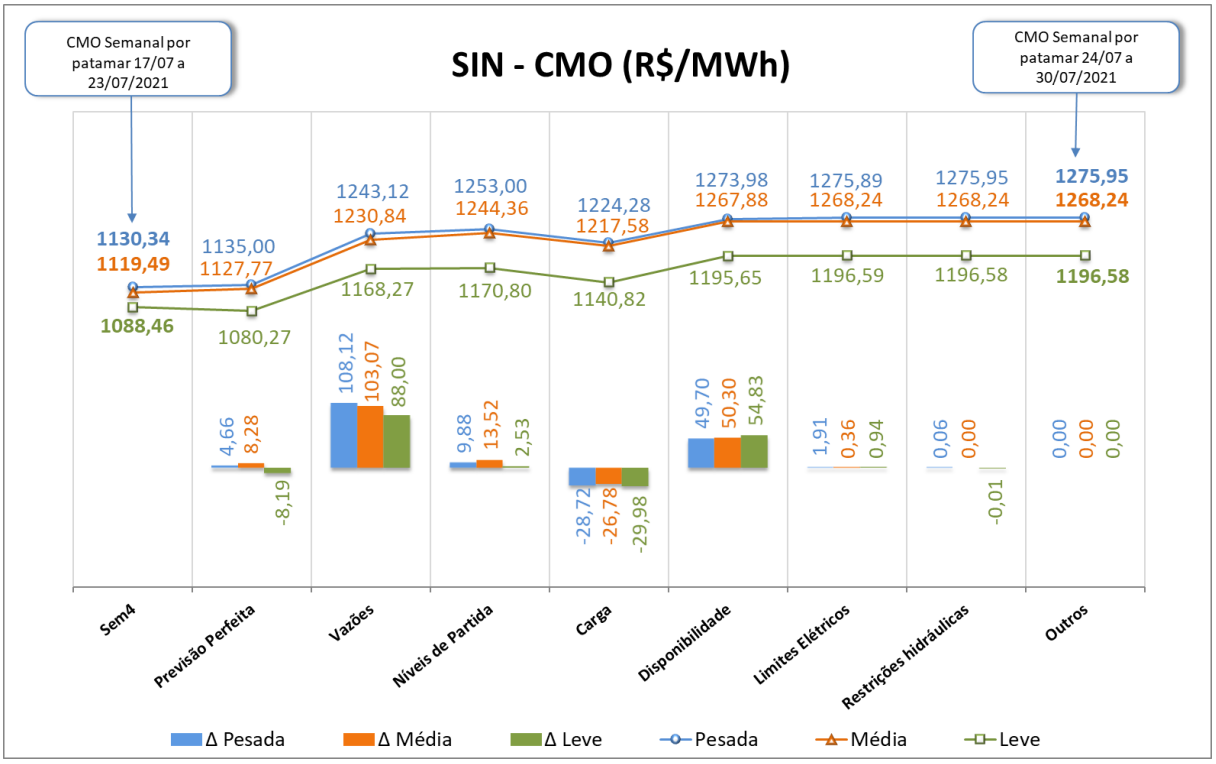

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 4 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 4 – Geração térmica para a próxima semana operativa

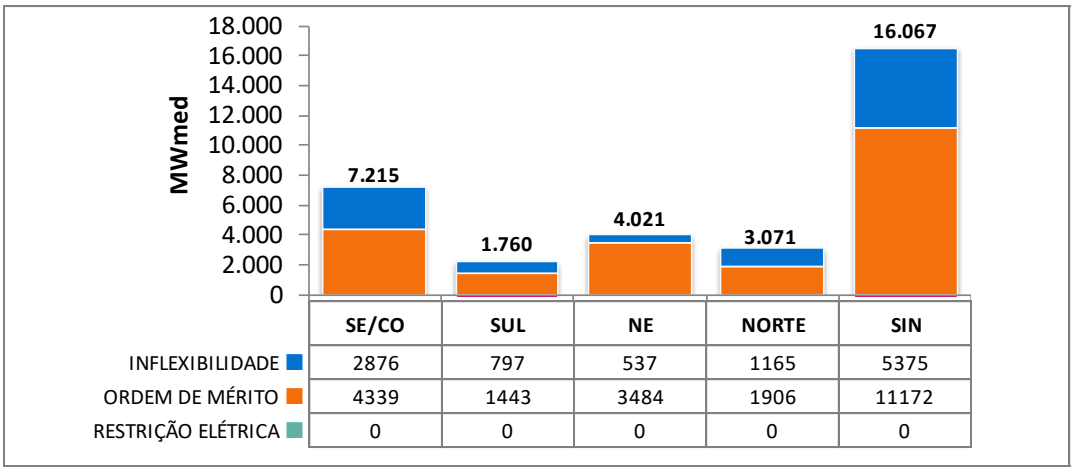

	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
INFLEXIBILIDADE	2876	797	537	1165	5375
ORDEM DE MÉRITO	4339	1443	3484	1906	11172
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 25/09/2021 a 01/10/2021.

Tabela 4 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	227,91	1071,37 (1)	1071,37 (1)	1070,20 (1)
LUIZORMELO	15	348,84	1071,37 (1)	1071,37 (1)	1070,20 (1)
PSERGIPE I	224	306,97	370,18 (1)	370,18 (1)	370,18 (1)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 25/09 a 01/10/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

8.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 5 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 24/07 a 30/07 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	100	50	85	50	285
Carga Média	100	50	85	50	285
Carga Leve	100	50	85	50	285
CVU (R$/MWh)	962,21	1.236,90	1.594,19	1.784,62	

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 24/07 a 30/07 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	100	50	85	50	285
Carga Média	100	50	85	50	285
Carga Leve	100	50	85	50	285
CVU (R$/MWh)	959,81	1.229,98	1.589,46	1.778,66	

8.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 7 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 24/07 a 30/07 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	400	400	400	400	600	2.200
Carga Média	400	400	400	400	600	2.200
Carga Leve	400	400	400	400	600	2.200
CVU (R$/MWh)	938,60	1.034,60	1.098,60	1.130,60	1.514,04	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 8 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	15.054	**59**	15.542	**60**	16.030	**62**
Sul	4.408	**40**	4.843	**44**	5.160	**47**
Nordeste	1.576	**41**	1.601	**42**	1.626	**43**
Norte	4.232	**80**	4.306	**82**	4.381	**83**

Tabela 9 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 23/07	% EARmáx - 31/07		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	26,8	25,8	26,0	26,2
Sul	54,8	47,1	47,6	48,0
Nordeste	56,4	54,7	54,6	54,7
Norte	80,6	77,2	80,0	79,9

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de julho, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO.

Tabela 10 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	24/07/2021 a 30/07/2021		jul-21	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	1.585	55	1.752	60
Madeira	2.612	68	3.341	86
Teles Pires	683	69	776	79
Itaipu	1.911	61	2.125	68
Paraná	5.916	47	6.410	51
Paranapanema	978	43	1.034	45
Sul	2.332	39	3.080	52
Iguaçu	1.198	24	1.762	35
Nordeste	1.565	41	1.601	42
Norte	1.489	57	1.747	67
Belo Monte	718	44	1.173	72
Manaus	1.372	129	1.524	144

Tabela 11 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	30-jul	31-jul
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	34,8	34,6
Madeira	71,9	71,6
Teles Pires	59,5	58,8
Itaipu	11,7	12,9
Paraná	21,7	21,6
Paranapanema	38,3	38,3
Sul	51,4	50,6
Iguaçu	46,0	44,9
Nordeste	54,8	54,6
Norte	79,3	79,2
Belo Monte	96,0	95,5
Manaus	95,1	94,9

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	85,0	85,0	85,0				85,0	85,0	85,0				85,0	85,0	85,0
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1134,0	0,0	0,0	0,0	1350,0	1350,0	1134,0				1350,0	1350,0	1134,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	82,94	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0
NORTEFLU 2 (100)	Gás	95,16	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
O.PINTADA (50)	Biomassa	112,47	5,0	5,0	5,0	45,0	45,0	45,0	50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	121,49	13,0	13,0	13,0	28,4	28,4	28,4	41,4	41,4	41,4				41,4	41,4	41,4
PREDILECTA (5)	Biomassa	158,95	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0				5,0	5,0	5,0
NORTEFLU 3 (200)	Gás	180,48	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0
ATLANTICO (235)	Resíduos	202,37	178,1	178,1	178,1	0,0	0,0	0,0	178,1	178,1	178,1				178,1	178,1	178,1
BAIXADA FL (530)	Gás	224,60				530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0				530,0	530,0	530,0
SANTA CRUZ (500)	GNL	227,91				175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0				175,0	175,0	175,0
T.LAGOAS (350)	Gás	262,50				270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0				270,0	270,0	270,0
JUIZ DE FO (87)	Gás	283,74				84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8				84,8	84,8	84,8
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
TERMORIO (1036)	Gás	329,49				500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0				500,0	500,0	500,0
LUIZORMELO (204)	GNL	348,84				204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0				204,0	204,0	204,0
CUBATAO (216)	Gás	350,13				209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0				209,0	209,0	209,0
SEROPEDICA (386)	Gás	410,56				257,1	257,1	257,1	257,1	257,1	257,1				257,1	257,1	257,1
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
NPIRATINGA (572)	Gás	548,04				281,4	281,4	281,4	281,4	281,4	281,4				281,4	281,4	281,4
NORTEFLU 4 (127)	Gás	600,80				126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				126,0	126,0	126,0
IBIRITE (226)	Gás	650,77				222,0	222,0	222,0	222,0	222,0	222,0				222,0	222,0	222,0
CUIABA CC (529)	Gás	701,88				490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0				490,0	490,0	490,0
T.MACAE (929)	Gás	738,49				737,4	737,4	737,4	737,4	737,4	737,4				737,4	737,4	737,4
PALMEIR_GO (176)	Diesel	762,95				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
TNORTE 2 (340)	Óleo	910,86				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
VIANA (175)	Óleo	920,04				174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6				174,6	174,6	174,6
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
DAIA (44)	Diesel	1019,32				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1066,14				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
XAVANTES (54)	Diesel	1464,89															
W.ARJONA (177)	Gás	1741,11															
TOTAL SE/CO (10735)			2972,1	2972,1	2756,1	4338,7	4338,7	4338,7	7310,8	7310,8	7094,8	0,0	0,0	0,0	7310,8	7310,8	7094,8

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	0,00															
PAMPA SUL (345)	Carvão	69,75				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	87,75	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0				8,0	8,0	8,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	90,73	310,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	310,0				310,0	310,0	310,0
J.LACER. C (363)	Carvão	206,84	135,0	200,0	200,0	0,5	20,0	90,4	135,5	220,0	290,4				135,5	220,0	290,4
J.LACER. B (262)	Carvão	244,14	160,0	160,0	160,0	102,0	102,0	102,0	262,0	262,0	262,0				262,0	262,0	262,0
J.LAC. A2 (132)	Carvão	245,21	70,0	70,0	70,0	62,0	62,0	62,0	132,0	132,0	132,0				132,0	132,0	132,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	270,48	70,0	70,0	70,0	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
MADEIRA (4)	Biomassa	321,94	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
CANOAS (249)	Diesel	698,14				243,1	243,1	243,1	243,1	243,1	243,1				243,1	243,1	243,1
ARAUCARIA (484)	Gás	1138,07				480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0				480,0	480,0	480,0
TOTAL SUL (2957)			755,0	820,0	820,0	918,6	938,1	1008,5	1673,6	1758,1	1828,5	0,0	0,0	0,0	1673,6	1758,1	1828,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ALTOS (13)	Diesel	-															
ARACATI (11)	Diesel	-															
BATURITE (11)	Diesel	-															
C.MAIOR (13)	Diesel	-															
CAUCAIA (15)	Diesel	-															
CRATO (13)	Diesel	-															
IGUATU (15)	Diesel	-															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	-															
MARAMBAIA (13)	Diesel	-															
NAZARIA (13)	Diesel	-															
PECEM (15)	Diesel	-															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	87,81	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5	11,0	11,0	11,0				11,0	11,0	11,0
PROSPERIDA (28)	Gás	165,61				28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0				28,0	28,0	28,0
TERMOPE (533)	Gás	173,38	532,7	532,7	532,7	0,0	0,0	0,0	532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7
FORTALEZA (327)	Gás	245,46				326,6	287,0	239,5	326,6	287,0	239,5				326,6	287,0	239,5
PSERGIPE I (1516)	GNL	306,97															
P.PECEM1 (720)	Carvão	318,63				720,0	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0				720,0	720,0	720,0
P.PECEM2 (365)	Carvão	321,70				365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0				365,0	365,0	365,0
TERMOCEARA (223)	Gás	431,13				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
VALE ACU (368)	Gás	696,57				110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0				110,0	110,0	110,0
T.BAHIA (186)	Gás	715,08				158,9	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9				158,9	158,9	158,9
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	792,95				12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1				12,1	12,1	12,1
BAHIA_1 (31)	Óleo	818,43				27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0				27,0	27,0	27,0
MARACANAU (168)	Óleo	894,72				125,0	124,0	122,8	125,0	124,0	122,8				125,0	124,0	122,8
TERMOCABO (50)	Óleo	908,76				43,0	44,7	46,6	43,0	44,7	46,6				43,0	44,7	46,6
TERMONE (171)	Óleo	912,28				157,0	157,0	157,0	157,0	157,0	157,0				157,0	157,0	157,0
TERMOPB (171)	Óleo	912,28				154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0				154,0	154,0	154,0
CAMPINA_GR (169)	Óleo	920,06				126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0				126,0	126,0	126,0
SUAPE II (381)	Óleo	940,25				353,9	349,6	337,6	353,9	349,6	337,6				353,9	349,6	337,6
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	1002,56				45,8	31,8	14,7	45,8	31,8	14,7				45,8	31,8	14,7
POTIGUAR (53)	Diesel	1002,57				43,1	29,9	13,8	43,1	29,9	13,8				43,1	29,9	13,8
AREMBEPE (150)	Óleo	1021,36				125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0				125,0	125,0	125,0
MURICY (147)	Óleo	1021,36				108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0				108,0	108,0	108,0
GLOBAL I (149)	Óleo	1042,47				130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0				130,0	130,0	130,0
GLOBAL II (149)	Óleo	1042,47				130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0				130,0	130,0	130,0
PETROLINA (136)	Óleo	1120,20				132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0				132,0	132,0	132,0
PAU FERRO (94)	Diesel	1135,00				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
TERMOMANAU (143)	Diesel	1135,00				143,0	143,0	143,0	143,0	143,0	143,0				143,0	143,0	143,0
TOTAL NE (6889)			537,2	537,2	537,2	3569,9	3499,5	3407,5	4107,1	4036,7	3944,7	0,0	0,0	0,0	4107,1	4036,7	3944,7

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5				64,5	64,5	64,5
PONTA NEGR (66)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	85,72	494,8	515,3	512,7	0,0	0,0	0,0	494,8	515,3	512,7				494,8	515,3	512,7
APARECIDA (166)	Gás	106,99	75,0	75,0	75,0	65,6	67,8	69,5	140,6	142,8	144,5				140,6	142,8	144,5
UTE MAUA 3 (591)	Gás	106,99	264,0	264,0	264,0	326,8	293,7	200,9	590,8	557,7	464,9				590,8	557,7	464,9
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69				56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3				56,3	56,3	56,3
MARAN_VL_7 (336)	Gás	209,81				326,0	334,9	333,8	326,0	334,9	333,8				326,0	334,9	333,8
MARANIVL_7 (336)	Gás	209,81				325,9	334,9	333,7	325,9	334,9	333,7				325,9	334,9	333,7
MARAN_VL22 (1)	Gás	209,82				1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1				1,1	1,1	1,1
MARANIVL22 (1)	Gás	209,82				1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1				1,1	1,1	1,1
N.VEN2_L22 (27)	Gás	232,27				27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0				27,0	27,0	27,0
N.VEN2_L7 (151)	Gás	232,27				144,4	150,2	149,4	144,4	150,2	149,4				144,4	150,2	149,4
P. ITAQUI (360)	Carvão	315,28				360,1	360,1	360,1	360,1	360,1	360,1				360,1	360,1	360,1
GERAMAR1 (166)	Óleo	920,02				159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2				159,2	159,2	159,2
GERAMAR2 (166)	Óleo	920,02				159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2				159,2	159,2	159,2
TOTAL NORTE (3264)			1153,3	1173,8	1171,2	1952,7	1945,5	1851,3	3106,0	3119,3	3022,5	0,0	0,0	0,0	3106,0	3119,3	3022,5

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.