PMO MARÇO 2022| SEMANA OPERATIVA DE 05/03 A 11/03/2022

1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 26/02 a 04/03/2022 ocorreu precipitação próxima a média na bacia do rio Iguaçu e na incremental à UHE Itaipu, e abaixo da média nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Paranapanema. As bacias hidrográficas da região Norte apresentaram pancadas de chuva, com valores inferiores à média semanal.

Na semana de 05/03 a 11/03/2022 deve ocorrer precipitação próxima a média semanal nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu. As bacias hidrográficas da região Norte apresentam pancadas de chuva, com valores previstos próximos à média, enquanto as demais bacias de interesse para o SIN apresentam precipitação em pontos isolados, com valores inferiores à média semanal.

Para a semana operativa de 05/03 a 11/03/2022, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO. Para a referida semana, não houve oferta de energia da República da Argentina.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 10,03/MWh para R$ 12,08/MWh
- Sul: de R$ 10,71/MWh para R$ 13,90/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 24 e 25 de março será realizada a reunião de elaboração do PMO de Abril de 2022, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

3.1. PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

A próxima semana operativa apresentará um padrão sinótico similar ao da semana atual, com a passagem de duas frentes frias na região Sul ocasionando precipitação próxima a média semanal nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu. As bacias hidrográficas da região Norte apresentam pancadas de chuva, com valores previstos próximos à média, enquanto as demais bacias de interesse para o SIN apresentam precipitação em pontos isolados, com valores inferiores à média semanal (Figura 1).

Figura 1 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF - 05 a 11/03/2022

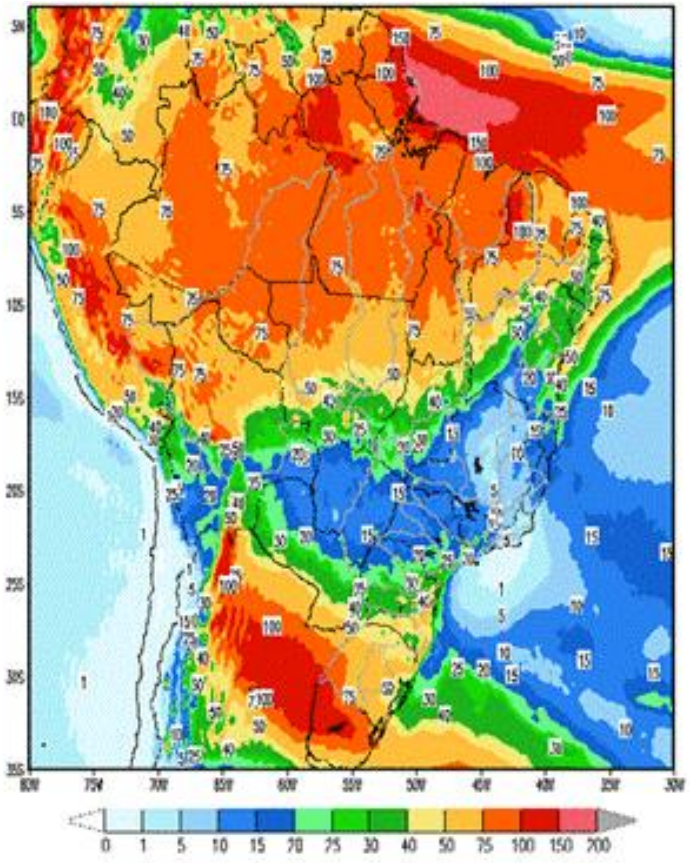

Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Sul e Norte, recessão nas afluências do subsistema Sudeste/Centro-Oeste e estabilidade nas afluências do subsistema Nordeste. A previsão mensal para março indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul e acima da média histórica para os subsistemas Nordeste e Norte.

Tabela 1 – Previsão de ENAs da revisão 1 de março/2022

Revisão 1 do PMO de Março/2022 - ENAs previstas				
Subsistema	05/03 a 11/03/2022		Mês de março	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	51.975	75	52.232	75
S	3.230	46	3.569	51
NE	19.733	139	18.367	130
N	30.006	112	30.873	116

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PREVISÃO DE CARGA

O desempenho da carga ao longo dos primeiros meses do ano tem sido influenciado pela elevada incerteza na economia. Publicações recentes da Fundação Getúlio Vargas – FGV mostram uma desaceleração da demanda na indústria e uma persistência dos gargalos produtivos que pressionam os custos, fato esse que vem se refletindo no Índice de Confiança da Indústria que apresentou sua maior sequência de quedas desde 2014, ao recuar 1,7 ponto em fevereiro/2022. Em contrapartida, o Índice de Confiança do Consumidor subiu 3,8 pontos no mês de fevereiro, ao registrar 77,9. Contudo, esse índice segue em níveis baixos, em termos históricos, que associado ao comportamento volátil dos consumidores nos últimos meses mostra que ainda é preciso ter cautela.

As sinalizações meteorológicas indicam para a próxima semana a manutenção das condições observadas na semana em curso em todas as regiões do país, onde foram observadas temperaturas elevadas principalmente nas regiões Sudeste/Centro-Oeste e Sul.

Destaca-se para a região Sul há previsão de suave redução das temperaturas no decorrer da semana operativa em função da passagem de frente fria. Além disso, há expectativa de ocorrência de pancadas de chuva de baixa intensidade todos os dias da semana em São Paulo e nas capitais da região Sul, a exceção de Porto Alegre onde as previsões indicam precipitação somente na quinta e sexta-feira.

Para as regiões Nordeste e Norte são esperadas temperaturas elevadas para todas as capitais e previsão de ocorrência de chuva em todos os dias. Para Fortaleza, São Luís e Belém existe a expectativa de ocorrência de maiores totais de precipitação no final da semana em análise.

As taxas de crescimento previstas para o mês de março/2022 são de 1,2%, 4,0%, 3,8% e 0,2% para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, respectivamente.

Tabela 2 – Evolução da carga do PMO de Março 2022

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	mar/22	Var. (%) mar/22 -> mar/21
SE/CO	43.485	44.500	43.083	42.186	41.690	42.983	1,2%
Sul	14.014	14.179	13.536	13.210	12.847	13.536	4,0%
Nordeste	11.660	11.831	11.878	11.900	11.832	11.835	3,8%
Norte	5.654	5.826	5.829	5.912	5.945	5.847	0,2%
SIN	**74.813**	**76.336**	**74.326**	**73.208**	**72.314**	**74.201**	**2,0%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PRINCIPAIS RESULTADOS

5.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 3 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	12,43	16,16	0,00	0,00
Média	12,43	15,67	0,00	0,00
Leve	11,70	11,70	0,00	0,00
Média Semanal	12,08	13,90	0,00	0,00

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 2 – Evolução semanal do CMO

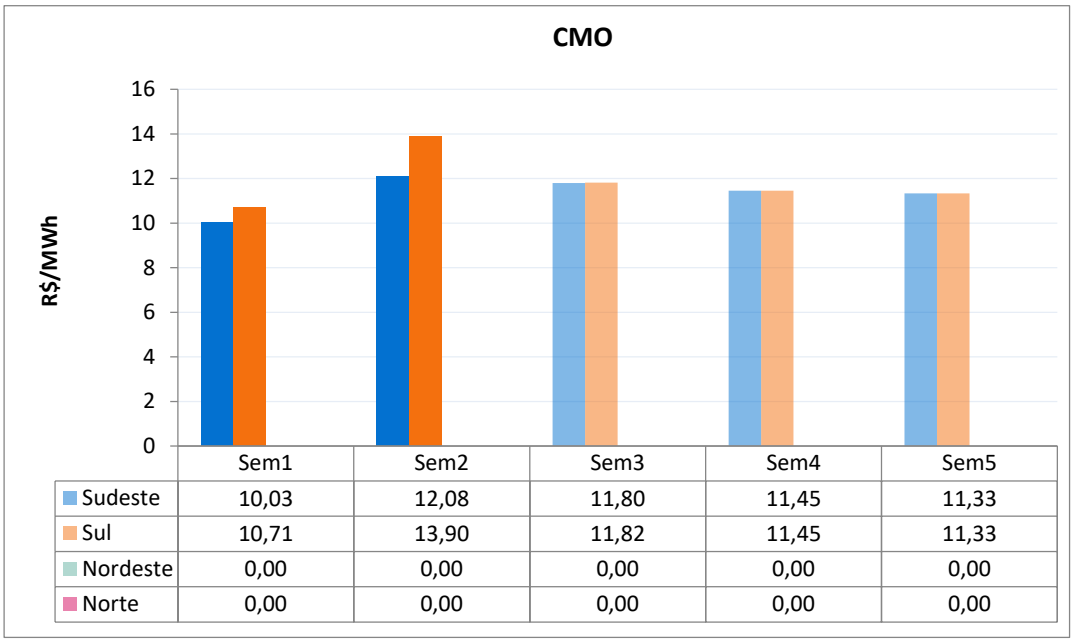

	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5
Sudeste	10,03	12,08	11,80	11,45	11,33
Sul	10,71	13,90	11,82	11,45	11,33
Nordeste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração de acordo com os condicionantes hidráulicos e a maximização de exportação para Sul.

Região Sul → Geração hidráulica visando a preservação dos armazenamentos.

Região NE → Manutenção da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se as restrições hidráulicas e os limites elétricos vigentes.

Região Norte → Exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO deste PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

Foram realizados 8 estudos, onde o caso inicial foi construído com base nos dados oficiais da última revisão deste PMO. Neste primeiro estudo, denominado de "previsão perfeita", a partida dos reservatórios foi estimada conforme indicado para esta semana na última revisão

O segundo estudo foi realizado com os dados do caso inicial sendo substituída a previsão de vazões.

A partir do conjunto de dados do segundo estudo foram elaborados os demais casos em que foram atualizadas, sequencialmente, as seguintes informações: níveis de partida dos reservatórios, previsão de carga, disponibilidade das usinas térmicas e hidráulicas, restrições de limites de intercâmbio, restrições hidráulicas e, por fim, os demais dados que compõem toda informação referente a atual revisão.

Os custos marginais de operação dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul são apresentados nas Figuras 3 e 4. O recebimento de energia pelo subsistema Sul nos patamares de carga pesada e média foi explorado até o seu limite e, consequentemente, os CMOs destes patamares ficaram desacoplados entre os subsistemas SE/CO e S. Os valores do CMO desta revisão estão estáveis em relação aos da semana anterior.

Figura 3 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO

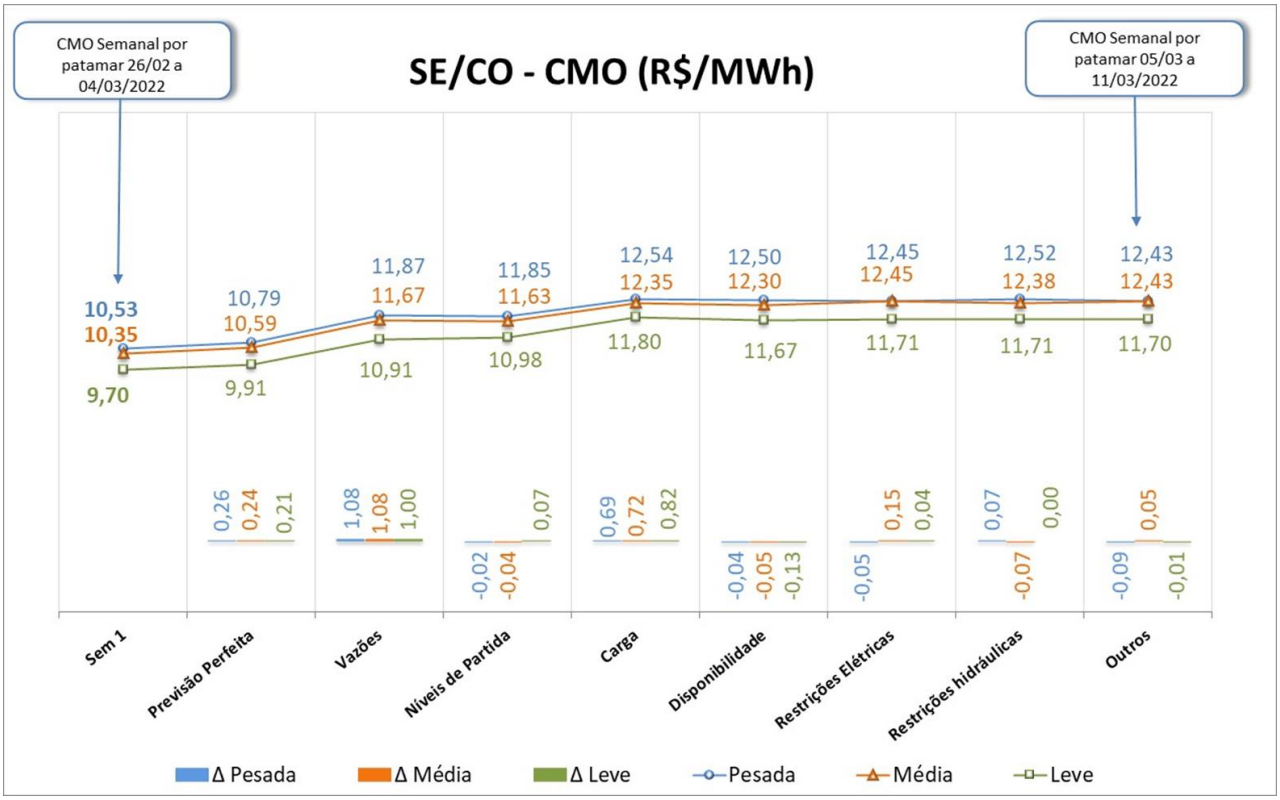

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 4 – Análise da variação do CMO nos subsistemas Sul

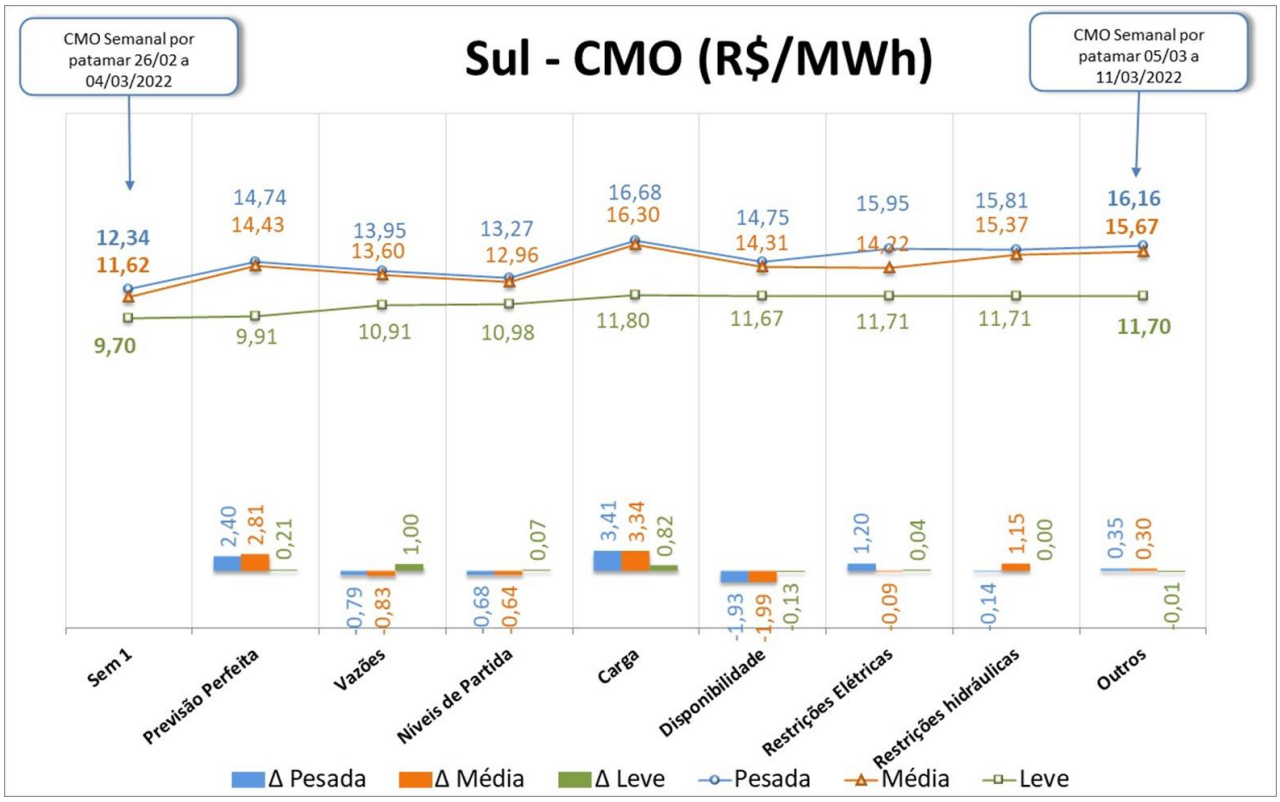

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 5 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 5 – Geração térmica para a próxima semana operativa

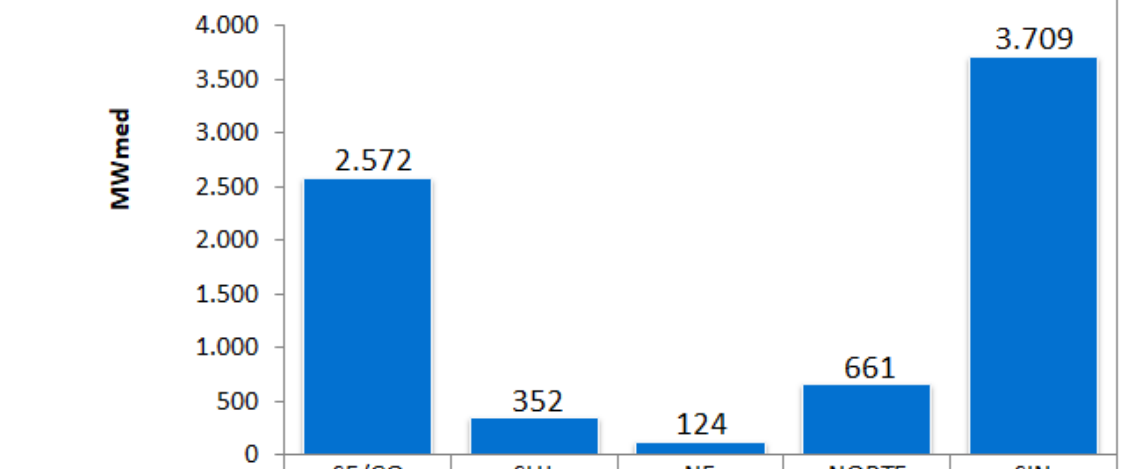

	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	0	0
INFLEXIBILIDADE	2572	352	124	661	3709
ORDEM DE MÉRITO	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 07/05/2022 a 13/05/2022.

Tabela 4 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	424,87	11,25 (2)	11,25 (2)	11,24 (2)
LUIZORMELO	15	661,34	11,25 (2)	11,25 (2)	11,24 (2)
PSERGIPE I	224	395,88	2,32 (2)	2,32 (2)	2,32 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 07/05 a 13/05/2022.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

8.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 5 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 05/03 a 11/03 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	50	50	50	35	285
Carga Média	100	50	50	50	35	285
Carga Leve	100	50	50	50	35	285
CVU (R$/MWh)	511,29	1.095,76	1.238,31	1.678,93	1.960,36	

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 05/03 a 11/03 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	50	50	50	35	285
Carga Média	100	50	50	50	35	285
Carga Leve	100	50	50	50	35	285
CVU (R$/MWh)	512,00	1.096,37	1.239,61	1.681,76	1.962,00	

8.2. República da Argentina

- **Enel**

Para esta semana operativa, não houve oferta de importação de energia da República da Argentina.

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta Revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 7 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	43.833	**63**	52.232	**75**	60.554	**87**
Sul	2.308	**33**	3.569	**51**	5.181	**74**
Nordeste	15.791	**112**	18.367	**130**	21.000	**148**
Norte	28.543	**107**	30.873	**116**	33.200	**124**

Tabela 8 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 04/03	% EARmáx - 31/03		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	**58,6**	**59,7**	**63,3**	**67,0**
Sul	**27,7**	**27,8**	**33,0**	**37,1**
Nordeste	**83,1**	**92,5**	**93,1**	**91,8**
Norte	**97,2**	**98,3**	**94,7**	**98,5**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de março, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta Revisão do PMO.

Tabela 9 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	05/03/2022 a 11/03/2022		mar-22	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	9.063	91	8.940	90
Madeira	8.010	66	8.124	67
Teles Pires	4.277	105	4.351	107
Itaipu	2.794	74	2.594	68
Paraná	23.752	66	24.156	67
Paranapanema	1.225	39	1.181	38
Sul	1.045	33	1.351	43
Iguaçu	2.185	56	2.218	57
Nordeste	19.733	139	18.366	130
Norte	14.550	98	15.145	102
Belo Monte	12.319	116	12.411	117
Manaus	1.607	136	1.723	146

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	11-mar	31-mar
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	59,2	63,2
Madeira	96,9	98,4
Teles Pires	81,3	98,3
Itaipu	60,0	95,6
Paraná	61,2	64,6
Paranapanema	41,3	43,5
Sul	23,2	22,9
Iguaçu	33,2	42,1
Nordeste	87,8	93,1
Norte	100,0	100,0
Belo Monte	100,0	100,0
Manaus	13,0	7,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta Revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	117,6	117,6	117,6				117,6	117,6	117,6				117,6	117,6	117,6
W.ARJONA O (177)*	Diesel	0,00															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	100,10															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	113,89															
O.PINTADA (50)	Biomassa	124,48															
UTE STA VI (41)	Biomassa	134,46															
PREDILECTA (5)	Biomassa	175,91	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
ATLANTICO (235)	Resíduos	209,96	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
NORTEFLU 3 (200)	Gás	219,42															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
T.LAGOAS (350)	Gás	315,58															
CUBATAO (216)	Gás	363,65	90,0	90,0	90,0				90,0	90,0	90,0				90,0	90,0	90,0
TERMORIO (1036)	Gás	375,66	155,0	155,0	155,0				155,0	155,0	155,0				155,0	155,0	155,0
BAIXADA FL (530)	Gás	419,71															
SANTA CRUZ (500)	GNL	424,87															
SEROPEDICA (360)	Gás	463,81															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
JUIZ DE FO (87)	Gás	522,96															
LUIZORMELO (204)	GNL	661,34															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	762,70															
UTE GNA I (1338)	Gás	831,99															
T.MACAE (929)	Gás	879,48															
TNORTE 2 (349)	Óleo	910,86															
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
VIANA (175)	Óleo	1224,06															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1492,21															
IBIRITE (226)	Gás	1532,84															
CUIABA CC (529)	Gás	1700,00															
DAIA (44)	Diesel	1826,27															
W.ARJONA (177)*	Gás	1922,00															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1925,96															
NPIRATINGA (572)	Gás	2196,59															
XAVANTES (54)	Diesel	2629,96															
TOTAL SE/CO (12056)			2572,3	2572,3	2572,3	0,0	0,0	0,0	2572,3	2572,3	2572,3	0,0	0,0	0,0	2572,3	2572,3	2572,3

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	77,19															
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	94,23	350,0	350,0	350,0				350,0	350,0	350,0				350,0	350,0	350,0
SAO SEPE (8)	Biomassa	97,11															
J.LACER. C (363)	Carvão	229,27															
J.LACER. B (262)	Carvão	271,21															
J.LAC. A2 (132)	Carvão	278,38															
J.LAC. A1 (100)	Carvão	304,61															
MADEIRA (4)	Biomassa	336,74	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68															
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
ARAUCARIA (484)	Gás	706,35															
TOTAL SUL (2957)			352,0	352,0	352,0	0,0	0,0	0,0	352,0	352,0	352,0	0,0	0,0	0,0	352,0	352,0	352,0

*Conforme Resolução Autorizativa ANEEL nº 10.422/2021, a UTE William Arjona pode operar com óleo diesel, como combustível alternativo.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ALTOS (13)	Diesel	---															
ARACATI (11)	Diesel	---															
BATURITE (11)	Diesel	---															
C.MAIOR (13)	Diesel	---															
CAUCAIA (15)	Diesel	---															
CRATO (13)	Diesel	---															
IGUATU (15)	Diesel	---															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	---															
MARAMBAIA (13)	Diesel	---															
NAZARIA (13)	Diesel	---															
PECEM (15)	Diesel	---															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	97,18	4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5
PROSPERIDA (28)	Gás	183,28															
TERMOPE (533)	Gás	202,58															
FORTALEZA (327)	Gás	254,96															
T.BAHIA (186)	Gás	374,87	120,0	120,0	120,0				120,0	120,0	120,0				120,0	120,0	120,0
PSERGIPE I (1593)	GNL	395,88															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
TERMOCEARA (223)	Gás	472,99															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
P.PECEM2 (365)	Carvão	529,51															
P.PECEM1 (720)	Carvão	535,88															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	1060,42															
MARACANAU (168)	Óleo	1193,73															
TERMOCABO (50)	Óleo	1208,91															
TERMONE (171)	Óleo	1211,29															
TERMOPB (171)	Óleo	1211,29															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1224,08															
SUAPE II (381)	Óleo	1259,04															
GLOBAL I (149)	Óleo	1386,09															
GLOBAL II (149)	Óleo	1386,09															
CURUMIM (31)	Óleo	1489,40															
APOENA (147)	Óleo	1834,44															
GUARANI (150)	Óleo	1834,44															
PETROLINA (136)	Óleo	2012,63															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	2030,38															
POTIGUAR (53)	Diesel	2030,40															
PAU FERRO (94)	Diesel	2274,51															
TERMOMANAU (143)	Diesel	2274,51															
TOTAL NE (6966)			124,5	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	124,5	124,5	124,5	0,0	0,0	0,0	124,5	124,5	124,5

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	94,86															
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69	5,0	2,0					5,0	2,0					5,0	2,0	0,0
APARECIDA (166)	Gás	183,93	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	183,93	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
N.VEN2_L22 (27)	Gás	257,06															
N.VEN2_L7 (151)	Gás	257,06	2,0	1,0					2,0	1,0					2,0	1,0	0,0
MARAN_VL_7 (336)	Gás	387,91															
MARANIVL_7 (336)	Gás	387,91															
MARAN_VL22 (1)	Gás	387,92															
MARANIVL22 (1)	Gás	387,92															
P. ITAQUI (360)	Carvão	521,53															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1224,04															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1224,04															
TOTAL NORTE (3271)			665,0	661,0	658,0	0,0	0,0	0,0	665,0	661,0	658,0	0,0	0,0	0,0	665,0	661,0	658,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.