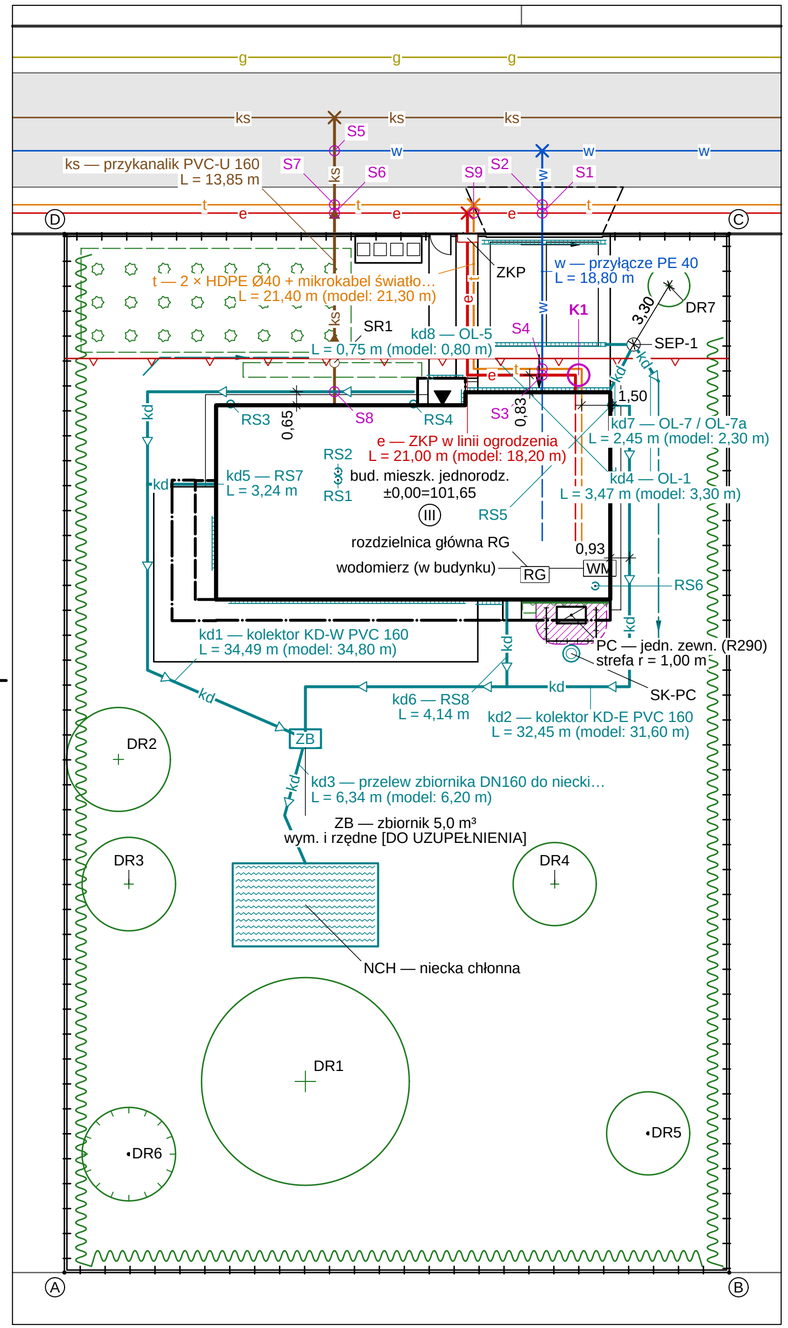


RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU 1:200

SKRZYŻOWANIA SIECI

Nr	Sieci	x [m]	y [m]
S1	w × e ist.	23,00	51,00
S2	w × t ist.	23,00	51,40
S3	w × e	23,00	43,20
S4	w × t	23,00	43,50
S5	ks × w ist.	13,00	54,00
S6	ks × e ist.	13,00	51,00
S7	ks × t ist.	13,00	51,40
S8	ks × kd1	13,00	42,40
S9	t × e ist.	19,70	51,00

Odstępy pionowe na skrzyżowaniach — wg warunków gestorów sieci [DO UZUPEŁNIENIA] (brak rzędnych przewodów w modelu); kable w rurach osłonowych w obrębie skrzyżowań.

KOLIZJE I ZBLIŻENIA

Nr	Rodzaj	Opis	Ocena
K1	zbliżenie sieci	e–t: 0,30 m < 0,50 m	warunk.

K1: dopuszczalne przy ułożeniu w rurach osłonowych — uzgodnić z gestorami

KOORDYNACJA — ODLEGŁOŚCI POZIOME MIĘDZY SIECIAMI

Para sieci	d [m]	min [m]	Źródło wymagania	Zgodność
w – ks ist.	3,15	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
w – kd2	3,40	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
w – kd4	3,08	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
w – kd6	3,33	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
w – kd7	3,28	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
w – kd8	3,45	1,50	praktyka proj. (COBRTI INSTAL z. 3)*	TAK
e – t ist.	1,02	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
e – t	0,30	0,50	N SEP-E-004:2014*	warunk.
e – kd1	2,72	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
e – kd2	1,80	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
e – kd4	2,09	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
e – kd7	1,68	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
e – kd8	1,85	0,50	N SEP-E-004:2014*	TAK
t – kd2	1,50	0,50	praktyka proj.*	TAK
t – kd4	1,66	0,50	praktyka proj.*	TAK
t – kd7	1,38	0,50	praktyka proj.*	TAK
t – kd8	1,55	0,50	praktyka proj.*	TAK
kd4 – DR7 (pień)	3,30	2,00	od pnia*	TAK
kd7 – DR7 (pień)	3,30	2,00	od pnia*	TAK
e – budynek	0,83	—	informacyjnie (lico ściany)	—
kd1 – budynek	0,65	—	informacyjnie (lico ściany)	—
kd2 – budynek	0,93	—	informacyjnie (lico ściany)	—
kd4 – budynek	2,22	—	informacyjnie (lico ściany)	—

* wartości minimalne wg zasad wiedzy technicznej (N SEP-E-004, praktyka projektowa) — NIE są przepisem: WT § 26–28 określają tylko wymagania ogólne uzbrojenia działki; do potwierdzenia w warunkach przyłączenia gestorów [SPRAWDŹ]. „warunk.” — dopuszczalne przy rurach osłonowych.

OBIEKTY UZBROJENIA I ODWODNIENIA

Ozn.	Opis
ZKP	złącze kablowo-pomiarowe we wnęce ogrodzenia
SR1	studzienka rewizyjna kanalizacji Ø425
PC-JZ	jednostka zewn. PC monoblok R290 w osłonie lamelowe…
SEP-1	osadnik z separatorem substancji ropopochodnych
SK-PC	studnia chłonna skroplin PC
HYDR	najbliższy hydrant zewnętrzny DN80
RS1	rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D1
RS2	rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D1
RS3	rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D2
RS4	rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D3
RS5	rura spustowa DN100 (zewn.) z dachu D4
RS6	rura spustowa DN100 (w szachcie) z dachu D4

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary i odległości w m (dokładność 0,01 m), rzędne w m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Oznaczenia sieci — kolory i litery wg mapy zasadniczej (zał. 4 rozp. w sprawie BDOT500 i mapy zasadniczej, Dz.U. 2021 poz. 1385): w — wodociąg, ks — kanalizacja sanitarna, kd — kanalizacja deszczowa, e — elektroenergetyczna, t — telekomunikacyjna, g — gazowa; istniejące — linia cienka (wg mapy), projektowane — gruba; w budynku/pod płytą — kreskowa; „×” — włączenie do sieci.
3. Przyłącza w granicach działki nie podlegają naradzie koordynacyjnej ZUD (PGiK art. 28b); roboty w pasie drogowym 1KDD — za zezwoleniem zarządcy drogi (u.d.p. art. 40).
4. Skrzyżowań: 9; zbliżeń poniżej wartości minimalnych: 1 (tabela „Kolizje i zbliżenia”).
5. Wody opadowe: rury spustowe RS → kolektory kd → zbiornik ZB → przelew do niecki chłonnej NCH; odwodnienia liniowe OL → kolektory kd (WT § 28 ust. 2).
6. Drenaż opaskowy DR-0: NIE PROJEKTUJE SIĘ — piaski przepuszczalne, ZWG ≈ 3,8 m p.p.t., posadowienie ≈ 0,5 m p.p.t. (W-285); ochrona płyty: XPS + membrana SBS, opaska żwirowa i spadki terenu
7. Braki danych modelu (6 poz.) — [DO UZUPEŁNIENIA]; wykaz: projekt/02_PZT/BRAKI_DANYCH.md.
8. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generator lamela.views.

LEGENDA

- granica działki budowlanej, punkt graniczny, narożnik (PN-B-01027 poz. 2.7)
- linia rozgraniczająca drogi publicznej (PN-B-01027 poz. 2.5)
- jezdnia drogi publicznej (wg mapy)
- nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP (PN-B-01027 poz. 2.2)
- budynek projektowany — obrys ścian parteru 1,0 m nad terenem (poz. 1.1)
- obrys wyższych kondygnacji poza obrysem parteru (poz. 1.6 d)
- obrys płyt wspornikowych, okapów i daszku — przewieszenia (poz. 1.6 c)
- ±0,00=101,65 rzędna ±0,00 (posadzka parteru) w m n.p.m.; w kółku liczba kondygnacji nadziemnych
- wejście główne do budynku (poz. 1.7)
- wjazd do garażu
- zjazd z drogi publicznej — wg zezwolenia zarządcy drogi [DO UZUPEŁNIENIA]
- nawierzchnia z kostki betonowej (poz. 7.10)
- nawierzchnia z płyt betonowych (poz. 7.11)
- płyty w trawie (ażur) — poza PBC
- taras naziemny — deska kompozytowa na legarach
- opaska żwirowa 16/32 na geowłókninie
- P stanowisko postojowe 2,50 × 5,00 m (WT § 21)
- osłona pojemników na odpady — segregacja (WT § 22)
- rabata z krzewami
- żywopłot projektowany (poz. 7.6)
- drzewo liściaste projektowane (poz. 7.1)
- drzewo istniejące — zachowane (poz. 7.2)
- ogrodzenie projektowane (poz. 2.8; na granicy — odsunięte graficznie)
- brama przesuwna (poz. 2.9)
- furtka otwierana do wewnątrz działki (WT § 42)
- jednostka zewn. pompy ciepła (fundament) i strefa czynnika R290
- ażurowa osłona z lamel jednostki PC (bez dachu, prześwit przy terenie)
- zielona ściana — pnącza na kratownicy stalowej odsuniętej od elewacji
- ZB zbiornik retencyjny szczelny (ZB)
- niecka chłonna — ogród deszczowy (przelew zbiornika)
- odwodnienie liniowe
- niecka trawiasta — grot w kierunku spływu
- rura spustowa: zewnętrzna / w szachcie (RS)
- miejsce włączenia przyłącza do sieci (PN-B-01027 poz. 6)
- złącze kablowo-pomiarowe ZKP (w linii ogrodzenia)
- studzienka rewizyjna kanalizacji
- studnia chłonna skroplin pompy ciepła
- 4,30 wymiar / odległość w m z dokładnością 0,01 m
- skrzyżowanie sieci — zachować odstęp pionowy (tabela)
- K1 zbliżenie / kolizja sieci (nr w tabeli koordynacji)
- w — sieć wodociągowa istniejąca (mapa)
- w — przyłącze wodociągowe projektowane
- ks — sieć kanalizacji sanitarnej istniejąca (mapa)
- ks — przykanalik sanitarny projektowany
- kd — kanalizacja deszczowa projektowana (kolektory, przelew)
- e — linia kablowa nN istniejąca (mapa)
- e — kabel nN projektowany (ZKP → RG)
- t — sieć telekomunikacyjna istniejąca (mapa)
- t — przyłącze telekomunikacyjne projektowane
- g — sieć gazowa istniejąca (mapa)

SIECI I PRZYŁĄCZA — PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE

Ozn.	Sieć	Opis	L [m]	L model [m]
w	przyłącze wodociągowe	przyłącze PE 40	18,80	18,80
ks	kanalizacja sanitarna	przykanalik PVC-U 160	13,85	13,90
e	elektroenergetyczna nN (kabel)	ZKP w linii ogrodzenia	21,00	18,20
t	telekomunikacyjna (światłowód)	2 × HDPE Ø40 + mikrokabel świ…	21,40	21,30
kd1	kanalizacja deszczowa	kolektor KD-W PVC 160	34,49	34,80
kd2	kanalizacja deszczowa	kolektor KD-E PVC 160	32,45	31,60
kd3	kanalizacja deszczowa	przelew zbiornika DN160 do ni…	6,34	6,20
kd4	kanalizacja deszczowa	OL-1	3,47	3,30
kd5	kanalizacja deszczowa	RS7	3,24	3,20
kd6	kanalizacja deszczowa	RS8	4,14	4,10
kd7	kanalizacja deszczowa	OL-7 / OL-7a	2,45	2,30
kd8	kanalizacja deszczowa	OL-5	0,75	0,80
w ist.	istniejąca (mapa)	wodociąg PE 110	—	—
ks ist.	istniejąca (mapa)	kanalizacja sanitarna PVC 200	—	—
e ist.	istniejąca (mapa)	kabel nN 0,4 kV	—	—
t ist.	istniejąca (mapa)	kanalizacja teletechniczna /…	—	—
g ist.	istniejąca (mapa)	gazociąg PE 63 (nie wykorzyst…	—	—

L — długość trasy w rzucie (z częścią pod budynkiem, linia kreskowa); średnice, spadki i rzędne dna przewodów [DO UZUPEŁNIENIA] (RPB § 15 ust. 2 pkt 11 — brak w modelu).

PODZIAŁKA 1:200 (4 0 4 8 12 16 20 m)

N

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia
adres pracowni do uzupełnienia

STADIUM **PB**

BRANŻA **ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

INWESTOR
(do uzupełnienia)

OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” z zagospodarowaniem działki

ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)

KAT. OBIEKTU **I**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

TYTUŁ RYSUNKU
RYSUNEK KOORDYNACYJNY UZBROJENIA TERENU

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:200	620×420	2026-09-25	rysunek koordynacyjny	PZT-03	3/3	0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

nst. 620×420