


SL9, SL10, SL11, SL12
słup ŻB 18 × 40 cm, L = 2,93 m
poz. 8.9, 8.10, 8.11, 8.12

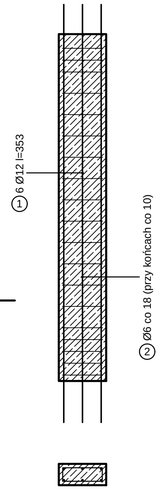





SL13, SL14, SL15
słup ŻB 18 × 70 cm, L = 2,93 m
poz. 8.13, 8.14, 8.15

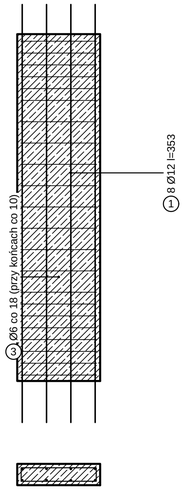



SL16, SL17
słup ŻB 18 × 86 cm, L = 2,65 m
poz. 8.16, 8.17

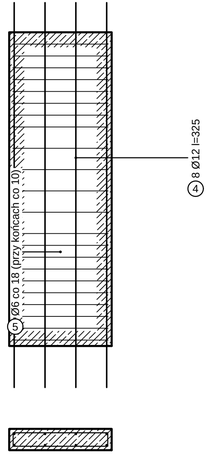





SL18
słup ŻB 18 × 70 cm, L = 2,65 m
poz. 8.18

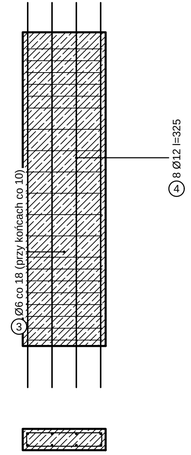





SL19
słup ŻB 18 × 30 cm, L = 2,65 m
poz. 8.19

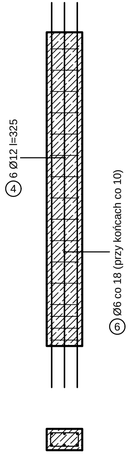





SL20
słup ŻB 18 × 44 cm, L = 2,93 m
poz. 8.20

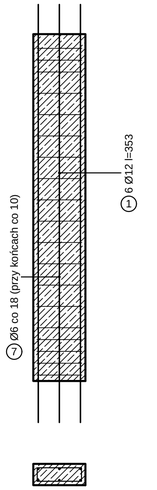



SL21
słup ŻB 18 × 40 cm, L = 2,08 m
poz. 8.21

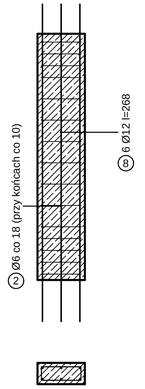



ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH W MURZE 1:25

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt podłużny (widok), linia gruba — z zakładem/zakotwieniem poza obrysem słupa
- ③ numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- — — – przekrój A-A: strzemię (linia), pręty podłużne (punkty)

ZESTAWIENIE STALI — SŁUPY ŻB

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø12 [m]
1	12	00: a=353	353	54	SL9		190,62
2	6	51: a=34 b=12	106	125	SL9	132,50	
3	6	51: a=64 b=12	166	126	SL13	209,16	
4	12	00: a=325	325	30	SL16		97,50
5	6	51: a=80 b=12	198	68	SL16	134,64	
6	6	51: a=24 b=12	86	22	SL19	18,92	
7	6	51: a=38 b=12	114	28	SL20	31,92	
8	12	00: a=268	268	6	SL21		16,08
		Długość całkowita [m]				527,1	304,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,888
		Masa [kg]				117,0	270,1
		RAZEM stal B500SP [kg]					387,1

Beton C30/37, XC1, c_{nom} = 30 mm; stal B500SP. Trzpienie betonowane po wymurowaniu ścian (strzępia muru, kotwy stalowe co 2 warstwy) lub w szalunku przed murowaniem; pręty podłużne ciągłe przez wieniec/belkę (zakład $l_b \geq 50ϕ$), zakotwione w pogrubieniu płyty fundamentowej (l_{bd}).

PODZIAŁKA 1:25
0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 m

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^{0} = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Słupy żelbetowe w murze (trzpienie) w węzłach obciążeń skupionych — wymiarowanie: obliczenia statyczne, poz. 8 (ściskanie mimośrodowe z efektami II rzędu — metoda nominalnej krzywizny, PN-EN 1992-1-1 5.8.8).
3. Strzemiona zagęszczone (0,6·s) na długości ≥ większego wymiaru przekroju przy głowicy i podstawie (9.5.3(4)); pręty podłużne w narożach strzemion (9.5.3(6)).
4. Słupy o tym samym przekroju, zbrojeniu i wysokości — jeden rysunek (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu łącznie.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia
adres pracowni do uzupełnienia

STADIUM: **PT**

BRANŻA: **KONSTRUKCJA (BO)**

INWESTOR
(do uzupełnienia)

OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)

KAT. OBIEKTU: I

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

TYTUŁ RYSUNKU
ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH W MURZE

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:25	870×297	2026-09-25	rysunek zbrojenia	PT-BO-27	27/27	0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

nst. 870×297