



SCH1 bieg 1, SCH2 bieg 1 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)

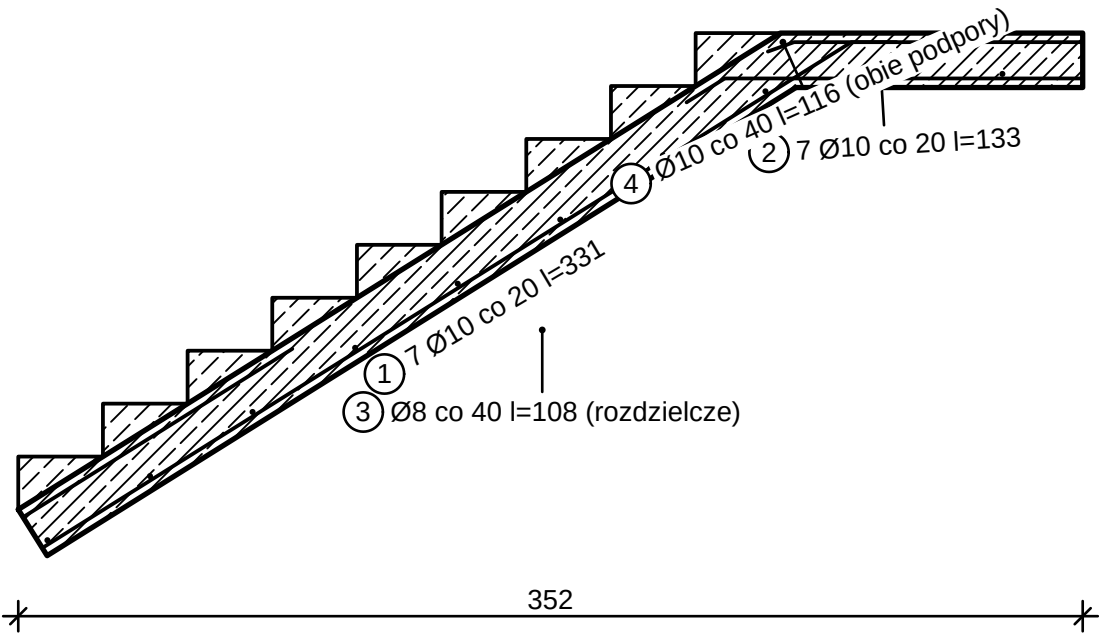

SCH1 bieg 2, SCH2 bieg 2 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)

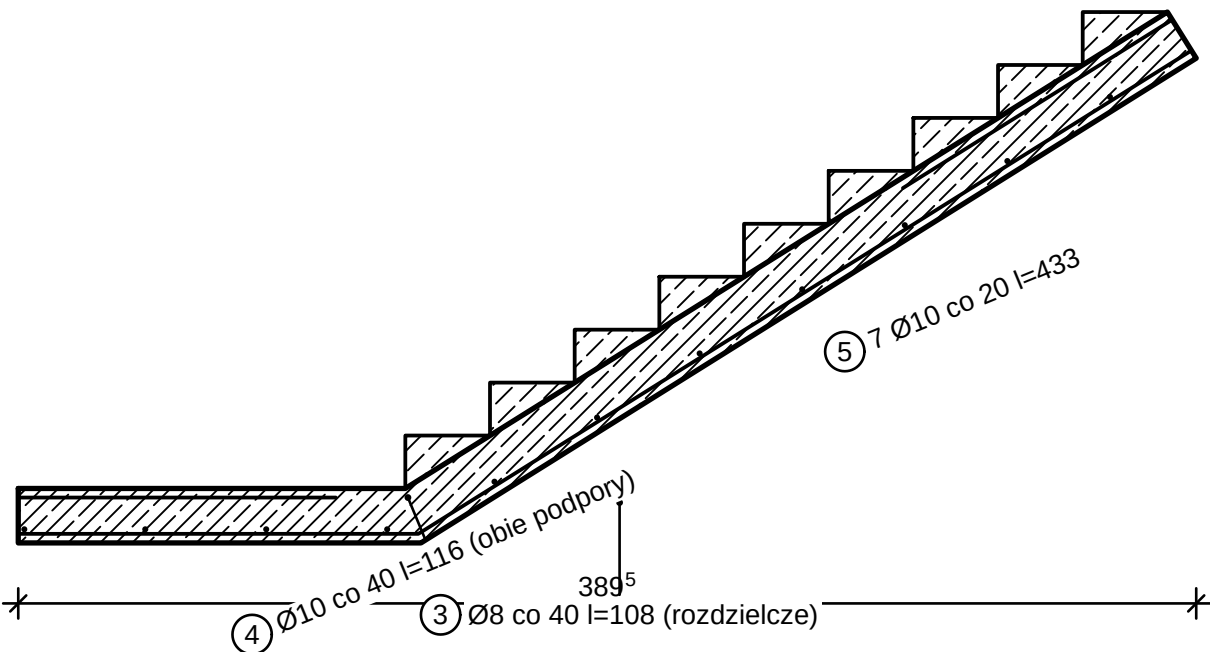

ZBROJENIE SCHODÓW 1:25


ZESTAWIENIE STALI — SCHODY

| Poz. | Ø [mm] | Kształt ISO 3766, wymiary [cm] | Dług. [cm] | Liczba [szt.] | Elem.  | Ø8 [m] | Ø10 [m] |
|------|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------|--------|---------|
| 1    | 10     | 26: a=316 b=15                 | 331        | 14            | SCH1/1 |        | 46,34   |
| 2    | 10     | 26: a=15 b=118                 | 133        | 14            | SCH1/1 |        | 18,62   |
| 3    | 8      | 00: a=108                      | 108        | 34            | SCH1/1 | 36,72  |         |
| 4    | 10     | 11: a=105 b=13                 | 116        | 24            | SCH1/1 |        | 27,84   |
| 5    | 10     | 26: a=132 b=301                | 433        | 14            | SCH1/2 |        | 60,62   |
|      |        | Długość całkowita [m]          |            |               |        | 36,7   | 153,4   |
|      |        | Masa jednostkowa [kg/m]        |            |               |        | 0,395  | 0,617   |
|      |        | Masa [kg]                      |            |               |        | 14,5   | 94,6    |
|      |        | RAZEM stal B500SP [kg]         |            |               |        |        | 109,1   |

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, c\_nom = 25 mm; stal B500SP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24<sup>5</sup> = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Płyty biegów i spoczników monolityczne. Załamanie z narożem wklęsłym od strony rozciąganej (bieg → spocznik górny): pręty dolne NIE są prowadzone po narożu (wypadkowa sił w przecie odspaja otulinę) — dwa pręty proste krzyżujące się, każdy przedłużony za załamanie do krawędzi przeciwległej (strefa ściskana) i zakotwiony tam łącznie ≥ l<sub>bd</sub> (PN-EN 1992-1-1 8.4.3–8.4.4; zasada jak dla naroży z momentem otwierającym — zał. J.2.3, informacyjny). Załamanie z narożem wypukłym od strony rozciąganej (spocznik dolny → bieg) — pręt odgięty (trzępień wg tabl. 8.1N). Pręty górne przy podporach na 0,25·L (9.3.1.2(2)); stopnie wg projektu architektury.
- Biegi identyczne geometrycznie i obliczeniowo przedstawiono jednym rysunkiem (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie.
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (normy wycofane — stosowane jako wiedza techniczna, rejestr D-09; deklarację betonu wg PN-EN 206-1:2026-09 potwierdzić z wytwórnią) (klasa, ekspozycja, D<sub>max</sub> 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f<sub>ck</sub> (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                  |                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| REW.                                                                                                                                                        | OPIS ZMIANY                             |                            |                                  | DATA                       |                 |
| 0                                                                                                                                                           | Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu |                            |                                  | 2026-09-25                 |                 |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia<br>adres pracowni do uzupełnienia                                                      |                                         |                            | STADIUM<br>PT                    | BRANŻA<br>KONSTRUKCJA (BO) |                 |
| INWESTOR<br>(do uzupełnienia)                                                                                                                               |                                         |                            |                                  |                            |                 |
| OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO<br>Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”                                                        |                                         |                            |                                  |                            |                 |
| ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)<br>ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna) |                                         |                            |                                  | KAT. OBIEKTU<br>I          |                 |
| FUNKCJA                                                                                                                                                     | IMIĘ I NAZWISKO                         |                            | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI       | DATA                       | PODPIS          |
| Projektant                                                                                                                                                  | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]                |                            |                 |
| Projektant (wsp.)                                                                                                                                           | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]                |                            |                 |
| Sprawdzający                                                                                                                                                | nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)   |                            | —                                |                            |                 |
| Opracował                                                                                                                                                   | [DO UZUPEŁNIENIA]                       |                            | [DO UZUPEŁNIENIA]                |                            |                 |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>ZBROJENIE SCHODÓW                                                                                                                          |                                         |                            |                                  |                            |                 |
| SKALA<br>1:25                                                                                                                                               | FORMAT<br>400×297                       | DATA WYDANIA<br>2026-09-25 | RODZAJ DOK.<br>rysunek zbrojenia | NR RYSUNKU<br>PT-BO-26     | ARKUSZ<br>26/27 |
|                                                                                                                                                             |                                         |                            |                                  |                            | REW.<br>0       |

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)