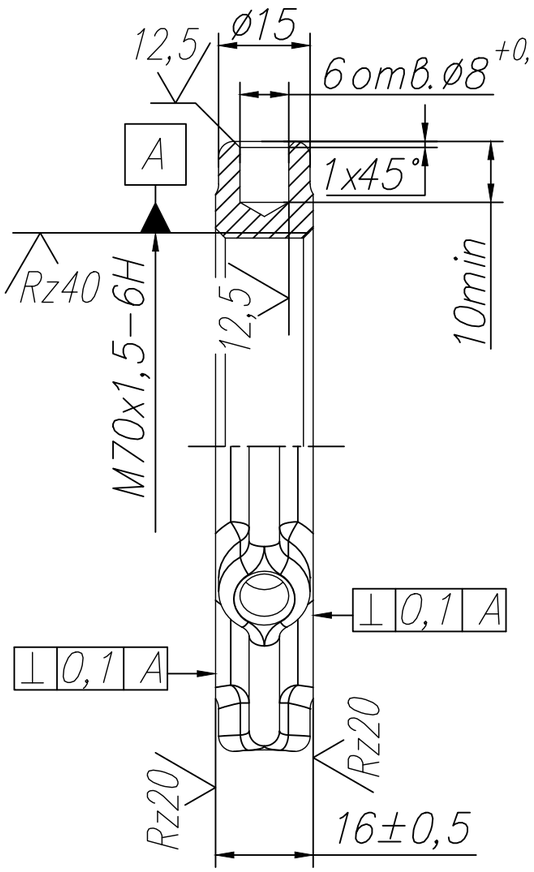

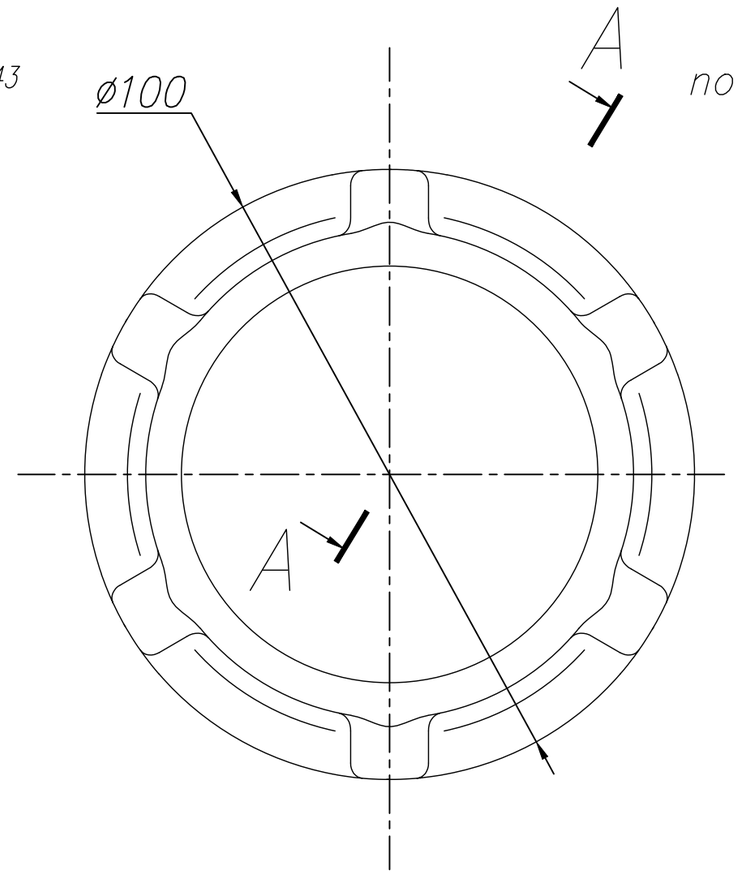

A – A

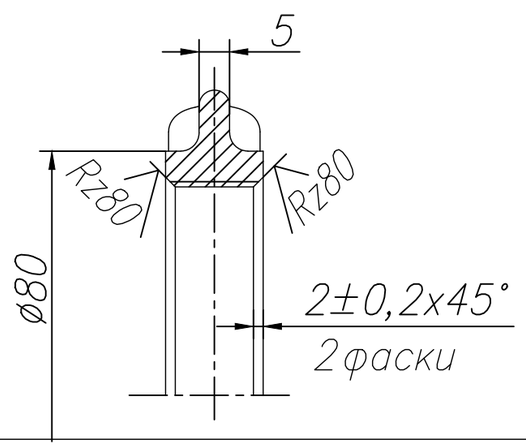

1. Требования предъявляемые к отливке, по ТТБЛ№3редакция1
2. Допускаемые отклонения размеров отливки по II кл. точности ГОСТ 2009–55.
3. Неуказанные литейные радиусы 2...3мм.
4. Покрытие: Kg9Xp.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата	Гайка круглая	Литер.	Масса	Масшт.
Разраб.		Звонок				А	0,28	1:1
Провер.		Шихова				Лист	Листов 1	
Рук гр.		Логинов						
Нач. бюро		Клюкин			Сталь 45Л ГОСТ 977–75			
Нормок.		Тиунова						
Утв.		Лашманов						

Копировал: Формат А3

Согласов.

ОГМетр

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N | Инв. N дубл. | Подп. и дата | Справ. N | Первичная примен.