


Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? дубл. Подп. и дата	Инв. ? зам. инв. Подп. и дата	Инв. ? дубл. Подп. и дата
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

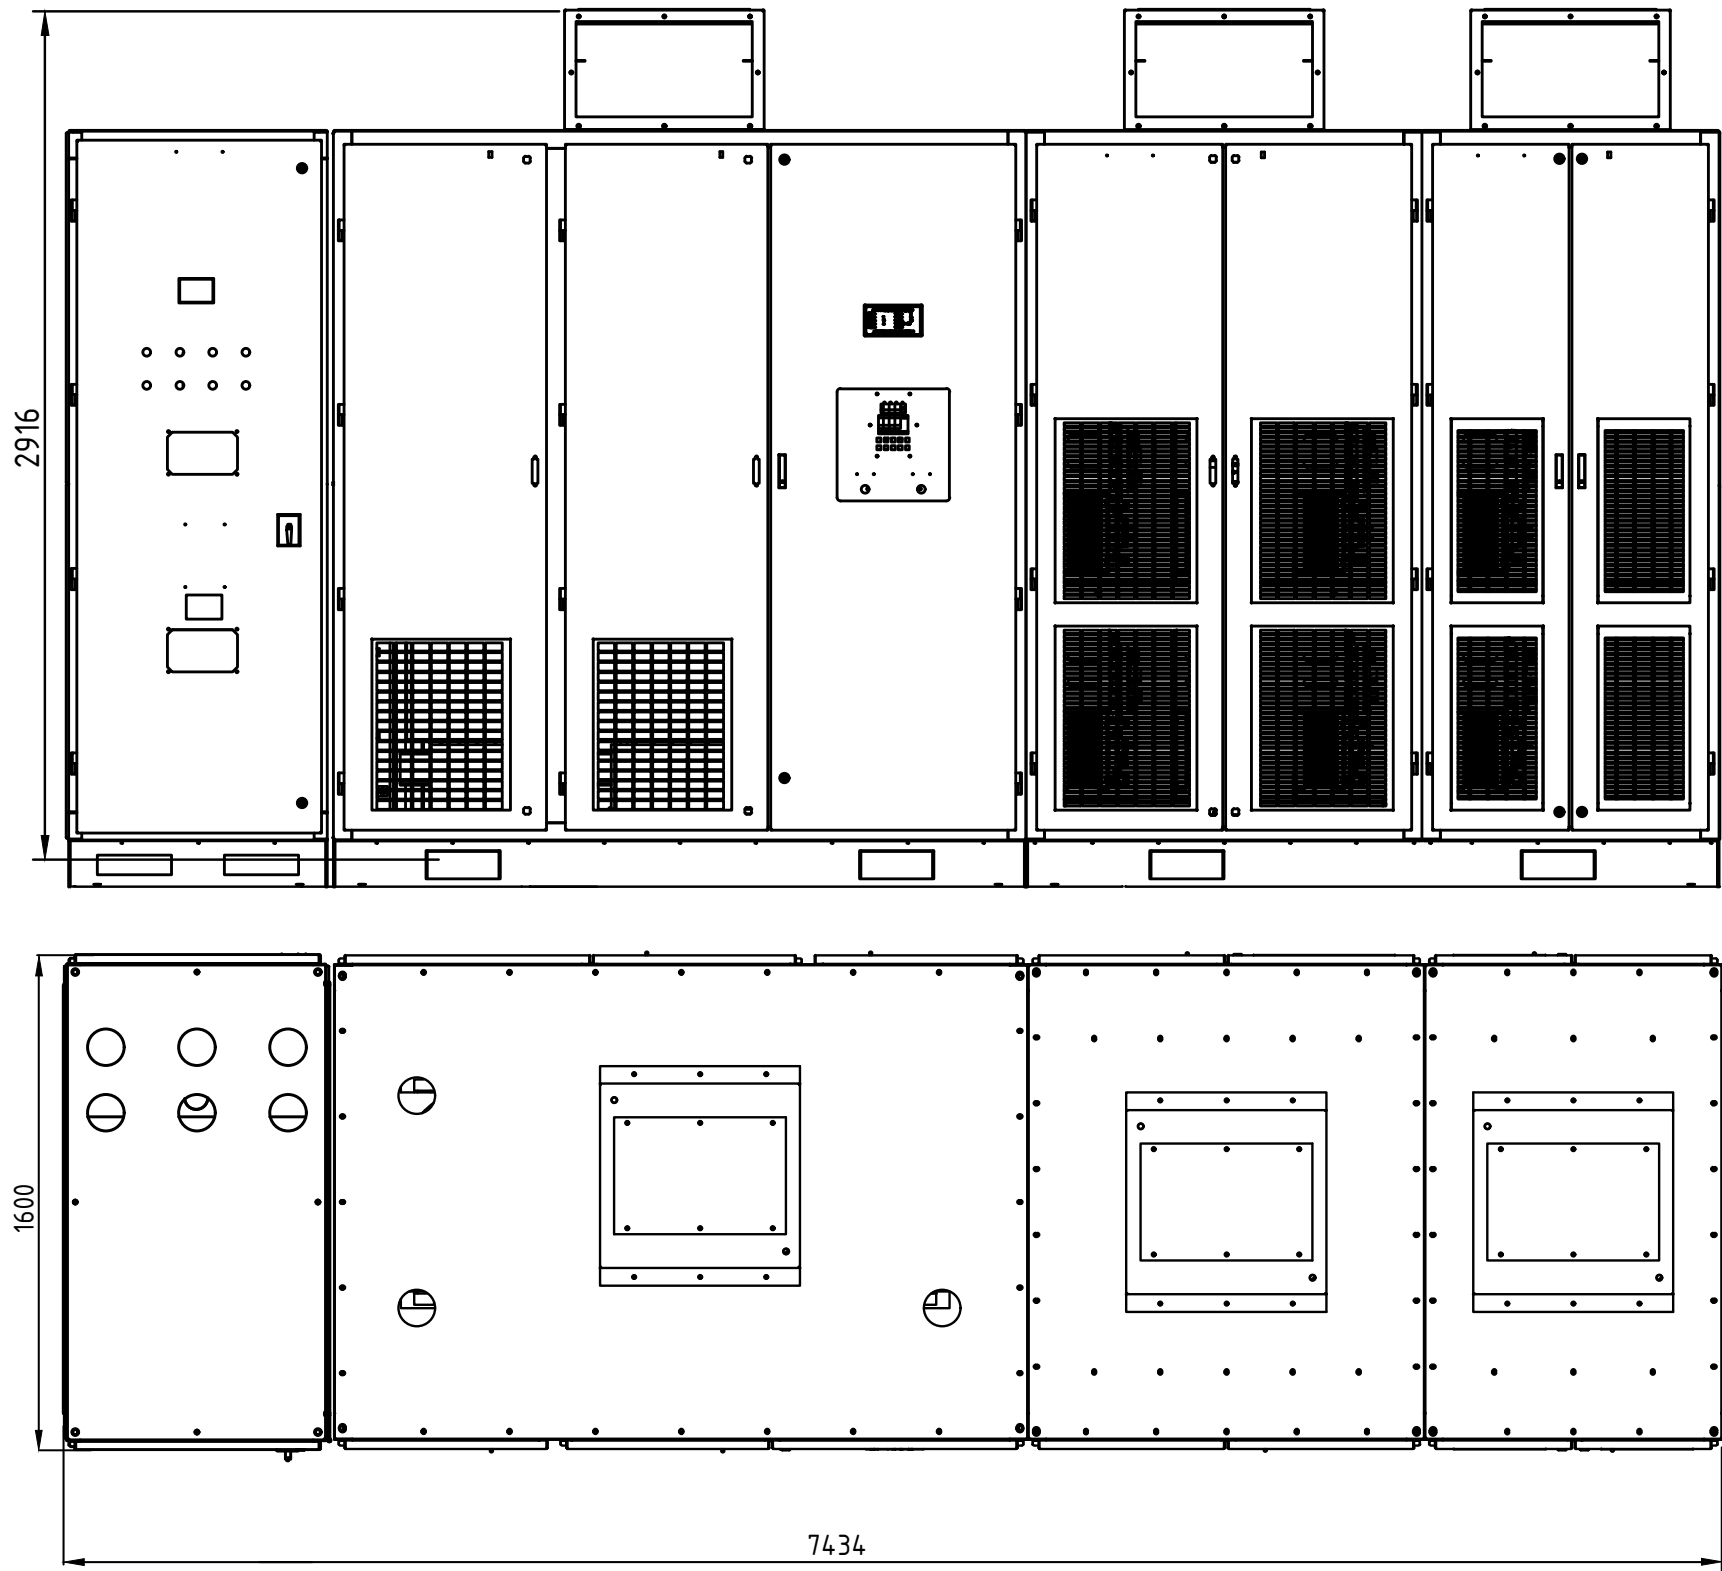

Минимальное расстояние для обслуживания:
С фронтальной стороны 1000 мм
С тыльной стороны 500 мм
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры			
						ESQ—ME800			
						"Элком"			
Изм.	Кол. у	Лист	?	док	Подп	Дата			
Разраб.							Стадия	Лист	Листов
Пров.								1	1
Н. контр.							6 кВ, 4500 кВт		
									