
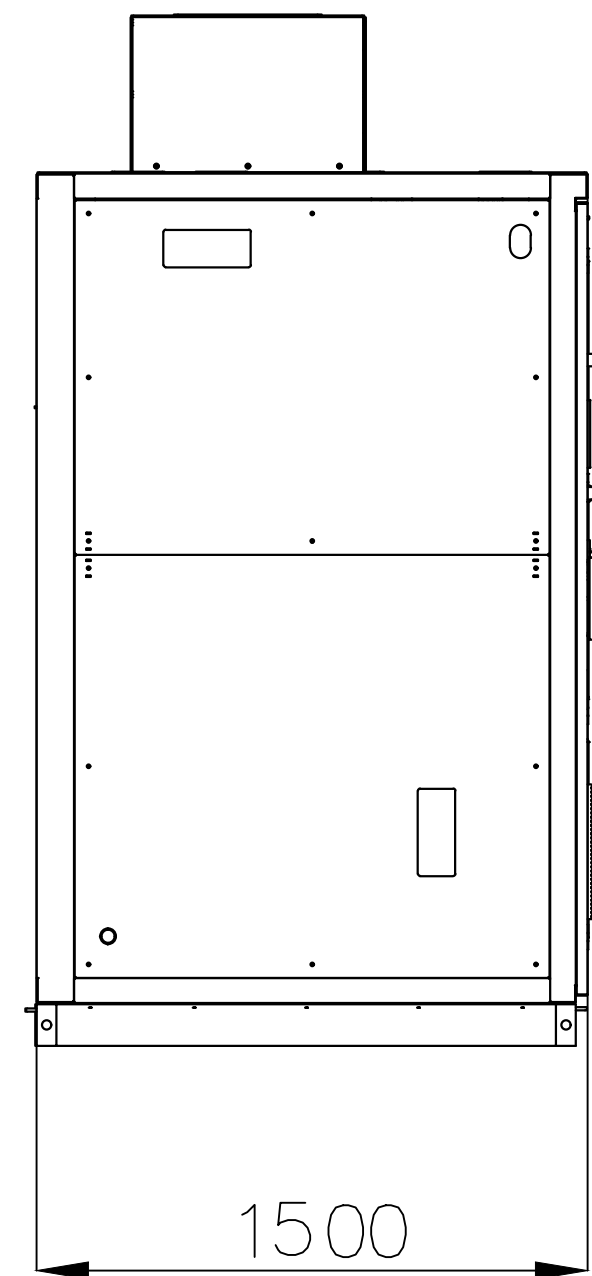


Инв. ? посл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инв. ? дубл.	Подп. и дата

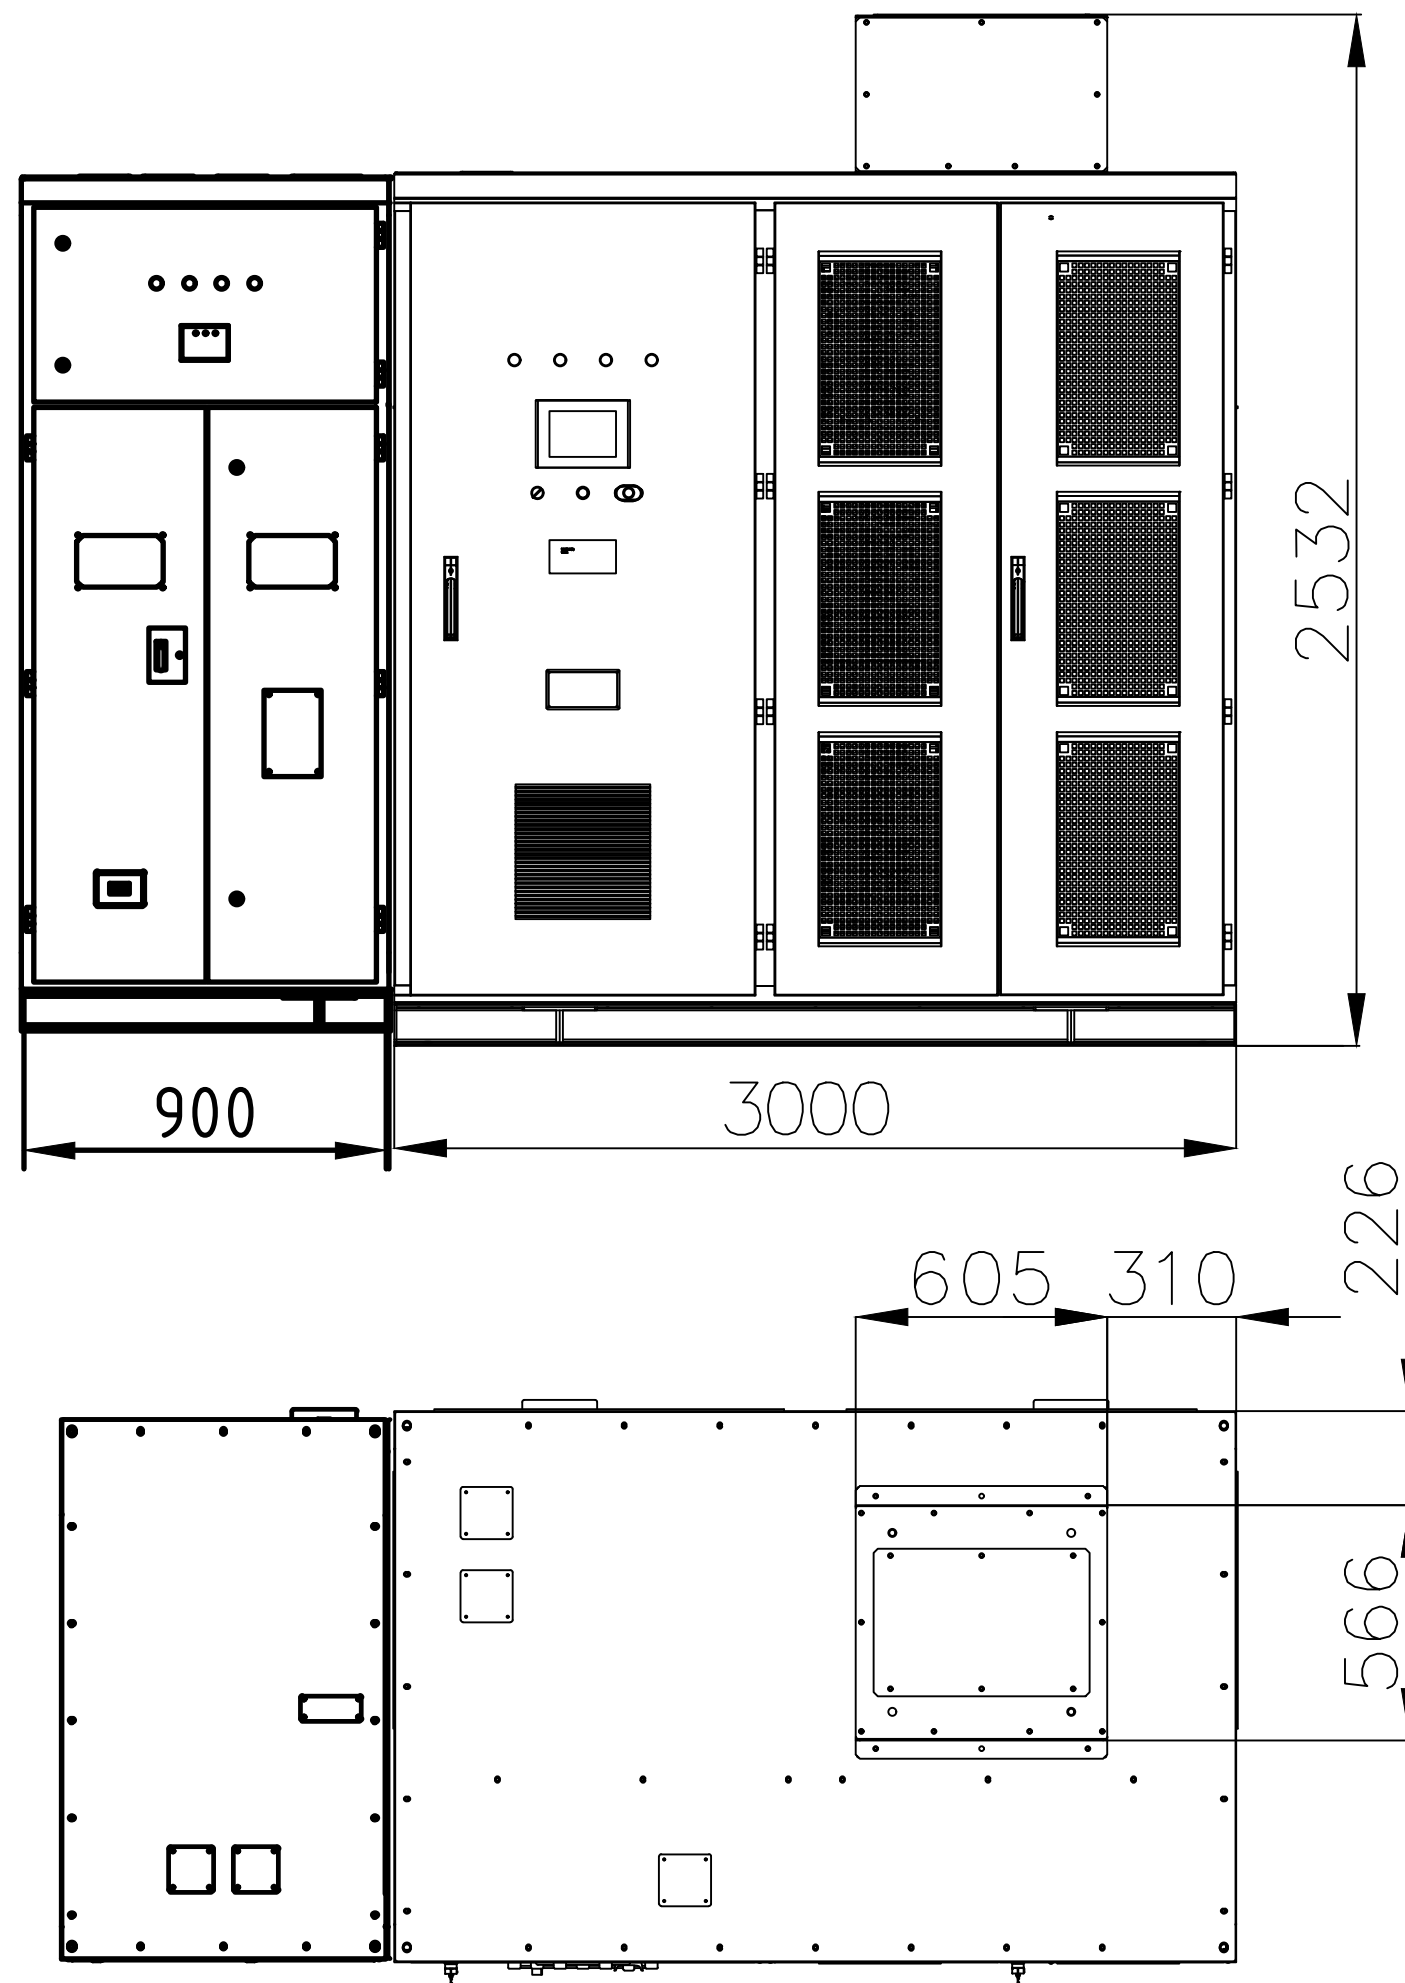

Минимальное расстояние для обслуживания:

С фронтальной стороны 1000 мм

С тыльной стороны 500 мм

С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры				
						ESQ—ME800				
						”Элком”				
Изм.	Код у	Лист	Р. док	Погн	Дата			Страница	Лист	Листов
Разраб.						ESQ—ME800			1	1
Пров.										
Н. контр.						10кВ,1500 кВт				