
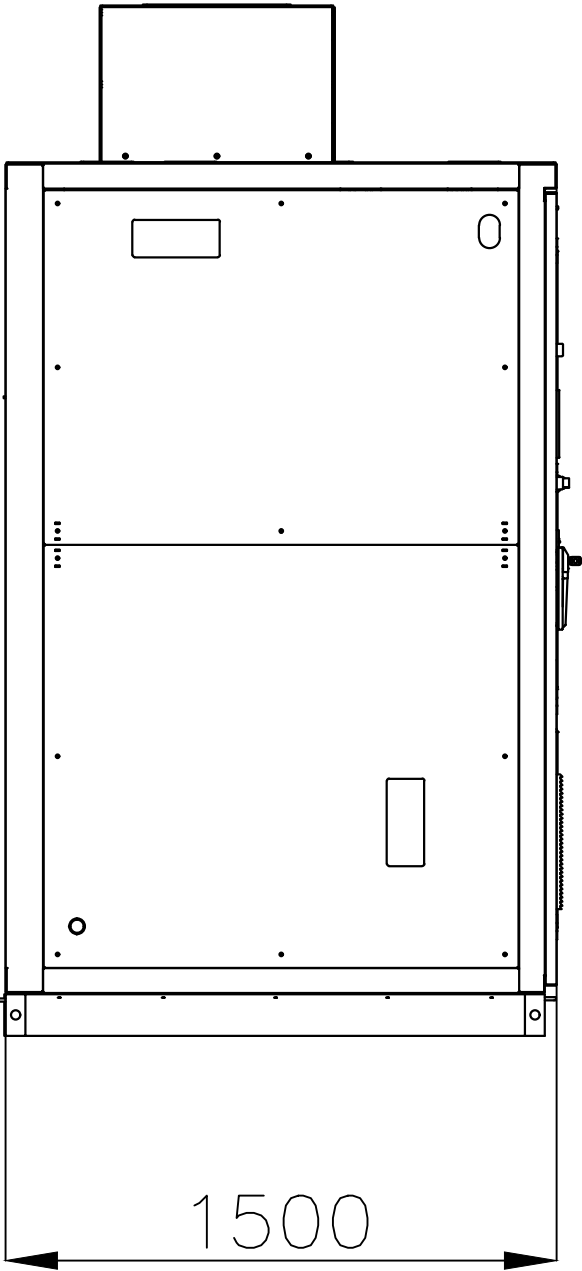


Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата

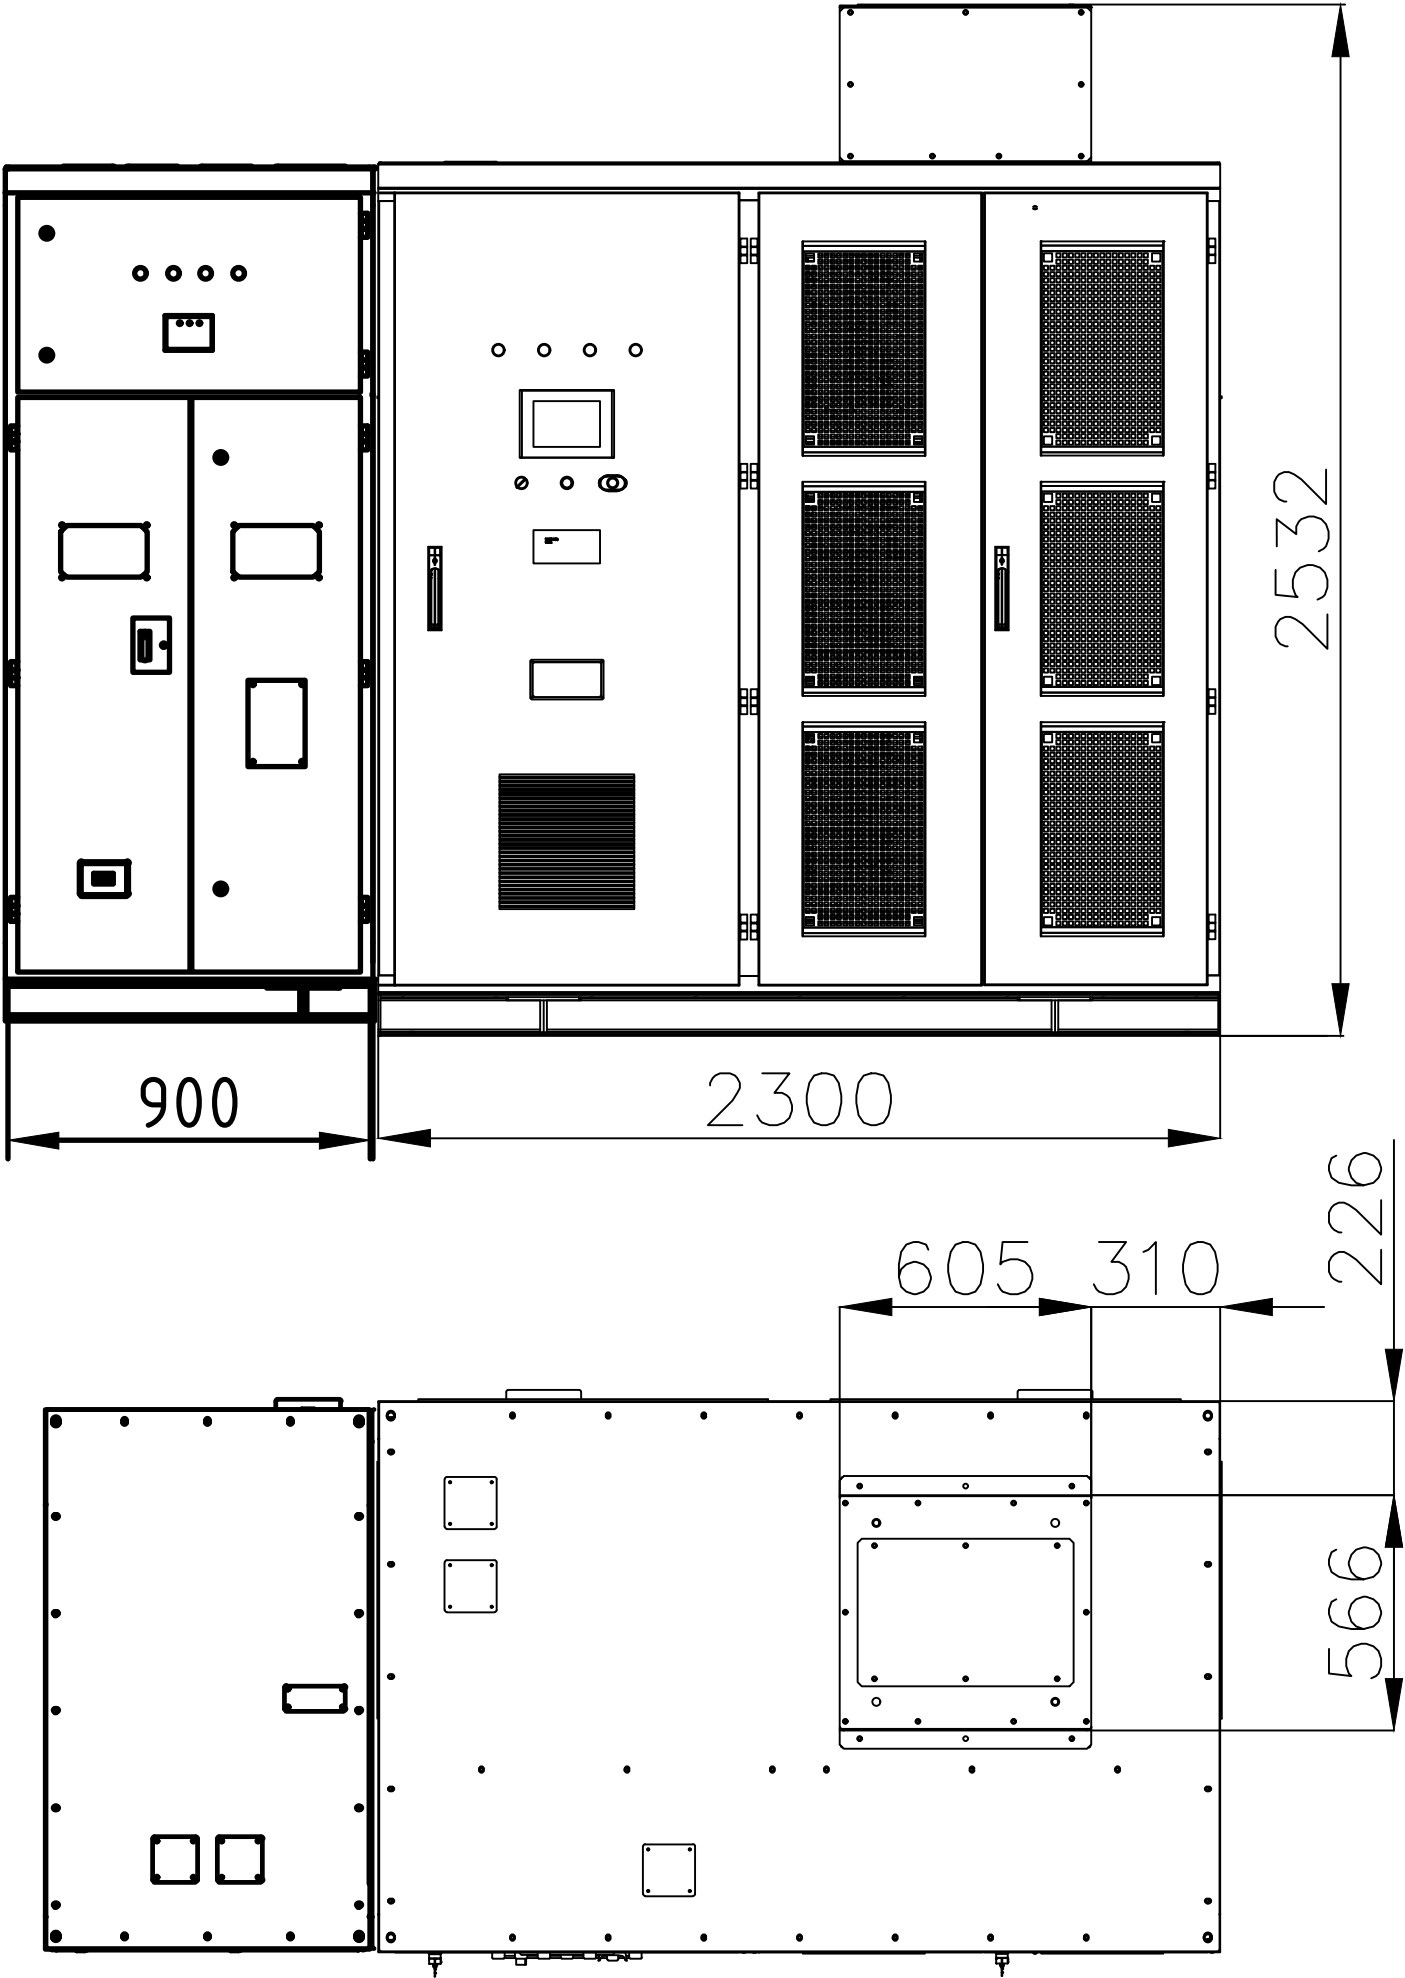

Минимальное расстояние для обслуживания:  
С фронтальной стороны 1000 мм  
С тыльной стороны 500 мм  
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры		
						ESQ-ME800		
						"Элком"		
Изм.	Кол. у	Лист	?	док	Подп	Дата	Статус	Лист
Разраб.								Листов
Пров.								1
								1
Н. контр.							6кВ, 1400 кВт	
								